

平成28年7月20日
電力広域的運営推進機関

熊本県御船・山都エリアの電源接続案件募集プロセスの開始について

本機関は、九州電力株式会社から電源接続案件募集プロセス開始の申込みを受け、熊本県御船・山都エリアにおいて同プロセス（以下「本プロセス」といいます。）を開始いたしました。本プロセスの概要につきましては、別紙をご参照ください。

また、本プロセスの開始に伴い、本プロセスの募集要領の公表までの間、本プロセスの対象となるエリア及びその上位にある送電系統に対し、次のとおり送電系統の容量を暫定的に確保いたします。

<p><暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量> 66kV 広崎矢部線及びその上位系統：7.8万kW</p>
--

今後、本機関は、本プロセスの募集要領を策定し、公表いたしますので、本プロセスへの参加を希望される系統連系希望者は、募集要領にしたがって、本プロセスに応募ください。

本プロセス開始に伴う対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統アクセス業務の取扱いについては、九州電力株式会社 配電本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにお問い合わせください。

[問合せ先]

電話（代表）：092-761-3031 [営業時間 平日 9:00～17:00]

メールアドレス：Network_Sc_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

[参考HP]

http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html

以 上


(別紙)

熊本県御船・山都エリア電源接続案件募集プロセスの概要

1. スケジュール

平成28年7月20日	・電源接続案件募集プロセス開始・公表
平成28年12月上旬頃	・募集要領の公表
平成28年12月中旬頃	・説明会の開催 ・応募の受付開始
平成29年1月中旬頃	・応募の受付締切
平成29年1月中旬頃	・接続検討の開始
平成29年4月中旬頃	・接続検討結果の回答 ・入札の受付開始
平成29年5月中旬頃 ～平成29年5月下旬頃	・入札の受付締切 ・入札保証金の入金期限（開札日の前日まで） ・開札（優先系統連系希望者の決定） ・再接続検討の開始
平成29年7月下旬頃	・再接続検討結果の回答
平成29年8月上旬頃 ～平成29年9月中旬頃	・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認 ・工事費負担金補償契約の締結 ・電源接続案件募集プロセスの完了 ・電源接続案件募集プロセスの結果公表

2. 本プロセスの対象となるエリア

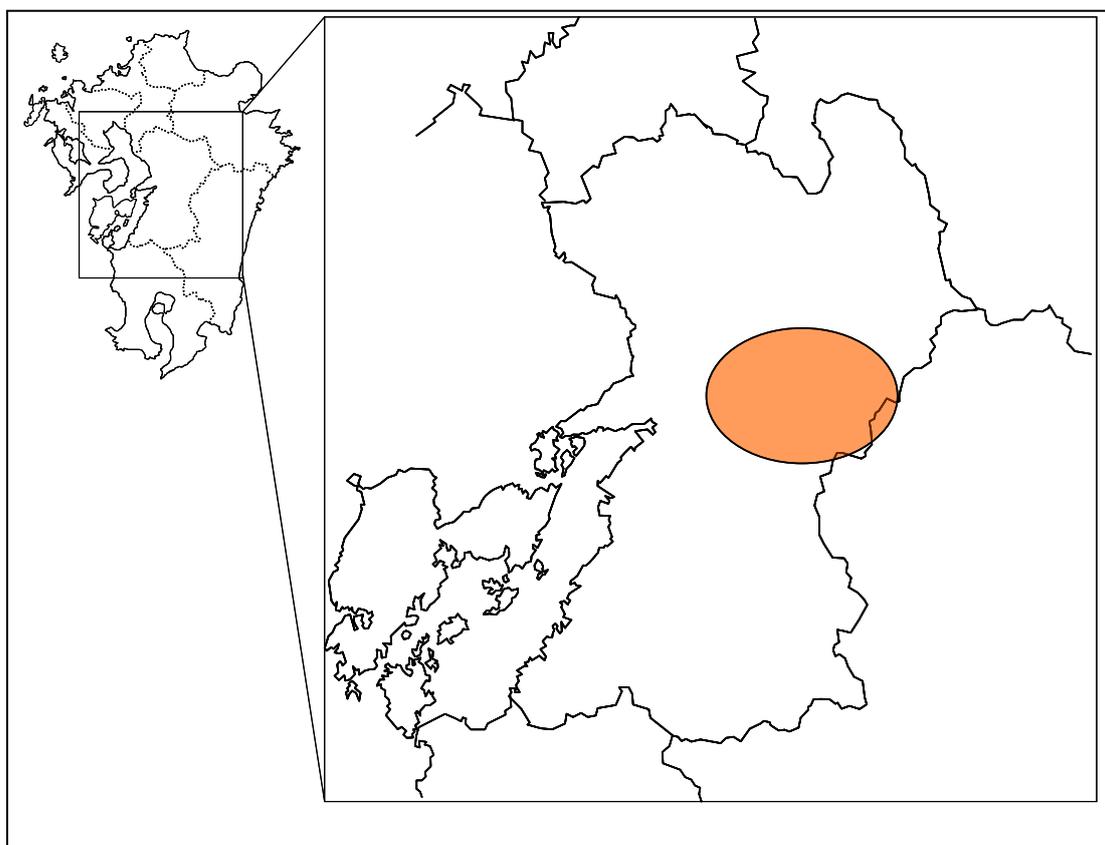

熊本県

市町村名	字・丁名
熊本市南区	城南町出水、城南町今吉野、城南町坂野、城南町沈目、城南町千町、城南町築地、城南町永、城南町舞原
熊本市東区	秋津町沼山津
上益城郡嘉島町	上六嘉、北甘木
上益城郡甲佐町	糸田、岩下、小鹿、上揚、上早川、坂谷、芝原、下横田、白旗、早川、田口、津志田、豊内、中横田、西寒野、西原、東寒野、府領、安平、横田、吉田
下益城郡美里町	安部、石野、今、岩野、畝野、大井早、大窪、柏川、萱野、川越、清水、栗崎、甲佐平、古閑、小筵、境、坂貫、坂本、佐俣、三加、土喰、椿、遠野、豊富、中、長尾野、中郡、永富、名越谷、二和田、早楠、弘川、原町、洞岳、三和、涌井

上益城郡 山都町	麻山、芦屋田、荒谷、伊勢、市野原、市原、犬飼、今、井無田、入佐、大野、大平、大見口、小笹、男成、尾野尻、小峰、柏、金内、鎌野、上川井野、上差尾、神ノ前、仮屋、川口、川野、北中島、木原谷、葛原、黒川、下馬尾、高月、郷野原、御所、小中竹、猿渡、三ヶ、塩出迫、塩原、島木、下市、下川井野、下名連石、下山、上寺、城原、城平、白石、白小野、白藤、新小、杉木、菅、菅尾、須原、勢井、千滝、田小野、高辻、高畑、滝上、橘、田所、玉目、田吉、津留、鶴ヶ田、長崎、長田、長谷、長原、成君、二瀬本、貫原、野尻、畑、八木、花上、浜町、原、東竹原、藤木、二津留、方ヶ野、仏原、牧野、馬見原、万坂、緑川、南田、目丸、安方、柳井原、柳、山田、柚木、米生、米迫
上益城郡 御船町	上野、小坂、木倉、陣、高木、滝尾、滝川、田代、豊秋、七滝、七滝、辺田見、水越、御船
上益城郡 益城町	小池、広崎、福原、島田

※上記以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力株式会社 配電本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにお問い合わせください。

[問合せ先]

電話（代表）：092-761-3031 [営業時間 平日 9:00～17:00]

メールアドレス：Network_Sc_D@kyuden.co.jp


※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問い合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

3. 暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量※

- ・66kV 広崎矢部線及びその上位系統：7.8万kW

※周辺エリアも含めた効率的な設備形成を検討した結果、募集要領の公表において対象となるエリア、募集する容量が変更される場合があります。また、募集プロセスの進捗に応じて暫定的に確保する容量を見直す場合があります。

4. 参考 (募集プロセスのフロー)

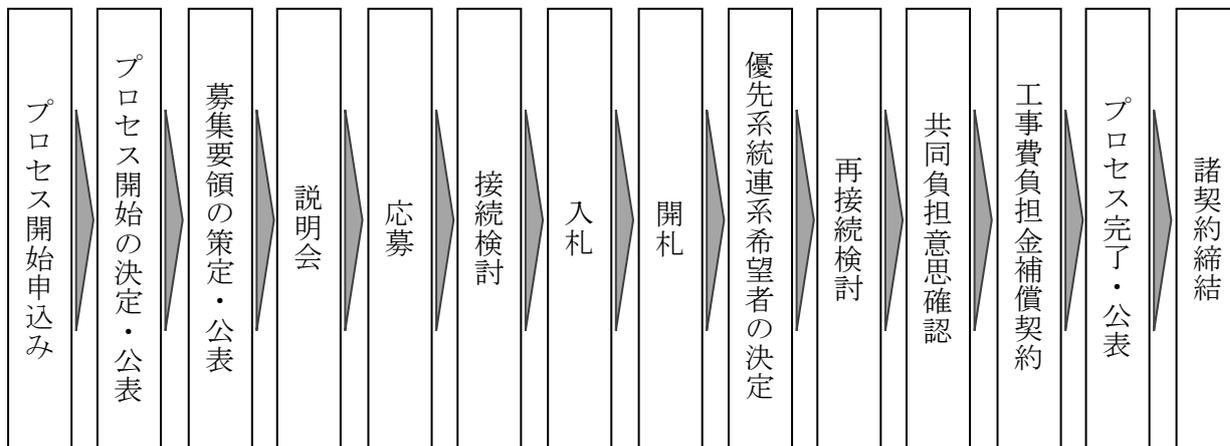

なお、本書面に記載する事項は本プロセス開始時点の見込みに基づくものであり、今後の詳細検討の結果、記載内容に変更が生じる可能性もありますので、ご注意ください。

以 上