

容量停止計画調整（対象実需給年度2025年度）供給信頼度算定結果について

2023/11/29(水)15時時点の供給信頼度算定結果は以下の通りです。本算定結果および参考情報をもとに判断いただき、容量停止計画の調整を検討いただきますようお願いいたします。

【供給信頼度基準の留意点】

- 2021年度メインオーケション結果に基づき、ブロック1（全国）で容量停止計画の調整を実施します。
- STEP1からSTEP4まで供給信頼度（EUE）を判定の基準とします。
- 作業可能量も参考値[※]として公表します。
- ※作業停止量が作業可能量より下回る場合でもEUEが基準を超過する場合があります。

【容量停止計画調整業務の留意点】

- 10月末までに登録を行った容量停止計画が調整の対象となります。（調整期間中は基本的に新規の容量停止計画の提出はできません）
 - 調整期間中、週に2回を基本としてEUEの算定結果の公表を行います。
 - STEP1の終了時に調整不調電源の対象と判定された電源を含め、全ての電源を対象に、STEP2の期間中で容量停止計画の変更が可能です。
 - STEP2においては、供給信頼度に影響を与える月の停止電力が現状より増加する容量停止計画の変更はできません。
 - STEP2期間途中においては、容量市場システムではSTEP1終了時点における、調整不調電源の対象・対象外の判定結果が表示されます。（右図参照）
- STEP2期間終了後に、STEP2終了時点の調整不調電源判定結果を容量市場システムに反映します。

STEP2期間中、容量市場システムではSTEP1終了時点における、調整不調電源の対象・対象外の判定結果が表示されます。

○判定結果の表示は下記のとおりです。

[A]調整不調電源の対象の場合
・日数：作業調整の結果に基づき結果
・減額率[%]：0.3000[※]

[B]調整不調電源の対象外の場合
・日数：0.0000
・減額率[%]：0.0000

・広域機関判定結果：調整不調対象外
※：減額率、調整不調日数が両方変数のため、算定は減額率を0.3%相当で固定し、調整不調日数を算定します。

緑塗箇所：追加設備量を利用する基準を超過している箇所（EUE基準）
赤塗箇所：供給信頼度に影響を与える基準を超過している箇所（EUE基準）
EUE：月別の供給信頼度(EUE)の値


作業可能量(①追加設備利用)：追加設備量を利用する基準までの作業可能量
作業可能量(②信頼度影響)：供給信頼度に影響を与える基準までの作業可能量
作業停止量：点検等作業により出力停止(容量停止計画の出力可能量より算出)

	EUE基準値(kWh/kW・月)		EUE (kWh/kW・月)	作業可能量(MW) (参考値)		作業停止量 (MW)	減額率% (参考値)
	①追加設備利用	②信頼度影響		①追加設備利用	②信頼度影響		
4月	0.000891	0.001933	0.000073	50,848	52,493	39,328	0
5月	0.001294	0.002408	0.000050	58,348	59,958	43,772	0
6月	0.001370	0.003478	0.000006	45,598	47,377	31,968	0
7月	0.000123	0.000353	0.000018	14,355	16,603	9,190	0
8月	0.000795	0.001846	0.000137	14,200	16,454	8,128	0
9月	0.000585	0.001295	0.000390	30,557	32,530	13,762	0
10月	0.000827	0.001604	0.000438	50,703	52,381	39,912	0
11月	0.000796	0.001861	0.004340	38,459	40,227	34,607	0
12月	0.000033	0.000086	0.000026	23,864	25,794	15,500	0
1月	0.000253	0.000590	0.000466	16,070	18,152	10,404	0
2月	0.000059	0.000144	0.000089	15,285	17,261	8,321	0
3月	0.000617	0.001515	0.000752	31,339	33,246	17,245	0

【参考】月別作業可能量と作業停止量の関係

下記の作業停止容量でのグラフデータは参考データとなります。

(注) 調整不調電源の判定は上記に記載のEUEを基準として行われます。

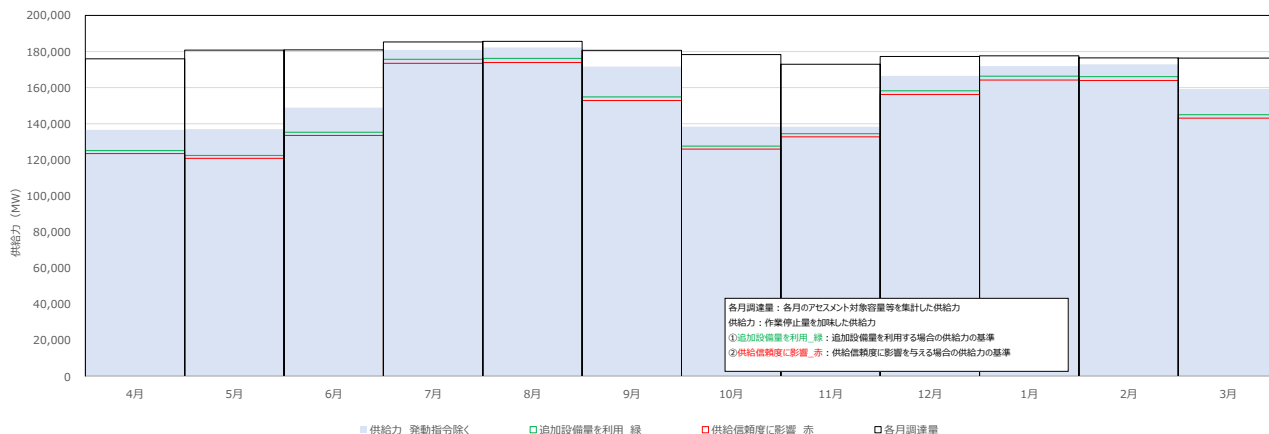

分類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業停止量	39,328	43,772	31,968	9,190	8,128	13,762	39,912	34,607	15,500	10,404	8,321	17,245
作業可能量 (①追加設備利用)	50,848	58,348	45,598	14,355	14,200	30,557	50,703	38,459	23,864	16,070	15,285	31,339
作業可能量 (②信頼度影響)	52,493	59,958	47,377	16,603	16,454	32,530	52,381	40,227	25,794	18,152	17,261	33,246

単位(MW)