


# 小売電気事業者～一般送配電事業者 連携テストについて

〔 BPファイル : 確定使用量・30分電力量  
標準化帳票 : 発電量仕訳、契約電力算定結果、制限中止割引 〕

# 1. テスト方針

- テスト参加を希望される事業者様が大変多くなることが想定されるため、サンプルファイルを予め提供させていただくことで、連携テストにおいては接続およびファイル取得の可否確認に主眼を置いて実施させていただきます。
- より本番環境に近いテストとなるよう、各小売電気事業者様には予め広域機関指定のクライアント証明書をご準備いただきますようお願いいたします。

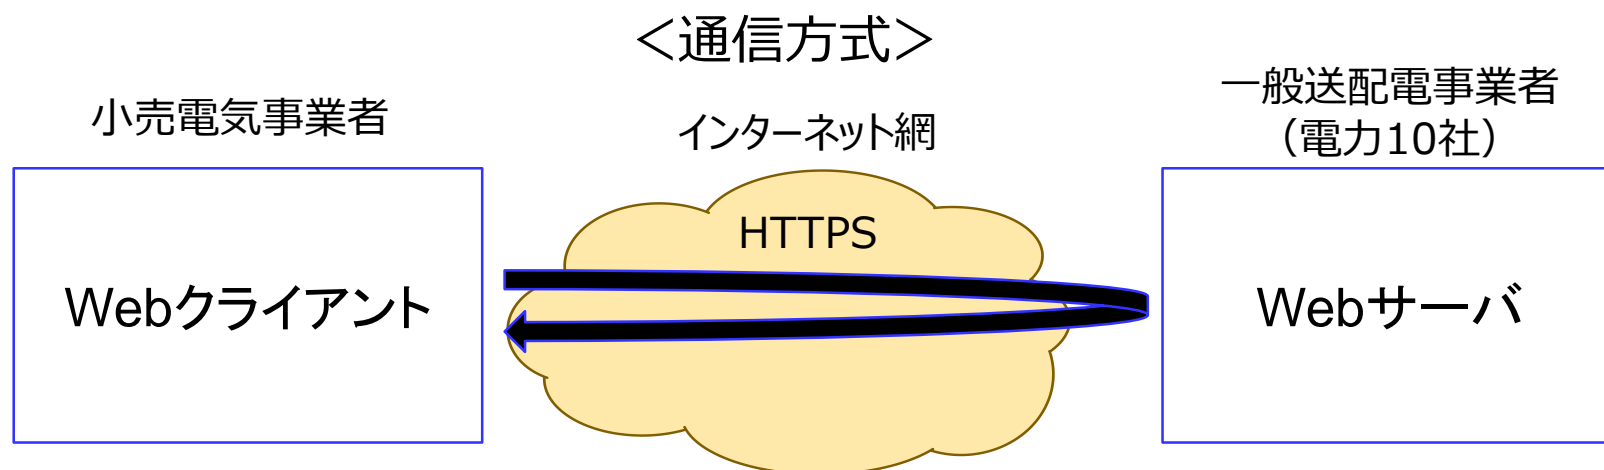

小売電気事業者・一般送配電事業者間EDI共通規格 P7より再掲

## 2. 全体スケジュール

項目		H27.1Q			H27.2Q			H27.3Q			H27.4Q		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実装ガイドの修正・公表	広域												
テスト方法の調整・お知らせ	広域 送配電												
XMLスキーマの提供 (確定使用量BP)	送配電												
サンプルデータの提供 (確定使用量BP,標準化帳票)	送配電												
連携テスト申込み	小売												
連携テストスケジュール個別調整	小売 送配電												
連携テスト実施	小売 送配電												

### 3. スケジュール調整について

#### 〔申込み〕

- テスト申込みは広域機関のホームページで周知、受付予定です。
- テストを希望する一般送配電事業者、時期を指定してお申込みいただきます。
  - 多数のお申込みが想定されることから、実際にファイル取得を予定されている一般送配電事業者に限ってお申込みいただくようお願いいたします。
  - H28.4以降にスムーズに接続できるよう、実際にファイル取得を予定している一般送配電事業者とは必ずテストを実施していただくようお願いいたします。

#### 〔スケジュール調整〕

- ご希望を踏まえ各小売電気事業者様のテスト実施期間を指定させていただきますので、その中で対象の一般送配電事業者と個別に日程を調整していただきます。
  - 予備日も含め5日間程度で対象全電力（最大10社）とテストを実施していただくことを予定しております。
- 申込期間内のお申込みを優先してテストを実施しますので、申込期間以降のお申込みについては、H28.4以降のテストとなる可能性があります。

## 4. テスト方法について

- 各一般送配電事業者が用意するテストページにおいて、対象ファイルを正常に取得できることをご確認いただきます。
  - 接続先URLや連絡先など、テストに必要な情報は各一般送配電事業者からお知らせします。
- ファイル取得方式は、
  - BPファイル : 自動取込もしくは手動取込
  - 標準化帳票 : 手動取込となります。
  - BPファイルについては、自動取込を予定されている場合でも、手動取込の確認もお願いいたします。
- 対象ファイルは以下のとおりです。
  - 受信可能ファイル一覧
  - 30分電力量提供BPのメッセージファイル（高・低圧別、30分・日毎）
  - 確定使用量通知BPのメッセージファイル（高・低圧別、月間・計替・臨時検針）
  - 標準化帳票（仕訳後発電量、契約電力算定結果、制限中止割引）