

kWh余力率の結果について

第1週（9月19日～ 9月25日）・ 第2週（9月26日～ 10月2日）


1

- kWh余力率は、各ブロックとも**第1週は34%以上、第2週は39%以上**を確保できる見通しであり、直ちに需給対策を実施する状況にはない。


※余力率が10%以上の時は小数点以下を切り捨てて表記しており、同一余力率でもブロック分けが異なる場合がある。

- 今回で夏季のkWh余力率管理は終了。冬季は11月より再開し、引き続き確認を行っていく予定。

第1週（9月19日～9月25日）

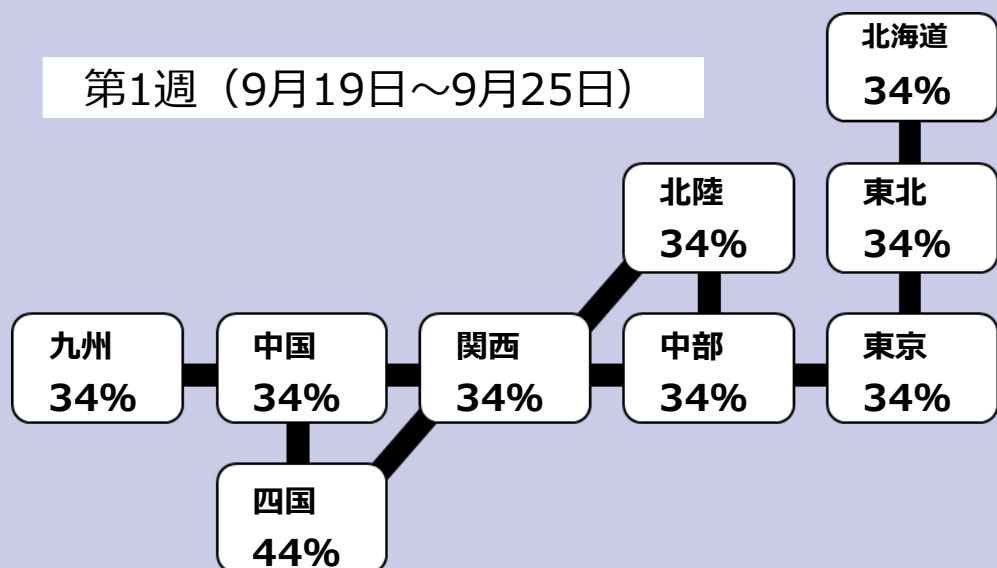

第2週（9月26日～10月2日）

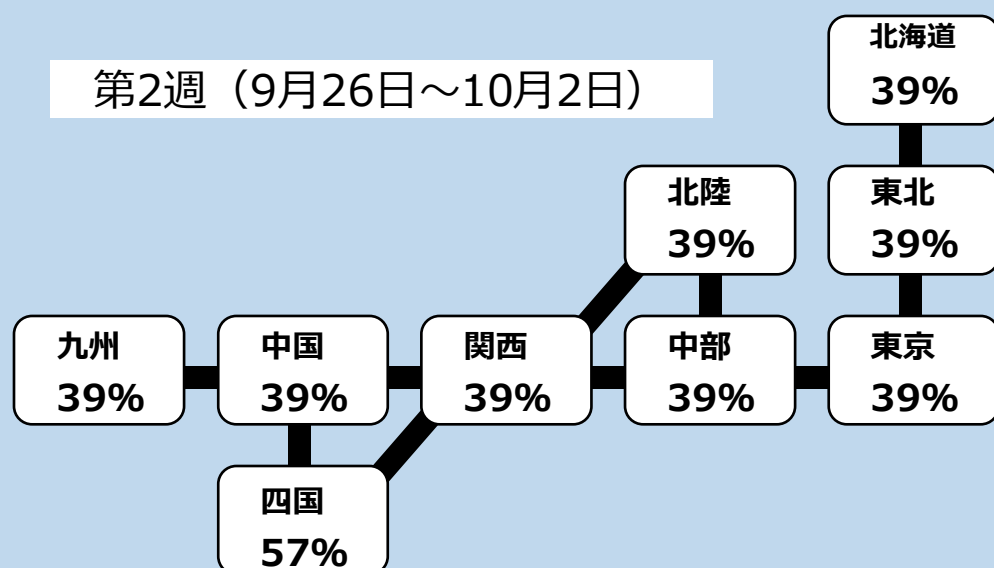

・ kWh余力率は連系線の空容量の範囲で、極力同一の余力率となる電力融通の実施を想定したものであり、空容量が十分にあれば、同一のkWh余力率となる。