

第4号議案

2022・2023年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について (案)

広域機関が取りまとめ、確認及び承認する広域連系系統等の年間作業停止計画(別紙1)について、業務規程第161条第3項の規定に基づき、別紙2のとおり確認し、承認する。

また、業務規程第168条の規定に基づき、個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電力設備を除いた広域連系系統等の年間作業停止計画(別紙3)を公表する。

加えて、長期的な予見性を確保するため、2024年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名(別紙4)を別紙2及び別紙3とあわせて別紙5のとおり本機関ウェブサイトにて公表する。

1. 年間作業停止計画の承認

(1) 広域機関が取りまとめ、確認及び承認する年間作業停止計画

別紙1のとおり

・ 広域調整対象作業停止計画	: 約 1 千件
・ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画	: 約 1 万 3 千件

(2) 確認事項(詳細は別紙2のとおり)

- ① 送配電等業務指針第244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること。
- ② 広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと。
- ③ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと。

(3) 確認結果

確認事項の①～③について確認し、妥当であると判断したことから承認する。

(4) 承認日

2022年2月24日

2. 年間作業停止計画の公表

公表日: 2022年3月1日

以 上

【添付資料】

別紙１：２０２２・２０２３年度の年間作業停止計画（承認対象）〔非公表〕

別紙２：広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について

別紙３：２０２２・２０２３年度の年間作業停止計画

別紙４：２０２４年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

別紙５：ウェブサイト公表文

※別紙１は、業務規程第１６８条の規定に基づき、非公表とする。

広域連系系統等の作業停止計画 調整・確認結果について (2022・2023年度の年間計画)

2022年 2月24日

電力広域的運営推進機関

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

1 年間作業停止計画の調整・確認について

■ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する作業停止計画


- 本機関は、広域連系系統及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備（広域連系系統等）の作業停止計画の取りまとめを行う（業務規程第156条第1項）
- 本機関は、作業停止計画の最終案を受け取ったときは、広域連系系統等の作業停止計画を取りまとめ、別表 1 1 - 2 で定める期日までに、これを確認の上、承認する。（業務規程第161条3項）

（今回の公表事項）

■ 作業停止計画の調整等


- 本機関は、①広域連系系統等のうち、連系線の運用容量に影響を与える広域連系系統等の作業停止計画の調整（広域調整対象作業停止計画）を行う。（業務規程第156条第2項）
- 一般送配電事業者は、②連系線の運用容量に影響を与えない電力設備の作業停止計画の調整（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）を行う。（送配電等業務指針第229条）
- 本機関は、共有された広域連系系統等の作業停止計画の調整案に対して、発電計画提出者から再調整の申出があった場合は、再調整を行い、必要に応じて見直しを求める。
（業務規程第160条第2項）
- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から不調の解決に向けた対応の依頼があった場合は、調整に向けた対応を行う。（業務規程第164条）

■ 原案受領から理事会承認後の公表に至る調整・確認フローは以下のとおり。

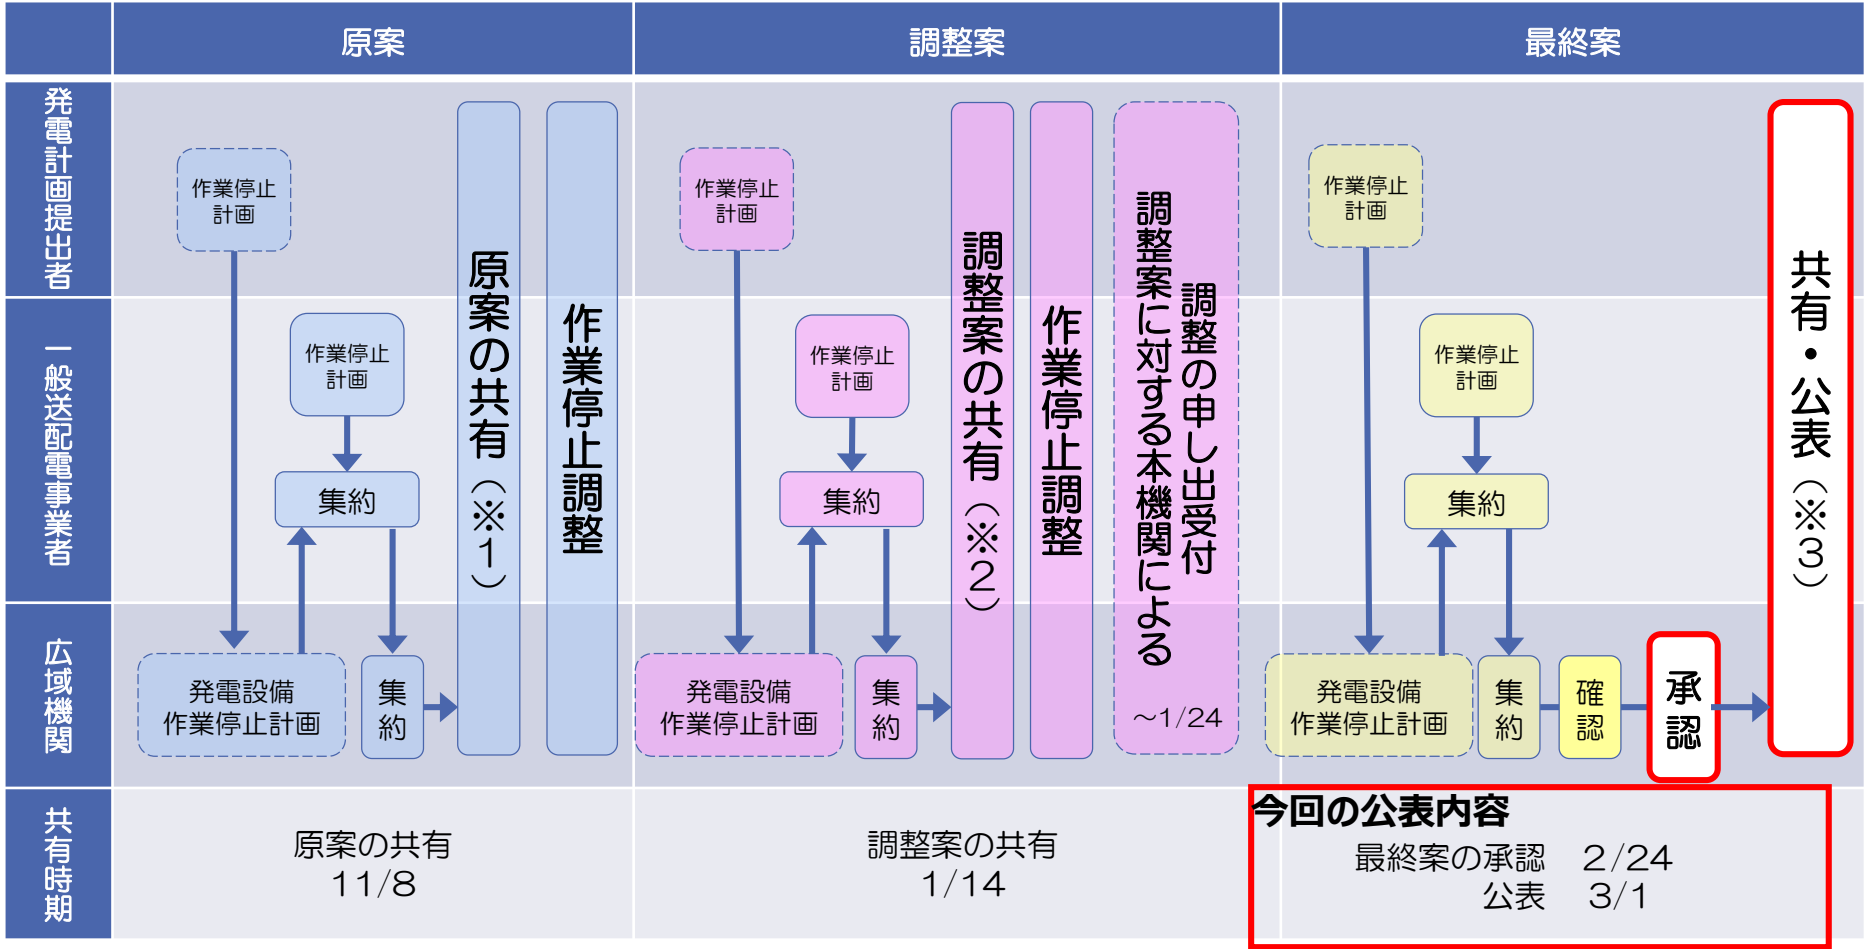

※1：広域連系系統等の作業停止計画原案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第157条第3項）
※2：広域連系系統等の作業停止計画調整案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第159条第3項）
（調整案に対して、発電計画提出者から本機関による作業停止調整を申し出る場合の申出期日を1/24として共有）
※3：広域連系系統等の作業停止計画を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第162条第2項）
系統情報の公表（業務規程第168条）

- 広域連系系統等（広域機関が取りまとめ、確認、承認）
- ① 広域機関調整対象作業停止計画
- ② 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

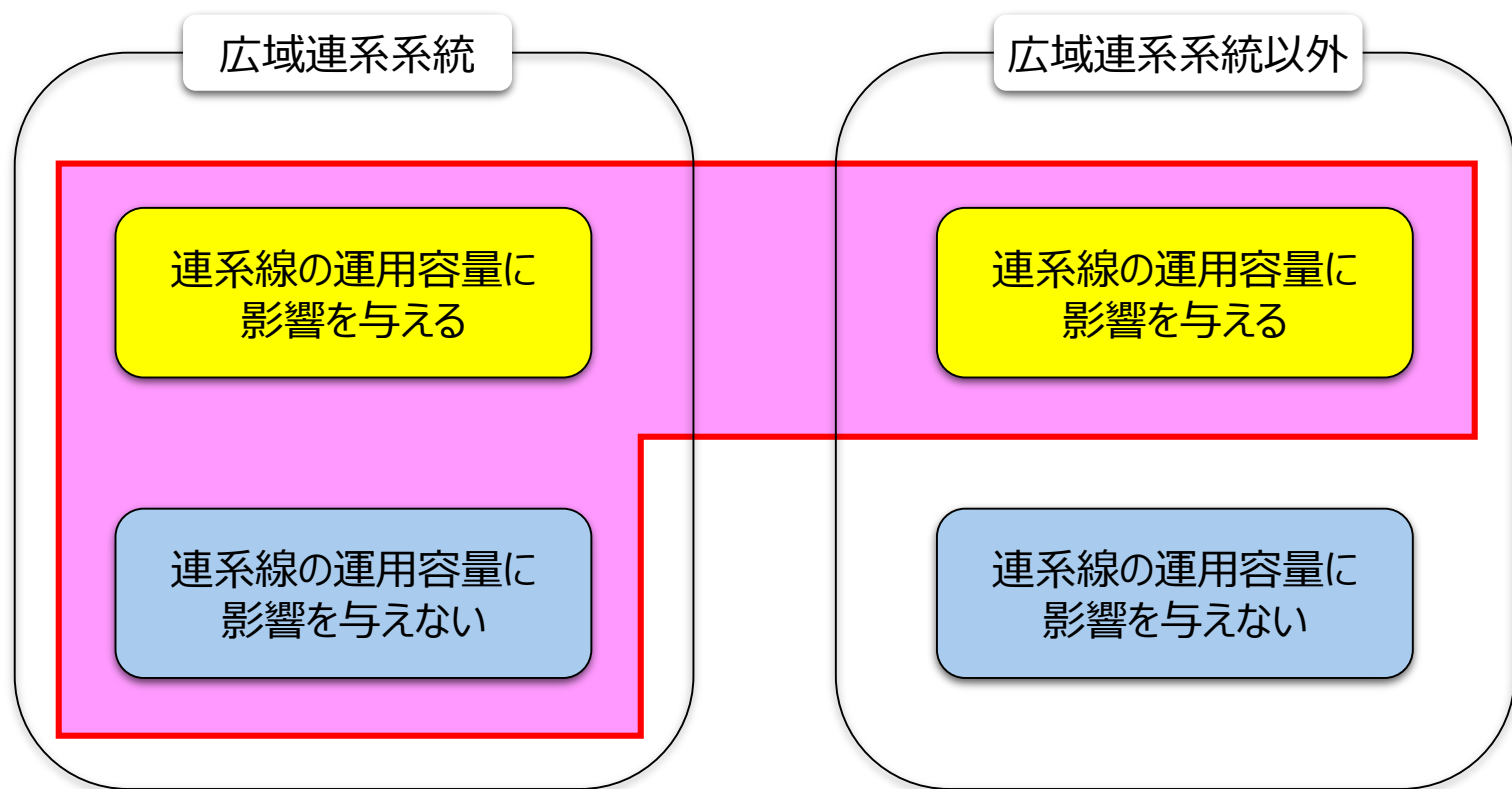

余 白

- 1 年間作業停止計画の調整・確認について
- 2 年間作業停止計画の調整・確認結果
 - (1) 広域調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 調整案に対する申出状況
 - c 主要作業件名
 - (2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 不調の解決に向けた対応の依頼状況
 - (3) 調整・確認結果

- 広域調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める考慮事項 (第 2 4 4 条)	広域調整対象作業停止計画	
	主な確認ポイント	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	・ 作業の必要性 ・ 安全の確保（実施時期、作業期間等）	○
2.作業員の安全確保		
3.電力設備の保全		
4.作業停止期間中の供給信頼度	・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避 ・ 同一停止区間の作業同調 ・ エリア需給状況を考慮した作業実施時期 ・ 重負荷期作業実施時の供給力、予備力	○
5.作業停止期間中の調整力		
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給区域の供給力		
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要家の操業計画		
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	・ 発電設備停止作業との同調 ・ 連系線の重潮流時期の回避	○
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	・ 作業の内容、工程、工法 ・ 同一停止区間の作業同調	○
10.電気供給事業者間の公平性の確保	・ 発電出力抑制時の抑制箇所及び抑制量	○
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避	○

- 2022年1月14日に共有した調整案に対し、発電計画提出者から本機関による再調整の申出（1月24日〆切）は無し。

項目	件数
調整案に対する再調整の申出	0件

- 広域調整対象作業停止計画について、不調件名は無し。

項目	件数
広域調整対象作業停止計画の不調件名	0件

余 白

2(1)c 2022年度作業件名 (広域調整対象作業停止計画)

11

【凡例】  : 連続作業  : 毎日作業・単日作業 各○数字は総括表のNoと対応

制約箇所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
本北海道	北本			 ①6/4~21 道南幹線1L  6/15~21 帰線	 ②7/18~8/2 第3群  ③7/28~8/2 第1極		 8/24~28 第2極	 ④9/13~9/29 道南幹線2L					
	新北本							 ①10/6~14 新北本					
東北東京間		 4/4~15 南相馬MT3他 	 4/18~22, 4/25~28 川内線1L  5/9~11 川内線1L  5/12~13, 5/16~20 川内線2L  5/23~27 川内線2L  5/31 吾妻幹線1L  6/1 吾妻幹線2L	 ①6/6~9/21 相模幹線1L			 10/11~13 南いづき幹線1L  10/17~19 南いづき幹線2L	 10/3~6 新福島4B  10/31~11/15 吾妻幹線1L	 11/21~23 いわき幹線1L  11/24~26 いわき幹線2L  11/28~12/2 吾妻幹線2L  12/5~8 相模幹線2L		 ②3/22~4/21 いわき幹線2L		
東京中部間	佐久間	 3/1~7/6 FC					 ①9/1~6 FC						
	新信濃		 5/21~22, 6/19 中信安全て北部系統切替		 ①7/9~19 2FC			 10/3~5 2FC (10/3~4 中信安全て北部系統切替)  ②10/6~16 1FC			 ③3/15~4/22 中信安全て北部系統切替		
	東清水				 7/7 2FC			 ①10/17~11/18 2FC			 ②3/1~7/27 2FC		
	飛騨信濃	 3/25~4/5 第2極		 5/24 双極  6/18 双極			 ①9/16~30 第2極  9/16 双極  9/30 双極						
中部関西間							 ①9/12~13 三重東近江1L  ②9/14~15 三重東近江2L	(1・2L運用停止：連続) (1・2L運用停止：連続)					
中部北陸間			 ①5/9~24 BTB(交流連系)	 ②5/30~6/17 BTB			 ③9/7~15 BTB (9/12~15 交流連系)			 ④9/17~11/27 BTB(交流連系)			
北陸関西間			 ①5/9~24 越前500甲乙母線：交互 越前嶺南線1・2L：交互 (1・2L運用停止：連続)							 ②9/17~11/27 越前嶺南2L			
関西中国間		 3/1~4/11 日野幹線2L  4/12 日野幹線1L		 6/6~10 日野幹線2L  6/13~17 日野幹線1L  6/20~24 西播東岡山線1L  6/27~7/1 西播東岡山線2L			 9/5~9 新岡山幹線1L  9/12~16 新岡山幹線2L  9/20~21 日野幹線1L  9/22~23 日野幹線2L	 10/25 山崎智頭線1L  10/26 山崎智頭線2L  10/27 中国東幹線1L  10/28 中国東幹線2L	 11/26~27 新岡山幹線2L  12/1 新岡山幹線1L				
関西四国間		 4/27 2L (第2極)										 3/13~24 第1極	
中国四国間		 3/14~4/18 本四連系統2L		 ①4/29~6/30 本四連系統1L					 11/10 本四連系統1L  11/11 本四連系統2L				
中国九州間		 ①4/12~23 関門連系統2L	 ②5/10~21 関門連系統1L										

(参考) 2022年度作業における主な調整結果





12

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①④：電線張替 ②：第1極遮断器（O-13）更新他 ③：北本七飯線 1 号制御保護用CVT更新	①④電線腐食が確認されており計画的な実施が必要。北本作業との同調だけでは作業必要日数を確保できないことから重負荷期を避けて実施。 ②③他直流設備停止との重複を回避して実施。
	新北本	①：バルブ制御装置（V B E）基板ユニット修繕	他直流設備停止との重複を回避。
東北東京間		①： <u>南相馬変電所 相福幹線 C B, 線路側・母線側 L S 取替 (A)</u> ②： <u>南相馬変電所 いわき幹線 G I S スペースサ修繕 (B)</u>	①定格短時間遮断電流超過対策により実施。冬季重負荷期を避けて実施。 ②重負荷期を避けて実施。
東京中部間	佐久間	①：サイリスタバルブ他定期点検他	重負荷期を避け定期的に実施。
	新信濃	①：2号 B S S（系統安定化装置）取替他 ②：1号 B S S（系統安定化装置）取替他 ③： <u>信濃ルート作業による系統信頼度確保 (C)</u>	①②設備更新計画により実施。定期点検に同調して実施。 ③リニア中央新幹線への電源供給用変電所である下伊那変電所の2024年10月運開に向けて、本期間に実施する必要あり。
	東清水	①： <u>純水冷却制御装置 電装品取替 (D)</u> ②： <u>制御盤・保護盤取替 / 2 F C 系統連系試験 (E)</u>	①経年劣化による部品取替、他連系線との重複停止回避。 ②経過年数から計画的な更新が必要。重負荷期の作業実施回避を優先することから、新信濃FC制約作業と重複するが、リスク評価の上、許容して実施。
	飛騨信濃	①：初回点検	他直流設備停止との重複を回避。
中部北陸間		①④：交流連系に伴う停止 ②：GIS12年点検、ShR・GIS操作機構分解点検他 ③：3Tr6年点検、GIS12年点検他	①④北陸関西間作業に伴う南福光交流連系。 ②③設備点検のため同調不可。
北陸関西間		①：越前変電所 500kV母線保護装置取替 ②： <u>越前嶺南線No.75～No.116電力線他張替工事 (F)</u>	①装置経年により取替実施。重負荷期を避けて実施。 ②経年劣化により電線腐食が進行していることから早期に張替が必要。一定区間に区分して複数年で実施。
中国四国間		①： <u>ケーブル張替他 (G)</u>	重負荷期を避け、天候安定期に実施。
中国九州間		①②：送電線補修工事	重負荷期を避け、天候安定期に実施。

2(1)c 2023年度作業件名 (広域調整対象作業停止計画)

13


【凡例】  : 連続作業  : 毎日作業・単日作業 各○数字は総括表のNoと対応

制約箇所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北海道間	北本			 ①5/30～6/14 道南幹線2L  6/9～6/13 第1極  ②6/19～7/5 道南幹線1L		 ③8/20～29 第2極		 10/19～22 帰線 (10/20～21 第2極)					
	新北本						 ①9/1～10 新北本						
東北東京間		 3/22～4/21 いわき幹線2L		 ①6/6～9/20 相福幹線2L  6/6～9 南いわき幹線1L  6/13～16 南いわき幹線2L  6/20～23 川内線1L  6/27～30 川内線2L					 11/5～24 いわき幹線1L  12/4～7 相福幹線1L				
東京中部間	佐久間					①9/1～13 FC				 ②12/9～10 FC			
	新信濃	 3/15～4/22 中信変全て北部系統切替	 ①4/26～6/9 中信変全て北部系統切替					 ②9/21～10/4 2FC		 ③10/10～26 1FC (10/24～25 中信変全て北部系統)			
	東清水					3/1～7/27 2FC						①3/1～14 2FC ②3/15～28 2FC	
	飛騨信濃						9/20 第1極 		11/2 双極 11/18 双極 	 ①11/2～18 第1極  ②11/2～6 双極  ③11/22～12/8 第2極 11/22 双極 12/8 双極 			
中部関西間							 9/14～16 三重東近江1L 9/17～19 三重東近江2L		(1・2L運用停止：連続) (1・2L運用停止：連続)				
中部北陸間				 ①6/1～19 BTB (6/1～4 交流連系)			 ②9/14～19 BTB(交流連系)	 ③9/25～12/5 BTB(交流連系)					
北陸関西間				 6/1～2 越前嶺南線1L (1・2L運用停止：連続) 6/3～4 越前嶺南線2L (1・2L運用停止：連続)				 ①9/25～12/5 越前嶺南1L (1・2L運用停止：連続)					
関西中国間		 4/4～7 中国東幹線1L  4/11～14 中国東幹線2L		 6/8 山崎智頭線2L  6/9 山崎智頭線1L  6/12～15 新岡山幹線2L  6/19～23 西播東岡山線1L  6/26～30 西播東岡山線2L			 9/4～8 新岡山幹線1L				3/5～7 日野幹線1L 3/12～14 日野幹線2L		
関西四国間		 4/1～2 2L  4/4～5 2L											
中国四国間		 ①4/6～25 本四連系線2L	 ②5/10～6/27 本四連系線1L					 10/24 本四連系線1L 10/25 本四連系線2L					
中国九州間		 ①4/14～25 関門連系線1L  4/26 関門連系線2L		 ②5/10～21 関門連系線2L									

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①②：電線地線張替 ③：第2極サイスタバルブ細密点検	①②電線腐食が確認されており計画的な実施が必要。重負荷期を避けて実施。 ③他直流設備停止との重複を回避。
	新北本	①：電線路細密点検	重負荷期を避けて定例的に実施。
東北東京間		①： <u>南相馬変電所 相福幹線C B,線路側・母線側LS取替(A)</u>	定格短時間遮断電流超過対策。冬季重負荷期を避けて実施。
東京中部間	佐久間	①：取引用計量設備更新(CVT,CT,WHM盤)他	他直流設備停止との重複を回避。
	新信濃	①： <u>信濃ルート作業による系統信頼度確保(C)</u> ②：バルブホール内清掃他 ③：50Hzサイスタバルブ本体、PG-LEC盤点検他	①リニア中央新幹線への電源供給用変電所である下伊那変電所の2024年10月運開に向けて、本期間に実施する必要あり。 ②③重負荷期を避けて定例的に実施。他直流設備停止との重複を回避。
	東清水	①：60サイスタバルブ制御盤他初期点検 ②：50サイスタバルブ制御盤他初期点検	制御盤取替完了から一定期間(半年程度)経過後に計画。他直流設備停止との重複を回避
	飛騨信濃	①：飛騨変換所定期点検(1極) ②：双極共通制御盤点検バルブホール空調点検(共通部)他 ③：飛騨変換所定期点検(2極)	①③重負荷期を避けて定例的に実施。他直流設備停止との重複を回避。 ②共通部設備の点検のため双極停止が必要。①と同調して実施。
中部北陸間		①：7B連系用変圧器二次ブッシング修理ほか ②③：交流連系に伴う停止	①関連連系線停止との重複を回避。 ②中部関西間作業に伴う南福光交流連系。 ③北陸関西間作業に伴う南福光交流連系。
北陸関西間		①： <u>越前嶺南線No.75～No.116電力線他張替工事(F)</u>	経年劣化により電線腐食が進行していることから早期に張替が必要。一定区間に区分して複数年で実施。
中国四国間		①：ケーブル接続箱解体調査、ケーブル接続部細密点検他 ②：ケーブル内部点検、ケーブル接続箱解体調査他	①②重負荷期を避け、天候安定期に実施。
中国九州間		①②：送電線補修工事	重負荷期を避け、天候安定期に実施。


項目	内容
作業箇所	南相馬変電所
作業内容	C B, 線路側・母線側 L S 取替
停止区間	相福幹線 1 回線
作業停止期間	1 号線 : 2022年6月6日 09:00 ~ 2022年 9月21日 17:30 (108日間) 2 号線 : 2023年6月6日 09:00 ~ 2023年 9月20日 17:30 (107日間)
作業の必要性	南相馬変電所 相福幹線 1・2 号線の遮断器と断路器は、2022年度末以降、南相馬変電所至近端における相福幹線事故時の故障電流が、定格遮断電流および定格短時間電流を超過する想定であることから取替が必要である。
作業日程 設定理由	遮断器・断路器の納期を確保のうえ、冬季重負荷期の回避を優先して期間を設定。

【概略図】

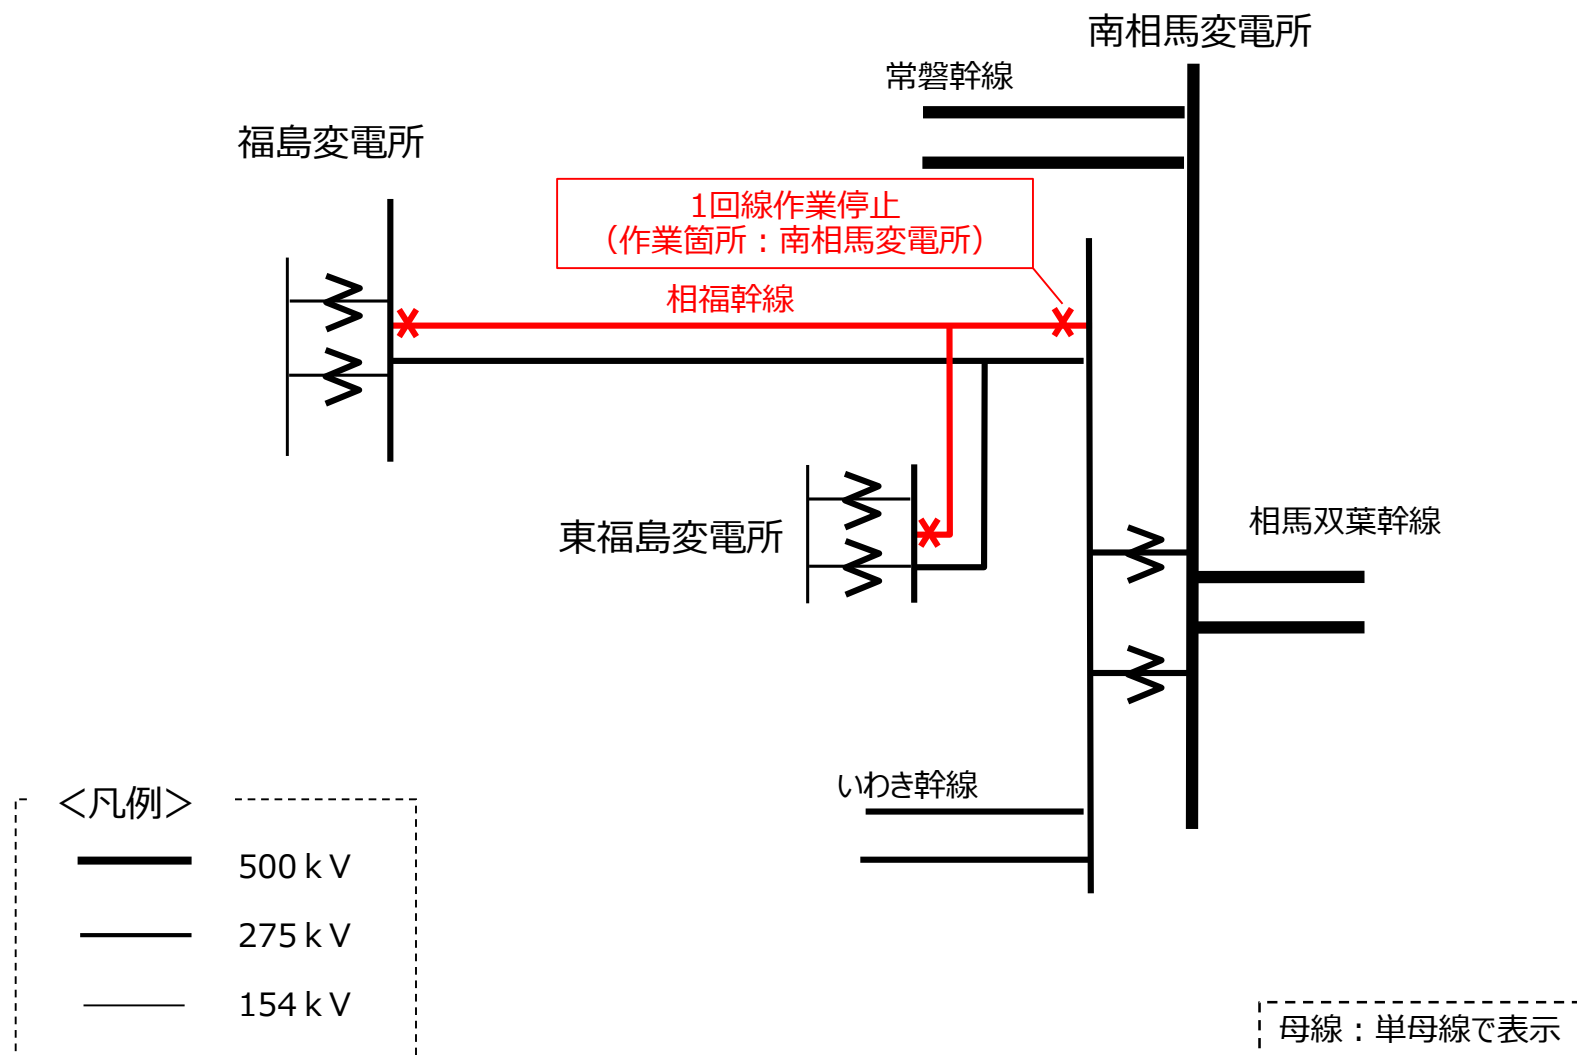

項目	内容
作業箇所	南相馬変電所
作業内容	いわき幹線 2 号 G I S スペースサ修繕
停止区間	いわき幹線 2 号線
作業停止期間	2023年3月22日 09:40 ～ 2023年 4月21日 17:20（31日間）
作業の必要性	いわき幹線 2 号の避雷器～接地付断路器間の G I S ガス区分スペースに異常（ひび割れ）があり、現在応急処置で対応していることから、恒久対策を実施する。
作業日程 設定理由	重負荷期を避けて実施。

【概略図】

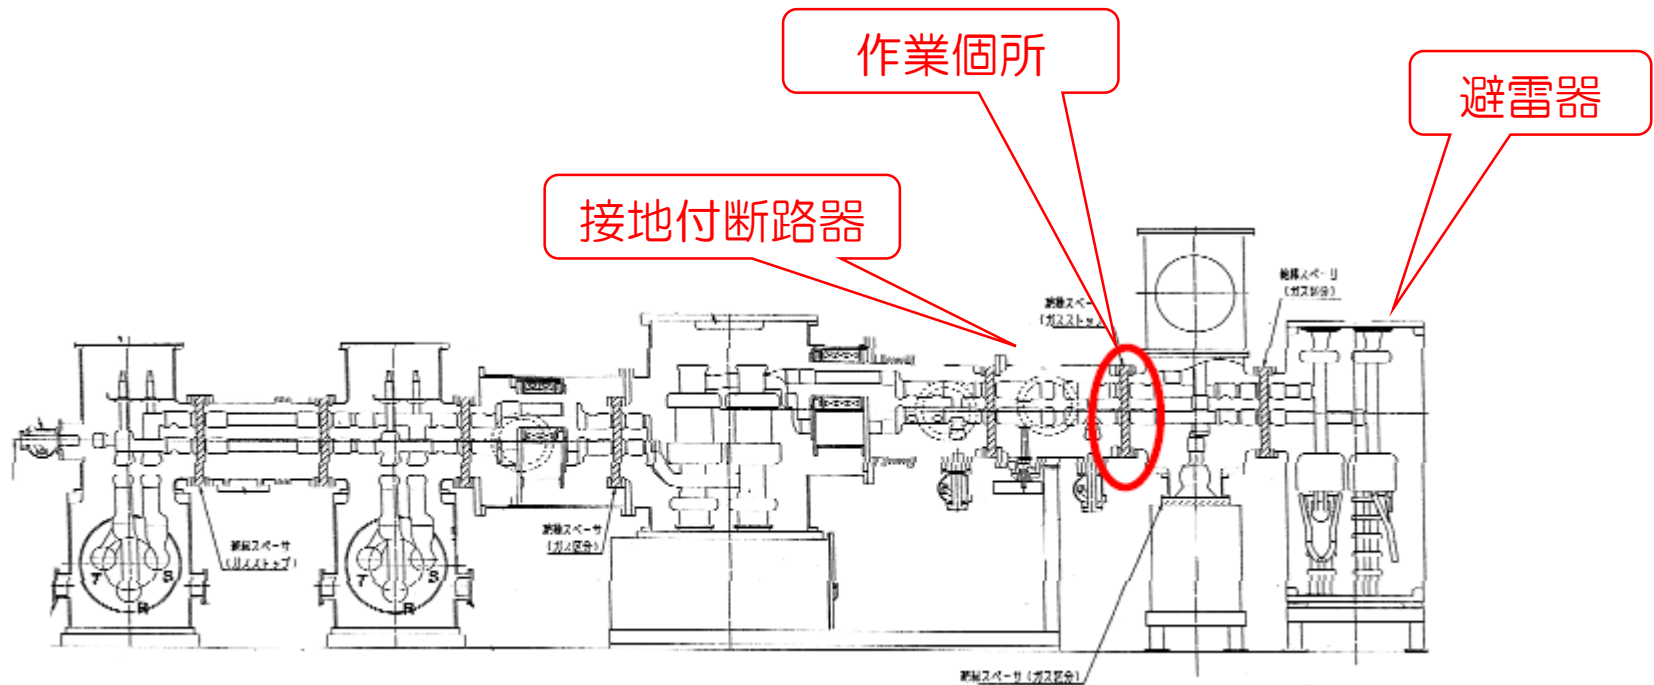

275kV GIS内部構造図

項目	内容
作業箇所	中信変電所
作業内容	信濃ルート作業による系統信頼度確保
停止区間	中信変 全て北部系統切替 ※新信濃FC 60Hz→50Hz向き運用容量：最大60万kW低下（運用容量0万kW）
作業停止期間	2023年3月15日 00:00 ～ 2023年4月22日 24:00（連続39日間） 2023年4月26日 00:00 ～ 2023年6月 9日 24:00（連続45日間）
作業の必要性	リニア中央新幹線への電源供給のため下伊那変電所を新設するとともに、500kV南信幹線から同変電所に分岐する下伊那分岐線を新設することから、南信幹線の一部鉄塔の建替が必要となる。
作業日程 設定理由	2024年10月に下伊那変電所を運開するには、当該期間に作業を実施する必要がある。 南信幹線残回線事故時に新信濃FCから受電（50Hz→60Hz）する必要があるため、新信濃FC停止作業との同調は不可である。


中信変電所の154kV負荷は常時は信濃系供給であるが、南信幹線 1 回線停止に伴い、供給信頼度の観点から、北部系供給へ切替。その結果、電圧安定性面から、新信濃 F C に運用容量制約が発生。（新信濃FCが重潮流になると中信変の電圧が大きく低下する）

概略図

<凡例>

- 500kV
- 275kV
- 154kV(77kV)

送電線：作業箇所以外は単線で表示
母線：単母線で表示
変圧器：実際の台数とは異なる

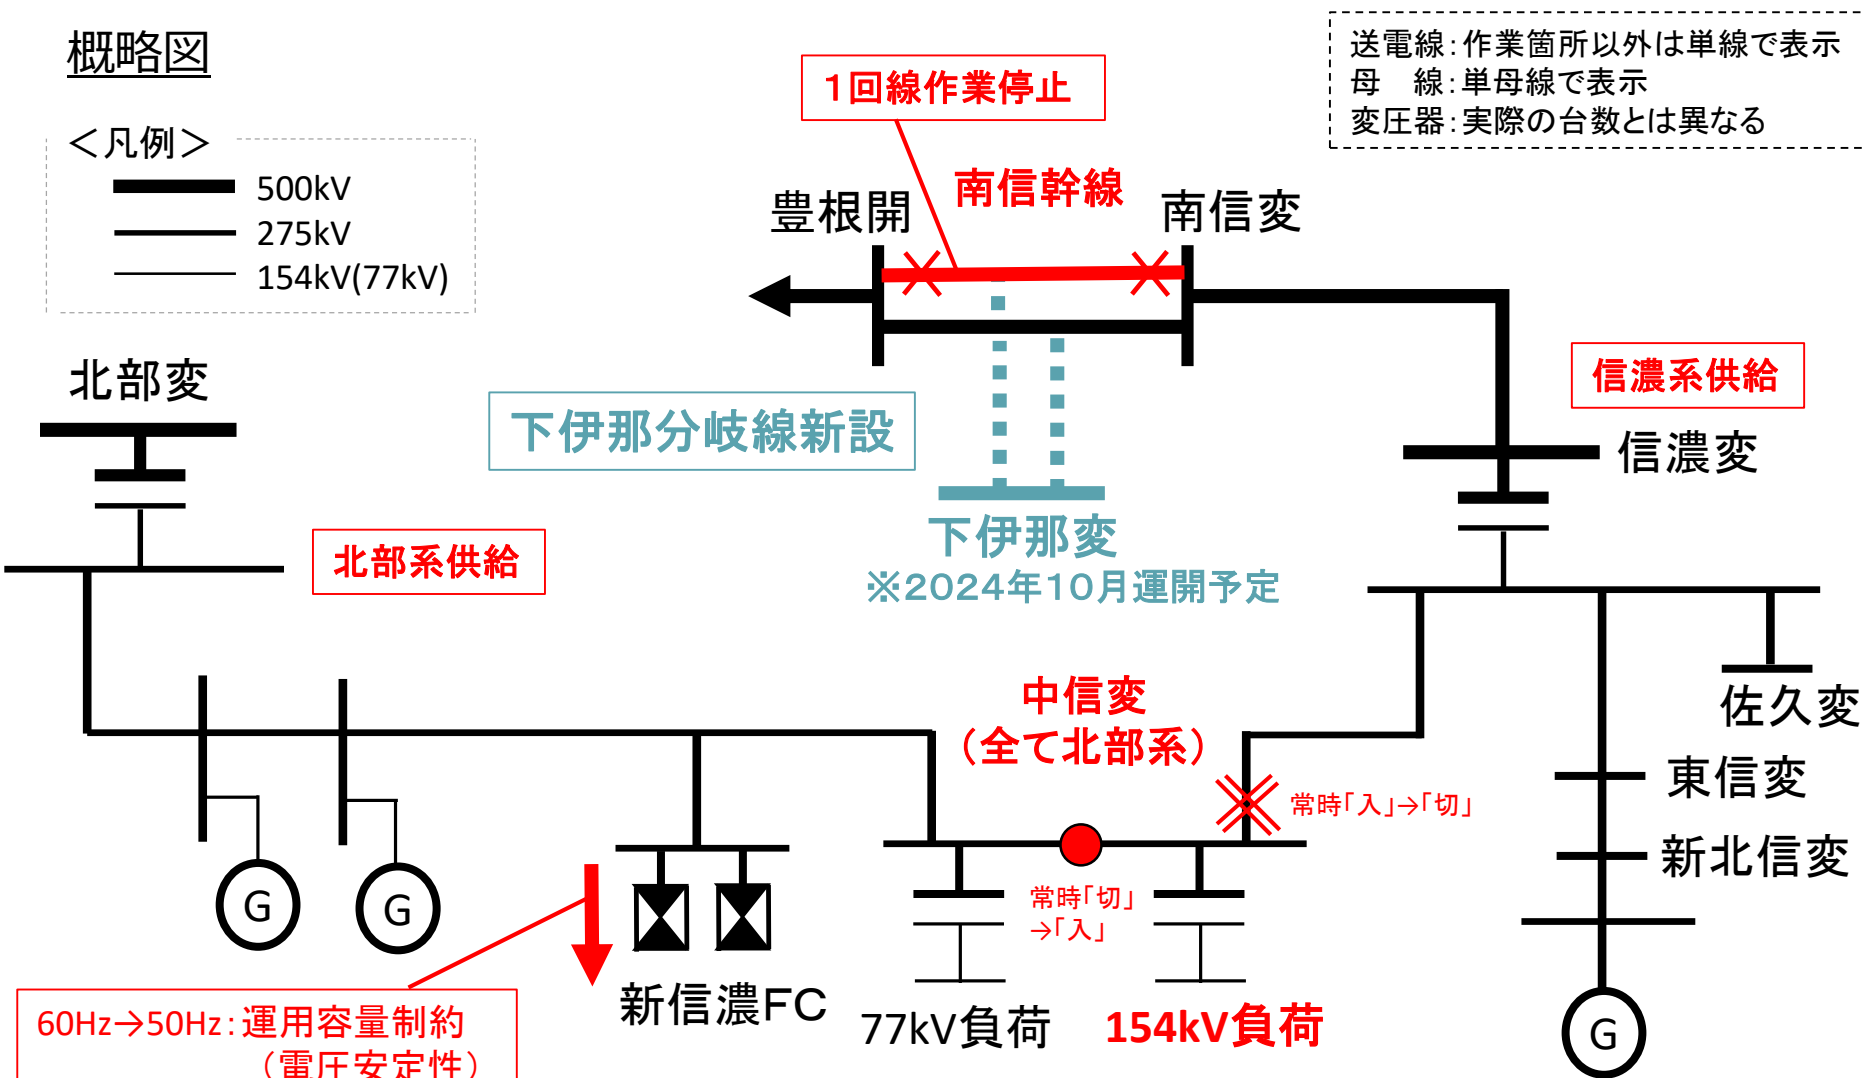

項目	内容
作業箇所	東清水変電所
作業内容	純水冷却制御装置 電装品取替
停止区間	2 F C
作業停止期間	2022年10月17日 08:00 ～ 2022年11月18日 10:00（連続33日間）
作業の必要性	経年20年超となることから、故障発生時のFC長期停止リスクを考慮し、部品取替が必要と判断。
作業日程 設定理由	夏季重負荷期を避け設定し、直流技術員の確保およびその他直流設備との重複停止を回避して実施。 本作業と同期間に実施する東清水変電所 変換・調相Trブッシング修理は、作業期間中、変電所構内 道路を占有することから、2023年以降に予定されている1.3FC新設関連工事の資機材搬入が不可となる ため、2022年に実施する必要がある。

電装品取替対象

項目	取替材料	取替理由
電源装置 純水ポンプ制御 エアークーラー制御 ヒータ制御	AC/DC電源(SW・MCCB) 水温・水質等、各センサーの変換器 水温・水質等、各センサーの警報・計測 R y	経年劣化（経年20年超過）に伴う不動作・誤動作により、F C 運転への影響が懸念されるため。 (FC長期停止リスクあり)
保護・監視装置 (補助Ry他)	トリップ・表示 R y、接点増幅 R y	


サイリスタバルブ純水冷却装置のシステム構成

冷却性能 : 1300kW
純水循環流量 : 1800ℓ/分

純水温度による
群制御自動運転

サイリスタバルブの冷却水は絶縁性能の良い純水を使用しており、イオン交換樹脂を通して純度を一定値以上に保ち、循環させた熱は、エアークーラから空气中に放出される

エアークーラ 13台 ダンプ付

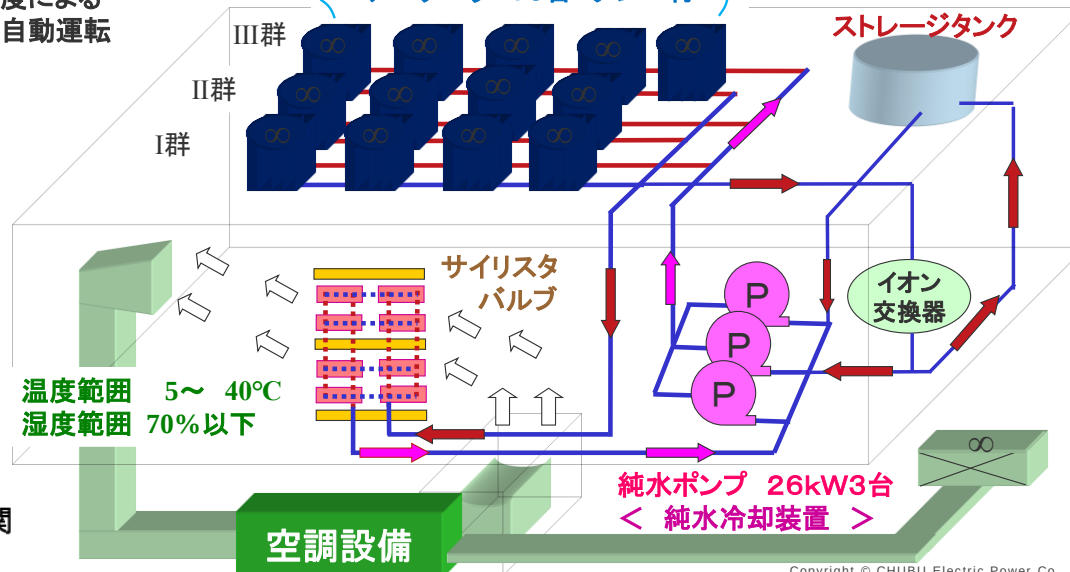


項目	内容
作業箇所	東清水変電所
作業内容	制御盤・保護盤取替／2 F C 系統連系試験
停止区間	2 F C
作業停止期間	2023年3月1日 08:00 ～ 2023年7月27日 18:00（連続149日間）
作業の必要性	東清水 F C の制御保護装置は1996年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限を迎えているため計画的に実施する必要がある。
作業日程 設定理由	冬季重負荷期を避け設定し、直流技術員の確保およびその他直流設備との重複停止を可能な限り回避して実施。健全性を確認するため、6/16～7/27の計42日間試験を実施する。

概略工程表

2023年		3月	4月	5月	6月	7月
停止期間	東清水FC	3/1				7/27
工事項目	新旧装置切替					
	実機, 模擬DEB, 制御所対向試験					
	低圧通電試験					
	系統連系試験				6/16	7/27

概略図

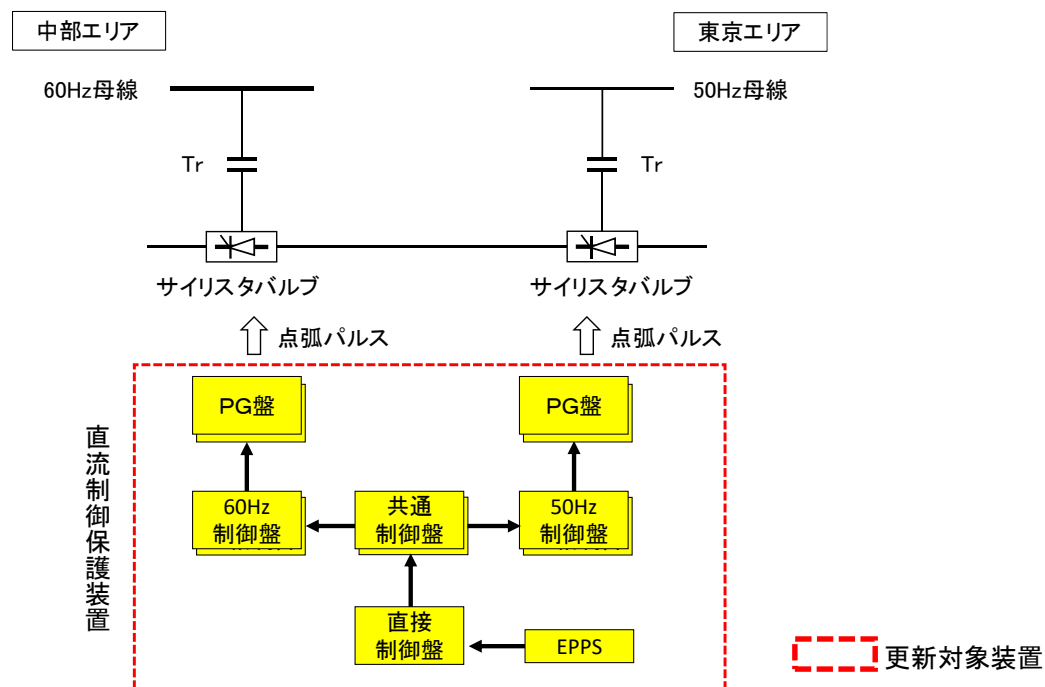

項目	内容
作業箇所	越前嶺南線
作業内容	越前嶺南線 N o . 7 5 ～ N o . 1 1 6 電力線他張替工事
停止区間	越前嶺南線1回線
作業停止期間	2号線：2022年9月17日 8:00 ～ 2022年11月27日 18:00（連続72日間） 1号線：2023年9月25日 8:00 ～ 2023年12月 5日 18:00（連続72日間）
作業の必要性	越前嶺南線の設備は1974年の運用開始から経年47年であり、腐食により老朽化が進んでいることから設備事故防止のため電力線張替が必要。
作業日程 設定理由	関連系統作業との重複を避けて実施。

概略図

中能登

加賀

越前

嶺南

東近江

三重

西部

北部

岐阜

飛騨

東京中部間連系設備

交流連系

中部北陸間連系設備

BTB運用停止

運用停止

作業停止

変電所

開閉所


- N-1故障発生時のルート断や、北陸フェンス運用容量の大幅な低下を回避するため、北陸関西間連系線を1回線停止する場合は、北陸関西間連系線をルート開放し、南福光地点で交流連系する。(BTBは運用停止)

項目	内容
作業箇所	本四連系線
作業内容	一部区間ケーブル張替
停止区間	本四連系線 1 L
作業停止期間	2022年4月29日 08:00 ～ 2022年6月30日 17:00（連続63日間）
作業の必要性	設備の健全性確保のため、定期的にケーブル内の油中ガス分析を実施しており、分析データを踏まえた劣化の進展予測の結果、2022年度にはケーブルの一部区間張替が必要であると判断されたため。
作業日程 設定理由	可能な限り関連発電機停止期間に実施し、軽負荷期であるため上記期間での実施。 関連地域間連系設備との重複停止を避けて実施。 作業規模により63日間の停止が必要。

概略図

中国エリア

四国エリア

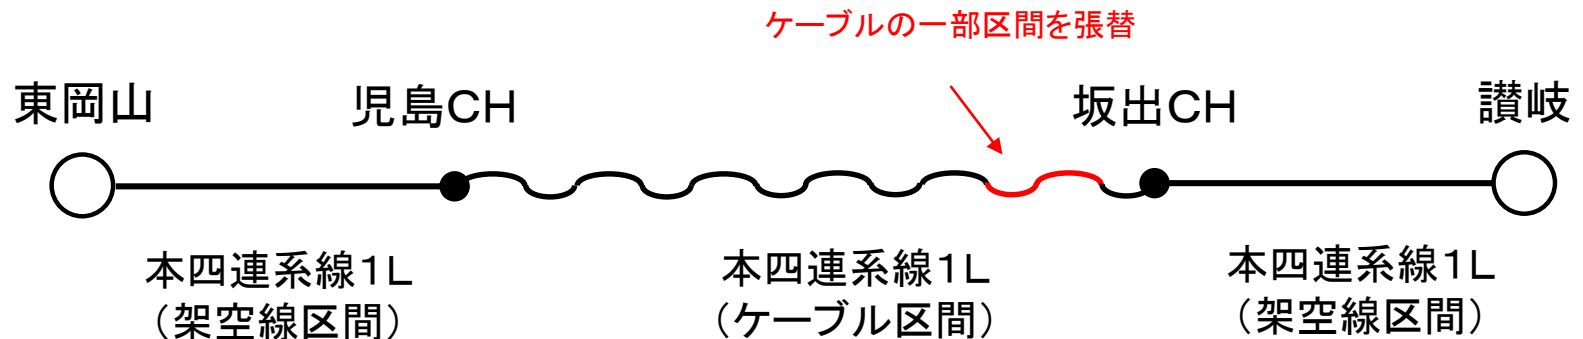

【凡例】

- 変電所
- 500kV送電線
(架空線)
- 〰 500kV送電線
(ケーブル)
- ケーブルヘッド(CH)

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画については、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、一般送配電事業者が下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施。
- 当機関は、その調整が完了していることを、各一般送配電事業者を確認した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める 考慮事項（第244条）	一般送配電事業者調整対象作業停止計画	
	一般送配電事業者確認結果	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	○	○ (次シート参考のとおり)
2.作業員の安全確保	○	
3.電力設備の保全	○	
4.作業停止期間中の供給信頼度	○	
5.作業停止期間中の調整力	○	
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給 区域の供給力	○	
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画にお ける需要家の操業計画	○	
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	○	
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	○	
10.電気供給事業者間の公平性の確保	○	
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	—	

- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づく調整が完了していることを、以下のとおり、最終案として2月10日に確認した。

エリア	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	沖縄	合計
調整完了 件数	940 件	869 件	2830 件	2424 件	645 件	1211 件	761 件	678 件	2625 件	246 件	13229 件
調整未完了 件数※	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件

※原案等で提出された件名のうち調整が完了していない作業停止計画

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から本機関へ不調の解決に向けた対応の依頼はなかった。

項目	件数
不調の解決に向けた対応の依頼	0 件

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

■ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する年間作業停止計画について

- ①送配電等業務指針244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること（シート8、30）
- ②広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと（シート9）
- ③一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと（シート31、32）

上記、確認事項①～③を確認し妥当と判断したことから承認する

2022・2023年度の年間作業停止計画

2022年2月24日

-
- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. 広域調整対象作業停止計画 | P3~27 |
| 2. 一般送配電事業者調整対象作業停止計画 | P28~177 |

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116317	北海道	2022/05/27 09:00	2022/05/27 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	102CB無停電点検	年間計画	更新		
0118508	北海道	2022/05/30 08:00	2022/06/03 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	OPGW付属品点検	年間計画	変更		
0116278	北海道	2022/06/04 08:00	2022/06/21 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線張替	年間計画	更新		
0116326	北海道	2022/06/06 09:00	2022/06/08 17:00	毎日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116280	北海道	2022/06/09 09:00	2022/06/10 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	複導体スペーサAG型取替	年間計画	変更		
0116282	北海道	2022/06/13 09:00	2022/06/13 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	故障情報システム点検	年間計画	変更		
0116288	北海道	2022/06/13 09:00	2022/06/16 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	複導体スペーサAG型取替	年間計画	変更		
0116259	北海道	2022/06/15 07:00	2022/06/16 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・帰線ケーブル性能確認試験 ※第2極は運用停止	年間計画	変更		
0116260	北海道	2022/06/15 07:00	2022/06/15 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成 ※第2極は運用停止とし、本線2Lを帰路線とする。	年間計画	変更		
0116261	北海道	2022/06/15 07:00	2022/06/21 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・GWWOP張替他	年間計画	変更		
0116281	北海道	2022/06/15 09:00	2022/06/16 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スペーサー点検	年間計画	変更		
0116258	北海道	2022/06/16 08:00	2022/06/17 19:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・直流幹線帰線保護装置定期点検 ※第2極は運用停止	年間計画	変更		
0116277	北海道	2022/06/16 13:00	2022/06/16 16:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 帰線	函館～上北N1.2LT 細密点検 ※第2極は運用停止	年間計画	変更		
0116279	北海道	2022/06/21 17:00	2022/06/21 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し ※第2極は運用停止とし、本線2Lを帰路線とする。	年間計画	変更		
0116332	北海道	2022/06/27 09:00	2022/06/29 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	特定点検 (電線、OPGW)	年間計画	変更		
0118702	北海道	2022/06/27 09:00	2022/06/27 17:00	単日	せたな大里風力発電変電所	函館幹線1号線	今金中里変電所構内 SP 導子点検	年間計画	新規		
0116319	北海道	2022/06/28 08:00	2022/07/02 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	振動防止ダンパ取替	年間計画	変更		
0116315	北海道	2022/06/29 09:00	2022/06/29 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	101CB無停電点検	年間計画	変更		
0116321	北海道	2022/07/01 10:00	2022/07/01 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	1. 187kVBP盤切替(101TL)	年間計画	変更		
0116322	北海道	2022/07/01 17:00	2022/07/01 17:30	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116320	北海道	2022/07/03 08:00	2022/07/07 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパ取替	年間計画	変更		
0116323	北海道	2022/07/04 10:00	2022/07/04 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	187kVBP盤切替(102TL)	年間計画	変更		
0116324	北海道	2022/07/04 10:00	2022/07/04 17:30	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	1. 潮流測定	年間計画	変更		
0116329	北海道	2022/07/05 09:00	2022/07/05 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	故障情報システム点検	年間計画	変更		
0118509	北海道	2022/07/05 09:00	2022/07/05 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	102CB無停電点検	年間計画	変更		
0116253	北海道	2022/07/18 06:30	2022/07/18 10:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極遮断器(O-13)更新他に伴う制御回路切離しロック	年間計画	変更		
0116254	北海道	2022/07/18 06:30	2022/08/02 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第3群	第1極遮断器(O-13)更新他	年間計画	変更		
0116246	北海道	2022/07/28 06:30	2022/08/01 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	・汚損測定	年間計画	変更		
0116247	北海道	2022/07/28 06:30	2022/08/02 16:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	・北本上北線1号制御保護用CVT更新	年間計画	変更		
0116248	北海道	2022/07/28 06:30	2022/08/02 16:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	・北本七飯線1号制御保護用CVT更新	年間計画	変更		
0116249	北海道	2022/07/28 06:30	2022/08/02 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	・電線路細密点検	年間計画	変更		
0116250	北海道	2022/07/28 06:30	2022/08/02 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	・北本七飯線1号制御保護用CVT更新(函館)	年間計画	変更		
0116292	北海道	2022/07/28 10:00	2022/07/28 11:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	103CB無停電点検	年間計画	変更		
0116243	北海道	2022/08/02 13:00	2022/08/02 19:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	187kVBP盤切替(103TL)	年間計画	変更		
0116245	北海道	2022/08/02 19:10	2022/08/02 21:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	年間計画	変更		
0116257	北海道	2022/08/02 19:10	2022/08/02 20:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116283	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/28 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	・第2極本線用SA保護盤更新	年間計画	変更		
0116284	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/28 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	・断路器細密点検	年間計画	変更		
0116285	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/28 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	・第2極全停に伴う保安停止 他	年間計画	変更		
0116286	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/28 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・汚損測定	年間計画	更新		
0116287	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/28 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・電線路細密点検	年間計画	更新		
0116269	北海道	2022/08/24 09:00	2022/08/25 17:00	毎日	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号>	1.旧101PD撤去	年間計画	変更		
0116293	北海道	2022/08/24 11:00	2022/08/24 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	104CB無停電点検	年間計画	更新		
0116252	北海道	2022/08/25 10:00	2022/08/25 11:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	105CB無停電点検	年間計画	変更		
0116274	北海道	2022/08/25 10:00	2022/08/25 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	187kVBP盤切替	年間計画	変更		
0116273	北海道	2022/08/25 17:00	2022/08/25 17:30	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116267	北海道	2022/08/26 09:00	2022/08/28 17:00	毎日	大野変電所	大野変電所 102<大野線2号>	旧102LPD撤去	年間計画	変更		
0116272	北海道	2022/08/26 10:00	2022/08/26 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	187kVBP盤切替	年間計画	変更		
0116251	北海道	2022/08/26 11:00	2022/08/26 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	106CB無停電点検	年間計画	変更		
0116271	北海道	2022/08/26 17:00	2022/08/26 17:30	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116276	北海道	2022/08/28 13:00	2022/08/28 19:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	187kVBP盤切替(104TL)	年間計画	変更		
0116275	北海道	2022/08/28 19:10	2022/08/28 20:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	潮流測定	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116289	北海道	2022/08/28 19:10	2022/08/28 21:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	年間計画	変更		
0116327	北海道	2022/09/01 09:00	2022/09/01 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116266	北海道	2022/09/13 08:00	2022/09/29 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線張替	年間計画	変更		
0116264	北海道	2022/09/15 09:00	2022/09/15 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベーサ点検	年間計画	変更		
0116270	北海道	2022/09/15 09:00	2022/09/18 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	複導体スベーサAG型取替	年間計画	変更		
0116268	北海道	2022/09/26 09:00	2022/09/28 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	複導体スベーサAG型取替	年間計画	変更		
0116265	北海道	2022/09/28 09:00	2022/09/28 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	AGSクランプ取替	年間計画	変更		
0116325	北海道	2022/09/29 09:00	2022/09/29 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 2L	不良端子検出	年間計画	変更		
0116333	北海道	2022/10/03 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116334	北海道	2022/10/03 09:00	2022/10/03 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116335	北海道	2022/10/04 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116290	北海道	2022/10/06 09:00	2022/10/13 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116291	北海道	2022/10/06 09:00	2022/10/13 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116294	北海道	2022/10/06 09:00	2022/10/13 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	設備点検	年間計画	変更		
0116295	北海道	2022/10/06 09:00	2022/10/13 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	設備点検	年間計画	変更		
0118619	北海道	2022/10/06 09:00	2022/10/14 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	1. バルブ制御装置(VBE)基板ユニット修繕	年間計画	変更		
0118620	北海道	2022/10/06 09:00	2022/10/14 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	1. 交直変換器サブモジュール交換	年間計画	変更		
0116331	北海道	2022/10/11 09:00	2022/10/11 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	特定点検	年間計画	変更		
0116330	北海道	2022/10/12 09:00	2022/10/15 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	特定点検	年間計画	変更		
0118512	北海道	2022/10/12 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	直線スリープ点検	年間計画	変更		
0116316	北海道	2023/03/06 13:00	2023/03/06 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	S412制御試験	年間計画	変更		
0116318	北海道	2023/03/07 13:00	2023/03/07 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	S512制御試験	年間計画	変更		
0118520	北海道	2023/05/22 08:00	2023/05/26 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118541	北海道	2023/05/30 08:00	2023/06/14 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替	年間計画	変更		
0118544	北海道	2023/06/05 09:00	2023/06/07 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベーサー取替	年間計画	変更		
0118542	北海道	2023/06/06 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	特定点検(端子・金物)	年間計画	変更		
0118543	北海道	2023/06/06 09:00	2023/06/08 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	1.直線スリープ点検	年間計画	変更		
0118545	北海道	2023/06/06 10:00	2023/06/06 11:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	1. 202無停電点検	年間計画	変更		
0118522	北海道	2023/06/06 13:00	2023/06/06 16:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 203<北斗幹線1号>	1. 204無停電点検	年間計画	変更		
0118546	北海道	2023/06/08 09:00	2023/06/10 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベーサー取替	年間計画	変更		
0118524	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サリスタバルブ定期点検	年間計画	変更		
0118525	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 18:30	連続	(電発)北北直流幹線(電函・電上)	(電発)北北直流幹線(電函・電上) 1L	・汚損測定	年間計画	変更		
0118526	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 18:30	連続	(電発)北北直流幹線(電函・電上)	(電発)北北直流幹線(電函・電上) 1L	・電線路細密点検	年間計画	変更		
0118527	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 北北七飯線#1L	・第1極全停作業に伴う保安停止	年間計画	変更		
0118528	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/13 17:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 北北上北線#1L	・第1極全停に伴う保安停止	年間計画	変更		
0118529	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/11 17:00	連続	(電発)北北上北線(上北・電上北)	(電発)北北上北線(上北・電上北) 1L	・鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118530	北海道	2023/06/09 06:30	2023/06/10 17:00	連続	(電発)北北七飯線(北七飯～電函)	(電発)北北七飯線(北七飯～電函) 1L	・電線圧縮型接続部点検	年間計画	変更		
0118532	北海道	2023/06/09 13:00	2023/06/09 16:00	単日	(電発)北北直流幹線(電函・電上)	(電発)北北直流幹線(電函・電上) 1L	・函館～上北 #1L LT細密点検	年間計画	変更		
0118533	北海道	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北北七飯線1号>	1. 103TL-CT接続、低圧検相	年間計画	変更		
0118534	北海道	2023/06/13 19:10	2023/06/13 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	年間計画	変更		
0118547	北海道	2023/06/14 09:00	2023/06/14 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	1. 202TL-CT回路接続、低圧検相	年間計画	変更		
0118548	北海道	2023/06/14 09:00	2023/06/14 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 202<道南幹線2号線>	・検出端末装置 275kV道南幹線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118549	北海道	2023/06/14 17:00	2023/06/14 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 202<道南幹線2号線>	・275kV道南幹線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118535	北海道	2023/06/19 08:00	2023/07/05 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替	年間計画	変更		
0118521	北海道	2023/06/21 09:00	2023/06/21 12:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 203<北斗幹線1号>	1. 203無停電点検	年間計画	変更		
0118553	北海道	2023/06/21 10:00	2023/06/21 11:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 201<道南幹線1号>	1. 201無停電点検	年間計画	変更		
0118536	北海道	2023/06/26 09:00	2023/06/28 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スベーサー取替	年間計画	変更		
0118537	北海道	2023/06/26 09:00	2023/06/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	1.電線腐食診断	年間計画	変更		
0118552	北海道	2023/06/26 09:00	2023/06/29 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	特定点検(電線・地線)	年間計画	変更		
0118538	北海道	2023/06/29 09:00	2023/07/01 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スベーサー取替	年間計画	変更		
0118539	北海道	2023/07/05 09:00	2023/07/05 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 201<道南幹線1号線>	・検出端末装置 275kV道南幹線1号CT2次接続	年間計画	変更		
0118557	北海道	2023/07/05 09:00	2023/07/05 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 201<道南幹線1号>	1. 201TL-CT回路接続、低圧検相	年間計画	変更		
0118540	北海道	2023/07/05 17:00	2023/07/05 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 201<道南幹線1号線>	・275kV道南幹線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118513	北海道	2023/07/11 08:00	2023/07/15 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118562	北海道	2023/08/20 06:30	2023/08/29 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サリスタバルブ細密点検	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0118563	北海道	2023/08/20 06:30	2023/08/29 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 北本七飯線#2L	・第2極全停に伴う保安停止 他	年間計画	変更		
0118564	北海道	2023/08/20 06:30	2023/08/29 17:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 北本上北線#2L	・第2極全停に伴う保安停止	年間計画	変更		
0118571	北海道	2023/08/20 09:00	2023/08/24 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118568	北海道	2023/08/21 06:30	2023/08/25 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・汚損測定(2か所)	年間計画	変更		
0118565	北海道	2023/08/21 07:00	2023/08/25 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・電線路細密点検	年間計画	変更		
0118566	北海道	2023/08/21 07:00	2023/08/23 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	・鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118567	北海道	2023/08/21 07:00	2023/08/22 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	・電線圧縮型接続部点検(圧縮クランプ)	年間計画	変更		
0118531	北海道	2023/08/25 09:00	2023/08/29 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118572	北海道	2023/08/29 09:00	2023/08/29 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	1. 104TL-CT回路接続、低圧検相	年間計画	変更		
0118573	北海道	2023/08/29 19:10	2023/08/29 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	・第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	年間計画	変更		
0118559	北海道	2023/09/01 09:00	2023/09/10 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	特定点検	年間計画	変更		
0118560	北海道	2023/09/01 09:00	2023/09/10 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検	年間計画	変更		
0118569	北海道	2023/09/01 09:00	2023/09/10 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118570	北海道	2023/09/01 09:00	2023/09/10 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118561	北海道	2023/09/10 09:00	2023/09/10 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	1. 1極Tr-CT回路接続、低圧検相	年間計画	変更		
0118550	北海道	2023/10/19 07:00	2023/10/22 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・電線路細密点検	年間計画	変更		
0118551	北海道	2023/10/19 07:00	2023/10/19 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	年間計画	変更		
0118517	北海道	2023/10/19 08:00	2023/10/22 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118518	北海道	2023/10/19 09:00	2023/10/19 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118554	北海道	2023/10/20 07:00	2023/10/20 18:30	単日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・帰線避雷器点検(2か所)	年間計画	変更		
0118555	北海道	2023/10/20 08:00	2023/10/21 19:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・直流幹線帰線保護装置定期点検	年間計画	変更		
0118556	北海道	2023/10/20 08:00	2023/10/21 19:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	・第2極DCVT点検(上北)	年間計画	変更		
0118519	北海道	2023/10/20 09:00	2023/10/22 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118558	北海道	2023/10/22 17:00	2023/10/22 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う双極構成戻し	年間計画	変更		
0118514	北海道	2023/11/06 08:00	2023/11/10 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118515	北海道	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118516	北海道	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0221373	東北	2022/04/04 09:10	2022/04/13 17:50	連続	南相馬変電所	南相馬MT3	MT3ブロック機器普点	年間計画	変更		
0221346	東北	2022/05/31 08:40	2022/05/31 17:20	単日	米沢変電所	吾妻幹線1号	制御ケーブル切替、現地総合動作試験米沢(変)吾妻SPCリレー整備	年間計画	変更		
0221347	東北	2022/06/01 08:40	2022/06/01 17:20	単日	米沢変電所	吾妻幹線2号	制御ケーブル切替、現地総合動作試験米沢(変)吾妻SPCリレー整備	年間計画	変更		
0222580	東北	2022/06/06 09:00	2022/09/21 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	南相馬(変)275kV配開改良関連CB、線路側・母線側LS取替	年間計画	変更		
0221369	東北	2022/06/07 08:30	2022/06/10 17:30	連続	福島変電所	相福幹線1号	O1ブロック点検工事O1ブッシング点検工事、鉄構他修繕工事	年間計画	変更		
0221348	東北	2022/07/04 08:30	2022/07/07 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検アークホーン補修	年間計画	変更		
0221370	東北	2022/07/04 08:30	2022/07/07 17:30	連続	東福島変電所	東福島支線1号	機器・Ry点検、O1 12年目点検	年間計画	変更		
0221349	東北	2022/07/20 08:30	2022/07/21 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	上北(変)NR設置関連MT3操作盤 盤改造他	年間計画	変更		
0221350	東北	2022/07/21 17:00	2022/07/21 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	上北(変)NR設置関連	年間計画	変更		
0221378	東北	2022/07/25 08:30	2022/07/29 18:00	連続	岩手変電所	岩手変MT2	MT2ブロック点検、S12ユニット点検S82ユニット点検、O22点検調整	年間計画	変更		
0221365	東北	2022/07/26 09:00	2022/07/29 18:00	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	V43他点検	年間計画	変更		
0226202	東北	2022/07/26 09:00	2022/07/29 18:00	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	相福幹線1号母線SP柱磚洗配管修繕、塗装相福幹線1号CVT磚洗配管塗装	年間計画	変更		
0226200	東北	2022/07/28 08:10	2022/07/28 17:50	単日	上北変電所	北本上北線1号	C・SR緊急制御装置撤去CT回路切離し	年間計画	変更		
0221379	東北	2022/07/29 17:00	2022/07/29 18:00	単日	岩手変電所	岩手変電所 2号変圧器投入時	MT2ブロック点検関連	年間計画	変更		
0221352	東北	2022/08/24 08:10	2022/08/26 17:50	連続	上北変電所	北本上北線2号	O6ブロック、Ry点検、塗装	年間計画	変更		
0221353	東北	2022/08/24 08:30	2022/08/25 16:00	連続	上北変電所	上北変MT3	上北(変)NR設置関連社内検査・現地総合動作試験	年間計画	変更		
0226201	東北	2022/08/25 08:10	2022/08/25 17:50	単日	上北変電所	北本上北線2号	C・SR緊急制御装置撤去CT回路切離し	年間計画	変更		
0221364	東北	2022/08/25 15:00	2022/08/25 16:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	上北(変)NR設置関連	年間計画	変更		
0221367	東北	2022/10/06 08:20	2022/10/11 18:40	連続	青森変電所	今別幹線1号	O5ブロック点検、S5点検、S5塗装磚洗配管点検	年間計画	変更		
0221368	東北	2022/10/06 08:40	2022/10/11 17:20	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	支持物点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0221372	東北	2022/10/12 08:40	2022/10/16 17:20	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	支持物点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0221344	東北	2022/10/31 08:40	2022/11/04 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	付属品把持部点検	年間計画	変更		
0221363	東北	2022/10/31 08:40	2022/11/15 16:50	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	吾妻幹線地線張替60関連OPGW通信障害張替 No60～69	年間計画	変更		
0221376	東北	2022/11/21 08:40	2022/11/23 16:50	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	ホルト補修	年間計画	変更		
0221377	東北	2022/11/24 08:40	2022/11/26 16:50	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	ホルト補修	年間計画	変更		
0221345	東北	2022/11/28 08:40	2022/12/02 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	付属品把持部点検	年間計画	変更		
0221351	東北	2022/12/05 08:30	2022/12/08 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検アークホーン補修	年間計画	変更		
0221374	東北	2022/12/05 08:30	2022/12/08 17:30	連続	福島変電所	相福幹線2号	O2ブロック点検工事O2ブッシング点検工事、鉄構他修繕工事	年間計画	変更		
0221375	東北	2022/12/05 08:30	2022/12/08 17:30	連続	東福島変電所	東福島支線2号	機器・Ry点検、O2 12年目点検	年間計画	変更		
0221366	東北	2022/12/05 09:00	2022/12/08 18:00	連続	南相馬変電所	相福幹線2号	V44他点検	年間計画	変更		
0226203	東北	2022/12/05 09:00	2022/12/08 18:00	連続	南相馬変電所	相福幹線2号	相福幹線2号母線SP柱磚洗配管塗装相福幹線2号CVT磚洗配管塗装	年間計画	変更		
0226216	東北	2023/03/22 09:40	2023/04/21 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線2号	いわき幹線2号GISスペース修繕	年間計画	変更		
0226205	東北	2023/04/24 08:30	2023/06/08 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替、使用前自主検査	年間計画	変更		
0226204	東北	2023/06/01 08:30	2023/06/05 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	支持物点検	年間計画	変更		
0226214	東北	2023/06/06 08:30	2023/06/09 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検アークホーン補修	年間計画	変更		
0222579	東北	2023/06/06 09:00	2023/09/20 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線2号	南相馬(変)275kV配開改良関連CB、線路側・母線側LS取替	年間計画	変更		
0226207	東北	2023/06/14 08:30	2023/07/29 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替、使用前自主検査	年間計画	変更		
0226206	東北	2023/06/15 08:30	2023/06/19 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	支持物点検	年間計画	変更		
0226198	東北	2023/07/18 08:30	2023/08/23 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	LTC真空バルブ化	年間計画	変更		
0226208	東北	2023/07/25 08:30	2023/07/26 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	ガスケット修繕	年間計画	変更		
0226199	東北	2023/08/23 17:00	2023/08/23 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	LTC真空バルブ化関連	年間計画	変更		
0226210	東北	2023/09/01 08:30	2023/10/16 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替、使用前自主検査	年間計画	変更		
0226340	東北	2023/10/02 08:30	2023/10/06 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更		
0226212	東北	2023/10/23 08:30	2023/12/07 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替、使用前自主検査	年間計画	変更		
0226339	東北	2023/10/23 08:30	2023/10/27 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更		
0226215	東北	2023/11/06 08:40	2023/11/17 17:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT1	S11普点他、Ry細点LTCDs修繕、機械式Ry修繕	年間計画	変更		
0226211	東北	2023/11/13 08:30	2023/11/18 18:30	連続	青森変電所	今別幹線2号	O6ブロック点検、S6点検、S6塗装磚洗配管点検	年間計画	変更		
0226213	東北	2023/12/04 08:30	2023/12/07 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検アークホーン補修	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320790	東京	2022/04/04 09:00	2022/04/08 17:00	連続	新福島(変)	2B	・鉄橋塗装に伴う養生設置・撤去	年間計画	変更		
0320802	東京	2022/04/04 09:00	2022/04/08 17:00	連続	新福島(変)	2B	・梯子洗浄母管埋め戻し作業の危険防止	年間計画	変更		
0327110	東京	2022/04/05 16:00	2022/04/05 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群	調相用GCB点検修理後のコロナ・超音波測定 (O993、O994)	年間計画	変更		
0320803	東京	2022/04/06 08:00	2022/04/06 18:00	単日	新福島(変)	2B	・CBO12 6年停止試験	年間計画	変更		
0324504	東京	2022/04/07 09:00	2022/04/07 18:00	単日	新福島(変)	2B	・CBO22 6年停止試験	年間計画	変更		
0324508	東京	2022/04/11 09:00	2022/04/15 17:00	連続	新福島(変)	2B	・埋め戻し	年間計画	変更		
0320789	東京	2022/04/18 09:00	2022/04/22 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	(1)電線スベーサ取替《No.》86～92 6径間	年間計画	変更		
0320846	東京	2022/04/18 09:00	2022/04/22 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	【川内線OPGW張替ならびに関連除却工事】 (1)OPGW張替 《No.》110～111	年間計画	変更		
0324514	東京	2022/04/25 09:00	2022/04/28 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	(1)OPGW張替 《No.》110～111 (2)航空標識塗装《No.》106、108、116(3基) (3)SRリング取替《No.》113～114(1径間)	年間計画	変更		
0324515	東京	2022/04/25 09:00	2022/04/28 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	(1)電線スベーサ取替 《No.》87～90、《No.》91～92 4径間 (2)がいし連懸垂装置取付金具コッターボルト緩み止め対策 《No.》70.71.81.83.85.89.90 7基	年間計画	変更		
0324522	東京	2022/04/28 06:00	2022/04/29 18:00	連続	中給系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更		
0324536	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/11 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	(1)OPGW張替 《No.》110～111 (2)航空標識塗装《No.》106、108、116(3基) (3)SRリング取替《No.》113～114(1径間)	年間計画	変更		
0324535	東京	2022/05/12 09:00	2022/05/13 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	(1)航空標識塗装《No.》106、108、116(3基) (2)SRリング取替《No.》113～114(1径間)	年間計画	変更		
0320798	東京	2022/05/16 09:00	2022/05/20 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	(1)電線スベーサ取替 《No.》86～92 6径間	年間計画	変更		
0324537	東京	2022/05/16 09:00	2022/05/20 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	(1)航空標識塗装《No.》106、108、116(3基) (2)SRリング取替《No.》113～114(1径間)	年間計画	変更		
0322636	東京	2022/05/21 07:00	2022/05/23 19:00	連続	中給系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更		
0324597	東京	2022/05/23 09:00	2022/05/26 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	(1)電線スベーサ取替 《No.》87～90、《No.》91～92 4径間 (2)がいし連懸垂装置取付金具コッターボルト緩み止め対策 《No.》70.71.81.83.85.89.90 7基	年間計画	変更		
0324598	東京	2022/05/23 09:00	2022/05/27 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	(1)航空標識塗装《No.》106、108、116(3基) (2)SRリング取替《No.》113～114(1径間)	年間計画	変更		
0322237	東京	2022/05/24 00:00	2022/05/24 01:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極 FC配分順位変更	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約 新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更	年間計画	変更		
0322635	東京	2022/05/24 07:00	2022/05/24 19:00	単日	中給系統G		・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更		
0320799	東京	2022/05/24 09:00	2022/06/18 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	初期点検	年間計画	変更		
0320788	東京	2022/06/02 09:00	2022/07/06 17:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC/佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	・FC制御保護装置他更新に伴う実系統試験	年間計画	変更		
0322236	東京	2022/06/18 23:00	2022/06/18 24:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320800	東京	2022/07/09 08:00	2022/07/19 16:00	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0320792	東京	2022/07/09 08:30	2022/07/18 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV2号母線	簡易監視制御盤・中継盤停止試験	年間計画	変更		
0320793	東京	2022/07/09 08:30	2022/07/18 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	簡易監視制御盤・中継盤停止試験 60Hz2組SC保護盤停止試験 O961、O962、O963コンタクト交換 60Hz2号調相Tr停止試験 60Hz2号275kVGIS (O96.96他) 停止試験	年間計画	変更		
0320794	東京	2022/07/09 08:30	2022/07/19 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	簡易監視制御盤・中継盤停止試験 電動ブローア停止試験	年間計画	変更		
0320795	東京	2022/07/09 08:30	2022/07/19 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	6kV4号Cub停止試験 2号BSS取替、サイリスタバルブ停止試験他	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320796	東京	2022/07/09 08:30	2022/07/19 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	2号DCL停止試験 50Hz母線GIS停止試験 60Hz母線GIS停止試験 DC-CT用CVCF停止試験 50Hz・60Hz密閉型冷却塔停止試験	年間計画	変更		
0320801	東京	2022/07/09 08:30	2022/07/18 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線2LとO42	簡易監視制御盤・中継器停止試験 60Hz2号275kVGIS(O42,42,R42他)停止試験	年間計画	変更		
0324622	東京	2022/07/18 14:00	2022/07/18 15:00	単日	新信濃変電所	60Hz2号調相設備	α961～O963 コロナ・超音波測定	年間計画	変更		
0320979	東京	2022/07/19 14:00	2022/07/19 15:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) ・A-K間、直流LA外部診断	年間計画	変更		
0320986	東京	2022/09/01 07:30	2022/09/06 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320987	東京	2022/09/01 08:00	2022/09/06 20:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・サイリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検 ・1CTrコンサベータ他補修	年間計画	変更		
0322211	東京	2022/09/01 08:00	2022/09/06 18:00	連続	佐久間FC	佐久間FC連絡線 50Hz	・屋外機器定期点検(O-50,50E,避雷器)	年間計画	変更		
0320988	東京	2022/09/02 08:00	2022/09/02 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間FC連絡線 50Hz母線	・屋外機器定期点検(250)	年間計画	変更		
0322239	東京	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320991	東京	2022/09/16 07:30	2022/09/30 17:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC2極停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320797	東京	2022/09/16 08:00	2022/09/30 12:30	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	初期点検	年間計画	変更		
0320992	東京	2022/09/16 08:00	2022/09/30 13:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	初回点検	年間計画	変更		
0324626	東京	2022/09/16 08:00	2022/09/21 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	L991, L992コンタクト交換	年間計画	変更		
0327112	東京	2022/09/16 08:00	2022/09/30 12:30	連続	飛騨信濃直流幹線 本線2L	飛騨信濃直流幹線 本線2L	電線補修((No.)/137-138)	年間計画	変更		
0324879	東京	2022/09/21 16:00	2022/09/21 17:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	L991, L992コロナ・超音波測定	年間計画	変更		
0322238	東京	2022/09/30 12:30	2022/09/30 13:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320996	東京	2022/09/30 13:30	2022/09/30 17:00	単日	新信濃変電所	FC2極潮流指定(450MW)	系統併入試験(潮流指定450MW)	年間計画	変更		
0320994	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/06 18:00	連続	新福島(変)	4B	・LRA制御盤 6年停止試験 ・CBO14 6年停止試験 ・CBO84 12年停止試験	年間計画	変更		
0320997	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/05 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0321000	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/04 17:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	・甲2CVT 12年停止試験	年間計画	変更		
0324938	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/03 18:00	単日	新福島(変)	4B	LS124 臨時点検	年間計画	変更		
0320976	東京	2022/10/03 08:30	2022/10/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	簡易点検A RC始動装置,励磁空調点検	年間計画	変更		
0320977	東京	2022/10/03 08:30	2022/10/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	バルブホール空調停止試験A バルブホールフェンス内清掃	年間計画	変更		
0320973	東京	2022/10/04 08:00	2022/10/04 17:00	単日	新福島(変)	4B/500kV甲2母線	・LS114 24年停止試験 ・E114B 12年停止試験	年間計画	変更		
0324939	東京	2022/10/05 09:00	2022/10/05 17:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線/500kV 1-2U乙セクションCBO200/4B	・S200モーター回路絶縁抵抗値低下対応 ・LS214 臨時点検	年間計画	変更		
0320999	東京	2022/10/06 08:00	2022/10/16 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0324940	東京	2022/10/06 08:00	2022/10/06 18:00	単日	新福島(変)	4B	LS224 臨時点検	年間計画	変更		
0320972	東京	2022/10/06 08:30	2022/10/16 09:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O953,O954,O955,O957,O958コンタクト交換 O953,O954,O955,O957,O958コナ測定 GCB095停止試験 LS95停止試験	年間計画	変更		
0320974	東京	2022/10/06 08:30	2022/10/16 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC	1号BSS取替他	年間計画	変更		
0320975	東京	2022/10/07 08:30	2022/10/10 16:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃分岐線1LとO41	LS41, R41停止試験	年間計画	変更		
0320993	東京	2022/10/07 08:30	2022/10/12 16:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	LS95, T40, R41停止試験	年間計画	変更		
0320980	東京	2022/10/11 08:00	2022/10/13 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	【総支社】電線本体点検他 《No.》162～《No.》163,《No.》172～《No.》173,《No.》177～《No.》178, 《No.》182～《No.》183,《No.》187～《No.》188,《No.》192～《No.》193, 《No.》197～《No.》198,《No.》271～《No.》272,《No.》286～《No.》287	年間計画	変更		
0320981	東京	2022/10/11 08:00	2022/10/13 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線・地線点検 《No.》47,77,107(3径間)	年間計画	変更		
0320982	東京	2022/10/11 08:00	2022/10/13 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線本体点検 《No.》17～18 1径間 《2》地線本体点検 《No.》17～18 1径間	年間計画	変更		
0320989	東京	2022/10/11 10:00	2022/10/11 18:00	単日	南いわき(開)	南いわき幹線1LのCBO35	南いわき幹線1号 CBO35 6年停止試験	年間計画	変更		
0324948	東京	2022/10/16 09:00	2022/10/16 11:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	O953,O954,O955,O957, O958コロナ超音波測定	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320978	東京	2022/10/16 14:00	2022/10/16 15:25	単日	山梨山梨総社新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) A-K間,直流LA外部診断	年間計画	変更		
0320983	東京	2022/10/17 08:00	2022/10/19 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	【総支社】電線本体点検他 《No.》162～《No.》163,《No.》172～《No.》173,《No.》177～《No.》178, 《No.》182～《No.》183,《No.》187～《No.》188,《No.》192～《No.》193, 《No.》197～《No.》198,《No.》271～《No.》272,《No.》286～《No.》287	年間計画	変更		
0320984	東京	2022/10/17 08:00	2022/10/19 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線・地線点検 《No.》47.77.107(3径間)	年間計画	変更		
0320985	東京	2022/10/17 08:00	2022/10/19 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線本体点検 《No.》17～18 1径間 《2》地線本体点検 《No.》17～18 1径間	年間計画	変更		
0322152	東京	2022/10/17 09:00	2022/11/17 17:00	連続	富士川線1, 2L	富士川線1, 2L	【避雷装置取付】 ・富士川線No.49～81 【保守業務】 ・不良がいし検出 No.34, 35	年間計画	変更	制約有	
0326423	東京	2022/10/17 09:00	2022/10/17 12:00	単日	須走(変)	須走線1L	【中制パン制取替工事】 ・旧中央制御盤から新中央制御盤へ切替に伴う専用線運用	年間計画	変更		
0326421	東京	2022/10/17 09:30	2022/11/17 13:00	連続	駿河(変)	富士川線1, 2L	【駿河(変)FC転送盤取替工事】 ・富士川線1.2L旧盤要素切離	年間計画	変更	制約有	
0320990	東京	2022/10/17 10:00	2022/10/17 18:00	単日	南いわき(開)	南いわき幹線2LのCBO36	南いわき幹線2号 CBO36 6年停止試験	年間計画	変更		
0322150	東京	2022/10/18 09:00	2022/11/01 17:00	連続	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【鉄塔塗装】 ・鉄塔塗装 No.201-36～201-41 【保守業務】 ・電線地線点検 田代幹線(中) No.245～246 ・不良がいし検出 田代幹線(中)No.274 ・不良がいし検出 田代幹線(山)No.201-30、No.201-31	年間計画	変更	制約有	
0322149	東京	2022/10/21 08:00	2022/10/24 17:00	連続	新富士(変)	12B	【点検】・LS312.E312.EB312:停止試験(12年)・LS312.E312.EB312: 電磁接触器取替(24年) 【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】・塗装箇所(12B)・鳥獣害対策 【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係)・12BSC撤去に伴う危険 防止対策	年間計画	変更	制約有	
0325233	東京	2022/10/21 09:30	2022/11/14 15:00	連続	駿河(変)	66kV SVC	【駿河(変)SVCハルホール室空調他補機類交換】	年間計画	変更		
0322155	東京	2022/10/25 08:00	2022/10/25 17:00	単日	新富士(変)	11B	【点検】 ・LS311, E311, EB311:停止試験(12年) ・LS311, E311, EB311:電磁接触器取替(24年)	年間計画	変更	制約有	
0322142	東京	2022/10/25 10:00	2022/11/01 15:00	連続	須走(変)	須走線1L	【須走(変)中央制御盤他取替】 ・1Lキャンケープル張替 ・レベル測定 ・1Bバンク制御盤受入試験 ・総合シケンス	年間計画	変更	制約有	
0322162	東京	2022/10/25 10:00	2022/11/01 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)田代幹線中線1号過負荷保護リレー取替工事】・旧盤撤 去,新盤据付,確認試験 【駿河(変)FC転送盤取替工事】・田代幹線中線1L:旧盤要素切離 ・田代幹線中線1L:新盤要素接続,シケンス試験 ・田代幹線中線1L 過負荷保護リレー,新盤要素接続,シケンス試験	年間計画	変更	制約有	
0322148	東京	2022/10/26 08:00	2022/10/26 17:00	単日	新富士(変)	14B	【点検】 ・LS314.E314.EB314:停止試験(12年) ・LS314.E314.EB314:電磁接触器取替(24年) ・主変14号ShR1号Ry盤(B):停止試験(6年)	年間計画	変更	制約有	
0322151	東京	2022/11/02 09:00	2022/11/17 17:00	連続	田代幹線中線2L	田代幹線中線2L	【鉄塔塗装】 ・鉄塔塗装 No.201-36～201-41 【保守業務】 ・電線地線点検 田代幹線(中) No.245～246 ・不良がいし検出 田代幹線(中)No.274 ・不良がいし検出 田代幹線(山)No.201-30、No.201-31	年間計画	変更	制約有	
0326420	東京	2022/11/03 09:00	2022/11/03 17:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2LのCBO4	【点検】 ・CBO4:停止試験(6年)	年間計画	変更	制約有	

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0322146	東京	2022/11/10 10:00	2022/11/17 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)田代幹線中線2号過負荷保護リレー取替工事】・旧盤撤去・新盤据付・確認試験 【駿河(変)FC転送盤取替工事・田代幹線中線2L:旧盤要素切離・田代幹線中線2L:新盤要素接続・シーケンス試験・田代幹線中線2L:過負荷保護リレー・新盤要素接続・シーケンス試験	年間計画	変更	制約有	
0322147	東京	2022/11/10 10:00	2022/11/17 15:00	連続	須走(変)	須走線2L	【須走(変)中央制御盤他取替】 ・2Lキヤンケープル張替 ・レベル測定 ・3Bバンク制御盤受入試験 ・総合シーケンス	年間計画	変更	制約有	
0325984	東京	2022/11/24 08:00	2022/11/27 17:00	連続	新富士(変)	12B	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(12B) ・鳥獣害対策 【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係) ・12BSC1群撤去に伴う危険防止対策	年間計画	変更		
0322153	東京	2022/11/28 08:00	2022/11/30 17:00	連続	新富士(変)	11B	【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係) ・12BSC1.2群コンテナFTカバー撤去 ・12BSC2群架線切り離し ・FT抜油	年間計画	変更		
0322164	東京	2023/03/16 08:00	2023/03/19 17:00	連続	新富士(変)	11B	【点検】 ・11BLR(送電用):停止試験(10万回) 【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係) ・LS921,CBO921撤去 ・LS922,CBO922撤去	年間計画	変更	制約有	
0322143	東京	2023/03/24 10:00	2023/04/28 15:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO53	【新富士(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】 ・旧CBO53,旧基礎撤去・新基礎作成 ・新CBO53据付・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322154	東京	2023/03/24 10:00	2023/04/28 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】 ・旧CBO3,旧基礎撤去・新基礎作成 ・新CBO3据付・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322144	東京	2023/03/27 09:00	2023/06/16 09:00	連続	駿河(変)	富士川線1, 2L	【駿河(変)富士川線1,2Lリレー取替工事】 ・富士川線1L:リレー取替 ・富士川線2L:リレー取替	年間計画	変更	制約有	
0324857	東京	2023/04/01 08:00	2023/04/20 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線2L/いわき幹線2LのCBO42	計器用変圧器採油(保護用) 計器用変圧器採油(取引用)	年間計画	変更		
0324945	東京	2023/04/05 09:00	2023/04/05 17:00	単日	新福島(変)	いわき幹線2LのCBO42	CBO42, 6年停止試験	年間計画	変更	制約有	
0326422	東京	2023/04/18 09:00	2023/04/18 17:00	単日	富士川線1, 2L	富士川線1, 2L	【保守業務】 ・不良がいし検出 No.38, No.40	年間計画	変更	制約有	
0325983	東京	2023/04/25 09:00	2023/04/26 17:00	連続	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【保守業務委託】 ・接地板取替No.230 ・電線点検 No.222～223, 252～253 ・不良がいし検出 田代幹線No.駿河(変)	年間計画	変更	制約有	
0322156	東京	2023/04/28 15:00	2023/04/28 16:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO53	【新富士(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】 ・CBO53:系統課電試験	年間計画	変更	制約有	
0322157	東京	2023/04/28 15:00	2023/04/28 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】 ・CBO3:系統課電試験	年間計画	変更	制約有	
0322158	東京	2023/05/08 10:00	2023/06/12 15:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO54	【新富士(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】 ・旧CBO54,旧基礎撤去・新基礎作成 ・新CBO54据付・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322159	東京	2023/05/08 10:00	2023/06/12 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】 ・旧CBO4,旧基礎撤去・新基礎作成 ・新CBO4据付・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0325982	東京	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	連続	田代幹線中線2L	田代幹線中線2L	【保守業務委託】 ・接地板取替 No.230 ・電線点検 No.222～223, 252～253 ・不良がいし検出 田代幹線No.駿河(変)	年間計画	変更	制約有	
0324638	東京	2023/06/06 08:00	2023/06/08 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》147～148,157～158,246～247 3径間 ・Oジャンパ線補修 ・《No.》222	年間計画	変更		
0324865	東京	2023/06/06 09:00	2023/06/09 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》フロンテープ点検《No.》101～102 1径間 《2》電線・地線点検《No.》52, 82, 112(3径間)	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324866	東京	2023/06/07 09:00	2023/06/08 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線本体点検《No.》22～23 1径間 《2》地線本体点検《No.》22～23 1径間	年間計画	変更		
0326431	東京	2023/06/10 07:30	2023/06/11 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2号FC停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0326429	東京	2023/06/10 08:00	2023/06/11 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	バルブホール空調設備点検	年間計画	変更		
0326430	東京	2023/06/10 08:00	2023/06/11 17:00	連続	新信濃変電所	RC設備	RC簡易点検、空調設備点検	年間計画	変更		
0322160	東京	2023/06/12 15:00	2023/06/12 16:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO54	【新富士(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】 ・CBO54:系統誤電試験	年間計画	変更	制約有	
0322161	東京	2023/06/12 15:00	2023/06/12 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】 ・CBO4:系統誤電試験	年間計画	変更	制約有	
0324639	東京	2023/06/13 08:00	2023/06/15 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》147～148,157～158,246～247 3径間	年間計画	変更		
0324869	東京	2023/06/13 09:00	2023/06/16 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》テフロンテープ点検《No.》101～102 1径間	年間計画	変更		
0324868	東京	2023/06/14 09:00	2023/06/15 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線本体点検《No.》22～23 1径間 《2》地線本体点検《No.》22～23 1径間	年間計画	変更		
0322145	東京	2023/06/16 09:00	2023/06/16 11:00	単日	駿河(変)	富士川線1, 2L	【駿河(変)富士川線リレー取替工事】 ・富士川線1,2番リレー取替後の電圧突き合わせ、電流位相測定	年間計画	変更	制約有	
0324804	東京	2023/06/20 09:00	2023/06/23 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》電線本体点検 95～96, 100～101(2径間) 《2》地線本体点検 95～96, 100～101(2径間)	年間計画	変更		
0324806	東京	2023/06/20 09:00	2023/06/20 17:00	単日	南いわき(開)	川内線1LのCBO33	CBO33 6年停止試験	年間計画	変更		
0324797	東京	2023/06/27 09:00	2023/06/30 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》電線本体点検 95～96, 100～101(2径間) 《2》地線本体点検 95～96, 100～101(2径間)	年間計画	変更		
0324799	東京	2023/06/27 09:00	2023/06/27 17:00	単日	南いわき(開)	川内線2LのCBO34	CBO34 6年停止試験	年間計画	変更		
0324944	東京	2023/09/01 07:30	2023/09/13 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0324943	東京	2023/09/01 08:00	2023/09/13 20:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	取引用計量設備更新(CVT,GT,WHM盤) サイリスタバルブ他定期細密点検 所内変圧器制御盤更新 サイリスタバルブスナバコンデンサ交換 東部転送IF装置定期点検 【試運転】 ・1秒起動停止試験、実潮流試験	年間計画	変更		
0326433	東京	2023/09/02 08:00	2023/09/12 20:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	佐久間FC 運転指令電話装置更新工事	年間計画	変更		
0324715	東京	2023/09/06 08:00	2023/09/07 18:00	毎日	電発静岡送変電事業所(中西制)	佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	《1》電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)《No.》2～3(1径間)50Hz 《2》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)《No.》1(基ccct)60Hz, 《No.》3(1基)50Hz・60Hz	年間計画	変更		
0324942	東京	2023/09/13 16:00	2023/09/13 18:00	単日	佐久間FC	佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	取引用計量設備(CVT,GT)更新に伴う試充電試験	年間計画	変更		
0326242	東京	2023/09/21 08:00	2023/10/04 16:00	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2号FC停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0324871	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 14:00	連続	新信濃変電所	2号FC設備とO52	O52ハレット改造 GIBモータ電源切替 系統現象記録装置切離	年間計画	変更		
0324872	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 14:00	連続	新信濃変電所	2号FC設備とO62	O62ハレット改造 GIBモータ電源切替 系統現象記録装置切離	年間計画	変更		
0324873	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	O40ハレット追加、系統現象記録装置切離	年間計画	変更		
0324874	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相設備	LS96.ELS96モータ電源切替	年間計画	変更		
0324875	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 14:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相設備	調相直接盤停止試験 調相制御盤(FC2Q)停止試験 2FC, RC保護制御装置更新工事	年間計画	変更		
0324876	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 14:00	連続	新信濃変電所	RC設備	監視制御盤停止試験 RC用変流器停止試験 冷却塔修理 変換器盤停止試験	年間計画	変更		
0324877	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	バルブホール内清掃 12相制御・LTC・PGLEC盤停止試験 60Hz	年間計画	変更		
0324878	東京	2023/09/21 08:30	2023/09/25 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線2LとO42	O42ハレット追加、系統現象記録装置・GISモータ電源切離	年間計画	変更		
0325024	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相設備/60Hz1号調相変圧器	O957,O958コンタクト交換・操作機構部取替	年間計画	変更		
0325027	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 13:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40/60Hz275kV1号母線とO40	60Hz1, 2号母線分離リレー取替	年間計画	変更		
0326432	東京	2023/09/21 08:30	2023/10/04 10:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器	LS96.ELS96モータ電源切替	年間計画	変更		
0325981	東京	2023/09/26 08:00	2023/09/27 15:00	連続	新富士(変)	11B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】(11B) ・母線保護・送電線高速後備リレー取替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0325980	東京	2023/09/27 15:00	2023/09/27 17:00	単日	新富士(変)	11B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】(11B) ・電圧突き合わせ試験 ・電流位相測定	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0325979	東京	2023/09/28 08:00	2023/09/29 15:00	連続	新富士(変)	12B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】(12B) ・母線保護・送電線高速後備りレ取替 ・シケンス試験	年間計画	変更		
0325978	東京	2023/09/29 15:00	2023/09/29 17:00	単日	新富士(変)	12B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】(12B) ・電圧突き合わせ試験 ・電流位相測定	年間計画	変更		
0325987	東京	2023/10/03 08:00	2023/10/04 15:00	連続	新富士(変)	13B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】(13B) ・母線保護・送電線高速後備りレ取替 ・シケンス試験	年間計画	変更		
0327208	東京	2023/10/04 08:00	2023/10/05 17:00	毎日	新信濃変電所	1B	50Hz66kV2組1群調相用開閉器取替に伴う危険防止	年間計画	変更		
0325043	東京	2023/10/04 13:00	2023/10/04 16:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線とO40/60Hz275kV2号母線と O40/60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備 /60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	60Hz1, 2号母線分離りレ取替後の諸試験	年間計画	変更		
0324947	東京	2023/10/04 14:00	2023/10/04 15:25	単日	新信濃変電所	2号FC潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)	年間計画	変更		
0325986	東京	2023/10/04 15:00	2023/10/04 17:00	単日	新富士(変)	13B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】(13B) ・電圧突き合わせ試験 ・電流位相測定	年間計画	変更		
0325045	東京	2023/10/04 16:00	2023/10/04 17:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	o957, o958コロナ・超音波測定	年間計画	変更		
0325258	東京	2023/10/04 17:00	2023/10/04 19:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40/60Hz2号調相変圧器 /60Hz2号調相設備	60Hz2号母線分離りレ取替後の諸試験	年間計画	変更		
0325976	東京	2023/10/05 08:00	2023/10/06 15:00	連続	新富士(変)	14B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】(14B) ・母線保護・送電線高速後備りレ取替 ・シケンス試験	年間計画	変更		
0325974	東京	2023/10/06 15:00	2023/10/06 17:00	単日	新富士(変)	14B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】(14B) ・電圧突き合わせ試験 ・電流位相測定	年間計画	変更		
0326249	東京	2023/10/10 08:00	2023/10/26 18:00	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1号FC停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0324861	東京	2023/10/10 08:30	2023/10/17 17:00	連続	新信濃変電所	1号FC設備とO61	O61ハレット改造 FC1/Faレット改造	年間計画	変更		
0324862	東京	2023/10/10 08:30	2023/10/26 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	1FC停止作業に伴う停止	年間計画	変更		
0324863	東京	2023/10/10 08:30	2023/10/17 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線とO40	O40ハレット追加、系統現象記録装置切離	年間計画	変更		
0324864	東京	2023/10/10 08:30	2023/10/14 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線1LとO41	O41ハレット追加、系統現象記録装置切離	年間計画	変更		
0325031	東京	2023/10/10 08:30	2023/10/26 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	50Hzサリスタハルパ本体、PG-LEC盤点検 純水冷却装置、冷却制御盤点検	年間計画	変更		
0326435	東京	2023/10/10 08:30	2023/10/26 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器	O951ハレット追加、系統現象記録装置切離	年間計画	変更		
0325985	東京	2023/10/13 16:00	2023/10/13 17:00	単日	須走(変)	須走線1L	【須走(変)1号変圧器取替】 ・変圧器取替後の試充電 ・電圧突き合わせ・電流位相測定 [試験No.~配変2.3~1]	年間計画	変更		
0326434	東京	2023/10/18 08:00	2023/10/26 16:00	連続	新信濃変電所	1号FC設備とO61	FC1/Faレット改造	年間計画	変更		
0326436	東京	2023/10/18 08:00	2023/10/26 16:00	連続	新信濃変電所	1号FC設備とO51	FC1/Faレット改造	年間計画	変更		
0325975	東京	2023/10/18 10:00	2023/10/18 16:00	単日	新富士(変)	11B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 ・母線保護りレ切替(旧盤側切り離し)	年間計画	変更		
0325973	東京	2023/10/19 10:00	2023/10/19 16:00	単日	新富士(変)	12B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 ・母線保護りレ切替(旧盤側切り離し)	年間計画	変更		
0325988	東京	2023/10/20 10:00	2023/10/20 16:00	単日	新富士(変)	13B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 ・母線保護りレ切替(旧盤側切り離し)	年間計画	変更		
0325977	東京	2023/10/23 10:00	2023/10/23 16:00	単日	新富士(変)	14B	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 ・母線保護りレ切替(旧盤側切り離し)	年間計画	変更		
0325044	東京	2023/10/26 16:00	2023/10/26 17:25	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)	系統併入試験	年間計画	変更		
0326241	東京	2023/11/02 07:30	2023/11/02 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0324803	東京	2023/11/02 08:00	2023/11/06 16:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	初期点検(《No.》63~《No.》124, 《No.》162~197)	年間計画	変更	制約有	
0324870	東京	2023/11/02 08:00	2023/11/18 13:30	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	初期点検(《No.》63~《No.》124, 《No.》162~197)	年間計画	変更	制約有	
0326082	東京	2023/11/02 08:00	2023/11/18 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	o983, o981コンタクト交換	年間計画	変更		
0326084	東京	2023/11/02 08:00	2023/11/18 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	1981, 1982コンタクト交換	年間計画	変更		
0326437	東京	2023/11/02 08:00	2023/11/06 16:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 双極停止作業に伴う運用制約	年間計画	変更		
0327113	東京	2023/11/02 08:00	2023/11/11 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線1L	飛騨信濃直流幹線 本線1L	電線補修(《No.》137~138・180~181)	年間計画	変更	制約有	

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324795	東京	2023/11/02 08:30	2023/11/18 13:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	バルブホール内清掃 サリスタバルブ停止試験 PG・LEC盤停止試験 制御盤停止試験 純水冷却装置停止試験 バルブホール空調停止試験 バルブ冷却制御盤停止試験 高調波フィルタ停止試験 電力用コンデンサ停止試験	年間計画	変更		
0326093	東京	2023/11/02 08:30	2023/11/06 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	双極共通制御盤点検 バルブホール空調点検(共通部) 中部向CDT(PSS)対向試験	年間計画	変更		
0324755	東京	2023/11/05 08:00	2023/11/24 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線1L/いわき幹線1LのCBO41	計器用変圧器採油(保護用) 計器用変圧器採油(取引用)	年間計画	変更		
0325038	東京	2023/11/06 09:00	2023/11/08 17:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線/3B	LS113フィンガー一部交換	年間計画	変更		
0325040	東京	2023/11/09 09:00	2023/11/09 17:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線/3B	LS213動確SWカバー交換	年間計画	変更		
0324946	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/10 17:00	単日	新福島(変)	いわき幹線1LのCBO41	CBO41 6年停止試験	年間計画	変更		
0325042	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/12 17:00	連続	新福島(変)	500kV乙2母線	LS206フィンガー一部交換	年間計画	変更		
0326245	東京	2023/11/18 13:30	2023/11/18 14:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0324859	東京	2023/11/18 14:30	2023/11/18 17:00	単日	新信濃変電所	FC1極潮流指定(450MW)	系統併入試験(450MW) LA漏れ電流測定(初回点検) 1秒起動停止試験	年間計画	変更		
0326089	東京	2023/11/18 16:00	2023/11/18 17:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	L981, L982コロナ・超音波測定	年間計画	変更		
0326092	東京	2023/11/18 16:00	2023/11/18 17:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	o993, o984コロナ・超音波測定	年間計画	変更		
0326247	東京	2023/11/22 07:30	2023/11/22 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0325138	東京	2023/11/22 08:30	2023/12/08 13:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	サリスタバルブ停止試験 PG・LEC盤停止試験 制御盤停止試験 純水冷却装置停止試験 バルブホール空調停止試験 バルブ冷却制御盤停止試験 高調波フィルタ停止試験 電力用コンデンサ停止試験 DC CT・VT停止試験 変換器制御盤停止試験	年間計画	変更		
0326094	東京	2023/11/22 13:00	2023/12/08 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	o993, o994コンタクト交換	年間計画	変更		
0326095	東京	2023/11/22 13:00	2023/12/08 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	L991, L992コンタクト交換, 操作機構取替	年間計画	変更		
0327114	東京	2023/11/22 13:00	2023/12/08 13:30	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	初期点検(《No.》63～《No.》124, 《No.》162～197)	年間計画	変更	制約有	
0326438	東京	2023/12/08 13:30	2023/12/08 14:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0324860	東京	2023/12/08 14:30	2023/12/08 17:00	単日	新信濃変電所	FC2極潮流指定(450MW)	系統併入試験(450MW) 1秒起動停止試験	年間計画	変更		
0326075	東京	2023/12/08 16:00	2023/12/08 17:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	o993, o994コロナ・超音波測定	年間計画	変更		
0326096	東京	2023/12/08 16:00	2023/12/08 17:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	L991, L992コロナ・超音波測定	年間計画	変更		
0324677	東京	2023/12/09 07:30	2023/12/10 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0324676	東京	2023/12/09 08:00	2023/12/10 18:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うケーブル切替	年間計画	変更		
0324716	東京	2023/12/09 08:00	2023/12/09 18:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うVTケーブル切り離し	年間計画	変更		
0324717	東京	2023/12/09 08:00	2023/12/10 20:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	屋内外機器定期点検 【試運転】 ・1秒起動停止試験, 実潮流試験	年間計画	変更		
0325265	東京	2024/03/01 09:00	2024/03/08 17:00	連続	駿河(変)	66kV SVC	【点検】 ・SVC用GIS:停止試験(6年)(東電直営) ・CBO99:据置型CBタミングモニタ装置設置	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444567	中部	2022/04/07 09:00	2022/04/07 17:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替／2B所内自動切替	年間計画	新規		
0444568	中部	2022/04/07 08:00	2022/04/07 18:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替／2B所内自動切替	年間計画	新規		
0438936	中部	2022/04/12 07:00	2022/04/14 18:00	毎日	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	電線路細密点検ほか	年間計画	変更		
0438904	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/14 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B一次アルミバインド端子化	年間計画	変更		
0444595	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/12 10:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0447121	中部	2022/04/14 08:00	2022/04/14 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV A BUS	馬一水開BPほか取替／Aバス取込	年間計画	変更		
0445017	中部	2022/04/15 07:00	2022/04/15 09:10	単日	馬瀬川第一変	275kV BUS TIE	開閉試験	年間計画	変更		
0440446	中部	2022/04/15 08:00	2022/04/15 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV B BUS	馬一水開BPほか取替／北部2L、馬瀬2L、Bバス取込	年間計画	変更		
0440446	中部	2022/04/15 08:00	2022/04/15 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 高根馬瀬 2L 横内	馬一水開BPほか取替／北部2L、馬瀬2L、Bバス取込	年間計画	変更		
0440446	中部	2022/04/15 08:00	2022/04/15 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 馬瀬北部 2L 横内	馬一水開BPほか取替／北部2L、馬瀬2L、Bバス取込	年間計画	変更		
0440447	中部	2022/04/16 08:00	2022/04/16 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 馬瀬北部 1L 横内	馬一水開BP・IAO取替／北部1L、高根1L	年間計画	変更		
0440447	中部	2022/04/16 08:00	2022/04/16 18:00	単日	馬瀬川第一変	275kV 高根馬瀬 1L 横内	馬一水開BP・IAO取替／北部1L、高根1L	年間計画	変更		
0438896	中部	2022/04/23 08:00	2022/04/23 10:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替／電圧取込	年間計画	変更		
0438896	中部	2022/04/23 10:00	2022/04/23 13:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替／電圧取込	年間計画	変更		
0438932	中部	2022/04/25 07:00	2022/04/25 09:30	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	年間計画	変更		
0440685	中部	2022/05/09 00:00	2022/05/24 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0440407	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/12 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	制御保護盤取替／馬瀬1L	年間計画	変更		
0440409	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/12 18:00	連続	馬瀬川第一変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	馬瀬北部PCM取替／北部1L	年間計画	変更		
0440448	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/09 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更		
0440452	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/12 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0444990	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/09 18:00	単日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	ラインスペーサ補修	年間計画	変更		
0444992	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/09 18:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0440408	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/17 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	制御保護盤取替／馬瀬2L	年間計画	変更		
0440410	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/17 18:00	連続	馬瀬川第一変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	馬瀬北部PCM取替／北部2L	年間計画	変更		
0440453	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/17 18:00	毎日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0444991	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/14 18:00	単日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	ラインスペーサ補修	年間計画	変更		
0444993	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/14 18:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438906	中部	2022/05/18 08:00	2022/05/18 18:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変5B取替(一次架線撤去)	年間計画	変更		
0438926	中部	2022/05/20 08:00	2022/05/20 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	1B一次甲LS調整	年間計画	変更		
0444989	中部	2022/05/21 00:00	2022/05/22 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信種類確保	年間計画	新規		
0444597	中部	2022/05/21 06:00	2022/05/21 09:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0444581	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/22 17:00	毎日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線不良がいし検出	年間計画	変更		
0438878	中部	2022/05/23 07:00	2022/05/27 19:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	3BTブロック機器点検	年間計画	変更		
0444599	中部	2022/05/23 07:00	2022/05/23 09:10	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0438913	中部	2022/05/27 17:00	2022/05/27 20:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0441954	中部	2022/06/02 08:00	2022/06/11 13:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替／2B	年間計画	変更		
0441962	中部	2022/06/11 13:00	2022/06/11 16:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替／2B	年間計画	変更		
0438899	中部	2022/06/15 08:00	2022/06/16 09:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御・保護盤取替／3B LR	年間計画	変更		
0438900	中部	2022/06/16 09:00	2022/06/16 17:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	制御・保護盤取替／4B LR	年間計画	変更		
0438898	中部	2022/06/16 17:00	2022/06/17 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替／2B LR	年間計画	変更		
0438897	中部	2022/06/18 07:00	2022/06/18 12:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替／電圧切離	年間計画	変更		
0438897	中部	2022/06/18 12:00	2022/06/18 18:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替／電圧切離	年間計画	変更		
0440720	中部	2022/06/19 00:00	2022/06/19 24:00	単日	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信種類確保	年間計画	変更		
0438884	中部	2022/06/19 07:00	2022/06/19 10:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0444596	中部	2022/06/19 07:00	2022/06/19 10:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0444582	中部	2022/06/19 08:00	2022/06/19 17:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線不良がいし検出	年間計画	新規		
0438197	中部	2022/07/02 08:00	2022/07/02 10:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	GCS課電試験・実負荷試験	年間計画	変更		
0439052	中部	2022/07/07 08:00	2022/07/07 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	年間計画	変更		
0439052	中部	2022/07/07 08:00	2022/07/07 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	年間計画	変更		
0440657	中部	2022/09/12 00:00	2022/09/15 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0440657	中部	2022/09/12 00:00	2022/09/15 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0440658	中部	2022/09/12 00:00	2022/09/15 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0439049	中部	2022/09/12 08:00	2022/09/12 11:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0444817	中部	2022/09/12 08:00	2022/09/13 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0446089	中部	2022/09/12 08:00	2022/09/13 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	鉄塔部材、がいし清掃	年間計画	新規		
0439054	中部	2022/09/13 08:00	2022/09/13 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	三重東近江1L関係機器点検	年間計画	変更		
0440457	中部	2022/09/13 08:00	2022/09/13 18:00	単日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	三重東近江線不良がいし検出	年間計画	変更		
0439055	中部	2022/09/14 08:00	2022/09/14 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	三重東近江2L関係機器点検	年間計画	変更		
0439059	中部	2022/09/14 08:00	2022/09/14 11:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0440454	中部	2022/09/14 08:00	2022/09/15 18:00	毎日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0440458	中部	2022/09/14 08:00	2022/09/14 18:00	単日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	三重東近江線不良がいし検出	年間計画	変更		
0446090	中部	2022/09/14 08:00	2022/09/15 18:00	毎日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	鉄塔部材取替	年間計画	新規		
0444994	中部	2022/09/15 07:00	2022/09/15 09:10	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	開閉試験	年間計画	新規		
0440460	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛騨変換所	1極 交流変換装置	2極(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0440460	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0444995	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛驒変換所	154kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0444995	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛驒変換所	154kV 1極 BUS	開閉試験	年間計画	変更		
0444995	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛驒変換所	154kV 11 変換変圧器	開閉試験	年間計画	変更		
0444995	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験	年間計画	変更		
0445016	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛驒変換所	10kV 帰線	開閉試験(帰線接地点LS)	年間計画	変更		
0445016	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験(帰線接地点LS)	年間計画	変更		
0445016	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	開閉試験(帰線接地点LS)	年間計画	変更		
0439056	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 12:30	連続	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	飛驒変換所初回点検(2極)	年間計画	変更		
0441579	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 12:30	連続	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	飛驒変換所初回点検のうち直流GIS点検(2極)	年間計画	変更		
0441579	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 12:30	連続	飛驒変換所	200kV 本線 2L 線路	飛驒変換所初回点検のうち直流GIS点検(2極)	年間計画	変更		
0441579	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 12:30	連続	飛驒変換所	10kV 帰線 2L 線路	飛驒変換所初回点検のうち直流GIS点検(2極)	年間計画	変更		
0444823	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 13:30	連続	飛驒変換所	154kV 2-1 交流フィルタ	飛驒変換所初回点検のうち交流フィルタ点検(2極)	年間計画	新規		
0444823	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 13:30	連続	飛驒変換所	154kV 2-2 交流フィルタ	飛驒変換所初回点検のうち交流フィルタ点検(2極)	年間計画	新規		
0445015	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 09:30	単日	飛驒変換所	154kV 2 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0445015	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 09:30	単日	飛驒変換所	154kV 2極 BUS	開閉試験	年間計画	変更		
0445015	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 09:30	単日	飛驒変換所	154kV 21 変換変圧器	開閉試験	年間計画	変更		
0445015	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 09:30	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	開閉試験	年間計画	変更		
0440686	中部	2022/09/17 00:00	2022/11/27 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0438920	中部	2022/09/17 08:00	2022/09/17 13:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS 構内	中信変保護盤取替 275A-PT取込	年間計画	変更		
0438920	中部	2022/09/17 13:00	2022/09/17 18:00	単日	中信変	275kV Z A BUS	中信変保護盤取替 275A-PT取込	年間計画	変更		
0438921	中部	2022/09/18 08:00	2022/09/18 13:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変保護盤取替 275B-PT取込	年間計画	変更		
0438921	中部	2022/09/18 13:00	2022/09/18 18:00	単日	中信変	275kV Z B BUS	中信変保護盤取替 275B-PT取込	年間計画	変更		
0444821	中部	2022/09/21 08:00	2022/09/21 18:00	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	N2自動消火装置点検	年間計画	変更		
0440459	中部	2022/09/30 12:30	2022/09/30 13:30	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0440459	中部	2022/09/30 12:30	2022/09/30 13:30	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0439057	中部	2022/09/30 13:30	2022/09/30 14:00	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	飛驒変換所初回点検(2極)に伴う短時間起動停止試験	年間計画	変更		
0439058	中部	2022/09/30 14:00	2022/09/30 18:00	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	飛驒変換所初回点検(2極)に伴う系統連系試験	年間計画	変更		
0440719	中部	2022/10/03 00:00	2022/10/04 24:00	連続	中信変 全て北部系統切替	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	年間計画	変更		
0444591	中部	2022/10/03 08:00	2022/10/03 10:10	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446908	中部	2022/10/03 08:00	2022/10/03 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 構内	信濃変 信濃中信線IAO-FL化 1L取込	年間計画	新規		
0444590	中部	2022/10/04 07:00	2022/10/04 09:10	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0446909	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/04 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	信濃変 信濃中信線IAO-FL化 2L取込	年間計画	新規		
0440455	中部	2022/10/07 08:00	2022/10/07 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	ジャンパースペース補修他	年間計画	変更		
0440444	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/10 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	024関係機器点検(CB024普、欠相、BOX細、鳥害防止)	年間計画	変更		
0440450	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/08 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更		
0444566	中部	2022/10/08 16:00	2022/10/08 18:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	豊根連絡2L 実負荷試験	年間計画	変更		
0438881	中部	2022/10/10 07:00	2022/10/14 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	2BT、2GTR関係機器点検(2BLR細、OF細)	年間計画	更新		
0438907	中部	2022/10/13 08:00	2022/10/13 18:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変5B取替(一次架線接線)	年間計画	変更		
0438886	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/18 19:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検	年間計画	変更		
0438887	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/16 19:00	連続	中信変	275kV 高根中信 1L 構内	062ブロック機器点検	年間計画	変更		
0438887	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/16 19:00	毎日	中信変	275kV 高根中信 1L 全線	062ブロック機器点検	年間計画	変更		
0438918	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/15 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具他補修	年間計画	変更		
0444565	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/15 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	がいし補修	年間計画	新規		
0438922	中部	2022/10/15 08:00	2022/10/15 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 全線	中信変保護盤取替 高根1L取込	年間計画	変更		
0438916	中部	2022/10/15 09:00	2022/10/15 13:00	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験	年間計画	変更		
0438888	中部	2022/10/17 07:00	2022/10/18 19:00	連続	中信変	275kV 高根中信 2L 構内	064ブロック機器点検	年間計画	変更		
0438888	中部	2022/10/17 07:00	2022/10/18 19:00	毎日	中信変	275kV 高根中信 2L 全線	064ブロック機器点検	年間計画	変更		
0438929	中部	2022/10/17 07:00	2022/10/19 18:00	連続	高根第一発	275kV 高根中信 2L 全線	高根水開275kVDP取替/高根中信2L PD取替	年間計画	変更		
0438972	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/18 10:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	純水冷却制御装置 電装品取替(50/60)	年間計画	変更		
0438972	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/18 10:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	純水冷却制御装置 電装品取替(50/60)	年間計画	変更		
0438973	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/04 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	フィルタ現場盤 電装品取替(50・60)	年間計画	変更		
0438973	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/04 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	フィルタ現場盤 電装品取替(50・60)	年間計画	変更		
0439053	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/17 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検他(定期50)	年間計画	変更		
0439053	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/17 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ点検他(定期50)	年間計画	変更		
0439053	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/17 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	サイリスタバルブ点検他(定期50)	年間計画	変更		
0439053	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/17 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	サイリスタバルブ点検他(定期50)	年間計画	変更		
0441402	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/18 09:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	52変換・調相Trプッシング修理	年間計画	変更		
0441402	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/18 09:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	52変換・調相Trプッシング修理	年間計画	変更		
0444598	中部	2022/10/17 17:00	2022/10/17 19:40	単日	中信変	77kV 8 調相一括	開閉試験(8調相)	年間計画	新規		
0438905	中部	2022/10/18 07:00	2022/10/18 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0438919	中部	2022/10/18 07:00	2022/10/18 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具他補修	年間計画	変更		
0438923	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/18 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 全線	中信変保護盤取替 高根2L取込	年間計画	変更		
0446772	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/20 18:00	連続	東清水変	2 FC	制御盤・保護盤取替/2FC切替(所内回路切替)	年間計画	新規		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0446772	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/20 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	制御盤・保護盤取替／2FC切替(所内回路切替)	年間計画	新規		
0446772	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/20 18:00	連続	東清水変	77kV 52 調相	制御盤・保護盤取替／2FC切替(所内回路切替)	年間計画	新規		
0438971	中部	2022/10/21 08:00	2022/10/21 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	年間計画	変更		
0438971	中部	2022/10/21 08:00	2022/10/21 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	年間計画	変更		
0438379	中部	2022/10/28 11:00	2022/10/28 16:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変5B取替(絶縁耐力試験)	年間計画	更新		
0444574	中部	2022/10/28 12:00	2022/10/28 15:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変5B取替(絶縁耐力試験)	年間計画	新規		
0444576	中部	2022/10/28 11:00	2022/10/28 15:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変5B取替(絶縁耐力試験)	年間計画	変更		
0438390	中部	2022/10/28 14:00	2022/10/28 18:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変5B取替(潮流測定)	年間計画	更新		
0444575	中部	2022/10/28 15:00	2022/10/28 18:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変5B取替(潮流測定)	年間計画	変更		
0446773	中部	2022/11/01 08:00	2022/11/01 18:00	単日	東清水変	2 FC	制御盤・保護盤取替／2FC切替(52FC転送切替)	年間計画	新規		
0446773	中部	2022/11/01 08:00	2022/11/01 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	制御盤・保護盤取替／2FC切替(52FC転送切替)	年間計画	新規		
0446773	中部	2022/11/01 08:00	2022/11/01 18:00	単日	東清水変	77kV 52 調相	制御盤・保護盤取替／2FC切替(52FC転送切替)	年間計画	新規		
0438978	中部	2022/11/02 08:00	2022/11/02 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	77kV分岐母線保護・66kVフィルタ母線保護リレー点検	年間計画	変更		
0446687	中部	2022/11/05 07:30	2022/11/16 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	62調相Tr 電気試験	年間計画	新規		
0446687	中部	2022/11/05 08:00	2022/11/16 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	62調相Tr 電気試験	年間計画	新規		
0439050	中部	2022/11/14 09:00	2022/11/27 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	年間計画	変更		
0446688	中部	2022/11/17 08:00	2022/11/17 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	62調相Tr 電気試験のうち課電試験	年間計画	新規		
0446774	中部	2022/11/17 08:00	2022/11/17 18:00	単日	東清水変	2 FC	制御盤・保護盤取替／2FC切替(52FC転送切替)	年間計画	新規		
0446774	中部	2022/11/17 08:00	2022/11/17 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	制御盤・保護盤取替／2FC切替(52FC転送切替)	年間計画	新規		
0446774	中部	2022/11/17 08:00	2022/11/17 18:00	単日	東清水変	77kV 52 調相	制御盤・保護盤取替／2FC切替(52FC転送切替)	年間計画	新規		
0441403	中部	2022/11/18 09:00	2022/11/18 09:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	52変換・調相Trブッシング修理に伴うTr試加圧、課電試験	年間計画	変更		
0441403	中部	2022/11/18 09:30	2022/11/18 10:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	52変換・調相Trブッシング修理に伴うTr試加圧、課電試験	年間計画	変更		
0441403	中部	2022/11/18 10:00	2022/11/18 13:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	52変換・調相Trブッシング修理に伴うTr試加圧、課電試験	年間計画	変更		
0446652	中部	2022/11/18 13:00	2022/11/18 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	52変換・調相Trブッシング修理に伴うTr系統連系試験	年間計画	新規		
0441727	中部	2022/11/24 07:00	2022/12/02 19:00	連続	北部変	275kV 甲B BUS 構内	北部変電所275kV(4B二次、Bブスタイ)取替	年間計画	変更		
0441727	中部	2022/11/24 07:00	2022/12/20 12:00	連続	北部変	275kV 4 BANK 構内	北部変電所275kV(4B二次、Bブスタイ)取替	年間計画	変更		
0444580	中部	2022/11/25 08:00	2022/11/26 18:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	北部変4B三次結合コンデンサ漏油修理	年間計画	新規		
0439062	中部	2022/11/27 20:00	2022/11/27 21:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検に伴う短時間起動停止試験	年間計画	変更		
0438975	中部	2022/11/27 21:00	2022/11/27 23:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検に伴う系統連系試験	年間計画	変更		
0444570	中部	2022/12/03 08:00	2022/12/12 17:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	1号機SC、G／MTTr保護Rv更新に伴うVCT回路接続	年間計画	新規		
0438910	中部	2022/12/13 07:00	2022/12/13 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438935	中部	2022/12/13 07:00	2022/12/16 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0444579	中部	2022/12/20 07:00	2022/12/20 14:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	北部変電所275kV遮断器(4B二次、Bブスタイ)取替	年間計画	変更		
0443533	中部	2022/12/20 14:00	2022/12/20 15:10	単日	北部変	275kV 4 BANK	北部変遮断器取替に伴う試加圧試験(4B二次、Bブスタイ同時)	年間計画	変更		
0444578	中部	2022/12/20 14:00	2022/12/20 16:10	単日	北部変	275kV 甲B BUS 構内	北部変遮断器取替に伴う275kV甲Bバス試験使用	年間計画	変更		
0443536	中部	2022/12/20 15:10	2022/12/20 17:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	北部変遮断器取替に伴う仮リレー接続解除	年間計画	変更		
0438909	中部	2023/01/17 07:00	2023/01/17 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438934	中部	2023/01/17 07:00	2023/01/20 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0444569	中部	2023/02/15 08:00	2023/02/24 09:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	1号機SC、G／MTTr保護Rv更新に伴うVCT回路切離しほか	年間計画	新規		
0444571	中部	2023/02/15 08:00	2023/02/24 09:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	計器用変成器点検(母線・線路用)、遮断器O-3点検	年間計画	新規		
0443709	中部	2023/03/01 07:00	2023/03/01 09:10	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443710	中部	2023/03/01 07:00	2023/03/01 09:10	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0444588	中部	2023/03/01 07:00	2023/03/01 09:10	単日	中信変	275kV 高根中信 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444589	中部	2023/03/01 07:00	2023/03/01 09:10	単日	中信変	275kV 高根中信 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444592	中部	2023/03/01 07:00	2023/03/01 09:10	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉試験	年間計画	新規		
0444593	中部	2023/03/01 07:00	2023/03/01 09:10	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉試験	年間計画	新規		
0444594	中部	2023/03/01 07:00	2023/03/01 09:10	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉試験	年間計画	新規		
0444822	中部	2023/03/01 07:00	2023/03/01 09:10	単日	信濃変	275kV BUS TIE	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438970	中部	2023/03/01 08:00	2023/06/16 09:00	連続	東清水変	2 FC	制御盤・保護盤取替／2FC切替	年間計画	変更		
0438970	中部	2023/03/01 08:00	2023/06/16 09:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	制御盤・保護盤取替／2FC切替	年間計画	変更		
0438970	中部	2023/03/01 08:00	2023/06/16 09:00	連続	東清水変	77kV 52 調相	制御盤・保護盤取替／2FC切替	年間計画	変更		
0440721	中部	2023/03/15 00:00	2023/04/22 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信度確保	年間計画	変更		
0438901	中部	2023/03/15 07:00	2023/04/22 16:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線口47建替のための2L移線(口46～148)	年間計画	変更		
0440176	中部	2023/03/15 07:00	2023/03/17 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更		
0440177	中部	2023/03/18 07:00	2023/03/20 18:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更		
0444586	中部	2023/03/18 07:00	2023/03/18 10:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446319	中部	2023/03/18 07:00	2023/03/19 18:00	毎日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	不良がいつい検出	年間計画	新規		
0438915	中部	2023/03/18 07:30	2023/03/18 10:00	毎日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0438914	中部	2023/03/18 08:00	2023/04/07 18:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)	年間計画	変更		
0444583	中部	2023/03/18 08:00	2023/03/19 17:00	毎日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃幹線不良がいつい検出	年間計画	新規		
0438156	中部	2023/03/24 07:00	2023/03/28 19:00	連続	信濃変	500kV 甲 BUS	5000ブロック機器点検	年間計画	変更	制約有	
0440178	中部	2023/03/24 07:00	2023/03/26 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更		
0444587	中部	2023/03/24 07:00	2023/03/24 10:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0446320	中部	2023/03/24 07:00	2023/03/24 18:00	単日	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	不良がいつい検出	年間計画	新規		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444577	中部	2023/03/24 08:00	2023/03/24 18:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L 構内	機器点検(甲5038)	年間計画	新規		
0444577	中部	2023/03/24 08:00	2023/03/24 18:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	機器点検(甲5038)	年間計画	新規	制約有	
0444584	中部	2023/03/24 08:00	2023/03/25 17:00	毎日	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	信濃幹線不良がいし検出	年間計画	新規		
0444585	中部	2023/03/24 08:00	2023/03/25 17:00	毎日	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	信濃幹線不良がいし検出	年間計画	新規		
0438883	中部	2023/03/26 09:00	2023/03/26 11:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438885	中部	2023/03/29 08:00	2023/03/29 18:00	単日	信濃変	275kV BUS TIE	100ブロック機器点検	年間計画	変更	制約有	
0438885	中部	2023/03/29 08:00	2023/03/29 18:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	100ブロック機器点検	年間計画	変更	制約有	
0444613	中部	2023/04/03 08:00	2023/04/07 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	275kVDP・LA移設仮工事	年間計画	新規		
0444613	中部	2023/04/03 08:00	2023/04/07 18:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 線路	275kVDP・LA移設仮工事	年間計画	新規		
0447356	中部	2023/04/05 08:00	2023/04/05 18:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線ひび不良がいし点検	年間計画	新規		
0444614	中部	2023/04/07 16:00	2023/04/07 18:10	単日	東栄変	275kV 1 BANK	竣工検査	年間計画	新規		
0444614	中部	2023/04/07 16:00	2023/04/07 18:10	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	竣工検査	年間計画	新規		
0444607	中部	2023/04/08 07:00	2023/05/01 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1B変圧器三次電力ケーブル修理 所内Cub取替	年間計画	新規		
0444623	中部	2023/04/08 08:00	2023/05/01 18:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)	年間計画	新規		
0444615	中部	2023/04/21 07:00	2023/04/25 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BTブロック機器点検	年間計画	新規		
0443925	中部	2023/04/22 07:00	2023/04/22 18:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	052ブロック機器点検	年間計画	変更	制約有	
0444601	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 13:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L	法定使用前自主検査 絶縁抵抗測定に伴う給電アース外し	年間計画	新規		
0444600	中部	2023/04/22 14:00	2023/04/22 16:10	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	□47建替のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験2L)	年間計画	新規		
0444618	中部	2023/04/22 14:00	2023/04/22 16:10	単日	南信変	500kV 南信幹 2L	開閉試験(南信幹2L)	年間計画	変更		
0446441	中部	2023/04/26 00:00	2023/06/09 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	年間計画	新規		
0444604	中部	2023/04/26 07:00	2023/06/09 16:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線□47建替のための1L移移(□46～148)	年間計画	新規		
0444680	中部	2023/04/26 07:00	2023/04/26 09:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0444617	中部	2023/04/26 09:00	2023/04/26 11:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L	開閉試験(南信幹1L)	年間計画	新規		
0444619	中部	2023/04/28 07:00	2023/04/30 18:00	連続	信濃変	275kV BUS TIE	100ブロック機器点検	年間計画	新規	制約有	
0444619	中部	2023/04/28 07:00	2023/04/30 18:00	連続	信濃変	275kV 甲 BUS	100ブロック機器点検	年間計画	新規	制約有	
0444616	中部	2023/05/01 06:50	2023/05/01 09:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験(信濃幹2L)	年間計画	変更		
0444609	中部	2023/05/01 07:00	2023/05/02 21:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	CB5036制御装置NFB取替	年間計画	新規		
0444610	中部	2023/05/01 07:00	2023/05/03 21:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	機器点検(5036ブロック)	年間計画	新規		
0444674	中部	2023/05/01 07:00	2023/05/01 09:10	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444608	中部	2023/05/01 17:00	2023/05/01 20:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	1B変圧器三次電力ケーブル修理に伴う試加圧・突合せ検相	年間計画	新規		
0444965	中部	2023/05/11 08:00	2023/05/11 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	年間計画	変更		
0444965	中部	2023/05/11 08:00	2023/05/11 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	年間計画	変更		
0444676	中部	2023/05/16 07:00	2023/05/16 09:10	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0444678	中部	2023/05/16 07:00	2023/05/16 09:10	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0444813	中部	2023/05/16 07:00	2023/05/18 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	新規		
0441172	中部	2023/05/24 08:00	2023/05/29 17:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	1号起動用変圧器撤去に伴うクレーン作業ほか	年間計画	変更		
0446442	中部	2023/06/01 00:00	2023/06/04 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	新規		
0444969	中部	2023/06/01 08:00	2023/06/19 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	7B連系用変圧器二次ブッシング修理ほか	年間計画	新規		
0444606	中部	2023/06/09 09:00	2023/06/09 13:00	単日	南信変	500kV 南信幹 1L	法定使用前自主検査 絶縁抵抗測定に伴う給電アース外し	年間計画	新規		
0444605	中部	2023/06/09 14:00	2023/06/09 16:10	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	□47建替のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験1L)	年間計画	新規		
0447097	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	044関係機器点検	年間計画	新規		
0446780	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	2 FC	制御盤・保護盤取替／2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0446780	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	制御盤・保護盤取替／2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0446780	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 18:00	連続	東清水変	77kV 52 調相	制御盤・保護盤取替／2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0444652	中部	2023/06/17 08:00	2023/06/18 18:00	毎日	高根第一発	275kV 乙 BUS	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444652	中部	2023/06/17 08:00	2023/06/18 18:00	毎日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444652	中部	2023/06/17 08:00	2023/06/18 18:00	毎日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444652	中部	2023/06/17 08:00	2023/06/18 18:00	毎日	高根第一発	275kV 高根中信 1L 構内	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444966	中部	2023/06/17 08:00	2023/06/30 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)	年間計画	新規		
0444966	中部	2023/06/17 08:00	2023/06/30 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)	年間計画	新規		
0444654	中部	2023/06/19 08:00	2023/06/20 18:00	毎日	高根第一発	275kV 甲 BUS	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444654	中部	2023/06/19 08:00	2023/06/20 18:00	毎日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444972	中部	2023/09/14 00:00	2023/09/19 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0446440	中部	2023/09/14 00:00	2023/09/19 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0446440	中部	2023/09/14 00:00	2023/09/19 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0444970	中部	2023/09/14 08:00	2023/09/15 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	三重東近江線 1L 架線金具スケッチ	年間計画	変更		
0446215	中部	2023/09/14 08:00	2023/09/14 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0444971	中部	2023/09/17 08:00	2023/09/18 18:00	毎日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	三重東近江線 2L 架線金具スケッチ	年間計画	変更		
0446446	中部	2023/09/17 08:00	2023/09/17 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新		
0446239	中部	2023/09/20 08:00	2023/09/20 18:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	N2自動消火装置点検	年間計画	変更		
0446443	中部	2023/09/25 00:00	2023/12/05 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0447380	中部	2023/09/25 08:00	2023/09/25 18:00	単日	中信変	275kV SVC	リレー点検(3C、4C HOL単モ)	年間計画	新規		
0447379	中部	2023/09/26 08:00	2023/09/29 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCT-A、BMTTr、SVC-1SC～6SC単機直営	年間計画	新規		
0444173	中部	2023/10/01 08:00	2023/10/08 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	1号起動用変圧器据付に伴うクレーン作業ほか	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444660	中部	2023/10/10 07:00	2023/10/10 18:00	単日	高根 中信 1L	275kV 高根 中信 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更		
0444669	中部	2023/10/10 08:00	2023/10/10 18:00	単日	中信変	275kV 高根 中信 1L 構内	中信変SVC制御盤・保護盤取替／高根 1L制御盤改造	年間計画	変更		
0444659	中部	2023/10/11 07:00	2023/10/11 18:00	単日	高根 中信 2L	275kV 高根 中信 2L 全線	アークホーン補修他	年間計画	変更		
0444639	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根 中信 2L 全線	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444668	中部	2023/10/11 08:00	2023/10/11 18:00	単日	中信変	275kV 高根 中信 2L 構内	中信変SVC制御盤・保護盤取替／高根 2L制御盤改造	年間計画	変更		
0444655	中部	2023/10/12 08:00	2023/10/12 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根 中信 2L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替／中信 2L制御盤改造	年間計画	変更		
0444653	中部	2023/10/13 08:00	2023/10/13 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根 中信 1L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替／中信 1L制御盤改造	年間計画	変更		
0444638	中部	2023/10/16 08:00	2023/10/16 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444638	中部	2023/10/16 08:00	2023/10/16 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根 中信 1L 全線	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0444957	中部	2023/10/16 08:00	2023/10/16 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 1L 構内	042関係機器点検	年間計画	変更		
0446226	中部	2023/10/16 08:00	2023/10/16 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根馬瀬 1L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替／馬瀬 1L制御盤改造	年間計画	変更		
0446229	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/17 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 1L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替／高根 1L制御盤改造	年間計画	変更		
0444956	中部	2023/10/18 08:00	2023/10/18 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 1L 構内	046関係機器点検	年間計画	変更		
0444974	中部	2023/10/18 08:00	2023/10/18 10:10	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446231	中部	2023/10/18 08:00	2023/10/18 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 1L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替／北部 1L制御盤改造	年間計画	変更		
0444973	中部	2023/10/19 08:00	2023/10/19 10:10	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0446230	中部	2023/10/19 08:00	2023/10/19 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 2L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替／北部 2L制御盤改造	年間計画	変更		
0446225	中部	2023/10/20 08:00	2023/10/20 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鳥害防止補修	年間計画	変更		
0447103	中部	2023/10/20 08:00	2023/10/20 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0446216	中部	2023/10/21 07:00	2023/10/22 18:00	連続	高根第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根水開275kVDP取替／高根馬瀬 2L PD取替	年間計画	変更		
0447104	中部	2023/10/21 07:00	2023/10/21 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	ジャンパー補修他	年間計画	新規		
0446228	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/21 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替／高根 2L制御盤改造	年間計画	変更		
0446224	中部	2023/10/22 08:00	2023/10/22 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 構内	新信濃FC負荷遮断検出盤取替／馬瀬 2L制御盤改造	年間計画	変更		
0447105	中部	2023/10/22 08:00	2023/10/22 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	がいし補修	年間計画	新規		
0446666	中部	2023/10/24 00:00	2023/10/25 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	年間計画	新規		
0444665	中部	2023/10/24 08:00	2023/10/24 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃 中信 1L 構内	新信濃FC向け負荷遮断検出装置取替／中信 1L制御盤改造	年間計画	変更		
0444671	中部	2023/10/24 08:00	2023/10/24 18:00	単日	中信変	275kV 信濃 中信 1L 構内	中信変SVC制御盤・保護盤取替／信濃 1L制御盤改造	年間計画	変更		
0444667	中部	2023/10/25 08:00	2023/10/25 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃 中信 2L 構内	新信濃FC向け負荷遮断検出装置取替／中信 2L制御盤改造	年間計画	変更		
0444670	中部	2023/10/25 08:00	2023/10/25 18:00	単日	中信変	275kV 信濃 中信 2L 構内	中信変SVC制御盤・保護盤取替／信濃 2L制御盤改造	年間計画	変更		
0446444	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/02 08:30	単日	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	1種(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0446444	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/02 08:30	単日	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	1種(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0446232	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/18 14:30	連続	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(1種)	年間計画	変更		
0446233	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/18 13:30	連続	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(1種)のうち直流GIS点検	年間計画	変更		
0446233	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/18 13:30	連続	飛騨変換所	200kV 本線 1L 線路	飛騨変換所定期点検(1種)のうち直流GIS点検	年間計画	変更		
0446233	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/18 13:30	連続	飛騨変換所	10kV 帰線 1L 線路	飛騨変換所定期点検(1種)のうち直流GIS点検	年間計画	変更		
0446240	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/02 10:30	単日	飛騨変換所	154kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0446240	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/02 10:30	単日	飛騨変換所	154kV 1 種 BUS	開閉試験	年間計画	変更		
0446240	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/02 10:30	単日	飛騨変換所	154kV 1 1 変換変圧器	開閉試験	年間計画	変更		
0446240	中部	2023/11/02 07:30	2023/11/02 10:30	単日	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	開閉試験	年間計画	変更		
0446242	中部	2023/11/03 07:00	2023/11/03 10:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV BUS TIE	開閉試験	年間計画	変更		
0444672	中部	2023/11/06 06:50	2023/11/06 09:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0444620	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/08 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	4B関係機器点検(GCB5040A点・欠相、GCB740	年間計画	新規		
0444627	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/10 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	北部変4B変圧器三次油中ブッシングPCB分析に伴う採油	年間計画	新規		
0444675	中部	2023/11/06 07:00	2023/11/06 09:10	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0444628	中部	2023/11/13 07:00	2023/11/17 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	北部変4B変圧器三次油中ブッシングPCB分析に伴う採油	年間計画	新規		
0446234	中部	2023/11/18 13:30	2023/11/18 18:00	単日	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(1種)に伴う系統連系試験	年間計画	変更		
0446445	中部	2023/11/18 13:30	2023/11/18 14:30	単日	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	1種(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0446445	中部	2023/11/18 13:30	2023/11/18 14:30	単日	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	1種(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0444629	中部	2023/11/20 07:00	2023/11/24 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	北部変4B変圧器三次油中ブッシングPCB分析に伴う採油	年間計画	新規		
0446241	中部	2023/11/22 07:30	2023/11/22 08:30	単日	飛騨変換所	10kV 帰線	開閉試験(帰線接地点LS)	年間計画	変更		
0446241	中部	2023/11/22 06:30	2023/11/22 09:30	単日	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	開閉試験(帰線接地点LS)	年間計画	変更		
0446241	中部	2023/11/22 06:30	2023/11/22 09:30	単日	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	開閉試験(帰線接地点LS)	年間計画	変更		
0446243	中部	2023/11/22 06:30	2023/11/22 09:30	単日	飛騨変換所	154kV 2 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0446243	中部	2023/11/22 06:30	2023/11/22 09:30	単日	飛騨変換所	154kV 2 種 BUS	開閉試験	年間計画	変更		
0446243	中部	2023/11/22 06:30	2023/11/22 09:30	単日	飛騨変換所	154kV 2 1 変換変圧器	開閉試験	年間計画	変更		
0446243	中部	2023/11/22 06:30	2023/11/22 09:30	単日	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	開閉試験	年間計画	変更		
0446447	中部	2023/11/22 07:30	2023/11/22 08:30	単日	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	2種(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0446447	中部	2023/11/22 07:30	2023/11/22 08:30	単日	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	2種(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0446235	中部	2023/11/22 07:30	2023/12/08 13:30	連続	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(2種)	年間計画	変更		
0446236	中部	2023/11/22 07:30	2023/12/08 13:30	連続	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(2種)のうち直流GIS点検	年間計画	変更		
0446236	中部	2023/11/22 07:30	2023/12/08 13:30	連続	飛騨変換所	200kV 本線 2L 線路	飛騨変換所定期点検(2種)のうち直流GIS点検	年間計画	変更		
0446236	中部	2023/11/22 07:30	2023/12/08 13:30	連続	飛騨変換所	10kV 帰線 2L 線路	飛騨変換所定期点検(2種)のうち直流GIS点検	年間計画	変更		
0444621	中部	2023/11/27 07:00	2023/12/02 19:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検(GCB5030A点・欠相、GCB030	年間計画	新規		
0444673	中部	2023/11/27 07:00	2023/11/27 09:10	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉試験	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444662	中部	2023/12/05 07:00	2023/12/07 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検	年間計画	新規		
0446237	中部	2023/12/08 13:30	2023/12/08 18:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(2極)に伴う系統連系試験	年間計画	変更		
0446448	中部	2023/12/08 13:30	2023/12/08 14:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0446448	中部	2023/12/08 13:30	2023/12/08 14:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	2極(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	変更		
0444682	中部	2023/12/09 07:00	2023/12/09 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60Hz BUS	新豊根佐久間60Hz線O-6点検ほか	年間計画	変更		
0446210	中部	2023/12/09 07:00	2023/12/09 19:00	単日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60Hz	旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うVTケーブル切り離し	年間計画	変更		
0446210	中部	2023/12/09 07:00	2023/12/09 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60Hz BUS	旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うVTケーブル切り離し	年間計画	変更		
0444664	中部	2023/12/12 07:00	2023/12/14 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検	年間計画	新規		
0444611	中部	2024/02/15 09:00	2024/02/15 11:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	新規		
0444612	中部	2024/02/15 09:15	2024/02/15 11:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	新規		
0444677	中部	2024/03/01 07:00	2024/03/01 09:10	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	年間計画	新規		
0444679	中部	2024/03/01 07:00	2024/03/01 09:10	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	新規		
0444681	中部	2024/03/01 07:00	2024/03/01 09:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444967	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)	年間計画	変更		
0444967	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)	年間計画	変更		
0444967	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)	年間計画	変更		
0444967	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/14 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	60サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期60Hz)	年間計画	変更		
0446214	中部	2024/03/07 08:00	2024/03/07 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	年間計画	変更		
0446214	中部	2024/03/07 08:00	2024/03/07 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	年間計画	変更		
0444968	中部	2024/03/14 14:00	2024/03/14 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	60サイリスタバルブ初期点検後の系統連系試験	年間計画	変更		
0446212	中部	2024/03/15 08:00	2024/03/28 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	50サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期50Hz)	年間計画	変更		
0446212	中部	2024/03/15 08:00	2024/03/28 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	50サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期50Hz)	年間計画	変更		
0446212	中部	2024/03/15 08:00	2024/03/28 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	50サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期50Hz)	年間計画	変更		
0446212	中部	2024/03/15 08:00	2024/03/28 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	50サイリスタバルブ制御盤他初期点検(定期50Hz)	年間計画	変更		
0444811	中部	2024/03/18 08:00	2024/05/10 18:00	連続	中信変	77kV 8 調相一括	中信変SVC制御盤・保護盤取替／8調相一括 系統連系試験	年間計画	新規		
0444658	中部	2024/03/26 08:00	2024/04/19 18:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	3BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)	年間計画	新規		
0446213	中部	2024/03/28 14:00	2024/03/28 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	50サイリスタバルブ初期点検後の系統連系試験	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508100	北陸	2022/05/09 04:00	2022/05/15 17:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508047	北陸	2022/05/09 08:00	2022/05/09 17:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前500母連	[500kVBP(A)取替] 甲母線電圧2次電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0508048	北陸	2022/05/09 17:00	2022/05/09 18:30	単日	越前変電所	越前500甲母線/[試験使用]	[500kVBP(A)取替] 甲母線電圧2次電圧検相	年間計画	更新		
0508049	北陸	2022/05/10 08:00	2022/05/10 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	[500kVBP(A)取替] 母連ユニット及び乙母線電圧2次電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0508050	北陸	2022/05/10 17:00	2022/05/10 18:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/[試験使用]	[500kVBP(A)取替] 乙母線電圧2次電圧検相	年間計画	更新		
0508051	北陸	2022/05/11 08:00	2022/05/11 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr	[500kVBP(A)取替] 3Tr1次甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508052	北陸	2022/05/11 13:00	2022/05/11 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr	[500kVBP(A)取替] 3Tr1次乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508053	北陸	2022/05/12 08:00	2022/05/12 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[500kVBP(A)取替] 2Tr1次甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508054	北陸	2022/05/12 13:00	2022/05/12 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[500kVBP(A)取替] 2Tr1次乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508055	北陸	2022/05/13 08:00	2022/05/13 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替] 加賀幹線1L甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508056	北陸	2022/05/13 13:00	2022/05/13 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替] 加賀幹線1L乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508057	北陸	2022/05/14 08:00	2022/05/14 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替] 加賀幹線2L甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508058	北陸	2022/05/14 13:00	2022/05/14 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替] 加賀幹線2L乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508059	北陸	2022/05/15 08:00	2022/05/15 17:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越嶺1L143CA(越前)/越嶺143RCA0(越前)/越嶺1L143CB(越前)/越嶺143RCB0(越前)/越前嶺南線1L	[500kVBP(A)取替] 越前嶺南線1Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508060	北陸	2022/05/15 08:00	2022/05/15 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替] 越前嶺南線1L甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508065	北陸	2022/05/15 08:00	2022/05/15 18:00	単日	送電線	越前嶺南線1L	測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11)	年間計画	更新		
0508061	北陸	2022/05/15 13:00	2022/05/15 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替] 越前嶺南線1L乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508025	北陸	2022/05/15 17:00	2022/05/15 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前500母連/[試験使用]	[500kVBP(A)取替]越嶺1LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0508101	北陸	2022/05/15 17:00	2022/05/15 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508102	北陸	2022/05/15 18:00	2022/05/16 17:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508062	北陸	2022/05/16 08:00	2022/05/16 17:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越嶺2L243CA(越前)/越嶺243RCA0(越前)/越嶺2L243CB(越前)/越嶺243RCB0(越前)/越前嶺南線2L	[500kVBP(A)取替] 越前嶺南線2Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508063	北陸	2022/05/16 08:00	2022/05/16 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替] 越前嶺南線2L甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508066	北陸	2022/05/16 08:00	2022/05/16 18:00	単日	送電線	越前嶺南線2L	測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11)	年間計画	更新		
0508064	北陸	2022/05/16 13:00	2022/05/16 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替] 越前嶺南線2L乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508026	北陸	2022/05/16 17:00	2022/05/16 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前500母連/[試験使用]	[500kVBP(A)取替]越嶺2LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0508103	北陸	2022/05/16 17:00	2022/05/16 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508104	北陸	2022/05/16 18:00	2022/05/23 17:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508027	北陸	2022/05/17 08:00	2022/05/17 17:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前500母連	[500kVBP(B)取替] 甲母線電圧2次電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0508028	北陸	2022/05/17 17:00	2022/05/17 18:30	単日	越前変電所	越前500甲母線/[試験使用]	[500kVBP(B)取替] 甲母線電圧2次電圧検相	年間計画	更新		
0508029	北陸	2022/05/18 08:00	2022/05/18 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	[500kVBP(B)取替] 母連ユニット及び乙母線電圧2次電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0508030	北陸	2022/05/18 17:00	2022/05/18 18:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/[試験使用]	[500kVBP(B)取替] 乙母線電圧2次電圧検相	年間計画	更新		
0508043	北陸	2022/05/19 08:00	2022/05/19 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr	[500kVBP(B)取替] 3Tr1次甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508044	北陸	2022/05/19 13:00	2022/05/19 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr	[500kVBP(B)取替] 3Tr1次乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508045	北陸	2022/05/20 08:00	2022/05/20 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[500kVBP(B)取替] 2Tr1次甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508046	北陸	2022/05/20 13:00	2022/05/20 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[500kVBP(B)取替] 2Tr1次乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508031	北陸	2022/05/21 08:00	2022/05/21 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替] 加賀幹線1L甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508032	北陸	2022/05/21 13:00	2022/05/21 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替] 加賀幹線1L乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508033	北陸	2022/05/22 08:00	2022/05/22 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替] 加賀幹線2L甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508034	北陸	2022/05/22 13:00	2022/05/22 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替] 加賀幹線2L乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508035	北陸	2022/05/23 08:00	2022/05/23 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替] 越前嶺南線1L甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508036	北陸	2022/05/23 08:00	2022/05/23 17:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越嶺1L143CA(越前)/越嶺143RCA0(越前)/越嶺1L143CB(越前)/越嶺143RCB0(越前)/越前嶺南線1L	[500kVBP(B)取替] 越前嶺南線1Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508067	北陸	2022/05/23 08:00	2022/05/23 18:00	単日	送電線	越前嶺南線1L	測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11)	年間計画	更新		
0508037	北陸	2022/05/23 13:00	2022/05/23 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替] 越前嶺南線1L乙母線LSバレット切替	年間計画	更新		
0508038	北陸	2022/05/23 17:00	2022/05/23 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前500母連/[試験使用]	[500kVBP(B)取替]越嶺1LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0508105	北陸	2022/05/23 17:00	2022/05/23 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508106	北陸	2022/05/23 18:00	2022/05/24 17:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508039	北陸	2022/05/24 08:00	2022/05/24 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替] 越前嶺南線2L甲母線LSバレット切替	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508040	北陸	2022/05/24 08:00	2022/05/24 17:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越嶺2L243CA(越前)/越嶺243RCA0(越前)/越嶺2L243CB(越前)/越嶺243RCB0(越前)/越前嶺南線2L	[500kVBP(B)取替] 越前嶺南線2Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508068	北陸	2022/05/24 08:00	2022/05/24 18:00	単日	送電線	越前嶺南線2L	測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11)	年間計画	更新		
0508041	北陸	2022/05/24 13:00	2022/05/24 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替] 越前嶺南線2L乙母線LSパレット切替	年間計画	更新		
0508042	北陸	2022/05/24 17:00	2022/05/24 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前500母連/[試験使用]	[500kVBP(B)取替]越嶺2LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0508107	北陸	2022/05/24 17:00	2022/05/24 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508108	北陸	2022/05/24 18:00	2022/05/24 20:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508012	北陸	2022/05/30 07:00	2022/06/17 19:00	連続	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR/南福光1BTB連系構	GIS12年点検、ShRGIS操作機構分解点検、ShR保護盤点検※	年間計画	更新		
0508011	北陸	2022/09/07 07:00	2022/09/15 19:00	連続	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR/南福光1BTB連系構	3Tr6年点検、GIS12年点検、CB5173・703・GT-3・732操作機構分解点検他	年間計画	更新		
0508109	北陸	2022/09/17 04:00	2022/11/27 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508224	北陸	2023/05/16 08:00	2023/05/19 18:00	連続	南福光変電所	南福光中北連1L構内/南福光中北連2L構内/南福光中部北陸連絡	制御盤取替のうち中北連1.2L切替	年間計画	更新		
0508110	北陸	2023/06/01 04:00	2023/06/04 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508219	北陸	2023/06/01 08:00	2023/06/03 18:00	連続	南福光変電所	南福光1BTB連系構/1BTB	制御盤取替のうちBTB切替	年間計画	更新		
0508326	北陸	2023/06/01 08:00	2023/06/02 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	計量装置取替	年間計画	更新		
0508327	北陸	2023/06/03 08:00	2023/06/04 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	計量装置取替	年間計画	更新		
0508220	北陸	2023/06/12 08:00	2023/06/16 18:00	連続	南福光変電所	南福光1BTB連系構/南福光ShR母線/南福光66母線	制御盤取替のうちShR切替	年間計画	更新		
0508111	北陸	2023/09/25 04:00	2023/12/05 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0508329	北陸	2023/09/26 07:00	2023/09/26 19:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前3-1ShR/43PM(越前)/H3-STr、3号所内Cub	3Tr1次甲ブス側GIS(LS429、ガス監視箱)点検	年間計画	更新		
0508328	北陸	2023/09/27 07:00	2023/09/27 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前3-1ShR/43PM(越前)/H3-STr、3号所内Cub	3Tr1次乙ブス側GIS(LS430、ガス監視箱)点検	年間計画	更新		
0508218	北陸	2023/10/02 08:00	2023/10/11 18:00	連続	南福光変電所	南福光連3Tr	制御盤取替のうち3Tr切替(電調含む)	年間計画	更新		
0508221	北陸	2023/10/16 08:00	2023/10/16 18:00	単日	南福光変電所	南福光1BTB連系構	BTB融通用計器検定7年	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0634806	関西	2022/04/27 07:00	2022/04/27 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L	2極GIS本線ブッシング点検	年間計画	変更		
0639854	関西	2022/04/27 07:00	2022/04/27 19:00	単日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LD)	【和歌送電】直営保守作業No. 13TWがいのし装置点検作業、No. 26金具補修作業	年間計画	変更		
0639847	関西	2022/09/12 08:00	2022/09/13 18:00	毎日	東近江開閉所	三重東近江線1L 線路及び構内	【三重東近江線CTレシオ変更】552、555CTケーブル切替およびRS改造並びに社内試験	年間計画	変更		
0639848	関西	2022/09/12 08:00	2022/09/13 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	1. 甲No24ほか鉄塔部材取替 2. 甲No30がいのし清掃(塗料付着)	年間計画	変更		
0639849	関西	2022/09/14 08:00	2022/09/15 18:00	毎日	東近江開閉所	三重東近江線2L 線路及び構内	【三重東近江線CTレシオ変更】562、565CTケーブル切替およびRS改造並びに社内試験	年間計画	変更		
0639850	関西	2022/09/14 08:00	2022/09/15 18:00	毎日	三重東近江線2L	三重～東近江	1. 乙No1ほか鉄塔部材取替	年間計画	変更		
0634801	関西	2022/09/17 08:00	2022/11/27 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S／S～嶺南S／S	越前嶺南線No75～No116電力線他張替工事(1工区)	年間計画	変更		
0634811	関西	2022/09/20 07:00	2022/09/20 19:00	単日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所～由良開閉所(1LD)	油採取によるガス分析	年間計画	変更		
0636166	関西	2022/09/22 07:00	2022/09/22 19:00	単日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所～由良開閉所(1LD)	油採取によるガス分析	年間計画	変更		
0639851	関西	2022/09/29 09:00	2022/10/05 17:00	連続	越前嶺南線2L	越前S／S～嶺南S／S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0639855	関西	2022/10/11 07:00	2022/12/16 19:00	連続	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所～由良開閉所(1LD)	阿南紀北直流幹線阿南側1LD鉛被疲労対策工事	年間計画	変更		
0639852	関西	2022/10/18 08:00	2022/10/21 18:00	連続	嶺南変電所	500kV乙母線	CB568-A相ガス漏れ修理のうち、ベローズタンク取外し	年間計画	変更		
0639853	関西	2022/10/26 08:00	2022/11/01 18:00	連続	嶺南変電所	500kV乙母線	CB568-A相ガス漏れ修理のうち、ベローズタンク取付け	年間計画	変更		
0634802	関西	2023/03/13 06:00	2023/03/24 17:00	連続	紀北変換所	1ThyV及び1TrB(LS113～LS1. 91. 12～LS56)ならびに阿南紀北直流幹線本線、帰線1L	1極定期点検	年間計画	変更		
0634803	関西	2023/03/16 06:00	2023/03/17 20:00	連続	紀北変換所	1ACF(LS911～1-5ACF. 1-11ACF. 1-13ACF. 1-HPACF)	1ACFRy定期点検	年間計画	変更		
0634807	関西	2023/03/20 07:00	2023/03/23 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極帰線保護装置A／B、1極本線帰線CT補助盤A／B、1極本線帰線CT点検	年間計画	変更		
0640096	関西	2023/03/20 07:30	2023/03/20 19:00	単日	紀北変換所	1ThyVならびに500kV丙1母線(LS544・LS549～LS760～1極側)、1TrB、11TrB、1ACF	調相制御装置711PT要素切替および社内試験	年間計画	変更		
0634808	関西	2023/03/22 07:00	2023/03/22 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線ブッシング点検、1極直流CT本線、帰線点検	年間計画	変更		
0634805	関西	2023/03/24 17:00	2023/03/24 20:00	単日	紀北変換所	1ThyV試験系統	1ThyV他点検に伴う実系統試験	年間計画	変更		
0640098	関西	2023/04/01 07:00	2023/04/02 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LD)	接続箱他油採取	年間計画	変更		
0640099	関西	2023/04/01 07:00	2023/04/02 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LN)	接続箱他油採取	年間計画	変更		
0640100	関西	2023/04/04 07:00	2023/04/05 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LD)	接続箱他油採取	年間計画	変更		
0640101	関西	2023/04/04 07:00	2023/04/05 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LN)	接続箱他油採取	年間計画	変更		
0640097	関西	2023/04/04 07:30	2023/04/04 19:00	単日	紀北変換所	2ThyVならびに500kV丙2母線(LS554・LS559～LS740～2極側)、2TrB、12TrB、2ACF	調相制御装置712PT要素切替および社内試験	年間計画	変更		
0640093	関西	2023/09/14 08:00	2023/09/16 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	1. 甲No30ほか鉄塔部材取替	年間計画	変更		
0640094	関西	2023/09/17 08:00	2023/09/19 18:00	毎日	三重東近江線2L	三重～東近江	1. 乙No10ほか鉄塔部材取替 2. 乙No36ダンパー取替	年間計画	変更		
0640095	関西	2023/09/25 08:00	2023/12/05 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S／S～嶺南S／S	越前嶺南線No. 75～No. 116電力線他張替工事(3工区)	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0715349	中国	2022/04/01 08:30	2022/04/08 17:30	連続	日野変電所	日野幹線2L	日野幹線2L鉄構塗装	年間計画	変更		
0712956	中国	2022/04/04 08:30	2022/04/07 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	架空地線ダンパ取替工事ほか	年間計画	変更		
0715237	中国	2022/04/05 08:30	2022/04/05 17:30	単日	日野幹線	日野幹線2L	電線劣化調査工事(湯流探傷調査)	年間計画	変更		
0712965	中国	2022/04/07 09:30	2022/04/07 17:30	単日	東岡山変電所	本四連系統2L	本四連系統 故障点標定装置除却工事	年間計画	変更		
0712973	中国	2022/04/12 08:00	2022/04/23 18:00	連続	関門連系統	関門連系統2L	架線金具ボルト取替他 【電源開発送変電NWによる作業】	年間計画	変更		
0712951	中国	2022/04/12 08:30	2022/04/12 17:30	単日	新岡山変電所	日野幹線1L	日野幹線1L遮断器CT比変更	年間計画	変更		
0712964	中国	2022/04/12 08:30	2022/04/23 17:30	連続	新山口変電所	関門連系統2L	関門連系統2L関係鉄構塗装ほか工事	年間計画	変更		
0715357	中国	2022/04/18 08:30	2022/04/21 17:30	毎日	関門連系統	関門連系統2L	細密点検	年間計画	変更		
0712954	中国	2022/05/09 08:30	2022/05/13 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系統1L	本四連系統1L関係機器点検	年間計画	変更		
0712968	中国	2022/05/09 08:30	2022/05/12 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系統1L	本四連系統1L関係LS操作箱臨時点検(電装品取替)	年間計画	変更		
0715264	中国	2022/05/09 08:30	2022/05/13 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系統1L/500kV甲母線/500kV乙母線	本四連系統1L母線細密点検	年間計画	変更		
0715311	中国	2022/05/09 09:30	2022/05/09 16:30	単日	東岡山変電所	本四連系統1L	本四連系統1LPD本体箱小動物侵入防止対策修理	年間計画	変更		
0712974	中国	2022/05/10 08:00	2022/05/21 18:00	連続	関門連系統	関門連系統1L	架線金具ボルト取替他 【電源開発送変電NWによる作業】	年間計画	変更		
0715240	中国	2022/05/10 09:30	2022/05/10 17:30	単日	東岡山変電所	本四連系統1L	本四連系統 故障点標定装置除却工事	年間計画	変更		
0715356	中国	2022/05/16 08:30	2022/05/19 17:30	毎日	関門連系統	関門連系統1L	細密点検	年間計画	変更		
0716097	中国	2022/05/16 08:30	2022/05/17 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系統1L	本四連系統1L関係LS操作箱臨時点検(電装品取替)	年間計画	新規		
0712961	中国	2022/05/18 08:30	2022/05/18 17:30	単日	新山口変電所	関門連系統1L	関門連系統1L融通用取引電力計量装置取替工事	年間計画	更新		
0715234	中国	2022/06/06 08:30	2022/06/10 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715318	中国	2022/06/06 08:30	2022/06/10 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	GWダンパ修理	年間計画	変更		
0712955	中国	2022/06/13 08:30	2022/06/17 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	架空地線ダンパ取替工事ほか	年間計画	変更		
0715233	中国	2022/06/13 08:30	2022/06/17 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715317	中国	2022/06/13 08:30	2022/06/17 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	GWダンパ修理	年間計画	変更		
0712953	中国	2022/06/20 08:30	2022/06/24 17:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0712959	中国	2022/06/20 08:30	2022/06/24 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L	架空地線ダンパ取替ほか工事	年間計画	変更		
0712971	中国	2022/06/20 08:30	2022/06/24 16:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1L関係母線細密点検	年間計画	変更		
0712969	中国	2022/06/20 09:30	2022/06/20 16:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1LPD本体箱小動物侵入防止対策修理	年間計画	変更		
0712952	中国	2022/06/27 08:30	2022/07/01 17:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0712960	中国	2022/06/27 08:30	2022/07/01 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L	架空地線ダンパ取替ほか工事	年間計画	変更		
0712972	中国	2022/06/27 08:30	2022/07/01 16:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線2L関係母線細密点検	年間計画	変更		
0712970	中国	2022/06/27 09:30	2022/06/27 16:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線2LPD本体箱小動物侵入防止対策修理	年間計画	変更		
0712957	中国	2022/09/05 08:30	2022/09/09 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか	年間計画	変更		
0715225	中国	2022/09/05 08:30	2022/09/09 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0712962	中国	2022/09/06 08:00	2022/09/07 17:00	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	がいし清掃作業	年間計画	変更		
0712967	中国	2022/09/07 08:30	2022/09/09 17:30	連続	新岡山変電所	新岡山幹線1L	【500・220kV母線4フスタ化】 インターロック試験(新岡山幹線1L)	年間計画	変更		
0712958	中国	2022/09/12 08:30	2022/09/16 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか	年間計画	変更		
0712975	中国	2022/09/12 08:30	2022/09/14 17:30	連続	新岡山変電所	新岡山幹線2L	【500・220kV母線4フスタ化】 インターロック試験(新岡山幹線2L)	年間計画	変更		
0715228	中国	2022/09/12 08:30	2022/09/16 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0712963	中国	2022/09/13 08:00	2022/09/14 17:00	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	がいし清掃作業	年間計画	変更		
0712966	中国	2022/09/20 08:30	2022/09/21 17:30	連続	新岡山変電所	日野幹線1L	【500・220kV母線4フスタ化】 インターロック試験(日野幹線1L)	年間計画	変更		
0715322	中国	2022/09/21 09:30	2022/09/21 16:30	単日	日野変電所	日野幹線1L	日野幹線1L LPD修理	年間計画	変更		
0712976	中国	2022/09/22 08:30	2022/09/23 17:30	連続	新岡山変電所	日野幹線2L	【500・220kV母線4フスタ化】 インターロック試験(日野幹線2L)	年間計画	変更		
0715250	中国	2022/10/25 09:30	2022/10/25 17:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線1L	オシロ取替に伴うケーブル切替(山崎智頭線1号)	年間計画	変更		
0715251	中国	2022/10/26 09:30	2022/10/26 17:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線2L	オシロ取替に伴うケーブル切替(山崎智頭線2号)	年間計画	変更		
0715252	中国	2022/10/27 09:30	2022/10/27 17:30	単日	智頭変電所	中国東幹線1L	オシロ取替に伴うケーブル切替(中国東幹線1号)	年間計画	変更		
0715253	中国	2022/10/28 09:30	2022/10/28 17:30	単日	智頭変電所	中国東幹線2L	オシロ取替に伴うケーブル切替(中国東幹線2号)	年間計画	変更		
0712977	中国	2022/11/26 08:30	2022/11/27 17:30	連続	新岡山変電所	新岡山幹線2L	【500・220kV母線4フスタ化】 500kV乙母線接続・試充電(新岡山幹線2L停止分再掲)	年間計画	変更		
0712978	中国	2022/12/01 08:30	2022/12/01 17:30	単日	新岡山変電所	新岡山幹線1L	【500・220kV母線4フスタ化】 500kV甲母線接続・試充電(新岡山幹線1L停止分再掲)	年間計画	変更		
0715496	中国	2023/04/04 08:30	2023/04/07 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	架線金具取替工事	年間計画	変更		
0715497	中国	2023/04/11 08:30	2023/04/14 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	架線金具取替工事	年間計画	変更		
0716087	中国	2023/04/14 08:00	2023/04/25 18:00	連続	関門連系統	関門連系統1L	端子装置取替ほか 【電源開発送変電NWによる作業】	年間計画	変更		
0715668	中国	2023/04/18 08:30	2023/04/18 16:30	単日	新山口変電所	関門連系統1L	基幹系IRS設置工事(500kV関門連系統1L関係接続)	年間計画	変更		
0715682	中国	2023/04/24 08:30	2023/04/24 17:30	単日	東岡山変電所	本四連系統2L	基幹系IRS設置工事 (本四連系統2L関係接続)	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0715552	中国	2023/04/25 09:30	2023/04/25 16:30	単日	新山口変電所	関門連系線1L	関門連系線系統分離装置リレー取替工事 【1L切替】	年間計画	変更		
0715910	中国	2023/04/26 08:30	2023/04/26 17:30	単日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2L融通用取引電力計量装置取替工事	年間計画	変更		
0715553	中国	2023/04/26 09:30	2023/04/26 15:30	単日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線系統分離装置リレー取替工事 【2L切替】	年間計画	変更		
0716088	中国	2023/05/10 08:00	2023/05/21 18:00	連続	関門連系線	関門連系線2L	端子装置取替ほか 【電源開発送変電NWによる作業】	年間計画	変更		
0715672	中国	2023/05/17 08:30	2023/05/17 16:30	単日	新山口変電所	関門連系線2L	基幹系IRS設置工事(500kV関門連系線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715680	中国	2023/05/30 08:30	2023/05/30 17:30	単日	東岡山変電所	本四連系線1L	基幹系IRS設置工事 (本四連系線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715626	中国	2023/06/08 08:30	2023/06/08 17:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線2L	基幹系IRS設置工事(事故検出端末山崎智頭線2L 関係接続)	年間計画	変更		
0715627	中国	2023/06/09 08:30	2023/06/09 17:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線1L	基幹系IRS設置工事(事故検出端末山崎智頭線1L 関係接続)	年間計画	変更		
0715398	中国	2023/06/12 08:30	2023/06/16 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	新岡山幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0715457	中国	2023/06/12 08:30	2023/06/16 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715463	中国	2023/06/12 08:30	2023/06/16 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715590	中国	2023/06/12 08:30	2023/06/16 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	新岡山幹線2L関係母線細密点検	年間計画	変更		
0715545	中国	2023/06/13 08:00	2023/06/14 17:00	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	がいし清掃作業	年間計画	変更		
0715442	中国	2023/06/13 08:30	2023/06/15 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事	年間計画	変更		
0715486	中国	2023/06/19 08:30	2023/06/23 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L	地線タンバ取替ほか工事	年間計画	変更		
0715678	中国	2023/06/19 08:30	2023/06/19 17:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	基幹系IRS設置工事 (事故検出端末西播東岡山線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715487	中国	2023/06/26 08:30	2023/06/30 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L	地線タンバ取替ほか工事	年間計画	変更		
0715679	中国	2023/06/26 08:30	2023/06/26 17:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	基幹系IRS設置工事 (事故検出端末西播東岡山線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715397	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	新岡山幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0715456	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715462	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715589	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/08 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	新岡山幹線1L関係母線細密点検	年間計画	変更		
0715592	中国	2023/09/04 08:30	2023/09/04 17:30	単日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1LPD本体箱小動物侵入防止対策修理	年間計画	変更		
0715544	中国	2023/09/05 08:00	2023/09/06 17:00	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	がいし清掃作業	年間計画	変更		
0715441	中国	2023/09/05 08:30	2023/09/07 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事	年間計画	変更		
0715445	中国	2024/03/05 08:30	2024/03/07 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	架空地線タンバ取替工事	年間計画	変更		
0715446	中国	2024/03/12 08:30	2024/03/14 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	架空地線タンバ取替工事	年間計画	変更		
0715630	中国	2024/03/13 09:30	2024/03/13 16:30	単日	日野変電所	日野幹線2L	日野幹線2L LPD修理	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0811317	四国	2022/04/04 08:30	2022/04/08 17:30	連続	讃岐SS	本四連系統2L/No. 5ShR	本四連系統2L・5SHR GIS細密点検,LS普通点検,5SHR GIS摺動部油圧シール修繕	年間計画	更新		
0811308	四国	2022/04/11 08:00	2022/04/13 17:00	連続	送電線	本四連系統2L/坂出CH支線2L	坂出CH GIS定期点検 トランスデューサ定期点検	年間計画	変更		
0811307	四国	2022/04/14 08:00	2022/04/16 17:00	連続	送電線	本四連系統2L/児島CH支線2L	児島CH GIS定期点検 トランスデューサ定期点検	年間計画	変更		
0811309	四国	2022/04/18 09:00	2022/04/18 17:00	単日	送電線	本四連系統2L	ケーブル接続部解体調査に伴う試充電他	年間計画	更新		
0811856	四国	2022/04/23 08:30	2022/04/23 12:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 500kVオシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新		
0811857	四国	2022/04/23 12:30	2022/04/23 17:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 500kVオシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新		
0811089	四国	2022/04/24 08:30	2022/04/24 12:30	単日	阿波SS	南阿波幹線1L	阿波SS オシロ取替工事	年間計画	更新		
0811109	四国	2022/04/24 12:30	2022/04/24 17:30	単日	阿波SS	南阿波幹線2L	阿波SS オシロ取替工事	年間計画	更新		
0811310	四国	2022/04/29 08:00	2022/06/30 09:00	連続	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル張替 2. ケーブル内部点検 3. アラミドシート設置 4. ケーブル接続箱解体調査 5. ケーブル接続部細密点検 6. 電線路細密点検 7. 電線・地線点検 8. 不良がい子検出 9. がい子清掃 10. 電線圧縮接続部点検	年間計画	更新		
0811312	四国	2022/05/16 08:00	2022/05/18 17:00	連続	送電線	本四連系統1L/児島CH支線1L	児島CH GIS定期点検	年間計画	更新		
0811311	四国	2022/05/23 08:00	2022/05/25 17:00	連続	送電線	本四連系統1L/坂出CH支線1L	坂出CH GIS定期点検	年間計画	更新		
0811313	四国	2022/06/30 09:00	2022/06/30 17:00	単日	送電線	本四連系統1L	ケーブル張替に伴う試充電他	年間計画	更新		
0811527	四国	2022/10/29 08:00	2022/11/02 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	総点検 No.6～25 内7基, No.27～35 内5基 ジャンパスペーサ補修No.24,26,31 3基	年間計画	更新		
0811024	四国	2022/10/29 08:30	2022/11/09 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐ss阿波幹線1L IC(A系)(B系)取替】ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0811025	四国	2022/10/29 08:30	2022/11/09 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 阿波幹線1L取替	年間計画	更新		
0812592	四国	2022/10/29 08:30	2022/11/09 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	総点検 No.44～82 内8基	年間計画	更新		
0811073	四国	2022/10/31 08:00	2022/11/03 18:00	連続	阿波SS	阿波幹線1L	阿波幹線1LGIS(CB,LLS,ELS)細点 阿波幹線1LGIS(LLS,ELS)電装品修繕, 現地箱制御器具点検	年間計画	更新		
0811300	四国	2022/11/02 09:00	2022/11/05 17:00	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	阿波幹線1L GIS細密点検,LS普通点検,GCB油圧電磁弁修繕	年間計画	更新		
0811314	四国	2022/11/10 07:30	2022/11/10 17:30	単日	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル接続部再点検	年間計画	変更		
0811315	四国	2022/11/11 07:30	2022/11/11 13:30	単日	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部再点検	年間計画	変更		
0811039	四国	2022/11/12 08:30	2022/11/23 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐ss阿波幹線2L IC(A系)(B系)取替】ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0811040	四国	2022/11/12 08:30	2022/11/23 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 阿波幹線1L取替	年間計画	更新		
0812593	四国	2022/11/12 08:30	2022/11/23 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検 No.44～82 内8基	年間計画	更新		
0811529	四国	2022/11/14 08:00	2022/11/16 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検 No.6～25 内7基, No.27～35 内5基 ジャンパスペーサ補修No.24,26,31 3基	年間計画	更新		
0811301	四国	2022/11/14 09:00	2022/11/15 17:00	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	阿波幹線2L GIS細密点検,LS普通点検	年間計画	更新		
0813106	四国	2022/11/16 08:30	2022/11/22 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	讃岐SS 阿波幹線2L GIS塗装修繕	年間計画	更新		
0812589	四国	2023/03/01 08:30	2023/03/02 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.74,計1基	年間計画	更新		
0812590	四国	2023/03/06 08:30	2023/03/07 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.74,計1基	年間計画	更新		
0811316	四国	2023/03/13 05:00	2023/03/24 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線1L/No. 1変換用Tr	1種設備細密点検, GIS細密点検他	年間計画	変更		
0812577	四国	2023/03/13 05:00	2023/03/24 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線1L/No. 1変換用Tr	【1群冷凍機他取替工事】1群冷凍機冷却水配管改造、1群熱交換器取替	年間計画	変更		
0812623	四国	2023/03/13 05:00	2023/03/24 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線1L	1種設備細密点検	年間計画	変更		
0811318	四国	2023/03/13 08:00	2023/03/15 18:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	No. 1調相用TR1次・2次・3次GIS細密点検、電装品修繕	年間計画	変更		
0812578	四国	2023/03/13 08:30	2023/03/16 17:30	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線1L/No. 1変換用Tr	550kVGIS(1群ACF)投入制御回路修繕	年間計画	変更		
0812579	四国	2023/04/06 08:00	2023/04/25 09:00	連続	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続箱解体調査 2. ケーブル接続部細密点検 3. アラミドシート設置 4. 電線路細密点検 5. 不良がい子点検 6. がい子清掃 7. 電線圧縮接続部点検	年間計画	更新		
0812575	四国	2023/04/11 08:00	2023/04/13 18:00	連続	讃岐SS	本四連系統2L/No. 5ShR	本四連系統2L LS電装品修繕、No.5SHRCB摺動部シール修繕	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0812582	四国	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	送電線	本四連系統2L	ケーブル接続部解体調査に伴う試充電他	年間計画	更新		
0812583	四国	2023/05/10 08:00	2023/06/27 09:00	連続	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル内部点検 2. ケーブル接続箱解体調査 3. ケーブル接続部細密点検 4. アラミドシート設置 5. 電線路細密点検 6. 不良がい子検出 7. がい子清掃 8. 電線圧縮接続部点検	年間計画	更新		
0812576	四国	2023/05/23 08:00	2023/05/25 18:00	連続	讃岐SS	本四連系統1L	本四連系統1L LS電装品修繕	年間計画	更新		
0812610	四国	2023/06/19 08:30	2023/06/19 12:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南cs N-FLハレット取込、交流オンロ離線	年間計画	変更		
0812611	四国	2023/06/19 12:30	2023/06/19 17:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南cs N-FLハレット取込、交流オンロ離線	年間計画	変更		
0812586	四国	2023/06/27 09:00	2023/06/27 17:00	単日	送電線	本四連系統1L	ケーブル接続箱解体調査に伴う試充電他	年間計画	更新		
0812587	四国	2023/10/24 07:30	2023/10/24 17:30	単日	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル接続部再点検	年間計画	変更		
0812588	四国	2023/10/25 07:30	2023/10/25 13:30	単日	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部再点検	年間計画	変更		
0812495	四国	2023/10/26 08:30	2023/10/27 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	GIS(CB,LLS,ELS)細点、現地箱制御器具点検、DAC盤制御器具点検.AOS普点	年間計画	更新		
0812501	四国	2023/11/06 08:00	2023/11/08 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	南阿波幹線1L GIS細密点検・電装品修繕	年間計画	更新		
0812604	四国	2023/11/06 08:30	2023/11/07 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	GIS(CB,LLS,ELS)細点、現地箱制御器具点検、DAC盤制御器具点検.AOS普点	年間計画	更新		
0812608	四国	2023/11/09 08:30	2023/11/10 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	GIS(CB,LLS,ELS)細点、現地箱制御器具点検、DAC盤制御器具点検.AOS普点	年間計画	更新		
0813076	四国	2023/11/09 08:30	2023/11/11 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	総点検 南阿波幹線2～84 内18基 鉄塔腕金塗装 No.75 計基	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920382	九州	2022/04/12 08:00	2022/04/23 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)2号線 送電線補修工事(電源開発送変電NW)	年間計画	変更		
0920385	九州	2022/04/20 07:00	2022/04/20 18:00	単日	北九州ss	500kV 関門連系線2L/北九州ss 50-40/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss 50-40GIS UT測定他修繕工事	年間計画	変更		
0920386	九州	2022/04/21 07:00	2022/04/21 18:00	単日	北九州ss	500kV 関門連系線2L/北九州ss 50-40/北九州ss 500kV2号母線	北九州ss 50-40GIS UT測定他修繕工事	年間計画	変更		
0920381	九州	2022/05/10 08:00	2022/05/21 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)1号線 送電線補修工事(電源開発送変電NW)	年間計画	変更		
0920383	九州	2022/05/16 07:00	2022/05/16 18:00	単日	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss 50-30GIS UT測定他修繕工事	年間計画	変更		
0920384	九州	2022/05/17 07:00	2022/05/17 18:00	単日	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30/北九州ss 500kV2号母線	北九州ss 50-30GIS UT測定他修繕工事	年間計画	変更		
0920387	九州	2023/04/14 08:00	2023/04/25 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)1号線 送電線補修工事(電源開発送変電NW)	年間計画	変更		
0920388	九州	2023/05/10 08:00	2023/05/21 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)2号線 送電線補修工事(電源開発送変電NW)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0118717	北海道	2022/04/01 09:00	2022/04/02 17:00	毎日	滝川幹線(西奈井江・西滝川)	滝川幹線(西奈井江・西滝川) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116577	北海道	2022/04/04 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	滝川幹線(西奈井江・西滝川)	滝川幹線(西奈井江・西滝川) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118744	北海道	2022/04/06 09:00	2022/04/06 17:00	単日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 1L	1.普通点検	年間計画	新規		
0116516	北海道	2022/04/07 09:00	2022/04/07 10:30	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	1.103CT回路離線	年間計画	変更		
0116517	北海道	2022/04/07 10:30	2022/04/07 12:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	1.104CT回路離線	年間計画	変更		
0116519	北海道	2022/04/08 13:00	2022/04/08 14:30	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	1.103CT回路接続(自動オイル盤～FL盤間)	年間計画	変更		
0116520	北海道	2022/04/08 14:30	2022/04/08 15:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	1.103CT潮流測定	年間計画	変更		
0117914	北海道	2022/04/08 15:00	2022/04/08 16:30	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	1.104CT回路接続(自動オイル盤～FL盤間)	年間計画	変更		
0116518	北海道	2022/04/08 16:30	2022/04/08 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	1.104CT潮流測定	年間計画	変更		
0116538	北海道	2022/04/20 09:00	2022/04/20 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西名寄～旭嵐)>	1.北豊富向情報転送装置設置関連	年間計画	変更		
0116539	北海道	2022/04/20 09:00	2022/04/20 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1号線(嵐山～西名寄)>	1.北豊富向情報転送装置設置関連	年間計画	変更		
0116541	北海道	2022/04/21 09:00	2022/04/21 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西名寄～旭嵐)>	1.北豊富情報転送装置設置関連	年間計画	変更		
0116542	北海道	2022/04/21 09:00	2022/04/21 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2号線(嵐山～西名寄)>	1.北豊富向情報転送装置設置関連	年間計画	変更		
0117915	北海道	2022/04/22 09:00	2022/04/22 17:00	単日	釧路北線(宇田別・東釧路)	釧路北線(宇田別・東釧路) (力)1L	普通点検	年間計画	変更		
0117916	北海道	2022/04/22 09:00	2022/04/22 17:00	単日	釧路北線(宇田別・東釧路)	釧路北線(宇田別・東釧路) (力)1L東釧路端子	普通点検	年間計画	変更		
0116544	北海道	2022/04/25 09:00	2022/04/26 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0117917	北海道	2022/04/25 09:00	2022/04/26 17:00	毎日	釧路北線(宇田別・東釧路)	釧路北線(宇田別・東釧路) (力)2L	普通点検	年間計画	変更		
0118712	北海道	2022/04/25 09:00	2022/04/25 17:00	連続	釧路北線(宇田別・東釧路)	釧路北線(宇田別・東釧路) (力)2L宇田別端子	不良端子検出	年間計画	新規		
0118714	北海道	2022/04/25 09:00	2022/04/26 17:00	毎日	釧路北線(宇田別・東釧路)	釧路北線(宇田別・東釧路) (力)2L東釧路端子	普通点検	年間計画	新規		
0118718	北海道	2022/04/25 09:00	2022/04/26 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	標識リング取替	年間計画	新規		
0116545	北海道	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0118719	北海道	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	標識リング取替	年間計画	新規		
0116546	北海道	2022/05/09 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	鉄塔塗装	年間計画	変更		
0116548	北海道	2022/05/09 09:00	2022/05/09 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	ケーブルヘッド・避雷器点検	年間計画	変更		
0118450	北海道	2022/05/10 09:00	2022/05/10 17:00	単日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 1L	1.普通点検	年間計画	変更		
0116555	北海道	2022/05/11 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118451	北海道	2022/05/11 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 1L	1.普通点検	年間計画	変更		
0116719	北海道	2022/05/16 08:00	2022/05/20 17:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)2L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0116554	北海道	2022/05/16 09:00	2022/05/18 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	(1)ケーブルヘッド・避雷器・開閉器点検	年間計画	変更		
0116571	北海道	2022/05/16 09:00	2022/05/18 17:00	毎日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 1L	1.普通点検	年間計画	変更		
0116572	北海道	2022/05/16 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	鉄塔塗装他	年間計画	変更		
0117920	北海道	2022/05/16 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	1.直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0118453	北海道	2022/05/16 09:00	2022/05/16 17:00	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 101<苫小牧火力線1号線>	<壁貫フック油分析>	年間計画	変更		
0116600	北海道	2022/05/16 10:00	2022/05/16 11:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西名寄～旭嵐)>	1.171CB 無停電点検	年間計画	変更		
0116578	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/20 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	難着雪リング取替	年間計画	変更		
0116579	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/19 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0116802	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/17 17:00	単日	南九条変電所	南九条変電所 L103<南九条線3号線>	1. 連変C 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0117945	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/19 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	(1)圧縮接続管点検	年間計画	変更		
0118454	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/17 17:00	単日	東苫小牧変電所	東苫小牧変電所 102<苫小牧火力線2号線>	<壁貫フック油分析>	年間計画	変更		
0118713	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	地線金具取替	年間計画	新規		
0116629	北海道	2022/05/18 09:00	2022/05/18 17:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105<室蘭西幹線1号線(双葉側)>	1. 105CB 外部点検・測定試験	年間計画	変更		
0118458	北海道	2022/05/19 09:00	2022/05/19 17:00	毎日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 2L	1.不良端子検出	年間計画	変更		
0116589	北海道	2022/05/23 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0116796	北海道	2022/05/23 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	普通点検	年間計画	変更		
0116819	北海道	2022/05/23 09:00	2022/05/23 17:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	(1)特定点検 架線金具・端子	年間計画	変更		
0118468	北海道	2022/05/23 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	1.直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0116553	北海道	2022/05/24 09:00	2022/05/24 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	ケーブルヘッド・避雷器点検	年間計画	変更		
0116596	北海道	2022/05/24 09:00	2022/05/27 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	難着雪リング取替	年間計画	変更		
0118715	北海道	2022/05/24 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	地線金具取替	年間計画	新規		
0116636	北海道	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 106<室蘭西幹線2号線(双葉側)>	1. 106CB 外部点検・測定試験(無停電点検)、補修塗装	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116846	北海道	2022/05/25 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	(1)圧縮接続管点検	年間計画	変更		
0116604	北海道	2022/05/25 10:00	2022/05/25 11:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西名寄～旭嵐)>	1.172CB 無停電点検	年間計画	変更		
0116603	北海道	2022/05/30 09:00	2022/05/30 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇戸別)	道東幹線(北新得・宇戸別) (力)1L	不良碍子検出	年間計画	変更		
0116608	北海道	2022/05/30 09:00	2022/06/03 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0116686	北海道	2022/05/30 09:00	2022/06/03 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	相間スベークランブ取替	年間計画	変更		
0116687	北海道	2022/05/30 09:00	2022/06/03 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	相間スベークランブ取替他に伴う予防停電	年間計画	変更		
0116607	北海道	2022/05/31 09:00	2022/05/31 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇戸別)	道東幹線(北新得・宇戸別) (力)2L	不良碍子検出	年間計画	変更		
0116580	北海道	2022/06/02 09:00	2022/06/03 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベークランブ取替	年間計画	変更		
0118060	北海道	2022/06/02 09:00	2022/06/03 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スベークランブ点検	年間計画	変更		
0116840	北海道	2022/06/02 10:00	2022/06/02 16:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 111<道北幹線1号線>	1.111CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0116597	北海道	2022/06/06 09:00	2022/06/07 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複導体スベークランブ取替	年間計画	変更		
0118065	北海道	2022/06/06 09:00	2022/06/07 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スベークランブ点検	年間計画	変更		
0116750	北海道	2022/06/06 10:00	2022/06/06 13:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	1. 102無停電点検	年間計画	変更		
0116845	北海道	2022/06/07 10:00	2022/06/07 16:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 112<道北幹線2号線>	1.112CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0117921	北海道	2022/06/07 10:00	2022/06/07 15:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	鉄塔原寸調査	年間計画	変更		
0116661	北海道	2022/06/14 09:00	2022/06/16 16:00	毎日	釧路幹線(宇戸別・足寄)	釧路幹線(宇戸別・足寄) (力)2L	普通点検	年間計画	変更		
0118077	北海道	2022/06/15 11:00	2022/06/15 12:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 107<旭川南線1号線>	1.107CB開閉点検(点検内で遠方入・切有り)	年間計画	変更		
0118078	北海道	2022/06/15 13:00	2022/06/15 14:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 108<旭川南線2号線>	1.108CB開閉点検(点検内で遠方入・切有り)	年間計画	変更		
0116552	北海道	2022/06/20 08:00	2022/06/25 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0116843	北海道	2022/06/20 09:00	2022/06/20 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	(1)特定点検 架線金具・碍子	年間計画	変更		
0116921	北海道	2022/06/20 09:00	2022/06/21 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 1L	1.地線金具改修	年間計画	変更		
0116923	北海道	2022/06/22 09:00	2022/06/22 17:00	単日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	1.地線金具改修	年間計画	変更		
0118722	北海道	2022/06/24 10:00	2022/06/24 11:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)2L	1. 187kV乙母線 試加圧	年間計画	新規		
0118726	北海道	2022/06/24 10:00	2022/06/24 11:00	単日	西中川変電所	西中川変電所 名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)2L	1. 101・102GIS 試加圧	年間計画	新規		
0116557	北海道	2022/06/27 08:00	2022/07/02 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118734	北海道	2022/06/27 09:00	2022/06/27 17:00	単日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	1.地線金具改修	年間計画	新規		
0118723	北海道	2022/06/28 12:00	2022/06/28 14:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)2L	1. 潮流測定(2L)	年間計画	新規		
0118728	北海道	2022/06/28 12:00	2022/06/28 14:00	単日	西中川変電所	西中川変電所 名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)2L	1. 潮流測定	年間計画	新規		
0118470	北海道	2022/06/29 16:00	2022/06/29 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	1.111甲試加圧	年間計画	変更		
0116749	北海道	2022/06/30 10:00	2022/06/30 13:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	1. 101CB無停電点検	年間計画	変更		
0118472	北海道	2022/06/30 16:00	2022/06/30 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	1.11乙試加圧	年間計画	変更		
0116865	北海道	2022/07/05 09:00	2022/07/07 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	(1)特定点検(電線・地線)	年間計画	変更		
0117924	北海道	2022/07/05 09:00	2022/07/05 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	電線・地線点検	年間計画	変更		
0116809	北海道	2022/07/08 13:00	2022/07/08 14:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 南札幌幹線1L	1. 常規対地電圧印加試験(使用前自主検査)	年間計画	変更		
0117928	北海道	2022/07/11 09:00	2022/07/12 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	普通点検	年間計画	変更		
0118711	北海道	2022/07/11 09:00	2022/07/11 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L東釧路端子	普通点検	年間計画	新規		
0116825	北海道	2022/07/16 16:00	2022/07/16 18:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 <南札幌幹線1号線>	連変CJレー盤・制御盤切替に伴う潮流測定	年間計画	更新		
0118762	北海道	2022/07/19 08:00	2022/07/19 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	振動防止ダンパー取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0118724	北海道	2022/07/23 11:00	2022/07/23 12:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)1L	1. 使用前自主検査(1L)	年間計画	新規		
0118725	北海道	2022/07/23 15:00	2022/07/23 16:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)1L	1. 潮流測定(1L)	年間計画	新規		
0118729	北海道	2022/07/23 15:00	2022/07/23 16:00	単日	西中川変電所	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)1L	1. 潮流測定	年間計画	新規		
0116648	北海道	2022/07/26 09:00	2022/07/27 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 (力)117<西音更線1号線>	1.117CB 外部点検・測定試験	年間計画	変更		
0118476	北海道	2022/07/26 09:00	2022/07/26 17:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 103<室蘭西幹線(西室蘭向)1号線>	1. 103TL切替	年間計画	変更		
0118477	北海道	2022/07/26 17:00	2022/07/26 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 103<室蘭西幹線(西室蘭向)1号線>	1. 室西幹転送遮断装置潮流測定	年間計画	変更		
0118478	北海道	2022/07/27 09:00	2022/07/27 17:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 104<室蘭西幹線(西室蘭向)2号線>	1. 104TL切替	年間計画	変更		
0118480	北海道	2022/07/27 17:00	2022/07/27 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 104<室蘭西幹線(西室蘭向)2号線>	1. 室西幹転送遮断装置潮流測定	年間計画	変更		
0116665	北海道	2022/07/28 09:00	2022/07/29 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 (力)118<西音更線2号線>	1.118CB 外部点検・測定試験	年間計画	変更		
0116877	北海道	2022/08/01 09:00	2022/08/02 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 101<北江別線1号線>	1. 101上母線外部点検	年間計画	変更		
0116882	北海道	2022/08/03 09:00	2022/08/04 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 102<北江別線2号線>	1. 102上母線外部点検	年間計画	変更		
0118727	北海道	2022/08/08 08:00	2022/08/10 17:00	連続	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)2L	直線スリーブ点検	年間計画	新規		
0118720	北海道	2022/08/09 09:00	2022/08/09 17:00	単日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	標識リング取替	年間計画	新規		
0118721	北海道	2022/08/10 09:00	2022/08/10 17:00	単日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	標識リング取替	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116728	北海道	2022/08/15 09:00	2022/08/19 18:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 207<道央南幹線1号線>	1.207CB 外部点検、測定試験、保全作業	年間計画	変更		
0116873	北海道	2022/08/16 08:00	2022/09/04 17:00	連続	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0116724	北海道	2022/08/20 10:00	2022/08/20 12:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 208<道央南幹線2号線>	1.208CB 外部点検、測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0118048	北海道	2022/08/22 07:00	2022/08/31 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更		
0118499	北海道	2022/08/22 08:00	2022/08/26 17:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)2L	直線スリーブ改修	年間計画	変更		
0116884	北海道	2022/08/24 10:00	2022/08/24 12:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	1.107CB 外部点検、測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0116786	北海道	2022/08/29 09:00	2022/08/29 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 (力)101<岩松西線1号線>	1.101上母線 外部点検	年間計画	変更		
0118501	北海道	2022/08/29 09:00	2022/08/30 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0116790	北海道	2022/08/30 09:00	2022/08/30 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 (力)102<岩松西線2号線>	1.102上母線 外部点検	年間計画	変更		
0118504	北海道	2022/08/31 09:00	2022/08/31 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	普通点検	年間計画	変更		
0118505	北海道	2022/08/31 09:00	2022/08/31 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	普通点検	年間計画	変更		
0118710	北海道	2022/09/01 09:00	2022/09/02 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116783	北海道	2022/09/05 09:00	2022/09/05 11:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	1. 101TL CT回路、機器状態表示接続	年間計画	変更		
0116787	北海道	2022/09/05 11:00	2022/09/05 12:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	1. 101TL CT回路接続による潮流測定	年間計画	変更		
0116789	北海道	2022/09/05 13:00	2022/09/05 15:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	1. 102TL CT回路、機器状態表示接続	年間計画	変更		
0116792	北海道	2022/09/05 15:00	2022/09/05 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	1. 102TL CT回路接続による潮流測定	年間計画	変更		
0118058	北海道	2022/09/06 07:00	2022/09/15 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更		
0116903	北海道	2022/09/06 08:00	2022/09/25 17:00	連続	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0116746	北海道	2022/09/06 09:00	2022/09/07 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	1.振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116679	北海道	2022/09/08 08:00	2022/09/09 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	室蘭東幹線144号鉄塔2L着雪検知装置更新	年間計画	変更		
0117925	北海道	2022/09/08 09:00	2022/09/09 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	1.振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118763	北海道	2022/09/12 08:00	2022/09/12 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	振動防止ダンパー取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116617	北海道	2022/09/13 08:00	2022/09/15 17:30	毎日	西音更変電所	西音更変電所 (力)101<西音更線1号線>	1. 101PD本体撤去・据付	年間計画	変更		
0118054	北海道	2022/09/13 17:30	2022/09/15 18:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 (力)101<西音更線1号線>	1. 101PD試加圧	年間計画	変更		
0116913	北海道	2022/09/15 09:00	2022/09/15 17:00	単日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	1.不良端子点検	年間計画	変更		
0116650	北海道	2022/09/16 08:00	2022/09/16 17:30	単日	西音更変電所	西音更変電所 (力)102<西音更線2号線>	1. 102PD本体撤去・据付	年間計画	変更		
0116920	北海道	2022/09/16 09:00	2022/09/16 17:00	単日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	1.不良端子点検	年間計画	変更		
0118057	北海道	2022/09/16 17:30	2022/09/16 18:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 (力)102<西音更線2号線>	1. 102PD試加圧	年間計画	変更		
0118059	北海道	2022/09/20 08:00	2022/09/21 17:30	毎日	西音更変電所	西音更変電所 (力)102<西音更線2号線>	1. 102PD本体撤去・据付	年間計画	変更		
0118062	北海道	2022/09/20 17:30	2022/09/21 18:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 (力)102<西音更線2号線>	1. 102PD試加圧	年間計画	変更		
0118737	北海道	2022/09/27 08:00	2022/10/05 17:00	連続	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線地線張替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0118739	北海道	2022/09/27 08:00	2022/10/05 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線張替	年間計画	新規		
0116803	北海道	2022/09/27 09:00	2022/09/28 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	(1)圧縮接続管点検	年間計画	変更		
0118064	北海道	2022/09/28 09:00	2022/10/06 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 104<苗穂北線2号線>	1. 104X断路器操作機構修繕	年間計画	変更		
0116585	北海道	2022/09/28 10:00	2022/09/28 12:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 111<双葉幹線1号線>	1.111CB 外部点検、測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0116806	北海道	2022/09/29 09:00	2022/09/30 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	(1)圧縮接続管点検	年間計画	変更		
0116587	北海道	2022/09/29 10:00	2022/09/29 15:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 112<双葉幹線2号線>	1.112CB 外部点検、測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0118716	北海道	2022/10/03 09:00	2022/10/05 17:00	毎日	滝川幹線(西奈井江・西滝川)	滝川幹線(西奈井江・西滝川) 1L	普通点検	年間計画	新規		
0118071	北海道	2022/10/07 09:00	2022/10/15 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 103<苗穂北線1号線>	1. 103X断路器操作機構修繕	年間計画	変更		
0116708	北海道	2022/10/11 09:00	2022/10/17 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	相間スベークランプ取替	年間計画	変更		
0116709	北海道	2022/10/11 09:00	2022/10/17 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スベークランプ取替	年間計画	変更		
0118079	北海道	2022/10/18 17:00	2022/10/18 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 双葉幹線1L	1. 109甲母線側試加圧	年間計画	変更		
0118735	北海道	2022/10/20 08:00	2022/10/28 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線地線張替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0118740	北海道	2022/10/20 08:00	2022/10/28 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線張替	年間計画	新規		
0118082	北海道	2022/10/20 17:00	2022/10/20 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 双葉幹線1L	1. 109乙母線側試加圧	年間計画	変更		
0116613	北海道	2022/10/24 08:00	2022/11/07 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0116888	北海道	2022/10/27 10:00	2022/10/27 12:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 双葉幹線1L	1. 常規対地電圧印加試験(使用前自主検査)	年間計画	変更		
0118736	北海道	2022/11/04 08:00	2022/11/09 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線地線張替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0118738	北海道	2022/11/04 08:00	2022/11/09 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線張替	年間計画	新規		
0116658	北海道	2022/11/09 08:00	2022/11/16 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0116711	北海道	2022/11/09 10:00	2022/11/09 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	・205関連電源切替	年間計画	変更		
0116710	北海道	2022/11/09 13:00	2022/11/09 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	・206関連電源切替	年間計画	変更		
0116717	北海道	2022/11/15 09:00	2022/11/16 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	道央北幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電	年間計画	変更		
0116718	北海道	2022/11/15 09:00	2022/11/16 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116721	北海道	2022/11/15 13:00	2022/11/15 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	・203関連電源切替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116736	北海道	2022/11/17 09:00	2022/11/18 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116713	北海道	2022/11/17 13:00	2022/11/17 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	・204関連電源切替	年間計画	変更		
0118471	北海道	2022/11/20 08:00	2022/11/21 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠SWS)	日勝幹線(北新得・新冠SWS) 2L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0116737	北海道	2022/11/26 09:00	2022/11/27 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	道央北幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電	年間計画	変更		
0116878	北海道	2022/11/28 10:00	2022/11/28 16:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	1.113CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0116881	北海道	2022/11/29 10:00	2022/11/29 16:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 114<追分線2号線>	1.114CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0118107	北海道	2022/12/01 08:00	2022/12/11 17:00	連続	(電免)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭)	(電免)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭) 1L	OPGW張替工事	年間計画	変更		
0118097	北海道	2023/01/18 07:00	2023/01/25 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更		
0118103	北海道	2023/02/01 07:00	2023/02/08 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更		
0116756	北海道	2023/02/02 09:00	2023/02/02 16:00	単日	名寄幹線(旭川・西名寄)	名寄幹線(旭川・西名寄) 2L	冠雪落し	年間計画	変更		
0116755	北海道	2023/02/03 09:00	2023/02/03 16:00	単日	名寄幹線(旭川・西名寄)	名寄幹線(旭川・西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	変更		
0116931	北海道	2023/03/01 09:00	2023/03/02 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	架線金物取替	年間計画	変更		
0118094	北海道	2023/03/03 09:00	2023/03/04 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	架線金物取替	年間計画	変更		
0116853	北海道	2023/03/07 09:00	2023/03/10 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	地線金具取替	年間計画	変更		
0116856	北海道	2023/03/14 09:00	2023/03/17 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	地線金具取替	年間計画	変更		
0118154	北海道	2023/04/14 09:00	2023/04/14 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	1. 102・106TL既設ITV柱撤去	年間計画	変更		
0118155	北海道	2023/04/14 09:00	2023/04/14 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	1. 102・106TL間ITV柱撤去	年間計画	変更		
0118118	北海道	2023/04/17 09:00	2023/04/23 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 (力)117<西音更線1号線>	1.西音更線1号ガス漏れ修繕	年間計画	変更		
0118163	北海道	2023/04/18 09:00	2023/04/18 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト建柱(3本)	年間計画	変更		
0118164	北海道	2023/04/19 09:00	2023/04/19 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト建柱(2本)	年間計画	変更		
0118119	北海道	2023/04/19 10:00	2023/04/19 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	1.101CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0118120	北海道	2023/04/20 09:00	2023/04/21 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	普通点検	年間計画	変更		
0118165	北海道	2023/04/20 09:00	2023/04/20 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト建柱(2本)	年間計画	変更		
0118166	北海道	2023/04/20 09:00	2023/04/20 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト建柱(2本)	年間計画	変更		
0118167	北海道	2023/04/21 09:00	2023/04/21 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト建柱(2本)	年間計画	変更		
0118121	北海道	2023/04/24 08:00	2023/04/28 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	設備点検	年間計画	変更		
0118174	北海道	2023/04/27 09:00	2023/04/27 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	(1)過流探傷点検	年間計画	変更		
0118126	北海道	2023/05/09 09:00	2023/05/12 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	難着雪リング取替	年間計画	変更		
0118130	北海道	2023/05/15 09:00	2023/05/21 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 (力)118<西音更線2号線>	1.西音更線2号ガス漏れ修繕	年間計画	変更		
0118132	北海道	2023/05/15 10:00	2023/05/15 11:00	単日	旭川変電所	旭川変電所 171<旭川南線1号線>	1.171CB開閉点検(点検内で遠方入・切有)	年間計画	変更		
0118133	北海道	2023/05/15 11:00	2023/05/15 12:00	単日	旭川変電所	旭川変電所 172<旭川南線2号線>	1.172CB開閉点検(点検内で遠方入・切有)	年間計画	変更		
0118137	北海道	2023/05/16 09:00	2023/05/19 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	難着雪リング取替	年間計画	変更		
0118139	北海道	2023/05/16 09:00	2023/05/16 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	1.187kV母線引留碍子取替(172甲・乙側)	年間計画	変更		
0118142	北海道	2023/05/17 09:00	2023/05/17 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1号線>	1.187kV母線引留碍子取替(171甲・乙側)	年間計画	変更		
0118143	北海道	2023/05/17 09:00	2023/05/17 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS) -	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118148	北海道	2023/05/18 09:00	2023/05/18 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2号線(嵐山～西旭川)>	1.187kV母線引留碍子取替(174甲・乙側)	年間計画	変更		
0118153	北海道	2023/05/19 09:00	2023/05/19 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山～西旭川)>	1.187kV母線引留碍子取替(173、200甲・乙側)	年間計画	変更		
0118199	北海道	2023/05/19 09:00	2023/05/20 18:00	連続	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	・101TL側ジャンパ線切離し(101TL～101H-GIS間)	年間計画	変更		
0118158	北海道	2023/05/19 13:00	2023/05/19 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	1.102CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0118201	北海道	2023/05/20 09:00	2023/05/20 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	・103TL側ジャンパ線切離し(103TL～103H-GIS間)	年間計画	変更		
0118202	北海道	2023/05/20 18:00	2023/08/02 21:00	連続	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	187kV室蘭西幹線(西札幌側)1号 線路停止	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0118203	北海道	2023/05/20 18:00	2023/05/20 19:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	1. K103仮設母線試加圧	年間計画	変更		
0118204	北海道	2023/05/20 19:00	2023/08/02 07:00	連続	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103TL仮設運用	年間計画	変更		
0118205	北海道	2023/05/20 19:00	2023/08/02 07:00	連続	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	・103H-GIS取替	年間計画	変更		
0118160	北海道	2023/05/22 08:00	2023/05/27 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118162	北海道	2023/05/23 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118168	北海道	2023/05/29 08:00	2023/06/03 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118170	北海道	2023/05/29 09:00	2023/06/02 17:00	連続	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118171	北海道	2023/05/30 09:00	2023/05/31 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 (力)103<糠平新得線1号線>	1.103CB 外部点検,測定試験,保全	年間計画	変更		
0118177	北海道	2023/06/01 09:00	2023/06/02 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 (力)104<糠平新得線2号線>	1.104CB 外部点検,測定試験,保全	年間計画	変更		
0118179	北海道	2023/06/02 08:00	2023/06/09 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0118181	北海道	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	連続	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118189	北海道	2023/06/12 09:00	2023/06/16 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118194	北海道	2023/06/13 09:00	2023/06/14 17:00	毎日	釧路幹線(宇門別・足寄)	釧路幹線(宇門別・足寄) (力)1L	不良端子検出	年間計画	変更		
0118196	北海道	2023/06/13 09:00	2023/06/13 16:00	単日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	特定点検(金具発錆磨耗)	年間計画	変更		
0118206	北海道	2023/06/19 08:00	2023/06/26 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	1電線路細密点検	年間計画	変更		
0118208	北海道	2023/06/19 09:00	2023/06/23 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118212	北海道	2023/06/20 09:00	2023/06/21 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 (力)113<道東幹線1号線>	1.113CB 外部点検,測定試験,保全,電装品交換他	年間計画	変更		
0118214	北海道	2023/06/21 09:00	2023/06/21 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2号線(嵐山～西旭川)>	1.174甲導電部防雪力バー取付	年間計画	変更		
0118268	北海道	2023/06/21 09:00	2023/06/21 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	・新設103H-GIS搬入	年間計画	変更		
0118219	北海道	2023/06/22 09:00	2023/06/23 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 (力)114<道東幹線2号線>	1.114CB 外部点検,測定試験,保全,電装品交換他	年間計画	変更		
0118220	北海道	2023/06/22 09:00	2023/06/22 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山～西旭川)>	1.173乙導電部防雪力バー取付	年間計画	変更		
0118223	北海道	2023/06/23 08:00	2023/06/23 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	1.172甲導電部修繕	年間計画	変更		
0118225	北海道	2023/06/26 08:00	2023/06/30 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	設備点検	年間計画	変更		
0118228	北海道	2023/06/26 09:00	2023/06/30 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118231	北海道	2023/07/02 08:00	2023/07/07 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118232	北海道	2023/07/03 09:00	2023/07/07 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118233	北海道	2023/07/03 09:00	2023/07/03 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	・275kV道央西幹線1号Ry盤改造(2系Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118289	北海道	2023/07/03 09:00	2023/07/04 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	・新設103H-GIS据付	年間計画	変更		
0118234	北海道	2023/07/04 09:00	2023/07/07 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118237	北海道	2023/07/04 09:00	2023/07/04 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	・275kV道央西幹線2号Ry盤改造(2系Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118240	北海道	2023/07/05 09:00	2023/07/05 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	・275kV道央北幹線1号Ry盤改造(主2Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118241	北海道	2023/07/06 09:00	2023/07/06 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	・275kV道央北幹線2号Ry盤改造(主2Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118243	北海道	2023/07/07 09:00	2023/07/07 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) (力)1L	普通点検	年間計画	変更		
0118249	北海道	2023/07/11 09:00	2023/07/14 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118251	北海道	2023/07/11 09:00	2023/07/11 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線>	・275kV道央北幹線1号Ry盤改造(主2Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118252	北海道	2023/07/11 10:00	2023/07/11 13:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 107<双葉幹線1号線>	1. 107CB無停電点検	年間計画	変更		
0118253	北海道	2023/07/11 13:00	2023/07/11 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 108<双葉幹線2号線>	1. 108CB無停電点検	年間計画	変更		
0118256	北海道	2023/07/12 09:00	2023/07/12 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	・275kV道央北幹線2号Ry盤改造(主2Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118259	北海道	2023/07/13 09:00	2023/07/13 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線>	・275kV道央東幹線1号Ry盤改造(2系Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118260	北海道	2023/07/14 09:00	2023/07/14 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線>	・275kV道央東幹線2号Ry盤改造(2系Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118261	北海道	2023/07/17 09:00	2023/07/17 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 203<道央南幹線1号線>	・275kV道央南幹線1号Ry盤改造(2系Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118262	北海道	2023/07/18 09:00	2023/07/20 16:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	1. 107PD取替	年間計画	変更		
0118263	北海道	2023/07/18 09:00	2023/07/18 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 204<道央南幹線2号線>	・275kV道央南幹線2号Ry盤改造(2系Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118264	北海道	2023/07/18 16:00	2023/07/18 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	1. 107PD取替	年間計画	変更		
0118269	北海道	2023/07/19 09:00	2023/07/19 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	・275kV道央西幹線1号Ry盤改造(2系Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118271	北海道	2023/07/19 16:00	2023/07/19 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	1. 107PD取替	年間計画	変更		
0118273	北海道	2023/07/20 09:00	2023/07/20 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	・275kV道央西幹線2号Ry盤改造(2系Ry盤にLP動作信号引出し)	年間計画	変更		
0118274	北海道	2023/07/20 16:00	2023/07/20 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	1. 107PD取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0118277	北海道	2023/07/24 08:00	2023/07/28 18:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔建替に伴う移線	年間計画	変更		
0118287	北海道	2023/07/31 09:00	2023/08/04 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スベアサクランプ取替	年間計画	変更		
0118288	北海道	2023/07/31 09:00	2023/08/04 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	相間スベアサクランプ取替	年間計画	変更		
0118312	北海道	2023/08/02 07:00	2023/08/02 21:00	毎日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	・101TL・103TL側仮設母線切離し	年間計画	変更		
0118313	北海道	2023/08/02 21:00	2023/08/02 22:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	・103関連機器試加圧	年間計画	変更		
0118314	北海道	2023/08/02 21:00	2023/08/02 22:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	・103潮流測定	年間計画	変更		
0118293	北海道	2023/08/07 09:00	2023/08/08 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スベアサクランプ取替	年間計画	変更		
0118294	北海道	2023/08/07 09:00	2023/08/08 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	相間スベアサクランプ取替	年間計画	変更		
0118295	北海道	2023/08/07 09:00	2023/08/07 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	1. 201制御盤CB・LS接点増設	年間計画	変更		
0118296	北海道	2023/08/08 09:00	2023/08/10 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇戸別)	道東幹線(北新得・宇戸別) (力)1L	道東幹線1L No. 183号鉄塔着雪検知装置の更新	年間計画	変更		
0118297	北海道	2023/08/08 09:00	2023/08/08 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	1. 202制御盤CB・LS接点増設	年間計画	変更		
0118298	北海道	2023/08/09 09:00	2023/08/09 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	相間スベアサクランプ取替	年間計画	変更		
0118299	北海道	2023/08/09 09:00	2023/08/09 17:00	単日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	相間スベアサクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	変更		
0118300	北海道	2023/08/09 09:00	2023/08/09 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 207<道央南幹線1号線>	1. 207制御盤CB・LS接点増設	年間計画	変更		
0118301	北海道	2023/08/10 09:00	2023/08/10 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 208<道央南幹線2号線>	1. 208制御盤CB・LS接点増設	年間計画	変更		
0118303	北海道	2023/08/16 08:00	2023/09/04 17:00	連続	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	1電線路細密点検	年間計画	変更		
0118349	北海道	2023/08/21 09:00	2023/08/21 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト撤去(3本)	年間計画	変更		
0118764	北海道	2023/08/23 07:00	2023/08/30 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	新規		
0118359	北海道	2023/08/23 09:00	2023/08/23 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト撤去(2本)	年間計画	変更		
0118361	北海道	2023/08/24 09:00	2023/08/25 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト撤去(2本)	年間計画	変更		
0118188	北海道	2023/09/04 09:00	2023/09/08 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0118193	北海道	2023/09/04 09:00	2023/09/04 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	不良端子点検	年間計画	変更		
0118325	北海道	2023/09/04 09:00	2023/09/08 17:00	連続	室蘭変電所	室蘭変電所 101<室蘭東幹線1号線>	1. 101保護継電装置取替(主・後備)	年間計画	変更		
0118326	北海道	2023/09/04 09:00	2023/09/08 17:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103<室蘭東幹線1号線>	1. 103保護継電装置取替(主・後備)	年間計画	変更		
0118332	北海道	2023/09/05 09:00	2023/09/07 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	端子点検	年間計画	変更		
0118338	北海道	2023/09/06 08:00	2023/09/25 17:00	連続	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	1電線路細密点検	年間計画	変更		
0118766	北海道	2023/09/08 07:00	2023/09/15 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	新規		
0118226	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/15 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	1.直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0118229	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/11 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	1.不良端子点検	年間計画	変更		
0118345	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/15 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	1.鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118346	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/15 17:00	連続	室蘭変電所	室蘭変電所 102<室蘭東幹線2号線>	1. 102保護継電装置取替(主・後備)	年間計画	変更		
0118347	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/15 17:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 104<室蘭東幹線2号線>	1. 104保護継電装置取替(主・後備)	年間計画	変更		
0118348	北海道	2023/09/11 09:00	2023/09/14 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118351	北海道	2023/09/12 07:00	2023/09/15 17:00	毎日	宇戸別変電所	宇戸別変電所 (力)104<釧路北線2号線>	1. 104CB アクкумуляター修繕(青・白相)	年間計画	変更		
0118354	北海道	2023/09/12 09:00	2023/09/14 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベアサ取替	年間計画	変更		
0118356	北海道	2023/09/12 09:00	2023/09/12 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	1. 仮設母線用バンザーマスト撤去(2本)	年間計画	変更		
0118364	北海道	2023/09/15 09:00	2023/09/15 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	1. 201TL-CT接続	年間計画	変更		
0117948	北海道	2023/09/18 09:00	2023/09/22 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	1.普通点検	年間計画	変更		
0118366	北海道	2023/09/18 09:00	2023/09/18 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	1. 202TL-CT接続	年間計画	変更		
0118412	北海道	2023/09/18 09:00	2023/09/21 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	(1)捻れ防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0118370	北海道	2023/09/19 09:00	2023/09/21 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベアサ取替	年間計画	変更		
0118372	北海道	2023/09/19 09:00	2023/09/19 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 207<道央南幹線1号線>	1. 207TL-CT接続	年間計画	変更		
0118374	北海道	2023/09/20 09:00	2023/09/21 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118377	北海道	2023/09/20 09:00	2023/09/20 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 208<道央南幹線2号線>	1. 208TL-CT接続	年間計画	変更		
0118379	北海道	2023/09/22 09:00	2023/09/22 17:00	単日	宇戸別変電所	宇戸別変電所 (力)101<釧路幹線1号線>	1. 101CB 一般点検	年間計画	変更		
0118381	北海道	2023/09/25 09:00	2023/09/29 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118382	北海道	2023/09/25 09:00	2023/09/25 17:00	単日	宇戸別変電所	宇戸別変電所 (力)102<釧路幹線2号線>	1. 102CB 一般点検	年間計画	変更		
0116908	北海道	2023/09/26 08:00	2023/09/29 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇戸別)	道東幹線(北新得・宇戸別) (力)1L	複導体スベアサ取替	年間計画	変更		
0118248	北海道	2023/09/26 09:00	2023/10/13 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	電線地線張替(がし取替含む)	年間計画	変更		
0118385	北海道	2023/09/26 09:00	2023/10/04 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 111<道北幹線1号線>	1.111X断路器操作機構修繕	年間計画	変更		
0118389	北海道	2023/09/26 09:00	2023/09/26 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	・検出端末装置 187kV室蘭西幹線(西札幌側)1号CT2次接続	年間計画	変更		
0118390	北海道	2023/09/26 16:00	2023/09/26 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	・187kV室蘭西幹線(西札幌側)1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0118392	北海道	2023/09/27 09:00	2023/09/27 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	・検出端末装置 187kV室蘭西幹線(西札側)2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118393	北海道	2023/09/27 16:00	2023/09/27 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	・187kV室蘭西幹線(西札側)2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118396	北海道	2023/09/28 09:00	2023/09/28 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	・検出端末装置 187kV室蘭西幹線(双葉側)1号CT2次接続	年間計画	変更		
0118397	北海道	2023/09/28 16:00	2023/09/28 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	・187kV室蘭西幹線(双葉側)1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118399	北海道	2023/09/29 09:00	2023/09/29 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	・検出端末装置 187kV室蘭西幹線(双葉側)2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118400	北海道	2023/09/29 09:00	2023/09/29 13:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)1L	着検装置点検	年間計画	変更		
0118401	北海道	2023/09/29 16:00	2023/09/29 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	・187kV室蘭西幹線(双葉側)2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0116917	北海道	2023/10/02 08:00	2023/10/04 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇戸別)	道東幹線(北新得・宇戸別) (力)1L	複導体スベーサ取替	年間計画	変更		
0118410	北海道	2023/10/03 08:00	2023/10/03 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線24号鉄塔着雪検知装置更新	年間計画	変更		
0118411	北海道	2023/10/03 09:00	2023/10/06 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118413	北海道	2023/10/03 09:00	2023/10/06 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	罫子連取替	年間計画	変更		
0118283	北海道	2023/10/03 10:00	2023/10/03 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	(1)停止線罫子検出	年間計画	変更		
0118418	北海道	2023/10/04 08:00	2023/10/04 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS) -	日高幹線89号鉄塔着雪検知装置更新	年間計画	変更		
0118423	北海道	2023/10/05 08:00	2023/10/05 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線114号鉄塔着雪検知装置更新	年間計画	変更		
0118424	北海道	2023/10/05 09:00	2023/10/13 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 112<道北幹線2号線>	1112X断路器操作機構修繕	年間計画	変更		
0118434	北海道	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0118435	北海道	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	北江別線普通点検他に伴う予防停電	年間計画	変更		
0118436	北海道	2023/10/10 09:00	2023/10/13 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	罫子連取替	年間計画	変更		
0118437	北海道	2023/10/10 09:00	2023/10/12 17:00	連続	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	罫子点検	年間計画	変更		
0118439	北海道	2023/10/10 09:00	2023/10/10 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	・検出端末装置	年間計画	変更		
0118440	北海道	2023/10/10 17:00	2023/10/10 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	・275kV道央北幹線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0116926	北海道	2023/10/11 08:00	2023/10/13 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇戸別)	道東幹線(北新得・宇戸別) (力)2L	複導体スベーサ取替	年間計画	変更		
0118442	北海道	2023/10/11 09:00	2023/10/11 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	・検出端末装置 275kV道央北幹線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118443	北海道	2023/10/11 17:00	2023/10/11 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	・275kV道央北幹線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118444	北海道	2023/10/12 09:00	2023/10/12 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	・検出端末装置 275kV道央西幹線1号CT2次接続	年間計画	変更		
0118445	北海道	2023/10/12 17:00	2023/10/12 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	・275kV道央西幹線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118446	北海道	2023/10/13 09:00	2023/10/13 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	・検出端末装置 275kV道央西幹線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118284	北海道	2023/10/13 13:00	2023/10/13 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0118285	北海道	2023/10/13 15:00	2023/10/13 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	変更		
0118447	北海道	2023/10/13 17:00	2023/10/13 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	・275kV道央西幹線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0116932	北海道	2023/10/16 08:00	2023/10/19 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇戸別)	道東幹線(北新得・宇戸別) (力)2L	複導体スベーサ取替	年間計画	変更		
0117949	北海道	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	釧路北線(宇戸別・東釧路)	釧路北線(宇戸別・東釧路) (力)1L	不同変位改修	年間計画	変更		
0117951	北海道	2023/10/16 09:00	2023/10/17 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 (力)111<岩松西線1号線>	・111PD(青相・赤相)撤去・取付	年間計画	変更		
0118438	北海道	2023/10/16 09:00	2023/10/16 17:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 112<双葉幹線2号線>	1112PD/ト線修繕	年間計画	変更		
0118290	北海道	2023/10/17 09:00	2023/11/03 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電線張替(がいし取替含む)	年間計画	変更		
0117958	北海道	2023/10/18 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0117965	北海道	2023/10/20 09:00	2023/10/20 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線>	・検出端末装置 275kV道央北幹線1号CT2次接続	年間計画	変更		
0117966	北海道	2023/10/20 17:00	2023/10/20 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線>	・275kV道央北幹線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0117968	北海道	2023/10/23 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	釧路北線(宇戸別・東釧路)	釧路北線(宇戸別・東釧路) (力)1L	不同変位改修	年間計画	変更		
0117971	北海道	2023/10/23 09:00	2023/10/23 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	・検出端末装置 275kV道央北幹線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0117972	北海道	2023/10/23 17:00	2023/10/23 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	・275kV道央北幹線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0117974	北海道	2023/10/24 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0117976	北海道	2023/10/24 09:00	2023/10/24 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線>	・検出端末装置 275kV道央東幹線1号CT2次接続	年間計画	変更		
0117977	北海道	2023/10/24 17:00	2023/10/24 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線>	・275kV道央東幹線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0117981	北海道	2023/10/25 09:00	2023/10/25 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線>	・検出端末装置 275kV道央東幹線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0117982	北海道	2023/10/25 17:00	2023/10/25 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線>	・275kV道央東幹線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0117990	北海道	2023/10/30 09:00	2023/10/30 16:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 111<道央北幹線1号線>	・検出端末装置 187kV道央北幹線1号CT2次接続	年間計画	変更		
0117991	北海道	2023/10/30 10:00	2023/10/30 17:00	単日	釧路北線(宇戸別・東釧路)	釧路北線(宇戸別・東釧路) (力)1L	普通点検	年間計画	変更		
0117992	北海道	2023/10/30 16:00	2023/10/30 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 111<道央北幹線1号線>	・187kV道央北幹線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0117993	北海道	2023/10/31 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スベークラング取替	年間計画	変更		
0117994	北海道	2023/10/31 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	相間スベークラング取替	年間計画	変更		
0117996	北海道	2023/10/31 09:00	2023/10/31 16:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 112<道北幹線2号線>	・検出端末装置	年間計画	変更		
0118281	北海道	2023/10/31 10:00	2023/10/31 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	(1)停止線罫子検出	年間計画	変更		
0117997	北海道	2023/10/31 16:00	2023/10/31 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 112<道北幹線2号線>	・187kV道央北幹線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0117998	北海道	2023/11/01 09:00	2023/11/01 16:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 101<篠路線1号線>	・検出端末装置 187kV篠路線1号CT2次接続	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0117999	北海道	2023/11/01 16:00	2023/11/01 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 101<篠路線1号線>	・187kV篠路線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118000	北海道	2023/11/02 09:00	2023/11/02 16:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 102<篠路線2号線>	・検出端末装置 187kV篠路線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118001	北海道	2023/11/02 16:00	2023/11/02 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 102<篠路線2号線>	・187kV篠路線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118002	北海道	2023/11/03 09:00	2023/11/03 16:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 107<北江別線1号線>	・検出端末装置 187kV北江別線1号CT2次接続	年間計画	変更		
0118305	北海道	2023/11/03 13:00	2023/11/03 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0118306	北海道	2023/11/03 15:00	2023/11/03 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	変更		
0118003	北海道	2023/11/03 16:00	2023/11/03 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 107<北江別線1号線>	・187kV北江別線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118006	北海道	2023/11/06 09:00	2023/11/06 16:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 108<北江別線2号線>	・検出端末装置 187kV北江別線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118007	北海道	2023/11/06 16:00	2023/11/06 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 108<北江別線2号線>	・187kV北江別線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0117954	北海道	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 103<室蘭西幹線1号線(室蘭側)>	1. 103X導電部取替	年間計画	変更		
0118008	北海道	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スベークランプ取替	年間計画	変更		
0118009	北海道	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	相間スベークランプ取替	年間計画	変更		
0118010	北海道	2023/11/07 09:00	2023/11/08 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	1電線路細密点検	年間計画	変更		
0118014	北海道	2023/11/09 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	1電線路細密点検	年間計画	変更		
0118765	北海道	2023/11/14 07:00	2023/11/21 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	新規		
0118017	北海道	2023/11/20 08:00	2023/11/26 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	設備点検	年間計画	変更		
0117969	北海道	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	1.架線金物補修	年間計画	変更		
0118767	北海道	2023/12/05 07:00	2023/12/12 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	新規		
0118023	北海道	2023/12/18 09:00	2023/12/18 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 203<道央南幹線1号線>	・検出端末装置 275kV道央南幹線1号CT2次接続	年間計画	変更		
0118024	北海道	2023/12/18 17:00	2023/12/18 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 203<道央南幹線1号線>	・275kV道央南幹線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118025	北海道	2023/12/19 09:00	2023/12/19 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 204<道央南幹線2号線>	・検出端末装置 275kV道央南幹線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118026	北海道	2023/12/19 17:00	2023/12/19 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 204<道央南幹線2号線>	・275kV道央南幹線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118027	北海道	2023/12/20 09:00	2023/12/20 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	・検出端末装置 275kV道央西幹線1号CT2次接続	年間計画	変更		
0118028	北海道	2023/12/20 17:00	2023/12/20 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	・275kV道央西幹線1号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118029	北海道	2023/12/21 09:00	2023/12/21 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	・検出端末装置 275kV道央西幹線2号CT2次接続	年間計画	変更		
0118030	北海道	2023/12/21 17:00	2023/12/21 18:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	・275kV道央西幹線2号CT2次潮流測定	年間計画	変更		
0118129	北海道	2024/01/16 07:00	2024/01/22 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更		
0118159	北海道	2024/01/26 07:00	2024/02/05 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更		
0118046	北海道	2024/01/31 09:00	2024/01/31 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	年間計画	変更		
0118047	北海道	2024/02/01 09:00	2024/02/01 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	変更		
0118185	北海道	2024/02/12 07:00	2024/02/18 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更		
0118200	北海道	2024/02/12 07:00	2024/02/18 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0221548	東北	2022/04/19 08:30	2022/04/23 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0221553	東北	2022/04/19 09:00	2022/04/21 17:00	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装No.260～No.263 4基JP線取替 3基	年間計画	変更		
0221805	東北	2022/04/22 09:00	2022/04/23 17:00	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装No.260～No.263 4基JP線取替 4基	年間計画	変更		
0221720	東北	2022/04/26 08:30	2022/04/28 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	電線張替	年間計画	変更		
0221911	東北	2022/04/26 09:00	2022/04/30 17:00	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	腕金防錆塗装 No.30～40 11基ルースベ-サ補修 9～97 17径間	年間計画	変更		
0224902	東北	2022/05/09 08:40	2022/05/13 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	振動防止ダンパ補修	年間計画	変更		
0221907	東北	2022/05/10 08:40	2022/05/13 17:20	連続	高田技術センター送電課	東上越幹線1号	定期点検他 PS～No3 防錆塗装 3基電線非破壊点検 No109-No110	年間計画	変更		
0221925	東北	2022/05/10 09:00	2022/05/12 17:00	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装 No.30～40 11基把持部点検 3径間	年間計画	変更		
0221871	東北	2022/05/11 09:00	2022/05/13 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	架渉線点検、難着雪リング補修がよい点検、架線金具補修	年間計画	変更		
0221609	東北	2022/05/16 08:40	2022/05/20 17:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	定期点検	年間計画	変更		
0221746	東北	2022/05/16 08:40	2022/05/20 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	防錆塗装 No.50～No.52 3基	年間計画	変更		
0224901	東北	2022/05/16 08:40	2022/05/20 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	振動防止ダンパ補修	年間計画	変更		
0225022	東北	2022/05/16 08:40	2022/05/20 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	電線補修	年間計画	変更		
0221879	東北	2022/05/17 08:40	2022/05/20 17:20	連続	高田技術センター送電課	東上越幹線2号	定期点検他 PS～No3 防錆塗装 3基	年間計画	変更		
0221641	東北	2022/05/23 08:40	2022/05/27 17:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	定期点検	年間計画	変更		
0221645	東北	2022/05/23 08:00	2022/05/25 17:30	連続	新庄変電所	山形幹線1号	O35計機器Ry普通点検S35 GIS普通点検、接地板修繕	年間計画	変更		
0221676	東北	2022/05/23 08:00	2022/05/27 17:50	連続	西山形変電所	山形幹線1号	O31系機器Ry普通点検S31 GIS普通点検、O31UT	年間計画	変更		
0221756	東北	2022/05/23 08:30	2022/05/27 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検・ルースベ-サ補修	年間計画	変更		
0224904	東北	2022/05/23 08:00	2022/05/27 17:50	連続	山形幹線1号	山形幹線1号	ルースベ-サ補修	年間計画	変更		
0221647	東北	2022/05/24 08:30	2022/05/27 17:30	連続	水沢変電所	早池峰幹線1号	ブロック点検、Ry点検	年間計画	変更		
0221703	東北	2022/05/25 09:10	2022/05/25 17:20	単日	西仙台変電所	名取幹線2号	CB普点、Ry普点	年間計画	変更		
0221663	東北	2022/05/30 08:30	2022/06/02 17:30	連続	水沢変電所	早池峰幹線2号	ブロック点検、Ry点検	年間計画	変更		
0221718	東北	2022/05/30 08:00	2022/06/01 17:30	連続	新庄変電所	山形幹線2号	O36計機器Ry普通点検S36 GIS普通点検、接地板修繕	年間計画	変更		
0221810	東北	2022/05/30 08:00	2022/06/03 17:50	連続	西山形変電所	山形幹線2号	O32系機器Ry普通点検S32 GIS普通点検、O32UT	年間計画	変更		
0224903	東北	2022/05/30 08:00	2022/06/03 17:50	連続	山形幹線2号	山形幹線2号	ルースベ-サ補修	年間計画	変更		
0224997	東北	2022/05/30 08:30	2022/06/01 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0224916	東北	2022/06/01 08:40	2022/06/03 17:00	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	ボルト緩み止め補修	年間計画	変更		
0221701	東北	2022/06/02 08:40	2022/06/03 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	立下げ線点検	年間計画	変更		
0221542	東北	2022/06/04 08:40	2022/06/07 17:20	連続	北新湯変電所	北新湯幹線2号	O2他機器普点、操作盤普細点2A、2AG操作試験	年間計画	変更		
0221680	東北	2022/06/04 08:40	2022/06/07 17:20	連続	北新湯幹線2号	北新湯幹線2号	O34他機器普点	年間計画	変更		
0221849	東北	2022/06/04 08:40	2022/06/13 17:20	連続	北新湯幹線2号	北新湯幹線2号	定期点検 北新湯(変)～No.29防錆塗装	年間計画	変更		
0221709	東北	2022/06/06 08:40	2022/06/07 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	立下げ線点検	年間計画	変更		
0224915	東北	2022/06/06 08:40	2022/06/08 17:00	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	ボルト緩み止め補修	年間計画	変更		
0224981	東北	2022/06/08 08:30	2022/06/09 17:30	連続	大湯幹線2号	大湯幹線2号	JP線取替 No.2、No.130 2基	年間計画	変更		
0224898	東北	2022/06/08 09:20	2022/06/08 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線切離し撤去	年間計画	変更		
0224897	東北	2022/06/09 09:20	2022/06/09 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線切離し撤去	年間計画	変更		
0224896	東北	2022/06/10 09:20	2022/06/10 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0224895	東北	2022/06/13 09:20	2022/06/13 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0224894	東北	2022/06/14 09:20	2022/06/15 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0221665	東北	2022/06/15 08:40	2022/06/19 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	架渉線点検、垂束り点検	年間計画	変更		
0221669	東北	2022/06/15 08:40	2022/06/19 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	定期点検	年間計画	変更		
0222263	東北	2022/06/16 08:30	2022/06/16 17:00	単日	東新湯火力発電所(1・2	東新湯火力A線2号	東火A線2号PCM保護継電器修繕工事	年間計画	変更		
0222265	東北	2022/06/16 08:40	2022/06/25 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	定期点検 北新湯(変)～No.29電線地度調整、防錆塗装	年間計画	変更		
0221672	東北	2022/06/20 08:40	2022/06/24 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	定期点検	年間計画	変更		
0221675	東北	2022/06/20 08:40	2022/06/24 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	架渉線点検、垂束り点検	年間計画	変更		
0225623	東北	2022/06/20 08:40	2022/06/21 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	保安停止白石太陽光支線新設 建セ送電	年間計画	変更		
0221715	東北	2022/06/27 08:40	2022/07/01 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	防錆塗装 No.50～No.52 3基	年間計画	変更		
0221861	東北	2022/06/27 09:00	2022/06/29 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	架渉線点検、難着雪リング補修がよい点検	年間計画	変更		
0224864	東北	2022/07/04 08:40	2022/07/08 17:20	連続	新湯幹線1号	新湯幹線1号	定期点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0221789	東北	2022/07/04 09:00	2022/07/14 17:00	連続	新湯幹線1号	新湯幹線1号	がいし取替8基	年間計画	変更		
0224877	東北	2022/07/04 10:10	2022/07/14 16:20	連続	本名変電所	新湯幹線2号	LT撤去、架線支柱柱設置、架線接続	年間計画	変更		
0221808	東北	2022/07/06 09:00	2022/07/10 17:00	連続	新湯変電所	新湯幹線1号	O1他機器普点	年間計画	変更		
0221653	東北	2022/07/19 08:30	2022/07/22 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0224862	東北	2022/07/19 08:40	2022/07/22 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ラインスベ-サ補修	年間計画	変更		
0221578	東北	2022/07/21 08:30	2022/07/21 17:30	単日	岩手変電所	岩手幹線1号	O31ブロック点検岩手幹線1号制御盤点検	年間計画	変更		
0221598	東北	2022/07/25 08:30	2022/07/25 17:30	単日	岩手変電所	岩手幹線2号	O32ブロック点検岩手幹線2号制御盤点検	年間計画	変更		
0221660	東北	2022/07/25 08:30	2022/07/28 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0224861	東北	2022/07/25 08:40	2022/07/28 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	ラインスベ-サ補修	年間計画	変更		
0221820	東北	2022/07/27 10:20	2022/07/27 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	O43ブロック機器普点X43普点	年間計画	変更		
0224886	東北	2022/07/27 10:20	2022/07/27 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母連	相福幹線1号母線SP柱碍洗配管修繕、塗装相福幹線1号CVT碍洗配管塗装	年間計画	変更		
0221822	東北	2022/07/28 10:20	2022/07/28 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	O43ブロック機器普点Y43普点	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0226867	東北	2022/08/15 08:20	2022/08/17 18:40	連続	宮城変電所	青葉幹線2号	X2修繕(操作機構部修繕)	年間計画	変更		
0224892	東北	2022/08/17 09:20	2022/08/19 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連LS据付	年間計画	変更		
0224891	東北	2022/08/22 09:20	2022/08/22 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連LS据付	年間計画	変更		
0224893	東北	2022/08/23 09:20	2022/08/26 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連LS据付	年間計画	変更		
0221650	東北	2022/09/06 08:40	2022/09/10 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	O32他機器普点	年間計画	変更		
0221681	東北	2022/09/06 08:40	2022/09/23 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	OPGW張替 No.55～No.69	年間計画	変更		
0221572	東北	2022/09/13 08:40	2022/09/17 17:20	連続	新潟変電所	五頭幹線2号	O6他機器普点	年間計画	変更		
0224888	東北	2022/09/14 09:20	2022/09/15 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整、試充電(耐圧)	年間計画	変更		
0224890	東北	2022/09/16 09:20	2022/09/16 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整、試充電(耐圧)	年間計画	変更		
0224889	東北	2022/09/20 09:20	2022/09/20 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整、試充電(耐圧)	年間計画	変更		
0224887	東北	2022/09/21 09:20	2022/09/21 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連試充電	年間計画	変更		
0224934	東北	2022/09/21 09:40	2022/09/21 17:20	単日	仙台変電所	仙台幹線1号	GCS a・bコン追加改造(275kVリレー整備)	年間計画	変更		
0224933	東北	2022/09/22 09:40	2022/09/22 17:20	単日	仙台変電所	仙台幹線2号	S2GCS a・bコン追加改造(275kVリレー整備)	年間計画	変更		
0224863	東北	2022/09/26 08:40	2022/09/30 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0226660	東北	2022/09/26 08:40	2022/09/26 18:20	単日	新潟変電所	新潟幹線2号	2AG修繕	年間計画	変更		
0221825	東北	2022/09/26 09:00	2022/10/06 17:00	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	がいし取替8基	年間計画	変更		
0221828	東北	2022/10/03 08:40	2022/10/04 18:40	連続	新庄変電所	山形幹線1号	新275kVBP盤、山形幹線1号条件回路接続新庄(変)275kV母連系リレー整備	年間計画	変更		
0221832	東北	2022/10/05 08:40	2022/10/06 18:40	連続	新庄変電所	山形幹線2号	新275kVBP盤、山形幹線2号条件回路接続新庄(変)275kV母連系リレー整備	年間計画	変更		
0221569	東北	2022/10/08 08:40	2022/10/12 17:20	連続	新潟変電所	五頭幹線1号	O5他機器普点	年間計画	変更		
0221605	東北	2022/10/08 08:40	2022/10/12 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	O31他機器普点	年間計画	変更		
0224866	東北	2022/10/08 08:40	2022/10/12 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更		
0221787	東北	2022/10/10 08:40	2022/10/24 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	宮城幹線No. 97 仮アーム取付	年間計画	変更		
0221821	東北	2022/10/11 08:40	2022/10/12 18:40	連続	新庄変電所	陸羽幹線1号	新275kVBP盤、陸羽幹線1号条件回路接続新庄(変)275kV母連系リレー整備	年間計画	変更		
0224924	東北	2022/10/11 08:40	2022/10/13 17:00	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更		
0221873	東北	2022/10/11 08:40	2022/10/12 17:50	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	O3ブロック普点、操作盤他細点X3、Y3、3A操作試験	年間計画	変更		
0221826	東北	2022/10/13 08:40	2022/10/14 18:40	連続	新庄変電所	陸羽幹線2号	新275kVBP盤、陸羽幹線2号条件回路接続新庄(変)275kV母連系リレー整備	年間計画	変更		
0221860	東北	2022/10/13 08:40	2022/10/15 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	ジャンパー線点検	年間計画	変更		
0224906	東北	2022/10/13 08:40	2022/10/20 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	がいし取替(朝日幹線がいし取替100)	年間計画	変更		
0224905	東北	2022/10/21 08:40	2022/10/28 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	がいし取替(朝日幹線がいし取替100)	年間計画	変更		
0221870	東北	2022/10/24 08:40	2022/10/26 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	ジャンパー線点検	年間計画	変更		
0221798	東北	2022/10/26 08:40	2022/12/04 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	宮城幹線No. 97 鉄塔組立2号線移線、緊線	年間計画	変更		
0224962	東北	2022/10/26 09:00	2022/11/27 17:00	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	仙台(変)～No.10 電線張替宮城幹線他電線張替	年間計画	変更		
0221875	東北	2022/10/26 08:40	2022/10/27 17:50	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	O4ブロック普点、操作盤他細点X4、Y4、4A操作試験	年間計画	変更		
0221543	東北	2022/11/01 08:30	2022/11/08 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0225021	東北	2022/11/02 08:40	2022/11/25 16:50	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	北青幹線OPGW張替OPGW張替 No. 69～No. 80	年間計画	変更		
0221910	東北	2022/11/07 08:30	2022/11/11 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0221547	東北	2022/11/09 08:30	2022/11/16 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0221550	東北	2022/11/21 08:30	2022/11/25 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0224923	東北	2022/11/21 08:40	2022/11/23 17:00	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更		
0221921	東北	2022/11/26 08:30	2022/12/01 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検、防錆塗装電線補修(サンプル)	年間計画	変更		
0221923	東北	2022/11/28 08:40	2022/11/30 17:20	連続	東上越幹線1号	東上越幹線1号	O1ブロック機器点検、盤、鉄構他点検	年間計画	変更		
0221847	東北	2022/12/06 08:40	2023/01/07 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	宮城幹線1号移線、緊線	年間計画	変更		
0221840	東北	2022/12/06 10:20	2022/12/06 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	O44ブロック機器普点X44普点	年間計画	変更		
0221843	東北	2022/12/07 10:20	2022/12/07 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	O44ブロック機器普点Y44普点	年間計画	変更		
0224963	東北	2022/12/12 09:00	2023/01/23 17:00	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	仙台(変)～No.10 電線張替宮城幹線他電線張替	年間計画	変更		
0224922	東北	2023/03/06 08:30	2023/03/08 17:10	連続	宮城中央支線1号	宮城中央支線1号	がいしスベーパーサ補修	年間計画	変更		
0224921	東北	2023/03/15 08:30	2023/03/17 17:10	連続	宮城中央支線2号	宮城中央支線2号	がいしスベーパーサ補修	年間計画	変更		
0221565	東北	2023/03/18 08:40	2023/05/06 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線・地線張替(建設センター工事)	年間計画	変更		
0224961	東北	2023/03/24 09:40	2023/12/22 16:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	配開改良、操作盤改造、空気配管撤去宮城幹線配開改良	年間計画	変更		
0225663	東北	2023/04/03 08:40	2023/04/14 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	定期点検、防錆塗装、電線内部腐食点検	年間計画	変更		
0225685	東北	2023/04/03 08:40	2023/06/23 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	五頭幹線配開関連:CB、LS他取替	年間計画	変更		
0225712	東北	2023/04/11 09:00	2023/04/12 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	難着雪リング補修	年間計画	変更		
0225711	東北	2023/04/13 09:00	2023/04/14 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	難着雪リング補修	年間計画	変更		
0225828	東北	2023/04/24 09:10	2023/04/27 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	275kVSTC3塗装	年間計画	変更		
0225687	東北	2023/05/08 08:40	2023/05/11 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	配開改良2関連:CVT、LA移設	年間計画	変更		
0225914	東北	2023/05/08 08:10	2023/05/12 17:50	連続	西仙台変電所	朝日幹線1号	O41細点、Ry普点	年間計画	変更		
0225774	東北	2023/05/08 09:20	2023/05/10 17:10	連続	西山形変電所	南山形幹線1号	O33系機器Ry普点細点S33細密点検	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0225686	東北	2023/05/15 08:40	2023/05/18 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	配開改良2関連:CVT、LA移設	年間計画	変更		
0225923	東北	2023/05/15 08:40	2023/05/19 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0225773	東北	2023/05/15 09:20	2023/05/17 17:10	連続	西山形変電所	南山形幹線2号	034系機器Ry普細点検S34細密点検	年間計画	変更		
0225814	東北	2023/05/16 08:30	2023/05/19 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更		
0225766	東北	2023/05/19 08:40	2023/05/23 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0225794	東北	2023/05/19 09:20	2023/05/23 17:10	連続	米沢変電所	蔵王幹線1号	01系機器Ry普細点検O1細密点検	年間計画	変更		
0225813	東北	2023/05/22 08:30	2023/05/25 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更		
0225922	東北	2023/05/22 08:40	2023/05/26 17:20	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0225727	東北	2023/05/23 08:40	2023/05/26 17:20	連続	須賀川変電所	阿武隈幹線1号	01ブロック他機器Ry点検UT点検	年間計画	変更		
0225731	東北	2023/05/23 08:40	2023/05/26 17:20	連続	福島変電所	阿武隈幹線1号	05ブロック点検工事05フッシング点検工事、鉄構他修繕工事	年間計画	変更		
0225765	東北	2023/05/24 08:40	2023/05/28 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0225791	東北	2023/05/24 09:20	2023/05/28 17:10	連続	米沢変電所	蔵王幹線2号	02系機器Ry普細点検02細密点検	年間計画	変更		
0225726	東北	2023/05/30 08:40	2023/06/02 17:20	連続	須賀川変電所	阿武隈幹線2号	02ブロック他機器Ry点検UT点検	年間計画	変更		
0225730	東北	2023/05/30 08:40	2023/06/02 17:20	連続	福島変電所	阿武隈幹線2号	06ブロック点検工事06フッシング点検工事、鉄構他修繕工事	年間計画	変更		
0225811	東北	2023/06/07 08:40	2023/06/09 17:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更		
0226593	東北	2023/06/08 09:20	2023/06/08 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線切離し撤去	年間計画	変更		
0226588	東北	2023/06/09 09:20	2023/06/09 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線切離し撤去	年間計画	変更		
0225810	東北	2023/06/12 08:40	2023/06/14 17:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更		
0226592	東北	2023/06/12 09:20	2023/06/13 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0226587	東北	2023/06/14 09:20	2023/06/15 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0225888	東北	2023/07/18 08:40	2023/07/19 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	立下げ線点検	年間計画	変更		
0225887	東北	2023/07/20 08:40	2023/07/21 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	立下げ線点検	年間計画	変更		
0226585	東北	2023/08/17 09:20	2023/08/18 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付・調整	年間計画	変更		
0225759	東北	2023/08/20 08:40	2023/09/20 16:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	新潟幹線保安対策22関連移線、電線張替	年間計画	変更		
0226586	東北	2023/08/21 09:20	2023/08/22 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付・調整	年間計画	変更		
0226591	東北	2023/08/23 09:20	2023/08/25 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付	年間計画	変更		
0226590	東北	2023/08/28 09:20	2023/08/28 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付・調整	年間計画	変更		
0225667	東北	2023/09/05 08:40	2023/09/08 17:20	連続	高田技術センター送電課	東上越幹線1号	防錆塗装 95-98	年間計画	変更		
0225710	東北	2023/09/11 08:40	2023/09/15 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	定期点検 No. 37~No. 59	年間計画	変更		
0225893	東北	2023/09/11 08:40	2023/09/15 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更		
0225921	東北	2023/09/11 08:40	2023/09/16 16:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検、防錆塗装電線補修(サンプリング)	年間計画	変更		
0225926	東北	2023/09/11 08:00	2023/09/16 18:00	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0225666	東北	2023/09/12 08:40	2023/09/15 17:20	連続	高田技術センター送電課	東上越幹線2号	防錆塗装 95-98	年間計画	変更		
0225938	東北	2023/09/12 08:40	2023/11/02 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	電線張替北新幹線電線張替他4 建セ上越	年間計画	変更		
0226584	東北	2023/09/13 09:20	2023/09/14 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整、試充電	年間計画	変更		
0225806	東北	2023/09/13 09:40	2023/09/13 15:20	単日	石巻変電所	鳴瀬幹線1号	制御ケーブル切離し(機器異常監視装置単独撤去)	年間計画	変更		
0225805	東北	2023/09/14 09:40	2023/09/14 15:20	単日	石巻変電所	鳴瀬幹線2号	制御ケーブル切離し(機器異常監視装置単独撤去)	年間計画	変更		
0226589	東北	2023/09/15 09:20	2023/09/15 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整、試充電	年間計画	変更		
0226594	東北	2023/09/19 09:20	2023/09/19 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連試充電	年間計画	変更		
0226583	東北	2023/09/20 09:20	2023/09/20 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連試充電	年間計画	変更		
0225760	東北	2023/09/21 08:40	2023/10/22 16:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	新潟幹線保安対策22関連鉄塔組立、移線、電線張替	年間計画	変更		
0225709	東北	2023/09/25 08:40	2023/09/29 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検 No. 37~No. 59	年間計画	変更		
0225815	東北	2023/09/25 08:40	2023/09/29 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更		
0225920	東北	2023/09/25 08:40	2023/09/29 16:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0225925	東北	2023/09/25 08:00	2023/09/30 18:00	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0225900	東北	2023/10/03 09:00	2023/10/05 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線2号	S4GIS普点、操作盤細点他	年間計画	変更		
0225812	東北	2023/10/06 08:40	2023/10/06 17:20	単日	宮城幹線2号	宮城幹線2号	立下げ線補修(変電依頼工事)	年間計画	変更		
0225664	東北	2023/10/10 08:40	2023/10/20 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	定期点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0225762	東北	2023/10/16 08:40	2023/10/21 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	把持部点検	年間計画	変更		
0225784	東北	2023/10/16 08:30	2023/10/21 18:00	連続	新庄変電所	陸羽幹線1号	031系機器Ry普細点検S31細密点検、GIS接地板修繕	年間計画	変更		
0225902	東北	2023/10/16 09:10	2023/10/20 17:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線2号	055細点、55A普点	年間計画	変更		
0225761	東北	2023/10/23 08:40	2023/10/28 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	把持部点検	年間計画	変更		
0225781	東北	2023/10/23 08:30	2023/10/28 18:00	連続	新庄変電所	陸羽幹線2号	032系機器Ry普細点検S32細密点検、GIS接地板修繕	年間計画	変更		
0225901	東北	2023/10/23 09:10	2023/10/27 17:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線2号	056細点、56A普点	年間計画	変更		
0225941	東北	2023/11/03 08:40	2023/11/05 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	鉄塔建替白石太陽光支線新設 建セ送電	年間計画	変更		
0225661	東北	2023/11/06 08:40	2023/11/15 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更		
0225788	東北	2023/11/08 09:40	2023/11/08 16:20	単日	新庄変電所	山形幹線1号	新庄(変)他SPC撤去陸羽幹線、山形幹線SPC撤去	年間計画	変更		
0225787	東北	2023/11/09 09:40	2023/11/09 16:20	単日	新庄変電所	山形幹線2号	新庄(変)他SPC撤去陸羽幹線、山形幹線SPC撤去	年間計画	変更		
0225799	東北	2023/11/10 10:00	2023/11/10 15:00	単日	JR新古川変電所	JR新古川線1号	VCT精密点検	年間計画	変更		
0225786	東北	2023/11/13 09:40	2023/11/13 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線1号	新庄(変)他SPC撤去陸羽幹線、山形幹線SPC撤去	年間計画	変更		
0225785	東北	2023/11/14 09:40	2023/11/14 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線2号	新庄(変)他SPC撤去陸羽幹線、山形幹線SPC撤去	年間計画	変更		
0225895	東北	2023/11/16 08:40	2023/11/18 17:00	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	ルーズスペース補修	年間計画	変更		
0225940	東北	2023/11/16 08:40	2023/12/01 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔建替白石太陽光支線新設 建セ送電	年間計画	変更		
0225798	東北	2023/11/17 10:00	2023/11/17 15:00	単日	JR新古川変電所	JR新古川線2号	VCT精密点検	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0225802	東北	2024/01/13 08:40	2024/01/19 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	組立他	年間計画	変更		
0225801	東北	2024/01/20 08:40	2024/02/19 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	組立、移線、緊線他	年間計画	変更		
0225822	東北	2024/02/14 09:10	2024/02/15 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線2号	〇2ブロック点検、Ry盤普細点他	年間計画	変更		
0225800	東北	2024/02/20 08:40	2024/03/20 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	組立、移線、緊線、既設撤去他	年間計画	変更		
0225823	東北	2024/02/20 09:10	2024/02/21 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線1号	〇1ブロック点検、Ry盤普細点他	年間計画	変更		
0225894	東北	2024/03/11 08:40	2024/03/15 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更		
0225835	東北	2024/03/22 09:40	2024/12/20 16:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	配開改良、操作盤改造、空気配管撤去宮城幹線配開改良	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320408	東京	2022/04/01 08:00	2022/04/30 18:00	連続	西東京(変)	西北線2L	保護制御モジュール更新	年間計画	変更	制約有	
0320550	東京	2022/04/01 08:00	2022/04/30 16:00	連続	北多摩	西北線2L/西北線2LのCBO2	・西北線2号Ry取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	年間計画	変更	制約有	
0320532	東京	2022/04/01 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	南多摩	東京西線2L	・主変1BTr取替 ・1B1次ケーブル張替に伴う危険防止(CH解体)	年間計画	変更	制約有	
0320547	東京	2022/04/01 09:00	2022/04/30 17:00	連続	西北線2L	西北線2L	・鉄塔塗装 《No.》2, 3, 4, 5, 6 計5基 《No.》13, 15, 16, 17, 18, 19 計6基 ・がいし点検 《No.》5, 10	年間計画	変更	制約有	
0320861	東京	2022/04/02 07:00	2022/04/03 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ開放:No.37.No.77	年間計画	変更	制約有	
0320481	東京	2022/04/02 09:00	2022/04/03 17:00	連続	練馬	275kV母連のCBO10	制御ケーブル切り離し・接続 275kVVT断路SW取り付け 諸試験	年間計画	変更		
0320482	東京	2022/04/02 09:00	2022/04/03 17:00	連続	練馬	水道橋線1LのCBO5	制御ケーブル切り離し・接続 275kVVT断路SW取り付け 諸試験	年間計画	変更		
0320865	東京	2022/04/02 09:00	2022/04/02 13:00	単日	北総(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1/275kV甲母線	・北千葉線1L GIS 12年停止試験(甲側)	年間計画	変更	制約有	
0320866	東京	2022/04/02 13:00	2022/04/02 17:00	単日	北総(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1/275kV乙母線	・北千葉線1L GIS 12年停止試験(乙側)	年間計画	変更	制約有	
0326530	東京	2022/04/03 09:00	2022/04/09 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1L/京浜線1LのCBO5	・制御ケーブル切離・接続 ・CVT回路確認試験 ・OLR確認試験 ・操作確認試験	年間計画	変更		
0320864	東京	2022/04/03 18:00	2022/04/29 07:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・No.54・55・58・61・63・64・65・66・70・71 【北千葉線部材取替工事】 ・No.45～48・50・53・55・58・62・66～70・72～75 【北千葉線アーチ溶射工事】 ・No.45～50・52・53・58・61・62・65～70・72～77	年間計画	変更		
0323897	東京	2022/04/05 09:00	2022/04/07 17:00	連続	北多摩	西北線2L	西北線2L 壁貫きブッシング(屋外側)24年停止試験	年間計画	変更	制約有	
0323898	東京	2022/04/11 09:00	2022/04/11 17:00	単日	東新宿線2L	東新宿線2L	終端接続部ガス採取	年間計画	変更		
0323900	東京	2022/04/12 09:00	2022/04/12 17:00	単日	東新宿線3L	東新宿線3L	終端接続部ガス採取	年間計画	変更		
0320412	東京	2022/04/13 08:00	2022/04/18 18:00	毎日	西東京(変)	西北線2LのCBO82	甲2母線CVT更新に伴う保安停止	年間計画	変更	制約有	
0320475	東京	2022/04/13 08:00	2022/04/22 18:00	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装 (3)垂鉛溶射 (4)電線補修	年間計画	変更		
0320619	東京	2022/04/13 09:00	2022/04/13 18:00	単日	西東京(変)	東京西線1LのCBO17	LS-117導電部更新	年間計画	変更	制約有	
0320710	東京	2022/04/13 09:00	2022/04/14 17:00	連続	北多摩	東新宿線2LのCBO8	・08 東芝製ガス遮断器用操作機構部ウレタンパッキン経年劣化対策(同型対策 支2-43)	年間計画	変更		
0320725	東京	2022/04/14 08:00	2022/04/14 13:00	単日	港北	港北線1LのCBO1	275kVBDR取替 ・港北線1L転送回路切離, 接続	年間計画	変更	制約有	
0320724	東京	2022/04/14 13:00	2022/04/14 18:00	単日	港北	港北線2LのCBO2	275kVBAC取替 ・港北線1LCT回路切替, 接続 ・港北線1L最終遮断検出回路切離, 接続	年間計画	変更	制約有	
0320596	東京	2022/04/15 08:00	2022/04/15 18:00	単日	西東京(変)	西北線2LのCBO82	LS-182細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320623	東京	2022/04/18 18:00	2022/04/18 20:00	単日	西東京(変)	東京西線1LのCBO17	LS-117導電部更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320422	東京	2022/04/19 08:00	2022/04/24 18:00	毎日	西東京(変)	西北線2LのCBO82	乙2母線CVT更新に伴う保安停止	年間計画	変更	制約有	
0322547	東京	2022/04/20 08:00	2022/04/24 18:00	連続	西東京(変)	東京西線1L	・O-17普通点検 ・CVT普通点検 ・垂直碍子連点検 ・LA普通点検	年間計画	変更	制約有	
0320610	東京	2022/04/21 09:00	2022/04/21 18:00	単日	西東京(変)	東京西線1LのCBO17	・LS217普通点検	年間計画	変更	制約有	
0320616	東京	2022/04/22 08:00	2022/04/22 18:00	単日	西東京(変)	西北線2LのCBO82	・LS-282細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320476	東京	2022/04/23 08:00	2022/05/02 18:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装 (3)垂鉛溶射 (4)電線補修	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0326555	東京	2022/04/23 09:00	2022/04/29 17:00	連続	京浜(変)	京浜線2L/京浜線2LのCBO6	・制御ケーブル切離・接続 ・CVT回路確認試験 ・OLR確認試験 ・操作確認試験	年間計画	変更		
0322546	東京	2022/04/24 18:00	2022/04/24 20:00	単日	西東京(変)	東京西線1LのCBO17	・LS217導電部補修に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320308	東京	2022/04/26 09:00	2022/04/27 17:00	毎日	東毛線1L	東毛線1L/東毛線1LのCBO1	・東毛線1L O1 停止試験(12年) ・東毛線1L LPT 停止試験(12年)	年間計画	変更		
0320304	東京	2022/04/26 09:30	2022/04/26 16:00	単日	西毛(変)	児玉線1L/児玉線1LのCBO3	■西毛変電所 ガス遮断器(油圧操作方式) 児玉線1L O3 停止試験(6年)[TDS] ■西毛変電所 計器用変成器 児玉線1L 停止試験【未分析】[TDS]	年間計画	変更		
0320305	東京	2022/04/27 09:30	2022/04/27 16:00	単日	西毛(変)	児玉線2L/児玉線2LのCBO4	■西毛変電所 ガス遮断器(油圧操作方式) 児玉線2L O4 停止試験(6年)[TDS] ■西毛変電所 計器用変成器 児玉線2L 停止試験【未分析】[TDS]	年間計画	変更		
0320815	東京	2022/04/29 07:00	2022/05/01 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ接続:No.37, No.77	年間計画	変更	制約有	
0320755	東京	2022/04/29 08:00	2022/05/02 18:00	連続	西東京(変)	港北線2LのCBO8	・LS-108更新	年間計画	変更	制約有	
0320860	東京	2022/04/29 09:00	2022/04/29 17:00	単日	新京葉(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO33	・O33 6年停止試験 ・計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0320878	東京	2022/04/29 09:00	2022/05/02 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線1L	・北千葉線1号側引留鉄構塗装	年間計画	変更	制約有	
0324524	東京	2022/04/29 09:00	2022/04/29 18:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線1LのCBO1	GIS停止試験(母線側LS)	年間計画	変更	制約有	
0324527	東京	2022/04/30 09:00	2022/04/30 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線1LのCBO1	・制御ケーブル接続 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0324528	東京	2022/04/30 09:00	2022/04/30 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線1L	・制御ケーブル接続 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0320872	東京	2022/04/30 10:00	2022/04/30 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1	GIS 千葉中央線1号 O1 275kV油圧操作 停止試験(12年) ※【別仕様】線路VT・CT絶縁抵抗測定有	年間計画	変更	制約有	
0320553	東京	2022/04/30 16:00	2022/04/30 20:00	単日	北多摩	西北線2L/西北線2LのCBO2	西北線2号Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定	年間計画	変更	制約有	
0320621	東京	2022/04/30 17:00	2022/04/30 18:00	単日	西東京(変)	西北線2L	LS82更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0324534	東京	2022/05/01 10:00	2022/05/01 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1	千葉中央線1号 GIS 停止試験(6年)	年間計画	変更	制約有	
0320918	東京	2022/05/01 18:00	2022/06/25 07:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	《No.》53・55.58.62.66・67・68・69・70.72.73.74.75 【北千葉線《No.》45他防錆塗装工事】 【北千葉線《No.》67他防錆塗装工事】 ・1L(53・54・55・58・61.62.63.64・65・66・67・68・69・70・71・72・73・74・75・76・77)	年間計画	変更		
0320485	東京	2022/05/02 08:00	2022/05/31 17:00	連続	西東京(変)	西北線1L	保護制御モジュール更新	年間計画	変更	制約有	
0320537	東京	2022/05/02 09:00	2022/05/31 17:00	連続	西北線1L	西北線1L	・鉄塔塗装 《No.》2、3、4、5、6 計5基 《No.》13、15、16、17、18、19 計6基 ・がいし点検 《No.》5、10	年間計画	変更	制約有	
0320764	東京	2022/05/02 18:00	2022/05/02 20:00	単日	西東京(変)	港北線2L	・LS108更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320392	東京	2022/05/03 08:00	2022/05/08 18:00	連続	西東京(変)	港北線1L	・LS-7更新 ・O-7電装品取替 ・LineCVT、BusCVT更新	年間計画	変更	制約有	
0320766	東京	2022/05/03 08:00	2022/05/08 18:00	連続	西東京(変)	港北線1LのCBO7	・LS-207更新 ・BusCVT更新	年間計画	変更	制約有	
0320769	東京	2022/05/03 09:00	2022/05/08 17:00	連続	港北	港北線1L	港北変電所275kV開閉器室耐震工事	年間計画	変更	制約有	
0320542	東京	2022/05/06 08:00	2022/05/31 16:00	連続	北多摩	西北線1L/西北線1LのCBO1	・西北線1号Ry取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	年間計画	変更	制約有	
0320543	東京	2022/05/06 08:00	2022/05/31 16:00	連続	北多摩	西北線1L/西北線1LのCBO1	・西北線1号既設機器撤去(LA,PD,壁貫ブッシング,架線) ・制御回路切離し	年間計画	変更	制約有	
0320857	東京	2022/05/06 08:00	2022/05/07 17:00	連続	新栃木線1L	新栃木線1L	【総支社】電線本体点検他 ・《No.》229～《No.》230,《No.》234～《No.》235	年間計画	変更		
0320461	東京	2022/05/06 09:00	2022/05/31 13:00	連続	北多摩	西北線1L	・西北線1号GIS化	年間計画	変更	制約有	
0321717	東京	2022/05/06 09:00	2022/05/06 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	●電線地線点検 新栃木線《No.》127～《No.》128 (点検補修)	年間計画	変更		
0320858	東京	2022/05/08 08:00	2022/05/09 17:00	連続	新栃木線2L	新栃木線2L	【総支社】電線本体点検他 ・《No.》229～《No.》230,《No.》234～《No.》235	年間計画	変更		
0321739	東京	2022/05/08 09:00	2022/05/08 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	●電線地線点検 新栃木線《No.》127～《No.》128 (点検補修)	年間計画	変更		
0320776	東京	2022/05/08 18:00	2022/05/08 20:00	単日	西東京(変)	港北線1L	LS-7.207およびLine, BusCVT更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321079	東京	2022/05/09 08:00	2022/05/11 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線《No.》296-1～296-2、《No.》299～300、《No.》304～305、 《No.》309～310、《No.》314～315 計5区間	年間計画	変更		
0320822	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/14 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守業務委託】 ・電線本体点検 西上武幹線《No.》89～144	年間計画	変更		
0320922	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/13 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5 新吾妻線1LのCBO1/新吾妻線1L	■LS105耐震対策工事 ■新様名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新吾妻 線1L 停止試験(12年) ■新様名変電所 気中断路器 新吾妻線1L 101 停止試験B (空気操作)【LS, ELS】 ■新様名変電所 気中断路器 新吾妻線1L 201 停止試験B (空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0321920	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/12 17:00	連続	新様名(変)			年間計画	変更		
0324541	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/14 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	1.電線・地線点検 《No.》206～《No.》207、《No.》211～《No.》212、 《No.》216～《No.》217 計3区間 2.がいに金具補修 《No.》211 3.がいに点検:《No.》225、《No.》226 計2基	年間計画	変更		
0324542	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/09 17:00	単日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	1.特定点検 がいに 西上武幹線《No.》173,174	年間計画	変更		
0327117	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/09 16:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5	★EO5S制御電源用ナイフSW修理	年間計画	変更		
0321906	東京	2022/05/10 08:00	2022/05/10 18:00	単日	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・東京北線1L LS-57 アダプタ修理	年間計画	変更		
0324539	東京	2022/05/10 09:00	2022/05/11 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線1L/新栃木線1LのCBO3	○新栃木変電所 新栃木1L 3 線路側 LS(空気操作)12年停止試験【LS】	年間計画	変更		
0321911	東京	2022/05/11 08:00	2022/05/11 18:00	単日	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・東京北線2L LS-58 アダプタ修理	年間計画	変更		
0320923	東京	2022/05/11 09:00	2022/05/11 17:00	単日	鹿島(変)	275kV乙1母線/鹿島線2LのCBO8	・LS208 停止試験B(TDS)	年間計画	変更		
0321089	東京	2022/05/11 11:00	2022/05/11 15:00	単日	信濃川(変)	東上越幹線1LのCBO5	【洪川変電保守G】O5停止試験(6年)	年間計画	変更		
0324547	東京	2022/05/12 09:00	2022/05/13 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線2L/新栃木線2LのCBO4	○新栃木変電所 新栃木2L 4 線路側 LS(空気操作)12年停止試験【LS】	年間計画	変更		
0320565	東京	2022/05/15 08:00	2022/05/15 18:00	単日	西東京(変)	西北線1LのCBO81	LS-281細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320611	東京	2022/05/15 09:00	2022/05/15 18:00	単日	西東京(変)	東京西線2LのCBO18	・LS218普通点検 ・垂直導子連点検	年間計画	変更	制約有	
0320376	東京	2022/05/16 08:00	2022/05/21 18:00	連続	西東京(変)	港北線2L/港北線2LのCBO8	・O-8電装品取替 ・LineCVT、BusCVT、Arr点検	年間計画	変更	制約有	
0320540	東京	2022/05/16 08:00	2022/05/21 17:00	連続	港北線2L	港北線2L	【保守】 平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止	年間計画	変更	制約有	
0320573	東京	2022/05/16 08:00	2022/05/29 18:00	連続	西東京(変)	東京西線2LのCBO18	・LS-118導電部更新 ・垂直導子連点検	年間計画	変更	制約有	
0320574	東京	2022/05/16 08:00	2022/05/21 17:00	連続	川崎支社送電保守G	港北線2L	【保守】平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止	年間計画	変更	制約有	
0320837	東京	2022/05/16 09:00	2022/05/21 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守業務委託】 ・電線本体点検 西上武幹線《No.》89～144	年間計画	変更		
0321922	東京	2022/05/16 09:00	2022/05/19 17:00	連続	新様名(変)	新吾妻線2LのCBO2/新吾妻線2L	■新様名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新吾妻 線2L 停止試験(12年) ■新様名変電所 気中断路器 新吾妻線2L 102 停止試験B (空気操作)【LS, ELS】 ■新様名変電所 気中断路器 新吾妻線2L 202 停止試験B (空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0324543	東京	2022/05/16 09:00	2022/05/16 17:00	単日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	1.特定点検 がいに 西上武幹線《No.》173,174	年間計画	変更		
0324549	東京	2022/05/16 09:00	2022/05/21 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	1.電線・地線点検 《No.》206～《No.》207、《No.》211～《No.》212、 《No.》216～《No.》217 計3区間 2.がいに金具補修 《No.》211 3.がいに点検:《No.》225、《No.》226 計2基	年間計画	変更		
0320302	東京	2022/05/17 08:00	2022/05/20 18:00	毎日	東毛線1L	東毛線1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0320877	東京	2022/05/17 08:00	2022/05/19 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	【総支社】電線本体点検他 《No.》154～《No.》155、《No.》169～《No.》170、《No.》174～《No.》175、 《No.》179～《No.》180、《No.》184～《No.》185	年間計画	変更		
0321725	東京	2022/05/17 08:00	2022/05/19 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線《No.》296-1～296-2、《No.》299～300、《No.》304～305、 《No.》309～310、《No.》314～315 計5区間	年間計画	変更		
0320871	東京	2022/05/17 09:00	2022/05/22 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	(1)電線・地線点検 《No.》22,27,52,57,82,87(6区間)	年間計画	変更		
0321094	東京	2022/05/18 11:00	2022/05/18 15:00	単日	信濃川(変)	東上越幹線2LのCBO6	【洪川変電保守G】O6停止試験(6年)	年間計画	変更		
0322543	東京	2022/05/19 18:00	2022/05/19 20:00	単日	西東京(変)	東京西線2LのCBO18	・LS218導電部補修に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320544	東京	2022/05/20 09:00	2022/05/26 17:00	毎日	南多摩	東京西線2L	・主変1BTr取替 ・1B1次ケーブル張替に伴う危険防止(CH組立)	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320581	東京	2022/05/20 09:00	2022/05/29 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1LのCBO1/西南多摩線2LのCBO2	西南多摩1・2号線母線側CVT更新	年間計画	変更		
0320458	東京	2022/05/20 10:00	2022/05/20 15:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 作業場所:豊1K(Aランク改修対象)	年間計画	変更	制約有	
0320303	東京	2022/05/21 08:00	2022/05/24 18:00	毎日	東毛線2L	東毛線2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0322544	東京	2022/05/22 08:00	2022/05/26 18:00	連続	西東京(変)	東京西線2L	・O-18普通点検 ・CVT普通点検 ・垂直碍子連点検 ・LA普通点検	年間計画	変更	制約有	
0320545	東京	2022/05/23 08:00	2022/05/27 17:00	連続	港北線1L	港北線1L	【保修】 平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止	年間計画	変更	制約有	
0320580	東京	2022/05/23 08:00	2022/05/23 18:00	単日	西東京(変)	西北線1LのCBO81	LS-181細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320586	東京	2022/05/23 08:00	2022/05/27 17:00	連続	川崎支社送電保守G	港北線1L	【保修】平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事 【保全】電線腐食点検 港北線:《No.》20~《No.》23	年間計画	変更	制約有	
0320816	東京	2022/05/23 08:00	2022/05/25 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	【総支社】電線本体点検他 《No.》154~《No.》155、《No.》169~《No.》170、《No.》174~《No.》175、 《No.》179~《No.》180、《No.》184~《No.》185	年間計画	変更		
0323926	東京	2022/05/23 08:00	2022/05/27 18:00	連続	西東京(変)	港北線1L	・O-7細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320817	東京	2022/05/23 09:00	2022/05/28 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	《1》電線・地線点検 《No.》22,27,52,57,82,87(6径間)	年間計画	変更		
0323910	東京	2022/05/23 09:30	2022/05/23 17:00	単日	南川崎線1L	南川崎線1L	南川崎線1番 絶縁油採取 場所:京浜変電所	年間計画	変更	制約有	
0323911	東京	2022/05/23 09:30	2022/05/23 17:00	単日	南川崎線1L	南川崎線1L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	年間計画	変更	制約有	
0320591	東京	2022/05/24 09:00	2022/05/24 17:00	単日	港北	港北線1LのCBO1	・港北1L LS201 12年点検	年間計画	変更	制約有	
0320585	東京	2022/05/29 18:00	2022/05/29 20:00	単日	西東京(変)	東京西線2LのCBO18	LS導電部更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320604	東京	2022/05/29 18:00	2022/05/29 20:00	単日	西東京(変)	西南多摩線1LのCBO1/西南多摩線2LのCBO2	西南多摩母線側CVT更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更		
0320470	東京	2022/05/31 13:00	2022/05/31 17:00	単日	北多摩	西北線1L	・西北線1号GIS化 試充電	年間計画	変更	制約有	
0326556	東京	2022/05/31 16:00	2022/05/31 20:00	単日	北多摩	西北線1L/西北線1LのCBO1	西北線1号Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定 試験No.:個別調整	年間計画	変更		
0320583	東京	2022/05/31 17:00	2022/05/31 18:00	単日	西東京(変)	西北線1L	LS81更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320362	東京	2022/06/01 08:30	2022/06/08 18:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0320491	東京	2022/06/01 09:00	2022/06/01 17:00	単日	多摩	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1	・O1 12年停止試験 ・1L 線路PD12年停止試験	年間計画	変更		
0320618	東京	2022/06/01 09:00	2022/06/10 17:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	世219M・世222M・杉517K・杉506K・杉509D・渋254M	年間計画	変更	制約有	
0322130	東京	2022/06/01 09:30	2022/06/01 17:00	単日	南川崎線2L	南川崎線2L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	年間計画	変更	制約有	
0320360	東京	2022/06/03 09:00	2022/06/03 17:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験	年間計画	変更		
0323915	東京	2022/06/06 09:00	2022/06/10 17:00	連続	西横浜	京浜線3L	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	年間計画	変更		
0323930	東京	2022/06/06 09:00	2022/06/10 17:00	連続	西横浜	京浜線3LのCBO3	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	年間計画	変更		
0324616	東京	2022/06/06 09:00	2022/06/11 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線2L/新秩父線2LのCBO4	・O4 開閉時間測定 ・LS4、E4、ES4、104、ER4 12年停止試験	年間計画	変更		
0327154	東京	2022/06/06 09:00	2022/06/06 17:00	単日	新秩父線2L	新秩父線2L	がいし交換 新秩父線《No.》64	年間計画	変更		
0320808	東京	2022/06/07 08:00	2022/06/07 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(5/24)	年間計画	変更		
0323916	東京	2022/06/07 10:00	2022/06/07 15:00	単日	豊島線2L	豊島線2L	接続部バイパス管補修事前調査【川118D】	年間計画	変更	制約有	
0320363	東京	2022/06/09 08:30	2022/06/19 18:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0320492	東京	2022/06/09 09:00	2022/06/09 17:00	単日	多摩	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2	・O2 12年停止試験 ・2L 線路PD12年停止試験	年間計画	変更		
0320361	東京	2022/06/10 09:00	2022/06/10 17:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験	年間計画	変更		
0324635	東京	2022/06/11 09:00	2022/06/11 13:00	単日	東京南線1L	東京南線1L	鉄塔初期点検:東京南線3.4L No.1	年間計画	変更		
0323919	東京	2022/06/11 17:00	2022/06/11 18:00	単日	北多摩	新宿線1L	新宿線1LSHr漏油修理後の 電圧電流位相測定	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320626	東京	2022/06/12 09:00	2022/06/12 17:00	単日	水道橋	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO18	東新宿水道橋線2LGIS12年停止試験 東新宿水道橋線2LVT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0322177	東京	2022/06/13 09:00	2022/06/13 17:00	単日	逗子	逗子線1LのCBO1	・逗子1L GIS(油圧) 6年停止試験 ・CBバイシグモニタ設置	年間計画	変更		
0322183	東京	2022/06/13 09:00	2022/06/15 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	JP開放:46老 電線・地線点検:No.4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-55,59-60,74-75,89-90,94-95	年間計画	変更		
0323920	東京	2022/06/13 09:00	2022/06/17 17:00	連続	西横浜	京浜線4L	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	年間計画	変更		
0323921	東京	2022/06/13 09:00	2022/06/17 17:00	連続	西横浜	京浜線4LのCBO4	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	年間計画	変更		
0320620	東京	2022/06/13 21:00	2022/06/14 05:00	毎日	新宿線3L	新宿線3L	新宿線3LPOF鋼管防食層調査	年間計画	変更	制約有	
0320853	東京	2022/06/14 08:00	2022/06/14 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(6/14)	年間計画	変更		
0320854	東京	2022/06/14 09:00	2022/06/21 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	【福島幹線《No.》73外鉄塔防錆塗装工事】 《1》鉄塔防錆塗装 《No.》75,76(2基) 《2》電線・地線点検 《No.》51,79-2(2径間)	年間計画	変更		
0320968	東京	2022/06/14 09:00	2022/06/14 17:00	単日	中沢線3L	中沢線3L	1.電線・地線・鉄塔点検 《No.》2～《No.》3	年間計画	変更		
0322178	東京	2022/06/14 09:00	2022/06/15 17:00	毎日	京浜(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	・東京南3L O3 GCB点検(油圧操作,12年,停止試験) ・東京南3L O3 LVT点検(12年) ・東京南3L 3(E3) LS点検(12年) ・東京南3L O3 VCT2次回路絶縁抵抗測定(12年) (1日目) ・東京南3L 103 LS点検(12年) (2日目) ・東京南3L 203(EK3)LS点検(12年)	年間計画	変更		
0322182	東京	2022/06/15 17:00	2022/06/30 09:00	連続	東京南線4L	東京南線3L	腕金改修危険防止:46 支持がいし取替危険防止:46 電線・地線点検:No.4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-55,59-60,74-75,89-90,94-95	年間計画	変更		
0320716	東京	2022/06/15 21:00	2022/06/22 05:00	毎日	新宿線1L	新宿線1L	新宿線1L 防食層健全性確認(鷹37D・39D) 排油バルブ点検 (鷹33M・34M・44M・45M)	年間計画	変更	制約有	
0322181	東京	2022/06/16 09:00	2022/06/29 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	腕金改修:46 長幹支持がいし取替:46 電線・地線点検:No.4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-55,59-60,74-75,89-90,94-95	年間計画	変更		
0320340	東京	2022/06/18 09:00	2022/06/20 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.がいし点検 《No.》13,《No.》14,《No.》15,《No.》16 計4基	年間計画	変更		
0324610	東京	2022/06/18 09:00	2022/06/19 17:00	毎日	新所沢線2L	新所沢線2L	特定点検:《No.》75～76	年間計画	変更		
0324611	東京	2022/06/18 09:00	2022/06/19 17:00	毎日	新飯能(変)	新飯能線2L/新飯能線2LのCBO2	【削除件名】 1.VT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0320404	東京	2022/06/19 08:30	2022/06/24 18:00	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》除雪機の取外 《2》電線補修	年間計画	変更		
0320627	東京	2022/06/19 09:00	2022/06/19 17:00	単日	水道橋	東新宿水道橋線3L/東新宿水道橋線3LのCBO19	東新宿水道橋線3LGIS12年停止試験 東新宿水道橋線3LVT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0320969	東京	2022/06/20 09:00	2022/06/20 17:00	単日	中沢線4L	中沢線4L	1.電線・地線・鉄塔点検 《No.》2～《No.》3	年間計画	変更		
0322179	東京	2022/06/20 09:00	2022/06/21 17:00	毎日	京浜(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	・東京南4L O4 GCB点検(油圧操作,12年,停止試験) ・東京南4L 4(E4) LS点検(12年) ・東京南4L O4 LVT点検(12年) (1日目) ・東京南4L 104(EK4) LS点検(12年) (2日目) ・東京南4L 204 LS点検(12年)	年間計画	変更		
0320339	東京	2022/06/21 09:00	2022/06/22 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.がいし点検 《No.》13,《No.》14,《No.》15,《No.》16 計4基	年間計画	変更		
0320742	東京	2022/06/22 08:30	2022/06/24 17:30	毎日	佐久間東幹中線1L,2L	佐久間東幹中線1L,2L	不良碍子検出	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320856	東京	2022/06/22 09:00	2022/06/29 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	【福島幹線《No.》73外鉄塔防錆塗装工事】 《1》鉄塔防錆塗装 《No.》75,76(2基) 《2》電線・地線点検 《No.》51,79-2(2径間)	年間計画	変更		
0320483	東京	2022/06/24 09:00	2022/06/24 17:00	単日	新豊洲	豊洲永代橋線1L/豊洲永代橋線1LのCBO54	・豊洲永代橋線1L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更		
0320901	東京	2022/06/25 07:00	2022/06/26 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ接続:No.52, No.77 【北千葉線《No.》67他防錆塗装工事】 ・《No.》77,78	年間計画	変更	制約有	
0320420	東京	2022/06/25 08:30	2022/06/30 18:00	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》除雪機の取外 《2》電線補修	年間計画	変更		
0327155	東京	2022/06/25 09:00	2022/06/26 17:00	連続	房総(変)	北千葉線1LのCBO53	LS-53,153,253停止試験	年間計画	変更		
0327156	東京	2022/06/25 09:00	2022/06/26 17:00	連続	房総(変)	北千葉線1L	LS-53,153,253停止試験	年間計画	変更		
0320417	東京	2022/06/27 09:00	2022/06/27 17:00	単日	新豊洲	豊洲永代橋線2L/豊洲永代橋線2LのCBO64	・豊洲永代橋線2L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更		
0322210	東京	2022/06/27 09:00	2022/06/27 17:00	単日	逗子	逗子線2LのCBO2	・逗子2L GIS(油圧)6年停止試験 ・CBタイミンクモニタ設置	年間計画	変更		
0320465	東京	2022/06/28 09:00	2022/06/28 17:00	単日	新豊洲	豊洲永代橋線3L/豊洲永代橋線3LのCBO74	・豊洲永代橋線3L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更		
0321040	東京	2022/06/30 08:00	2022/07/02 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線《No.》255～《No.》256,《No.》260～《No.》261,《No.》265～ 《No.》266,《No.》275～《No.》276	年間計画	変更		
0321041	東京	2022/06/30 09:00	2022/07/07 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	【福島幹線《No.》73外鉄塔防錆塗装工事】 《1》鉄塔防錆塗装 《No.》86(1基) 《2》電線・地線点検 《No.》106,136,166(3径間)	年間計画	変更		
0322167	東京	2022/06/30 09:00	2022/07/02 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	JP接続:46老 電線・地線点検:No.4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54- 55,59-60,74-75,89-90,94-95	年間計画	変更		
0321044	東京	2022/07/08 09:00	2022/07/10 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線《No.》255～《No.》256,《No.》260～《No.》261,《No.》265～ 《No.》266,《No.》275～《No.》276	年間計画	変更		
0321045	東京	2022/07/08 09:00	2022/07/15 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	【福島幹線《No.》73外鉄塔防錆塗装工事】 《1》鉄塔防錆塗装 《No.》86(1基) 【福島幹線他鉄塔補修工事(その3)】 《2》部材取替 《No.》127,137,138(3基) 《3》電線・地線点検 《No.》106,136,166(3径間)	年間計画	変更		
0321101	東京	2022/07/08 09:00	2022/07/09 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO2	○福島中幹線2L 2 線路側LS(電動操作)12年停止試験B ○福島中幹線2L O2 GCB12年停止試験(油圧・電動ハネ)	年間計画	変更		
0321047	東京	2022/07/19 09:00	2022/07/21 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線・地線点検 《No.》52,57(2径間) 《2》電線腐食点検 《No.》66～67(1径間)	年間計画	変更		
0321052	東京	2022/07/22 09:00	2022/07/23 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	【福島幹線他鉄塔補修工事(その2)】 《1》部材取替 《No.》63,64(2基) 《2》電線・地線点検 《No.》52,57(2径間) 《3》電線腐食点検 《No.》66～67(1径間)	年間計画	変更		
0321056	東京	2022/08/18 08:00	2022/08/23 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2L	・LS4耐震化工事	年間計画	変更		
0321057	東京	2022/08/19 09:00	2022/08/19 17:00	単日	新古河(変)	新筑波線2L	・E4白相操作碍子部修理【修繕】	年間計画	変更		
0324623	東京	2022/08/23 09:00	2022/08/23 17:00	単日	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1.電線腐食点検 福島東幹線《No.》194～195	年間計画	変更		
0321002	東京	2022/08/24 09:00	2022/08/30 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	鉄塔防錆塗装 No.10～No.21,23～27	年間計画	変更		
0321058	東京	2022/08/24 09:00	2022/08/26 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線・地線点検 《No.》79,109,139,169(4径間) 《2》電線腐食点検 《No.》123～124(1径間)	年間計画	変更		
0321063	東京	2022/08/25 09:00	2022/08/25 17:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	【保守業務委託】 ・かいし点検 西群馬開閉所	年間計画	変更		
0321103	東京	2022/08/25 09:00	2022/08/26 17:00	連続	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO37	東群馬幹線1L 停止試験(12年)	年間計画	変更		
0321060	東京	2022/08/26 09:00	2022/08/26 17:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L	制御ケーブル切離し・接続	年間計画	変更		
0321061	東京	2022/08/26 17:00	2022/08/26 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L	電流位相測定 試験No.基送4	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321065	東京	2022/08/30 09:00	2022/08/30 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	【保守業務委託】 ・がいし点検 西群馬開閉所	年間計画	変更		
0321104	東京	2022/08/30 09:00	2022/08/30 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO38 福島東幹線里線2L	・東群馬幹線2L GIS赤相 B ₆ ガス圧計修理【メーカー】	年間計画	変更		
0321064	東京	2022/08/31 09:00	2022/09/02 17:00	連続	福島東幹線里線2L		《1》電線・地線点検 《No.》79,109,139,169(4径間) 《2》電線腐食点検 《No.》123～124(1径間)	年間計画	変更		
0321066	東京	2022/09/01 09:00	2022/09/01 17:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L	制御ケーブル切離し、接続	年間計画	変更		
0321067	東京	2022/09/01 17:00	2022/09/01 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L	電流位相測定 試験No.基送4	年間計画	変更		
0320427	東京	2022/09/02 16:00	2022/09/02 17:00	単日	練馬	水道橋線2LのCBO6	275kV同期並列指令装置取替 ・実機器による確認試験 (水道橋線2LのCBO6)	年間計画	変更		
0321055	東京	2022/09/05 09:00	2022/09/06 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L	がいし点検 新多摩線《No.》91、変電所引き込み	年間計画	変更		
0324631	東京	2022/09/05 09:30	2022/09/07 16:00	連続	新多摩(変)	新多摩線1LのCBO5	・新多摩線1LCT12年停止試験 ・新多摩線CTケーブル張り替え工事	年間計画	変更		
0321003	東京	2022/09/07 09:00	2022/09/13 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	鉄塔防錆塗装 No.10～No.21,23～27	年間計画	変更		
0324630	東京	2022/09/07 16:00	2022/09/07 17:00	単日	新多摩(変)	新多摩線1L/新多摩線1LのCBO5	・CTケーブル張り替え後の電圧電流位相測定 ※試験《No.》基送4	年間計画	変更		
0321766	東京	2022/09/08 09:00	2022/09/10 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	がいし点検 新多摩線《No.》91、変電所引き込み	年間計画	変更		
0324629	東京	2022/09/08 09:30	2022/09/10 16:00	連続	新多摩(変)	新多摩線2LのCBO6	・新多摩線2LCT12年停止試験 ・新多摩線CTケーブル張り替え工事	年間計画	変更		
0324628	東京	2022/09/10 16:00	2022/09/10 17:00	単日	新多摩(変)	新多摩線2L/新多摩線2LのCBO6	・CTケーブル張り替え後の電圧電流位相測定 ※試験《No.》基送4	年間計画	変更		
0321005	東京	2022/09/12 08:00	2022/09/16 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2L/新秦野線2LのCBO4	【点検】 ・新秦野線2号 GIS停止試験(12年) ・CBO4停止試験(6年)	年間計画	変更		
0320477	東京	2022/09/15 09:00	2022/09/15 17:00	単日	水道橋線3L	水道橋線3L	絶縁油特性試験 作業内容:絶縁油採取 作業場所:練馬変電所	年間計画	変更		
0321084	東京	2022/09/16 09:00	2022/09/30 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 No.96,97,98,99 4基 ・鉄塔塗装工事	年間計画	変更	制約有	
0321086	東京	2022/09/16 09:00	2022/09/30 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	《No.》16,17,18,19,20,35,60,61,62,63,64, 65,71,72 (14基)	年間計画	変更	制約有	
0321017	東京	2022/09/17 07:00	2022/09/19 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ開放:No.37,No.77	年間計画	変更	制約有	
0321029	東京	2022/09/17 08:00	2022/09/25 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2LのCBO2/安曇幹線2L	AMP-PD取替 500kV-TC取替	年間計画	変更	制約有	
0321070	東京	2022/09/17 09:00	2022/10/28 17:00	連続	西群馬幹線2L(西群馬側)	西群馬幹線2L(西群馬側)	引込工事 西群馬幹線《No.》216、217、東山梨変電所鉄構	年間計画	変更		
0324855	東京	2022/09/17 09:00	2022/09/17 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線2L	・制御ケーブル接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0324856	東京	2022/09/17 09:00	2022/09/17 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線2LのCBO2	・制御ケーブル接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0321072	東京	2022/09/18 08:00	2022/09/18 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【鹿島線鉄塔建替《No.》134,135,137,139, 140,144,145,147)の為の系統操作】 1. ジャンパー開放【1基・回線】 《No.》89	年間計画	変更		
0321014	東京	2022/09/18 09:00	2022/09/18 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線2LのCBO2	GIS 千葉中央線2号 O2 275kV油圧操作 停止試験 (12 年) ※【別仕様】線路VT・CT絶縁抵抗測定有	年間計画	変更	制約有	
0327157	東京	2022/09/18 09:00	2022/09/18 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線2L	千葉中央線2号 GIS 停止試験 (12年)	年間計画	変更		
0321954	東京	2022/09/19 09:00	2022/09/22 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線1LのCBO1	【LS101】1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(1F盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0326532	東京	2022/09/19 09:00	2022/10/15 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO55	豊洲内幸町線1番リレー取替	年間計画	変更		
0326533	東京	2022/09/19 09:00	2022/10/15 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO1	豊洲内幸町線1番リレー取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321018	東京	2022/09/19 18:00	2022/10/08 07:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・No.54・55・58・61・63・64・65・66・70・71 【北千葉線部材取替工事】 ・No.45～48・50・53・55・58・62・66～70・72～75 【北千葉線アーチ溶射工事】 ・No.45～50・52・53・58・61・62・65～70・72～77	年間計画	変更		
0321074	東京	2022/09/20 08:00	2022/09/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線鉄塔建替(《No.》134,135,137,139, 140,144,145,147)の為の系統操作】 1. ジャンパー開放【1基・回線】 《No.》89	年間計画	変更		
0321116	東京	2022/09/20 08:00	2022/09/25 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4	・LS4耐震化	年間計画	変更		
0320439	東京	2022/09/20 09:00	2022/10/10 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線2L	新豊洲変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事 ・リレー取替	年間計画	変更		
0320629	東京	2022/09/20 09:00	2022/10/10 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2L	東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事	年間計画	変更		
0320630	東京	2022/09/20 09:00	2022/10/10 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2LのCBO2	東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事	年間計画	変更		
0321023	東京	2022/09/21 09:00	2022/09/21 12:00	単日	新秩父(開)	安曇幹線2LのCBO4	1.安曇幹線2号CBO4停止試験A(6年・東電直営)	年間計画	変更	制約有	
0320463	東京	2022/09/22 09:00	2022/09/22 13:00	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更		
0320642	東京	2022/09/22 09:00	2022/09/22 17:00	単日	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	世田谷線1L 3-3系統ガス補給	年間計画	変更		
0321119	東京	2022/09/22 09:00	2022/09/22 17:00	単日	新古河(変)	新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4	・E4白相操作碍子部修理(修繕)	年間計画	変更		
0322086	東京	2022/09/23 09:00	2022/09/23 19:00	単日	京浜(変)	南川崎線1LのCBO17	南川崎1L GIS12年停止試験(母線側機器117, EK17, 217)	年間計画	変更	制約有	
0320440	東京	2022/09/24 08:00	2022/09/30 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0320597	東京	2022/09/24 08:00	2022/09/24 18:00	単日	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)	年間計画	変更		
0322089	東京	2022/09/24 09:00	2022/09/24 19:00	単日	京浜(変)	南川崎線3LのCBO19	南川崎3L GIS12年停止試験(母線側機器119, EK19, 219)	年間計画	変更	制約有	
0322131	東京	2022/09/24 09:00	2022/12/23 16:30	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	南川崎線3番アラミドシート補修 足場組立 場所:戸8D他25箇所	年間計画	変更	制約有	
0322137	東京	2022/09/24 09:00	2022/12/23 16:30	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	・ケーブル切断 ・終端接続部撤去 ・中間接続部撤去 ・ケーブル引抜 ・ケーブル引入 ・終端接続部組立 ・中間接続部組立	年間計画	変更	制約有	
0322138	東京	2022/09/24 09:00	2022/12/23 16:30	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	線路名:南川崎線3L 防食層保護装置補修工事 アラミドシート復旧	年間計画	変更	制約有	
0322134	東京	2022/09/25 08:00	2022/09/26 18:00	連続	南川崎(変)	南川崎線3L/南川崎線3LのCBO3	南川崎3LO3、3、E3他12年点検	年間計画	変更	制約有	
0321122	東京	2022/09/26 08:00	2022/10/28 17:00	連続	西群馬(開)	西群馬幹線2L	【西群馬(開)】500kV西群馬幹線 送電線保護リレー取替他】 ・2L送電線保護リレー取替 ・シーケンス試験 ・2L制御装置取替	年間計画	変更		
0321123	東京	2022/09/26 08:00	2022/10/28 17:00	連続	西群馬(開)	西群馬幹線2LのCBO46	【西群馬(開)】500kV西群馬幹線 送電線保護リレー取替他】 ・2L送電線保護リレー取替 ・シーケンス試験 ・2L制御装置取替	年間計画	変更		
0320464	東京	2022/09/26 09:00	2022/09/26 13:00	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更		
0320590	東京	2022/09/26 09:00	2022/09/29 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33	【新富士(変)】275kV母線鉄構塗装修理】 ・塗装箇所(佐久間東幹中線1L) ・鳥獣害対策取付	年間計画	変更		
0321128	東京	2022/09/26 09:00	2022/09/29 17:00	連続	西群馬幹線2L(西群馬側)	西群馬幹線2L(西群馬側)	【保守点検作業】 ・電線、地線本体点検 西群馬幹線(No.)37～38、42～43、47～48、52～53 57～58、62～63、67～68、72～73 77～78、82～83、87～88、92～93 合計12径間	年間計画	変更		
0321962	東京	2022/09/26 09:00	2022/09/29 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線1LのCBO1	【LS201】1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0321979	東京	2022/09/26 09:00	2022/09/30 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2LのCBO6	■LS206耐震対策工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0322132	東京	2022/09/26 09:30	2022/09/26 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	南川崎線3番 絶縁油採取 場所:京浜変電所	年間計画	変更	制約有	
0320634	東京	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	大井ふ頭	大井ふ頭線2LのCBO2	CBO2 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更	制約有	
0320636	東京	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	大井ふ頭	1B	CBO11,CBO21,CBO91 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0320638	東京	2022/09/28 09:00	2022/09/28 17:00	単日	大井ふ頭	275kV2号母線	CBO10,CBO20 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0320639	東京	2022/09/28 09:00	2022/09/28 17:00	単日	大井ふ頭	2B	CBO12,CBO22,CBO92 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0320970	東京	2022/09/30 08:00	2022/09/30 17:00	単日	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.特定点検:がいし 北熊谷線《No.》1 2.特定点検:電線・地線 北熊谷線1:2,31:32,新岡部(変)	年間計画	変更		
0320962	東京	2022/09/30 09:00	2022/09/30 17:00	単日	北熊谷(変)	北熊谷線1LのCBO5	・北熊谷線1L CBO5 停止試験B	年間計画	変更		
0320455	東京	2022/10/01 08:00	2022/10/07 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0320971	東京	2022/10/01 08:00	2022/10/01 17:00	単日	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.特定点検:がいし 北熊谷線《No.》1	年間計画	変更		
0320826	東京	2022/10/01 09:00	2022/10/16 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 《No.》29, 30,31,32,38,39,40 《No.》41,42,43,44,45,46,47,48 15基	年間計画	変更		
0323894	東京	2022/10/01 09:00	2022/12/16 16:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線3L	・GISガス処理 ・GIS解体、組立	年間計画	変更		
0323931	東京	2022/10/01 09:00	2022/12/16 16:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	線名:葛南世田谷線3番 作業場所:葛南変電所 作業内容:終端接続部改修工事	年間計画	変更		
0320397	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/21 17:00	連続	東京中線1L	東京中線1L	1.防錆塗装工事 上尾線《No.》3, 4, 6, 11, 21 計5基	年間計画	変更		
0320519	東京	2022/10/03 08:00	2022/11/03 17:00	連続	河北線3L	河北線3L	1.防錆塗装工事 河北線3,4L線 《No.》23~30,《No.》35,38,39,40 計12基	年間計画	変更		
0320555	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/19 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	・No.9-13 5基 【d4 北葛飾線No.2他昇降装置改修工事(その3)】 既設の1L側既設昇降装置撤去 ・No.9-14 6基 【d4 北葛飾線No.1他がいし金具補修工事(その3)】	年間計画	変更		
0322566	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/03 16:00	単日	東京北線2L	東京北線2L	1.架空地線撤去に伴う危険防止:《No.》3009~猪苗代新幹線 《No.》758	年間計画	変更		
0320608	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/06 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装修理】 ・塗装箇所(佐久間東幹中線2L) ・鳥獣害対策取付	年間計画	変更		
0320965	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/03 17:00	単日	北熊谷(変)	北熊谷線2LのCBO6	・北熊谷線2L CBO6 停止試験B	年間計画	変更		
0321081	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/04 13:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1L	新茂木変電所福島里幹線OLR除却 ■北部建設C 栃木変電G ・CT回路切離し ・線路VT回路切離し	年間計画	変更		
0321971	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/08 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線2LのCBO2	【LS202】1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0323938	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/22 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	中間接続部補修1組	年間計画	変更	制約有	
0323969	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/12 15:00	連続	南川崎(変)	南川崎線3L/南川崎線3LのCBO3	南川崎1LTC・KC・IF切替	年間計画	変更	制約有	
0324941	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/13 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 《No.》16, 17, 18, 19, 20, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72 (13基) ・LCスバイル取付工事 1径間(《No.》48-《No.》49)	年間計画	新規	制約有	
0326534	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/19 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:文7K, 文12K, 分14K	年間計画	変更	制約有	
0326535	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/22 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	アラミドシート補修(文2D)	年間計画	変更	制約有	
0326536	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/22 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	防食層保護装置補修(文3K他)	年間計画	変更	制約有	
0320456	東京	2022/10/04 09:00	2022/10/04 17:00	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	【絶縁油採取】 作業場所:豊島変電所(GIS)	年間計画	変更	制約有	
0320966	東京	2022/10/04 09:00	2022/10/06 17:00	連続	北与野(変)	2B	1.主変2号LTC 10万回点検修理	年間計画	変更		
0321085	東京	2022/10/04 13:00	2022/10/04 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線1L	新茂木変電所福島里幹線OLR除却 ■北部建設C 栃木変電G ・CT回路切離し後の諸試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0323940	東京	2022/10/06 10:00	2022/10/06 15:00	単日	新古河(変)	河北線3LのCBO33	GIS停止試験	年間計画	変更		
0321033	東京	2022/10/08 07:00	2022/10/10 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ接続:No.37.No.77	年間計画	変更	制約有	
0321013	東京	2022/10/08 09:00	2022/10/11 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線2L	・北千葉線2号側引留鉄構塗装	年間計画	変更	制約有	
0321082	東京	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	新京葉(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO34	・O34 6年停止試験 ・計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0327158	東京	2022/10/09 09:00	2022/10/10 17:00	連続	房総(変)	北千葉線2L	LS-54,154,254停止試験	年間計画	変更		
0327163	東京	2022/10/09 09:00	2022/10/10 17:00	連続	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	LS-54,154,254停止試験	年間計画	変更		
0320466	東京	2022/10/10 17:00	2022/10/10 18:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線2L	新豊洲変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事 ・VT突き合わせ・残留測定 ・試験No.個別調整	年間計画	変更		
0320646	東京	2022/10/10 17:00	2022/10/10 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線2L	東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事	年間計画	変更		
0321022	東京	2022/10/10 18:00	2022/11/26 07:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ開放:No.37.No.77	年間計画	変更		
0321968	東京	2022/10/11 09:00	2022/10/14 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線2LのCBO2	【LS102】1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0320967	東京	2022/10/12 09:00	2022/10/14 17:00	連続	北与野(変)	3B	1.主変3号LTC 10万回点検修理	年間計画	変更		
0320518	東京	2022/10/13 08:30	2022/10/19 18:00	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》除雪機の取付 《2》鉄塔防錆塗装 《3》電線補修	年間計画	変更		
0321155	東京	2022/10/14 08:00	2022/10/19 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2LのCBO2	・LS102耐震化	年間計画	変更		
0321071	東京	2022/10/14 09:00	2022/10/28 17:00	連続	東山梨(変)	西群馬幹線2L(西群馬側)/西群馬幹線2L(西群馬側)のCBO2	送電線保護リレー取替(分散装置更新)	年間計画	変更		
0326537	東京	2022/10/15 17:00	2022/10/15 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線1L	豊洲内幸町線1番リレー取替 ・電圧電流位相測定 ・VT突き合わせ 試験No.個別調整	年間計画	変更		
0326538	東京	2022/10/15 17:00	2022/10/15 18:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線1L	豊洲内幸町線1番リレー取替 ・電圧電流位相測定 ・VT突き合わせ 試験No.個別調整	年間計画	変更		
0321135	東京	2022/10/18 09:00	2022/10/20 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	鉄塔塗装 10基	年間計画	変更		
0320557	東京	2022/10/20 08:00	2022/11/04 17:00	連続	北葛飾線2L	北葛飾線2L	・No.1,3,4,5,6,7,8 7基	年間計画	変更		
0320381	東京	2022/10/20 08:30	2022/10/26 18:00	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》除雪機の取付 《2》鉄塔防錆塗装 《3》電線割入れ	年間計画	変更		
0323942	東京	2022/10/20 09:00	2022/10/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO52	・北葛飾線2L GIS停止試験B(油圧・電動バネ) ・北葛飾線2L 計器用変成器2次・3次回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0321808	東京	2022/10/22 08:00	2022/10/27 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2LのCBO2	・LS202耐震化	年間計画	変更		
0323943	東京	2022/10/22 17:00	2022/10/22 17:30	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	常規対地電圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320431	東京	2022/10/24 08:00	2022/11/11 17:00	連続	東京中線2L	東京中線2L	1.防錆塗装工事 上尾線(No.)3, 4, 6, 11, 21 計5基	年間計画	変更		
0321087	東京	2022/10/24 09:00	2022/10/25 17:00	連続	西群馬(開)	西群馬幹線2LのCBO46/西群馬幹線2L	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 西群馬幹線2号 停止試験(12年)[TDS]	年間計画	変更		
0321828	東京	2022/10/24 09:00	2022/10/28 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L/新榛名線1LのCBO3	【新榛名変電所500kV新榛名線1・2L送電線保護リレー取替工事】 ○制御ケーブル切離し・接続・確認試験【請負】 ○シーケンス試験	年間計画	変更		
0301165	東京	2022/10/27 09:00	2022/11/08 18:00	連続	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2/275kV乙母線	「275kVGIS封じ切り化工事」 ・東京西線2L線路側封じ切り化	年間計画	変更	制約有	
0320649	東京	2022/10/28 09:00	2022/10/28 17:00	単日	大井ふ頭	3B	CBO13,CB23,CBO93 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0320650	東京	2022/10/28 09:00	2022/10/28 17:00	単日	大井ふ頭	大井ふ頭線3LのCBO3	CBO3 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0321718	東京	2022/10/28 09:00	2022/10/28 17:00	単日	東山梨(変)	西群馬幹線2L(西群馬側)	使用前自主検査 試充電・電流位相測定	年間計画	変更		
0321838	東京	2022/10/30 08:00	2022/11/04 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2LのCBO4	・LS104耐震化	年間計画	変更		
0321842	東京	2022/10/31 09:00	2022/11/04 17:00	連続	新榛名(変)	新榛名線2LのCBO4/新榛名線2L	【新榛名変電所500kV新榛名線1・2L送電線保護リレー取替工事】 ○制御ケーブル切り離し・接続・確認試験【請負】 ○シーケンス試験	年間計画	変更		
0320654	東京	2022/11/01 08:00	2022/12/18 10:30	連続	佐久間東幹里線1L,2L	佐久間東幹里線1L	《1》佐久間東幹線一部建替工事 《2》難着雪リング取替	年間計画	変更		
0320414	東京	2022/11/01 09:00	2022/12/01 15:00	連続	高輪	高輪線3L/高輪線3LのCBO3	【高輪変電所275kV高輪線1・2・3番送電線保護リレー取替工事】 ・高輪線3L主1CrRy取替 ・高輪線3L主2CrRy取替 ・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320655	東京	2022/11/01 09:00	2022/12/01 15:00	連続	東内幸町	高輪線3LのCBO9	【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護リレー取替工事】 ・高輪線2LRy取替 ・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0320656	東京	2022/11/01 09:00	2022/12/01 15:00	連続	東内幸町	高輪線3L	【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護リレー取替工事】 ・高輪線2LRy取替 ・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0320663	東京	2022/11/01 09:00	2022/11/09 17:00	連続	東内幸町線3L	東内幸町線3L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:代8K、代70D	年間計画	変更	制約有	
0321730	東京	2022/11/01 09:00	2022/11/02 13:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2L	新茂木変電所福島里幹線OLR除却 ■北部建設C 栃木変電G ・CT回路切離し ・線路VT回路切離し	年間計画	変更		
0321845	東京	2022/11/01 09:00	2022/11/03 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	鉄塔塗装 10基	年間計画	変更		
0326539	東京	2022/11/01 09:00	2022/11/09 17:00	連続	東内幸町線3L	東内幸町線3L	防食層保護装置補修(文3K他)	年間計画	変更	制約有	
0321782	東京	2022/11/02 09:00	2022/11/02 17:00	単日	新佐原(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO4	・LPD 停止試験、フッシング12年停止試験	年間計画	変更		
0321732	東京	2022/11/02 13:00	2022/11/02 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2L	新茂木変電所福島里幹線OLR除却 ■北部建設C 栃木変電G ・CT回路切離し後の諸試験	年間計画	変更		
0320426	東京	2022/11/04 08:00	2022/12/07 17:00	連続	河北線4L	河北線4L	1.防錆塗装工事 河北線3.4L 《No.》23～30,35,38,39,40 計12基	年間計画	変更		
0320658	東京	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	連続	練馬	北武蔵野線3LのCBO3	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0320660	東京	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	連続	練馬	水道橋線3LのCBO7	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0323946	東京	2022/11/05 09:30	2022/11/05 17:00	単日	北武蔵野線3L	北武蔵野線3L	【絶縁油採取】 作業場所:練馬変電所(VP)	年間計画	変更		
0320437	東京	2022/11/05 10:00	2022/11/05 16:00	単日	新座(変)	北武蔵野線3LのCBO9	1. GIS 6年停止試験	年間計画	変更		
0321857	東京	2022/11/07 08:00	2022/11/12 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2LのCBO4	・LS204耐震化	年間計画	変更		
0320415	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/16 17:00	連続	高輪線3L	高輪線3L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:港537K	年間計画	変更	制約有	
0320504	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/09 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.電線・地線・鉄塔点検 3径間 《No.》17～《No.》18.《No.》22～《No.》23.《No.》27～《No.》28	年間計画	変更		
0320662	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/29 17:00	連続	北武蔵野線2L	北武蔵野線2L	・中間接続部補修、アラミドシート補修 ・場所:和7D(黒相)	年間計画	変更		
0320664	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/08 17:00	連続	練馬	水道橋線2LのCBO6	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0320665	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/08 17:00	連続	練馬	275kV母連のCBO20	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0320667	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/08 17:00	連続	練馬	北武蔵野線2LのCBO2	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0323947	東京	2022/11/07 09:30	2022/11/07 17:00	単日	北武蔵野線2L	北武蔵野線2L	【絶縁油採取】 作業場所:練馬変電所(VP)	年間計画	変更		
0300897	東京	2022/11/08 18:00	2022/11/08 19:00	単日	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	「275kVGIS封じ切り化工事」 ・東京西線2L線路側封じ切り化後の 試充電、超音波測定	年間計画	変更	制約有	
0322541	東京	2022/11/09 08:00	2022/12/26 10:30	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》佐久間東幹線一部建替工事 《2》難着雪リング取替	年間計画	変更		
0320406	東京	2022/11/10 09:00	2022/11/12 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.電線・地線・鉄塔点検 3径間 《No.》17～《No.》18.《No.》22～《No.》23.《No.》27～《No.》28	年間計画	変更		
0323948	東京	2022/11/10 09:00	2022/11/11 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線3L/南川崎線3LのCBO19	南川崎3L GIS12年停止試験(O19, 19, E19, ES19, CT, PT)	年間計画	変更	制約有	
0323949	東京	2022/11/10 10:00	2022/11/10 15:00	単日	新古河(変)	河北線4LのCBO34	GIS停止試験	年間計画	変更		
0301017	東京	2022/11/11 09:00	2022/11/23 18:00	連続	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1/275kV甲母線	「275kVGIS封じ切り化工事」 ・東京西線1L線路側封じ切り化	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321095	東京	2022/11/14 08:00	2022/11/14 17:00	単日	福島里幹線2L	福島里幹線2L	1. 電線腐食点検(包括) ・福島幹線《No.》432～433 1径間 2. 地線カウンターウイト補修(包括) ・福島幹線《No.》380～381 1径間 計器用変圧器停止試験	年間計画	変更		
0320488	東京	2022/11/14 09:00	2022/11/14 17:00	単日	江東	城南線1L	■LS106耐震対策工事	年間計画	変更	制約有	
0321872	東京	2022/11/14 09:00	2022/11/18 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2LのCBO6	東京西線1L GIS 6年停止試験	年間計画	変更	制約有	
0323950	東京	2022/11/14 09:00	2022/11/15 18:00	連続	新多摩(変)	東京西線1L/東京西線1LのCBO33	作業内容: 防食層保護装置設置 作業場所: 江13D、江15D	年間計画	変更		
0323951	東京	2022/11/14 09:00	2022/11/14 17:00	単日	城南線1L	城南線1L	★LS6操作箱操作SW補修 ★CT端子箱ヒーター修理	年間計画	変更		
0327149	東京	2022/11/14 09:00	2022/11/14 16:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0320368	東京	2022/11/15 09:00	2022/11/15 17:00	単日	江東	城南線3L	作業内容: 防食層保護装置設置 作業場所: 江20D	年間計画	変更	制約有	
0323935	東京	2022/11/15 09:00	2022/11/15 17:00	単日	城南線3L	城南線3L	【絶縁油採取】 作業場所: 豊島変電所(CH下部コネクター)	年間計画	変更	制約有	
0323952	東京	2022/11/15 09:30	2022/11/15 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	CBO3 6年 開閉時間測定	年間計画	変更		
0325448	東京	2022/11/15 10:00	2022/11/15 16:00	単日	新多摩(変)	新秩父線1LのCBO3	1. 防錆塗装 《No.》76、《No.》79、《No.》81、《No.》82 2. 特定点検: がいし 新岡部(変) 3. 電線腐食点検: 新新田線《No.》73～《No.》74	年間計画	変更		
0321740	東京	2022/11/16 08:00	2022/12/02 17:00	連続	新新田線1L	新新田線1L	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0320511	東京	2022/11/16 09:00	2022/11/16 17:00	単日	江東	城南線2L	新新田線 《No.》88, 99, 102, 103, 104 105, 107 鉄塔塗装 ●電線地線点検 新新田線《No.》88～《No.》89他5径間 (点検補修)	年間計画	変更		
0321881	東京	2022/11/16 09:00	2022/12/02 17:00	連続	新新田線1L	新新田線1L	作業内容: 防食層保護装置設置 作業場所: 江258M	年間計画	変更	制約有	
0323953	東京	2022/11/16 09:00	2022/11/16 17:00	単日	城南線2L	城南線2L	GIS点検(12年)	年間計画	変更	制約有	
0323954	東京	2022/11/16 09:00	2022/11/16 17:00	単日	池上	池上線3L/池上線3LのCBO7	・東京北線1L LS-157 アダプタ修理 ・東京北線1L LS-257 アダプタ修理	年間計画	変更		
0325446	東京	2022/11/17 08:00	2022/11/18 18:00	毎日	新野田(変)	東京北線1LのCBO57	・既設BPR分割用CT回路切離し ・既設HBRTリップ回路他切離し ・確認試験	年間計画	変更		
0325444	東京	2022/11/18 09:00	2022/11/18 13:00	単日	新京葉(変)	北千葉線1LのCBO33	・既設BPR分割用CT回路切離し ・既設HBRTリップ回路他切離し ・確認試験	年間計画	変更		
0325443	東京	2022/11/18 13:00	2022/11/18 17:00	単日	新京葉(変)	北千葉線2LのCBO34	・既設BPR分割用CT回路切離し ・既設HBRTリップ回路他切離し ・確認試験	年間計画	変更		
0300911	東京	2022/11/23 18:00	2022/11/23 19:00	単日	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1	「275kV GIS 封じ切り化工事」 ・東京西線1L線路側封じ切り化後の 試充電、超音波測定	年間計画	変更	制約有	
0321733	東京	2022/11/26 07:00	2022/11/27 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・No.54・55・58・61・63・64・65・66・70・71 【北千葉線部材取替工事】 ・No.45～48・50・53・55・58・62・66～70・72～75 【北千葉線アーチ溶射工事】 ・No.45～50・52・53・58・61・62・65～70・72～77	年間計画	変更	制約有	
0320501	東京	2022/11/26 09:00	2022/12/02 18:00	毎日	西南多摩線1L, 2L	西南多摩線1L, 2L	不良碍子検出	年間計画	変更		
0323955	東京	2022/11/28 08:00	2022/12/02 18:00	毎日	西東京(変)	港北線1LのCBO7/港北線2LのCBO8	Mo室直流電源盤更新に伴う切替作業	年間計画	変更	制約有	
0323956	東京	2022/11/28 08:00	2022/12/02 18:00	毎日	西東京(変)	佐久間東幹線1LのCBO3/佐久間東幹線2LのCBO4	Mo室直流電源盤更新に伴う切替作業	年間計画	変更		
0323957	東京	2022/11/28 08:00	2022/12/02 18:00	毎日	西東京(変)	京浜線3LのCBO15	Mo室直流電源盤更新に伴う切替作業	年間計画	変更		
0320673	東京	2022/11/29 17:00	2022/11/29 17:30	単日	北武蔵野線2L	北武蔵野線2L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更		
0323958	東京	2022/11/30 09:00	2022/12/01 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線3L	南川崎3LSHr GIS12年停止試験(O919, 919, E919, ES919, CT)	年間計画	変更	制約有	
0321004	東京	2022/12/01 08:00	2022/12/08 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1L/新秦野線1LのCBO3	【点検】 ・新秦野線1号 GIS: 停止試験(12年) ・GCBO3: 停止試験(6年)	年間計画	変更		
0321706	東京	2022/12/01 08:00	2022/12/08 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1LのCBO3	【500kV断路器耐震補強工事】 (LS103耐震補強) ・架台取外, 取付 ・LS解体, 組立, 確認試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320674	東京	2022/12/01 09:00	2022/12/20 17:00	連続	豊島線3L	豊島線3L	・中間接続部補修・アラミット補修 ・場所:豊1K(白相)	年間計画	変更	制約有	
0322794	東京	2022/12/01 09:00	2023/01/31 17:00	連続	水道橋線3L	水道橋線3L	・中間接続部補修・アラミット補修 ・場所:新97D(赤相)	年間計画	変更		
0326540	東京	2022/12/01 09:00	2022/12/09 17:00	連続	豊島線3L	豊島線3L	防食層保護装置補修(豊29D)	年間計画	変更	制約有	
0326541	東京	2022/12/01 09:00	2023/01/31 17:00	連続	水道橋線3L	水道橋線3L	防食層保護装置補修(中31D他)	年間計画	変更		
0322133	東京	2022/12/01 09:30	2022/12/01 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	年間計画	変更	制約有	
0323959	東京	2022/12/01 09:30	2022/12/01 17:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 作業場所:豊島変電所(VP)	年間計画	変更	制約有	
0320446	東京	2022/12/01 15:00	2022/12/01 17:00	単日	高輪	高輪線3L	【高輪変電所275kV高輪線1・2・3番送電線保護リレー取替工事】 ・VT突合せ、電流位相測定 試験No.個別調整	年間計画	変更	制約有	
0320675	東京	2022/12/01 15:00	2022/12/01 17:00	単日	東内幸町	高輪線3L	【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護リレー取替工事】 ・VT突合せ、電流位相測定 試験No.個別調整	年間計画	変更	制約有	
0321132	東京	2022/12/02 08:00	2022/12/07 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線1LのCBO1	・LS101耐震化	年間計画	変更		
0321701	東京	2022/12/04 09:00	2022/12/06 18:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0320445	東京	2022/12/05 08:00	2022/12/09 17:00	連続	西東京(変)	京浜線3L	・GIS普通点検(〇-15) ・電装品取替	年間計画	変更		
0321755	東京	2022/12/05 08:00	2022/12/21 17:00	連続	新新田線2L	新新田線2L	1.防錆塗装 《No.》76,《No.》79,《No.》81,《No.》82 2.特定点検:がいし 新岡部(変)	年間計画	変更		
0320692	東京	2022/12/05 09:00	2022/12/09 17:00	連続	京浜(変)	京浜線3LのCBO7	CB 07.7切替	年間計画	変更		
0320693	東京	2022/12/05 09:00	2022/12/09 17:00	連続	京浜(変)	京浜線3L	CB 07.7切替	年間計画	変更		
0321727	東京	2022/12/05 09:00	2022/12/08 17:00	連続	新橋名線1L	新橋名線1L/新橋名線1LのCBO3	■新橋名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新橋名線1L 停止試験(12年) ■新橋名変電所 気中断路器 新橋名線1L 103 停止試験B(空気操作)【LS, ELS】 ■新橋名変電所 気中断路器 新橋名線1L 203 停止試験B(空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0321764	東京	2022/12/05 09:00	2022/12/05 17:00	単日	新橋名線1L	新橋名線1L	【保守業務委託】 ・がいし点検 新橋名変電所	年間計画	変更		
0321916	東京	2022/12/05 09:00	2022/12/21 17:00	連続	新新田線2L	新新田線2L	新新田線 《No.》88, 99, 102, 103, 104 105, 107 鉄塔塗装 ●電線地線点検 新新田線《No.》88～《No.》89他5径間 (点検補修)	年間計画	変更		
0321702	東京	2022/12/07 09:00	2022/12/09 18:00	毎日	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0320680	東京	2022/12/07 09:30	2022/12/07 17:00	単日	西横浜	京浜線3LのCBO3	京浜線3 O3 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	年間計画	変更		
0321831	東京	2022/12/09 08:00	2022/12/16 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1LのCBO3	【500kV断路器耐震補強工事】 (LS203耐震補強) ・架台取外、取付 ・LS解体、組立、確認試験	年間計画	変更		
0321143	東京	2022/12/10 08:00	2022/12/15 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線1LのCBO1	・LS201耐震化 ・500kV乙セクションR200連結碍子修理	年間計画	変更		
0320448	東京	2022/12/12 08:00	2022/12/16 17:00	連続	西東京(変)	京浜線4L	・GIS普通点検(〇-16) ・電装品取替	年間計画	変更		
0320695	東京	2022/12/12 09:00	2022/12/16 17:00	連続	京浜(変)	京浜線4LのCBO8	CB 08.8切替	年間計画	変更		
0320696	東京	2022/12/12 09:00	2022/12/16 17:00	連続	京浜(変)	京浜線4L	CB 08.8切替	年間計画	変更		
0321756	東京	2022/12/12 09:00	2022/12/13 17:00	連続	新橋名(変)	新吾妻線1L/新吾妻線1LのCBO1	■新橋名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新吾妻線1L 停止試験(12年) ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線1L 101 停止試験B(空気操作)【LS, ELS】 ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線1L 201 停止試験B(空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0325473	東京	2022/12/12 09:00	2022/12/15 17:00	連続	新岡部(変)	新新田線2LのCBO2	・新田線2LCBO2コントロールブロック分解点検	年間計画	変更		
0320684	東京	2022/12/13 09:30	2022/12/13 17:00	単日	西横浜	京浜線4LのCBO4	京浜線4 O4 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321757	東京	2022/12/14 09:00	2022/12/15 17:00	連続	新榛名(変)	新吾妻線2L/新吾妻線2LのCBO2	■新榛名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新吾妻線2L 停止試験(12年) ■新榛名変電所 気中断路器 新吾妻線2L 102 停止試験B(空気操作)【LS、ELS】 ■新榛名変電所 気中断路器 新吾妻線2L 202 停止試験B(空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0323960	東京	2022/12/15 09:00	2022/12/20 18:00	毎日	城南線3L	城南線3L	作業内容:給油装置補修(外油取替) 作業場所:江東変電所	年間計画	変更	制約有	
0323961	東京	2022/12/16 16:00	2022/12/16 16:30	単日	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	線名:葛南世田谷線3番 作業場所:葛南変電所 作業内容:竣工後の試充電	年間計画	変更		
0323962	東京	2022/12/16 16:00	2022/12/16 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線3L	・コロナ超音波測定	年間計画	変更		
0321924	東京	2022/12/17 07:00	2023/02/28 13:00	連続	房総(変)	房総線2L	空気遮断器からGCBへ更新	年間計画	変更		
0323963	東京	2022/12/18 09:00	2022/12/22 17:00	連続	京浜(変)	東京南線1L/東京南線1LのCBO1	東京南1L 機器・Ry・TM切替	年間計画	変更		
0320685	東京	2022/12/18 10:30	2022/12/18 13:30	単日	佐久間東幹里線1L,2L	佐久間東幹里線1L	①一部建替工事に伴う使用前自主検査	年間計画	変更		
0321728	東京	2022/12/19 09:00	2022/12/22 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L/新榛名線2LのCBO4	■新榛名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新榛名線2L 停止試験(12年) ■新榛名変電所 気中断路器 新榛名線2L 104 停止試験B(空気操作)【LS、ELS】 ■新榛名変電所 気中断路器 新榛名線2L 204 停止試験B(空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0320686	東京	2022/12/20 17:00	2022/12/20 17:30	単日	豊島線3L	豊島線3L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	制約有	
0321765	東京	2022/12/21 09:00	2022/12/21 17:00	単日	新榛名線2L	新榛名線2L	【保守業務委託】 ・がいし点検 新榛名変電所	年間計画	変更		
0323964	東京	2022/12/21 09:00	2022/12/24 17:00	連続	豊島線2L	豊島線2L	接続部バイパス管補修【J1118D】	年間計画	変更	制約有	
0321772	東京	2022/12/23 09:00	2022/12/26 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線2L/新榛名線2LのCBO2	1. 新榛名2号GIS停止試験 2. 新榛名線2号CBO2停止試験(12年)	年間計画	変更		
0320687	東京	2022/12/23 16:30	2022/12/23 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	・常規対地電圧による確認(10分間)	年間計画	変更	制約有	
0323965	東京	2022/12/24 09:00	2022/12/28 17:00	連続	京浜(変)	東京南線2L/東京南線2LのCBO2	東京南2L 機器・Ry・TM切替	年間計画	変更		
0322549	東京	2022/12/26 10:30	2022/12/26 13:30	単日	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	①一部建替工事に伴う使用前自主検査	年間計画	変更		
0320688	東京	2022/12/29 09:00	2023/01/01 17:00	連続	新京葉(変)	江東線1L/江東線1LのCBO35	【遠方監視制御装置他取替工事】 【江東線1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	制約有	
0320689	東京	2023/01/01 17:00	2023/01/01 19:00	単日	新京葉(変)	江東線1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【江東線1L】 ・電流・位相チェック ・電圧測定・突合せ ・試験No. 基送4	年間計画	変更	制約有	
0323966	東京	2023/01/10 09:30	2023/01/18 17:00	連続	南池上線3L	南池上線3L	南池上線3L防食層保護装置取付: 南川崎変電所終端部、J1242D	年間計画	変更		
0327226	東京	2023/01/11 08:00	2023/01/11 16:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO43	・屋外分散盤撤去に伴う危険防止【工】	年間計画	変更		
0327225	東京	2023/01/12 08:00	2023/01/12 16:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO44	・屋外分散盤撤去に伴う危険防止【工】	年間計画	変更		
0322573	東京	2023/01/15 08:00	2023/01/15 16:00	単日	東京北線2L	東京北線2L	1.架空地線架線に伴う危険防止:《No.》3009〜猪苗代新幹線《No.》758	年間計画	変更		
0321710	東京	2023/01/17 08:00	2023/01/22 18:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0320697	東京	2023/01/19 09:00	2023/02/20 17:00	連続	南池上線1L	南池上線1L	・中間接続部補修、アラミシート補修 ・場所:鶴250D(白相)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320425	東京	2023/01/20 09:30	2023/01/20 17:00	単日	南池上線1L	南池上線1L	作業内容:油採取 作業場所:池上変電所	年間計画	変更		
0320449	東京	2023/01/20 09:30	2023/02/09 17:00	連続	南池上線1L	南池上線1L	南池上線1L防食層保護装置取付: 南川崎変電所終端部、川239D、鶴250D、大538K、大509K、池上変電所終端部	年間計画	変更		
0321711	東京	2023/01/23 08:00	2023/01/28 18:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0321944	東京	2023/01/24 09:00	2023/02/28 17:00	連続	房総線2L	房総線2L	・No.1他 計8基 【房総線(No.)34他防錆塗装工事】 ・No.34他 計11基 【房総線(No.)43他鉄塔防錆塗装工事】 ・No.43他 計11基 【房総線(No.)67他防錆塗装工事】 ・No.67他 計10基 【房総線(No.)84他防錆塗装工事】 ・No.84他 計12基 【房総線(No.)96他防錆塗装工事】 ・No.96他 計11基	年間計画	変更		
0321789	東京	2023/01/29 09:00	2023/02/02 17:00	連続	房総(変)	房総線2LのCBO2	・房総線2L O-2 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総2L 甲側LS-102(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L 乙側LS-202(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L LS-2(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0321790	東京	2023/01/30 08:00	2023/01/30 18:00	単日	房総(変)	房総線2L	・房総線2L O-2 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総2L 甲側LS-102(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L 乙側LS-202(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L LS-2(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0322795	東京	2023/01/31 17:00	2023/01/31 17:30	単日	水道橋線3L	水道橋線3L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更		
0321793	東京	2023/02/05 09:00	2023/02/10 17:00	連続	房総(変)	房総線1LのCBO1	・房総線1L O-1 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総1L 甲側LS-101(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L 乙側LS-201(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L LS-1(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0321794	東京	2023/02/06 08:00	2023/02/06 18:00	単日	房総(変)	房総線1L	・房総線1L O-1 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総1L 甲側LS-101(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L 乙側LS-201(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L LS-1(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0320701	東京	2023/02/20 17:00	2023/02/20 17:30	単日	南池上線1L	南池上線1L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更		
0321975	東京	2023/02/28 13:00	2023/02/28 18:00	単日	房総(変)	房総線2L	社内検査	年間計画	変更		
0320457	東京	2023/03/01 09:00	2023/03/14 17:00	連続	城南	新宿城南線3L	【城南変電所66kV5.6.7号母線保護Ry取替工事】 ・66kV7号母線保護Ry盤取替 ・66kV7号連絡母線保護Ry盤取替 ・66kV7号母線分離Ry盤取替 ・制御ケーブル切離し接続 ・確認試験 【城南変電所総合記録装置設置工事】 ・制御ケーブル切離し接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0321129	東京	2023/03/01 09:00	2023/03/06 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5	■LS205耐震対策工事	年間計画	変更		
0323890	東京	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	北東京(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO13	O13 停止試験 12年【GIS】 O13 計器用変成器2次3次回路絶縁抵抗測定【GIS】	年間計画	変更		
0323892	東京	2023/03/02 09:00	2023/03/02 17:00	単日	北東京(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO14	O14 停止試験 12年【GIS】 計器用変成器2次3次回路絶縁抵抗測定【GIS】	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321980	東京	2023/03/03 09:00	2023/04/07 17:00	連続	房総線1L	房総線1L	・No.1他 計8基 【房総線《No.》34他防錆塗装工事】 ・No.34他 計11基 【房総線《No.》43他鉄塔防錆塗装工事】 ・No.43他 計11基 【房総線《No.》67他防錆塗装工事】 ・No.67他 計10基 【房総線《No.》84他防錆塗装工事】 ・No.84他 計12基 【房総線《No.》96他防錆塗装工事】 ・No.96他 計11基	年間計画	変更		
0325462	東京	2023/03/06 09:00	2023/03/17 17:00	毎日	新所沢線1L	新所沢線1L	特定点検:《No.》65～66、《No.》75～76、《No.》80～81、《No.》85～86 計4経間	年間計画	変更		
0320311	東京	2023/03/07 11:00	2023/03/07 15:00	単日	西毛(変)	児玉線1L/児玉線2L ■機器過熱点検		年間計画	変更		
0321799	東京	2023/03/08 08:00	2023/03/08 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【鹿島線鉄塔建替(《No.》134,135,137,139,140,144,145,147)の為の系統操作】 1. ジャンパー接続【1基・回線】 《No.》89	年間計画	変更		
0320706	東京	2023/03/08 09:00	2023/03/12 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1L	CB O5.5切替	年間計画	変更		
0320707	東京	2023/03/08 09:00	2023/03/12 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1LのCBO5	CB O5.5切替	年間計画	変更		
0321983	東京	2023/03/09 09:00	2023/03/14 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	■LS111耐震対策工事	年間計画	変更		
0321800	東京	2023/03/10 08:00	2023/03/10 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線鉄塔建替(《No.》134,135,137,139,140,144,145,147)の為の系統操作】 1. ジャンパー接続【1基・回線】 《No.》89	年間計画	変更		
0320708	東京	2023/03/15 09:00	2023/03/19 17:00	連続	京浜(変)	京浜線2L	CB O6.6切替	年間計画	変更		
0320709	東京	2023/03/15 09:00	2023/03/19 17:00	連続	京浜(変)	京浜線2LのCBO6	CB O6.6切替	年間計画	変更		
0321988	東京	2023/03/17 09:00	2023/03/22 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	■LS211耐震対策工事	年間計画	変更		
0321989	東京	2023/03/17 09:00	2023/03/18 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO11	○新茂木線1L 11 線路側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0325466	東京	2023/03/17 09:00	2023/04/07 13:00	連続	新京葉(変)	房総線1L/房総線1LのCBO3	・63kVA化改造(房総線1号CB) ・ガス遮断器消弧室改造 ・接地装置改造 ・社内検査	年間計画	変更		
0320299	東京	2023/03/19 09:00	2023/03/19 13:00	単日	東毛(変)	東毛線1LのCBO1	・ケーブル切り離し ・確認試験	年間計画	変更		
0320296	東京	2023/03/19 13:00	2023/03/19 17:00	単日	東毛(変)	東毛線2LのCBO2	・ケーブル切り離し ・確認試験	年間計画	変更		
0321815	東京	2023/03/20 09:00	2023/03/22 17:00	連続	那珂線1L	那珂線1L	1.電線特定点検(包括) 那珂線《No.》2～3,27～28,32～33,37～38,42～43,47～48,53～54	年間計画	変更		
0325464	東京	2023/03/20 09:00	2023/03/20 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線1L	○那珂線1L 計器用変圧器 停止試験A	年間計画	変更		
0326546	東京	2023/03/20 09:00	2023/03/25 17:00	連続	東新宿	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO6	制御ケーブル切離し、接続 CT回路改修 CT,VT回路試験 シーケンス試験、操作試験	年間計画	変更		
0320507	東京	2023/03/22 09:00	2023/03/23 17:00	連続	墨東	墨東線1L/墨東線1LのCBO1	・GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更		
0320554	東京	2023/03/22 09:00	2023/03/22 20:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO6	GIS停止試験A GCB停止試験B 【O6, E6, 6, R6】	年間計画	変更		
0326548	東京	2023/03/23 09:00	2023/03/23 20:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線2LのCBO6	GIS停止試験A GCB停止試験B 【O6,R6】	年間計画	変更		
0320671	東京	2023/03/24 09:00	2023/03/24 17:00	単日	永代橋	墨東線3L/墨東線3LのCBO3	墨東線3LGIS12年停止試験 墨東線3LVT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0321819	東京	2023/03/25 09:00	2023/03/30 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線2LのCBO12	■LS112耐震対策工事	年間計画	変更		
0321820	東京	2023/03/25 09:00	2023/03/26 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO12	○新茂木線1L 12 線路側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0321821	東京	2023/03/25 09:00	2023/03/30 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1LのCBO1	■LS101耐震対策工事	年間計画	変更		
0321822	東京	2023/03/25 09:00	2023/03/26 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1LのCBO1	○福島中幹線1L O1 GCB12年停止試験(油圧・電動パネ) ★福島中幹線1L O1 GCB 欠相タイマー修理	年間計画	変更		
0326549	東京	2023/03/25 17:00	2023/03/25 19:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線2L	電圧、電流位相測定 試験《No.》個別調整	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0326552	東京	2023/03/26 09:00	2023/03/31 17:00	連続	東新宿	東新宿水道橋線3L/東新宿水道橋線3LのCBO7	制御ケーブル切離し、接続 CT回路改修 CT/VT回路試験 シーケンス試験、操作試験	年間計画	変更		
0321978	東京	2023/03/28 09:00	2023/03/30 17:00	連続	那珂線2L	那珂線2L	1.電線特定点検(包括) 那珂線《No.》2～3.27～28.32～33.37～38.42～43.47～48.53～54	年間計画	変更		
0325460	東京	2023/03/28 09:00	2023/03/28 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線2L	○那珂線2L 計器用変圧器 停止試験A	年間計画	変更		
0321824	東京	2023/03/29 09:00	2023/03/30 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1LのCBO1	○福島中幹線1L 101 甲側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0326553	東京	2023/03/29 09:00	2023/03/29 20:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線3LのCBO7	GIS停止試験A GCB停止試験B 【O7.R7】	年間計画	変更		
0326554	東京	2023/03/31 17:00	2023/03/31 19:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線3L	電圧、電流位相測定 試験《No.》個別調整	年間計画	変更		
0324267	東京	2023/04/01 09:00	2023/05/31 17:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	・中間接続部補修:アラミドシート補修 ・場所:文6D(黒相)	年間計画	変更	制約有	
0324269	東京	2023/04/01 09:30	2023/04/01 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	【絶縁油採取】 作業場所:豊島変電所(CH下部コネクター)	年間計画	変更	制約有	
0324270	東京	2023/04/01 09:30	2023/04/01 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	【絶縁油採取】 ・豊2D ・豊3D	年間計画	変更	制約有	
0326621	東京	2023/04/02 09:00	2023/04/03 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO12	○新茂木線1L 12 線路側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0326623	東京	2023/04/02 09:00	2023/04/07 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1LのCBO1	■LS201耐震対策工事	年間計画	変更		
0326625	東京	2023/04/02 09:00	2023/04/07 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線2LのCBO12	■LS212耐震対策工事	年間計画	変更		
0324660	東京	2023/04/03 08:30	2023/04/06 17:30	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L/新赤城線2L	不良端子検出 《No.》268～《No.》274/7基	年間計画	変更		
0324319	東京	2023/04/04 08:00	2023/04/05 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	・屋外機器定期点検 (LS-101.201)	年間計画	変更		
0306174	東京	2023/04/04 09:00	2023/04/04 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・LS904電動化および諸試験	年間計画	変更		
0324323	東京	2023/04/05 08:00	2023/04/05 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線1L	・屋外機器定期点検 (GVT,LS-1,E-1,線路側避雷器) ・TRD試験 ・代用甲接地要	年間計画	変更		
0324266	東京	2023/04/05 09:00	2023/04/27 17:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:代8K、代70D	年間計画	変更	制約有	
0324325	東京	2023/04/05 09:00	2023/04/11 17:00	連続	新京葉(変)	新豊洲線1L/新豊洲線1LのCBO7	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	制約有	
0324327	東京	2023/04/06 08:00	2023/04/07 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	・屋外機器定期点検 (LS-102.202)	年間計画	変更		
0324656	東京	2023/04/06 08:00	2023/04/09 17:00	連続	新栃木線1L	新栃木線1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新栃木線《No.》249～250.256～257.261～262.266～267.271～272～273 6径間	年間計画	変更		
0324328	東京	2023/04/06 09:00	2023/04/06 17:00	単日	新豊洲線1L	新豊洲線1L	線名:新豊洲線1番 作業場所:新京葉変電所 作業内容:ケーブルヘッドシリコン油採取	年間計画	変更	制約有	
0326616	東京	2023/04/06 09:00	2023/04/07 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1LのCBO1	○福島中幹線1L 201 乙側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0324332	東京	2023/04/07 08:00	2023/04/07 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線2L	・屋外機器定期点検 (GVT,LS-2,E-2,線路側避雷器) ・TRD試験	年間計画	変更		
0324334	東京	2023/04/07 09:00	2023/04/07 17:00	単日	新豊洲線1L	新豊洲線1L	作業内容:CHシリコン油採取	年間計画	変更	制約有	
0326751	東京	2023/04/07 09:00	2023/04/07 17:00	単日	新豊洲	1B	・M1B1次 GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0326614	東京	2023/04/07 13:00	2023/04/07 17:00	単日	新京葉(変)	房総線1L	・房総線1号CB試充電 ・コロナ・超音波測定 ・試験No. 地送7	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0326752	東京	2023/04/08 09:00	2023/04/08 17:00	単日	新豊洲	1B	・M1B2次 GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0326753	東京	2023/04/09 09:00	2023/04/09 17:00	単日	新豊洲	1B	・M1B3次 GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0324041	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/12 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.がいし点検 《No.》41.《No.》42 計2基 2.電線・地線・鉄塔点検 3径間 《No.》3～《No.》4.《No.》10～《No.》11.《No.》13～《No.》14	年間計画	変更		
0326609	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/15 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2LのCBO2	■LS102耐震対策工事	年間計画	変更		
0326610	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/11 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2LのCBO2	○福島中幹線2L O2 GCB12年停止試験(油圧・電動ハネ)	年間計画	変更		
0326754	東京	2023/04/10 09:00	2023/04/10 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線1L	・500kV1号ShR GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0324408	東京	2023/04/11 08:00	2023/04/12 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線1LのCBO5	・屋外機器定期点検 (LS-105.205)	年間計画	変更		
0324038	東京	2023/04/11 08:30	2023/04/20 23:00	連続	豊島	城北線2L/城北線2LのCBO5	【豊島(変)AmpPD取替工事】 AmpPD新旧切替,接続変更 確認試験	年間計画	変更		
0326755	東京	2023/04/11 09:00	2023/04/11 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線1L/新豊洲線1LのCBO1	・新豊洲線1L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0324409	東京	2023/04/11 17:00	2023/04/11 20:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	年間計画	変更	制約有	
0324411	東京	2023/04/12 08:00	2023/04/12 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線1L	・屋外機器定期点検 (LS-5.E-5.CVT.線路側避雷器)	年間計画	変更		
0324412	東京	2023/04/12 09:00	2023/04/18 17:00	連続	新京葉(変)	新豊洲線3L/新豊洲線3LのCBO9	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲3L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	制約有	
0326756	東京	2023/04/12 09:00	2023/04/12 17:00	単日	新豊洲	500kV3号母線	・500kV3U母線 GIS点検(停止試験B)(母線側機器)	年間計画	変更	制約有	
0324414	東京	2023/04/13 08:00	2023/04/13 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1LのCBO7/西南川越線2LのCBO8	1. 275kVフタ4LS120 碍子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324416	東京	2023/04/13 08:00	2023/04/14 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線2LのCBO6	・屋外機器定期点検 (LS-106.206)	年間計画	変更		
0324714	東京	2023/04/13 08:00	2023/04/16 17:00	連続	新栃木線2L	新栃木線2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新栃木線《No.》249～250,256～257,261～262,266～267,271～272～273 6径間	年間計画	変更		
0324417	東京	2023/04/13 09:00	2023/04/13 17:00	単日	新豊洲線3L	新豊洲線3L	線名:新豊洲線3番 作業場所:新京葉変電所 作業内容:ケーブルヘッドシリコン油採取	年間計画	変更	制約有	
0326757	東京	2023/04/13 09:00	2023/04/13 17:00	単日	新豊洲	3B	・M3B1次 GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0324485	東京	2023/04/14 08:00	2023/04/14 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1LのCBO7/西南川越線2LのCBO8	1. 西南川越線1号LS107 碍子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324486	東京	2023/04/14 08:00	2023/04/14 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線2L	・屋外機器定期点検 (LS-6.E-6.CVT.線路側避雷器)	年間計画	変更		
0324487	東京	2023/04/14 09:00	2023/04/14 17:00	単日	新豊洲線3L	新豊洲線3L	作業内容:CHシリコン油採取 作業場所:新豊洲変電所	年間計画	変更	制約有	
0326599	東京	2023/04/14 09:00	2023/04/15 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2LのCBO2	○福島中幹線2L 102 甲側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0326758	東京	2023/04/14 09:00	2023/04/14 17:00	単日	新豊洲	3B	・M3B2次 GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0324489	東京	2023/04/15 08:00	2023/04/15 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線2LのCBO8	1. 西南川越線2号LS108 碍子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0326759	東京	2023/04/15 09:00	2023/04/15 17:00	単日	新豊洲	3B	・M3B3次 GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0304760	東京	2023/04/16 09:00	2023/04/18 17:00	連続	北多摩	新宿線1L	・LS903操作機構取替	年間計画	変更		
0326760	東京	2023/04/17 09:00	2023/04/17 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線3L	・新豊洲線1L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	
0326591	東京	2023/04/18 09:00	2023/04/23 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2LのCBO2	■LS202耐震対策工事	年間計画	変更		
0326605	東京	2023/04/18 09:00	2023/04/18 18:00	単日	那珂(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO3/275kV甲母線	CB O3 12年点検	年間計画	変更	制約有	
0326761	東京	2023/04/18 09:00	2023/04/18 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線3L/新豊洲線3LのCBO3	・新豊洲線3L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324493	東京	2023/04/18 17:00	2023/04/18 20:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線3L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲3L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	年間計画	変更	制約有	
0323998	東京	2023/04/19 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	西越谷線1L	西越谷線1L	1.がいし点検:《No.》3 計1基 2.電線腐食点検 西越谷線 《No.》9:《No.》10:《No.》11 2径間	年間計画	変更		
0326602	東京	2023/04/19 09:00	2023/04/19 18:00	単日	那珂(変)	那珂線1LのCBO3	LS 203 操作機構部点検	年間計画	変更	制約有	
0324494	東京	2023/04/20 08:00	2023/04/20 18:00	単日	西東京(変)	佐久間東幹里線1L	・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業および組み合わせ試験	年間計画	変更		
0324495	東京	2023/04/21 08:00	2023/04/21 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1LのCBO7	1. 西南川越線1号LS207 端子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324496	東京	2023/04/21 08:00	2023/04/21 18:00	単日	西東京(変)	佐久間東幹里線2L	・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業および組み合わせ試験	年間計画	変更		
0324498	東京	2023/04/21 09:00	2023/04/21 20:00	単日	池上	池上線3LのCBO7	275kV3号母線点検(12年)	年間計画	変更		
0324500	東京	2023/04/21 09:00	2023/04/21 20:00	単日	池上	南池上線3LのCBO17	275kV3号母線点検(12年)	年間計画	変更		
0324501	東京	2023/04/22 08:00	2023/04/22 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線2LのCBO8	1. 西南川越線2号LS208 端子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324039	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/17 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	・《No.》1, 《No.》3～《No.》8 計7基 【a6 北葛飾線《No.》9他鉄塔部材補修工事】 ・《No.》9～《No.》14 計6基	年間計画	変更		
0324682	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/01 17:00	連続	東京北線1L	東京北線1L	防錆塗装 4基	年間計画	変更		
0324684	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/11 17:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	【新京葉線《No.》11他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 《No.》1～6,《No.》10～12 9基	年間計画	変更	制約有	
0324685	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/11 17:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	【新京葉線《No.》64他鉄塔部材補修工事】 ・No.64他 【初期点検】 ・No.54, 55, 56, 117 4基	年間計画	変更	制約有	
0324711	東京	2023/04/22 09:00	2023/04/24 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線1LのCBO1	・CBO1停止試験(12年) ・LS101停止試験(12年)	年間計画	変更	制約有	
0324712	東京	2023/04/22 09:00	2023/04/28 17:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	線路名:新野田線1番 作業場所:新野田変電所 作業内容:密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルブ取替え	年間計画	変更	制約有	
0324713	東京	2023/04/22 09:00	2023/05/11 15:00	連続	北東京(変)	東京北線1L	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験	年間計画	変更		
0326584	東京	2023/04/22 09:00	2023/04/23 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2LのCBO2	○福島中幹線2L 202 乙側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0324043	東京	2023/04/24 09:00	2023/04/24 17:00	単日	北葛飾線1L	北葛飾線1L	電線腐食点検:《No.》18～《No.》19～《No.》20 2径間	年間計画	変更		
0324743	東京	2023/04/24 09:00	2023/05/08 17:00	連続	東京北線1L	東京北線1L	・No.3040他 【東京北線No.3062他鉄塔部材取替工事】 ・No.3062他	年間計画	変更		
0324754	東京	2023/04/24 09:00	2023/05/08 17:00	連続	東京北線2L	東京北線2L	・No.3040他 【東京北線No.3062他鉄塔部材取替工事】 ・No.3062他	年間計画	変更		
0324044	東京	2023/04/25 08:00	2023/04/25 18:00	単日	西東京(変)	京浜線3L	・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業および組み合わせ試験	年間計画	変更		
0324744	東京	2023/04/25 08:00	2023/04/25 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線2LのCBO2	GIS停止試験(母線LS)	年間計画	変更	制約有	
0324819	東京	2023/04/25 09:00	2023/04/26 17:00	連続	新野田(変)	新野田線1L/新野田線1LのCBO1	・GIS 新野田線1L停止試験B	年間計画	変更	制約有	
0324046	東京	2023/04/26 08:00	2023/04/26 18:00	単日	西東京(変)	京浜線4L	・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業および組み合わせ試験	年間計画	変更		
0323999	東京	2023/04/26 09:00	2023/04/26 17:00	単日	西越谷線2L	西越谷線2L	1.がいし点検:《No.》3 計1基	年間計画	変更		
0324048	東京	2023/04/27 09:00	2023/04/28 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO51	・北葛飾線1L GIS(空気操作)停止試験B	年間計画	変更		
0326618	東京	2023/04/27 09:00	2023/04/27 18:00	単日	那珂(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO4/275kV甲母線	CBO4 12年点検	年間計画	変更	制約有	
0324748	東京	2023/04/28 09:00	2023/05/12 15:00	連続	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・制御ケーブル切替 ・確認試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0326615	東京	2023/04/28 09:00	2023/04/28 18:00	単日	那珂(変)	那珂線2LのCBO4/275kV乙母線	LS 204 操作機構部点検	年間計画	変更	制約有	
0324050	東京	2023/04/29 08:00	2023/04/29 18:00	単日	西東京(変)	港北線2L	・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等 切替え作業および組み合わせ試験	年間計画	変更	制約有	
0324051	東京	2023/04/29 08:00	2023/04/29 18:00	単日	西東京(変)	港北線2LのCBO8	・LS108普通点検	年間計画	変更	制約有	
0324053	東京	2023/04/29 09:00	2023/04/29 13:00	単日	港北	港北線2LのCBO2	CT回路切離・短絡、HBR LSハレット切離	年間計画	変更	制約有	
0306040	東京	2023/04/30 18:00	2023/04/30 19:00	単日	北多摩	新宿線1L/新宿線1LのCBO3	・新宿線1L用アンブPD取替後の試充電試験、センス試験	年間計画	変更		
0324056	東京	2023/05/01 08:00	2023/05/04 18:00	連続	西東京(変)	港北線1LのCBO7	・LS107更新 ・屋外分電盤更新	年間計画	変更	制約有	
0324057	東京	2023/05/01 08:00	2023/05/01 18:00	単日	西東京(変)	佐久間東幹里線2LのCBO4	・LS104普通点検 ・130E普通点検	年間計画	変更		
0324234	東京	2023/05/02 08:00	2023/05/02 18:00	単日	西東京(変)	港北線1L	・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等 切替え作業および組み合わせ試験	年間計画	変更	制約有	
0324235	東京	2023/05/02 08:00	2023/05/02 18:00	単日	西東京(変)	佐久間東幹里線1LのCBO3	・LS103普通点検	年間計画	変更		
0324237	東京	2023/05/02 09:00	2023/05/02 13:00	単日	港北	港北線1LのCBO1	CT回路切離・短絡、HBR LSハレット切離	年間計画	変更	制約有	
0324240	東京	2023/05/04 18:00	2023/05/04 20:00	単日	西東京(変)	港北線1LのCBO7	・LS107更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0304766	東京	2023/05/07 09:00	2023/05/07 17:00	単日	北多摩	新宿線1L	・LS903電動化および諸試験	年間計画	変更		
0324760	東京	2023/05/07 09:00	2023/05/11 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1	・制御ケーブル切離し、接続 ・CT、VT回路切替 ・他盤関係切替 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0326628	東京	2023/05/07 09:00	2023/05/11 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1	【新京葉変電所新京葉線OLR取替工事】 【新京葉1L OLR】 ・制御回路切替	年間計画	変更	制約有	
0326629	東京	2023/05/07 09:00	2023/05/11 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新京葉1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	制約有	
0306039	東京	2023/05/07 17:00	2023/05/07 18:00	単日	北多摩	新宿線1L	・CBO903取替後の試充電、超音波測定	年間計画	変更		
0306043	東京	2023/05/09 08:00	2023/06/08 17:00	連続	北多摩	新宿線3L	・CBO905取替(ABM→GCB) ・CBO905取替に伴う危険防止(新宿線3L) ・CBO905開極位相制御盤設置 ・新宿線3LShr用排油槽修理	年間計画	変更		
0323988	東京	2023/05/10 09:00	2023/05/10 17:00	単日	中東京(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO1	1.O1 GCB停止試験(12年) 2.VCT回路絶縁抵抗測定 3.LPD停止試験(12年)	年間計画	変更		
0324040	東京	2023/05/10 09:00	2023/05/12 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.がいし点検 《No.》41.《No.》42 計2基 2.電線・地線・鉄塔点検 3径間 《No.》3～《No.》4.《No.》10～《No.》11.《No.》13～《No.》14	年間計画	変更		
0324010	東京	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	中東京(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO2	1.O2 GCB停止試験(12年) 2.VCT回路絶縁抵抗測定 3.LPD停止試験(12年)	年間計画	変更		
0324777	東京	2023/05/11 17:00	2023/05/11 20:00	単日	新古河(変)	新京葉線1L	・VT突き合わせ ・電圧電流位相測定 試験No.基送-4	年間計画	変更	制約有	
0326630	東京	2023/05/11 17:00	2023/05/11 20:00	単日	新京葉(変)	新京葉線1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新京葉1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック	年間計画	変更	制約有	
0326631	東京	2023/05/11 17:00	2023/05/11 20:00	単日	新京葉(変)	新京葉線1L	【新京葉変電所新京葉線OLR取替工事】 【新京葉1L】 ・電流・位相チェック	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0323990	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	中東京(変)	中沢線3L/中沢線3LのCBO3	1.O3 GCB停止試験(12年) 2.VCT回路絶縁抵抗測定 3.LPD停止試験(12年)	年間計画	変更		
0324779	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/31 17:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	・《No.》90,93,102,110,112,116他 計7基 【新京葉線《No.》64他鉄塔部材補修工事】 ・No.64他 【初期点検】 ・No.54, 55, 56, 117 4基	年間計画	変更	制約有	
0324780	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/31 17:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	【新京葉線《No.》1他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 《No.》1～6,《No.》10～12 9基	年間計画	変更	制約有	
0324781	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/21 17:00	連続	東京北線2L	東京北線2L	防錆塗装 4基	年間計画	変更		
0325142	東京	2023/05/12 09:00	2023/05/18 17:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	線路名:新野田線2番 作業場所:新野田変電所 作業内容:密度スイッチ取替え、バイパス配管取替	年間計画	変更	制約有	
0324782	東京	2023/05/12 15:00	2023/05/12 17:00	単日	新野田(変)	東京北線1L	・電流チェック ・電圧突合せ	年間計画	変更		
0323991	東京	2023/05/13 09:00	2023/05/13 17:00	単日	中東京(変)	中沢線4L/中沢線4LのCBO4	1.O4 GCB停止試験(12年) 2.VCT回路絶縁抵抗測定 3.LPD停止試験(12年)	年間計画	変更		
0324853	東京	2023/05/15 08:00	2023/05/17 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	1.落雪防止対策 新しいわき線《No.》111～112	年間計画	変更		
0324809	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/15 17:00	単日	北東京(変)	東京北線1LのCBO7	東京北線1L O7 停止試験12年【GCB】	年間計画	変更		
0324810	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/29 17:00	連続	東京北線2L	東京北線2L	・No.3040他 【東京北線No.3062他鉄塔部材取替工事】 ・No.3062他	年間計画	変更		
0324844	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/20 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線2LのCBO2	1.LS202導電部修理	年間計画	変更		
0324845	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2	・制御ケーブル切離し、接続 ・CT、VT回路切替 ・他盤関係切替	年間計画	変更	制約有	
0324854	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/29 17:00	連続	東京北線1L	東京北線1L	・No.3040他 【東京北線No.3062他鉄塔部材取替工事】 ・No.3062他	年間計画	変更		
0326632	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新京葉2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	制約有	
0326633	東京	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2	【新京葉変電所新京葉線OLR取替工事】 【新京葉2L OLR】 ・制御回路切替 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0306045	東京	2023/05/16 09:00	2023/05/18 17:00	連続	北多摩	新宿線3L	・LS905操作機構取替	年間計画	変更		
0324820	東京	2023/05/16 09:00	2023/05/16 17:00	単日	北東京(変)	東京北線2LのCBO8	東京北線2L O8 停止試験12年【GCB】	年間計画	変更		
0327183	東京	2023/05/16 09:00	2023/05/21 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線2LのCBO2	・CBO2停止試験(12年) ・LS102停止試験(12年) ・LS202停止試験(12年)	年間計画	変更	制約有	
0324832	東京	2023/05/18 08:00	2023/05/20 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	1.落雪防止対策 新しいわき線《No.》111～112	年間計画	変更		
0324503	東京	2023/05/18 09:00	2023/06/11 17:00	連続	北葛飾線2L	北葛飾線2L	・《No.》1, 《No.》3～《No.》8 計7基 【a6 北葛飾線《No.》9他鉄塔部材補修工事】 ・《No.》9～《No.》14 計6基	年間計画	変更		
0324837	東京	2023/05/18 09:00	2023/05/18 17:00	単日	新榛名線1L	新榛名線1L	【保守業務委託】 ▼がいの点検 新榛名線《No.》1	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324838	東京	2023/05/18 09:00	2023/05/31 15:00	連続	北東京(変)	東京北線2L	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験	年間計画	変更		
0324839	東京	2023/05/18 09:00	2023/05/31 15:00	連続	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・制御ケーブル切替 ・確認試験	年間計画	変更		
0324286	東京	2023/05/19 09:00	2023/05/19 13:00	単日	港北	横浜港北線4LのCBO6	CT回路切離・短絡、HBR LSハレット切離、HBR他装置トリップ切離	年間計画	変更	制約有	
0324842	東京	2023/05/19 09:00	2023/05/19 17:00	単日	新橋名線2L	新橋名線2L	【保守業務委託】 ▼がいし点検 新橋名線《No.》1	年間計画	変更		
0324288	東京	2023/05/22 08:00	2023/05/28 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検《No.》406～北相模(変)ST/13基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》350～《No.》355/6基 《3》架空地線張替《No.》364～《No.》370/6径間	年間計画	変更		
0324580	東京	2023/05/22 09:00	2023/05/25 17:00	連続	東毛(変)	東毛線1LのCBO1	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0324581	東京	2023/05/23 09:00	2023/05/23 17:00	単日	東毛(変)	東毛線1L	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0324917	東京	2023/05/23 09:00	2023/05/24 17:00	連続	新古河(変)	新古河線2LのCBO8	・CBO8停止試験(12年)	年間計画	変更	制約有	
0324918	東京	2023/05/23 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	新吾妻線1L	新吾妻線1L	【保守点検作業】 ▼がいし点検 新橋名(変) ▼電線・地線本体点検 新吾妻線《No.》219～220,224～225,229 ～230,234～235	年間計画	変更		
0324929	東京	2023/05/25 17:00	2023/05/25 20:00	単日	新古河(変)	新京葉線2LのCBO2	・LS102白相動作確認用リミットSW修理	年間計画	変更	制約有	
0324338	東京	2023/05/29 08:00	2023/06/04 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検《No.》406～北相模(変)ST/13基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》350～《No.》355/6基	年間計画	変更		
0324585	東京	2023/05/29 09:00	2023/06/01 17:00	連続	東毛(変)	東毛線2LのCBO2	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0324933	東京	2023/05/29 09:00	2023/06/01 17:00	毎日	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【保守点検作業】 ▼がいし点検 新橋名(変) ▼電線・地線本体点検 新吾妻線《No.》219～220,224～225,229 ～230,234～235	年間計画	変更		
0324586	東京	2023/05/30 09:00	2023/05/30 17:00	単日	東毛(変)	東毛線2L	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0324937	東京	2023/05/31 15:00	2023/05/31 17:00	単日	新野田(変)	東京北線2L	・電流チェック ・電圧突合せ	年間計画	変更		
0324342	東京	2023/05/31 17:00	2023/05/31 17:30	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	制約有	
0324880	東京	2023/05/31 17:00	2023/05/31 20:00	単日	新古河(変)	新京葉線2L	・VT突き合わせ ・電圧電流位相測定 試験No.基送-4	年間計画	変更	制約有	
0326634	東京	2023/05/31 17:00	2023/05/31 20:00	単日	新京葉(変)	新京葉線2L	【新京葉変電所新京葉線OLR取替工事】 【新京葉2L】 ・電流・位相チェック	年間計画	変更	制約有	
0326635	東京	2023/05/31 17:00	2023/05/31 20:00	単日	新京葉(変)	新京葉線2L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新京葉2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック	年間計画	変更	制約有	
0324763	東京	2023/06/01 08:00	2023/06/10 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO7	計器用変圧器採油	年間計画	変更		
0324343	東京	2023/06/01 09:00	2023/06/30 17:00	連続	東内幸町	高輪線2L	Rv取替	年間計画	変更	制約有	
0324344	東京	2023/06/01 09:00	2023/06/30 15:00	連続	高輪	高輪線2L/高輪線2LのCBO2	・制御ケーブル切離し、接続 ・Ry盤取替 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0324345	東京	2023/06/01 09:00	2023/06/30 17:00	連続	東内幸町	高輪線2LのCBO8	Rv取替	年間計画	変更	制約有	
0324888	東京	2023/06/03 09:00	2023/06/10 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線1L/印旛線1LのCBO3	印旛線1L TC切替	年間計画	変更		
0324348	東京	2023/06/03 23:00	2023/06/04 07:00	連続	北多摩	新宿線2L	・CBO904取替(ABM→GCB) ・CBO904取替に伴う危険防止(新宿線2L) ・CH～LS904 リード線切り離し	年間計画	変更		
0306204	東京	2023/06/04 09:00	2023/06/05 17:00	毎日	北多摩	新宿線3LのCBO5	・CBO905遮断器取替後の諸試験	年間計画	変更		
0324028	東京	2023/06/05 09:00	2023/06/06 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.がいし点検 豊岡《No.》18～《No.》22 計5基	年間計画	変更		
0324438	東京	2023/06/05 09:00	2023/06/16 17:00	連続	高輪線2L	高輪線2L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:港537K,港548K,港503D	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324793	東京	2023/06/05 09:00	2023/06/09 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線腐食点検《No.》139～140 1径間 《2》電線・地線点検《No.》84,《No.》114,144,174(4径間)	年間計画	変更		
0306205	東京	2023/06/08 09:00	2023/06/08 17:00	単日	北多摩	新宿線3L 新宿線3L	・LS905電動化および諸試験	年間計画	変更		
0306052	東京	2023/06/08 17:00	2023/06/08 19:00	単日	北多摩		・CBO905取替後の試充電、超音波測定 (17:00～18:00) ・CBO905取替後(O905開極位相制御盤設置)のVT突合せ、電圧 電流位相測定 (18:00～19:00)	年間計画	変更		
0324835	東京	2023/06/12 08:00	2023/06/21 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO8	計器用変圧器採油	年間計画	変更		
0324424	東京	2023/06/12 09:00	2023/06/12 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線1L/墨東線1LのCBO7	1.墨東線1L 7号Shr GIS 12年点検 2.7号Shr 停止試験	年間計画	変更		
0324826	東京	2023/06/12 09:00	2023/06/15 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	《1》電線・地線点検《No.》84,《No.》114,144,174(4径間)	年間計画	変更		
0324807	東京	2023/06/13 08:00	2023/06/14 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO8	・CBO8 12年停止試験 ・セミGIS12年停止試験	年間計画	変更		
0324427	東京	2023/06/13 09:00	2023/06/13 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.墨東線2L 8号Shr GIS 12年点検	年間計画	変更		
0324027	東京	2023/06/15 09:00	2023/06/16 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.がいに点検 豊岡《No.》18～《No.》22 計5基	年間計画	変更		
0324909	東京	2023/06/17 09:00	2023/06/24 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO4	印旛線2L TC切替	年間計画	変更		
0324000	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/19 17:00	単日	中沢線2L	中沢線2L	1.がいに金具補修 《No.》6「直営」	年間計画	変更		
0324914	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/19 17:00	単日	新所沢線1L	新所沢線1L	懸垂クランプボルト補修 新所沢線No.14	年間計画	変更		
0325053	東京	2023/06/19 09:00	2023/06/20 17:00	毎日	新所沢線1L	新所沢線1L	1.がいに点検 新所沢《No.》88, 新所沢(変), 新飯能(変) 計3基	年間計画	変更		
0325059	東京	2023/06/21 09:00	2023/06/22 17:00	毎日	新所沢線2L	新所沢線2L	1.がいに点検 新所沢《No.》88, 新所沢(変), 新飯能(変) 計3基	年間計画	変更		
0324726	東京	2023/06/22 09:00	2023/06/27 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線1LのCBO1	■LS101耐震対策	年間計画	変更		
0324436	東京	2023/06/25 09:00	2023/06/25 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・CBO904取替後の諸試験 ・CH～LS904 リード線切り離し	年間計画	変更		
0324437	東京	2023/06/25 17:00	2023/06/25 18:00	単日	北多摩	新宿線2LのCBO4/新宿線2L	・CBO904取替後の試充電、超音波測定	年間計画	変更		
0324001	東京	2023/06/26 09:00	2023/06/26 17:00	単日	中沢線3L	中沢線3L	1.電線腐食診断《No.》6～《No.》7「技術」	年間計画	変更		
0324722	東京	2023/06/26 09:00	2023/06/27 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線1LのCBO1	○新茂木線1L O1 GCB(油圧・電動ハネ)普点B	年間計画	変更		
0324063	東京	2023/06/30 15:00	2023/06/30 17:00	単日	高輪	高輪線2L	・VT突合せ、電流位相測定 ・試験No.個別調整	年間計画	変更	制約有	
0324064	東京	2023/06/30 15:00	2023/06/30 17:00	単日	東内幸町	高輪線2L	・VT突合せ、電流位相測定 ・試験No.個別調整	年間計画	変更	制約有	
0324955	東京	2023/07/03 08:00	2023/07/04 17:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・CBO1 12年停止試験 ・セミGIS12年停止試験	年間計画	変更		
0324956	東京	2023/07/03 09:00	2023/07/04 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《No.》9,《No.》12鉄塔改造材スケッチ	年間計画	変更		
0324957	東京	2023/07/04 09:00	2023/07/04 17:00	単日	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線・地線点検《No.》56～57(1径間)	年間計画	変更		
0324958	東京	2023/07/05 08:00	2023/07/27 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.防錆塗装《No.》32,《No.》33,《No.》34,《No.》35,《No.》37 計5基	年間計画	変更		
0313076	東京	2023/07/05 09:00	2023/07/08 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線1LのCBO5	・【LS105】 1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.確認試験 ・GIS手動ELSタイマー修理	年間計画	変更		
0324960	東京	2023/07/06 09:00	2023/07/07 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線・地線点検《No.》56～57(1径間) 《2》電線摩耗箇所点検《No.》71,72(1径間)	年間計画	変更		
0324961	東京	2023/07/06 09:00	2023/07/07 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《No.》9,《No.》12鉄塔改造材スケッチ	年間計画	変更		
0313077	東京	2023/07/10 09:00	2023/07/13 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線1LのCBO5	・【LS205】 1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.確認試験	年間計画	変更		
0324065	東京	2023/07/11 08:30	2023/07/16 18:00	連続	佐久間東幹線里線1L	佐久間東幹線里線1L	《1》除雪機の取外《No.》429～《No.》431ノ2径間 《2》電線補修 実施箇所検討中	年間計画	変更		
0324066	東京	2023/07/17 08:30	2023/07/22 18:00	連続	佐久間東幹線里線2L	佐久間東幹線里線2L	《1》除雪機の取外《No.》429～《No.》431ノ2径間 《2》電線補修 実施箇所検討中	年間計画	変更		
0324963	東京	2023/07/17 09:00	2023/07/27 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線1L	1.新岡部線1号リレー取替	年間計画	変更		
0324964	東京	2023/07/17 09:00	2023/07/27 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線1LのCBO5	1.新岡部線1号リレー取替	年間計画	変更		
0324965	東京	2023/07/17 09:00	2023/07/27 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線1L/新岡部線1LのCBO3	1.新岡部線1号リレー取替	年間計画	変更		
0324070	東京	2023/07/23 09:00	2023/07/23 17:00	単日	水道橋	水道橋線1L/水道橋線1LのCBO1	水道橋線2L CBO2TDS12年停止試験	年間計画	変更		
0324967	東京	2023/07/24 09:00	2023/07/29 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【ジャンパー補修】 新秦野線《No.》14,《No.》27,《No.》42,《No.》47,《No.》48,《No.》50 新赤城線1Lカス絶縁開閉装置(GIS) O7 停止試験(6年)[直営]	年間計画	変更		
0324968	東京	2023/07/24 09:00	2023/07/24 17:00	単日	新新田(変)	新赤城線1LのCBO7		年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324969	東京	2023/07/24 09:00	2023/07/25 17:00	連続	東群馬(変)	新赤城線1L/新赤城線1LのCBO31	新赤城線1Lガス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)	年間計画	変更		
0324970	東京	2023/07/24 09:00	2023/07/24 17:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	【保守業務委託】 ▼がいし点検 東群馬幹線(No.)1	年間計画	変更		
0324974	東京	2023/07/30 08:00	2023/08/21 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.防錆塗装 《No.》32.《No.》33.《No.》34.《No.》35.《No.》37 計5基	年間計画	変更		
0324071	東京	2023/07/30 09:00	2023/07/30 17:00	単日	水道橋	水道橋線2L/水道橋線2LのCBO2	水道橋線2L.CBO2.TDS12年停止試験	年間計画	変更		
0324975	東京	2023/07/31 09:00	2023/08/03 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線2LのCBO6	・【LS106】 1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0324977	東京	2023/08/01 09:00	2023/08/04 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【ジャンパー補修】 新秦野線《No.》47.《No.》50.《No.》51	年間計画	変更		
0324978	東京	2023/08/01 09:00	2023/08/01 17:00	単日	新新田(変)	新赤城線2LのCBO8	新赤城線2Lガス絶縁開閉装置(GIS) O8 停止試験(6年)【直営】	年間計画	変更		
0324979	東京	2023/08/01 09:00	2023/08/02 17:00	連続	東群馬(変)	新赤城線2L/新赤城線2LのCBO32	新赤城線2Lガス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)	年間計画	変更		
0324980	東京	2023/08/01 09:00	2023/08/01 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	【保守業務委託】 ▼がいし点検 東群馬幹線(No.)1	年間計画	変更		
0324982	東京	2023/08/07 09:00	2023/08/21 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線2L	1.新岡部線2号リレー取替	年間計画	変更		
0324983	東京	2023/08/07 09:00	2023/08/10 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線2LのCBO6	・【LS206】 1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0324984	東京	2023/08/07 09:00	2023/08/21 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線2LのCBO6	1.新岡部線2号リレー取替	年間計画	変更		
0324985	東京	2023/08/07 09:00	2023/08/21 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO4	1.新岡部線1号リレー取替	年間計画	変更		
0324072	東京	2023/09/12 09:30	2023/09/12 17:00	単日	水道橋線2L	水道橋線2L	【絶縁油採取】	年間計画	変更		
0324079	東京	2023/09/14 22:00	2023/09/15 08:00	連続	豊島	豊島線3LのCBO3	作業場所:鎌馬変電所(VP) GCB停止試験B(O3)	年間計画	変更	制約有	
0324080	東京	2023/09/19 08:00	2023/09/20 15:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 (佐久間東幹中線1L) ・母線保護・送電線高速後備リレー取替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0324081	東京	2023/09/19 10:00	2023/09/19 15:00	単日	新古河(変)	河北線1LのCBO31	・CBO31停止試験(6年)	年間計画	変更		
0324297	東京	2023/09/20 10:00	2023/09/20 15:00	単日	新古河(変)	河北線2LのCBO32	・CBO32停止試験(6年)	年間計画	変更		
0324362	東京	2023/09/20 15:00	2023/09/20 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 (佐久間東幹中線1L) ・電圧突き合わせ試験 ・電流位相測定	年間計画	変更		
0324364	東京	2023/09/21 08:00	2023/09/22 15:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 (佐久間東幹中線2L) ・母線保護・送電線高速後備リレー取替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0324661	東京	2023/09/21 09:00	2023/10/02 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	安曇幹線1L鉄塔塗装(No.)57.58.59 3基 電線腐食点検 《No.》42~43・72~73	年間計画	変更	制約有	
0324849	東京	2023/09/21 09:00	2023/10/04 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	【安曇幹線1号線(No.》104他鉄塔塗装工事】 《No.》104.105.106.107 4基	年間計画	変更	制約有	
0324367	東京	2023/09/21 22:00	2023/09/22 08:00	連続	豊島	東内幸町線3LのCBO9	GCB停止試験B(O9)	年間計画	変更	制約有	
0324840	東京	2023/09/22 08:00	2023/09/27 18:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L/安曇幹線1LのCBO1	O1点検	年間計画	変更	制約有	
0324368	東京	2023/09/22 15:00	2023/09/22 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 (佐久間東幹中線2L) ・電圧突き合わせ試験 ・電流位相測定	年間計画	変更		
0325017	東京	2023/09/25 09:00	2023/09/26 17:00	連続	新新田(変)	新栃木線1L/新栃木線1LのCBO1	新栃木線1Lガス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)	年間計画	変更		
0326727	東京	2023/09/25 09:00	2023/09/29 17:00	連続	新京葉(変)	房総線1L/房総線1LのCBO3	・中継盤取替および遠方監視制御装置取替	年間計画	変更		
0324787	東京	2023/09/27 09:00	2023/09/28 17:00	毎日	新野田(変)	東京北線1LのCBO57	・LS57 停止試験(1日目) ・LS157 停止試験(1日目) ・LS257 停止試験(2日目)	年間計画	変更		
0324789	東京	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	新野田(変)	東京北線1L	・LS57 停止試験 ・計器用変圧器停止試験A	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324369	東京	2023/09/28 22:00	2023/09/29 08:00	連続	豊島	豊島線2L/豊島線2LのCBO2	GBC停止試験B(O2) GIS停止兼B(2.E2)	年間計画	変更	制約有	
0324919	東京	2023/09/29 09:00	2023/09/29 17:00	単日	新野田(変)	東京北線2L	・LS58 停止試験 ・計器用変圧器停止試験A	年間計画	変更		
0324920	東京	2023/09/29 09:00	2023/09/30 17:00	毎日	新野田(変)	東京北線2LのCBO58	・東京北線2L O-58 GCB(油圧・電動バネ)停止試験B ・東京北線2L 計器用変圧器2次・3次回路絶縁抵抗測定 ・東京北線2L LS58 停止試験(1日目) ・東京北線2L LS158 停止試験(1日目) ・東京北線2L LS258 停止試験(2日目)	年間計画	変更		
0326728	東京	2023/09/29 17:00	2023/09/29 19:00	単日	新京葉(変)	房総線1L	・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック	年間計画	変更		
0324374	東京	2023/10/01 09:00	2023/11/30 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・中間接続部補修アラミドシート補修 ・場所:文6D(黒相)	年間計画	変更	制約有	
0324375	東京	2023/10/01 09:00	2024/02/28 17:00	連続	豊島線1L	豊島線1L	1.接続部解体・組立(川106M)	年間計画	変更	制約有	
0324376	東京	2023/10/01 09:00	2024/02/28 17:00	連続	豊島線1L	豊島線1L	接続部解体・組立(川106M)	年間計画	変更	制約有	
0325133	東京	2023/10/01 09:00	2023/10/06 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線1LのCBO1	■LS201耐震対策	年間計画	変更		
0325134	東京	2023/10/01 09:00	2023/10/31 17:00	連続	東京東線1L	東京東線1L	・《No.》4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4067,4068,4069 計10基	年間計画	変更		
0324377	東京	2023/10/02 08:00	2023/10/02 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1LのCBO7/西南川越線2LのCBO8	1. 275kVブスタイルS120 碍子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324379	東京	2023/10/02 09:00	2023/10/03 17:00	毎日	河北線1L	河北線1L	1.スベークサーボルト補修 2.がいに点検:《No.》12~《No.》15 計4基	年間計画	変更		
0324381	東京	2023/10/02 09:00	2023/10/07 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	線路名:北葛飾線1番 作業場所:新野田変電所 作業内容:密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルブ取替え	年間計画	変更		
0326637	東京	2023/10/02 09:00	2023/10/06 17:00	連続	新京葉(変)	房総線2L/房総線2LのCBO4	・中継盤および遠方監視制御装置取替 ・CT回路改修	年間計画	変更		
0324439	東京	2023/10/03 08:00	2023/10/03 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1LのCBO7/西南川越線2LのCBO8	1. 西南川越線1号LS107 碍子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324442	東京	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	電線腐食点検:《No.》1009~《No.》1010	年間計画	変更		
0324447	東京	2023/10/04 08:00	2023/10/04 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線2LのCBO8	1. 西南川越線2号LS108 碍子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324450	東京	2023/10/04 09:00	2023/10/27 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.防錆塗装 《No.》9, 《No.》21, 《No.》31 計3基 2.部材取替 《No.》9, 《No.》21, 《No.》31 計3基 3.電線・地線点検 《No.》3~《No.》4, 《No.》8~《No.》9, 《No.》13~《No.》14, 《No.》30~《No.》31 計4径間	年間計画	変更		
0324451	東京	2023/10/04 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	河北線2L	河北線2L	1.がいに点検:《No.》12~《No.》15 計4基	年間計画	変更		
0325063	東京	2023/10/05 09:00	2023/10/16 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	(1)電線腐食点検 《No.》81~82 (2)電線・地線点検《No.》81,《No.》111,141,171(4径間) (3)部材取替《No.》127(1基) (4)鉄塔防錆塗装工事 《No.》154,155,156,157,158(5基)	年間計画	変更		
0324082	東京	2023/10/06 09:00	2023/10/06 17:00	単日	水道橋	水道橋線3L/水道橋線3LのCBO3	275kVGIS油圧操作機構修	年間計画	変更		
0324084	東京	2023/10/06 10:00	2023/10/06 16:00	単日	上尾(変)	上尾線1LのCBO1	1.GIS 6年停止試験	年間計画	変更		
0326642	東京	2023/10/06 17:00	2023/10/06 19:00	単日	新京葉(変)	房総線2L	・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック	年間計画	変更		
0324088	東京	2023/10/08 08:00	2023/10/08 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1LのCBO7	1. 西南川越線1号LS207 碍子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324091	東京	2023/10/09 08:00	2023/10/09 18:00	単日	南狭山(変)	西南川越線2LのCBO8	1. 西南川越線2号LS208 碍子アダプタ・防雀カバー取付	年間計画	変更		
0324092	東京	2023/10/09 09:00	2023/10/09 17:00	単日	北東京(変)	河北線3LのCBO5	河北線3L O5 停止試験12年[GCB]	年間計画	変更		
0324554	東京	2023/10/09 09:00	2023/10/10 16:00	毎日	東毛(変)	東毛線2L/東毛線2LのCBO2	東毛線2L PT 停止試験(12年) ・東毛線2L CBO2停止試験(12年)	年間計画	変更		
0325073	東京	2023/10/09 09:00	2023/10/14 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線2LのCBO2	■LS102耐震対策	年間計画	変更		
0325086	東京	2023/10/10 08:00	2023/10/26 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	1.防錆塗装《No.》240,241,245,246,247	年間計画	変更	制約有	
0325052	東京	2023/10/10 09:00	2023/10/26 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	鉄塔塗装 安曇幹線2L 《No.》1,8,10,21-23,26-32,45,54-56,73-84(29基)	年間計画	変更	制約有	
0325075	東京	2023/10/11 08:00	2023/10/12 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線1LとCBO1	1.FC関係FCI/F.系統過電圧保護盤切替(2FCは切離)	年間計画	変更	制約有	
0325076	東京	2023/10/11 08:00	2023/10/12 17:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線1LのCBO3	1.FC関係FCI/F.系統過電圧保護盤切替(2FCは切離)	年間計画	新規	制約有	
0325079	東京	2023/10/11 08:00	2023/10/16 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島幹線《No.》266 1基	年間計画	変更		
0324101	東京	2023/10/11 09:00	2023/10/11 17:00	単日	新古河(変)	河北線1LのCBO31	・制御ケール切離し,接続 ・母線LS条件切替 ・CT回路切離し,接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0325081	東京	2023/10/11 09:00	2023/10/12 17:00	連続	新新田(変)	新栃木線2L/新栃木線2LのCBO2	新栃木線2Lガス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0326644	東京	2023/10/11 09:00	2023/10/12 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO1	○福島中幹線1L 1 線路側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0324182	東京	2023/10/11 17:00	2023/10/11 19:00	単日	新古河(変)	河北線1LのCBO31	・電圧電流位相測定	年間計画	変更		
0324184	東京	2023/10/12 09:00	2023/10/12 17:00	単日	新古河(変)	河北線2LのCBO32	・制御ケーブル切離し・接続 ・母線LS条件切替 ・CT回路切離し・接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0324187	東京	2023/10/12 17:00	2023/10/12 19:00	単日	新古河(変)	河北線2LのCBO32	・電圧電流位相測定	年間計画	変更		
0324188	東京	2023/10/12 22:00	2023/10/13 08:00	連続	豊島	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO7	GIG停止試験B(O7,7,E7)	年間計画	変更	制約有	
0325087	東京	2023/10/13 09:00	2023/10/14 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線2LのCBO2	○新茂木線2L O2 GCB(油圧・電動バネ)普点B	年間計画	変更		
0325098	東京	2023/10/16 09:00	2023/10/17 17:00	連続	新新田(変)	新新田線1L/新新田線1LのCBO3	新新田線1Lカス絶縁開閉装置(GIS)停止試験(12年)	年間計画	変更		
0326650	東京	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線1L/印旛線1LのCBO5	・中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・CT回路改修	年間計画	変更		
0324194	東京	2023/10/16 10:00	2023/10/16 16:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 ・母線保護リレー切替(旧盤側切り離し)	年間計画	変更		
0325099	東京	2023/10/17 08:00	2023/10/18 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線2LとCBO2	1FC関係FCL/F.系統過電圧保護盤切替(2FCは切離)	年間計画	変更	制約有	
0325100	東京	2023/10/17 08:00	2023/10/18 17:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線2LのCBO4	1FC関係FCL/F.系統過電圧保護盤切替(2FCは切離)	年間計画	新規	制約有	
0324199	東京	2023/10/17 09:00	2023/10/17 17:00	単日	新古河(変)	河北線1LのCBO31	・制御ケーブル切離し・接続 ・母線LS条件切替 ・CT回路切離し・接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0325110	東京	2023/10/17 09:00	2023/10/22 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線2LのCBO2	■LS202耐震対策	年間計画	変更		
0324202	東京	2023/10/17 10:00	2023/10/17 16:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34	【新富士(変)275kV2U BPR・HBR取替】 ・母線保護リレー切替(旧盤側切り離し)	年間計画	変更		
0324204	東京	2023/10/17 17:00	2023/10/17 19:00	単日	新古河(変)	河北線1LのCBO31	・電圧電流位相測定	年間計画	変更		
0325112	東京	2023/10/18 08:00	2023/10/23 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島幹線《No.》266 1基	年間計画	変更		
0324206	東京	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	新古河(変)	河北線2LのCBO32	・制御ケーブル切離し・接続 ・母線LS条件切替 ・CT回路切離し・接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0325113	東京	2023/10/18 09:00	2023/10/29 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》電線懸垂クランプ摩耗調査《No.》137,《No.》180(2径間) 《2》電線・地線点検《No.》81,《No.》111, 141, 171(4径間) 《3》部材取替《No.》137, 138(2基) 《4》鉄塔防錆塗装工事 《No.》154,155,156,157,158(5基)	年間計画	変更		
0324210	東京	2023/10/18 17:00	2023/10/18 19:00	単日	新古河(変)	河北線2LのCBO32	・電圧電流位相測定	年間計画	変更		
0324212	東京	2023/10/18 22:00	2023/10/19 08:00	連続	豊島	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO7	GIS停止試験B(107,207)	年間計画	変更	制約有	
0325115	東京	2023/10/19 09:00	2023/10/24 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》鉄塔部材取替《No.》63(1基) 《2》SRリング取替《No.》61～《No.》63(2径間)	年間計画	変更		
0325116	東京	2023/10/20 09:00	2023/10/27 17:00	連続	新富士(変)	新桑野線2LのCBO4	【500kV断路器耐震補強工事】 (LS104耐震補強) ・架台取外・取付 ・LS解体・組立・確認試験	年間計画	変更		
0326664	東京	2023/10/20 17:00	2023/10/20 19:00	単日	新京葉(変)	印旛線1L	・母線LS電圧突き合わせ ・電流位相チェック	年間計画	変更		
0325159	東京	2023/10/25 08:00	2023/10/26 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4	・CBO4 12年停止試験 ・セミGIS12年停止試験	年間計画	変更		
0325161	東京	2023/10/25 09:00	2023/10/25 17:00	単日	香取線1L	香取線1L	【点検補修】 1. 電線本体点検 香取線《No.》7～No.8	年間計画	変更		
0325162	東京	2023/10/25 09:00	2023/10/27 17:00	連続	香取線1L	香取線1L	・香取線 《No.》39～《No.》甲65 計6径間	年間計画	変更		
0325163	東京	2023/10/25 09:00	2023/11/03 17:00	連続	香取線1L	香取線1L	【香取線《No.》21他鉄塔防錆塗装】 1. 防錆塗装 《No.》21,22,24 3基	年間計画	変更		
0325164	東京	2023/10/25 09:00	2023/11/01 17:00	連続	新佐原(変)	香取線1L/香取線1LのCBO33	TC取替	年間計画	変更		
0325165	東京	2023/10/25 09:00	2023/10/30 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》鉄塔部材取替《No.》64(1基) 《2》SRリング取替《No.》61～《No.》63(2径間)	年間計画	変更		
0325175	東京	2023/10/28 09:00	2023/11/01 17:00	連続	鹿島(変)	香取線1L	・ケーブル切離し・接続・試験	年間計画	変更		
0325176	東京	2023/10/28 09:00	2023/11/01 17:00	連続	鹿島(変)	香取線1LのCBO5	・ケーブル切離し・接続・試験	年間計画	変更		
0324229	東京	2023/10/30 09:00	2023/10/30 15:00	単日	北東京(変)	河北線4LのCBO6	河北線4L O6 停止試験12年【GCB】	年間計画	変更		
0324230	東京	2023/10/30 10:00	2023/10/30 16:00	単日	新座(変)	新座線1LのCBO1	1. GIS 6年停止試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324243	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/24 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.防錆塗装《No.》9、《No.》21、《No.》31 計3基 2.部材取替《No.》9、《No.》21、《No.》31 計3基 3.電線・地線点検《No.》3～《No.》4、《No.》8～《No.》9、《No.》13～《No.》14、《No.》30～《No.》31 計4径間	年間計画	変更		
0324244	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/30 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO4	Rv取替	年間計画	変更	制約有	
0324245	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/30 17:00	連続	豊島	東内幸町線1L	Rv取替(PCM、後備)	年間計画	変更	制約有	
0325188	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/01 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線1LのCBO1	○新茂木1L 101 LS(電動操作)12年停止試験	年間計画	変更		
0325189	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/30 17:00	連続	東京東線2L	東京東線2L	・《No.》4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4067,4068,4069 計10基	年間計画	変更		
0325190	東京	2023/11/01 09:00	2023/11/27 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	1.鉄塔防錆塗装工事 福島幹線《No.》353～427 2.電線腐食点検 福島幹線《No.》432～433	年間計画	変更		
0324848	東京	2023/11/02 09:00	2023/11/13 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	安曇幹線1L鉄塔塗装《No.》1,2 2基	年間計画	変更	制約有	
0325198	東京	2023/11/02 09:00	2023/11/02 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線1LのCBO1	○新茂木1L 201 LS(電動操作)12年停止試験	年間計画	変更		
0325203	東京	2023/11/03 09:00	2023/11/03 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線2LのCBO2	○新茂木2L 102 LS(電動操作)12年停止試験	年間計画	変更		
0325205	東京	2023/11/04 09:00	2023/11/04 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線2LのCBO2	○新茂木2L 202 LS(電動操作)12年停止試験	年間計画	変更		
0324249	東京	2023/11/06 08:00	2023/11/06 17:00	単日	新所沢(変)	南狭山線1L/南狭山線1LのCBO35	1.南狭山線1L CBO35停止試験[点検](12年:CT回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.南狭山線1L 簡易制御盤・中継盤 計器・計測器・変換器 一般点検	年間計画	変更		
0324784	東京	2023/11/06 08:00	2023/11/10 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線1LとCBO1 北葛飾線2L	○1ハレット追加 線路名:北葛飾線2番 作業場所:新野田変電所 作業内容:密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルブ取替え	年間計画	変更	制約有	
0324252	東京	2023/11/06 09:00	2023/11/11 17:00	連続	北葛飾線2L			年間計画	変更		
0324253	東京	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.電線・地線点検《No.》10～《No.》11、《No.》13～《No.》14、《No.》23～《No.》24、《No.》29～《No.》30、《No.》34～《No.》35、《No.》39～《No.》40 計6径間 2.がいの点検《No.》41、《No.》42 3.航空標識塗装:No.16	年間計画	変更		
0325207	東京	2023/11/06 09:00	2023/11/11 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線1L/中栃木線1LのCBO5	■LS5耐震対策	年間計画	変更		
0325208	東京	2023/11/07 08:00	2023/11/12 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線1L/新筑波線1LのCBO3	・LS3耐震化	年間計画	変更		
0325209	東京	2023/11/07 09:00	2023/11/17 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線スベータ取替工事】 1.スベータ取替 No.12～No.177 11径間	年間計画	変更		
0325217	東京	2023/11/09 08:00	2023/11/24 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島幹線《No.》304,305,306 計3基 【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線《No.》306～307,311～312,316～317,321～322,326～327,331～32,336～337,341～342 8径間	年間計画	変更		
0324299	東京	2023/11/09 10:00	2023/11/09 16:00	単日	上尾(変)	上尾線2LのCBO2 河北線3LのCBO33	1.GIS 6年停止試験 ・制御ケーブル切離し、接続 ・母線LS条件切替 ・CT回路切離し、接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0324303	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/10 17:00	単日	新古河(変)			年間計画	変更		
0325221	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/21 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	鉄塔塗装 安曇幹線2L 《No.》1,8,10,21-23,26-32、(29基)	年間計画	新規	制約有	
0325222	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/10 17:00	単日	香取線2L	香取線2L	[点検補修] 1.電線本体点検 香取線《No.》7～No.8	年間計画	変更		
0325223	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/19 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	【香取線《No.》21他鉄塔防錆塗装】 1.防錆塗装《No.》21,22,24 3基	年間計画	変更		
0325224	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/12 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	・香取線《No.》39～《No.》60 計5径間	年間計画	変更		
0325225	東京	2023/11/10 09:00	2023/11/17 17:00	連続	新佐原(変)	香取線2L/香取線2LのCBO34	TC取替	年間計画	変更		
0324307	東京	2023/11/10 17:00	2023/11/10 19:00	単日	新古河(変)	河北線3LのCBO33	・電圧電流位相測定	年間計画	変更		
0324308	東京	2023/11/13 08:00	2023/11/13 17:00	単日	新所沢(変)	南狭山線2L/南狭山線2LのCBO46	1.南狭山線2L CBO46停止試験[点検](12年:CT回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.南狭山線2L 簡易制御盤・中継盤 計器・計測器・変換器 一般点検	年間計画	変更		
0324309	東京	2023/11/13 09:00	2023/11/13 17:00	単日	新古河(変)	河北線4LのCBO34	・制御ケーブル切離し、接続 ・母線LS条件切替 ・CT回路切離し、接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0324310	東京	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.電線・地線点検 《No.》10～《No.》11, 《No.》13～《No.》14, 《No.》23～《No.》24, 《No.》29～《No.》30, 《No.》34～《No.》35, 《No.》39～《No.》40 計6径間 2.がいにし点検 《No.》41, 《No.》42 3. 航空機識塗装: No.16	年間計画	変更		
0325143	東京	2023/11/13 09:00	2023/12/02 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線1L/新多摩線1LのCBO5	・新多摩線1L引留鉄鋼500kV母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止	年間計画	変更		
0325231	東京	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	連続	鹿島(変)	香取線2L	・ケーブル切離し・接続・試験	年間計画	変更		
0325232	東京	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	連続	鹿島(変)	香取線2LのCBO6	・ケーブル切離し・接続・試験	年間計画	変更		
0324313	東京	2023/11/13 17:00	2023/11/13 19:00	単日	新古河(変)	河北線4LのCBO34	・電圧電流位相測定	年間計画	変更		
0325146	東京	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	新多摩線1L	新多摩線1L	【がいにし点検】 新多摩線《No.》1,《No.》2,新奈野(変)	年間計画	変更		
0324316	東京	2023/11/14 10:00	2023/11/14 17:00	単日	上野水道橋線1L	上野水道橋線1L	作業内容:終端接続部シリコン油採取 作業場所:上野変電所	年間計画	変更		
0325278	東京	2023/11/15 09:00	2023/11/15 17:00	単日	新奈野(変)	新多摩線1L	新多摩線1LCBO16年停止試験	年間計画	変更		
0324387	東京	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	新古河(変)	河北線3LのCBO33	・制御ケーブル切離し・接続 ・母線LS条件切替 ・CT回路切離し・接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0324388	東京	2023/11/16 17:00	2023/11/16 19:00	単日	新古河(変)	河北線3LのCBO33	・電圧電流位相測定	年間計画	変更		
0324389	東京	2023/11/17 09:00	2023/11/17 17:00	単日	新古河(変)	河北線4LのCBO34	・制御ケーブル切離し・接続 ・母線LS条件切替 ・CT回路切離し・接続 ・トリップ回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0324392	東京	2023/11/17 17:00	2023/11/17 19:00	単日	新古河(変)	河北線4LのCBO34	・電圧電流位相測定	年間計画	変更		
0325286	東京	2023/11/18 09:00	2023/11/19 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線1LのCBO5	○中栃木線1L O5 GCB(油圧・電動ハネ)普点B	年間計画	変更		
0324398	東京	2023/11/21 10:00	2023/11/21 17:00	単日	上野水道橋線2L	上野水道橋線2L	作業内容:終端接続部シリコン油採取 作業場所:上野変電所	年間計画	変更		
0326648	東京	2023/11/23 09:00	2023/11/24 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5	○福島里幹線1L O5 GCB(油圧・電動ハネ)12年停止試験	年間計画	変更		
0325297	東京	2023/11/25 08:00	2023/11/27 18:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検《No.》274～《No.》282/9基	年間計画	変更		
0325298	東京	2023/11/26 09:00	2023/11/27 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線2LのCBO6	○中栃木線2L O6 GCB(油圧・電動ハネ)普点B	年間計画	変更		
0327213	東京	2023/11/26 09:00	2023/11/27 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5	■CT回路切離し ■線路VT回路切離し	年間計画	変更		
0324895	東京	2023/11/27 08:00	2023/12/01 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線2LとCBO2	O2ハレット追加	年間計画	変更	制約有	
0325299	東京	2023/11/27 08:00	2023/12/01 17:00	連続	新茂木線1L	新茂木線1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新茂木線《No.》401～402,406～407,411～412,413～414,421～422,426～427,428～429,457～458,463～464 9径間	年間計画	変更		
0327214	東京	2023/11/27 17:00	2023/11/27 19:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5	■CT回路切離し後の諸試験	年間計画	変更		
0325301	東京	2023/11/28 08:00	2023/11/30 18:00	毎日	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検《No.》274～《No.》282/9基	年間計画	変更		
0325303	東京	2023/11/29 08:00	2023/12/14 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島幹線《No.》304,305,306 計3基	年間計画	変更		
0325304	東京	2023/11/29 09:00	2023/12/25 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線《No.》306～307,311～312,316～317,321～322,326～327,331～32,336～337,341～342 8径間	年間計画	変更		
0324404	東京	2023/11/30 09:00	2023/11/30 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線1L	1.鉄塔防錆塗装工事 福島幹線《No.》353～427 2.電線腐食点検 福島幹線《No.》432～433	年間計画	変更		
0325309	東京	2023/11/30 09:00	2023/12/05 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線2L/中栃木線2LのCBO6	・VT突合せ、電流位相測定 ・試験No.個別調整	年間計画	変更	制約有	
0324464	東京	2023/11/30 17:00	2023/11/30 18:00	単日	豊島	東内幸町線1L	■LS6耐震対策 Ry取替(PCM、後備)・VT突合せ、電流位相測定	年間計画	変更	制約有	
0324465	東京	2023/11/30 17:00	2023/11/30 17:30	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	制約有	
0324466	東京	2023/12/01 08:30	2023/12/08 18:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装 (3)部材・ボルト取替	年間計画	変更		
0324467	東京	2023/12/01 08:30	2023/12/07 18:00	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	(1)除雪機の取り付け《No.》429～《No.》431/2径間 (2)鉄塔防錆塗装《No.》423～《No.》425,《No.》428/4基 (3)電線補修 実施箇所検計中 (4)電線路細密点検 北相模ST～《No.》419/5基 (5)鉄塔部材・ボルト取替《No.》416-2,《No.》430/2基	年間計画	変更		
0324468	東京	2023/12/01 09:00	2023/12/01 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹線1L	・佐久間東幹線1L LPD停止試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0325314	東京	2023/12/04 08:00	2023/12/08 17:00	連続	新茂木線2L	新茂木線2L	〔総支社〕電線・地線本体点検 ・新茂木線(No.)406～407.411～412.413～414.421～422.426～427.428～429.457～458.463～464 8径間	年間計画	変更		
0324469	東京	2023/12/04 09:00	2023/12/04 17:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO55	豊洲内幸町線1番GIS停止試験	年間計画	変更		
0325316	東京	2023/12/04 09:00	2023/12/23 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線2L/新多摩線2LのCBO6	・新多摩線2L引留鉄鋼500kV母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止	年間計画	変更		
0324472	東京	2023/12/05 09:00	2023/12/05 17:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO65	豊洲内幸町線2番GIS停止試験	年間計画	変更		
0325317	東京	2023/12/05 09:00	2023/12/05 17:00	単日	新多摩線2L	新多摩線2L	〔カール点検〕 新多摩線(No.)1.《No.》2.新奈野(変)	年間計画	変更		
0324474	東京	2023/12/06 09:00	2023/12/06 17:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線3L/豊洲内幸町線3LのCBO75	豊洲内幸町線3番GIS停止試験	年間計画	変更		
0324475	東京	2023/12/08 09:00	2023/12/09 17:00	連続	豊洲永代橋線3L	豊洲永代橋線3L	内容:ケーブル支持補修 場所:永代橋変電所	年間計画	変更		
0324476	東京	2023/12/12 08:30	2023/12/19 18:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装 《3》部材・ボルト取替	年間計画	変更		
0324477	東京	2023/12/12 08:30	2023/12/18 18:00	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》除雪機の取り付け《No.》429～《No.》431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装《No.》423～《No.》425、《No.》428/4基 《3》電線補修 実施箇所検討中 《4》電線路細密点検 北相模ST～《No.》419/5基 《5》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》416-2、《No.》430/2基	年間計画	変更		
0324478	東京	2023/12/12 09:00	2023/12/14 17:00	連続	永代橋	墨東線1L/墨東線1LのCBO1	墨東線1L切替 確認試験	年間計画	変更		
0324480	東京	2023/12/12 09:00	2023/12/12 17:00	単日	水道橋	上野水道橋線3L/上野水道橋線3LのCBO7	上能水橋橋線3L CBO7GIS12年停止試験	年間計画	変更		
0324481	東京	2023/12/12 09:00	2023/12/12 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹里線2L	・佐久間東幹里線2L LPD停止試験	年間計画	変更		
0324482	東京	2023/12/12 10:00	2023/12/12 17:00	単日	上野水道橋線3L	上野水道橋線3L	作業内容:終端接続部シリコン油採取 作業場所:上野変電所	年間計画	変更		
0326675	東京	2023/12/18 07:00	2023/12/23 18:00	連続	房総線(変)	房総線1L	・甲1母線接続架線撤去、S100撤去	年間計画	変更		
0324105	東京	2023/12/20 09:00	2023/12/22 17:00	連続	永代橋	豊洲永代橋線1L/豊洲永代橋線1LのCBO5	豊洲永代橋線1L切替 確認試験	年間計画	変更		
0324106	東京	2023/12/21 22:00	2023/12/22 08:00	連続	豊島	豊島線1LのCBO1/豊島線1L	GCB停止試験B(O1.1.E1)	年間計画	変更	制約有	
0327164	東京	2023/12/24 09:00	2023/12/24 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2LのCBO6	☆LS6サーマルリ－他修理	年間計画	変更		
0327165	東京	2023/12/24 09:00	2023/12/24 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2L	☆LS6サーマルリ－他修理	年間計画	変更		
0327216	東京	2023/12/24 09:00	2023/12/25 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6	■CT回路切離し ■線路VT回路切離し	年間計画	変更		
0327166	東京	2023/12/25 17:00	2023/12/25 19:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6	■CT回路切離し後の諸試験	年間計画	変更		
0323977	東京	2024/01/08 09:00	2024/01/24 15:00	連続	北東京(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO13	<西越谷線1L保護リ－取替> ・CVT回路切替 ・表示回路試験 ・シケンス試験	年間計画	変更		
0323972	東京	2024/01/09 09:00	2024/01/25 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.CT.PT回路切替 2.制御回路切替 3.シケンス試験	年間計画	変更		
0325343	東京	2024/01/09 09:00	2024/01/15 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	・印旛線《No.》4～《No.》70 計14径間	年間計画	変更		
0325351	東京	2024/01/16 08:00	2024/01/21 18:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0325352	東京	2024/01/16 09:00	2024/01/22 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	・印旛線《No.》4～《No.》70 計14径間	年間計画	変更		
0324110	東京	2024/01/17 08:00	2024/01/31 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》佐久間東西幹線増強工事 OPGW張替(分2-3～分6/A線)、 GWWOP巻付(分2-1～分6/B線)に伴う保安停止	年間計画	変更		
0326681	東京	2024/01/17 09:00	2024/01/17 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線2LのCBO6	・印旛線2L O-6 6年停止試験	年間計画	変更		
0304316	東京	2024/01/18 09:00	2024/01/19 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.故障表示器修理 2.確認試験	年間計画	変更		
0325360	東京	2024/01/21 09:00	2024/02/09 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線1L/新秩父線1LのCBO3	・新秩父線1L引留鉄鋼500kV母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止	年間計画	変更		
0325361	東京	2024/01/22 08:00	2024/01/27 18:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0324113	東京	2024/01/22 09:00	2024/01/26 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線2L	・275kV3UブスタイトC・KC・IF切替	年間計画	変更		
0324114	東京	2024/01/22 09:00	2024/01/26 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線2LのCBO8	・275kV4UブスタイトC・KC・IF切替	年間計画	変更		
0324116	東京	2024/01/22 22:00	2024/01/23 08:00	連続	豊島	豊島線1L/豊島線1LのCBO1	GIS停止試験B(101.201)	年間計画	変更	制約有	
0323978	東京	2024/01/24 15:00	2024/01/24 17:00	単日	北東京(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO13	・作業終了後の潮流チェック 「試験No.基送4」	年間計画	変更		
0323973	東京	2024/01/25 17:00	2024/01/25 19:00	単日	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.西越谷線1Lリ－取替に伴う電圧突き合わせ・潮流チェック	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0323979	東京	2024/01/29 08:00	2024/02/14 15:00	連続	北東京(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO14	＜西越谷線2L保護リレー取替＞ ・CVT回路切替 ・表示回路試験 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0323986	東京	2024/01/29 09:00	2024/01/30 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.275kVGIS(西越谷線2L)12年点検	年間計画	変更		
0324121	東京	2024/01/29 09:00	2024/02/02 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線3LのCBO9	・275kV4UブスタイトC・KC・IF切替	年間計画	変更		
0324122	東京	2024/01/29 09:00	2024/02/02 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線3L	・275kV3UブスタイトC・KC・IF切替	年間計画	変更		
0323974	東京	2024/01/31 09:00	2024/02/16 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.CT.PT回路切替 2.制御回路切替 3.シーケンス試験	年間計画	変更		
0325369	東京	2024/02/01 08:00	2024/02/05 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	住友金属線(No.)2～(No.)9鉄塔建替工事(地線撤去危険防止)	年間計画	変更		
0325370	東京	2024/02/01 08:00	2024/02/02 17:00	連続	新しいわき(開)	新しいわき線1L/新しいわき線1LのCBO13	・CBO13 12年停止試験 ・セミGIS 12年停止試験 ・計器用変圧器(赤相・白相)振れ止め装置動作確認	年間計画	変更		
0325379	東京	2024/02/08 08:00	2024/02/09 17:00	連続	新しいわき(開)	新しいわき線2L/新しいわき線2LのCBO14	・CBO14 12年停止試験 ・セミGIS12年停止試験	年間計画	変更		
0304318	東京	2024/02/08 09:00	2024/02/09 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.故障表示器修理 2.確認試験	年間計画	変更		
0325387	東京	2024/02/10 09:00	2024/02/29 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線2L/新秩父線2LのCBO4	・新秩父線2L引留鉄鋼500kV母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止	年間計画	変更		
0325390	東京	2024/02/13 09:00	2024/02/20 17:00	連続	新野田(変)	東京東線1L/東京東線1LのCBO53	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0326688	東京	2024/02/13 09:00	2024/02/20 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線1L/東京東線1LのCBO37	【東京東線1L】 ・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0323976	東京	2024/02/14 15:00	2024/02/14 17:00	単日	北東京(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO14	・作業終了後の潮流チェック 「試験No.基送4」	年間計画	変更		
0323975	東京	2024/02/16 17:00	2024/02/16 19:00	単日	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.西越谷線2Lリレー取替に伴う電圧突き合わせ・潮流チェック	年間計画	変更		
0326698	東京	2024/02/17 08:00	2024/02/18 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線1LのCBO37	・東京東線1L O-37 12年停止試験	年間計画	変更		
0325393	東京	2024/02/20 17:00	2024/02/20 20:00	単日	新野田(変)	東京東線1L	・電圧測定・突合せ ・電流チェック	年間計画	変更		
0326699	東京	2024/02/20 17:00	2024/02/20 20:00	単日	新京葉(変)	東京東線1L	【東京東線1L】 ・電圧測定・突合せ ・電流チェック ・試験NO. 地送10	年間計画	変更		
0324135	東京	2024/02/26 09:00	2024/03/01 17:00	連続	荏田	世田谷線1LのCBO3	TC取替工事	年間計画	変更		
0324136	東京	2024/02/26 09:00	2024/03/01 17:00	連続	荏田	世田谷線1L	TC取替工事	年間計画	変更		
0325394	東京	2024/02/26 09:00	2024/03/04 17:00	連続	新野田(変)	東京東線2L/東京東線2LのCBO54	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0326700	東京	2024/02/26 09:00	2024/03/04 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線2L/東京東線2LのCBO38	【東京東線2L】 ・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0324137	東京	2024/02/26 10:00	2024/02/26 13:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更		
0324142	東京	2024/03/01 09:00	2024/06/19 17:00	連続	秦浜線1L	秦浜線1L	【鉄塔防錆塗装・部材取替】 秦浜線(No.)59,《No.》63,《No.》64,《No.》65,《No.》66,《No.》67, 《No.》68,《No.》70,《No.》73(9基)	年間計画	変更	制約有	
0324143	東京	2024/03/01 09:00	2024/06/19 17:00	連続	秦浜線1L	秦浜線1L	鉄塔建替:《No.》77,《No.》78 鉄塔改造:《No.》74	年間計画	変更	制約有	
0324144	東京	2024/03/01 09:00	2024/03/03 17:00	連続	中相模(変)	秦浜線1LのCBO1	現地IR再構成IP/IF/IP/TC接続切替確認試験(操作・警報・IR)	年間計画	変更	制約有	
0324145	東京	2024/03/01 09:00	2024/03/03 17:00	連続	秦浜線1L	秦浜線1L	ジャンパー開放 秦浜線(No.)57(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,《No.》52	年間計画	変更	制約有	
0324146	東京	2024/03/01 09:00	2024/03/01 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線1L	既設回路切り離し	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0326704	東京	2024/03/02 09:00	2024/03/03 17:00	毎日	新京葉(変)	東京東線2LのCBO38	・東京東線2L 断路器(i138、238)停止試験	年間計画	変更		
0324149	東京	2024/03/03 09:00	2024/03/03 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線1L	現地IR再構成IP/IF/IP/TC接続切替確認試験(操作・警報・IR)	年間計画	変更	制約有	
0324151	東京	2024/03/03 17:00	2024/06/18 09:00	連続	秦浜線1L	秦浜線1L	鉄塔建替:《No.》60, 《No.》61, 《No.》62 部材取替:《No.》64	年間計画	変更	制約有	
0323981	東京	2024/03/04 08:00	2024/03/13 14:00	連続	新岡部(変)	北熊谷線2L/北熊谷線2LのCBO34	1. 危険防止(充電部近接、GIS減圧)	年間計画	変更		
0324152	東京	2024/03/04 08:00	2024/03/08 18:00	連続	新秦野(変)	4B	・各相LTC取替(VI化) ・確認試験	年間計画	変更		
0323994	東京	2024/03/04 09:00	2024/03/06 17:00	毎日	北熊谷(変)	北熊谷線2L/北熊谷線1LのCBO5	・北熊谷線2L PD停止試験A	年間計画	変更		
0324153	東京	2024/03/04 09:00	2024/03/06 17:00	連続	秦浜線2L	秦浜線2L	ジャンパー開放 秦浜線《No.》58(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線《No.》47,《No.》52	年間計画	変更	制約有	
0324154	東京	2024/03/04 09:00	2024/03/17 17:00	連続	秦浜線2L	秦浜線2L	【鉄塔防錆塗装・部材取替】 秦浜線《No.》57,《No.》58	年間計画	変更	制約有	
0324156	東京	2024/03/04 09:00	2024/03/08 17:00	連続	荏田	世田谷線2L	TC取替工事	年間計画	変更		
0324179	東京	2024/03/04 09:00	2024/03/08 17:00	連続	荏田	世田谷線2LのCBO4	TC取替工事	年間計画	変更		
0324157	東京	2024/03/04 10:00	2024/03/04 13:30	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更		
0325403	東京	2024/03/04 17:00	2024/03/04 20:00	単日	新野田(変)	東京東線2L	・電圧測定・突合せ ・電流チェック	年間計画	変更		
0326709	東京	2024/03/04 17:00	2024/03/04 20:00	単日	新京葉(変)	東京東線2L	【東京東線2L】 ・電圧測定・突合せ ・電流チェック ・試験NO. 地送10	年間計画	変更		
0324158	東京	2024/03/05 08:00	2024/03/05 18:00	単日	新秦野(変)	4B	M4B LS114GIS17-漏れに伴う修理、確認試験	年間計画	変更		
0326748	東京	2024/03/05 09:00	2024/03/12 17:00	連続	城南線3L	城南線3L	接続部補修	年間計画	変更		
0324160	東京	2024/03/06 08:00	2024/03/06 18:00	単日	新秦野(変)	4B	M4B LS214GIS17-漏れに伴う修理、確認試験	年間計画	変更		
0325347	東京	2024/03/06 09:00	2024/03/06 15:00	単日	鹿島線1L新野田側	鹿島線1L新野田側	[点検補修] 1. 電線腐食点検 鹿島線No.43~No.44	年間計画	変更		
0325406	東京	2024/03/06 09:00	2024/03/10 17:00	連続	常総(変)	鹿島線1L新野田側	・ケーブル切離し・接続・試験	年間計画	変更		
0324165	東京	2024/03/09 09:00	2024/03/11 17:00	連続	中相模(変)	秦浜線2LのCBO2	現地IR再構成IP/IF/IP/TC接続切替確認試験(操作・警報・IR)	年間計画	変更	制約有	
0324166	東京	2024/03/09 09:00	2024/03/09 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線2L	既設回路切り離し	年間計画	変更	制約有	
0324002	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/11 17:00	単日	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1. 特定点検がいし 北熊谷線《No.》2,3 計2基	年間計画	変更		
0324169	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/15 17:00	連続	荏田	世田谷線3LのCBO5	TC取替工事	年間計画	変更		
0324170	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/11 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線2L	現地IR再構成IP/IF/IP/TC接続切替確認試験(操作・警報・IR)	年間計画	変更	制約有	
0324172	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/15 17:00	連続	荏田	世田谷線3L	TC取替工事	年間計画	変更		
0325416	東京	2024/03/11 09:00	2024/03/15 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線2L	・ケーブル切離し・接続・試験	年間計画	変更		
0325418	東京	2024/03/13 09:00	2024/03/15 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線2L	・TC切離・接続・試験	年間計画	変更		
0323996	東京	2024/03/14 09:00	2024/03/16 17:00	毎日	北熊谷(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO5	・北熊谷線1L PD停止試験A	年間計画	変更		
0324003	東京	2024/03/14 09:00	2024/03/14 17:00	単日	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1. 特定点検がいし 北熊谷線《No.》2,3 計2基	年間計画	変更		
0324174	東京	2024/03/15 09:00	2024/03/15 18:00	単日	池上	南池上線3L	GIS点検(12年)	年間計画	変更		
0324175	東京	2024/03/15 09:00	2024/03/15 18:00	単日	池上	南池上線3LのCBO17	GIS点検(12年)	年間計画	変更		
0324177	東京	2024/03/21 09:00	2024/03/27 17:00	連続	秦浜線1L	秦浜線1L	【鉄塔防錆塗装・部材取替】 秦浜線《No.》57	年間計画	変更	制約有	
0325391	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/25 15:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	[点検補修] 1. 電線腐食点検 鹿島線No.109~No.110	年間計画	変更		
0325430	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/27 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線1L	・TC切離・接続・試験	年間計画	変更		
0325431	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/29 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線1L	・ケーブル切離し・接続・試験	年間計画	変更		
0325432	東京	2024/03/25 09:00	2024/03/29 17:00	連続	常総(変)	鹿島線1L鹿島側	・ケーブル切離し・接続・試験	年間計画	変更		
0324582	東京	2024/03/29 08:00	2024/04/02 14:00	連続	新岡部(変)	児玉線1L/児玉線1LのCBO31	1. 危険防止(充電部近接、GIS減圧)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438183	中部	2022/04/02 08:00	2022/04/03 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438229	中部	2022/04/02 08:00	2022/04/02 17:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠幹線 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438537	中部	2022/04/02 08:00	2022/04/03 17:00	毎日	駿遠幹線 1L	275kV 駿遠幹線 1L 全線	駿遠幹線河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0438669	中部	2022/04/02 08:00	2022/04/02 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠幹線 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0438674	中部	2022/04/02 08:00	2022/04/02 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438265	中部	2022/04/04 09:00	2022/05/15 13:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東浦1L切替	年間計画	変更	制約有	
0438509	中部	2022/04/04 09:00	2022/05/15 13:00	連続	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力東浦線1L引出口変更	年間計画	変更	制約有	
0443662	中部	2022/04/04 09:00	2022/04/04 09:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443704	中部	2022/04/04 09:00	2022/04/04 09:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438221	中部	2022/04/05 08:00	2022/04/08 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装 No3, 4, 5, 6	年間計画	変更	制約有	
0438696	中部	2022/04/05 08:00	2022/04/05 08:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438702	中部	2022/04/05 08:00	2022/04/05 08:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438324	中部	2022/04/05 09:00	2022/04/08 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装2層塗 No38 計1基	年間計画	変更	制約有	
0438428	中部	2022/04/06 09:00	2022/04/06 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	更新		
0438185	中部	2022/04/09 08:00	2022/04/10 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438429	中部	2022/04/11 09:00	2022/04/11 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	更新		
0438222	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/15 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装 No3, 4, 5, 6	年間計画	変更	制約有	
0438697	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/12 08:30	単日	額田開	275kV 額田三河 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438703	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/12 08:30	単日	三河変	275kV 額田三河 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438325	中部	2022/04/12 09:00	2022/04/15 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装2層塗 No38 計1基	年間計画	変更	制約有	
0441777	中部	2022/04/14 08:00	2022/04/14 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更		
0443600	中部	2022/04/14 08:00	2022/04/14 17:00	単日	信濃変	275kV 佐久幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443767	中部	2022/04/14 08:00	2022/04/14 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落水防止ネット点検補修	年間計画	新規		
0438366	中部	2022/04/15 08:00	2022/04/15 08:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0441778	中部	2022/04/15 08:00	2022/04/15 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更		
0443601	中部	2022/04/15 08:00	2022/04/15 17:00	単日	信濃変	275kV 佐久幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443768	中部	2022/04/15 08:00	2022/04/15 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落水防止ネット点検補修	年間計画	新規		
0443448	中部	2022/04/15 15:00	2022/04/15 15:10	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	愛岐幹線CB3建替のための法定使用前検査(試加圧)	年間計画	新規		
0438367	中部	2022/04/15 15:10	2022/04/15 15:20	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438400	中部	2022/04/16 09:00	2022/04/16 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438707	中部	2022/04/16 09:00	2022/04/16 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443750	中部	2022/04/16 09:00	2022/04/24 17:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 2L 全線	500kV 東栄幹2L LA取替	年間計画	新規	制約有	
0438354	中部	2022/04/17 08:00	2022/04/19 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	変更	制約有	
0438287	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/18 18:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 全線	GCB072点検・作動油取替、GIS点検、操作機構修理	年間計画	変更	制約有	
0438473	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/18 18:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 線路	GCB5064遮断器点検A、欠相タイム試験、GIS点検A	年間計画	変更		
0438552	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/19 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	制約有	
0438561	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/18 18:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438709	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/18 18:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443463	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/19 17:00	毎日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 全線	CB052油圧リレー修理、線路PD漏油修理	年間計画	変更	制約有	
0443484	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/19 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	アークホーン取替他	年間計画	新規	制約有	
0443494	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/20 18:00	連続	幸田変	275kV 額田幸田 1L 線路	275kV 額田幸田 1L 機器点検	年間計画	新規		
0443602	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/18 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443682	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/18 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443769	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/18 18:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 構内	開閉試験(O62)	年間計画	変更	制約有	
0443626	中部	2022/04/18 09:00	2022/04/18 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443748	中部	2022/04/18 09:00	2022/04/28 17:00	連続	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	500kV 西部幹2L LA取替	年間計画	新規		
0438437	中部	2022/04/18 10:00	2022/04/18 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443487	中部	2022/04/18 10:00	2022/04/18 16:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	電線ダンパー補修	年間計画	新規		
0446832	中部	2022/04/18 10:00	2022/04/18 16:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー)	年間計画	新規		
0443510	中部	2022/04/21 08:00	2022/04/25 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 全線	駿遠幹線2L関係機器点検	年間計画	新規		
0446982	中部	2022/04/21 09:00	2022/04/21 13:00	単日	額田幸田 2L	275kV 額田幸田 2L 全線	架空地線誘導電流測定	年間計画	新規		
0438347	中部	2022/04/25 08:00	2022/04/25 17:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438708	中部	2022/04/25 08:00	2022/04/25 17:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438472	中部	2022/04/26 08:00	2022/04/26 17:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 線路	GCB5062遮断器点検A、欠相タイム試験、GIS点検A	年間計画	変更		
0443486	中部	2022/04/26 10:00	2022/04/26 16:00	単日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	電線ダンパー補修	年間計画	変更		
0446830	中部	2022/04/26 10:00	2022/04/26 16:00	単日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がいし検出(メガー)	年間計画	変更		
0438388	中部	2022/04/27 09:00	2022/04/27 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438706	中部	2022/04/27 09:00	2022/04/27 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443751	中部	2022/04/27 09:00	2022/05/04 17:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 1L 全線	500kV 東栄幹1L LA仮工事	年間計画	新規	制約有	
0438200	中部	2022/04/29 09:00	2022/05/01 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438423	中部	2022/04/29 09:00	2022/04/29 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438700	中部	2022/04/29 09:00	2022/04/29 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438758	中部	2022/04/29 09:00	2022/04/29 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438788	中部	2022/04/29 09:00	2022/05/01 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0440396	中部	2022/04/29 09:00	2022/05/01 16:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.5～8計4基	年間計画	変更		
0443715	中部	2022/04/29 09:00	2022/04/29 09:10	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438759	中部	2022/04/30 09:00	2022/04/30 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438763	中部	2022/04/30 09:00	2022/04/30 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438779	中部	2022/04/30 09:00	2022/05/01 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L	IAO盤 伊勢幹 1L 取込	年間計画	変更		
0438780	中部	2022/04/30 09:00	2022/05/01 13:00	連続	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L	IAO盤 伊勢幹 1L FL 取込	年間計画	変更		
0446373	中部	2022/04/30 09:00	2022/04/30 17:00	単日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0438201	中部	2022/05/02 08:00	2022/05/04 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438424	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/02 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438701	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/02 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438757	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/02 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0440397	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/04 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.5～8計4基	年間計画	変更		
0443584	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/02 16:00	単日	伊勢幹 2L	275kV 伊勢幹 2L 全線	不良がいし取替工事	年間計画	新規		
0443716	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/02 09:10	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0446322	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/02 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0438168	中部	2022/05/02 10:00	2022/05/02 10:30	単日	南信変	500kV B BUS TIE	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438687	中部	2022/05/02 10:00	2022/05/02 10:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438690	中部	2022/05/02 10:00	2022/05/02 10:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438688	中部	2022/05/02 10:30	2022/05/02 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438691	中部	2022/05/02 10:30	2022/05/02 11:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438760	中部	2022/05/03 09:00	2022/05/03 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438764	中部	2022/05/03 09:00	2022/05/03 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438781	中部	2022/05/03 09:00	2022/05/04 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L	IAO盤 伊勢幹 2L 取込	年間計画	変更		
0438782	中部	2022/05/03 09:00	2022/05/04 13:00	連続	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L	IAO 伊勢幹 2L FL 取込	年間計画	変更		
0446323	中部	2022/05/03 09:00	2022/05/03 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	不良がいし取替	年間計画	変更		
0446831	中部	2022/05/04 09:00	2022/05/04 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	不良がいし取替	年間計画	変更		
0438416	中部	2022/05/05 09:00	2022/05/05 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	更新		
0438191	中部	2022/05/06 09:00	2022/05/16 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	甲主母線切断・接続端子取付・架線接続・LS調整	年間計画	変更		
0438191	中部	2022/05/06 09:00	2022/05/16 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	甲主母線切断・接続端子取付・架線接続・LS調整	年間計画	変更		
0438726	中部	2022/05/06 09:00	2022/05/06 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443735	中部	2022/05/06 09:00	2022/05/06 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443736	中部	2022/05/06 09:00	2022/05/06 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443737	中部	2022/05/06 09:00	2022/05/06 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438306	中部	2022/05/10 09:00	2022/05/15 15:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東浦開保護盤取替／275kV知多火力1L切替	年間計画	変更	制約有	
0438831	中部	2022/05/12 08:30	2022/06/10 15:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No4～8間 1L C3張替	年間計画	変更		
0443659	中部	2022/05/12 08:30	2022/05/12 09:00	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438165	中部	2022/05/13 09:00	2022/05/13 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢2L関係機器点検(CB関係)	年間計画	変更		
0438769	中部	2022/05/13 09:00	2022/05/13 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438770	中部	2022/05/13 09:00	2022/05/13 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438772	中部	2022/05/13 09:00	2022/05/13 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438773	中部	2022/05/13 09:00	2022/05/13 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438417	中部	2022/05/14 09:00	2022/05/14 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	更新		
0438450	中部	2022/05/14 09:00	2022/05/14 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438793	中部	2022/05/14 09:00	2022/05/15 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438268	中部	2022/05/15 13:00	2022/05/15 15:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	東浦1L 試加圧・実負荷	年間計画	変更	制約有	
0438514	中部	2022/05/15 13:00	2022/05/15 13:10	単日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L	知多火力東浦線引出口変更 1L試加圧試験	年間計画	変更	制約有	
0443667	中部	2022/05/15 13:00	2022/05/15 15:00	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験	年間計画	変更		
0438295	中部	2022/05/15 15:00	2022/05/15 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	東浦1L GIS課電試験	年間計画	変更	制約有	
0438807	中部	2022/05/15 17:00	2022/05/16 09:00	連続	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦線(知多火端)異母線接続時の安定化装置制約に伴う2L停止	年間計画	変更	制約有	
0438181	中部	2022/05/16 08:00	2022/05/18 17:00	毎日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	更新	制約有	
0438270	中部	2022/05/16 09:00	2022/06/25 13:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦2L切替	年間計画	変更	制約有	
0438511	中部	2022/05/16 09:00	2022/06/25 13:00	連続	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	知多火力東浦線2L引出口変更	年間計画	変更	制約有	
0438192	中部	2022/05/17 09:00	2022/07/02 09:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 全線	新豊根連絡1L機器調整・諸試験他	年間計画	変更		
0443625	中部	2022/05/17 09:00	2022/05/17 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443749	中部	2022/05/17 09:00	2022/05/27 17:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	500kV西部幹1L LA取替	年間計画	新規		
0438436	中部	2022/05/17 10:00	2022/05/17 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446400	中部	2022/05/19 07:00	2022/05/19 17:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	新規	制約有	
0446411	中部	2022/05/19 07:00	2022/05/19 17:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	新規	制約有	
0446633	中部	2022/05/19 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	新規		
0446399	中部	2022/05/20 07:00	2022/05/20 17:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	新規	制約有	
0438682	中部	2022/05/20 09:00	2022/05/20 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438727	中部	2022/05/20 09:00	2022/05/20 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443467	中部	2022/05/20 09:00	2022/06/21 17:00	連続	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	鉄塔補強工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438288	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/21 17:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 全線	GCBO76点検・作動油取替、GIS点検	年間計画	変更	制約有	
0438290	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/21 17:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 全線	GCBO82点検・作動油取替、GIS点検	年間計画	変更	制約有	
0443683	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/21 08:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443685	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/21 08:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0447238	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/21 12:00	単日	東信新北信 1L	275kV 東信新北信 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規	制約有	
0438204	中部	2022/05/21 09:00	2022/05/21 17:00	単日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0443513	中部	2022/05/22 08:00	2022/05/22 17:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No23～No24 1L側スベサ取付	年間計画	新規	制約有	
0443553	中部	2022/05/22 09:00	2022/05/22 12:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	西名変154kV母線4分割化/Z-PAC取込	年間計画	新規		
0443553	中部	2022/05/22 13:00	2022/05/22 16:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	西名変154kV母線4分割化/Z-PAC取込	年間計画	新規		
0446403	中部	2022/05/23 07:00	2022/05/27 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	新規	制約有	
0438182	中部	2022/05/23 08:00	2022/05/25 17:00	毎日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	更新	制約有	
0438839	中部	2022/05/23 08:00	2022/05/25 12:00	連続	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	地線張替	年間計画	変更		
0443766	中部	2022/05/23 09:00	2022/05/24 17:00	連続	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	4B一次他LS操作箱電装品取替(101、B040)	年間計画	新規		
0446634	中部	2022/05/23 09:00	2022/05/23 17:00	単日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	変更		
0438574	中部	2022/05/24 08:00	2022/05/24 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢 1L LS#056導電部(固定側)修理	年間計画	変更		
0438767	中部	2022/05/24 08:00	2022/05/24 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0441721	中部	2022/05/24 09:00	2022/05/25 12:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L	IAO盤 伊勢南勢 1L取込	年間計画	変更		
0443765	中部	2022/05/25 09:00	2022/05/25 12:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L	伊勢南勢線 鳥害防止修理	年間計画	新規		
0438840	中部	2022/05/25 12:00	2022/05/27 17:00	連続	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	地線張替	年間計画	変更		
0443765	中部	2022/05/25 13:00	2022/05/25 16:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L	伊勢南勢線 鳥害防止修理	年間計画	新規		
0438768	中部	2022/05/26 09:00	2022/05/26 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0441722	中部	2022/05/26 09:00	2022/05/27 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L	IAO盤 伊勢南勢 2L取込	年間計画	変更		
0438299	中部	2022/05/27 15:00	2022/05/27 17:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 東名古屋変～F24 絶縁抵抗測定	年間計画	更新	制約有	
0438299	中部	2022/05/27 15:00	2022/05/27 17:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線 東名古屋変～F24 絶縁抵抗測定	年間計画	更新	制約有	
0438300	中部	2022/05/28 08:00	2022/05/28 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	年間計画	更新	制約有	
0438389	中部	2022/05/28 10:00	2022/05/28 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CBO32)	年間計画	更新	制約有	
0438302	中部	2022/05/28 16:00	2022/05/28 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 1L 試加圧試験	年間計画	更新	制約有	
0438301	中部	2022/05/29 08:00	2022/05/29 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-in	年間計画	更新	制約有	
0438391	中部	2022/05/29 10:00	2022/05/29 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CBO34)	年間計画	更新	制約有	
0438452	中部	2022/05/29 10:00	2022/05/29 11:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438526	中部	2022/05/29 10:00	2022/05/29 11:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438303	中部	2022/05/29 16:00	2022/05/29 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 2L 試加圧試験	年間計画	更新	制約有	
0446401	中部	2022/05/30 07:00	2022/05/30 17:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	変更	制約有	
0438335	中部	2022/05/30 07:30	2022/05/30 08:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438336	中部	2022/05/30 07:30	2022/05/30 08:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438337	中部	2022/05/30 08:00	2022/05/30 08:10	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438355	中部	2022/05/30 08:00	2022/06/01 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	変更	制約有	
0438553	中部	2022/05/30 08:00	2022/05/31 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	制約有	
0443485	中部	2022/05/30 08:00	2022/05/30 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	クランプ取替	年間計画	変更	制約有	
0443603	中部	2022/05/30 08:00	2022/05/30 08:10	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0446653	中部	2022/05/30 08:00	2022/05/30 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落水防止ネット点検補修	年間計画	新規	制約有	
0446654	中部	2022/05/30 08:00	2022/06/01 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	鉄塔部材他補修	年間計画	新規	制約有	
0447208	中部	2022/05/30 08:00	2022/05/30 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 構内	開閉試験(O64)	年間計画	新規	制約有	
0438879	中部	2022/05/30 09:00	2022/06/01 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	5046関係機器点検(CB5046普、欠相、BOX細、)	年間計画	変更		
0438892	中部	2022/05/30 09:00	2022/06/01 16:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0438927	中部	2022/05/30 09:00	2022/06/01 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	ジャンパ補修	年間計画	変更		
0443637	中部	2022/05/30 09:00	2022/05/30 09:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443711	中部	2022/05/30 09:00	2022/05/30 09:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446404	中部	2022/06/02 07:00	2022/06/03 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	変更	制約有	
0438850	中部	2022/06/03 08:00	2022/06/03 16:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 線路	三好分岐 1L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0443449	中部	2022/06/03 08:00	2022/06/03 16:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	東部変鳥害防止対策修理	年間計画	新規	制約有	
0446699	中部	2022/06/03 08:00	2022/06/03 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	三好分岐線No1 鉄塔スケッチ	年間計画	新規	制約有	
0446701	中部	2022/06/03 08:00	2022/06/03 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	三好分岐線No1 鉄塔スケッチ	年間計画	新規	制約有	
0443451	中部	2022/06/04 08:00	2022/06/04 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	東部変鳥害防止対策修理	年間計画	新規	制約有	
0446700	中部	2022/06/04 08:00	2022/06/04 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	三好分岐線No1 鉄塔スケッチ	年間計画	新規	制約有	
0446702	中部	2022/06/04 08:00	2022/06/04 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	三好分岐線No1 鉄塔スケッチ	年間計画	新規	制約有	
0446635	中部	2022/06/05 09:00	2022/06/05 17:00	単日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	新規		
0446635	中部	2022/06/05 09:00	2022/06/05 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	新規	制約有	
0438842	中部	2022/06/05 10:00	2022/06/05 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CBO52)	年間計画	変更	制約有	
0438231	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/28 13:00	連続	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 東栄変～F1 1L電線・地線移移・鉄塔改造	年間計画	変更		
0438880	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/08 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	5048関係機器点検(CB5048普、欠相、BOX細、)	年間計画	変更		
0438893	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/10 16:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0438928	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/08 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	ジャンパ補修	年間計画	変更		
0443638	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/06 09:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0443712	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/06 09:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438843	中部	2022/06/06 10:00	2022/06/06 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更	制約有	
0438908	中部	2022/06/07 09:00	2022/06/07 15:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0443520	中部	2022/06/07 09:00	2022/06/09 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	機器点検/名城1L CB032点検A、作動油交換、E・LLS電装品取替	年間計画	新規		
0438305	中部	2022/06/09 08:00	2022/06/25 15:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV知多火力2L切替	年間計画	変更	制約有	
0447240	中部	2022/06/09 09:00	2022/06/09 15:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	鉄塔部材スケッチ	年間計画	新規		
0446410	中部	2022/06/10 07:00	2022/06/10 17:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	更新	制約有	
0443763	中部	2022/06/10 11:00	2022/06/10 11:10	単日	浜岡原弁	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No4～8間1LC3電線張替に伴うL-PT操作	年間計画	新規		
0443764	中部	2022/06/10 11:00	2022/06/10 11:10	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No4～8間1LC3電線張替に伴うL-PT操作	年間計画	新規		
0443763	中部	2022/06/10 12:20	2022/06/10 12:30	単日	浜岡原弁	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No4～8間1LC3電線張替に伴うL-PT操作	年間計画	新規		
0443764	中部	2022/06/10 12:20	2022/06/10 12:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No4～8間1LC3電線張替に伴うL-PT操作	年間計画	新規		
0438832	中部	2022/06/10 15:00	2022/06/10 15:10	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線試加圧試験 1L C3	年間計画	変更		
0438214	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/12 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0438560	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/11 17:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438617	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/11 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP A系切替	年間計画	変更	制約有	
0438617	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/11 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP A系切替	年間計画	変更	制約有	
0438670	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/11 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0438675	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/11 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0446779	中部	2022/06/11 09:00	2022/06/11 17:00	単日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	不良がいし取替	年間計画	新規	制約有	
0438618	中部	2022/06/12 08:00	2022/06/12 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP A系切替	年間計画	変更	制約有	
0443705	中部	2022/06/12 08:00	2022/06/12 08:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0446778	中部	2022/06/12 09:00	2022/06/12 17:00	単日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	不良がいし取替	年間計画	新規	制約有	
0438845	中部	2022/06/15 10:00	2022/06/15 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	変更		
0438619	中部	2022/06/18 08:00	2022/06/18 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP B系切替	年間計画	変更	制約有	
0438619	中部	2022/06/18 08:00	2022/06/18 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP B系切替	年間計画	変更	制約有	
0438806	中部	2022/06/18 09:00	2022/06/18 15:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	FL改造/東浦北豊田2L取込	年間計画	変更	制約有	
0443489	中部	2022/06/18 09:00	2022/06/18 17:00	単日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	不良がいし取替	年間計画	新規	制約有	
0438582	中部	2022/06/18 09:30	2022/06/18 13:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	変更		
0438582	中部	2022/06/18 09:30	2022/06/18 13:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	変更		
0438584	中部	2022/06/18 13:00	2022/06/18 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 1号機単独運転試験	年間計画	変更		
0438584	中部	2022/06/18 13:00	2022/06/18 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 1号機単独運転試験	年間計画	変更		
0438620	中部	2022/06/19 08:00	2022/06/19 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP B系切替	年間計画	変更	制約有	
0438805	中部	2022/06/19 09:00	2022/06/19 15:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	FL改造/東浦北豊田1L取込	年間計画	変更	制約有	
0446777	中部	2022/06/19 09:00	2022/06/19 17:00	単日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	不良がいし取替	年間計画	新規	制約有	
0443490	中部	2022/06/22 09:00	2022/06/22 12:00	単日	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	新規		
0438846	中部	2022/06/22 10:00	2022/06/22 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	変更		
0443491	中部	2022/06/23 09:00	2022/06/23 12:00	単日	静岡幹 2L	500kV 静岡幹 2L 全線	不良がいし検出	年間計画	新規		
0438644	中部	2022/06/25 08:00	2022/06/26 18:00	連続	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L 構内	275kV松ヶ枝1L関係機器普細点(GCBOX細他)	年間計画	変更		
0438139	中部	2022/06/25 09:00	2022/06/27 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	制御盤・保護盤取替/名城1L切替	年間計画	変更		
0443423	中部	2022/06/25 09:00	2022/06/25 09:30	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443674	中部	2022/06/25 09:00	2022/06/25 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438271	中部	2022/06/25 13:00	2022/06/25 15:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	東浦2L 試加圧・実負荷	年間計画	変更	制約有	
0438516	中部	2022/06/25 13:00	2022/06/25 13:10	単日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L	知多火力東浦線引出口変更 2L試加圧試験	年間計画	変更	制約有	
0438296	中部	2022/06/25 15:00	2022/06/25 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	東浦2L GtS課電試験	年間計画	変更	制約有	
0438140	中部	2022/06/28 09:00	2022/06/30 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	制御盤・保護盤取替/名城2L切替	年間計画	変更		
0443426	中部	2022/06/28 09:00	2022/06/28 09:30	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443675	中部	2022/06/28 09:00	2022/06/28 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438233	中部	2022/06/28 13:00	2022/06/28 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 東栄変～□ 1L検相・絶縁抵抗測定	年間計画	更新		
0438235	中部	2022/06/28 17:00	2022/06/28 17:10	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 1L絶縁耐力試験	年間計画	変更		
0438197	中部	2022/07/02 09:00	2022/07/03 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	GCS課電試験・実負荷試験	年間計画	変更		
0438211	中部	2022/07/16 07:00	2022/07/17 14:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	変更		
0438213	中部	2022/07/16 07:00	2022/07/17 14:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0446655	中部	2022/07/22 08:30	2022/07/22 14:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	部材補修に伴う鉄塔スケッチ	年間計画	新規		
0438655	中部	2022/09/01 09:00	2022/09/01 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0446484	中部	2022/09/01 09:00	2022/09/02 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	航空障害灯補修	年間計画	変更		
0447239	中部	2022/09/01 09:00	2022/09/02 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいしメガー測定	年間計画	新規		
0438657	中部	2022/09/02 09:00	2022/09/02 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0446663	中部	2022/09/05 08:30	2022/09/09 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	ダンパ取替	年間計画	新規		
0438187	中部	2022/09/06 09:00	2022/09/07 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更		
0438370	中部	2022/09/06 09:00	2022/09/06 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443501	中部	2022/09/06 09:00	2022/09/06 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 線路	275kV愛知1L関係機器点検(CB032 A点検)	年間計画	新規		
0443526	中部	2022/09/06 09:00	2022/09/06 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 線路	275kV愛知1L鳥害防止対策修理	年間計画	新規		
0441902	中部	2022/09/11 08:00	2022/09/11 18:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	275kV瀬戸北豊田1L鳥害防止対策修理	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0441903	中部	2022/09/11 08:00	2022/09/11 18:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	275kV 瀬戸北豊田 1L 点検(GCS・CB 普)	年間計画	変更	制約有	
0441904	中部	2022/09/11 08:00	2022/09/11 18:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	275kV 瀬戸北豊田 1L 鳥害防止対策修理	年間計画	変更	制約有	
0438737	中部	2022/09/12 07:00	2022/09/12 08:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438783	中部	2022/09/12 08:00	2022/09/16 17:00	毎日	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L 全線	電線路細密点検ほか	年間計画	変更		
0446665	中部	2022/09/12 08:30	2022/09/16 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	ダンパ取替	年間計画	新規		
0438198	中部	2022/09/12 09:00	2022/10/08 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 全線	総合動作試験	年間計画	変更		
0438232	中部	2022/09/12 09:00	2022/10/05 13:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 東栄変～□ 2L 電線・地線移線・鉄塔改造	年間計画	変更		
0438286	中部	2022/09/12 09:00	2022/09/12 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438392	中部	2022/09/12 09:00	2022/09/12 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438694	中部	2022/09/12 09:00	2022/09/12 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438848	中部	2022/09/12 09:00	2022/09/15 17:00	連続	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 線路	東豊田分岐 1L 関係機器点検	年間計画	変更		
0443452	中部	2022/09/12 09:00	2022/09/12 17:00	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 線路	東部変鳥害防止対策修理	年間計画	新規		
0443610	中部	2022/09/12 09:00	2022/09/12 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443647	中部	2022/09/12 09:00	2022/09/12 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438188	中部	2022/09/13 09:00	2022/09/14 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更		
0438371	中部	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443502	中部	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	275kV 愛知 2L 関係機器点検(CB034 A点検)	年間計画	新規		
0443527	中部	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	275kV 愛知 2L 鳥害防止対策修理	年間計画	新規		
0447061	中部	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線 架空地線補修	年間計画	新規		
0443713	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS SECT	開閉試験	年間計画	変更		
0438212	中部	2022/09/17 08:00	2022/09/18 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線 No1 他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	変更		
0438538	中部	2022/09/17 08:00	2022/09/18 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線 No5 他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0438135	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/19 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	制御盤・保護盤取替/南武平町 1L 切替	年間計画	変更		
0438476	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/17 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438480	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/17 17:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446865	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/17 16:00	単日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線 No24 他がいし補修	年間計画	新規		
0447080	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/18 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	ダンパ取替	年間計画	新規		
0438393	中部	2022/09/19 09:00	2022/09/19 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438695	中部	2022/09/19 09:00	2022/09/19 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438849	中部	2022/09/19 09:00	2022/09/22 17:00	連続	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 線路	東豊田分岐 2L 関係機器点検	年間計画	変更		
0438136	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/22 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	制御盤・保護盤取替/南武平町 2L 切替	年間計画	変更		
0438477	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/20 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438481	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/20 17:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443609	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/20 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443646	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/20 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0447062	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/20 17:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線 架空地線補修	年間計画	新規		
0438361	中部	2022/09/20 09:30	2022/09/20 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更		
0438171	中部	2022/09/23 09:00	2022/09/23 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃大山 1L 全線	016 関係機器点検(中濃大山 1L GCB・GCS-A点検)	年間計画	変更		
0438289	中部	2022/09/23 09:00	2022/09/23 09:30	単日	犬山変	275kV 中濃大山 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438445	中部	2022/09/23 09:00	2022/09/23 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 構内	機器点検/南武平町 1L CB052点検A、欠相T、作動油交換、GIS 点検A	年間計画	変更		
0443650	中部	2022/09/23 09:00	2022/09/23 09:30	単日	中濃変	275kV 中濃大山 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438360	中部	2022/09/23 09:30	2022/09/23 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更		
0438172	中部	2022/09/24 09:00	2022/09/24 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃大山 2L 全線	018 関係機器点検(中濃大山 2L GCB・GCS-A点検)	年間計画	変更		
0438585	中部	2022/09/24 09:00	2022/09/24 09:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438736	中部	2022/09/24 09:00	2022/09/24 09:30	単日	犬山変	275kV 中濃大山 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443651	中部	2022/09/24 09:00	2022/09/24 09:30	単日	中濃変	275kV 中濃大山 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443672	中部	2022/09/24 09:00	2022/09/24 09:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446795	中部	2022/09/24 09:00	2022/09/27 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0443612	中部	2022/09/25 08:30	2022/09/25 09:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443649	中部	2022/09/25 08:30	2022/09/25 09:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438170	中部	2022/09/25 09:00	2022/09/25 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 全線	056 関係機器点検(北部中濃 1L GCB・GCS-A点検)	年間計画	変更		
0438588	中部	2022/09/25 09:00	2022/09/25 09:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443450	中部	2022/09/25 09:00	2022/09/25 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	南武平町 2L GCB 修理(油圧SW・油圧計)	年間計画	新規		
0443611	中部	2022/09/25 09:00	2022/09/25 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443648	中部	2022/09/25 09:00	2022/09/25 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443673	中部	2022/09/25 09:00	2022/09/25 09:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438586	中部	2022/09/25 19:00	2022/09/25 19:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438589	中部	2022/09/25 19:00	2022/09/25 19:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443695	中部	2022/09/25 19:00	2022/09/25 19:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443696	中部	2022/09/25 19:00	2022/09/25 19:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438151	中部	2022/09/26 08:00	2023/03/14 14:50	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 No29～32 間建替・電線張替・絶縁抵抗測定	年間計画	更新	制約有	
0438539	中部	2022/09/26 08:00	2022/10/07 17:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 No29～32 間建替・電線張替	年間計画	更新	制約有	
0438649	中部	2022/09/26 08:00	2022/09/26 20:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	275kV 牛島町 1L 関係機器普点検(GCB、ShR 普・熱交)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438649	中部	2022/09/26 08:00	2022/09/26 20:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L 線路	275kV 牛島町1L関係機器普点(GCB、ShR普・熱交)	年間計画	変更		
0443420	中部	2022/09/26 08:00	2022/09/26 08:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443439	中部	2022/09/26 08:00	2022/09/26 08:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443511	中部	2022/09/26 08:00	2022/09/26 18:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 線路	275電名瀬戸1L 205ヒンジ細点	年間計画	変更		
0438512	中部	2022/09/26 09:00	2022/09/26 17:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L 構内	275kV名城1L関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	変更		
0438634	中部	2022/09/26 09:00	2022/09/26 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L	FL取替/電名瀬戸1L取込	年間計画	変更		
0438636	中部	2022/09/26 09:00	2022/09/26 17:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	FL取替/電名瀬戸1L取込・制御モジュール改造	年間計画	変更		
0438654	中部	2022/09/26 09:00	2022/09/26 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438739	中部	2022/09/26 09:00	2022/09/26 09:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0443746	中部	2022/09/27 08:00	2022/09/27 18:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 線路	275電名瀬戸2L 206ヒンジ細点	年間計画	変更		
0438513	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L 構内	275kV名城2L関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	変更		
0438518	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	275kVB連絡・D連絡関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	変更		
0438635	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L	FL取替/電名瀬戸2L取込	年間計画	変更		
0438637	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	FL取替/電名瀬戸2L取込・制御モジュール改造	年間計画	変更		
0438659	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438738	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 09:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0443425	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 09:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443440	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 09:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443441	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 09:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験	年間計画	変更		
0438364	中部	2022/10/01 08:00	2022/10/02 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	変更		
0438546	中部	2022/10/01 08:00	2022/10/02 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0438710	中部	2022/10/01 08:00	2022/10/01 18:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438611	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/03 16:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0438698	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/01 16:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0446863	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/01 16:00	単日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No24他がいし補修	年間計画	新規		
0447081	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/02 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	ダンパ取替	年間計画	新規		
0447874	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/01 09:10	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 1L 構内	機器開閉試験	年間計画	新規		
0438401	中部	2022/10/03 08:00	2022/10/03 08:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438494	中部	2022/10/03 08:00	2022/10/04 18:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 1L 全線	L・E5072BOX細点 甲5072BOX細点	年間計画	変更	制約有	
0443733	中部	2022/10/03 08:00	2022/10/03 08:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443583	中部	2022/10/03 09:00	2022/10/03 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	2R CVケーブル終端箱絶縁油分析	年間計画	新規		
0438209	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/07 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0438228	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/04 08:10	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438615	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/05 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438672	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/04 08:10	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443717	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/04 08:10	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438713	中部	2022/10/04 09:00	2022/10/04 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438716	中部	2022/10/04 09:00	2022/10/04 17:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443480	中部	2022/10/04 09:00	2022/10/04 17:00	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L 線路	GCB036遮断器点検A、欠相タイム試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0446364	中部	2022/10/04 09:00	2022/10/04 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西2L鉄構補強	年間計画	変更	制約有	
0446474	中部	2022/10/04 09:00	2022/10/04 18:00	単日	名城松ヶ枝 1L	275kV 名城松ヶ枝 1L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	新規		
0446776	中部	2022/10/04 09:00	2022/10/07 16:00	毎日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.1、2計2基	年間計画	新規	制約有	
0447086	中部	2022/10/04 09:00	2022/10/04 17:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	ダンパ取付	年間計画	新規		
0438166	中部	2022/10/05 08:00	2022/10/07 17:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	尾鷲伊勢1L関係機器点検・CBO24油圧操作機構修理	年間計画	変更		
0438402	中部	2022/10/05 08:00	2022/10/05 08:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438496	中部	2022/10/05 08:00	2022/10/06 18:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 2L 全線	L・E5074BOX細点 甲5074BOX細点	年間計画	変更	制約有	
0438755	中部	2022/10/05 08:00	2022/10/05 08:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438766	中部	2022/10/05 08:00	2022/10/05 08:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443734	中部	2022/10/05 08:00	2022/10/05 08:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0446476	中部	2022/10/05 09:00	2022/10/05 12:00	単日	名城松ヶ枝 2L	275kV 名城松ヶ枝 2L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	新規		
0438234	中部	2022/10/05 13:00	2022/10/05 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 東変変～□ 2L検相・絶縁抵抗測定	年間計画	更新		
0438236	中部	2022/10/05 17:00	2022/10/05 17:10	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 2L絶縁耐力試験	年間計画	変更		
0443468	中部	2022/10/06 09:00	2022/10/16 17:00	連続	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	鉄塔補強工事	年間計画	新規		
0446409	中部	2022/10/07 08:00	2022/10/07 17:00	単日	尾鷲変	275kV 甲 BUS	尾鷲伊勢1L機器点検に伴う接近停止	年間計画	新規		
0438365	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/09 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	変更		
0438547	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/09 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0438711	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/08 18:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438799	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/10 17:00	連続	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	OPGW張替	年間計画	変更	制約有	
0438207	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/10 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0438453	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438508	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L 構内	275kV海部1L関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	変更		
0438525	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 10:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438548	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/17 15:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L	海部開閉所275kV保護盤取替/アブス関連保護盤取替	年間計画	変更		
0438548	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/17 15:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 1L	海部開閉所275kV保護盤取替/アブス関連保護盤取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438550	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/17 15:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	275kVリレー盤取替／海部1L保護盤取替	年間計画	変更		
0438612	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/10 16:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0438699	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438742	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438744	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438747	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438749	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443437	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446367	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河2L鉄構補強	年間計画	変更	制約有	
0446372	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 14:00	単日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	誘導電圧・電流測定	年間計画	新規	制約有	
0447876	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 09:10	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 横内	機器開閉試験	年間計画	新規		
0444566	中部	2022/10/08 17:00	2022/10/08 17:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡2L実負荷試験	年間計画	変更		
0438261	中部	2022/10/09 08:00	2022/10/13 18:00	連続	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋1L(GCB同形対策修理)	年間計画	変更	制約有	
0438451	中部	2022/10/09 09:00	2022/10/09 10:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443492	中部	2022/10/09 09:00	2022/10/09 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L	川越火力1L L-PT採油	年間計画	新規	制約有	
0438167	中部	2022/10/11 08:00	2022/10/13 17:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	尾鷲伊勢2L関係機器点検、CB026油圧操作機構修理	年間計画	変更		
0438297	中部	2022/10/11 08:00	2023/03/06 13:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線□1～□9間電線張替	年間計画	変更	制約有	
0438465	中部	2022/10/11 08:00	2023/03/06 13:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No51～No56間1L電線張替	年間計画	変更	制約有	
0438529	中部	2022/10/11 08:00	2023/03/14 14:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線No69、70建替、No68～東名変張替	年間計画	更新	制約有	
0438529	中部	2022/10/11 08:00	2023/03/14 14:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線No69、70建替、No68～東名変張替	年間計画	更新	制約有	
0438541	中部	2022/10/11 08:00	2023/03/14 13:50	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線No29～32間建替、電線張替、絶縁抵抗測定	年間計画	更新	制約有	
0438754	中部	2022/10/11 08:00	2022/10/11 08:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 横内	開閉操作	年間計画	変更		
0438765	中部	2022/10/11 08:00	2022/10/11 08:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 横内	開閉操作	年間計画	変更		
0443507	中部	2022/10/11 08:00	2022/11/18 17:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0443507	中部	2022/10/11 08:00	2022/11/18 17:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0443539	中部	2022/10/11 08:00	2022/10/22 17:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	鉄塔腕金部材取替	年間計画	新規	制約有	
0443539	中部	2022/10/11 08:00	2022/10/22 17:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	鉄塔腕金部材取替	年間計画	新規	制約有	
0446360	中部	2022/10/11 08:00	2023/03/14 10:30	連続	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 線路	東名変送電線引込鉄構(知多火力線)取替	年間計画	新規	制約有	
0446360	中部	2022/10/11 08:00	2023/03/14 11:00	連続	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 線路	東名変送電線引込鉄構(知多火力線)取替	年間計画	新規	制約有	
0446862	中部	2022/10/12 09:00	2022/10/12 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西1L鉄構補強に伴うスケッチ	年間計画	新規	制約有	
0446408	中部	2022/10/13 08:00	2022/10/13 17:00	単日	尾鷲変	275kV 甲 BUS	尾鷲伊勢2L機器点検に伴う接近停止	年間計画	新規		
0443752	中部	2022/10/14 09:00	2022/12/02 17:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 1L 全線	500kV東栄幹1L LA取替	年間計画	変更	制約有	
0438540	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/17 18:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力線No29・30既設腕金撤去に伴う保安停止	年間計画	変更	制約有	
0438244	中部	2022/10/15 09:00	2022/10/15 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名1L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0438418	中部	2022/10/15 09:00	2022/10/15 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438448	中部	2022/10/15 09:00	2022/10/15 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443747	中部	2022/10/15 09:00	2022/10/15 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名1L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0446365	中部	2022/10/15 09:00	2022/10/15 16:00	単日	西部西名古屋 1L	275kV 西部西名古屋 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規	制約有	
0438240	中部	2022/10/16 09:00	2022/10/16 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名2L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0438245	中部	2022/10/16 09:00	2022/10/16 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名2L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0443654	中部	2022/10/16 09:00	2022/10/16 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0443655	中部	2022/10/16 09:00	2022/10/16 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438683	中部	2022/10/17 09:00	2022/10/17 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438728	中部	2022/10/17 09:00	2022/10/17 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443469	中部	2022/10/17 09:00	2022/11/03 17:00	連続	静岡幹 2L	500kV 静岡幹 2L 全線	鉄塔補強工事	年間計画	新規		
0443556	中部	2022/10/17 17:00	2022/10/17 18:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L	海部開閉所275kV保護盤取替／西尾張海部1L潮流測定	年間計画	新規		
0443556	中部	2022/10/17 17:00	2022/10/17 18:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L	海部開閉所275kV保護盤取替／西尾張海部1L潮流測定	年間計画	新規		
0438280	中部	2022/10/18 09:00	2022/10/21 15:00	連続	新三河変	275kV 三河 1L 全線	三河線1L 制御盤切替	年間計画	変更		
0438712	中部	2022/10/18 09:00	2022/10/18 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438715	中部	2022/10/18 09:00	2022/10/18 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443723	中部	2022/10/18 09:00	2022/10/18 09:30	単日	三河変	275kV 三河 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0443728	中部	2022/10/18 09:00	2022/10/18 09:30	単日	新三河変	275kV 三河 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446775	中部	2022/10/18 09:00	2022/10/21 16:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.1、2計2基	年間計画	新規	制約有	
0443585	中部	2022/10/20 08:30	2022/10/21 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	ジャンパー線改修	年間計画	変更		
0446664	中部	2022/10/20 08:30	2022/10/20 17:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	架空地線補修	年間計画	新規		
0438549	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/28 15:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 2L	海部開閉所275kV保護盤取替／Bバス関連保護盤取替	年間計画	変更		
0438549	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/28 15:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 2L	海部開閉所275kV保護盤取替／Bバス関連保護盤取替	年間計画	変更		
0438551	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/28 15:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	275kVリレー盤取替／海部2L保護盤取替	年間計画	変更		
0438653	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/20 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L	CB、LS開閉試験	年間計画	変更		
0438745	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/20 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438748	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/20 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438750	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/20 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443444	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/20 17:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443503	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/20 17:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 全線	東清水FC増設／管路工事	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0443504	中部	2022/10/21 08:00	2022/10/23 17:00	毎日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 全線	東清水FC増設／管路工事	年間計画	新規		
0438161	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/23 18:00	連続	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	5038関係機器点検(CB5038普、欠相、GCS点検)	年間計画	変更		
0438184	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/25 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0438263	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/28 18:00	連続	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋2L関係機器点検(CB、LSBOX細、同形 ほか)	年間計画	変更	制約有	
0438421	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/22 08:10	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438454	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/22 08:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438743	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/22 08:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443644	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/22 08:10	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446660	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/22 17:00	単日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0443586	中部	2022/10/22 08:30	2022/10/24 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	ジャンパー線改修	年間計画	変更		
0438510	中部	2022/10/22 09:00	2022/10/22 17:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L 構内	275kV海部2L関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	変更		
0438264	中部	2022/10/23 08:00	2022/10/23 18:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋2L関係機器点検(LSBOX細 ほか)	年間計画	更新	制約有	
0438180	中部	2022/10/24 08:00	2022/10/26 18:00	連続	三河変	275kV 三河 2L 全線	GCB038普点・BOX細点、GCS点検A	年間計画	変更		
0438208	中部	2022/10/24 09:00	2022/10/26 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0438281	中部	2022/10/24 09:00	2022/10/27 15:00	連続	新三河変	275kV 三河 2L 全線	三河線2L 制御盤切替	年間計画	変更		
0443508	中部	2022/10/24 09:00	2022/10/25 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	西部幹線架空地線補修	年間計画	新規		
0443724	中部	2022/10/24 09:00	2022/10/24 09:30	単日	三河変	275kV 三河 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443729	中部	2022/10/24 09:00	2022/10/24 09:30	単日	新三河変	275kV 三河 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0446368	中部	2022/10/24 09:00	2022/10/24 14:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	誘導電圧・電流測定	年間計画	新規	制約有	
0438593	中部	2022/10/25 09:00	2022/10/25 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L	CB、LS開閉試験	年間計画	変更		
0443505	中部	2022/10/25 09:00	2022/10/25 17:00	毎日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 全線	東清水FC増設／管路工事	年間計画	新規		
0443506	中部	2022/10/26 08:00	2022/10/28 17:00	毎日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 全線	東清水FC増設／管路工事	年間計画	新規		
0443514	中部	2022/10/26 08:30	2022/10/26 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	架線金具補修	年間計画	新規		
0438186	中部	2022/10/27 08:00	2022/10/30 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438422	中部	2022/10/27 08:00	2022/10/27 08:10	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443645	中部	2022/10/27 08:00	2022/10/27 08:10	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443515	中部	2022/10/27 08:30	2022/10/27 13:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	架線金具補修	年間計画	変更		
0446483	中部	2022/10/27 08:30	2022/10/27 15:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	部材補修	年間計画	変更		
0447111	中部	2022/10/27 08:30	2022/10/27 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	架空地線補修	年間計画	新規		
0446662	中部	2022/10/28 08:00	2022/10/28 12:00	単日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0443557	中部	2022/10/28 17:00	2022/10/28 18:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L	海部開閉所275kV保護盤取替／西尾張海部2L潮流測定	年間計画	新規		
0443557	中部	2022/10/28 17:00	2022/10/28 18:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L	海部開閉所275kV保護盤取替／西尾張海部2L潮流測定	年間計画	新規		
0438206	中部	2022/10/29 09:00	2022/10/30 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0438243	中部	2022/10/29 09:00	2022/10/29 17:00	毎日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	西部西尾張2L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0438420	中部	2022/10/29 09:00	2022/10/29 17:00	毎日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438741	中部	2022/10/29 09:00	2022/10/29 17:00	毎日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0446374	中部	2022/10/29 09:00	2022/10/30 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	誘導電圧・電流測定	年間計画	新規	制約有	
0438413	中部	2022/10/30 08:00	2022/10/30 18:00	毎日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L	西部西尾張2L関係機器点検(遮断器点検A、LSBOX細ほか)	年間計画	変更	制約有	
0438137	中部	2022/10/31 09:00	2022/11/02 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	制御盤・保護盤取替／金山1L切替	年間計画	変更	制約有	
0438478	中部	2022/10/31 09:00	2022/10/31 17:00	毎日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438484	中部	2022/10/31 09:00	2022/10/31 17:00	毎日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438729	中部	2022/10/31 09:00	2022/11/02 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	機器点検／松ヶ枝1L CB・L・ES062電装品取替、作動油交換ほか	年間計画	変更	制約有	
0446638	中部	2022/10/31 09:00	2022/11/02 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	変更		
0438163	中部	2022/11/01 08:00	2022/11/01 17:00	毎日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	中勢亀山1L関係機器点検	年間計画	変更		
0438774	中部	2022/11/01 08:00	2022/11/01 08:30	毎日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438474	中部	2022/11/01 09:00	2022/11/03 16:00	毎日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0441790	中部	2022/11/01 09:00	2022/11/01 16:00	毎日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更		
0444816	中部	2022/11/01 09:00	2022/11/01 11:00	毎日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0445470	中部	2022/11/01 09:00	2022/11/01 11:00	毎日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438441	中部	2022/11/03 09:00	2022/11/03 17:00	毎日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	機器点検／金山1L CB072点検A、欠相T、作動油交換、GIS点検A	年間計画	変更	制約有	
0438479	中部	2022/11/03 09:00	2022/11/03 17:00	毎日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438485	中部	2022/11/03 09:00	2022/11/03 17:00	毎日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438613	中部	2022/11/03 09:00	2022/11/04 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438362	中部	2022/11/03 09:30	2022/11/03 17:00	毎日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	制約有	
0443470	中部	2022/11/04 09:00	2022/11/21 17:00	連続	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	鉄塔補強工事	年間計画	新規		
0446636	中部	2022/11/04 09:00	2022/11/04 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	変更		
0438205	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0438242	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/05 17:00	毎日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	西部西尾張1L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0438419	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/05 17:00	毎日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438449	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/05 17:00	毎日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438614	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438740	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/05 17:00	毎日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0441720	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0446371	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	誘導電圧・電流測定	年間計画	新規	制約有	
0438414	中部	2022/11/06 08:00	2022/11/06 18:00	毎日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L	西部西尾張 1L 関係機器点検(遮断器点検A、LSBOX細ほか)	年間計画	変更	制約有	
0438210	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/10 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0438372	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/07 08:30	毎日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438398	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/07 08:30	毎日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438559	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/07 08:10	毎日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438616	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/08 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438673	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/07 08:10	毎日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438776	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/16 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか	年間計画	変更		
0443472	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/07 18:00	毎日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	275kV 東部 1L 関係機器点検(甲024BOX細)	年間計画	新規		
0443718	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/07 08:10	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438384	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	毎日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438662	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	毎日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438664	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 09:30	毎日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438667	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 09:30	毎日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0443481	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	毎日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L 線路	GCBO3B 遮断器点検A、欠相タイマ試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0446639	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/11 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	変更		
0447087	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	ダンパ取付	年間計画	新規		
0438358	中部	2022/11/07 09:30	2022/11/07 17:00	毎日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更		
0438482	中部	2022/11/07 09:30	2022/11/07 17:00	毎日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438664	中部	2022/11/07 09:30	2022/11/07 10:00	毎日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438667	中部	2022/11/07 09:30	2022/11/07 10:00	毎日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0443598	中部	2022/11/07 09:30	2022/11/07 17:00	毎日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438164	中部	2022/11/08 08:00	2022/11/08 17:00	毎日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	中勢亀山2L関係機器点検	年間計画	変更		
0438775	中部	2022/11/08 08:00	2022/11/08 08:30	毎日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443473	中部	2022/11/08 08:00	2022/11/08 18:00	毎日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	東部 1L、275Bブスタイ点検 Z022ヒンジ細 Z200箱細	年間計画	新規		
0438475	中部	2022/11/08 09:00	2022/11/10 16:00	毎日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0443761	中部	2022/11/09 08:00	2022/11/09 17:00	毎日	浜岡新佐倉 3L	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	終端箱ガス分析	年間計画	新規		
0438359	中部	2022/11/10 09:30	2022/11/10 17:00	毎日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更		
0438483	中部	2022/11/10 09:30	2022/11/10 17:00	毎日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443599	中部	2022/11/10 09:30	2022/11/10 17:00	毎日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438399	中部	2022/11/11 08:00	2022/11/11 08:30	毎日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0443476	中部	2022/11/11 08:00	2022/11/11 18:00	毎日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	275kV 梅森 1L 関係機器点検(甲026BOX細)	年間計画	新規	制約有	
0447060	中部	2022/11/11 08:00	2022/11/11 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	がいし取替	年間計画	新規		
0443477	中部	2022/11/12 08:00	2022/11/12 18:00	毎日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	275kV 梅森 1L 関係機器点検 Z026BOX細、ヒンジ細	年間計画	新規	制約有	
0438203	中部	2022/11/12 09:00	2022/11/12 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0443493	中部	2022/11/12 09:00	2022/11/12 17:00	毎日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	瀬戸北豊田線 がいし取替	年間計画	変更	制約有	
0443589	中部	2022/11/12 09:00	2022/11/12 09:30	毎日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0443594	中部	2022/11/12 09:00	2022/11/12 09:30	毎日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0447059	中部	2022/11/12 09:00	2022/11/12 12:00	毎日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	瀬戸北豊田線 鉄塔スケッチ	年間計画	新規	制約有	
0443478	中部	2022/11/13 08:00	2022/11/13 18:00	毎日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	275kV 梅森2L関係機器点検(甲028BOX細)	年間計画	新規	制約有	
0446406	中部	2022/11/14 07:00	2022/11/15 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	新規	制約有	
0438651	中部	2022/11/14 08:00	2022/11/18 17:00	連続	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	No100～No105間地線張替	年間計画	変更		
0443479	中部	2022/11/14 08:00	2022/11/14 18:00	毎日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	275kV 梅森2L関係機器点検 Z028BOX細、ヒンジ細	年間計画	新規	制約有	
0446983	中部	2022/11/14 09:00	2022/11/14 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	新規		
0446983	中部	2022/11/14 09:00	2022/11/14 17:00	毎日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	新規	制約有	
0438415	中部	2022/11/15 08:00	2022/11/15 18:00	毎日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438468	中部	2022/11/15 08:00	2022/11/18 18:00	毎日	東部変	275kV 東部北豊田 2L 構内	275kV ZBブスPD取替(重機接近停止)	年間計画	変更		
0438663	中部	2022/11/15 08:00	2022/11/15 18:00	毎日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0446658	中部	2022/11/15 08:00	2022/11/16 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0447063	中部	2022/11/15 08:00	2022/11/15 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	がいし取替	年間計画	変更		
0447110	中部	2022/11/15 08:00	2022/11/18 18:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	275kV ZBブスPD取替に伴うリード線切離し	年間計画	新規		
0438190	中部	2022/11/15 09:00	2022/11/16 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	変更		
0438278	中部	2022/11/15 09:00	2022/11/18 15:00	連続	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 全線	幸田新三河線 1L 制御盤切替	年間計画	変更		
0443726	中部	2022/11/15 09:00	2022/11/15 09:30	毎日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438138	中部	2022/11/16 09:00	2022/11/18 17:00	連続	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 2L	制御盤・保護盤取替／金山2L切替	年間計画	変更	制約有	
0438730	中部	2022/11/16 09:00	2022/11/18 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ケ枝 2L	機器点検／松ケ枝2L CB-L-ES064電装品取替、作動油交換ほか	年間計画	変更	制約有	
0438363	中部	2022/11/16 09:30	2022/11/16 17:00	毎日	金山松ケ枝 2L	275kV 金山松ケ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	制約有	
0446405	中部	2022/11/17 07:00	2022/11/17 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線雷害対策	年間計画	新規	制約有	
0443474	中部	2022/11/17 08:00	2022/11/17 18:00	毎日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	275kV 東部 2L 関係機器点検(甲024BOX細)	年間計画	変更		
0446661	中部	2022/11/17 08:00	2022/11/18 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0443495	中部	2022/11/17 09:30	2022/11/17 17:00	毎日	金山松ケ枝 2L	275kV 金山松ケ枝 2L 全線	漏油補修(松ケ枝変電所 白相 油槽下部給油管)	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438373	中部	2022/11/18 08:00	2022/11/18 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438777	中部	2022/11/18 08:00	2022/11/25 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか	年間計画	変更		
0443475	中部	2022/11/18 08:00	2022/11/18 18:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	275kV 東部2L関係機器点検(Ｚ024ヒンジ細)	年間計画	変更		
0443738	中部	2022/11/18 08:00	2022/11/27 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L	0-4・LS4・LA 端子連点検	年間計画	新規		
0443738	中部	2022/11/18 08:00	2022/11/27 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	0-4・LS4・LA 端子連点検	年間計画	新規		
0438262	中部	2022/11/19 08:00	2022/11/19 18:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋1L関係機器点検(CB普、BOX細 ほか)	年間計画	変更	制約有	
0443500	中部	2022/11/20 08:00	2022/11/20 18:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋1L関係機器点検(LSBOX細 ほか)	年間計画	新規	制約有	
0443739	中部	2022/11/21 08:00	2022/11/21 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	LS104・204点検	年間計画	新規		
0438279	中部	2022/11/21 09:00	2022/11/24 15:00	連続	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 全線	幸田新三河線2L 制御盤切替	年間計画	変更		
0438808	中部	2022/11/21 09:00	2023/01/21 12:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 1L本体工事	年間計画	変更		
0443727	中部	2022/11/21 09:00	2022/11/21 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0447377	中部	2022/11/21 09:00	2022/11/21 09:10	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	機器開閉試験	年間計画	新規		
0438326	中部	2022/11/22 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	幸田新三河 1L	275kV 幸田新三河 1L 全線	防錆塗装2層塗 額田三河線No(38) 計1基	年間計画	変更		
0443471	中部	2022/11/22 09:00	2022/12/02 17:00	連続	静岡幹 2L	500kV 静岡幹 2L 全線	鉄塔補強工事	年間計画	新規		
0438430	中部	2022/11/24 09:00	2022/11/24 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 線路	鳥害防止対策修理	年間計画	変更		
0446637	中部	2022/11/24 09:00	2022/11/24 17:00	単日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 雷害対策	年間計画	新規		
0438652	中部	2022/11/28 08:00	2022/12/02 17:00	連続	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	No100～No105間地線張替	年間計画	変更		
0438327	中部	2022/11/28 09:00	2022/12/01 17:00	毎日	幸田新三河 2L	275kV 幸田新三河 2L 全線	防錆塗装2層塗 額田三河線No(38) 計1基	年間計画	変更		
0438836	中部	2022/11/28 10:00	2022/11/28 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L 構内	開閉操作(CB052 L甲ZLS)	年間計画	変更		
0438837	中部	2022/11/29 10:00	2022/11/29 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 構内	開閉操作(CB054 L甲ZLS)	年間計画	変更		
0438431	中部	2022/12/01 09:00	2022/12/01 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 線路	鳥害防止対策修理	年間計画	変更		
0446656	中部	2022/12/03 09:00	2022/12/03 12:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鳥害対策	年間計画	変更		
0438823	中部	2022/12/05 09:00	2022/12/22 17:00	毎日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替に伴う保安停止	年間計画	変更		
0443756	中部	2022/12/06 10:00	2022/12/08 16:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	ダンパー補修	年間計画	新規		
0446657	中部	2022/12/10 09:00	2022/12/10 12:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鳥害対策	年間計画	変更		
0443759	中部	2022/12/13 08:00	2022/12/13 18:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	GCB018遮断器点検A・作動油交換・欠相タイマ試験	年間計画	新規		
0443760	中部	2022/12/13 10:00	2022/12/15 16:00	毎日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	ダンパー補修	年間計画	新規		
0443758	中部	2022/12/14 08:00	2022/12/14 18:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	Z018本体普点・BOX細点	年間計画	新規		
0438787	中部	2022/12/14 09:00	2022/12/15 17:00	連続	関開	275kV Z2 BUS	LS402、602細密点検	年間計画	変更		
0438787	中部	2022/12/14 09:00	2022/12/15 17:00	連続	関開	275kV Z BUS SECT	LS402、602細密点検	年間計画	変更		
0443516	中部	2022/12/17 09:00	2022/12/17 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0443534	中部	2022/12/20 14:10	2022/12/20 14:40	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	北部変遮断器取替に伴う潮流測定(4B二次)	年間計画	新規		
0443534	中部	2022/12/20 14:10	2022/12/20 14:40	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	北部変遮断器取替に伴う潮流測定(4B二次)	年間計画	新規		
0443535	中部	2022/12/20 14:40	2022/12/20 15:10	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	北部変遮断器取替に伴う潮流試験(275kVBプスタイ)	年間計画	新規		
0443535	中部	2022/12/20 14:40	2022/12/20 15:10	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	北部変遮断器取替に伴う潮流試験(275kVBプスタイ)	年間計画	新規		
0443762	中部	2022/12/21 08:00	2022/12/21 18:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	LR・OF細点、GCB730点検A、GIS点検A	年間計画	変更		
0446376	中部	2022/12/23 08:00	2022/12/23 18:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 1L 全線	1B_LR細密点検	年間計画	新規		
0443517	中部	2022/12/24 09:00	2022/12/24 12:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0438825	中部	2023/01/09 09:00	2023/01/22 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No42他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438827	中部	2023/01/11 09:00	2023/01/20 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替 NO31、NO32	年間計画	変更		
0438829	中部	2023/01/11 09:00	2023/01/12 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいしスケッチ NO33、NO35	年間計画	変更		
0438505	中部	2023/01/17 08:00	2023/01/17 17:00	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 線路	CB5058遮断器点検A	年間計画	変更	制約有	
0446326	中部	2023/01/18 09:00	2023/01/19 17:00	毎日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 全線	275kV鉄構補強	年間計画	新規		
0438811	中部	2023/01/21 09:00	2023/01/21 11:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 1L絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0447126	中部	2023/01/21 09:00	2023/01/21 09:30	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No80～川根変1L電線張替に伴うL-PT操作	年間計画	新規		
0447126	中部	2023/01/21 10:30	2023/01/21 11:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No80～川根変1L電線張替に伴うL-PT操作	年間計画	新規		
0438812	中部	2023/01/21 12:00	2023/01/21 12:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 1L試加圧試験	年間計画	変更		
0438809	中部	2023/01/22 09:00	2023/03/21 12:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 2L本体工事	年間計画	変更		
0447378	中部	2023/01/22 09:00	2023/01/22 09:10	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	機器開閉試験	年間計画	新規		
0438824	中部	2023/01/24 09:00	2023/02/20 17:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替に伴う保安停止	年間計画	変更		
0438826	中部	2023/01/24 09:00	2023/02/06 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No42他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438828	中部	2023/01/24 09:00	2023/02/02 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替 NO31、NO32	年間計画	変更		
0438830	中部	2023/01/24 09:00	2023/01/25 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいしスケッチ NO33、NO35	年間計画	変更		
0443660	中部	2023/01/24 09:00	2023/01/24 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0446329	中部	2023/02/06 09:00	2023/02/13 17:00	毎日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L 線路	新鈴鹿分岐1L GCS塗装	年間計画	変更		
0446324	中部	2023/02/08 09:00	2023/02/09 17:00	毎日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 全線	275kV鉄構補強	年間計画	新規		
0447085	中部	2023/02/19 09:00	2023/02/21 17:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	ダンパ取替	年間計画	新規		
0446330	中部	2023/02/20 09:00	2023/02/23 17:00	毎日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 線路	新鈴鹿分岐2L GCS塗装	年間計画	変更		
0446866	中部	2023/02/21 09:00	2023/02/21 17:00	単日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	駿遠幹No10架空地線金具補修	年間計画	新規		
0446867	中部	2023/02/21 09:00	2023/02/21 17:00	単日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	駿遠幹No10架空地線金具補修	年間計画	新規		
0446864	中部	2023/02/22 09:00	2023/02/22 17:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	駿遠幹No10架空地線金具補修	年間計画	新規		
0447083	中部	2023/02/22 09:00	2023/02/24 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	ダンパ取替	年間計画	新規		
0446791	中部	2023/02/27 09:00	2023/03/02 17:00	毎日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 線路	新鈴鹿分岐2L GCS塗装	年間計画	新規		
0443621	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0443622	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443623	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	北部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0443624	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	北部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0443633	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443634	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443635	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443636	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443661	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443663	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0443666	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験	年間計画	新規		
0443693	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443694	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443706	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443707	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443754	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443755	中部	2023/03/01 08:00	2023/03/01 08:10	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443438	中部	2023/03/01 18:00	2023/03/01 19:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0438346	中部	2023/03/03 09:00	2023/03/03 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438684	中部	2023/03/03 09:00	2023/03/03 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0446366	中部	2023/03/03 09:00	2023/03/03 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西 1L鉄構補強	年間計画	変更	制約有	
0438685	中部	2023/03/03 09:30	2023/03/03 10:00	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438724	中部	2023/03/06 09:00	2023/03/06 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438725	中部	2023/03/06 09:30	2023/03/06 10:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438368	中部	2023/03/06 10:00	2023/03/06 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0447886	中部	2023/03/06 10:00	2023/03/06 10:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線 1L絶縁抵抗測定に伴うL-PT-一次アース外	年間計画	新規	制約有	
0438369	中部	2023/03/06 10:30	2023/03/06 11:00	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0447885	中部	2023/03/06 10:30	2023/03/06 12:30	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線 1L絶縁抵抗測定	年間計画	新規	制約有	
0447887	中部	2023/03/06 10:30	2023/03/06 12:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線 1L L-PT外中に伴う運用停止	年間計画	新規	制約有	
0447884	中部	2023/03/06 12:30	2023/03/06 13:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線 1L絶縁抵抗測定に伴うL-PT-一次アース付	年間計画	新規	制約有	
0438298	中部	2023/03/06 13:00	2023/03/06 13:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線口1~□9間試加圧	年間計画	変更	制約有	
0438466	中部	2023/03/06 13:00	2023/03/06 13:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No51~No56間1L試加圧	年間計画	変更	制約有	
0438386	中部	2023/03/07 10:00	2023/03/07 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438387	中部	2023/03/07 10:30	2023/03/07 11:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0438816	中部	2023/03/11 09:00	2023/03/12 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	川根変275・154kV LS操作箱取替(佐久間川根2L)	年間計画	変更		
0438817	中部	2023/03/13 09:00	2023/03/14 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	川根変275・154kV LS操作箱取替(佐久間川根2L)	年間計画	変更		
0438530	中部	2023/03/14 09:00	2023/03/14 10:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定に伴うL-PT-一次アース外・付	年間計画	更新	制約有	
0438530	中部	2023/03/14 09:00	2023/03/14 10:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定に伴うL-PT-一次アース外・付	年間計画	更新	制約有	
0438154	中部	2023/03/14 10:00	2023/03/14 12:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	年間計画	更新	制約有	
0438154	中部	2023/03/14 10:00	2023/03/14 12:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	年間計画	更新	制約有	
0438155	中部	2023/03/14 10:00	2023/03/14 12:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	年間計画	更新	制約有	
0438155	中部	2023/03/14 10:00	2023/03/14 12:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	年間計画	更新	制約有	
0438531	中部	2023/03/14 10:00	2023/03/14 13:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 L-PT-一次アース取外中に伴う線路停止	年間計画	更新	制約有	
0438531	中部	2023/03/14 10:00	2023/03/14 13:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 L-PT-一次アース取外中に伴う線路停止	年間計画	更新	制約有	
0438532	中部	2023/03/14 10:00	2023/03/14 12:00	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定	年間計画	更新	制約有	
0438532	中部	2023/03/14 10:00	2023/03/14 12:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定	年間計画	更新	制約有	
0445014	中部	2023/03/14 11:20	2023/03/14 12:00	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L	知多火力線竣工検査に伴う試験使用	年間計画	新規	制約有	
0445014	中部	2023/03/14 11:20	2023/03/14 12:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L	知多火力線竣工検査に伴う試験使用	年間計画	新規	制約有	
0438530	中部	2023/03/14 13:00	2023/03/14 14:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定に伴うL-PT-一次アース外・付	年間計画	更新	制約有	
0438530	中部	2023/03/14 13:00	2023/03/14 14:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定に伴うL-PT-一次アース外・付	年間計画	更新	制約有	
0438152	中部	2023/03/14 13:50	2023/03/14 14:00	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 1L 試加圧試験10分	年間計画	更新	制約有	
0438533	中部	2023/03/14 14:10	2023/03/14 14:20	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 試加圧試験	年間計画	更新	制約有	
0438153	中部	2023/03/14 14:50	2023/03/14 15:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 2L 試加圧試験10分	年間計画	更新	制約有	
0438533	中部	2023/03/14 15:10	2023/03/14 15:20	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 試加圧試験	年間計画	更新	制約有	
0438534	中部	2023/03/15 08:00	2023/03/20 17:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	三好分岐線No1 腕金取替	年間計画	更新	制約有	
0438810	中部	2023/03/21 09:00	2023/03/21 11:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 2L絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0447127	中部	2023/03/21 09:00	2023/03/21 09:30	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No80~川根変2L電線張替に伴うL-PT操作	年間計画	新規		
0447127	中部	2023/03/21 10:30	2023/03/21 11:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No80~川根変2L電線張替に伴うL-PT操作	年間計画	新規		
0438813	中部	2023/03/21 12:00	2023/03/21 12:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 2L試加圧試験	年間計画	変更		
0438304	中部	2023/03/22 08:00	2023/04/13 14:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No23~(No1)1L移線、No1腕金取替	年間計画	更新	制約有	
0446643	中部	2023/03/22 09:00	2023/03/22 17:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線始め2線路 電害対策	年間計画	変更	制約有	
0446640	中部	2023/03/23 09:00	2023/03/23 17:00	単日	三好分岐 1L	275kV 三好分岐 1L 全線	東名古屋東部線始め2線路 電害対策	年間計画	更新	制約有	
0447096	中部	2023/03/24 09:00	2023/03/24 17:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線始め2線路 電害対策	年間計画	新規	制約有	
0446642	中部	2023/03/27 09:00	2023/03/29 17:00	毎日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線始め2線路 電害対策	年間計画	変更	制約有	
0444212	中部	2023/04/01 08:00	2023/04/01 18:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	鈴鹿幹2L関係機器点検	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444259	中部	2023/04/01 08:00	2023/04/02 17:00	連続	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	IAO盤 鈴鹿幹2L FL取込	年間計画	新規		
0444139	中部	2023/04/01 09:00	2023/04/01 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0443909	中部	2023/04/01 14:00	2023/04/01 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作(CB044 L甲ZLS)	年間計画	新規		
0444265	中部	2023/04/02 08:00	2023/04/02 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 線路	鈴鹿幹2L IAO-FL取込	年間計画	新規		
0444340	中部	2023/04/03 08:00	2023/04/03 08:10	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444377	中部	2023/04/03 08:00	2023/04/03 08:10	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444068	中部	2023/04/03 09:00	2023/04/08 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0444214	中部	2023/04/08 08:00	2023/04/08 18:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	鈴鹿幹1L関係機器点検	年間計画	新規		
0444260	中部	2023/04/08 08:00	2023/04/09 17:00	連続	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	IAO盤 鈴鹿幹1L FL取込	年間計画	新規		
0444137	中部	2023/04/08 09:00	2023/04/09 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0443908	中部	2023/04/08 13:00	2023/04/08 14:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作(CB042 L甲ZLS)	年間計画	新規		
0444266	中部	2023/04/09 08:00	2023/04/09 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 線路	鈴鹿幹1L IAO-FL取込	年間計画	新規		
0444555	中部	2023/04/09 08:00	2023/04/09 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落水防止ネット点検補修	年間計画	新規		
0447883	中部	2023/04/09 08:00	2023/04/09 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0444378	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 08:10	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444554	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落水防止ネット点検補修	年間計画	新規		
0447882	中部	2023/04/10 08:00	2023/04/10 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0444074	中部	2023/04/10 09:00	2023/04/10 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444341	中部	2023/04/11 08:00	2023/04/11 08:10	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444353	中部	2023/04/11 08:00	2023/04/11 08:10	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444367	中部	2023/04/11 08:00	2023/04/11 08:10	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444069	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/16 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0444131	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/12 17:00	毎日	岐阜連絡 2L	500kV 岐阜連絡 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	新規		
0444218	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/12 17:00	毎日	岐阜連絡 2L	500kV 岐阜連絡 2L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0447243	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/14 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 全線	制御盤・保護盤取替／駿河1L切替	年間計画	新規		
0447247	中部	2023/04/11 09:00	2023/04/14 17:00	連続	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 全線	制御盤・保護盤取替／60Hz INV負荷遮断切替	年間計画	新規		
0444352	中部	2023/04/13 08:00	2023/04/13 08:10	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444366	中部	2023/04/13 08:00	2023/04/13 08:10	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444552	中部	2023/04/13 08:00	2023/04/13 18:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 全線	O62ブロック機器点検	年間計画	新規	制約有	
0444132	中部	2023/04/13 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	新規		
0444219	中部	2023/04/13 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0444040	中部	2023/04/13 14:00	2023/04/13 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 1L 絶縁抵抗測定	年間計画	新規	制約有	
0444038	中部	2023/04/13 16:00	2023/06/15 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 No23～25建替・張替	年間計画	新規	制約有	
0444041	中部	2023/04/13 16:00	2023/04/13 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 1L 試加圧試験	年間計画	新規	制約有	
0444039	中部	2023/04/14 08:00	2023/06/14 14:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 No23～25建替・張替	年間計画	新規	制約有	
0444138	中部	2023/04/15 09:00	2023/04/15 17:00	単日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0444075	中部	2023/04/17 09:00	2023/04/18 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0447244	中部	2023/04/18 09:00	2023/04/21 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 全線	制御盤・保護盤取替／駿河2L切替	年間計画	新規		
0447248	中部	2023/04/18 09:00	2023/04/21 17:00	連続	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 全線	制御盤・保護盤取替／60Hz INV負荷遮断切替	年間計画	新規		
0444553	中部	2023/04/19 08:00	2023/04/19 18:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 全線	O64ブロック機器点検	年間計画	新規	制約有	
0443798	中部	2023/04/22 07:00	2023/04/22 08:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験(東信新北信1L)	年間計画	変更	制約有	
0443799	中部	2023/04/22 07:00	2023/04/22 08:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験(東信新北信1L)	年間計画	変更	制約有	
0443796	中部	2023/04/22 08:00	2023/04/22 17:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 構内	開閉試験(信濃東信1L)	年間計画	変更	制約有	
0443818	中部	2023/04/22 08:00	2023/04/24 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	新規	制約有	
0443820	中部	2023/04/22 08:00	2023/04/22 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	落水防止ネット点検補修工事	年間計画	新規	制約有	
0443925	中部	2023/04/22 08:00	2023/04/22 17:00	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 全線	O52ブロック機器点検	年間計画	変更	制約有	
0443783	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L	亀山西名古屋1L関係機器点検	年間計画	新規		
0443901	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0443901	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0443901	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0443902	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0443902	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0443902	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0443902	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0443928	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB036)	年間計画	新規		
0443929	中部	2023/04/22 09:00	2023/04/22 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作(CB038)	年間計画	新規		
0443948	中部	2023/04/23 08:00	2023/04/23 17:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 全線	GCB084点検・作動油取替、GIS点検	年間計画	新規	制約有	
0444249	中部	2023/04/23 08:00	2023/04/23 17:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 全線	GCB078点検・作動油取替、GIS点検	年間計画	新規	制約有	
0447878	中部	2023/04/23 08:00	2023/04/23 17:00	単日	東信新北信 2L	275kV 東信新北信 2L 全線	架線金具補修	年間計画	新規	制約有	
0443801	中部	2023/04/23 17:00	2023/04/23 17:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験(東信新北信2L)	年間計画	新規	制約有	
0443800	中部	2023/04/23 18:00	2023/04/23 18:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験(東信新北信2L)	年間計画	新規	制約有	
0444263	中部	2023/04/24 08:00	2023/05/03 17:00	連続	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線 No22～No31間架空点線張替	年間計画	新規	制約有	
0444291	中部	2023/04/24 09:00	2023/04/24 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	IAO盤 亀山西名古屋線1L 取込	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444292	中部	2023/04/25 09:00	2023/04/25 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋線 2L 構内	IAO盤 亀山西名古屋線2L 取込	年間計画	新規		
0444150	中部	2023/04/29 08:00	2023/05/02 18:00	連続	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 線路	西部1L LP取替、IAO取込	年間計画	新規	制約有	
0444155	中部	2023/04/29 08:00	2023/05/02 18:00	連続	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 線路	西部1L LP取替、IAO取込	年間計画	新規	制約有	
0444193	中部	2023/04/29 08:00	2023/04/29 17:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L 構内	GCB042遮断器点検A、GIS点検A	年間計画	新規		
0444247	中部	2023/04/29 08:00	2023/05/06 18:00	連続	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名古屋線 M-Rec使用不可	年間計画	新規	制約有	
0444247	中部	2023/04/29 08:00	2023/05/06 18:00	連続	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名古屋線 M-Rec使用不可	年間計画	新規	制約有	
0444248	中部	2023/04/29 08:00	2023/05/06 18:00	連続	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名古屋線 M-Rec使用不可	年間計画	新規	制約有	
0444248	中部	2023/04/29 08:00	2023/05/06 18:00	連続	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名古屋線 M-Rec使用不可	年間計画	新規	制約有	
0444010	中部	2023/04/29 09:00	2023/05/01 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装No35、36	年間計画	新規	制約有	
0444053	中部	2023/04/29 09:00	2023/05/01 16:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.9、10計2基	年間計画	新規		
0444158	中部	2023/04/29 09:00	2023/05/01 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	不良がいし検出(停電メガー)	年間計画	新規	制約有	
0446380	中部	2023/04/29 09:00	2023/04/29 17:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	幸田碧南1LPD絶縁油採油	年間計画	新規	制約有	
0443903	中部	2023/04/29 13:00	2023/04/29 14:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0443927	中部	2023/04/29 13:00	2023/04/29 14:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB032 034)	年間計画	新規	制約有	
0443903	中部	2023/04/29 14:00	2023/04/29 15:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0443927	中部	2023/04/29 14:00	2023/04/29 15:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作(CB032 034)	年間計画	新規	制約有	
0444140	中部	2023/05/01 08:00	2023/05/03 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444222	中部	2023/05/01 08:00	2023/05/01 17:00	単日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444375	中部	2023/05/01 08:00	2023/05/01 08:10	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443978	中部	2023/05/01 09:00	2023/05/03 18:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	CB024普点・BOX細点	年間計画	新規	制約有	
0443906	中部	2023/05/01 10:00	2023/05/01 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉操作(CB032 L甲ZLS)	年間計画	新規		
0444004	中部	2023/05/02 08:00	2023/05/04 18:00	連続	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	275kV幸田碧南2L機器点検(甲028BOX細)	年間計画	新規	制約有	
0444224	中部	2023/05/02 08:00	2023/05/03 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444054	中部	2023/05/02 09:00	2023/05/04 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.9、10計2基	年間計画	新規		
0444005	中部	2023/05/03 08:00	2023/05/03 18:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 線路	275kV幸田碧南2L機器点検(乙LE028BOX細)	年間計画	新規	制約有	
0444151	中部	2023/05/03 08:00	2023/05/06 18:00	連続	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 線路	西部2L LP取替、IAO取込	年間計画	新規	制約有	
0444156	中部	2023/05/03 08:00	2023/05/06 18:00	連続	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 線路	西部2L LP取替、IAO取込	年間計画	新規	制約有	
0443930	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/03 10:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉操作(CB042 L甲ZLS含む)	年間計画	新規	制約有	
0444011	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/05 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装No35、36	年間計画	新規	制約有	
0444017	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/03 10:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉操作(CB062)	年間計画	新規	制約有	
0444146	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/06 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444159	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/05 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	不良がいし検出(停電メガー)	年間計画	新規	制約有	
0446377	中部	2023/05/03 09:00	2023/05/03 17:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 線路	幸田碧南2LDP絶縁油採油	年間計画	新規	制約有	
0443931	中部	2023/05/03 10:00	2023/05/03 11:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉操作(CB044)	年間計画	新規	制約有	
0444018	中部	2023/05/03 10:00	2023/05/03 11:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉操作(CB064)	年間計画	新規	制約有	
0444221	中部	2023/05/04 08:00	2023/05/04 17:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444264	中部	2023/05/04 08:00	2023/05/13 17:00	連続	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線 No22～No31間架空線張替	年間計画	新規	制約有	
0443979	中部	2023/05/04 09:00	2023/05/06 18:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	CB022普点・BOX細点	年間計画	新規	制約有	
0444231	中部	2023/05/04 09:00	2023/05/04 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L	川越火力2L L-PT採油	年間計画	新規	制約有	
0444223	中部	2023/05/05 08:00	2023/05/06 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444142	中部	2023/05/06 08:00	2023/05/07 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444376	中部	2023/05/06 08:00	2023/05/06 08:10	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443907	中部	2023/05/06 10:00	2023/05/06 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉操作(CB034 L甲ZLS)	年間計画	新規		
0444545	中部	2023/05/08 08:00	2023/05/12 16:00	毎日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0447065	中部	2023/05/08 09:00	2023/05/09 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替	年間計画	新規	制約有	
0443913	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443913	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443913	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443913	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443962	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0443966	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444269	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/11 17:00	単日	龜山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	IAO盤 中勢亀山線1L 取込	年間計画	新規		
0447066	中部	2023/05/11 09:00	2023/05/12 17:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替	年間計画	新規	制約有	
0443826	中部	2023/05/11 09:30	2023/05/11 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規	制約有	
0443935	中部	2023/05/12 08:00	2023/05/12 18:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	機器点検／金山2L CB074点検A、欠相T、作動油交換、GIS点検A	年間計画	新規		
0443914	中部	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443914	中部	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443914	中部	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443914	中部	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0443963	中部	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0443967	中部	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444270	中部	2023/05/12 09:00	2023/05/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	IAO盤 中勢亀山線2L 取込	年間計画	新規		
0443827	中部	2023/05/12 09:30	2023/05/12 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444143	中部	2023/05/13 08:00	2023/05/13 17:00	単日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0444546	中部	2023/05/15 08:00	2023/05/19 16:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0443816	中部	2023/05/15 09:00	2023/05/16 18:00	毎日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 全線	5022・5026・50A関係機器点検(GCB-A点検、欠相、GIS-A点検)	年間計画	変更		
0444370	中部	2023/05/16 08:00	2023/05/16 08:10	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444372	中部	2023/05/16 08:00	2023/05/16 08:10	単日	岐北開	500kV 奥美濃岐北 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443844	中部	2023/05/16 09:00	2023/05/17 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	新規		
0444371	中部	2023/05/17 08:00	2023/05/17 08:10	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443817	中部	2023/05/17 09:00	2023/05/18 18:00	毎日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 全線	5024・5028・50B・5004関係機器点検(GCB-A点検、欠相、GIS-A点検)	年間計画	変更		
0443960	中部	2023/05/17 09:00	2023/05/17 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443822	中部	2023/05/17 09:30	2023/05/17 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規		
0443872	中部	2023/05/17 10:00	2023/05/17 10:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	年間計画	新規		
0443845	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	更新		
0443961	中部	2023/05/18 09:00	2023/05/18 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443823	中部	2023/05/18 09:30	2023/05/18 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規		
0443873	中部	2023/05/18 10:00	2023/05/18 10:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	年間計画	新規		
0443920	中部	2023/05/19 10:00	2023/05/19 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉操作(CB5016 甲乙LS含む)	年間計画	新規		
0444285	中部	2023/05/20 08:00	2023/05/21 20:00	連続	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L 線路	275kV松ヶ枝1L関係機器普点(LS電装品)	年間計画	新規		
0444383	中部	2023/05/21 08:00	2023/05/21 08:10	単日	中濃変	275kV 中濃大山 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444384	中部	2023/05/21 08:00	2023/05/21 08:10	単日	中濃変	275kV 中濃大山 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443921	中部	2023/05/23 10:00	2023/05/23 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉操作(CB5018 甲乙LS含む)	年間計画	新規		
0444286	中部	2023/05/27 08:00	2023/05/28 20:00	連続	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L 線路	275kV松ヶ枝2L関係機器普点(LS電装品)	年間計画	新規		
0444237	中部	2023/05/27 09:00	2023/05/28 17:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 1L 全線	CB046点検A 作動油交換	年間計画	変更	制約有	
0447067	中部	2023/05/29 09:00	2023/05/30 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 吸湿劣化がしい取替	年間計画	新規	制約有	
0447064	中部	2023/06/01 09:00	2023/06/02 17:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 吸湿劣化がしい取替	年間計画	新規	制約有	
0444059	中部	2023/06/03 08:00	2023/06/04 20:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 1L	275kV牛島町1L関係機器普点(LS電装品)	年間計画	新規		
0444059	中部	2023/06/03 08:00	2023/06/04 20:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 1L 線路	275kV牛島町1L関係機器普点(LS電装品)	年間計画	新規		
0443947	中部	2023/06/04 08:00	2023/06/07 18:00	連続	犬山変	275kV 犬山電名 2L 線路	275kV電名2L機器点検(LE、CB044 BOX細)	年間計画	変更		
0444301	中部	2023/06/04 08:00	2023/06/04 08:10	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444008	中部	2023/06/05 09:00	2023/06/07 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装No3、4、5、6	年間計画	新規	制約有	
0444558	中部	2023/06/05 10:00	2023/06/05 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	新規	制約有	
0444244	中部	2023/06/06 08:00	2023/06/08 18:00	連続	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L 線路	機器点検/名城2L CB034点検A、作動油交換、E・LLS電装品取替	年間計画	新規		
0444368	中部	2023/06/06 08:00	2023/06/06 08:10	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443810	中部	2023/06/06 09:00	2023/06/06 17:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	5022関係機器点検	年間計画	新規		
0444559	中部	2023/06/06 10:00	2023/06/06 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	新規	制約有	
0444369	中部	2023/06/07 08:00	2023/06/07 08:10	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443811	中部	2023/06/07 09:00	2023/06/07 17:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	5024関係機器点検	年間計画	新規		
0443795	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 17:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 構内	開閉試験(信濃東信2L)	年間計画	変更	制約有	
0443819	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/12 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	新規	制約有	
0443821	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落水防止ネット点検補修工事	年間計画	新規	制約有	
0443926	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/10 17:00	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L 全線	054ブロック機器点検	年間計画	新規	制約有	
0444060	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/11 20:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 2L	275kV牛島町2L関係機器普点(LS電、GCB普、熱交)	年間計画	新規		
0444060	中部	2023/06/10 08:00	2023/06/11 20:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 2L 線路	275kV牛島町2L関係機器普点(LS電、GCB普、熱交)	年間計画	新規		
0444009	中部	2023/06/12 09:00	2023/06/14 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装No3、4、5、6	年間計画	新規	制約有	
0443882	中部	2023/06/14 10:00	2023/06/14 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB034)	年間計画	新規	制約有	
0444025	中部	2023/06/14 14:00	2023/06/14 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 2L 絶縁抵抗測定	年間計画	新規	制約有	
0443779	中部	2023/06/14 16:00	2023/06/14 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 2L 試加圧試験	年間計画	新規	制約有	
0443777	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/30 14:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 三好分岐線1L移線	年間計画	新規	制約有	
0443846	中部	2023/06/15 08:00	2023/06/19 18:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L	西尾張1L関係機器点検(CB普、GIS点検A、同形 ほか)	年間計画	新規		
0444561	中部	2023/06/15 10:00	2023/06/15 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	新規		
0446782	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0446782	中部	2023/06/16 09:00	2023/07/27 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0443849	中部	2023/06/17 09:00	2023/06/17 15:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	海部1L関係機器点検(遮断器点検A、欠相、GIS点検A)	年間計画	新規		
0447246	中部	2023/06/17 09:00	2023/06/19 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 全線	制御盤・保護盤取替/2FC切替(低圧通電試験)	年間計画	新規		
0443805	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/26 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がしい絶縁抵抗測定	年間計画	新規		
0444229	中部	2023/06/19 09:00	2023/06/19 12:00	単日	静岡連絡 1L	500kV 静岡連絡 1L 全線	不良がしい検出	年間計画	新規		
0444230	中部	2023/06/20 09:00	2023/06/20 12:00	単日	静岡連絡 2L	500kV 静岡連絡 2L 全線	不良がしい検出	年間計画	新規		
0444242	中部	2023/06/20 09:00	2023/06/22 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	ジャンパ補修	年間計画	新規		
0444562	中部	2023/06/22 10:00	2023/06/22 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	新規		
0443847	中部	2023/06/24 08:00	2023/06/28 18:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 2L 線路	西尾張2L関係機器点検(CB普、GIS点検A、同形 ほか)	年間計画	新規		
0443850	中部	2023/06/24 09:00	2023/06/24 15:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	海部2L関係機器点検(遮断器点検A、欠相、GIS点検A)	年間計画	新規		
0443879	中部	2023/06/30 10:00	2023/06/30 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5062)	年間計画	新規	制約有	
0443880	中部	2023/06/30 10:00	2023/06/30 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5064)	年間計画	新規	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0443881	中部	2023/06/30 10:00	2023/06/30 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB032)	年間計画	新規	制約有	
0444026	中部	2023/06/30 14:00	2023/06/30 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 1L 絶縁抵抗測定	年間計画	新規	制約有	
0443778	中部	2023/06/30 16:00	2023/06/30 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 1L 試加圧試験	年間計画	新規	制約有	
0443883	中部	2023/07/03 10:00	2023/07/03 10:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	年間計画	新規		
0443884	中部	2023/07/03 10:30	2023/07/03 11:00	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	年間計画	新規		
0443806	中部	2023/07/04 09:00	2023/07/06 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	新規		
0444243	中部	2023/07/04 09:00	2023/07/06 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	ジャンパー補修	年間計画	新規		
0444055	中部	2023/09/04 09:00	2023/09/04 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444057	中部	2023/09/05 09:00	2023/09/05 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444056	中部	2023/09/06 09:00	2023/09/06 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444058	中部	2023/09/07 09:00	2023/09/07 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0443842	中部	2023/09/12 09:00	2023/09/13 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更		
0443989	中部	2023/09/12 09:00	2023/09/12 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	愛知瀬戸線 1L 関係機器点検	年間計画	新規		
0443859	中部	2023/09/12 10:00	2023/09/12 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	新規		
0443780	中部	2023/09/16 09:00	2023/09/20 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 1L	GCBO62不具合対策	年間計画	新規	制約有	
0444149	中部	2023/09/16 09:00	2023/09/19 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0443843	中部	2023/09/19 09:00	2023/09/20 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更		
0443860	中部	2023/09/19 10:30	2023/09/19 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	新規		
0444547	中部	2023/09/24 09:00	2023/09/24 11:30	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	母線電圧要素取込(275kV-A母線)	年間計画	新規		
0444548	中部	2023/09/24 13:00	2023/09/24 15:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 構内	母線電圧要素取込(275kV-C母線)	年間計画	新規		
0443982	中部	2023/10/02 08:00	2023/10/06 18:00	連続	東米変	500kV 駿遠幹 1L 全線	CB5082普点・BOX細点、L・E5082BOX細点	年間計画	変更		
0443834	中部	2023/10/02 09:00	2023/10/16 17:00	連続	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	駿遠幹線No1他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0443776	中部	2023/10/04 08:00	2024/02/28 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線□1〜□9間、□36〜□42間電線張替	年間計画	変更	制約有	
0443951	中部	2023/10/04 08:00	2024/02/28 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No51〜No56間2L電線張替	年間計画	変更	制約有	
0443828	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/08 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0443832	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/08 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0443905	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 08:10	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作(CB028)	年間計画	変更	制約有	
0443945	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/08 18:00	連続	伊勢開	275kV BUS TIE 構内	275kV甲ブスPD設置	年間計画	新規		
0444106	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/08 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	新規		
0444145	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/09 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444215	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 18:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L	伊勢幹2L関係機器点検	年間計画	新規		
0444388	中部	2023/10/07 08:00	2023/10/07 08:10	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443934	中部	2023/10/07 10:00	2023/10/07 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作(CB046)	年間計画	新規	制約有	
0443814	中部	2023/10/10 08:00	2023/10/12 18:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	知多第二東海線1L用遮断器点検	年間計画	変更		
0443980	中部	2023/10/11 09:00	2023/10/13 18:00	連続	三河変	275kV 三河 1L 全線	CB036普点・BOX細点、GCS点検A	年間計画	変更		
0443904	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/14 08:10	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作(CB026)	年間計画	変更	制約有	
0444033	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0444034	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0444107	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	新規		
0444144	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/15 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444216	中部	2023/10/14 08:00	2023/10/14 18:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L	伊勢幹1L関係機器点検	年間計画	新規		
0444238	中部	2023/10/16 09:00	2023/10/17 17:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 2L 全線	CB048点検A 作動油交換	年間計画	変更	制約有	
0443815	中部	2023/10/17 08:00	2023/10/19 18:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	知多第二東海線2L用遮断器点検	年間計画	新規		
0444077	中部	2023/10/17 08:30	2023/10/19 17:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 全線	伊勢中勢2LCBBox細密点検	年間計画	新規		
0444544	中部	2023/10/19 08:00	2023/10/19 17:00	単日	浜岡新佐倉 1L	275kV 浜岡新佐倉 1L 全線	終端箱力分析	年間計画	新規		
0443835	中部	2023/10/20 09:00	2023/11/03 17:00	連続	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	駿遠幹線No1他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0443829	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0443833	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0444108	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	新規		
0444192	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/21 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444389	中部	2023/10/21 08:00	2023/10/21 08:10	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444135	中部	2023/10/22 09:00	2023/10/22 17:00	単日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0444162	中部	2023/10/24 08:00	2023/10/29 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか	年間計画	新規		
0444076	中部	2023/10/24 08:30	2023/10/26 17:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 全線	伊勢中勢1LCBBox細密点検	年間計画	新規		
0444035	中部	2023/10/28 08:00	2023/10/29 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0444036	中部	2023/10/28 08:00	2023/10/29 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0444109	中部	2023/10/28 08:00	2023/10/29 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	新規		
0443784	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/29 17:00	連続	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋西尾張1L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0444014	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/28 17:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L 構内	機器点検／東海下広井1L関係機器点検	年間計画	新規		
0444293	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/29 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0444405	中部	2023/10/28 09:00	2023/10/28 17:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L 構内	275KV東海下広井1L GCB油圧機構部修理	年間計画	新規		
0443999	中部	2023/10/29 08:00	2023/10/29 20:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L 構内	275kV東海2L関係機器普細点(GCBBOX細・GIS)	年間計画	新規		
0443932	中部	2023/11/01 08:00	2023/11/05 18:00	連続	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	機器点検／下広井1L同形対策 CB072、082、092CB点検Aほか	年間計画	新規		
0443932	中部	2023/11/01 08:00	2023/11/05 18:00	連続	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 構内	機器点検／下広井1L同形対策 CB072、082、092CB点検Aほか	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444302	中部	2023/11/01 08:00	2023/11/01 08:10	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444303	中部	2023/11/01 08:00	2023/11/01 08:10	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0446477	中部	2023/11/01 08:00	2025/03/31 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	地線張替に伴う区間停止	年間計画	新規		
0446477	中部	2023/11/01 08:00	2025/03/31 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	地線張替に伴う区間停止	年間計画	新規		
0443964	中部	2023/11/01 09:00	2023/11/01 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443968	中部	2023/11/01 09:00	2023/11/01 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443970	中部	2023/11/01 09:00	2023/11/01 17:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443824	中部	2023/11/01 09:30	2023/11/01 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規		
0444160	中部	2023/11/02 08:00	2023/11/07 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか	年間計画	新規		
0444274	中部	2023/11/03 08:00	2023/11/05 18:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 線路	275kV伊勢幹1・2LPD取替、旧甲ブスPD撤去	年間計画	新規		
0444274	中部	2023/11/03 08:00	2023/11/05 18:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 線路	275kV伊勢幹1・2LPD取替、旧甲ブスPD撤去	年間計画	新規		
0443936	中部	2023/11/03 09:00	2023/11/03 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作(CB048)	年間計画	新規	制約有	
0444136	中部	2023/11/03 09:00	2023/11/05 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0443985	中部	2023/11/04 08:00	2023/11/04 17:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 全線	GCB5066点検A、GIS点検A	年間計画	変更		
0444089	中部	2023/11/04 08:00	2023/11/05 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0444183	中部	2023/11/04 08:00	2023/11/05 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0443785	中部	2023/11/04 09:00	2023/11/05 17:00	連続	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名西尾張2L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0443986	中部	2023/11/05 08:00	2023/11/05 17:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 全線	GCB5068点検A、GIS点検A	年間計画	変更		
0443830	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/09 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0444110	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/07 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No90他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444386	中部	2023/11/06 08:00	2023/11/06 08:10	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0447328	中部	2023/11/06 09:00	2023/11/06 11:00	単日	小坂川弁	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0447492	中部	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	連続	小坂川弁	275kV 小坂川分岐線 構内	1B変圧器塗装	年間計画	新規		
0447596	中部	2023/11/06 09:00	2023/11/06 11:00	単日	小坂川弁	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0443919	中部	2023/11/06 10:00	2023/11/06 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉操作(CB5012、5014 甲乙LS含む)	年間計画	新規		
0443919	中部	2023/11/06 10:30	2023/11/06 11:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉操作(CB5012、5014 甲乙LS含む)	年間計画	新規		
0443943	中部	2023/11/07 08:00	2023/11/07 18:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	5028関係機器点検(GCB5028A点、GCSA点、欠相	年間計画	新規		
0444227	中部	2023/11/07 08:00	2023/11/09 16:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444232	中部	2023/11/07 10:00	2023/11/07 14:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	ダンパー補修	年間計画	新規		
0444072	中部	2023/11/09 09:10	2023/11/10 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0444087	中部	2023/11/11 08:00	2023/11/11 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0444182	中部	2023/11/11 08:00	2023/11/12 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0444275	中部	2023/11/11 08:00	2023/11/11 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	275kV旧乙ブスPD(B・W相)撤去	年間計画	新規		
0444275	中部	2023/11/11 08:00	2023/11/11 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	275kV旧乙ブスPD(B・W相)撤去	年間計画	新規		
0444308	中部	2023/11/11 08:00	2023/11/11 08:10	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444309	中部	2023/11/11 08:00	2023/11/11 08:10	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444062	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444070	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/12 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0444177	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 線路	機器点検／275kV東名分岐1L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0444254	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 線路	275kV東浦北豊田1L鳥害防止対策修理	年間計画	新規	制約有	
0447880	中部	2023/11/11 09:00	2023/11/11 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 線路	275kV東浦1L関係機器点検(CB・GIS A点検)	年間計画	新規	制約有	
0444276	中部	2023/11/12 08:00	2023/11/12 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	275kV旧乙ブスPD(R相)撤去	年間計画	新規		
0444276	中部	2023/11/12 08:00	2023/11/12 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	275kV旧乙ブスPD(R相)撤去	年間計画	新規		
0447114	中部	2023/11/12 08:00	2023/11/17 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0447115	中部	2023/11/12 08:00	2023/11/17 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444063	中部	2023/11/12 09:00	2023/11/12 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444178	中部	2023/11/12 09:00	2023/11/12 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 線路	機器点検／275kV東名分岐2L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0443831	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/16 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0444111	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/14 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No90他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444387	中部	2023/11/13 08:00	2023/11/13 08:10	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444161	中部	2023/11/14 08:00	2023/11/21 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか	年間計画	新規		
0444228	中部	2023/11/14 08:00	2023/11/16 16:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444233	中部	2023/11/14 10:00	2023/11/14 14:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	ダンパー補修	年間計画	新規		
0444073	中部	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0444064	中部	2023/11/18 09:00	2023/11/18 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444071	中部	2023/11/18 09:00	2023/11/19 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0444093	中部	2023/11/19 08:00	2023/11/19 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0444065	中部	2023/11/19 09:00	2023/11/19 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0443933	中部	2023/11/22 08:00	2023/11/26 18:00	連続	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	機器点検／下広井2L他074、084、094CB点検他、松ヶ枝2L油圧修理	年間計画	変更		
0443933	中部	2023/11/22 08:00	2023/11/26 18:00	連続	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 構内	機器点検／下広井2L他074、084、094CB点検他、松ヶ枝2L油圧修理	年間計画	変更		
0443965	中部	2023/11/22 09:00	2023/11/22 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443969	中部	2023/11/22 09:00	2023/11/22 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0443971	中部	2023/11/22 09:00	2023/11/22 17:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443825	中部	2023/11/22 09:30	2023/11/22 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規		
0444163	中部	2023/11/24 08:00	2023/11/30 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか	年間計画	新規		
0447359	中部	2023/11/24 09:00	2023/11/26 17:00	連続	三河変	275kV 三河 1L 構内	三河線275kVBOX取替に伴う構内停止	年間計画	新規		
0447359	中部	2023/11/24 09:00	2023/11/26 17:00	連続	三河変	275kV 三河 2L 構内	三河線275kVBOX取替に伴う構内停止	年間計画	新規		
0444094	中部	2023/11/25 08:00	2023/11/26 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0443981	中部	2023/11/27 08:00	2023/11/28 18:00	連続	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 全線	CB012点検A 作動油交換	年間計画	新規		
0444002	中部	2023/11/27 09:00	2023/11/27 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 線路	275kV幸田新三河 1L機器点検(CB、GIS点検)	年間計画	新規		
0444236	中部	2023/11/29 08:00	2023/11/30 18:00	連続	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 全線	CB014点検A 作動油交換	年間計画	新規		
0444003	中部	2023/11/29 09:00	2023/11/29 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 線路	275kV幸田新三河 2L機器点検(CB、GIS点検)	年間計画	新規		
0444095	中部	2023/12/02 08:00	2023/12/03 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0444066	中部	2023/12/02 09:00	2023/12/02 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0444067	中部	2023/12/03 09:00	2023/12/03 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0443861	中部	2023/12/04 10:00	2023/12/04 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	新規		
0443889	中部	2023/12/04 10:00	2023/12/04 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	新規		
0443941	中部	2023/12/06 09:00	2023/12/06 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	032関係機器点検(GCB032A点、欠相、GCSA点、	年間計画	新規		
0443942	中部	2023/12/07 09:00	2023/12/07 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	034関係機器点検(GCB034A点、欠相、GCSA点	年間計画	新規		
0443988	中部	2023/12/10 09:00	2023/12/10 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	愛知瀬戸線2L関係機器点検	年間計画	新規		
0444267	中部	2023/12/10 09:00	2023/12/10 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L切替	年間計画	新規		
0444550	中部	2023/12/10 09:00	2023/12/10 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L切替	年間計画	新規		
0443862	中部	2023/12/11 10:00	2023/12/11 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	新規		
0443890	中部	2023/12/11 10:00	2023/12/11 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	新規		
0444180	中部	2023/12/16 08:00	2023/12/16 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0444268	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L切替	年間計画	変更		
0444551	中部	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L切替	年間計画	変更		
0443937	中部	2023/12/17 08:00	2023/12/17 18:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 構内	機器点検／武平町2L CB054点検A、欠相T、作動油交換ほか	年間計画	新規		
0444097	中部	2023/12/17 08:00	2023/12/17 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0444181	中部	2023/12/23 08:00	2023/12/24 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0444536	中部	2024/01/10 09:00	2024/01/19 00:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替No33、No36	年間計画	新規		
0444538	中部	2024/01/10 09:00	2024/01/19 00:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No1他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444540	中部	2024/01/10 09:00	2024/01/11 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No37他がいしスケッチ	年間計画	新規		
0444542	中部	2024/01/11 09:00	2024/01/11 17:00	単日	浜岡原弁	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠1L避雷器点検	年間計画	新規		
0444537	中部	2024/01/22 09:00	2024/01/31 00:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替No33、No36	年間計画	新規		
0444539	中部	2024/01/22 09:00	2024/01/31 00:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No1他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0444541	中部	2024/01/22 09:00	2024/01/23 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No37他がいしスケッチ	年間計画	新規		
0444543	中部	2024/01/23 09:00	2024/01/23 17:00	単日	浜岡原弁	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠2L避雷器点検	年間計画	新規		
0444365	中部	2024/02/13 07:00	2024/02/13 07:10	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444364	中部	2024/02/13 08:00	2024/02/13 08:10	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444113	中部	2024/02/24 08:00	2024/02/25 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No90他鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0444099	中部	2024/02/28 10:00	2024/02/28 10:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L絶縁抵抗測定に伴うL-PT-次アース外	年間計画	変更	制約有	
0444100	中部	2024/02/28 10:30	2024/02/28 12:30	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	制約有	
0444101	中部	2024/02/28 10:30	2024/02/28 12:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線2L L-PT外中に伴う運用停止	年間計画	変更	制約有	
0444102	中部	2024/02/28 12:30	2024/02/28 13:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L絶縁抵抗測定に伴うL-PT-次アース付	年間計画	変更	制約有	
0443775	中部	2024/02/28 13:00	2024/02/28 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線口1～口9間、E36～E42間 試加圧	年間計画	変更	制約有	
0443952	中部	2024/02/28 13:00	2024/02/28 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No51～No56間2L試加圧	年間計画	変更	制約有	
0444220	中部	2024/03/01 08:00	2024/05/01 17:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	恵那分岐線新設に伴う架線作業	年間計画	変更		
0444300	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444310	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444311	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444312	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444313	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444314	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444315	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444320	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444321	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444322	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444323	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444324	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444325	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444331	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444332	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444333	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444334	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0444337	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	開閉試験	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444338	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444339	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444342	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444343	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444356	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北部変	500kV 西部幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444357	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	北部変	500kV 西部幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444380	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444381	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444406	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444407	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444415	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444416	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444417	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444418	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444420	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験	年間計画	新規		
0444421	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験	年間計画	新規		
0444427	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444428	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444429	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444430	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444432	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444433	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444434	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444435	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444442	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444443	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444444	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444445	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444446	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験	年間計画	新規		
0444447	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444448	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444449	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444450	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444459	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444460	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444461	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444462	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444463	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444464	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444471	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444479	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444480	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444483	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS SECT	開閉試験	年間計画	新規		
0444484	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444485	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444486	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444487	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444488	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	三河変	275kV 額田三河 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444489	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	三河変	275kV 額田三河 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444490	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	三河変	275kV 三河 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444491	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	三河変	275kV 三河 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444493	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444494	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444495	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	新三河変	275kV 三河 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444496	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	新三河変	275kV 三河 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444501	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444502	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444504	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444505	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444506	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444507	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444508	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444509	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444510	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0444511	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444512	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444513	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444515	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444516	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444524	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444525	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444526	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444527	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444528	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444529	中部	2024/03/01 08:00	2024/03/01 08:10	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0443851	中部	2024/03/01 10:00	2024/03/01 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉操作(CB5026 5028 L甲ZLS含む)	年間計画	新規		
0443851	中部	2024/03/01 10:30	2024/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉操作(CB5026 5028 L甲ZLS含む)	年間計画	新規		
0443852	中部	2024/03/01 11:00	2024/03/01 11:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉操作(CB5032 5034 L甲ZLS含む)	年間計画	新規		
0443852	中部	2024/03/01 11:30	2024/03/01 12:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉操作(CB5032 5034 L甲ZLS含む)	年間計画	新規		
0444020	中部	2024/03/02 08:00	2024/03/02 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	年間計画	更新	制約有	
0444112	中部	2024/03/02 08:00	2024/03/03 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No90他鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0444023	中部	2024/03/02 16:00	2024/06/01 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線No7～9、12～15、18～20建替・張替	年間計画	更新	制約有	
0444021	中部	2024/03/03 08:00	2024/03/03 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-off	年間計画	更新	制約有	
0444024	中部	2024/03/03 16:00	2024/06/02 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線No7～9、12～15、18～20建替・張替	年間計画	更新	制約有	
0444354	中部	2024/03/04 08:00	2024/03/04 08:10	単日	北部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0444355	中部	2024/03/04 08:00	2024/03/04 08:10	単日	北部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0443855	中部	2024/03/04 10:00	2024/03/04 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5042)	年間計画	新規		
0443856	中部	2024/03/04 10:00	2024/03/04 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5044)	年間計画	新規		
0443857	中部	2024/03/04 10:00	2024/03/04 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5046)	年間計画	新規		
0443858	中部	2024/03/04 10:00	2024/03/04 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5048)	年間計画	新規		
0443875	中部	2024/03/04 10:00	2024/03/04 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5052)	年間計画	新規	制約有	
0443876	中部	2024/03/04 10:00	2024/03/04 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5054)	年間計画	新規	制約有	
0443877	中部	2024/03/04 10:00	2024/03/04 10:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5056)	年間計画	新規	制約有	
0443878	中部	2024/03/04 10:00	2024/03/04 10:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5058)	年間計画	新規	制約有	
0443808	中部	2024/03/05 08:00	2024/03/05 08:10	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0443809	中部	2024/03/05 08:00	2024/03/05 08:10	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0444298	中部	2024/03/05 08:00	2024/03/05 08:10	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0444299	中部	2024/03/05 08:00	2024/03/05 08:10	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0509538	北陸	2022/04/04 07:30	2022/04/04 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/※追加件名	CB093 6年点検・コーキング処理	年間計画	更新		
0506709	北陸	2022/04/04 08:30	2022/04/04 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)	年間計画	更新		
0506710	北陸	2022/04/04 12:30	2022/04/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)	年間計画	更新		
0506593	北陸	2022/04/05 08:30	2022/04/05 13:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧取込	年間計画	更新		
0506711	北陸	2022/04/05 08:30	2022/04/05 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)	年間計画	更新		
0506594	北陸	2022/04/05 12:30	2022/04/05 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV乙母線電圧取込	年間計画	更新		
0506712	北陸	2022/04/05 12:30	2022/04/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)	年間計画	更新		
0506713	北陸	2022/04/06 08:30	2022/04/06 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線1L)	年間計画	更新		
0506756	北陸	2022/04/06 08:30	2022/04/06 17:30	単日	新福井変電所	新福井275母連	CB500 開閉・点検・各種手入れ・コーキング再処理6年	年間計画	更新		
0506714	北陸	2022/04/06 12:30	2022/04/06 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線1L)	年間計画	更新		
0506715	北陸	2022/04/07 08:30	2022/04/07 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線2L)	年間計画	更新		
0506716	北陸	2022/04/07 12:30	2022/04/07 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線2L)	年間計画	更新		
0509639	北陸	2022/04/08 08:30	2022/04/08 17:30	単日	中能登変電所	中能登3-1ShR/中能登66-3Tr3次母線	制御盤取替による新IP-CDT [®] 既設BCU制御試験	年間計画	更新		
0506786	北陸	2022/04/11 08:30	2022/04/14 17:30	毎日	送電線	越前線1L	塗装(No.21, 44)	年間計画	更新		
0506790	北陸	2022/04/11 08:30	2022/04/12 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(No.19,48)	年間計画	更新		
0509520	北陸	2022/04/14 06:30	2022/04/25 19:30	毎日	加賀変電所	加賀275丁母線	275kVGIS据付(6Tr1次, 7Tr1次ユニット)	年間計画	更新		
0508162	北陸	2022/04/14 07:30	2022/04/14 17:30	単日	中能登変電所	中能登6Tr/中能登154-6NGR/中能登66-6Tr3次母線/中能登1STr/中能登275丙母線/中能登275母連/中能登154A母線/中能登154母連/※6/14→4/14 変更	LS69, 119 12年点検(操作箱点検含む), 6Tr 3次GIS, 3次CV, 1STr1次CV 6年点	年間計画	更新		
0507963	北陸	2022/04/14 08:30	2022/04/14 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)	[中給向けTT-S取替] 越前線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0508163	北陸	2022/04/15 07:30	2022/04/15 17:30	単日	中能登変電所	中能登6Tr/中能登154-6NGR/中能登66-6Tr3次母線/中能登1STr/中能登275丁母線/中能登275母連/中能登154B母線/中能登154母連/※6/15→4/15 変更	LS70, 120 12年点検, 6Tr 3次GIS, 3次CV, 1STr1次CV 6年点検, 消火装置点検	年間計画	更新		
0506787	北陸	2022/04/15 08:30	2022/04/18 17:30	毎日	送電線	越前線2L	塗装(No.21, 44)	年間計画	更新		
0506791	北陸	2022/04/15 08:30	2022/04/16 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(No.19,48)	年間計画	更新		
0507964	北陸	2022/04/15 08:30	2022/04/15 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)	[中給向けTT-S取替] 越前線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506754	北陸	2022/04/19 08:30	2022/04/19 17:30	単日	新福井変電所	東金新福井1L構内(新)	CB021 開閉・点検・各種手入れ・コーキング再処理6年	年間計画	更新		
0506792	北陸	2022/04/19 08:30	2022/04/20 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線1L	測定点検(No.4,10,16,22)	年間計画	更新		
0508088	北陸	2022/04/19 08:30	2022/04/22 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線1L	鉄塔塗装(No.9)	年間計画	更新		
0507961	北陸	2022/04/22 08:30	2022/04/22 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)	[中給向けTT-S取替] 東金津新福井線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0507965	北陸	2022/04/22 08:30	2022/04/22 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井1L構内(新)	[中給向けTT-S取替] 東金津新福井線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506755	北陸	2022/04/25 08:30	2022/04/25 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)	CB022 開閉・点検・各種手入れ・コーキング再処理6年	年間計画	更新		
0506793	北陸	2022/04/25 08:30	2022/04/26 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線2L	測定点検(No.4,10,16,22)	年間計画	更新		
0506795	北陸	2022/04/25 08:30	2022/04/27 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	罎子清掃・罎子洗浄/ズル点検・手入れ	年間計画	更新		
0507962	北陸	2022/04/25 08:30	2022/04/25 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線2L	[中給向けTT-S取替] 東金津新福井線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0507966	北陸	2022/04/25 08:30	2022/04/25 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)	[中給向けTT-S取替] 東金津新福井線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0508089	北陸	2022/04/25 08:30	2022/04/28 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線2L	鉄塔塗装(No.9)	年間計画	更新		
0509521	北陸	2022/04/27 06:30	2022/04/30 19:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	275kVGIS据付(荷受け, 段取り替え, 丙母線ES, GIB組立)	年間計画	更新		
0509522	北陸	2022/05/06 06:30	2022/05/09 19:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	275kVGIS据付(丙母線B ₂ ボケット組立)	年間計画	更新		
0509523	北陸	2022/05/10 06:30	2022/05/10 19:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀金津1L構内(加賀)	275kV丙母線ジャンパーカット(加賀東金津線1L LS72横)	年間計画	更新		
0509601	北陸	2022/05/10 06:30	2022/05/14 19:30	毎日	加賀変電所	加賀275丁母線	275kVGIS据付(丁母線ES, GIB組立)	年間計画	更新		
0506583	北陸	2022/05/10 08:30	2022/05/10 17:30	単日	中能登変電所	志賀中線1L構内(中能)/志賀中能登線1L	制御盤取替による志賀中能登1L切替	年間計画	更新		
0508071	北陸	2022/05/10 17:30	2022/05/10 19:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/[潮流試験]	[500kVBP(A)取替] 母連ユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定, 差電流確認)	年間計画	更新		
0509524	北陸	2022/05/10 18:30	2022/05/15 07:30	連続	加賀変電所	加賀275丙母線	275kVGIS据付(丙母線B ₂ 組立)	年間計画	更新		
0506584	北陸	2022/05/11 08:30	2022/05/11 17:30	毎日	中能登変電所	志賀中線2L構内(中能)/志賀中能登線2L	制御盤取替による志賀中能登2L, 中能幹線2L切替	年間計画	更新		
0506805	北陸	2022/05/11 08:30	2022/05/12 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	敦賀火力線1L 鉄構塗装	年間計画	更新		
0508081	北陸	2022/05/11 08:30	2022/05/11 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr	[500kVBP(A)取替] 3Trユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508074	北陸	2022/05/11 16:30	2022/05/11 18:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前500母連/[試験使用]	[500kVBP(A)取替] 3TrユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定, 差電流確認)	年間計画	更新		
0508082	北陸	2022/05/12 08:30	2022/05/12 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[500kVBP(A)取替] 2Trユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508117	北陸	2022/05/12 08:30	2022/05/12 13:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧取込	年間計画	更新		
0508118	北陸	2022/05/12 12:30	2022/05/12 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う275kV丁母線電圧取込	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508075	北陸	2022/05/12 16:30	2022/05/12 18:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前500母連〔試験使用〕	[500kVBP(A)取替] 2TrユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0506595	北陸	2022/05/13 08:30	2022/05/13 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	制御盤取替に伴う275kV丙母線電圧取込	年間計画	更新		
0508083	北陸	2022/05/13 08:30	2022/05/13 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)/加賀幹線1L143CA(越前)/加賀幹線143RCA0(越前)/加賀幹線1L143CB(越前)/加賀幹線143RCB0(越前)	[500kVBP(A)取替] 加賀幹線1Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506596	北陸	2022/05/13 12:30	2022/05/13 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	制御盤取替に伴う275kV丁母線電圧取込	年間計画	更新		
0508072	北陸	2022/05/13 16:30	2022/05/13 18:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500母連〔試験使用〕	[500kVBP(A)取替]加賀幹線1LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0508084	北陸	2022/05/14 08:30	2022/05/14 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹線2L243CA(越前)/加賀幹線243RCA0(越前)/加賀幹線2L243CB(越前)/加賀幹線243RCB0(越前)	[500kVBP(A)取替] 加賀幹線2Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508073	北陸	2022/05/14 16:30	2022/05/14 18:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500母連〔試験使用〕	[500kVBP(A)取替]加賀幹線2LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0509525	北陸	2022/05/15 06:30	2022/05/15 19:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀金津1L構内(加賀)	275kV丙母線ジャンパー接続(加賀東金津線1L LS72横)	年間計画	更新		
0506573	北陸	2022/05/16 06:30	2022/05/25 13:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う3Tr切替	年間計画	更新		
0506797	北陸	2022/05/16 07:30	2022/05/17 18:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦賀)	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506798	北陸	2022/05/16 07:30	2022/05/16 18:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦賀)/敦賀火力変275甲母線	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506799	北陸	2022/05/17 07:30	2022/05/17 18:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦賀)/敦賀火力変275乙母線	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0509526	北陸	2022/05/18 06:30	2022/05/23 19:30	毎日	加賀変電所	加賀275丁母線	275kVGIS据付(丁母線ES、GIB、Bgポケット組立)	年間計画	更新		
0506800	北陸	2022/05/18 07:30	2022/05/19 18:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦賀)	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506801	北陸	2022/05/18 07:30	2022/05/18 18:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦賀)/敦賀火力変275甲母線	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0508076	北陸	2022/05/18 17:00	2022/05/18 19:00	単日	越前変電所	越前500母連〔潮流試験〕	[500kVBP(B)取替]母連ユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0506802	北陸	2022/05/19 07:30	2022/05/19 18:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦賀)/敦賀火力変275乙母線	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506766	北陸	2022/05/19 08:30	2022/05/19 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR/H3-Str	[500kVBP(B)取替] 3Trユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508079	北陸	2022/05/19 16:30	2022/05/19 18:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前500母連〔試験使用〕	[500kVBP(B)取替] 3TrユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0506803	北陸	2022/05/20 07:30	2022/05/21 13:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力275母連/敦賀火力変275甲母線	275kV母連GISユニット点検	年間計画	更新		
0506767	北陸	2022/05/20 08:30	2022/05/20 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-Str	[500kVBP(B)取替] 2Trユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508080	北陸	2022/05/20 16:30	2022/05/20 18:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前500母連〔試験使用〕	[500kVBP(B)取替] 2TrユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0506764	北陸	2022/05/21 08:30	2022/05/21 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)/加賀幹線1L143CA(越前)/加賀幹線143RCA0(越前)/加賀幹線1L143CB(越前)/加賀幹線143RCB0(越前)	[500kVBP(B)取替] 加賀幹線1Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506804	北陸	2022/05/21 12:30	2022/05/21 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力275母連/敦賀火力変275乙母線	275kV母連GISユニット点検	年間計画	更新		
0508077	北陸	2022/05/21 16:30	2022/05/21 18:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500母連〔試験使用〕	[500kVBP(B)取替]加賀幹線1LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0506765	北陸	2022/05/22 08:30	2022/05/22 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹線2L243CA(越前)/加賀幹線243RCA0(越前)/加賀幹線2L243CB(越前)/加賀幹線243RCB0(越前)	[500kVBP(B)取替] 加賀幹線2Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0508078	北陸	2022/05/22 16:30	2022/05/22 18:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500母連〔試験使用〕	[500kVBP(B)取替]加賀幹線2LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定、差電流確認)	年間計画	更新		
0509527	北陸	2022/05/24 06:30	2022/05/24 19:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀金津1L構内(加賀)	275kV丁母線ジャンパーカット(加賀東金津線1L LS71横)	年間計画	更新		
0506751	北陸	2022/05/24 07:30	2022/05/25 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検69.75.81 鉄塔防錆塗装55.66	年間計画	更新		
0508159	北陸	2022/05/24 07:30	2022/05/25 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検	年間計画	更新		
0509528	北陸	2022/05/24 18:30	2022/05/28 07:30	連続	加賀変電所	加賀275丁母線	275kVGIS据付(丁母線Bg組立)	年間計画	更新		
0507959	北陸	2022/05/25 08:30	2022/05/25 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)	[中給向けTT-S取替] 加賀東金津線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506574	北陸	2022/05/25 12:30	2022/05/25 14:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	制御盤および保護盤取替による3Tr3次電圧検相	年間計画	更新		
0506575	北陸	2022/05/25 13:30	2022/05/25 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	制御盤および保護盤取替による3Tr潮流試験(方向試験、計測回路位相測定)	年間計画	更新		
0506727	北陸	2022/05/26 07:30	2022/05/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登275丙母線/中能登275母連	LS43 12年点検・操作機構修理	年間計画	更新		
0506752	北陸	2022/05/26 07:30	2022/05/27 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検69.75.81 鉄塔防錆塗装55.66	年間計画	更新		
0508161	北陸	2022/05/26 07:30	2022/05/27 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検	年間計画	更新		
0507960	北陸	2022/05/26 08:30	2022/05/26 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)	[中給向けTT-S取替] 加賀東金津線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506728	北陸	2022/05/27 07:30	2022/05/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登275丁母線/中能登275母連	LS44 12年点検・操作機構修理、1Tr 自動消火装置点検	年間計画	更新		
0509529	北陸	2022/05/28 06:30	2022/05/28 19:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀金津1L構内(加賀)	275kV丁母線ジャンパー接続(加賀東金津線1L LS71横)	年間計画	更新		
0506576	北陸	2022/05/30 08:30	2022/05/30 17:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧切替	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508090	北陸	2022/05/30 08:30	2022/06/01 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	敦賀火力線1LGIS塗装	年間計画	更新		
0506577	北陸	2022/05/31 06:30	2022/06/03 15:30	連続	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV乙母線電圧・母連切替	年間計画	更新		
0506839	北陸	2022/05/31 07:30	2022/07/28 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線電線張替No.57・70他に伴う停止	年間計画	更新		
0506842	北陸	2022/05/31 07:30	2022/07/28 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線張替SW/S No.5、No.27・No.33に伴う停止	年間計画	更新		
0507968	北陸	2022/06/02 08:30	2022/06/02 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変連2Tr/敦賀火力変275甲母線	連2Tr1次GISユニット点検	年間計画	更新		
0507969	北陸	2022/06/03 08:30	2022/06/03 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変連2Tr/敦賀火力変275乙母線	連2Tr1次GISユニット点検	年間計画	更新		
0506570	北陸	2022/06/06 06:30	2022/06/15 13:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う2Tr切替	年間計画	更新		
0506743	北陸	2022/06/06 07:30	2022/06/07 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR	1Tr (R相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0506806	北陸	2022/06/07 08:30	2022/06/08 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)	敦賀火力線2L 鉄構塗装	年間計画	更新		
0506812	北陸	2022/06/07 08:30	2022/06/10 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	塗装No.1、2、3	年間計画	更新		
0509599	北陸	2022/06/07 08:30	2022/06/10 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	がいし取替No.39	年間計画	更新		
0506744	北陸	2022/06/08 07:30	2022/06/09 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR	1Tr (S相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0508091	北陸	2022/06/09 08:30	2022/06/10 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)	敦賀火力線2LGIS塗装	年間計画	更新		
0506725	北陸	2022/06/10 07:30	2022/06/15 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr, CB093 機器塗装	年間計画	更新		
0506745	北陸	2022/06/10 07:30	2022/06/11 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR	1Tr (T相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0506667	北陸	2022/06/11 07:30	2022/06/14 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検, 地線補修(補修グリップ巻き)	年間計画	更新		
0506784	北陸	2022/06/11 08:30	2022/06/14 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検(No.123.129.135.141.147.153.159.165.171)	年間計画	更新		
0506749	北陸	2022/06/13 07:30	2022/06/13 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	定期点検92.98 がいし掃除120	年間計画	更新		
0508092	北陸	2022/06/13 07:30	2022/06/18 17:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	敦賀火力線1L遮断器接触子修理	年間計画	更新		
0509597	北陸	2022/06/13 07:30	2022/06/16 17:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線	敦賀火力線1L遮断器接触子修理	年間計画	更新		
0506811	北陸	2022/06/13 08:30	2022/06/16 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	塗装No.1、2、3	年間計画	更新		
0506844	北陸	2022/06/13 08:30	2022/06/13 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	LS012甲接触抵抗測定, CB012点検6年, 開閉試験, LPD点検6年	年間計画	更新		
0506865	北陸	2022/06/13 08:30	2022/06/15 17:30	毎日	送電線	新富山幹線2L	鉄塔防錆塗装, 地線難着雪リグ修理他	年間計画	更新		
0508069	北陸	2022/06/13 08:30	2022/06/13 17:30	単日	新福井変電所	新福井4Tr/新福井4-1ShR/新福井4-2ShR/新福井4-3ShR/新福井4-4ShR/新福井275甲母線	LS65 操作機構修理	年間計画	更新		
0508093	北陸	2022/06/13 08:30	2022/06/14 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	地線張替No.39・40	年間計画	更新		
0506599	北陸	2022/06/14 07:30	2022/06/16 17:30	連続	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]GIS—気中母線間架線接続	年間計画	更新		
0508070	北陸	2022/06/14 08:30	2022/06/14 17:30	単日	新福井変電所	新福井4Tr/新福井4-1ShR/新福井4-2ShR/新福井4-3ShR/新福井4-4ShR/新福井275乙母線	LS66 操作機構修理	年間計画	更新		
0506846	北陸	2022/06/15 08:30	2022/06/15 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	2L CB014点検(6年), コーキング確認, LS014甲漏れ電流測定, 接触抵抗測定※1	年間計画	更新		
0506571	北陸	2022/06/15 12:30	2022/06/15 14:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	制御盤および保護盤取替による2Tr3次電圧検相	年間計画	更新		
0506572	北陸	2022/06/15 13:30	2022/06/15 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	制御盤および保護盤取替による2Tr潮流試験(方向試験, 計測回路位相測定)	年間計画	更新		
0508013	北陸	2022/06/16 08:30	2022/06/16 13:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/城端開275甲母線	LS107点検(12年), 接触抵抗測定	年間計画	更新		
0508020	北陸	2022/06/16 12:30	2022/06/16 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/城端開275乙母線	LS108点検(12年), 接触抵抗測定	年間計画	更新		
0508116	北陸	2022/06/16 16:30	2022/06/16 19:00	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	[275kV系GIS化]GIS—一括試充電・コロナ放電測定	年間計画	更新		
0509598	北陸	2022/06/18 16:30	2022/06/18 18:00	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	敦賀火力線1L遮断器接触子修理後課電試験, 商用耐電圧試験	年間計画	更新		
0506665	北陸	2022/06/20 07:30	2022/06/28 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検, 電線サンプル採取, ジャンパ成型装置修理, 難着雪リグ修理	年間計画	更新		
0506796	北陸	2022/06/20 07:30	2022/06/22 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)	碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ	年間計画	更新		
0508164	北陸	2022/06/20 07:30	2022/06/22 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	地線リング・ダンパ取付	年間計画	更新		
0506578	北陸	2022/06/20 08:30	2022/06/23 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L	制御盤取替による能登幹線1L切替	年間計画	更新		
0506609	北陸	2022/06/20 08:30	2022/06/20 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	LS84 密閉形操作箱点検(12年)他	年間計画	更新		
0506813	北陸	2022/06/20 08:30	2022/06/23 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	がいし取替No.39, 電線サンプリング採取No.1~2	年間計画	更新		
0506862	北陸	2022/06/20 08:30	2022/06/21 17:30	毎日	送電線	中央幹線1L	定期点検	年間計画	更新		
0506600	北陸	2022/06/21 07:30	2022/06/23 17:30	連続	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]GIS—気中丁母線間架線接続	年間計画	更新		
0506608	北陸	2022/06/21 08:30	2022/06/21 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	LS83 密閉形操作箱点検(12年)他	年間計画	更新		
0509603	北陸	2022/06/22 08:30	2022/09/22 11:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500甲母線	制御盤取替によるLS223開閉制御試験	年間計画	更新		
0509605	北陸	2022/06/22 10:30	2022/09/22 13:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500乙母線	制御盤取替によるLS224開閉制御試験	年間計画	更新		
0506741	北陸	2022/06/25 07:30	2022/06/25 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)※4/26→6/25 変更	CB083, 1L LPD 機器塗装	年間計画	更新		
0506742	北陸	2022/06/26 07:30	2022/06/26 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)※4/27→6/26 変更	CB084, 2L LPD 機器塗装	年間計画	更新		
0506666	北陸	2022/07/04 07:30	2022/07/12 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検, 架線金具修理, ジャンパ成型装置修理, 難着雪リグ修理, 電線サンプル採取	年間計画	更新		
0508165	北陸	2022/07/04 07:30	2022/07/06 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	地線リング・ダンパ取付	年間計画	更新		
0506579	北陸	2022/07/04 08:30	2022/07/07 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L	制御盤取替による能登幹線2L切替	年間計画	更新		
0509604	北陸	2022/07/06 08:30	2022/07/06 11:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500甲母線	制御盤取替によるLS227開閉制御試験	年間計画	更新		
0509606	北陸	2022/07/06 10:30	2022/07/06 13:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500乙母線	制御盤取替によるLS228開閉制御試験	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506669	北陸	2022/07/07 07:30	2022/07/08 17:30	毎日	送電線	中央幹線1L	測定点検	年間計画	更新		
0506653	北陸	2022/07/08 08:30	2022/07/08 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系) (新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線1L)	年間計画	更新		
0506654	北陸	2022/07/08 12:30	2022/07/08 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系) (新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線1L)	年間計画	更新		
0506590	北陸	2022/07/12 08:30	2022/07/12 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連/中能登154A母線/中能登154母連	制御盤取替に伴う275kV丙母線・154kVA母線切替	年間計画	更新		
0506591	北陸	2022/07/12 12:30	2022/07/12 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連/中能登154B母線/中能登154母連	制御盤取替に伴う275kV丁母線・154kVB母線切替	年間計画	更新		
0509530	北陸	2022/07/13 06:30	2022/07/15 17:30	連続	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀金津1L構内(加賀)	275kVGISB _g 丙母線架線接続、275kVGIS据付資機材撤去	年間計画	更新		
0509532	北陸	2022/07/15 16:30	2022/07/15 19:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連/275kVGIS	275kVGIS試充電および課電試験(コロナ測定、超音波測定)	年間計画	更新		
0506588	北陸	2022/07/16 08:30	2022/07/16 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)/七尾大田火力線1L	制御盤取替による七尾大田火力線1L切替	年間計画	更新		
0509519	北陸	2022/07/16 08:30	2022/07/16 17:30	単日	中能登変電所	鳳至線1L構内(中能登)/鳳至線1L	制御盤取替による鳳至線1L切替	年間計画	更新		
0506589	北陸	2022/07/17 08:30	2022/07/17 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)/七尾大田火力線2L	制御盤取替による鳳至線2L切替	年間計画	更新		
0509531	北陸	2022/07/19 06:30	2022/07/21 19:30	連続	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀金津1L構内(加賀)	275kVGIS B _g 丁母線架線接続	年間計画	更新		
0506847	北陸	2022/07/20 08:30	2022/07/21 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/新富山幹線2L/CB投入制限 (遠方操作不可)	新富山幹線2L切替・試験	年間計画	更新		
0507934	北陸	2022/07/20 08:30	2022/07/21 17:30	毎日	城端開閉所	城端開275乙母線	新富山幹線2L切替	年間計画	更新		
0506649	北陸	2022/07/21 08:30	2022/07/22 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系) (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)	年間計画	更新		
0506650	北陸	2022/07/21 12:30	2022/07/22 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系) (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)	年間計画	更新		
0506848	北陸	2022/07/21 16:30	2022/07/21 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:新富山幹線2L、新富山幹線2L(構内)	[制御盤取替]新富山幹線2L切替に伴う母線電圧検相	年間計画	更新		
0509533	北陸	2022/07/21 16:30	2022/07/21 19:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連/275kVGIS	275kVGIS丁母線架線試充電	年間計画	更新		
0506651	北陸	2022/07/22 08:30	2022/07/22 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系) (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)	年間計画	更新		
0506652	北陸	2022/07/22 12:30	2022/07/22 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系) (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)	年間計画	更新		
0506729	北陸	2022/07/25 07:30	2022/07/26 17:30	連続	中能登変電所	志賀中能登線1L/志賀中線1L構内(中能)/※10/4-5→7/25-26変更	1L 引込線 6年点検、1L GIS・GIS現地盤 6年点検、1L BCU盤 6年点検	年間計画	更新		
0506733	北陸	2022/07/26 08:30	2022/07/26 13:30	単日	中能登変電所	志賀中線1L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連/※10/5→7/26 変更	LS217 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506734	北陸	2022/07/26 12:30	2022/07/26 17:30	単日	中能登変電所	志賀中線1L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連/※10/5→7/26 変更	LS218 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506730	北陸	2022/07/28 07:30	2022/07/29 17:30	連続	中能登変電所	志賀中能登線2L/志賀中線2L構内(中能)/※7/27-28→7/28-29変更	2L 引込線 6年点検、2L GIS・GIS現地盤 6年点検、2L BCU盤 6年点検	年間計画	更新		
0506849	北陸	2022/07/28 16:30	2022/07/28 18:00	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/停止:新富山幹線2L(構内)	[制御盤取替]新富山幹線2L切替に伴う線路電圧検相	年間計画	更新		
0506735	北陸	2022/07/29 08:30	2022/07/29 13:30	単日	中能登変電所	志賀中線2L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連/※7/28→7/29 変更	LS215 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506736	北陸	2022/07/29 12:30	2022/07/29 17:30	単日	中能登変電所	志賀中線2L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連/※7/28→7/29 変更	LS216 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0509600	北陸	2022/08/01 08:30	2022/08/02 17:30	連続	中能登変電所	中能登1-1ShR/中能登66-1Tr3次母線	制御盤取替による1ShR切替	年間計画	更新		
0506597	北陸	2022/08/23 07:30	2022/08/24 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]GIS接続箇所鉄構部材取替	年間計画	更新		
0506598	北陸	2022/08/25 07:30	2022/08/26 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]GIS接続箇所鉄構部材取替	年間計画	更新		
0506607	北陸	2022/08/25 08:30	2022/08/27 17:30	連続	加賀変電所	加賀275母連	GCB600 12年点検他	年間計画	更新		
0508154	北陸	2022/09/02 07:30	2022/09/02 09:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	加賀 275kVBP取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0508155	北陸	2022/09/02 08:30	2022/09/02 10:00	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	加賀 275kVBP取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506624	北陸	2022/09/02 09:00	2022/09/02 17:00	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	275BPR _Y 取替に伴う 母連・丁母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506625	北陸	2022/09/02 16:00	2022/09/02 18:00	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	275BP取替に伴う 丁母線電圧 検相および母連位相測定	年間計画	更新		
0506628	北陸	2022/09/03 08:30	2022/09/03 13:00	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線1L 切替	年間計画	更新		
0508160	北陸	2022/09/03 08:30	2022/09/03 13:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	南金沢線測定点検に伴う同時停止	年間計画	更新		
0508143	北陸	2022/09/03 12:00	2022/09/03 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線1L切替に伴うパレット確認	年間計画	更新		
0506629	北陸	2022/09/03 12:30	2022/09/03 17:00	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線2L 切替	年間計画	更新		
0508158	北陸	2022/09/03 12:30	2022/09/03 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	南金沢線測定点検に伴う同時停止	年間計画	更新		
0508144	北陸	2022/09/03 16:00	2022/09/03 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線2L切替に伴うパレット確認	年間計画	更新		
0506630	北陸	2022/09/04 08:30	2022/09/04 13:00	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線1L 切替	年間計画	更新		
0508145	北陸	2022/09/04 12:00	2022/09/04 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線1L切替に伴うパレット確認	年間計画	更新		
0506631	北陸	2022/09/04 12:30	2022/09/04 17:00	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線2L 切替	年間計画	更新		
0508146	北陸	2022/09/04 16:00	2022/09/04 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線2L切替に伴うパレット確認	年間計画	更新		
0506632	北陸	2022/09/05 08:30	2022/09/05 13:00	単日	加賀変電所	加賀2Tr	275BP取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0506684	北陸	2022/09/05 08:30	2022/09/05 16:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	275BP取替に伴う 母連・丁母線電圧 切替	年間計画	更新		
0508141	北陸	2022/09/05 12:00	2022/09/05 13:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr	275BP取替に伴う 2Tr切替に伴うパレット確認	年間計画	更新		
0506633	北陸	2022/09/05 12:30	2022/09/05 17:00	単日	加賀変電所	加賀3Tr	275BP取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506685	北陸	2022/09/05 15:30	2022/09/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	275BP取替に伴う 丁母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508142	北陸	2022/09/05 16:00	2022/09/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr	275BP取替に伴う 3Tr切替に伴うバレット確認	年間計画	更新		
0506626	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 10:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	275BP取替に伴う 丙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506686	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 10:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	275BP取替に伴う 丙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506690	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線1L 切替	年間計画	更新		
0508014	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 11:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	配電盤取替に伴う275kV甲母線電圧取込み	年間計画	更新		
0506627	北陸	2022/09/06 09:30	2022/09/06 11:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	275BP取替に伴う 丙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506687	北陸	2022/09/06 09:30	2022/09/06 11:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	275BP取替に伴う 丙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508015	北陸	2022/09/06 10:30	2022/09/06 13:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線	配電盤取替に伴う275kV乙母線電圧取込み	年間計画	更新		
0506691	北陸	2022/09/06 12:30	2022/09/06 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506753	北陸	2022/09/07 07:30	2022/12/05 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線鉄塔建替No.139~141基礎工事に伴う保安停止	年間計画	更新		
0506688	北陸	2022/09/07 08:30	2022/09/07 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線1L 切替	年間計画	更新		
0506785	北陸	2022/09/07 08:30	2022/09/10 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検(No.123.129.135.141.147.153.159.165.171)	年間計画	更新		
0508087	北陸	2022/09/07 08:30	2022/09/10 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	災害対策(No.147-149.167-171)	年間計画	更新		
0506689	北陸	2022/09/07 12:30	2022/09/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線2L 切替	年間計画	更新		
0508147	北陸	2022/09/07 12:30	2022/09/07 14:00	単日	加賀変電所	加賀7Tr/加賀275丁母線	275BP取替に伴う 7Tr切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0508148	北陸	2022/09/07 13:00	2022/09/07 14:30	単日	加賀変電所	加賀5Tr/加賀275丁母線	275BP取替に伴う 5Tr切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0508149	北陸	2022/09/07 13:30	2022/09/07 15:00	単日	加賀変電所	加賀6Tr/加賀275丁母線	275BP取替に伴う 6Tr切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0509534	北陸	2022/09/07 14:00	2022/09/07 15:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr	275BP取替に伴う 2Tr切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0509535	北陸	2022/09/07 14:30	2022/09/07 16:00	単日	加賀変電所	加賀3Tr	275BP取替に伴う 3Tr切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0508150	北陸	2022/09/07 15:00	2022/09/07 16:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/加賀275丁母線	275BP取替に伴う 加賀東金津線1L切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0508151	北陸	2022/09/07 15:30	2022/09/07 17:00	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/加賀275丁母線	275BP取替に伴う 加賀東金津線2L切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0508152	北陸	2022/09/07 16:00	2022/09/07 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/加賀275丁母線	275BP取替に伴う 中央幹線線1L切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0508153	北陸	2022/09/07 16:30	2022/09/07 18:00	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/加賀275丁母線	275BP取替に伴う 中央幹線線2L切替に伴う差電流確認	年間計画	更新		
0506688	北陸	2022/09/08 07:30	2022/09/09 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検 地線補修(補修グリッパ巻き)	年間計画	更新		
0506750	北陸	2022/09/08 07:30	2022/09/08 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	定期点検92.98 がいし掃除120	年間計画	更新		
0506692	北陸	2022/09/09 08:30	2022/09/09 13:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr	275BP取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0506693	北陸	2022/09/09 12:30	2022/09/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr	275BP取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0506655	北陸	2022/09/10 08:30	2022/09/10 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系) (新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線2L)	年間計画	更新		
0506656	北陸	2022/09/10 12:30	2022/09/10 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系) (新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線2L)	年間計画	更新		
0506840	北陸	2022/09/11 07:30	2022/11/07 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線電線張替No.57~70に伴う停止	年間計画	更新		
0506841	北陸	2022/09/11 07:30	2022/11/07 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替SW/S'No.5、No.27~No.33に伴う停止	年間計画	更新		
0506670	北陸	2022/09/12 07:30	2022/09/14 17:30	毎日	送電線	中央幹線2L	測定点検、ジャンパ線揺動対策	年間計画	更新		
0506863	北陸	2022/09/12 08:30	2022/09/13 17:30	毎日	送電線	中央幹線2L	定期点検	年間計画	更新		
0506864	北陸	2022/09/12 08:30	2022/09/14 17:30	毎日	送電線	新富山幹線1L	鉄塔防錆塗装、地線難着電圧リング修理他	年間計画	更新		
0506845	北陸	2022/09/13 08:30	2022/09/13 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	1L CB013点検(6年)、コーキング確認、LS013甲点検(12年)、接触抵抗測定、※1	年間計画	更新		
0506850	北陸	2022/09/14 08:30	2022/09/15 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/新富山幹線1L/CB投入制限(遠方操作不可)	新富山幹線1L切替・試験	年間計画	更新		
0507927	北陸	2022/09/14 08:30	2022/09/15 17:30	毎日	城端開閉所	城端開275乙母線	新富山幹線1L切替	年間計画	更新		
0508018	北陸	2022/09/14 08:30	2022/09/14 13:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/城端開275甲母線	LS105点検(12年)、接触抵抗測定	年間計画	更新		
0508019	北陸	2022/09/14 12:30	2022/09/14 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/城端開275乙母線	LS106点検(12年)、接触抵抗測定	年間計画	更新		
0506851	北陸	2022/09/15 16:30	2022/09/15 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:新富山幹線1L、新富山幹線1L(構内)	[制御盤取替]新富山幹線1L切替に伴う母線電圧検相	年間計画	更新		
0507928	北陸	2022/09/20 08:30	2022/09/21 17:30	連続	城端開閉所	城端連系乙側(構内)/CB投入制限(遠方操作不可)	連系乙切替・試験	年間計画	更新		
0507929	北陸	2022/09/20 08:30	2022/09/21 17:30	毎日	城端開閉所	城端開275乙母線	[制御盤取替]連系乙切替	年間計画	更新		
0508021	北陸	2022/09/21 08:30	2022/09/21 17:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/連系乙、連系甲、関西275乙母線	系統分離・関西275乙母線・ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0507930	北陸	2022/09/21 16:30	2022/09/21 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:連系乙	連系乙切替に伴う北陸側母線電圧検相	年間計画	更新		
0507931	北陸	2022/09/21 17:30	2022/09/21 19:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:連系乙	連系乙切替に伴う関西側母線電圧検相	年間計画	更新		
0508022	北陸	2022/09/22 08:30	2022/09/22 17:30	単日	城端開閉所	城端開275甲母線/連系甲、連系乙、関西275甲母線	関西275甲母線・連系甲・ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0508023	北陸	2022/09/22 16:30	2022/09/22 18:30	単日	城端開閉所	城端開275甲母線/停止:連系甲	北陸甲母線・関西側甲母線電圧検相	年間計画	更新		
0506671	北陸	2022/09/26 08:30	2022/09/26 16:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 母連・乙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506580	北陸	2022/09/26 12:30	2022/09/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う電圧調整器切替(1Tr)	年間計画	更新		
0506672	北陸	2022/09/26 15:30	2022/09/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	500BP(B)取替に伴う 乙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506581	北陸	2022/09/27 06:30	2022/09/27 13:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登275丙母線	制御盤取替に伴う電圧調整器切替(2Tr)	年間計画	更新		
0506613	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(B)取替に伴う 甲母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506634	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	1Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506637	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	1Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506673	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(B)取替に伴う 甲母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506674	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(B)取替に伴う 甲母線電圧 検相	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506675	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	500BP(B)取替に伴う 1Tr 切替	年間計画	更新		
0506694	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	1Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506697	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登500甲母線	中能登500甲母線	1Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506638	北陸	2022/09/27 09:30	2022/09/27 11:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	1Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506698	北陸	2022/09/27 09:30	2022/09/27 11:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	1Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506582	北陸	2022/09/27 12:30	2022/09/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登275丁母線	制御盤取替に伴う電圧調整器切替(3Tr)	年間計画	更新		
0506635	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	2Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506639	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 10:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	2Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506676	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	500BP(B)取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0506695	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	2Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506699	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 10:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	2Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0508123	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 16:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連/500タイ43-87THA(中能/500kVタイ43BUH(中能))	500BP(B)取替に伴う 母連 甲母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506640	北陸	2022/09/28 09:30	2022/09/28 11:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	2Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506700	北陸	2022/09/28 09:30	2022/09/28 11:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	2Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506614	北陸	2022/09/28 15:30	2022/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(B)取替に伴う 甲母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506611	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 16:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連/500タイ43-87THA(中能/500kVタイ43BUH(中能))	500BP(B)取替に伴う 母連・乙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506636	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	3Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506677	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	500BP(B)取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0506696	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	3Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506701	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 10:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	3Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506642	北陸	2022/09/29 09:30	2022/09/29 11:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	3Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506702	北陸	2022/09/29 09:30	2022/09/29 11:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	3Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506612	北陸	2022/09/29 15:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	500BP(B)取替に伴う 乙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508122	北陸	2022/09/29 16:30	2022/09/29 18:30	単日	中能登変電所	中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 母連 方向試験	年間計画	更新		
0506615	北陸	2022/09/30 08:30	2022/09/30 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登)	500BP(B)取替に伴う 1Tr 切替	年間計画	更新		
0508124	北陸	2022/09/30 16:30	2022/09/30 18:00	単日	中能登変電所	中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登)	500BP(B)取替に伴う 1Tr 母線LS/バレット確認試験	年間計画	更新		
0506617	北陸	2022/10/01 08:30	2022/10/01 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登)	500BP(B)取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0506641	北陸	2022/10/01 08:30	2022/10/01 10:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	3Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0508126	北陸	2022/10/01 16:30	2022/10/01 18:00	単日	中能登変電所	中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登)	500BP(B)取替に伴う 3Tr LS/バレット確認	年間計画	更新		
0506616	北陸	2022/10/02 08:30	2022/10/02 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登)	500BP(B)取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0508125	北陸	2022/10/02 16:30	2022/10/02 18:00	単日	中能登変電所	中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登)	500BP(B)取替に伴う 2Tr 母線LS/バレット確認	年間計画	更新		
0506610	北陸	2022/10/03 08:30	2022/10/11 18:00	連続	加賀変電所	加賀500母連/加賀500乙母線	GIS母線連絡ユニットCB5300-1 電装部品修理他	年間計画	更新		
0506618	北陸	2022/10/03 08:30	2022/10/03 17:30	単日	中能登変電所	志賀中線1L構内(中能)/志賀中線1L43CA(中能)/志賀中線1L43CB(中能)/志賀中線1L43RCA0(中)/志賀中線1L43RCB0(中)	500BP(B)取替に伴う 志賀中能登線1L 切替	年間計画	更新		
0506726	北陸	2022/10/03 08:30	2022/10/03 17:30	単日	中能登変電所	中能登500母連	CB5200-1 6年点検	年間計画	更新		
0508024	北陸	2022/10/03 08:30	2022/10/03 17:30	単日	送電線	加賀福光線2L	地線修理	年間計画	更新		
0508127	北陸	2022/10/03 16:30	2022/10/03 18:00	単日	中能登変電所	志賀中線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 志賀中能登線1L 母線LS/バレット確認	年間計画	更新		
0506619	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	中能登変電所	志賀中線2L構内(中能)/志賀中線2L43CA(中能)/能登幹線2L43CB(中能)/志賀中線2L43RCA0(中)/志賀中線2L43RCB0(中)	500BP取替(B)に伴う 志賀中能登線2L 切替	年間計画	更新		
0506682	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線1L 切替	年間計画	更新		
0506703	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/2Tr43-D56	加賀 2Tr D56リレー取替	年間計画	更新		
0506705	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 10:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 2Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506706	北陸	2022/10/04 09:30	2022/10/04 11:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 2Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508128	北陸	2022/10/04 16:30	2022/10/04 18:00	単日	中能登変電所	志賀中線2L構内(中能)	500BP取替(B)に伴う 志賀中能登線2L LS/バレット確認	年間計画	更新		
0506622	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/能越幹線1L43CA(中能)/能越幹線1L43CB(中能)/能越幹線1L43RCA0(中)/能越幹線1L43RCB0(中)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線1L 切替	年間計画	更新		
0506683	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506704	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/3Tr43-D56	加賀 3Tr D56リレー取替	年間計画	更新		
0506707	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 10:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 3Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506708	北陸	2022/10/05 09:30	2022/10/05 11:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 3Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508129	北陸	2022/10/05 16:30	2022/10/05 18:00	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線1L 母線LS/バレット確認	年間計画	更新		
0506623	北陸	2022/10/06 08:30	2022/10/06 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/能越幹線2L43CA(中能)/能越幹線2L43CB(中能)/能越幹線2L43RCA0(中)/能越幹線2L43RCB0(中)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506680	北陸	2022/10/06 08:30	2022/10/06 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線1L 切替	年間計画	更新		
0508130	北陸	2022/10/06 16:30	2022/10/06 18:00	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線2L 母線LS/バレット確認	年間計画	更新		
0506620	北陸	2022/10/07 08:30	2022/10/07 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L43CA(中能)/能登幹線1L43CB(中能)/能登幹線1L43RCA0(中)/能登幹線1L43RCB0(中)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線1L 切替	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506681	北陸	2022/10/07 08:30	2022/10/07 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線2L 切替	年間計画	更新		
0508131	北陸	2022/10/07 16:30	2022/10/07 18:00	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線1L 母線LS/バレット確認	年間計画	更新		
0506621	北陸	2022/10/08 08:30	2022/10/08 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L43CA(中能)/ 能登幹線2L43CB(中能)/能登幹線2L43RCA0(中)/ 能登幹線2L43RCB0(中)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506794	北陸	2022/10/08 08:30	2022/10/09 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	電線劣化調査(No.45-46.57-58)	年間計画	更新		
0506807	北陸	2022/10/08 08:30	2022/10/10 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	定期点検No.000, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, ルーズスベータ No.27~30	年間計画	更新		
0506809	北陸	2022/10/08 08:30	2022/10/10 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	航空標識塗装No.9	年間計画	更新		
0508094	北陸	2022/10/08 08:30	2022/10/08 17:30	単日	送電線	南条越前線1L/南条越前線1L(南条方)	定期点検	年間計画	更新		
0508132	北陸	2022/10/08 16:30	2022/10/08 18:00	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線2L 母線LS/バレット確認	年間計画	更新		
0506731	北陸	2022/10/11 07:30	2022/10/12 17:30	連続	中能登変電所	能越幹線1L/能越幹線1L構内(中能)	1L 引込線 6年点検, 1L GIS・GIS現地盤 6年点検, 1L BCU 盤 6年点検	年間計画	更新		
0506565	北陸	2022/10/11 08:30	2022/10/16 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線1L/能越幹線1L(構内)	能越幹線1L・GIS点検6年・開閉試験6年・現地制御盤・DAC盤・故障 点検出盤点検6年※1	年間計画	更新		
0506860	北陸	2022/10/11 08:30	2022/10/14 17:30	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理	年間計画	更新		
0506737	北陸	2022/10/12 08:30	2022/10/12 13:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登 500母連	LS235 GIS, 延長母線GIS(能越1L横) 6年点検	年間計画	更新		
0506739	北陸	2022/10/12 12:30	2022/10/12 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登 500母連	LS236 GIS, 延長母線GIS(能越1L横) 6年点検	年間計画	更新		
0508098	北陸	2022/10/15 08:30	2022/10/15 12:30	単日	送電線	南条越前線1L	定期点検No.000, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43	年間計画	更新		
0509513	北陸	2022/10/15 08:30	2022/10/16 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	定期点検No.000, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, ルーズスベータ No.27~30	年間計画	更新		
0509514	北陸	2022/10/15 08:30	2022/10/16 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	航空標識塗装No.9	年間計画	更新		
0508099	北陸	2022/10/15 11:30	2022/10/15 17:30	単日	送電線	南条越前線2L	定期点検No.000, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43	年間計画	更新		
0506567	北陸	2022/10/17 06:30	2022/10/26 13:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う1Tr切替	年間計画	更新		
0506732	北陸	2022/10/17 07:30	2022/10/18 17:30	連続	中能登変電所	能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能)/※10/13-14 →10/17-18変更	2L 引込線 6年点検, 2L GIS・GIS現地盤 6年点検, 2L BCU 盤 6年点検	年間計画	更新		
0506566	北陸	2022/10/17 08:30	2022/10/22 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線2L/能越幹線2L(構内)	能越幹線2L・GIS点検6年・開閉試験6年・現地制御盤・DAC盤・故障 点検出盤点検6年※1	年間計画	更新		
0506660	北陸	2022/10/18 08:30	2022/10/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	SV・アナログ変換架取替に伴う275kV母連・母線電圧切替	年間計画	更新		
0506738	北陸	2022/10/18 08:30	2022/10/18 13:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登 500母連/※10/14→10/18 変更	LS237 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506740	北陸	2022/10/18 12:30	2022/10/18 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登 500母連/※10/14→10/18 変更	LS238 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506661	北陸	2022/10/18 16:30	2022/10/18 18:00	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	アナログ変換架取替に伴う275kV母線電圧・周波数確認	年間計画	更新		
0506657	北陸	2022/10/19 07:30	2022/10/19 12:30	単日	中能登変電所	志賀原線1L構内(中能)/志賀原子力線1L	SV・アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線1L切替	年間計画	更新		
0508121	北陸	2022/10/19 11:30	2022/10/19 13:30	単日	中能登変電所	志賀原線1L構内(中能)/志賀原子力線1L	SV・アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線1LLS/バレット確認	年間計画	更新		
0506658	北陸	2022/10/19 12:30	2022/10/19 17:30	単日	中能登変電所	志賀原線2L構内(中能)/志賀原子力線2L	SV・アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線2L切替	年間計画	更新		
0508120	北陸	2022/10/19 16:30	2022/10/19 18:30	単日	中能登変電所	志賀原線2L構内(中能)/志賀原子力線2L	SV・アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線2L/バレット確認試 験	年間計画	更新		
0506659	北陸	2022/10/19 17:30	2022/10/19 19:00	単日	中能登変電所	志賀原線1L構内(中能)/志賀原線2L構内(中能)	アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線PQ潮流確認	年間計画	更新		
0506720	北陸	2022/10/21 08:30	2022/10/21 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	SV・アナログ変換架取替に伴う275kV母連・母線電圧切替	年間計画	更新		
0506721	北陸	2022/10/21 12:30	2022/10/21 14:00	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	アナログ変換架取替に伴う275kV母線電圧・周波数確認	年間計画	更新		
0506808	北陸	2022/10/22 08:30	2022/10/23 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	定期点検No.000, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, ルーズスベータ No.27~30	年間計画	更新		
0506810	北陸	2022/10/22 08:30	2022/10/23 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	航空標識塗装No.9	年間計画	更新		
0508095	北陸	2022/10/22 08:30	2022/10/22 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L/南条越前線2L(南条方)	定期点検	年間計画	更新		
0506568	北陸	2022/10/26 12:30	2022/10/26 14:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	制御盤および保護盤取替による1Tr3次電圧検相	年間計画	更新		
0506569	北陸	2022/10/26 13:30	2022/10/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	制御盤および保護盤取替による1Tr潮流試験(方向試験, 計測回 路位相測定)	年間計画	更新		
0506788	北陸	2022/10/29 08:30	2022/10/30 17:30	毎日	送電線	越前線1L	塗装(No.31.32)	年間計画	更新		
0506662	北陸	2022/10/29 09:30	2022/10/29 16:00	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	SV・アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線1L切替	年間計画	更新		
0509536	北陸	2022/10/29 09:30	2022/10/29 16:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(七)/※ 10/18→10/29 変更	碍子洗浄用ノズル修理(1L MOF用)	年間計画	更新		
0508119	北陸	2022/10/29 15:00	2022/10/29 16:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	SV, アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線1L/バレット確認 試験	年間計画	更新		
0506664	北陸	2022/10/29 15:30	2022/10/29 17:00	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)	アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線PQ潮流確認	年間計画	更新		
0509602	北陸	2022/10/29 16:30	2022/10/30 07:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う電圧調整器切替未完に伴う停止(1Tr)	年間計画	更新		
0506663	北陸	2022/10/30 09:30	2022/10/30 16:00	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	SV・アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線2L切替	年間計画	更新		
0509537	北陸	2022/10/30 09:30	2022/10/30 16:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(七)/※ 10/19→10/30 変更	碍子洗浄用ノズル修理(2L MOF用)	年間計画	更新		
0508156	北陸	2022/10/30 15:00	2022/10/30 16:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	SV, アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線2L/バレット確認 試験	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508157	北陸	2022/10/30 15:30	2022/10/30 17:00	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)	アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線PQ潮流確認	年間計画	更新		
0506759	北陸	2022/10/31 08:30	2022/10/31 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR	所内2高圧ワイター電力ケーブル活線診断、H2-Str2次電力ケーブル活線診断	年間計画	更新		
0506601	北陸	2022/11/01 07:30	2022/11/01 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]7Tr1次架線切離し・丙母線ジャンパーカット	年間計画	更新		
0506757	北陸	2022/11/01 08:30	2022/11/01 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR	3-1ShR GIS6年・各種手入れ・操作機構分点、保護盤6年、現場盤6年	年間計画	更新		
0506602	北陸	2022/11/02 07:30	2022/11/02 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]7Tr1次架線切離し・丁母線ジャンパーカット	年間計画	更新		
0506606	北陸	2022/11/02 07:30	2022/11/02 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]5Tr1次架線切離し	年間計画	更新		
0506758	北陸	2022/11/02 08:30	2022/11/02 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR	3-1ShR 6年、所内3高圧ワイター電力ケーブル活線診断	年間計画	更新		
0506789	北陸	2022/11/05 08:30	2022/11/06 17:30	毎日	送電線	越前線1L	塗装(No.31.32)	年間計画	更新		
0508096	北陸	2022/11/05 08:30	2022/11/06 17:30	単日	送電線	南条越前線2L	定期点検No.000、1、7、13、19、25、31、37、43、ルーズスパーサNo.27・30	年間計画	更新		
0508097	北陸	2022/11/05 08:30	2022/11/06 17:30	単日	送電線	南条越前線2L	航空構架塗装No.9	年間計画	更新		
0506852	北陸	2022/11/06 16:30	2022/11/06 18:00	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/停止:新富山幹線1L(構内)	[制御盤取替]新富山幹線1L切替に伴う線路電圧検相	年間計画	更新		
0508112	北陸	2022/11/07 08:30	2022/11/07 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L/能越幹線1L構内(中能)	制御盤取替に伴う能越幹線1L切替	年間計画	更新		
0506746	北陸	2022/11/08 08:30	2022/11/11 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線	2Tr R相 カム室誤電洗浄	年間計画	更新		
0508113	北陸	2022/11/08 08:30	2022/11/08 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能)	制御盤取替に伴う能越幹線2L切替	年間計画	更新		
0508016	北陸	2022/11/09 08:30	2022/11/09 11:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	配電盤取替に伴う275kV甲母線電圧切離し	年間計画	更新		
0508017	北陸	2022/11/09 10:30	2022/11/09 13:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線	配電盤取替に伴う275kV乙母線電圧切離し	年間計画	更新		
0508085	北陸	2022/11/12 08:30	2022/11/13 17:30	毎日	送電線	越前線2L	塗装(No.31.32)	年間計画	更新		
0506586	北陸	2022/11/17 08:30	2022/11/17 17:30	単日	中能登変電所	志賀原線1L構内(中能)/志賀原子力線1L	制御盤取替による志賀原1L切替	年間計画	更新		
0509518	北陸	2022/11/17 08:30	2022/11/17 17:30	単日	中能登変電所	中新線1L構内(中能登)/中能登新能登線1L	制御盤取替による中新線1L切替	年間計画	更新		
0506587	北陸	2022/11/18 08:30	2022/11/18 17:30	単日	中能登変電所	志賀原線2L構内(中能)/志賀原子力線2L	制御盤取替による志賀原2L切替	年間計画	更新		
0508086	北陸	2022/11/19 08:30	2022/11/20 17:30	毎日	送電線	越前線2L	塗装(No.31.32)	年間計画	更新		
0508114	北陸	2022/12/09 16:30	2022/12/09 18:00	単日	加賀変電所	加賀7Tr/加賀7-1ShR/加賀77-7Tr3次母線/加賀275丁母線/加賀275母連	[275kV系GIS化]7Tr1次電力ケーブル試充電・検相	年間計画	更新		
0508115	北陸	2022/12/09 17:00	2022/12/09 19:00	単日	加賀変電所	加賀7Tr/加賀7-1ShR/加賀77-7Tr3次母線/加賀275丁母線/加賀275母連	[275kV系GIS化]7Tr1次方向試験	年間計画	更新		
0506603	北陸	2023/03/01 07:30	2023/03/01 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]6Tr1次架線切離し・丙母線ジャンパーカット	年間計画	更新		
0506604	北陸	2023/03/02 07:30	2023/03/02 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]6Tr1次架線切離し・丁母線ジャンパーカット	年間計画	更新		
0509607	北陸	2023/03/06 08:30	2023/03/07 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線1L/能越幹線1L(構内)/南福光500母連/南福光500甲-1母線	能越幹線1LGIS点検に伴う甲-1母線停止	年間計画	更新		
0509608	北陸	2023/03/08 08:30	2023/03/09 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線1L/能越幹線1L(構内)/南福光500母連/南福光500乙-1母線	能越幹線1LGIS点検に伴う乙-1母線停止	年間計画	更新		
0506643	北陸	2023/03/11 07:30	2023/03/11 16:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/2Tr43-D56	加賀 2Tr D56リレー取替	年間計画	更新		
0508133	北陸	2023/03/11 07:30	2023/03/11 09:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀500母連/加賀275丙母線/加賀275母連	加賀 2Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0508134	北陸	2023/03/11 08:30	2023/03/11 10:00	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀275丙母線	加賀 2Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506645	北陸	2023/03/11 09:00	2023/03/11 11:00	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀500母連/加賀275丁母線/加賀275母連	加賀 2Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506646	北陸	2023/03/11 10:00	2023/03/11 11:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀275丁母線	加賀 2Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508135	北陸	2023/03/11 15:30	2023/03/11 17:00	単日	加賀変電所	加賀2Tr/2Tr43-D56	加賀 2Tr D56リレー取替に伴うLSバレット確認	年間計画	更新		
0508136	北陸	2023/03/11 16:00	2023/03/11 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr	加賀 2Tr D56リレー取替に伴う位相測定	年間計画	更新		
0506644	北陸	2023/03/12 07:30	2023/03/12 16:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/3Tr43-D56	加賀 3Tr D56リレー取替	年間計画	更新		
0508137	北陸	2023/03/12 07:30	2023/03/12 09:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀500母連/加賀275丙母線/加賀275母連	加賀 3Tr D56Ry取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0508138	北陸	2023/03/12 08:30	2023/03/12 10:00	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀275丙母線	加賀 3Tr D56Ry取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0509609	北陸	2023/03/12 08:30	2023/03/13 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線2L/能越幹線2L(構内)/南福光500母連/南福光500甲-1母線	能越幹線2LGIS点検に伴う甲-1母線停止	年間計画	更新		
0506647	北陸	2023/03/12 09:00	2023/03/12 11:00	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀500母連/加賀275丁母線/加賀275母連	加賀 3Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506648	北陸	2023/03/12 10:00	2023/03/12 11:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀275丁母線	加賀 3Tr D56リレー取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508139	北陸	2023/03/12 15:30	2023/03/12 17:00	単日	加賀変電所	加賀3Tr/3Tr43-D56	加賀 3Tr D56リレー取替に伴うLSバレット確認	年間計画	更新		
0508140	北陸	2023/03/12 16:00	2023/03/12 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr	加賀 3Tr D56リレー取替に伴う位相測定	年間計画	更新		
0509610	北陸	2023/03/14 08:30	2023/03/15 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線2L/能越幹線2L(構内)/南福光500母連/南福光500乙-1母線	能越幹線2LGIS点検に伴う乙-1母線停止	年間計画	更新		
0508355	北陸	2023/04/03 08:30	2023/04/06 17:30	毎日	送電線	越前線1L	鉄塔塗装(No.48)	年間計画	更新		
0508356	北陸	2023/04/03 08:30	2023/04/06 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(No.4)足羽線定期点検に伴う停止	年間計画	更新		
0508357	北陸	2023/04/03 08:30	2023/04/06 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(No.3.47)	年間計画	更新		
0508321	北陸	2023/04/06 07:30	2023/04/11 17:30	連続	送電線	七尾大田火力線1L	地線張替、ジャンパ補強装置取替	年間計画	更新		
0509616	北陸	2023/04/09 16:30	2023/04/09 18:00	単日	加賀変電所	加賀6Tr/加賀77-6Tr3次母線/加賀154-6NGR/加賀6Str/加賀6-1ShR/加賀6-1SC/加賀6-2ShR/加賀275丁母線/加賀275母連	[275kV系GIS化]6Tr1次電力ケーブル試充電・検相	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0509617	北陸	2023/04/09 17:00	2023/04/09 19:00	単日	加賀変電所	加賀6Tr/加賀77-6Tr3次母線/加賀154-6NGR/加賀6STr/加賀6-1ShR/加賀6-1SC/加賀6-2ShR/加賀275丁母線/加賀275母連	[275kV系GIS化]6Tr1次方向試験	年間計画	更新		
0508170	北陸	2023/04/10 08:30	2023/04/10 17:30	単日	南福光変電所	南福光500甲-1母線/南福光500母連	制御盤取替のうち甲母線電圧取込み	年間計画	更新		
0508358	北陸	2023/04/10 08:30	2023/04/12 17:30	毎日	送電線	越前線2L	鉄塔塗装(No.48)	年間計画	更新		
0508359	北陸	2023/04/10 08:30	2023/04/13 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(No.4)足羽線定期点検に伴う停止	年間計画	更新		
0508360	北陸	2023/04/10 08:30	2023/04/13 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(No.3,47)	年間計画	更新		
0506605	北陸	2023/04/11 07:30	2023/04/11 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]5Tr1次架線切離し・丙母線ジャンパーカット	年間計画	更新		
0508171	北陸	2023/04/11 08:30	2023/04/14 17:30	連続	南福光変電所	南福光500乙-1母線/南福光500母連	制御盤取替のうち母連切替	年間計画	更新		
0509630	北陸	2023/04/20 08:30	2023/04/21 17:30	連続	南福光変電所	南福光3GTr/南福光66母線	制御盤取替のうち3GTr切替	年間計画	更新		
0508178	北陸	2023/04/21 09:30	2023/04/21 16:30	単日	新富山変電所	新富山連3Tr/新富山154-3NGR/新富山3Tr3次母線/3NGR保護	3NGR保護 定期点検	年間計画	更新		
0508324	北陸	2023/04/26 07:30	2023/04/27 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検48.87.93.99 鉄塔防錆塗装92.102.109.115	年間計画	更新		
0508394	北陸	2023/04/26 08:30	2023/04/26 17:30	単日	南条変電所	南条275甲母線	275kV母線PTGISユニット点検6年他	年間計画	更新		
0508297	北陸	2023/04/27 07:30	2023/04/27 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	南金沢線No.3腕金塗装に伴う設備停止	年間計画	更新		
0508304	北陸	2023/04/27 08:00	2023/04/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	CB 700 機器塗装	年間計画	更新		
0508395	北陸	2023/04/27 08:30	2023/04/27 17:30	単日	南条変電所	南条275乙母線	275kV母線GISユニット点検6年他	年間計画	更新		
0508298	北陸	2023/04/28 07:30	2023/04/28 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	南金沢線No.3腕金塗装に伴う同時停止	年間計画	更新		
0508325	北陸	2023/04/28 07:30	2023/04/29 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検48.87.93.99 鉄塔防錆塗装92.102.109.115	年間計画	更新		
0508305	北陸	2023/04/28 08:00	2023/04/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丁母線	CB 700 機器塗装	年間計画	更新		
0508386	北陸	2023/04/28 08:30	2023/04/28 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力275母連	275kV母連GIS 点検6年	年間計画	更新		
0508392	北陸	2023/04/28 08:30	2023/04/28 13:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線	275kV母線PTGISユニット点検6年	年間計画	更新		
0509631	北陸	2023/04/28 08:30	2023/05/07 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線1L(構内)/能越幹線1L	故障点標定装置取替に伴う能越幹線1Lの圧力センサ取替	年間計画	更新		
0508393	北陸	2023/04/28 12:30	2023/04/28 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275乙母線	275kV母線PTGISユニット点検6年	年間計画	更新		
0509626	北陸	2023/04/29 07:30	2023/05/01 17:30	毎日	送電線	七尾太田火力線1L	ジャンパ線補強装置取替	年間計画	更新		
0509627	北陸	2023/04/30 07:30	2023/04/30 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検48.87.93.99 鉄塔防錆塗装92.102.109.115	年間計画	更新		
0509628	北陸	2023/05/01 07:30	2023/05/01 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検48.87.93.99 鉄塔防錆塗装92.102.109.115	年間計画	更新		
0509637	北陸	2023/05/03 08:30	2023/05/04 17:30	連続	城端開閉所	城端開43-87/275kV母線保護リレー	275kV母線保護リレー盤修理	年間計画	更新		
0509638	北陸	2023/05/05 08:30	2023/05/06 17:30	連続	新富山変電所	新富山43-87H/275kV母線保護リレー	275kV母線保護リレー盤修理	年間計画	更新		
0508179	北陸	2023/05/08 08:30	2023/05/08 17:30	単日	新富山変電所	新富山連1Tr/新富山1Tr3次母線/新富山1-1ShR/新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR/新富山1STr/新富山275甲母線	LS25 操作機構電動化	年間計画	更新		
0508215	北陸	2023/05/08 08:30	2023/05/10 17:30	毎日	送電線	新富山幹線1L	鉄塔防錆塗装、地線離着雪リング修理	年間計画	更新		
0508180	北陸	2023/05/09 07:30	2023/05/09 18:30	単日	新富山変電所	新富山連1Tr/新富山1Tr3次母線/新富山1-1ShR/新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR/新富山1STr/新富山275乙母線	LS26 操作機構電動化	年間計画	更新		
0508299	北陸	2023/05/10 07:30	2023/05/11 17:30	毎日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3次GIS・調和ユニットGIS・SR-31 6年点検・電装品修理、3-1ShR・BCU盤 6年点検他	年間計画	更新		
0508330	北陸	2023/05/10 08:30	2023/07/28 17:30	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線鉄塔建替・電線地線張替・がいし取替No.139~147に伴う停止	年間計画	更新		
0508363	北陸	2023/05/10 08:30	2023/05/12 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	ボルト取替(No.132,174)	年間計画	更新		
0508335	北陸	2023/05/11 08:30	2023/05/11 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2Tr3次母線/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr、2号所内Cub	No.2所内変圧器・高圧・低圧Cub点検、H2-STr二次ケーブル絶縁診断(診断車) 他	年間計画	更新		
0508176	北陸	2023/05/15 07:30	2023/05/15 18:30	単日	新富山変電所	新富山連1Tr/新富山1Tr3次母線/新富山1-1ShR/新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR/新富山1STr/新富山275甲母線	LS25点検12年、接触抵抗電流測定、操作箱取替、開閉試験、CBH-1点検6年、開閉試験	年間計画	更新		
0509632	北陸	2023/05/15 08:30	2023/05/24 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線2L(構内)/能越幹線2L	故障点標定装置取替に伴う能越幹線2L圧力センサ取替	年間計画	更新		
0508177	北陸	2023/05/16 07:30	2023/05/16 18:30	単日	新富山変電所	新富山連1Tr/新富山1Tr3次母線/新富山1-1ShR/新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR/新富山1STr/新富山275乙母線	LS26点検12年、接触抵抗電流測定、操作箱取替、開閉、1-1・2ShRケーブルグット修理	年間計画	更新		
0508389	北陸	2023/05/17 08:30	2023/05/17 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力1L構内(南条)/敦賀火力線1L	敦賀火力線1LGIS分点12年他	年間計画	更新		
0508181	北陸	2023/05/18 08:30	2023/05/18 10:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	275kV 甲ブスPD2次ケーブル切替	年間計画	更新		
0508182	北陸	2023/05/18 09:30	2023/05/18 11:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	275kV 甲ブスPD2次ケーブル切替	年間計画	更新		
0508390	北陸	2023/05/23 08:30	2023/05/23 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力2L構内(南条)/敦賀火力線2L	敦賀火力線2LGIS分点12年他	年間計画	更新		
0508301	北陸	2023/05/24 09:00	2023/05/24 16:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線	2Tr 自動消火装置点検	年間計画	更新		
0508391	北陸	2023/05/25 08:30	2023/05/25 17:30	単日	南条変電所	南条275母連	275kV母連GIS分点12年他	年間計画	更新		
0509516	北陸	2023/05/26 08:30	2023/05/26 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力2L構内(敦賀)/敦賀火力線2L	敦賀火力線2L GISユニット点検6年	年間計画	更新		
0509618	北陸	2023/05/28 16:30	2023/05/28 18:00	単日	加賀変電所	加賀5Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀154-5NGR/加賀5STr/加賀5-1ShR/加賀5-1SC/加賀5-2SC/加賀5-2ShR/加賀275丁母線/加賀275母連	[275kV系GIS化]5Tr1次電力ケーブル試充電・検相	年間計画	更新		
0509619	北陸	2023/05/28 17:00	2023/05/28 19:00	単日	加賀変電所	加賀5Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀154-5NGR/加賀5STr/加賀5-1ShR/加賀5-1SC/加賀5-2SC/加賀5-2ShR/加賀275丁母線/加賀275母連	[275kV系GIS化]5Tr1次方向試験	年間計画	更新		
0508319	北陸	2023/05/30 07:30	2023/05/31 17:30	毎日	送電線	能越幹線1L	定期点検(測定)	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508174	北陸	2023/05/30 08:30	2023/06/02 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線1L構内(福光)/能越幹線1L	制御盤取替のうち能越幹線1L切替	年間計画	更新		
0508291	北陸	2023/05/31 07:30	2023/06/06 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検、地線補修(補修グリッパ巻き)	年間計画	更新		
0508168	北陸	2023/06/10 07:30	2023/08/07 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線電線張替(No.1・No.11)他に伴う停止	年間計画	更新		
0508233	北陸	2023/06/10 07:30	2023/07/14 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線張替(No.53・56)に伴う停止	年間計画	更新		
0508320	北陸	2023/06/13 07:30	2023/06/14 17:30	毎日	送電線	能越幹線2L	定期点検(測定)	年間計画	更新		
0508175	北陸	2023/06/13 08:30	2023/06/16 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線2L構内(福光)/能越幹線2L	制御盤取替のうち能越幹線2L切替	年間計画	更新		
0508300	北陸	2023/06/15 06:30	2023/06/15 19:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能)	能越幹線2L ポリマーブッシング点検	年間計画	更新		
0508315	北陸	2023/06/15 18:30	2023/06/15 20:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L	能越幹線2L ポリマーブッシング充電、漏れ電流測定	年間計画	更新		
0508316	北陸	2023/06/15 19:30	2023/06/15 22:00	単日	中能登変電所	能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能)	能越幹線2L ポリマーブッシング、漏れ電流測定後の測定回路撤去	年間計画	更新		
0509635	北陸	2023/06/16 17:00	2023/06/16 18:30	単日	南福光変電所	南福光3-1ShR/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR	制御盤取替のうちShR切替後の位相測定	年間計画	更新		
0508398	北陸	2023/06/17 08:30	2023/06/18 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	塗装No.35_41_43	年間計画	更新		
0508399	北陸	2023/06/17 08:30	2023/06/18 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	がいし取替No.45、電線サンプリング	年間計画	更新		
0508403	北陸	2023/06/17 08:30	2023/06/18 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	東浦線作業に伴う停止	年間計画	更新		
0508292	北陸	2023/06/19 07:30	2023/06/23 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検、サンプル電線採取、難着雪リング修理	年間計画	更新		
0508306	北陸	2023/06/19 07:30	2023/06/20 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/[削除]2024年度に変更	2Tr (R相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0508317	北陸	2023/06/19 07:30	2023/06/20 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	地線リング・ダンパ取付	年間計画	更新		
0508307	北陸	2023/06/21 07:30	2023/06/22 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/[削除]2024年度に変更	2Tr (S相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0508323	北陸	2023/06/22 07:30	2023/06/22 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	定期点検104.110.116 がいし掃除113	年間計画	更新		
0508308	北陸	2023/06/23 07:30	2023/06/24 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/[削除]2024年度に変更	2Tr (T相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0508293	北陸	2023/06/26 07:30	2023/06/30 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検、難着雪リング修理	年間計画	更新		
0508318	北陸	2023/06/26 07:30	2023/06/27 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	地線リング・ダンパ取付	年間計画	更新		
0509633	北陸	2023/06/29 16:30	2023/06/29 18:00	単日	南福光変電所	能越幹線1L(構内)/能越幹線1L	制御盤取替のうち能越幹線1L切替後の電圧検相、位相測定	年間計画	更新		
0508214	北陸	2023/07/03 08:30	2023/07/05 17:30	毎日	送電線	新富山幹線2L	地線修理、地線難着雪リング修理	年間計画	更新		
0509634	北陸	2023/07/07 16:30	2023/07/07 18:00	単日	南福光変電所	能越幹線2L(構内)/能越幹線2L	制御盤取替のうち能越幹線2L切替後の電圧検相、位相測定	年間計画	更新		
0509622	北陸	2023/07/11 08:30	2023/07/11 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43D56(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCAM(加賀)/中幹1L43RCBM(加賀)	中央幹線Ry改修(N-1電制用52TX引出し)	年間計画	更新		
0509623	北陸	2023/07/12 08:30	2023/07/12 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43D56(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCAM(加賀)/中幹1L43RCBM(加賀)	中央幹線N-1電制送信機切替	年間計画	更新		
0508400	北陸	2023/07/15 08:30	2023/07/16 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	塗装No.35_41~43	年間計画	更新		
0508404	北陸	2023/07/15 08:30	2023/07/16 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	東浦線作業に伴う停止	年間計画	更新		
0508302	北陸	2023/07/24 07:30	2023/07/24 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線1L/志賀原線1L構内(中能)	1L LPD、CB077 機器塗装	年間計画	更新		
0508303	北陸	2023/07/25 07:30	2023/07/25 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線2L/志賀原線2L構内(中能)	2L LPD、CB078 機器塗装	年間計画	更新		
0509620	北陸	2023/07/31 08:30	2023/07/31 17:30	単日	加賀変電所	加賀3-2ShR	77kV3-2ShR6年点検他	年間計画	更新		
0508336	北陸	2023/08/28 08:30	2023/08/28 11:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井275母連	[オシロ取替工事]甲BUS PD2次ケーブル切替	年間計画	更新		
0508338	北陸	2023/08/28 10:30	2023/08/28 12:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]甲BUS PD2次ケーブル切替に伴う検相	年間計画	更新		
0508339	北陸	2023/08/28 12:30	2023/08/28 16:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井275母連	[オシロ取替工事]乙BUS PD2次ケーブル切替	年間計画	更新		
0508340	北陸	2023/08/28 15:30	2023/08/28 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]乙BUS PD2次ケーブル切替に伴う検相	年間計画	更新		
0508341	北陸	2023/08/29 16:30	2023/08/29 18:30	単日	新福井変電所	新福井275母連/新福井275乙母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]母連 位相測定	年間計画	更新		
0508195	北陸	2023/09/01 08:30	2023/09/01 13:30	単日	南福光変電所	能越幹線1L(構内)/TT-SR (A系)	[LBC用TT-SR取替]A系ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0508198	北陸	2023/09/01 12:30	2023/09/01 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線1L(構内)/TT-SR (B系)	[LBC用TT-SR取替]B系ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0508196	北陸	2023/09/02 08:30	2023/09/02 13:30	単日	南福光変電所	能越幹線2L(構内)/TT-SR (A系)	[LBC用TT-SR取替]A系ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0508250	北陸	2023/09/02 08:30	2023/09/02 16:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連/500タイ43-87THB(中能/500kVタイ43BUH(中能)	500BP(A)取替に伴う 母連・甲母線電圧 切替	年間計画	更新		
0508197	北陸	2023/09/02 12:30	2023/09/02 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線2L(構内)/TT-SR (B系)	[LBC用TT-SR取替]B系ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0508251	北陸	2023/09/02 15:30	2023/09/02 17:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(A)取替に伴う 甲母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508199	北陸	2023/09/03 08:30	2023/09/03 13:30	単日	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)/TT-SR (A系)	[LBC用TT-SR取替]A系ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0508248	北陸	2023/09/03 08:30	2023/09/03 16:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連/500タイ43-87THB(中能/500kVタイ43BUH(中能)	500BP(A)取替に伴う 母連・乙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0508201	北陸	2023/09/03 12:30	2023/09/03 17:30	単日	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)/TT-SR (B系)	[LBC用TT-SR取替]B系ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0508249	北陸	2023/09/03 15:30	2023/09/03 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	500BP(A)取替に伴う 乙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0508172	北陸	2023/09/04 08:30	2023/09/08 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)/加賀福光線1L	制御盤取替のうち加賀福光線1L切替	年間計画	更新		
0508187	北陸	2023/09/04 08:30	2023/09/04 10:30	単日	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/南福光500乙-1母線	PD2次ケーブル切替	年間計画	更新		
0508188	北陸	2023/09/04 08:30	2023/09/08 15:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)	ケーブル切替・試験	年間計画	更新		
0508200	北陸	2023/09/04 08:30	2023/09/04 13:30	単日	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)/TT-SR (A系)	[LBC用TT-SR取替]A系ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0508202	北陸	2023/09/04 08:30	2023/09/04 13:30	単日	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)/TT-SR (B系)	[LBC用TT-SR取替]B系ケーブル切替試験	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508342	北陸	2023/09/04 08:30	2023/09/04 17:30	単日	新福井変電所	新福井1Tr/新福井275甲母線/新福井154A母線	【オシロ取替工事】1Tr制御ケーブル切替、試験	年間計画	更新		
0508186	北陸	2023/09/04 09:30	2023/09/04 11:00	単日	南福光変電所	南福光500乙-1母線/停止/加賀福光線1L、加賀福光線1L(構内)	PD2次ケーブル切替後の検相	年間計画	更新		
0508213	北陸	2023/09/05 08:30	2023/09/08 17:30	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理	年間計画	更新		
0508252	北陸	2023/09/05 08:30	2023/09/05 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登)	500BP(A)取替に伴う 1Tr 切替	年間計画	更新		
0508278	北陸	2023/09/05 08:30	2023/09/08 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)/加賀福光1L43CA(加賀)/加賀福光1L43CB(加賀)/加賀福光1L43RCA0(加賀)/加賀福光1L43RCB0(加賀)/加賀福1L43RCAM(加賀)/加賀福1L43RCBM(加賀)	加賀福光線1Lリレー取替	年間計画	更新		
0508343	北陸	2023/09/05 08:30	2023/09/05 17:30	単日	新福井変電所	新福井2Tr/新福井154A母線/新福井275甲母線	【オシロ取替工事】2Tr制御ケーブル切替、試験	年間計画	更新		
0508253	北陸	2023/09/06 08:30	2023/09/06 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登)	500BP(A)取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0508344	北陸	2023/09/06 08:30	2023/09/06 17:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井3Tr/新福井154A母線/新福井3-1ShR	【オシロ取替工事】3Tr制御ケーブル切替、試験	年間計画	更新		
0508185	北陸	2023/09/06 09:30	2023/09/06 12:30	単日	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)	LS甲ハルト確認試験	年間計画	更新		
0508254	北陸	2023/09/07 08:30	2023/09/07 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登)	500BP(A)取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0508279	北陸	2023/09/07 08:30	2023/09/07 12:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀500母連/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV甲母線電圧切替	年間計画	更新		
0509611	北陸	2023/09/07 08:30	2023/09/07 17:30	単日	新福井変電所	新福井4Tr/新福井4-1ShR/新福井4-2ShR/新福井275甲母線/新福井4-3ShR/新福井4-4ShR/新福井154A母線	【オシロ取替工事】4Tr制御ケーブル切替、試験	年間計画	更新		
0508184	北陸	2023/09/07 09:30	2023/09/07 15:30	単日	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/500kV母線保護リレー	BP組合せ試験	年間計画	更新		
0508280	北陸	2023/09/07 11:30	2023/09/07 13:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV甲母線電圧検相	年間計画	更新		
0508281	北陸	2023/09/07 12:30	2023/09/07 16:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀500母連/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV乙母線電圧切替	年間計画	更新		
0508282	北陸	2023/09/07 15:30	2023/09/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV乙母線電圧検相	年間計画	更新		
0508255	北陸	2023/09/08 08:30	2023/09/08 17:30	単日	中能登変電所	志賀中線1L構内(中能)/志賀中線1L43CA(中能)/志賀中線1L43CB(中能)/志賀中線1L43RCA0(中)/志賀中線1L43RCB0(中)	500BP(A)取替に伴う 志賀中能登線1L 切替	年間計画	更新		
0508183	北陸	2023/09/08 14:30	2023/09/08 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/南福光500乙-1母線	方向試験	年間計画	更新		
0508283	北陸	2023/09/08 16:30	2023/09/08 18:30	単日	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1Lリレー取替に伴う位相測定他	年間計画	更新		
0509621	北陸	2023/09/08 16:30	2023/09/26 09:30	連続	加賀変電所	加賀福1L43RCAM(加賀)/加賀福1L43RCBM(加賀)/加賀福2L43RCAM(加賀)/加賀福2L43RCBM(加賀)	加賀福光線2Lリレー取替未完による隣回線条件取込無しの為1・2L 43RCM単相	年間計画	更新		
0508256	北陸	2023/09/09 08:30	2023/09/09 17:30	単日	中能登変電所	志賀中線2L構内(中能)/志賀中線2L43CA(中能)/志賀中線2L43CB(中能)/志賀中線2L43RCA0(中)/志賀中線2L43RCB0(中)	500BP(A)取替に伴う 志賀中能登線2L 切替	年間計画	更新		
0508257	北陸	2023/09/11 08:30	2023/09/11 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L43CA(中能)/能登幹線1L43CB(中能)/能登幹線1L43RCA0(中)/能登幹線1L43RCB0(中)	500BP(A)取替に伴う 能登幹線1L 切替	年間計画	更新		
0508258	北陸	2023/09/12 08:30	2023/09/12 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L43CA(中能)/能登幹線2L43CB(中能)/能登幹線2L43RCA0(中)/能登幹線2L43RCB0(中)	500BP(A)取替に伴う 能登幹線2L 切替	年間計画	更新		
0508261	北陸	2023/09/12 08:30	2023/09/12 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)	PSC取替に伴う 能登幹線1L 切替	年間計画	更新		
0508263	北陸	2023/09/12 08:30	2023/09/12 10:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	PSC取替に伴う 能登幹線1L 切替 甲母線電圧取り込み	年間計画	更新		
0508264	北陸	2023/09/12 09:30	2023/09/12 11:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	PSC取替に伴う 能登幹線1L 切替 甲母線電圧検相	年間計画	更新		
0508265	北陸	2023/09/12 10:30	2023/09/12 12:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	PSC取替に伴う 能登幹線1L 切替 乙母線電圧取り込み	年間計画	更新		
0508266	北陸	2023/09/12 11:30	2023/09/12 13:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	PSC取替に伴う 能登幹線1L 切替 乙母線電圧検相	年間計画	更新		
0508259	北陸	2023/09/13 08:30	2023/09/13 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/能越幹線1L43CA(中能)/能越幹線1L43CB(中能)/能越幹線1L43RCA0(中)/能越幹線1L43RCB0(中)	500BP(A)取替に伴う 能越幹線1L 切替	年間計画	更新		
0508262	北陸	2023/09/13 08:30	2023/09/13 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)	PSC取替に伴う 能登幹線2L 切替	年間計画	更新		
0508267	北陸	2023/09/13 08:30	2023/09/13 10:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	PSC取替に伴う 能登幹線2L 切替 甲母線電圧取り込み	年間計画	更新		
0508268	北陸	2023/09/13 09:30	2023/09/13 11:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	PSC取替に伴う 能登幹線2L 切替 甲母線電圧検相	年間計画	更新		
0508269	北陸	2023/09/13 10:30	2023/09/13 12:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	PSC取替に伴う 能登幹線2L 切替 乙母線電圧取り込み	年間計画	更新		
0508270	北陸	2023/09/13 11:30	2023/09/13 13:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	PSC取替に伴う 能登幹線2L 切替 乙母線電圧検相	年間計画	更新		
0508260	北陸	2023/09/14 08:30	2023/09/14 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/能越幹線2L43CA(中能)/能越幹線2L43CB(中能)/能越幹線2L43RCA0(中)/能越幹線2L43RCB0(中)	500BP(A)取替に伴う 能越幹線2L 切替	年間計画	更新		
0508294	北陸	2023/09/19 07:30	2023/09/19 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検	年間計画	更新		
0508296	北陸	2023/09/19 07:30	2023/09/21 17:30	毎日	送電線	中央幹線2L	ジャンパ線揺動対策	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0509541	北陸	2023/09/19 07:30	2023/09/19 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検48.87.93.99 鉄塔防錆塗装92.102.109.115	年間計画	更新		
0508295	北陸	2023/09/20 07:30	2023/09/20 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検	年間計画	更新		
0508332	北陸	2023/09/25 07:30	2023/09/29 18:30	連続	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR/越前3Tr3次母線/H3-STr, 3所内Cub	3Tr1次, 2次, 3次GIS開閉・点検6年, 操作機構分点 注釈参照	年間計画	更新		
0508173	北陸	2023/09/25 08:30	2023/09/29 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)/加賀福光線2L	制御盤取替のうち加賀福光線2L切替	年間計画	更新		
0508189	北陸	2023/09/25 08:30	2023/09/25 10:30	単日	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/南福光500乙-1母線	PD2次ケーブル切替	年間計画	更新		
0508190	北陸	2023/09/25 08:30	2023/09/29 15:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)	ケーブル切替・試験	年間計画	更新		
0508191	北陸	2023/09/25 09:30	2023/09/25 11:00	単日	南福光変電所	南福光500乙-1母線/停止/加賀福光線2L, 加賀福光線2L(構内)	PD2次ケーブル切替後の検相	年間計画	更新		
0508284	北陸	2023/09/26 08:30	2023/09/29 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)/加賀福光2L43CA(加賀)/加賀福光2L43CB(加賀)/加賀福2L43RCA0(加賀)/加賀福2L43RCB0(加賀)/加賀福2L43RCAM(加賀)/加賀福2L43RCBM(加賀)	加賀福光線2Lリレー取替	年間計画	更新		
0508337	北陸	2023/09/26 08:30	2023/09/26 17:30	単日	新福井変電所	275kV43BUH(新福井)/新福井275母連	[オシロ取替工事]275kV母連ケーブル切替・試験	年間計画	更新		
0508192	北陸	2023/09/26 09:30	2023/09/26 12:30	単日	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)	LS甲ハレット確認試験	年間計画	更新		
0508334	北陸	2023/09/28 07:30	2023/09/28 18:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前3-1ShR/H3-STr, 3号所内Cub	3Tr2次丙バス側GIS(LS53, ガス監視箱)点検	年間計画	更新		
0508285	北陸	2023/09/28 08:30	2023/09/28 12:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀500母連/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV甲母線電圧切替	年間計画	更新		
0508286	北陸	2023/09/28 11:30	2023/09/28 13:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV甲母線電圧検相	年間計画	更新		
0508287	北陸	2023/09/28 12:30	2023/09/28 16:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀500母連/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV乙母線電圧切替	年間計画	更新		
0508288	北陸	2023/09/28 15:30	2023/09/28 17:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV乙母線電圧検相	年間計画	更新		
0508333	北陸	2023/09/29 07:30	2023/09/29 18:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前3-1ShR/H3-STr, 3号所内Cub	3Tr2次丁バス側GIS(LS54, ガス監視箱)点検	年間計画	更新		
0508193	北陸	2023/09/29 09:30	2023/09/29 15:30	単日	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/500kV母線保護リレー	BP組合せ試験	年間計画	更新		
0508194	北陸	2023/09/29 14:30	2023/09/29 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/南福光500乙-1母線	方向試験	年間計画	更新		
0508289	北陸	2023/09/29 16:30	2023/09/29 18:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2Lリレー取替に伴う位相測定他	年間計画	更新		
0508166	北陸	2023/10/02 08:30	2023/10/04 17:30	毎日	送電線	新港幹線1L	鉄塔防錆塗装(No.36°38)、地線捻れ防止ダンパ修理、航空障害標識塗装	年間計画	更新		
0508211	北陸	2023/10/02 08:30	2023/10/02 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L(構内)	ケーブル切替・試験	年間計画	更新		
0508235	北陸	2023/10/02 08:30	2023/10/27 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登)	500kVShR増設に伴う2Tr3次GIS接続	年間計画	更新		
0508212	北陸	2023/10/03 08:30	2023/10/03 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L(構内)	ケーブル切替・試験	年間計画	更新		
0508167	北陸	2023/10/10 08:30	2023/10/12 17:30	毎日	送電線	新港幹線2L	鉄塔防錆塗装、地線捻れ防止ダンパ修理、航空障害標識塗装	年間計画	更新		
0509624	北陸	2023/10/11 08:30	2023/10/11 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43D56(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹2L43RCA0(加賀)/中幹2L43RCAM(加賀)/中幹2L43RCB0(加賀)/中幹2L43RCBM(加賀)	中央幹線Ry改修(N-1電制用52TX引出し)	年間計画	更新		
0509629	北陸	2023/10/11 08:30	2023/11/09 17:30	連続	新富山変電所	新富山連3Tr/新富山3ShR/新富山3Tr3次母線/新富山154-3NGR/新富山3SC	3Tr自動消火装置設置	年間計画	更新		
0509636	北陸	2023/10/11 17:00	2023/10/11 18:30	単日	南福光変電所	南福光3-1ShR	制御盤取替のうち3Tr切替後の位相測定	年間計画	更新		
0509625	北陸	2023/10/12 08:30	2023/10/12 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43D56(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹2L43RCA0(加賀)/中幹2L43RCAM(加賀)/中幹2L43RCB0(加賀)/中幹2L43RCBM(加賀)	中央幹線N-1電制送信盤切替	年間計画	更新		
0508239	北陸	2023/10/16 07:30	2023/10/17 17:30	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR	加賀変電所 2Tr消火装置点検	年間計画	更新		
0508345	北陸	2023/10/16 08:30	2023/10/16 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線1L/東金津新福井1L構内(新)/東金津新143CA(新福井/東金津新143RCA0(新福井/東金津新143CB(新福井/東金津新143RCB0(新福井/新福井275甲母線	[オシロ取替工事]東金津新福井線1L切替・試験	年間計画	更新		
0508365	北陸	2023/10/16 08:30	2023/10/17 13:30	連続	南条変電所	南条275甲母線	1Tr一次GIS電装品修理	年間計画	更新		
0509612	北陸	2023/10/16 13:30	2023/10/16 15:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[5Tr保護盤取替]275kVBPD電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0509613	北陸	2023/10/16 14:30	2023/10/16 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[5Tr保護盤取替]275kVBPD電圧ケーブル切替後の電圧検相	年間計画	更新		
0508346	北陸	2023/10/16 16:30	2023/10/16 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井1L構内(新)/[潮流試験]	[オシロ取替工事]東金津新福井線1L切替に伴う潮流試験	年間計画	更新		
0508309	北陸	2023/10/17 07:30	2023/10/17 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR	1Tr OFケーブル 絶縁油分析採取	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508347	北陸	2023/10/17 08:30	2023/10/17 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線2L/東金新福井2L構内(新)/東金津新243CA(新福井/東金津新243RCA0(新福井/東金津新243CB(新福井/東金津新243RCB0(新福井/新福井275甲母線	[オシロ取替工事]東金津新福井線2L切替・試験	年間計画	更新		
0508366	北陸	2023/10/17 12:30	2023/10/18 17:30	連続	南条変電所	南条275乙母線	1Tr一次GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508348	北陸	2023/10/17 16:30	2023/10/17 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)/[潮流試験]	[オシロ取替工事]東金津新福井線2L切替に伴う潮流試験	年間計画	更新		
0508169	北陸	2023/10/18 07:30	2023/12/06 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線電線張替(No.1~No.11)他に伴う停止	年間計画	更新		
0508234	北陸	2023/10/18 07:30	2023/11/21 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替No.53~56に伴う停止	年間計画	更新		
0508240	北陸	2023/10/18 07:30	2023/10/19 17:30	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-3Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR	加賀変電所 3Tr消火装置点検	年間計画	更新		
0508310	北陸	2023/10/18 07:30	2023/10/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線	2Tr OFケーブル 絶縁油分析採取	年間計画	更新		
0508349	北陸	2023/10/18 08:30	2023/10/18 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L/越前線1L構内(新福井)/越前線143CA(新福井)/越前線143RCA0(新福井/越前線143CB(新福井)/越前線143RCB0(新福井/新福井275甲母線	[オシロ取替工事]越前線1L切替・試験	年間計画	更新		
0508350	北陸	2023/10/18 16:30	2023/10/18 18:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/[潮流試験]	[オシロ取替工事]越前線1L切替に伴う潮流試験	年間計画	更新		
0508311	北陸	2023/10/19 07:30	2023/10/19 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr OFケーブル 絶縁油分析採取	年間計画	更新		
0508351	北陸	2023/10/19 08:30	2023/10/19 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L/越前線2L構内(新福井)/越前線243CA(新福井)/越前線243RCA0(新福井/越前線243CB(新福井)/越前線243RCB0(新福井/新福井275甲母線	[オシロ取替工事]越前線2L切替・試験	年間計画	更新		
0508367	北陸	2023/10/19 08:30	2023/10/20 13:30	連続	南条変電所	南条275甲母線	2Tr一次GIS電装品修理	年間計画	更新		
0509515	北陸	2023/10/19 08:30	2023/10/21 17:30	連続	南条変電所	南条2Tr/南条154-2NGR/南条2Tr3次母線/南条2StR/南条2ShR	2Tr一次GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508352	北陸	2023/10/19 16:30	2023/10/19 18:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/[潮流試験]	[オシロ取替工事]越前線2L切替に伴う潮流試験	年間計画	更新		
0509640	北陸	2023/10/19 16:30	2023/10/19 19:30	単日	東金津変電所	275kV 43-87H, 43CBZH[ロック]	[5Tr保護盤取替]275kVBPT[リッパ]回路取り込みに伴うBPTク	年間計画	更新		
0508353	北陸	2023/10/20 07:30	2023/10/20 11:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線	[旧オシロ撤去工事]275kV甲母線 PD2次電圧ケーブル切離し	年間計画	更新		
0508242	北陸	2023/10/20 08:30	2023/10/20 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/加賀275丙母線/2Tr1次43TPA/2Tr1次43TPB/2Tr2次43TPA/2Tr2次43TPB/2Tr43-D56	LS77密閉型操作箱点検(12年点検)他	年間計画	更新		
0508354	北陸	2023/10/20 10:30	2023/10/20 13:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線	[旧オシロ撤去工事]275kV乙母線 PD2次電圧ケーブル切離し	年間計画	更新		
0508368	北陸	2023/10/20 12:30	2023/10/21 17:30	連続	南条変電所	南条275乙母線	2Tr一次GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508241	北陸	2023/10/21 08:30	2023/10/21 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/加賀275丁母線/2Tr1次43TPA/2Tr1次43TPB/2Tr2次43TPA/2Tr2次43TPB/2Tr43-D56	LS77密閉型操作箱点検(12年点検)他	年間計画	更新		
0508243	北陸	2023/10/22 08:30	2023/10/22 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/加賀275丙母線/3Tr1次43TPA/3Tr1次43TPB/3Tr2次43TPA/3Tr2次43TPB/3Tr43-D56	LS73密閉型操作箱点検(12年点検)他	年間計画	更新		
0508290	北陸	2023/10/23 07:30	2023/10/29 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検、地線補修(補修グリップ巻き)	年間計画	更新		
0508312	北陸	2023/10/23 07:30	2023/10/24 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/※追加件名	1Tr (R相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0508322	北陸	2023/10/23 07:30	2023/10/23 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	定期点検104.110.116 いがい掃除113	年間計画	更新		
0508244	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/23 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/加賀275丁母線/3Tr1次43TPA/3Tr1次43TPB/3Tr2次43TPA/3Tr2次43TPB/3Tr43-D56	LS74密閉型操作箱点検(12年点検)他	年間計画	更新		
0508245	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/27 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/基幹系技術TIにて実施	基幹系作業 500kVShR増設に伴う増設2Tr3次GISドッキング作業	年間計画	更新		
0508331	北陸	2023/10/23 08:30	2023/11/21 17:30	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線鉄塔建替No.139~141に伴う停止	年間計画	更新		
0508361	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/27 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	難着雪対策(No.147-149.167-171)	年間計画	更新		
0508362	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/25 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	ボルト取替(No.132.174)	年間計画	更新		
0508369	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/24 17:30	連続	南条変電所	南条275母連	275kV母連GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508370	北陸	2023/10/23 08:30	2023/10/23 17:30	単日	南条変電所	南条275甲母線	275kV母連GIS電装品修理	年間計画	更新		
0509614	北陸	2023/10/23 10:30	2023/10/23 12:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[4Tr保護盤取替]275kVBPD電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0509615	北陸	2023/10/23 11:30	2023/10/23 13:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[4Tr保護盤取替]275kVBPD電圧ケーブル切替後の電圧検相	年間計画	更新		
0508236	北陸	2023/10/23 16:30	2023/10/23 18:00	単日	中能登変電所	中能登2Tr	500kVShR増設に伴う2Tr3次GIS-ShR試充電	年間計画	更新		
0508371	北陸	2023/10/24 08:30	2023/10/24 17:30	単日	南条変電所	南条275乙母線	275kV母連GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508313	北陸	2023/10/25 07:30	2023/10/26 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/※追加件名	1Tr (S相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0508372	北陸	2023/10/25 08:30	2023/10/25 17:30	単日	南条変電所	南条275甲母線	275kV PT GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508373	北陸	2023/10/26 08:30	2023/10/26 17:30	単日	南条変電所	南条275乙母線	275kV PT GIS電装品修理	年間計画	更新		
0509641	北陸	2023/10/26 16:30	2023/10/26 19:30	単日	東金津変電所	275kV 43-87H, 43CBZH[ロック]	[4Tr保護盤取替]275kVBPD[リッパ]回路取り込みに伴うBPTク	年間計画	更新		
0508314	北陸	2023/10/27 07:30	2023/10/28 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/※追加件名	1Tr (T相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0508246	北陸	2023/10/27 16:30	2023/10/27 18:00	単日	中能登変電所	中能登2Tr/基幹系技術TIにて実施	基幹系作業 500kVShR増設に伴う試充電	年間計画	更新		
0508237	北陸	2023/10/27 17:00	2023/10/27 19:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	500kVShR増設に伴う潮流試験(方向試験、計測回路位相測定)	年間計画	更新		
0508247	北陸	2023/10/27 17:00	2023/10/27 19:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/基幹系技術TIにて実施	基幹系作業 500kVShR増設に伴う変圧器盤方向試験	年間計画	更新		
0508374	北陸	2023/10/30 08:30	2023/11/01 17:30	連続	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)	南条越前線1L GIS電装品修理	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0508375	北陸	2023/10/30 08:30	2023/10/31 13:30	連続	南条変電所	南条275甲母線	南条越前線1L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508387	北陸	2023/10/30 08:30	2023/11/01 17:30	連続	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条越前線1L	南条越前線1L GIS分点12年他	年間計画	更新		
0508376	北陸	2023/10/31 12:30	2023/11/01 17:30	連続	南条変電所	南条275乙母線	南条越前線1L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508377	北陸	2023/11/02 08:30	2023/11/04 17:30	連続	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)	南条越前線2L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508378	北陸	2023/11/02 08:30	2023/11/03 13:30	連続	南条変電所	南条275甲母線	南条越前線2L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508388	北陸	2023/11/02 08:30	2023/11/04 17:30	連続	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条越前線2L	南条越前線2L GIS分点12年他	年間計画	更新		
0508379	北陸	2023/11/03 12:30	2023/11/04 17:30	連続	南条変電所	南条275乙母線	南条越前線2L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508380	北陸	2023/11/06 08:30	2023/11/08 17:30	連続	南条変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(南条)	敦賀火力線1L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508381	北陸	2023/11/06 08:30	2023/11/07 13:30	連続	南条変電所	南条275甲母線	敦賀火力線1L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0509540	北陸	2023/11/07 08:30	2023/11/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀154A母線/加賀275丙母線/加賀8Tr	275kVPD自動切換盤, PD分配盤改修, BCUA・丙ブス電圧取込み	年間計画	更新		
0508382	北陸	2023/11/07 12:30	2023/11/08 17:30	連続	南条変電所	南条275乙母線	敦賀火力線1L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0509539	北陸	2023/11/08 08:30	2023/11/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀154B母線/加賀275丁母線/加賀8Tr	275kVPD自動切換盤, PD分配盤改修, BCU丁・ブス電圧取込み	年間計画	更新		
0508383	北陸	2023/11/09 08:30	2023/11/11 17:30	連続	南条変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(南条)	敦賀火力線2L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508384	北陸	2023/11/09 08:30	2023/11/10 13:30	連続	南条変電所	南条275甲母線	敦賀火力線2L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508385	北陸	2023/11/10 12:30	2023/11/11 17:30	連続	南条変電所	南条275乙母線	敦賀火力線2L GIS電装品修理	年間計画	更新		
0508238	北陸	2023/12/14 09:30	2023/12/14 12:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀8Tr	8Tr方向試験	年間計画	更新		
0508271	北陸	2024/02/29 08:30	2024/02/29 10:30	単日	中能登変電所	中能登154A母線/中能登275丙母線/中能登154母連/中能登275母連	中能登変 N-1電制設置に伴う 丙・A母線切替	年間計画	更新		
0508272	北陸	2024/02/29 09:30	2024/02/29 11:30	単日	中能登変電所	中能登154A母線/中能登275丙母線	中能登変 N-1電制設置に伴う 丙・A母線検相	年間計画	更新		
0508273	北陸	2024/02/29 10:30	2024/02/29 12:30	単日	中能登変電所	中能登154B母線/中能登275丁母線/中能登154母連/中能登275母連	中能登変 N-1電制設置に伴う 母線切替	年間計画	更新		
0508274	北陸	2024/02/29 11:30	2024/02/29 13:30	単日	中能登変電所	中能登154B母線/中能登275丁母線	中能登変 N-1電制設置に伴う B・丁母線検相	年間計画	更新		
0508364	北陸	2024/03/05 08:30	2024/03/06 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	電線劣化調査No.65-66.72-73	年間計画	更新		
0508396	北陸	2024/03/05 08:30	2024/03/07 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ルーズスペース取付No.36`38	年間計画	更新		
0508401	北陸	2024/03/05 08:30	2024/03/07 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔塗装No.25	年間計画	更新		
0508397	北陸	2024/03/11 08:30	2024/03/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ルーズスペース取付No.36`38	年間計画	更新		
0508402	北陸	2024/03/11 08:30	2024/03/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔塗装No.25	年間計画	更新		
0508276	北陸	2024/03/12 08:30	2024/03/12 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	中能登変 N-1電制設置に伴う 1Tr切替	年間計画	更新		
0508277	北陸	2024/03/13 08:30	2024/03/13 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	中能登変 N-1電制設置に伴う 2Tr切替	年間計画	更新		
0508275	北陸	2024/03/14 08:30	2024/03/14 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	中能登変 N-1電制設置に伴う 3Tr切替	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0634812	関西	2022/04/01 08:00	2022/04/14 17:00	毎日	丹波線1L	京北SW/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更		
0641805	関西	2022/04/04 09:00	2022/04/07 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(亀岡保線所管内)	年間計画	新規		
0641806	関西	2022/04/04 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	スリーブ点検工事(亀岡保線所管内)	年間計画	新規		
0639961	関西	2022/04/05 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	2022年度京都電力所管内電線他修繕工事(大黒部幹線No. 6 14 1Lがいし修繕他 ローバル塗装有)	年間計画	変更		
0635096	関西	2022/04/05 10:00	2022/04/08 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	丹波線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0635097	関西	2022/04/05 10:00	2022/04/08 17:00	毎日	猪名川変電所	丹波線1L線路及び構内	丹波線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0641429	関西	2022/04/06 10:00	2022/04/06 15:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1LS/C	1L1群S/Cバイパススイッチ漏油状況確認	年間計画	変更		
0641807	関西	2022/04/08 09:00	2022/04/12 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(亀岡保線所管内)	年間計画	新規		
0641808	関西	2022/04/08 09:00	2022/04/12 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(亀岡保線所管内)	年間計画	新規		
0639862	関西	2022/04/08 17:00	2022/04/08 19:00	単日	京北開閉所	丹波線1L試験系統(通常系統)	丹波線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0639863	関西	2022/04/08 17:00	2022/04/08 19:00	単日	猪名川変電所	丹波線1L試験系統(通常系統)	丹波線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0635167	関西	2022/04/11 10:00	2022/04/14 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	丹波線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0635168	関西	2022/04/11 10:00	2022/04/14 17:00	毎日	猪名川変電所	丹波線1L線路及び構内	丹波線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0634828	関西	2022/04/12 09:00	2022/04/15 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)	年間計画	変更		
0635377	関西	2022/04/12 10:00	2022/04/13 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線1L線路	553LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更		
0639874	関西	2022/04/14 17:00	2022/04/14 19:00	単日	京北開閉所	丹波線1L試験系統(通常系統)	丹波線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0639875	関西	2022/04/14 17:00	2022/04/14 19:00	単日	猪名川変電所	丹波線1L試験系統(通常系統)	丹波線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0634832	関西	2022/04/15 08:00	2022/04/26 17:00	連続	丹波線1L	京北SW/S～猪名川S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更		
0634831	関西	2022/04/15 09:00	2022/04/26 17:00	連続	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	丹波線 京北SW/S～No15架空地線張替工事	年間計画	変更		
0634693	関西	2022/04/18 09:30	2022/04/19 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	517LPD PCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更		
0634836	関西	2022/04/19 09:00	2022/04/22 17:00	連続	猪名川変電所	丹波線1L線路及び構内	[500kV他計器用変圧器取替工事]573LPD取替および試験	年間計画	変更		
0634837	関西	2022/04/19 09:00	2022/04/22 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)	年間計画	変更		
0640064	関西	2022/04/19 09:00	2022/04/21 17:00	毎日	丹波線1L	京北SW/S～猪名川S/S	2022年度京都電力所管内電線他修繕工事(丹波線No. 1他1Lがいし修繕 ローバル塗装有)	年間計画	変更		
0634678	関西	2022/04/19 09:30	2022/04/22 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	LS516、517他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635381	関西	2022/04/19 10:00	2022/04/20 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線2L線路	563LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更		
0639880	関西	2022/04/20 09:30	2022/04/20 17:00	単日	猪名川変電所	丹波線1L線路	[猪名川変電所500kV逆吊り装置修繕工事]丹波線1L逆吊り装置修繕	年間計画	変更		
0639883	関西	2022/04/21 10:00	2022/04/21 16:00	単日	小曽根変電所	小曽根支線1L線路	**作業日変更**小曽根支線(転送) 定点(測定15Y)	年間計画	変更		
0634922	関西	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	安全設備修繕工事	年間計画	変更		
0634925	関西	2022/04/27 09:00	2022/05/01 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	定期点検工事	年間計画	変更		
0634936	関西	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	[直営]架線金具確認(500kV研修)	年間計画	変更		
0639886	関西	2022/04/27 09:00	2022/05/02 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新綾部～猪名川	甲69他鉄塔部材取替(管端つぶし材)	年間計画	変更		
0634926	関西	2022/04/29 09:00	2022/05/02 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0634948	関西	2022/05/04 09:00	2022/05/09 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0634949	関西	2022/05/04 09:00	2022/05/09 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕工事	年間計画	変更		
0639888	関西	2022/05/04 09:00	2022/05/09 17:00	毎日	丹後幹線2L1	新綾部～猪名川	乙72他鉄塔部材取替(管端つぶし材)	年間計画	変更		
0634943	関西	2022/05/06 09:00	2022/05/08 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	スベサ修繕工事	年間計画	変更		
0639907	関西	2022/05/06 09:30	2022/05/06 17:00	単日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路	[猪名川変電所500kV逆吊り装置修繕工事]丹後幹線2L逆吊り装置修繕	年間計画	変更		
0639918	関西	2022/05/07 09:30	2022/05/08 17:00	連続	西神戸変電所	西神戸線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更		
0634853	関西	2022/05/07 13:00	2022/05/22 09:00	連続	小曽根支線	小曽根支線No. 1TW～小曽根S/S	接続箱採油(23人孔)	年間計画	変更		
0639881	関西	2022/05/09 10:00	2022/05/09 16:00	単日	北豊中変電所	北豊中線1L線路	**作業日変更**北豊中線1L(転送) 定点(測定15Y)	年間計画	変更		
0639882	関西	2022/05/09 10:00	2022/05/09 16:00	単日	西大阪変電所	北豊中線1L線路	**作業日変更**北豊中線1L(転送) 定点(測定15Y)	年間計画	変更		
0634842	関西	2022/05/10 08:00	2022/05/23 17:00	毎日	丹波線2L	京北SW/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更		
0635117	関西	2022/05/10 10:00	2022/05/13 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	丹波線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0635118	関西	2022/05/10 10:00	2022/05/13 17:00	毎日	猪名川変電所	丹波線2L線路及び構内	丹波線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0639891	関西	2022/05/12 09:30	2022/05/13 17:00	毎日	横南変電所	湖東線2L	ED24E修理	年間計画	変更		
0639892	関西	2022/05/13 17:00	2022/05/13 19:00	単日	京北開閉所	丹波線2L試験系統(通常系統)	丹波線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0639893	関西	2022/05/13 17:00	2022/05/13 19:00	単日	猪名川変電所	丹波線2L試験系統(通常系統)	丹波線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0639920	関西	2022/05/14 09:30	2022/05/15 17:00	連続	西神戸変電所	西神戸線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更		
0635203	関西	2022/05/16 10:00	2022/05/19 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	丹波線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0635204	関西	2022/05/16 10:00	2022/05/19 17:00	毎日	猪名川変電所	丹波線2L線路及び構内	丹波線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640065	関西	2022/05/17 09:00	2022/05/18 17:00	毎日	丹波線2L	京北SW/S～猪名川S/S	2022年度京都電力所管内電線他修繕工事(丹波線No. 36 2Lがいし修繕工事ローバル塗装有)	年間計画	変更		
0639899	関西	2022/05/17 09:30	2022/05/18 17:00	連続	神戸変電所	三宮線3L構内	CB05細密点検	年間計画	変更		
0639903	関西	2022/05/19 09:30	2022/05/20 17:00	連続	神戸変電所	三宮線2L構内	CB04細密点検	年間計画	変更		
0639904	関西	2022/05/19 17:00	2022/05/19 19:00	単日	京北開閉所	丹波線2L試験系統(通常系統)	丹波線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0639905	関西	2022/05/19 17:00	2022/05/19 19:00	単日	猪名川変電所	丹波線2L試験系統(通常系統)	丹波線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0634851	関西	2022/05/21 09:00	2022/05/22 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No59他防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0639908	関西	2022/05/21 09:00	2022/05/22 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No9航空標識塗装	年間計画	変更	制約有	
0639909	関西	2022/05/21 09:00	2022/05/22 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No74他ダンパー取替	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0639910	関西	2022/05/21 09:30	2022/05/22 17:00	連続	神戸変電所	北神線1L線路	北神線1L引込BSGシリコン塗布 北神線1L引き留め鉄構修繕工事	年間計画	変更		
0634880	関西	2022/05/21 10:00	2022/05/21 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置社内試験(西神支線1L関係)	年間計画	変更		
0639906	関西	2022/05/23 09:30	2022/05/23 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCVケーブル終端部ガス分析(同機種No347)	年間計画	変更		
0639923	関西	2022/05/23 10:00	2022/05/23 16:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	三宮線No. 3TW終端箱調査作業	年間計画	変更		
0634875	関西	2022/05/24 08:00	2022/06/04 17:00	連続	丹波線2L	京北SW/S～猪名川S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更		
0634874	関西	2022/05/24 09:00	2022/06/04 17:00	連続	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	丹波線 京北SW/S～No15架空地線張替工事	年間計画	変更		
0634882	関西	2022/05/24 09:00	2022/05/27 17:00	連続	猪名川変電所	丹波線2L線路及び構内	[500kV他計器用変圧器取替工事]583LPD取替および試験	年間計画	変更		
0639916	関西	2022/05/24 09:30	2022/05/27 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	LS526、527他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0639913	関西	2022/05/28 09:00	2022/05/29 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No59他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0639914	関西	2022/05/28 09:00	2022/05/29 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No9航空標識塗装	年間計画	変更		
0639915	関西	2022/05/28 09:00	2022/05/29 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No74他ダンパー補修	年間計画	変更		
0634860	関西	2022/05/28 09:30	2022/05/29 17:00	毎日	神戸変電所	北神線2L線路	北神線2L引込BSGシリコン塗布	年間計画	変更		
0634884	関西	2022/05/28 10:00	2022/05/28 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置社内試験(西神支線2L関係)	年間計画	変更		
0639864	関西	2022/05/30 09:00	2022/05/30 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う新加古川線1LCTレシオ変更および試験	年間計画	変更		
0639865	関西	2022/05/30 09:00	2022/05/30 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置社内試験(新加古川線1LCTケーブル)	年間計画	変更		
0639866	関西	2022/05/30 09:00	2022/05/30 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	新加古川線1LCTレシオ変更および275kVBPRyCT要素切替に伴う確認試験	年間計画	変更		
0639870	関西	2022/05/31 09:00	2022/05/31 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う新加古川線2LCTレシオ変更および試験	年間計画	変更		
0639871	関西	2022/05/31 09:00	2022/05/31 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	新加古川線2LCTレシオ変更および275kVBPRyCT要素切替に伴う確認試験	年間計画	変更		
0639872	関西	2022/05/31 09:00	2022/05/31 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置社内試験(新加古川線2LCTケーブル)	年間計画	変更		
0639932	関西	2022/06/29 09:00	2022/06/29 17:00	単日	若狭幹線山側2L1	嶺南～京北	部材修繕(乙No56)	年間計画	変更		
0634867	関西	2022/07/04 09:00	2022/07/08 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～南京都	1. スペース点検 103-南京都変電所	年間計画	変更		
0634878	関西	2022/07/11 09:00	2022/07/15 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～南京都	スペース点検(103-南京都変電所)	年間計画	変更		
0634503	関西	2022/07/18 09:00	2022/07/20 17:00	毎日	山城北線1L1	南京都～京北	防錆塗装(No44)	年間計画	変更		
0634957	関西	2022/07/18 09:00	2022/07/21 17:00	毎日	山城北線1L1	南京都～京北	1. スペース点検(No50-62)	年間計画	変更		
0639936	関西	2022/07/18 09:00	2022/07/19 17:00	毎日	山城北線1L1	南京都～京北	1. 防錆塗装(No44)	年間計画	変更		
0634547	関西	2022/07/18 09:30	2022/07/20 17:00	毎日	南京都変電所	山城北線1L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0634615	関西	2022/07/18 09:30	2022/07/21 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	LS553、554他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0634504	関西	2022/07/25 09:00	2022/07/27 17:00	毎日	山城北線2L1	南京都～京北	防錆塗装(No32、33)	年間計画	変更		
0634959	関西	2022/07/25 09:00	2022/07/28 17:00	毎日	山城北線2L1	南京都～京北	1. スペース点検(No50-No62) 2. 架空地線補修(No31-No32)	年間計画	変更		
0639938	関西	2022/07/25 09:00	2022/07/26 17:00	毎日	山城北線2L1	南京都～京北	1. 防錆塗装(No44)	年間計画	変更		
0634555	関西	2022/07/25 09:30	2022/07/27 17:00	毎日	南京都変電所	山城北線2L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0634626	関西	2022/07/25 09:30	2022/07/28 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	LS563、564他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0640068	関西	2022/07/26 09:00	2022/07/27 17:00	毎日	山城北線2L	京北SW/S～南京都S/S	2022年度京都電力所管内電線他修繕工事(山城北線No. 11 1 2Lがいし修繕)	年間計画	変更		
0639956	関西	2022/08/15 09:00	2022/08/19 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	難着雪対策修繕、防錆塗装	年間計画	変更		
0639957	関西	2022/08/22 09:00	2022/08/26 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	難着雪対策修繕、防錆塗装	年間計画	変更		
0639959	関西	2022/08/26 17:00	2023/07/28 17:00	連続	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事	年間計画	変更		
0639960	関西	2022/08/26 17:00	2023/07/28 17:00	連続	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事	年間計画	変更		
0636668	関西	2022/09/15 09:00	2022/09/17 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0641440	関西	2022/09/15 09:00	2022/09/17 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)1L構内	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0641441	関西	2022/09/15 09:00	2022/09/17 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南S/S～京北SW/S	新No. 37～47架線、新No. 50基礎工事、既設鉄塔改造に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0639973	関西	2022/09/17 17:00	2022/12/12 09:30	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南S/S～京北SW/ストラス	新No. 37～47架線、新No. 50基礎工事、既設鉄塔改造に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0635032	関西	2022/09/19 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/ストラス	鉄塔部材修繕工事【敦保】	年間計画	変更		
0635366	関西	2022/09/20 09:00	2022/09/22 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去6基(60～72)	年間計画	変更		
0639975	関西	2022/09/20 09:00	2022/09/21 17:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	碍子修繕2基(No93、94)	年間計画	変更		
0635369	関西	2022/09/26 09:00	2022/09/28 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去6基(60～72)	年間計画	変更		
0639980	関西	2022/09/28 09:00	2022/09/28 11:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	神戸S/ストラスがいし洗浄作業	年間計画	変更		
0639982	関西	2022/09/28 11:00	2022/09/28 14:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	神戸S/ストラスがいし洗浄作業	年間計画	変更		
0639983	関西	2022/09/28 14:00	2022/09/28 17:00	単日	三宮線3L	神戸～三宮	神戸S/ストラスがいし洗浄作業	年間計画	変更		
0634994	関西	2022/09/30 09:00	2022/10/10 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事、がいし補修工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0635074	関西	2022/09/30 09:00	2022/10/31 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	新No. 3～7架線に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0641442	関西	2022/09/30 09:00	2022/10/31 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1L1群SrCバイパススイッチ修理	年間計画	変更		
0639985	関西	2022/10/01 09:00	2022/10/02 17:00	毎日	京都線2L	京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	京都線No5がいし装置2連化工事	年間計画	変更		
0639986	関西	2022/10/01 09:00	2022/10/02 17:00	毎日	京都線2L	京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0635077	関西	2022/10/03 09:00	2022/10/04 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事【敦賀管内】	年間計画	変更		
0635080	関西	2022/10/03 09:00	2022/10/06 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	安全設備修繕【敦賀管内】	年間計画	変更		
0639990	関西	2022/10/03 09:00	2022/10/04 17:00	毎日	京都線1L	京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	京都線No5がいし装置2連化工事	年間計画	変更		
0639991	関西	2022/10/03 09:00	2022/10/04 17:00	毎日	京都線1L	京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0639992	関西	2022/10/03 09:00	2022/10/07 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	新北陸幹線(愛)143他がいし架線金具取替工事(2工区)	年間計画	変更		
0635084	関西	2022/10/03 09:30	2022/10/06 16:30	連続	枚方変電所	京都線1L線路	3LPD取替	年間計画	変更		
0635342	関西	2022/10/09 10:00	2022/10/09 17:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路および構内	泉南東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635343	関西	2022/10/09 10:00	2022/10/09 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内	南河内支線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635344	関西	2022/10/10 10:00	2022/10/10 15:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路および構内	泉南東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0635345	関西	2022/10/10 10:00	2022/10/10 15:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内	南河内支線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0635346	関西	2022/10/10 15:00	2022/10/10 16:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L構内試験使用	泉南東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0635347	関西	2022/10/10 15:00	2022/10/10 16:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L構内試験使用	南河内支線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0635348	関西	2022/10/10 16:00	2022/10/10 17:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路および構内試験系統	泉南東大阪線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635349	関西	2022/10/10 16:00	2022/10/10 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内試験系統	南河内支線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635121	関西	2022/10/12 09:00	2022/10/12 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	年間計画	変更		
0635127	関西	2022/10/12 10:00	2022/10/12 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1LSrC点検	年間計画	変更		
0640002	関西	2022/10/14 09:00	2022/10/21 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	難着雪対策修繕、防錆塗装	年間計画	変更		
0635334	関西	2022/10/15 10:00	2022/10/15 17:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路および構内	泉南東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635335	関西	2022/10/15 10:00	2022/10/15 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内	南河内支線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635336	関西	2022/10/16 10:00	2022/10/16 15:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路および構内	泉南東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0635337	関西	2022/10/16 10:00	2022/10/16 15:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内	南河内支線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0635338	関西	2022/10/16 15:00	2022/10/16 16:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L構内試験使用	泉南東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0635339	関西	2022/10/16 15:00	2022/10/16 16:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L構内試験使用	南河内支線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0635340	関西	2022/10/16 16:00	2022/10/16 17:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路および構内試験系統	泉南東大阪線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635341	関西	2022/10/16 16:00	2022/10/16 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内試験系統	南河内支線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0634482	関西	2022/10/17 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	本田線鉄塔防錆塗装修繕 泉南東大阪線No. 172	年間計画	変更		
0639858	関西	2022/10/17 09:00	2022/10/23 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事(既設鉄塔原寸調査改造用1L)	年間計画	変更		
0639989	関西	2022/10/17 09:00	2022/10/23 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No59他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線No3、59、104、109、111	年間計画	変更		
0640420	関西	2022/10/17 09:00	2022/10/22 17:00	毎日	北河内線1L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No46他航空標識塗装工事:北河内線No46他 腕金航空障害標識塗装	年間計画	変更		
0640421	関西	2022/10/17 09:00	2022/10/22 17:00	毎日	北河内線1L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No35他航空標識塗装工事:北河内線No35他 腕金航空障害標識塗装	年間計画	変更		
0634863	関西	2022/10/17 10:00	2022/10/18 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	年間計画	変更		
0635070	関西	2022/10/17 10:00	2022/10/19 17:00	連続	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路及び構内	GCB01細点	年間計画	変更		
0635162	関西	2022/10/17 10:00	2022/10/21 13:00	連続	関開閉所	丸山幹線(里)1L線路及び構内	丸山幹線(里)1LrY改良に伴うケーブル切替および確認試験	年間計画	変更		
0641804	関西	2022/10/18 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	北河内線1L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No. 81他がいし取替	年間計画	新規		
0635172	関西	2022/10/19 10:00	2022/10/19 16:00	単日	関開閉所	丸山幹線(里)1L構内	丸山幹線(里)1LrY改良に伴うケーブル切替および確認試験(BP要素ほか)	年間計画	変更		
0635187	関西	2022/10/21 16:00	2022/10/21 17:00	単日	関開閉所	(削除件名)丸山幹線(里)1L線路及び構内	(削除件名)丸山幹線(里)1LrY改良に伴う電流位相測定試験	年間計画	変更		
0639988	関西	2022/10/22 09:00	2022/10/23 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	南大阪谷線他ダンパ修繕工事 泉南東大阪線61～66	年間計画	変更		
0640008	関西	2022/10/22 09:00	2022/10/28 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	難着雪対策修繕、防錆塗装	年間計画	変更		
0640383	関西	2022/10/24 09:00	2022/10/29 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No46他航空標識塗装工事:北河内線No46他 腕金航空障害標識塗装	年間計画	変更		
0640384	関西	2022/10/24 09:00	2022/10/29 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No35他航空標識塗装工事:北河内線No35他 腕金航空障害標識塗装	年間計画	変更		
0635205	関西	2022/10/24 10:00	2022/10/28 13:00	連続	関開閉所	丸山幹線(里)2L線路及び構内	丸山幹線(里)2LrY改良に伴うケーブル切替および確認試験	年間計画	変更		
0635214	関西	2022/10/26 10:00	2022/10/26 16:00	単日	関開閉所	丸山幹線(里)2L構内	丸山幹線(里)2LrY改良に伴うケーブル切替および確認試験(BP要素ほか)	年間計画	変更		
0635231	関西	2022/10/28 16:00	2022/10/28 17:00	単日	関開閉所	(削除件名)丸山幹線(里)2L線路及び構内	(削除件名)丸山幹線(里)2LrY改良に伴う電流位相測定試験	年間計画	変更		
0641443	関西	2022/10/31 17:00	2022/10/31 17:30	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内	1L1群SrCバイパススイッチ修理後の商用周波試充電試験	年間計画	変更		
0634492	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/03 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	本田線鉄塔防錆塗装修繕 泉南東大阪線No. 172	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0635018	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/09 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事、がいし補修工事	年間計画	変更		
0635246	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/04 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	【フレハフジャンパー加工(58TW)リード切離し(57TW)端子圧縮(58TW)】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635247	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/01 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	【検電接地】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635249	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/30 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	新No. 3～7架線に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0639860	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/03 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No126～No. 131改良工事(既設鉄塔原寸調査改造用2L)	年間計画	変更		
0640014	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/07 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	新北陸幹線(愛)143他がいし架線金具取替工事(2工区)	年間計画	変更		
0640016	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/05 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No126～No. 131改良工事に伴う鉄塔原寸調査2L(改造)	年間計画	変更		
0640026	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/07 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No. 59他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線3	年間計画	変更		
0634876	関西	2022/11/01 10:00	2022/11/01 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	年間計画	変更		
0635254	関西	2022/11/01 17:00	2023/02/18 09:00	連続	泉南東大阪線2L	泉南～No. 58TW	【ケーブル取替】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635219	関西	2022/11/05 09:00	2022/11/05 13:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275kVBP切り離し(西神戸線1L要素)	年間計画	変更		
0640013	関西	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	南大阪連谷線他ダンパ修繕工事 泉南東大阪線61～66	年間計画	変更		
0640021	関西	2022/11/05 09:00	2022/11/05 13:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続・試験(西神戸線1L要素)	年間計画	変更		
0640043	関西	2022/11/05 09:00	2022/11/05 17:00	単日	甲賀線1L	甲賀～南京都	防錆塗装(No25ほか15基)	年間計画	変更		
0634883	関西	2022/11/05 10:00	2022/11/05 17:00	単日	南京都変電所	甲賀線1L線路および構内	【南京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通)	年間計画	変更		
0636572	関西	2022/11/05 10:00	2022/11/05 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内	甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係、BPTリップ関係)	年間計画	変更		
0635225	関西	2022/11/05 13:00	2022/11/05 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275kVBP切り離し(西神戸線2L要素)	年間計画	変更		
0640022	関西	2022/11/05 13:00	2022/11/05 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続・試験(西神戸線2L要素)	年間計画	変更		
0634886	関西	2022/11/06 10:00	2022/11/06 15:00	単日	南京都変電所	甲賀線1L線路および構内	【南京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ)	年間計画	変更		
0636573	関西	2022/11/06 10:00	2022/11/06 15:00	単日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内	甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0635264	関西	2022/11/06 13:00	2022/12/03 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO. 1TW～小曾根S/S	接続箱探油(47人孔)	年間計画	変更		
0634888	関西	2022/11/06 15:00	2022/11/06 17:00	単日	南京都変電所	甲賀線1L試験系統	【南京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0636574	関西	2022/11/06 15:00	2022/11/06 16:00	単日	甲賀変電所	甲賀線1L構内試験系統	甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0636575	関西	2022/11/06 16:00	2022/11/06 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内試験系統	甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635181	関西	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275kVBP切り離し(新加古川線1L要素)	年間計画	変更		
0635261	関西	2022/11/07 09:00	2022/11/08 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事【敦賀管内】	年間計画	変更		
0635263	関西	2022/11/07 09:00	2022/11/10 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	安全設備修繕工事【敦賀管内】	年間計画	変更		
0635093	関西	2022/11/08 09:00	2022/11/08 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	年間計画	変更		
0635351	関西	2022/11/08 09:00	2022/11/14 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電発件名】1. 阪奈線1～11間圧縮クランプ他抵抗測定工事 2. 阪奈線46～47間難着雪化対策工事 3. 阪奈線46他電力線補修工事	年間計画	変更		
0635098	関西	2022/11/08 10:00	2022/11/10 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	CB06細密点検	年間計画	変更		
0635102	関西	2022/11/09 10:00	2022/11/09 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC点検	年間計画	変更		
0635195	関西	2022/11/10 09:00	2022/11/10 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275kVBP切り離し(新加古川線2L要素)	年間計画	変更		
0640051	関西	2022/11/12 09:00	2022/11/12 17:00	単日	甲賀線2L	甲賀～南京都	1. 防錆塗装(No25ほか15基)	年間計画	変更		
0634890	関西	2022/11/12 10:00	2022/11/12 17:00	単日	南京都変電所	甲賀線2L線路および構内	【南京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替(共通)	年間計画	変更		
0636576	関西	2022/11/12 10:00	2022/11/12 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内	甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係、BPTリップ関係)	年間計画	変更		
0634891	関西	2022/11/13 10:00	2022/11/13 15:00	単日	南京都変電所	甲賀線2L線路および構内	【南京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替(PCT、トリップ)	年間計画	変更		
0636577	関西	2022/11/13 10:00	2022/11/13 15:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内	甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0634892	関西	2022/11/13 15:00	2022/11/13 17:00	単日	南京都変電所	甲賀線2L試験系統	【南京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0636578	関西	2022/11/13 15:00	2022/11/13 16:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L構内試験系統	甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0636579	関西	2022/11/13 16:00	2022/11/13 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内試験系統	甲賀線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0640040	関西	2022/11/14 09:00	2022/12/12 09:30	連続	若狭幹線山側1L	瀬南S/S～京北SW/Sトラス	甲104他鉄塔部材溶接補修工事	年間計画	変更		
0635296	関西	2022/11/14 09:30	2022/11/17 17:00	毎日	若狭開閉所	京北開閉所	LS533. 534他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635072	関西	2022/11/14 10:00	2022/11/16 17:00	連続	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路及び構内	GCB02細点	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0635357	関西	2022/11/16 09:00	2022/11/22 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電開件名】1. 阪奈線1～11間圧縮クランプ他抵抗測定工事 2. 阪奈線46～47間難着雪化対策工事	年間計画	変更		
0635318	関西	2022/11/28 09:00	2022/12/01 17:00	毎日	能勢線1L	能勢S／S～西京都S／S	能勢線特定がいし取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更		
0634443	関西	2022/12/02 09:00	2022/12/04 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S／S～西京都S／S	No. 9他架空地線金具修繕	年間計画	変更		
0635325	関西	2022/12/02 09:00	2022/12/04 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S／S～西京都S／S	能勢線特定がいし取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更		
0640071	関西	2022/12/06 09:00	2022/12/07 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S／S～京北SW／ストラス	2022年度京都電力所管内電線他修繕工事(若狭幹線山側甲No. 144ジャンパー線修繕)	年間計画	変更		
0634734	関西	2022/12/08 09:00	2022/12/09 17:00	毎日	栗東線1L	栗東～湖南	塗装(No8)	年間計画	変更		
0636674	関西	2022/12/12 09:30	2022/12/14 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S／S～京北SW／S	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640059	関西	2022/12/12 09:30	2022/12/14 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S／S～京北SW／S	甲134他鉄塔部材溶接補修工事	年間計画	変更		
0641445	関西	2022/12/12 09:30	2022/12/14 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)1L構内	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0641446	関西	2022/12/12 09:30	2022/12/14 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S／S～京北SW／S	新No. 37～47架線、新No. 50基礎工事、既設鉄塔改造に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0634735	関西	2022/12/15 09:00	2022/12/16 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	塗装(No8)	年間計画	変更		
0636336	関西	2023/01/19 08:00	2023/02/17 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	保安停止(基礎工事)	年間計画	変更		
0635353	関西	2023/01/27 10:00	2023/01/27 11:00	単日	新生駒交電所	信貴線1L線路及び構内～CB565試験系統	【500kV CB565他取替工事】CB565取替完了に伴う試充電試験および内部診断測定	年間計画	変更		
0635367	関西	2023/02/16 09:00	2023/02/17 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～No. 58TW	【リード築造・復元(No. 57TW, No. 58TW)】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635368	関西	2023/02/18 09:00	2023/02/18 16:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	【プレハブジャンパー復元(No. 58TW)】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0641448	関西	2023/02/18 16:00	2023/02/18 16:10	単日	泉南東大阪線2L	泉南東大阪線2L試験系統	泉南東大阪線2Lケーブル取替工事完了に伴う試充電試験	年間計画	変更		
0635257	関西	2023/03/02 10:00	2023/03/02 17:00	単日	西大阪東支線2L	宝塚SW／S～北大阪S／S～西大阪S／S	西大阪変電所CB06ユニット修繕工事に伴うジャンパー線開閉工事:西大阪東支線2L トラス～西大阪線NO38間OFF作業	年間計画	変更		
0635258	関西	2023/03/02 10:00	2023/03/02 17:00	単日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路および構内	CB06ユニット線路側A相スペースサス漏れ修理準備作業	年間計画	変更		
0640078	関西	2023/03/02 10:00	2023/03/02 15:00	単日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路	西大阪変電所CB06ユニット修繕工事に伴う西大阪東支線2LジャンパーOFF【架空送電作業】	年間計画	変更		
0635260	関西	2023/03/02 17:00	2023/03/22 10:00	連続	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路(西大阪S／SLS6～西大阪S／S構内引留め鉄構)及び構内	CB06ユニット線路側A相スペースサス漏れ修理	年間計画	変更		
0635385	関西	2023/03/06 10:00	2023/03/10 16:30	連続	西大阪変電所	西大阪小菅線構内	CB07特別細密点検	年間計画	変更		
0640392	関西	2023/03/07 09:30	2023/03/08 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	LS536、537他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635274	関西	2023/03/07 10:00	2023/03/08 17:00	毎日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路	CB06ユニット線路側A相GISプッシングほか取外しに伴う重機使用による保安停止	年間計画	変更		
0635360	関西	2023/03/07 10:00	2023/03/10 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)1L線路および構内	若狭幹線(里)1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635361	関西	2023/03/07 10:00	2023/03/10 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	若狭幹線(里)1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0640081	関西	2023/03/10 15:00	2023/03/10 17:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)1L試験系統(通常系統)	若狭幹線(里)1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640082	関西	2023/03/10 15:00	2023/03/10 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L試験系統(通常系統)	若狭幹線(里)1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0634996	関西	2023/03/13 09:00	2023/03/14 17:00	毎日	若狭幹線里側2L	京北SW／S～西京都S／S	No. 191架線金具修繕	年間計画	変更		
0640415	関西	2023/03/13 09:30	2023/03/14 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	LS546、547他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635298	関西	2023/03/13 10:00	2023/03/14 17:00	毎日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路	CB06ユニット線路側A相GISプッシングほか取付に伴う重機使用による保安停止	年間計画	変更		
0635363	関西	2023/03/13 10:00	2023/03/16 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L線路および構内	若狭幹線(里)2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635364	関西	2023/03/13 10:00	2023/03/16 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	若狭幹線(里)2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0640085	関西	2023/03/16 15:00	2023/03/16 17:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L試験系統(通常系統)	若狭幹線(里)2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640086	関西	2023/03/16 15:00	2023/03/16 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L試験系統(通常系統)	若狭幹線(里)2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0635372	関西	2023/03/21 10:00	2023/03/24 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)1L線路および構内	若狭幹線(里)1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635373	関西	2023/03/21 10:00	2023/03/24 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	若狭幹線(里)1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0641449	関西	2023/03/22 09:30	2023/03/23 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	LS536、537他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635311	関西	2023/03/22 10:00	2023/03/22 16:30	単日	西大阪東支線2L	宝塚SW／S～北大阪S／S～西大阪S／S	西大阪変電所CB06ユニット修繕工事に伴うジャンパー線開閉工事:西大阪東支線2L トラス～西大阪線NO38間IN作業	年間計画	変更		
0640087	関西	2023/03/22 10:00	2023/03/22 15:00	単日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路	西大阪変電所CB06ユニット修繕工事に伴う西大阪東支線2LジャンパーIN【架空送電作業】	年間計画	変更		
0640088	関西	2023/03/22 10:00	2023/03/22 16:30	単日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路および構内	CB06ユニット線路側A相スペースサス漏れ修理作業終了に伴う架線接続	年間計画	変更		
0635312	関西	2023/03/22 16:30	2023/03/22 17:00	単日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路	CB06ユニット線路側A相GISガス漏れ修理に伴うGIS内部診断測定	年間計画	変更		
0640089	関西	2023/03/24 15:00	2023/03/24 17:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)1L試験系統(通常系統)	若狭幹線(里)1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640090	関西	2023/03/24 15:00	2023/03/24 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L試験系統(通常系統)	若狭幹線(里)1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0635370	関西	2023/03/27 09:00	2023/03/30 17:00	連続	南京都線2L	南京都S／S～洛南S／S～枚方S／S	<工法再検討のため時期再調整>架空地線張替工事(南八No. 1～南京都2、南横1G1～南京都2)	年間計画	変更		
0635265	関西	2023/03/27 09:30	2023/03/30 16:30	連続	枚方変電所	南京都線2L線路	4LPD取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0641450	関西	2023/03/27 09:30	2023/03/28 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	LS546、547他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635374	関西	2023/03/27 09:30	2023/03/30 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L線路および構内	若狭幹線(里)2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635375	関西	2023/03/27 10:00	2023/03/30 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	若狭幹線(里)2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0640091	関西	2023/03/30 15:00	2023/03/30 17:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L試験系統(通常系統)	若狭幹線(里)2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640092	関西	2023/03/30 15:00	2023/03/30 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L試験系統(通常系統)	若狭幹線(里)2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0641455	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/03 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)1L構内	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0641459	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/03 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0641460	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/03 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	新No. 1、2鉄塔組立他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0641461	関西	2023/04/01 09:00	2023/04/03 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	新No. 45～50他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640117	関西	2023/04/03 08:00	2023/04/14 17:00	毎日	丹波線1L	京北SW/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更		
0640113	関西	2023/04/03 17:00	2023/06/27 09:30	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/ストラス	新No. 1、2鉄塔組立他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0640114	関西	2023/04/03 17:00	2023/06/27 09:30	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/ストラス	新No. 45～50他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640468	関西	2023/04/04 08:00	2023/04/21 17:00	連続	北葛城線1L	北葛城～金剛	【がい子装置取替】北葛城線一部がい子装置取替工事(No1、3、4、8、9、11、26)	年間計画	変更		
0640115	関西	2023/04/04 09:00	2023/04/09 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 35～36間他難着雪化対策工事	年間計画	変更		
0640122	関西	2023/04/04 09:00	2023/04/15 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 46、50鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0640139	関西	2023/04/05 09:00	2023/04/28 17:00	連続	南大阪線1L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW張替工事(2工区)】NO18～南大阪間OPGW他張替	年間計画	変更		
0640128	関西	2023/04/09 09:00	2023/04/09 18:00	単日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 29電力線補修工事	年間計画	変更		
0640319	関西	2023/04/12 08:00	2023/04/26 18:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更		
0640321	関西	2023/04/12 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕工事(溶接補修)	年間計画	変更		
0640153	関西	2023/04/15 08:00	2023/04/26 17:00	連続	丹波線1L	京北SW/S～猪名川S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更		
0640149	関西	2023/04/17 09:00	2023/04/22 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 35～36間他難着雪化対策工事	年間計画	変更		
0640150	関西	2023/04/17 09:00	2023/04/28 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 46、50鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0640151	関西	2023/04/18 09:00	2023/04/18 18:00	単日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 34電力線補修工事	年間計画	変更		
0640634	関西	2023/04/18 09:00	2023/04/26 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部～猪名川	甲64他鉄塔部材修繕	年間計画	変更		
0640635	関西	2023/04/18 09:00	2023/04/26 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部～猪名川	甲69他鉄塔部材取替(管端つぶし材)	年間計画	変更		
0640334	関西	2023/05/01 08:00	2023/05/08 18:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更		
0640335	関西	2023/05/01 09:00	2023/05/01 17:00	単日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	架空地線修繕工事	年間計画	変更		
0640658	関西	2023/05/01 09:00	2023/05/08 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部～猪名川	乙64他鉄塔部材修繕	年間計画	変更		
0640659	関西	2023/05/01 09:00	2023/05/08 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部～猪名川	乙72他鉄塔部材取替(管端つぶし材)	年間計画	変更		
0640183	関西	2023/05/07 10:00	2023/05/07 17:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置社内試験(北神線1L関係)	年間計画	変更		
0640546	関西	2023/05/08 08:00	2023/05/22 17:00	連続	北葛城線2L	北葛城～金剛	【がい子装置取替】北葛城線一部がい子装置取替工事(No1、3、4、8、9、11、26)	年間計画	変更		
0640170	関西	2023/05/08 09:00	2023/05/31 17:00	連続	南大阪線2L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW張替工事(2工区)】NO18～南大阪間OPGW他張替	年間計画	変更		
0640169	関西	2023/05/09 08:00	2023/05/20 17:00	毎日	丹波線2L	京北SW/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更		
0640175	関西	2023/05/09 13:00	2023/05/24 09:00	連続	小曽根支線	小曽根支線No. 9TW～小曽根S/S	接続箱探油(23人孔)	年間計画	変更		
0640212	関西	2023/05/17 10:00	2023/05/18 16:30	連続	北大阪変電所	淀川線1L構内	CB013細密点検	年間計画	変更		
0640235	関西	2023/05/21 08:00	2023/06/01 17:00	連続	丹波線2L	京北SW/S～猪名川S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更		
0640229	関西	2023/05/23 10:00	2023/05/24 16:30	連続	北大阪変電所	淀川線2L構内	CB014細密点検	年間計画	変更		
0640234	関西	2023/05/26 08:00	2023/06/22 17:00	連続	栗東線1L	栗東～湖南	栗東線1L移線作業他	年間計画	変更		
0640073	関西	2023/06/02 09:00	2023/06/03 17:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/S～西京都S/S	2022年度京都電力所管内電線他修繕工事(新綾部線No. 65 2Lがいし修繕)	年間計画	変更		
0640140	関西	2023/06/05 09:00	2023/06/05 17:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S～西京都S/S	架空地線AR修繕工事	年間計画	変更		
0640195	関西	2023/06/05 09:00	2023/06/10 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No. 1～14 腕金塗装	年間計画	変更		
0640132	関西	2023/06/06 09:00	2023/06/09 17:30	毎日	東播線1L変電所	猪名川変電所	543LPD取替及び試験【猪名川500kV計器用変圧器取替】	年間計画	変更		
0640133	関西	2023/06/06 09:00	2023/06/09 17:30	毎日	北摂変電所	東播線1L線路及び構内	553LPD取替及び試験【北摂変電所500kV計器用変圧器取替】	年間計画	変更		
0640647	関西	2023/06/06 09:00	2023/06/07 17:00	毎日	東播線1L	猪名川～北摂	No13～14他架空地線補修作業(アーマロッド取付)	年間計画	変更		
0639902	関西	2023/06/06 09:30	2023/06/06 17:00	単日	猪名川変電所	東播線1L線路	【猪名川変電所500kV逆吊り装置修繕工事】東播線1L逆吊り装置修繕	年間計画	変更		
0640275	関西	2023/06/09 10:00	2023/06/09 16:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	三宮線No. 3TW終端調査作業	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0640224	関西	2023/06/12 09:00	2023/06/17 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S／S～新寝屋川S／S～枚方S／S	新寝屋川支線No. 1～14 胴金塗装	年間計画	変更		
0640198	関西	2023/06/13 09:00	2023/06/16 17:30	毎日	猪名川変電所	東播線2L線路及び構内	533LPD取替及び試験【猪名川500kV計器用変圧器取替】	年間計画	変更		
0640199	関西	2023/06/13 09:00	2023/06/16 17:30	毎日	北摂変電所	東播線2L線路及び構内	563LPD取替及び試験【北摂変電所500kV計器用変圧器取替】	年間計画	変更		
0640363	関西	2023/06/19 09:00	2023/07/06 17:00	連続	新北陸幹線2L	御母衣～栗東	No511ほかがいし取替	年間計画	変更		
0640278	関西	2023/06/20 09:00	2023/06/21 17:00	毎日	新生駒線1L1	新生駒～宝塚	No137他圧縮クランプ取付	年間計画	変更		
0640717	関西	2023/06/20 10:00	2023/06/20 16:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路及び構内	符号700連系に伴う電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(新生駒線1L関係)	年間計画	変更		
0640718	関西	2023/06/20 16:00	2023/06/20 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路	符号700連系に伴い統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(新生駒線1L関係)	年間計画	変更		
0640720	関西	2023/06/22 10:00	2023/06/22 16:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路及び構内	符号700連系に伴う電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(新生駒線2L関係)	年間計画	変更		
0640721	関西	2023/06/22 16:00	2023/06/22 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路	符号700連系に伴い統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(新生駒線2L関係)	年間計画	変更		
0641456	関西	2023/06/27 09:30	2023/06/29 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)1L構内	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0641462	関西	2023/06/27 09:30	2023/06/29 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S／S～京北SW／S	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0641463	関西	2023/06/27 09:30	2023/06/30 13:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S／S～京北SW／S	新No. 1、2鉄塔組立他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0641464	関西	2023/06/27 09:30	2023/06/30 13:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S／S～京北SW／S	新No. 45～50他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640303	関西	2023/06/30 13:00	2023/06/30 15:00	単日	若狭幹線山側1L	嶺南S／S～京北SW／S	絶縁抵抗試験(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事)	年間計画	変更		
0640304	関西	2023/06/30 15:00	2023/06/30 17:00	単日	若狭幹線山側1L	若狭幹線山側1L試験系統	試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事)	年間計画	変更		
0640340	関西	2023/07/01 09:00	2023/07/29 17:00	連続	南和泉線1L	金剛～紀の川	【南和泉線NO65他がいし装置取替工事】NO65他15基がいし装置取替	年間計画	変更		
0640313	関西	2023/07/04 09:00	2023/07/25 17:00	連続	南和泉線1L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(No. 22, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 40)	年間計画	変更		
0640314	関西	2023/07/04 09:00	2023/07/25 17:00	連続	南和泉線1L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(No. 22, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 40)	年間計画	変更		
0640338	関西	2023/08/01 09:00	2023/08/25 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(No. 22, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 40)	年間計画	変更		
0640339	関西	2023/08/01 09:00	2023/08/25 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(No. 22, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 40)	年間計画	変更		
0640362	関西	2023/08/01 09:00	2023/08/29 17:00	連続	南和泉線2L	金剛～紀の川	【南和泉線NO65他がいし装置取替工事】NO65他15基がいし装置取替	年間計画	変更		
0640381	関西	2023/09/11 08:30	2023/09/11 17:00	単日	紀北変換所	紀北線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線2LPCMRy(A)移設に伴うケーブル切離し	年間計画	変更		
0639939	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/14 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	1、No192ほかスペースサ取替 2、甲39ほかリング取付ほか	年間計画	変更		
0640309	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/28 17:00	連続	新北陸幹線1L	御母衣～栗東	551ほかがいし取替	年間計画	変更		
0640382	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/14 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴う鉄塔原寸測定	年間計画	変更		
0641828	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/13 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S／S～信貴S／S	電力線ダンパー撤去5基(69～74)	年間計画	新規		
0641829	関西	2023/09/11 09:00	2023/09/16 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S／S～信貴S／S	圧縮接続管点検作業(信貴ST～No57:内8基)	年間計画	新規		
0640389	関西	2023/09/12 09:00	2024/06/28 17:00	連続	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(1、4工区)鉄塔建替 電線張替	年間計画	変更		
0640390	関西	2023/09/12 09:00	2024/06/28 17:00	連続	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(1、4工区)鉄塔建替 電線張替	年間計画	変更		
0640397	関西	2023/09/14 08:30	2023/09/18 17:00	毎日	紀北変換所	紀北線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線2LPCMRy(A)ケーブル接続・試験	年間計画	変更		
0640400	関西	2023/09/15 09:00	2023/09/17 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S／S～京北SW／S	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640401	関西	2023/09/15 09:00	2023/09/17 17:00	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南S／S～京北SW／S	新No. 47～49他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640402	関西	2023/09/15 09:00	2023/09/17 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S／S～京北SW／S	嶺南変電所トラス～新No. 3間新設架線、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0641457	関西	2023/09/15 09:00	2023/09/17 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)2L構内	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640404	関西	2023/09/15 09:30	2023/09/17 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L	【若狭幹線改良工事】No. 47～49新設、架線工事(2工区)に伴う嶺南変電所構内分岐線撤去	年間計画	変更		
0640408	関西	2023/09/17 17:00	2023/12/12 09:30	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L線路	【若狭幹線改良工事】嶺南変電所構内分岐線撤去および復旧	年間計画	変更		
0640409	関西	2023/09/17 17:00	2023/12/12 09:30	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S／Sトラス～京北SW／Sトラス	嶺南変電所トラス～新No. 3間新設架線他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0640410	関西	2023/09/17 17:00	2023/12/12 09:30	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S／Sトラス～京北SW／Sトラス	新No. 47～49他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0640414	関西	2023/09/18 09:00	2024/06/24 17:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内/新加古川線2L線路及び構内	【275kV直列機器増強工事】(CB01、02取替、LS1、2、11、12、21、22導電部取替、1E、2E接地装置取替)	年間計画	変更		
0640422	関西	2023/09/18 15:00	2023/09/18 17:00	単日	紀北変換所	紀北線2L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640423	関西	2023/09/19 08:30	2023/09/19 17:00	単日	紀北変換所	紀北線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線1LPCMRy(A)移設に伴うケーブル切離し	年間計画	変更		
0641830	関西	2023/09/21 09:00	2023/09/23 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去5基(69～74)	年間計画	新規		
0641831	関西	2023/09/21 09:00	2023/09/26 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	圧縮接続管点検作業(信貴ST～No57:内8基)	年間計画	新規		
0640429	関西	2023/09/22 08:30	2023/09/26 17:00	毎日	紀北変換所	紀北線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線1LPCMRy(A)ケーブル接続・試験	年間計画	変更		
0640364	関西	2023/09/23 09:00	2023/09/23 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事に伴うJ-Off作業	年間計画	変更		
0640374	関西	2023/09/23 09:00	2023/09/23 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No126～No. 131改良工事に伴うJ-Off作業	年間計画	変更		
0640375	関西	2023/09/23 09:00	2023/12/16 17:00	連続	泉南東大阪線1L	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事	年間計画	変更		
0640376	関西	2023/09/23 09:00	2023/12/16 17:00	連続	泉南東大阪線2L1	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 130～No. 134改良工事	年間計画	変更		
0640377	関西	2023/09/23 09:00	2023/12/16 17:00	連続	泉南東大阪線1L1	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 130～No. 134改良工事	年間計画	変更		
0640378	関西	2023/09/23 09:00	2023/12/16 17:00	連続	泉南東大阪線2L	NO. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事	年間計画	変更		
0640434	関西	2023/09/26 15:00	2023/09/26 17:00	単日	紀北変換所	紀北線1L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640435	関西	2023/09/27 08:30	2023/09/27 17:00	単日	紀北変換所	紀北線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線2LPCMRy(B)移設に伴うケーブル切離し	年間計画	変更		
0640436	関西	2023/09/28 09:00	2023/09/28 11:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	神戸S/Sトラスがいし洗浄作業	年間計画	変更		
0640255	関西	2023/09/29 16:00	2023/09/29 18:00	単日	城端開閉所	275kV関西西側乙母線および連系乙構内(CB200)	(制御)連携乙取引計量装置検定後の実負荷方向試験	年間計画	変更		
0640444	関西	2023/10/02 08:30	2023/10/04 17:00	毎日	紀北変換所	紀北線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線2LPCMRy(B)ケーブル接続・試験	年間計画	変更		
0640447	関西	2023/10/03 09:00	2023/10/10 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 235鉄塔防錆塗装工事に伴う保安停止	年間計画	変更		
0640448	関西	2023/10/03 09:00	2023/10/10 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 231～232間他難着雪リング取付工事に伴う保安停止	年間計画	変更		
0640451	関西	2023/10/03 09:30	2023/10/06 17:00	毎日	京北開閉所	若狹幹線(山)2L線路及び構内	LS543、544他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0640462	関西	2023/10/04 15:00	2023/10/04 17:00	単日	紀北変換所	紀北線2L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640463	関西	2023/10/05 08:30	2023/10/05 17:00	単日	紀北変換所	紀北線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線1LPCMRy(B)移設に伴うケーブル切離し	年間計画	変更		
0640341	関西	2023/10/07 09:30	2023/10/07 17:00	単日	伊丹線1L	宝塚～伊丹	ダンパー補修作業	年間計画	変更		
0640428	関西	2023/10/07 09:30	2023/10/08 17:00	連続	伊丹変電所	伊丹線1L構内	CB03細密点検	年間計画	変更		
0640123	関西	2023/10/08 09:00	2023/11/29 17:00	連続	栗東線2L	栗東～湖南	栗東線2L移線作業他 No14、15、16、17	年間計画	変更		
0640406	関西	2023/10/08 09:00	2023/10/08 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC、LSSRC26、LSSRC28点検	年間計画	変更		
0640407	関西	2023/10/09 09:00	2023/10/09 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	LS6、ED6E、CT6-L2O点検	年間計画	変更		
0640506	関西	2023/10/09 10:00	2023/10/09 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L構内	(制御)275kV母線保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験(CB06要素)	年間計画	変更		
0640507	関西	2023/10/09 17:00	2023/10/09 18:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L構内	(制御)275kV母線保護リレー改良に伴う実負荷方向試験(CB06要素)	年間計画	変更		
0640412	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/19 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0640413	関西	2023/10/10 09:00	2023/12/01 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	電線張替:No451～456 地線張替:No427～439、451～456	年間計画	変更		
0640424	関西	2023/10/10 09:00	2023/10/10 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内	LS5、ED5E、CT5-L2O点検	年間計画	変更		
0640432	関西	2023/10/10 09:00	2023/12/01 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	電線張替:No400～410 地線張替:No400～403	年間計画	変更		
0640475	関西	2023/10/11 08:30	2023/10/13 17:00	毎日	紀北変換所	紀北線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線1LPCMRy(B)ケーブル接続・試験	年間計画	変更		
0640418	関西	2023/10/11 09:00	2023/10/11 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1LSrC点検	年間計画	変更		
0640481	関西	2023/10/13 09:00	2023/10/22 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事【2022年度実施で調整中】	年間計画	変更		
0640492	関西	2023/10/13 15:00	2023/10/13 17:00	単日	紀北変換所	紀北線1L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640508	関西	2023/10/16 08:30	2023/10/16 17:00	単日	紀北変換所	金剛線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線2LPCMRy(A)移設に伴うケーブル切離し	年間計画	変更		
0640524	関西	2023/10/19 08:30	2023/10/23 17:00	毎日	紀北変換所	金剛線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線2LPCMRy(A)ケーブル接続・試験	年間計画	変更		
0640537	関西	2023/10/23 15:00	2023/10/23 17:00	単日	紀北変換所	金剛線2L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640254	関西	2023/10/23 16:00	2023/10/23 18:00	単日	城端開閉所	275kV関西西側甲母線および連系甲構内(CB100)	(制御)連系甲取引計量装置検定後の実負荷方向試験	年間計画	変更		
0640538	関西	2023/10/24 08:30	2023/10/24 17:00	単日	紀北変換所	金剛線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線1LPCMRy(A)移設に伴うケーブル切離し	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0640563	関西	2023/10/27 08:30	2023/10/31 17:00	毎日	紀北変換所	金剛線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線1LPCMRy(A)ケーブル接続・試験	年間計画	変更		
0640161	関西	2023/10/30 09:00	2023/11/24 17:00	連続	栗東線2L	栗東～湖南	1. No27ほかがいし取替【滋賀送電】	年間計画	変更		
0640664	関西	2023/10/30 10:00	2023/10/30 16:00	単日	猪名川変電所	宝塚線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(宝塚線1L関係)	年間計画	変更		
0641471	関西	2023/10/30 10:00	2023/10/30 16:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線1L線路及び構内	符号700連系に伴うBSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(宝塚線1L関係)	年間計画	変更		
0640667	関西	2023/10/30 16:00	2023/10/30 17:00	単日	猪名川変電所	宝塚線1L線路	符号700連系に伴い統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(宝塚線1L関係)	年間計画	変更		
0641472	関西	2023/10/30 16:00	2023/10/30 17:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線1L線路	符号700連系に伴いBSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(宝塚線1L関係)	年間計画	変更		
0640669	関西	2023/10/31 10:00	2023/10/31 16:00	単日	猪名川変電所	宝塚線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(宝塚線2L関係)	年間計画	変更		
0641473	関西	2023/10/31 10:00	2023/10/31 16:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線2L線路及び構内	符号700連系に伴うBSS事故検出装置ケーブル接続および社内試験(宝塚線2L関係)	年間計画	変更		
0640578	関西	2023/10/31 15:00	2023/10/31 17:00	単日	紀北変換所	金剛線1L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640672	関西	2023/10/31 16:00	2023/10/31 17:00	単日	猪名川変電所	宝塚線2L線路	符号700連系に伴い統合型電源制限装置・BSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(宝塚線2L関係)	年間計画	変更		
0641474	関西	2023/10/31 16:00	2023/10/31 17:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線2L構内	符号700連系に伴いBSS事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験(宝塚線2L関係)	年間計画	変更		
0640579	関西	2023/11/01 08:30	2023/11/01 17:00	単日	紀北変換所	金剛線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線2LPCMRy(B)移設に伴うケーブル切離し	年間計画	変更		
0640124	関西	2023/11/06 09:00	2023/11/07 17:00	毎日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	架空地線修繕(No. 45)	年間計画	変更		
0640594	関西	2023/11/06 09:00	2023/11/08 17:00	毎日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	国包線No21鉄塔組立に伴う保安停止	年間計画	変更		
0641465	関西	2023/11/06 09:00	2023/11/17 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	OPGW張替工事	年間計画	変更		
0640593	関西	2023/11/07 08:30	2023/11/09 17:00	毎日	紀北変換所	金剛線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線2LPCMRy(B)ケーブル接続・試験	年間計画	変更		
0640572	関西	2023/11/07 09:00	2023/11/10 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0640573	関西	2023/11/07 09:00	2023/11/30 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	新北陸幹線(愛)甲100～甲104改良	年間計画	変更		
0640603	関西	2023/11/09 15:00	2023/11/09 17:00	単日	紀北変換所	金剛線2L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640604	関西	2023/11/10 08:30	2023/11/10 17:00	単日	紀北変換所	金剛線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線1LPCMRy(B)移設に伴うケーブル切離し	年間計画	変更		
0640208	関西	2023/11/11 09:30	2023/11/12 17:00	連続	新神戸変電所	新神戸線1L構内	CB03細密点検	年間計画	変更		
0640710	関西	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	北大和線2L1	京都S/S～東大和SW/S	スベサ点検(No61～65)	年間計画	変更		
0640712	関西	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	北大和線2L1	京都S/S～東大和SW/S	がいし取替1基(No23)	年間計画	変更		
0640560	関西	2023/11/13 13:00	2023/12/10 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO. 9TW～小曾根S/S	接続箱探油(47人孔)	年間計画	変更		
0640595	関西	2023/11/14 09:00	2023/11/18 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	防錆塗装工事	年間計画	変更		
0640613	関西	2023/11/15 08:30	2023/11/17 17:00	毎日	紀北変換所	金剛線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線1LPCMRy(B)ケーブル接続・試験	年間計画	変更		
0640627	関西	2023/11/17 15:00	2023/11/17 17:00	単日	紀北変換所	金剛線1L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640165	関西	2023/11/18 09:00	2023/11/30 17:00	連続	京都変電所	北大和線1L及び構内	553LPD漏油障害に伴う取替・試験	年間計画	変更		
0640166	関西	2023/11/18 09:00	2023/11/30 17:00	連続	京都変電所	北大和線1L及び構内	【500kV断路器536他改良工事】LS554導電部・操作箱取替および確認試験	年間計画	変更		
0640179	関西	2023/11/18 09:30	2023/11/19 17:00	連続	新神戸変電所	新神戸線2L構内	CB04細密点検	年間計画	変更		
0640702	関西	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	北大和線1L1	京都S/S～東大和SW/S	スベサ点検(No61～65)	年間計画	変更		
0640703	関西	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	北大和線1L1	京都S/S～東大和SW/S	がいし取替1基(No23)	年間計画	変更		
0640625	関西	2023/11/27 10:00	2023/11/27 17:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	符号700連系に伴うBSS事項検出装置社内試験(新加古川線1L関係)	年間計画	変更		
0640626	関西	2023/11/27 10:00	2023/11/30 17:00	連続	城端開閉所	新北幹1L(新愛本側)線路及び構内	(制御)新北陸幹線1L(新愛本側)後備保護リレー改良工事に伴う制御ケーブル切離し・接続および試験	年間計画	変更		
0640633	関西	2023/11/29 10:00	2023/11/29 17:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	符号700連系に伴うBSS事故検出装置社内試験(新加古川線2L関係)	年間計画	変更		
0640237	関西	2023/11/29 17:00	2023/12/26 17:00	連続	栗東線1L	栗東～湖南	栗東線1L移線作業他 No14、15、16、17	年間計画	変更		
0640118	関西	2023/11/30 09:00	2023/12/26 17:00	連続	栗東線1L	栗東～湖南	1. No27ほかがいし取替	年間計画	変更		
0640637	関西	2023/11/30 10:00	2023/11/30 17:00	単日	城端開閉所	新北幹1L(新愛本側)構内	(制御)275kV母線保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験(CB01要素)	年間計画	変更		
0640638	関西	2023/11/30 17:00	2023/11/30 18:00	単日	城端開閉所	新北幹1L(新愛本側)線路及び構内試験系統	(制御)新北陸幹線1L(新愛本側)後備保護リレー改良工事に伴う電圧接相試験および実負荷測定試験	年間計画	変更		
0640639	関西	2023/11/30 17:00	2023/11/30 18:00	単日	城端開閉所	新北幹1L(新愛本側)構内	(制御)275kV母線保護リレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0641826	関西	2023/11/30 17:00	2023/11/30 17:10	単日	京都変電所	北大和線1L試験系統	553LPD取替に伴う接相	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0640641	関西	2023/11/30 18:00	2023/11/30 19:00	単日	新愛本変電所	新北幹(城端側)1L線路	(制御)新北幹1L(城端側)後備保護リレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0640477	関西	2023/12/01 10:00	2023/12/01 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L構内	(制御)275kV母線保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験(CB05要素)	年間計画	変更		
0640479	関西	2023/12/01 17:00	2023/12/01 18:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L構内	(制御)275kV母線保護リレー改良に伴う実負荷方向試験(CB05要素)	年間計画	変更		
0640657	関西	2023/12/03 09:00	2023/12/03 12:00	単日	西京都線2L	西京都S/～淀川S/	淀川北大阪線No13、西京都線No36TWJ-OFF	年間計画	変更		
0640666	関西	2023/12/03 13:00	2023/12/03 17:00	単日	西京都線1L	西京都S/～淀川S/	淀川北大阪線No13、西京都線No36TWJ-OFF	年間計画	変更		
0640173	関西	2023/12/05 10:00	2023/12/08 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640174	関西	2023/12/05 10:00	2023/12/08 17:00	毎日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0641476	関西	2023/12/06 10:00	2023/12/06 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0641477	関西	2023/12/07 10:00	2023/12/07 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(A)BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640184	関西	2023/12/08 15:00	2023/12/08 17:00	単日	北摂変電所	播磨線1L試験系統(通常系統)	播磨線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640185	関西	2023/12/08 15:00	2023/12/08 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L試験系統(通常系統)	播磨線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640652	関西	2023/12/11 09:00	2023/12/18 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 235鉄塔防錆塗装工事に伴う保安停止	年間計画	変更		
0640653	関西	2023/12/11 09:00	2023/12/18 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 231～232間難着雪リング取付に伴う保安停止	年間計画	変更		
0640200	関西	2023/12/11 10:00	2023/12/14 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線2L線路及び構内	播磨線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640201	関西	2023/12/11 10:00	2023/12/14 17:00	毎日	西播変電所	播磨線2L線路及び構内	播磨線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640660	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/14 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L	【若狭幹線改良工事】No. 47～49新設、架線工事(2工区)に伴う嶺南変電所構内分岐線接続	年間計画	変更		
0640661	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/14 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/～京北SW/	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640662	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/15 13:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/～京北SW/	嶺南変電所トラス～新No. 3間新設架線、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0640663	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/15 13:00	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南S/～京北SW/	新No. 47～49他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0641458	関西	2023/12/12 09:30	2023/12/14 17:00	連続	京北開閉所	若狭幹線(山)2L構内	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0640216	関西	2023/12/14 15:00	2023/12/14 17:00	単日	北摂変電所	播磨線2L試験系統(通常系統)	播磨線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640217	関西	2023/12/14 15:00	2023/12/14 17:00	単日	西播変電所	播磨線2L試験系統(通常系統)	播磨線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0640670	関西	2023/12/15 13:00	2023/12/15 15:00	単日	若狭幹線山側2L	嶺南S/～京北SW/	絶縁抵抗試験(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事)	年間計画	変更		
0640671	関西	2023/12/15 15:00	2023/12/15 17:00	単日	若狭幹線山側2L	若狭幹線山側2L試験系統	試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事)	年間計画	変更		
0640632	関西	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事に伴うJ-In作業	年間計画	変更		
0640636	関西	2023/12/16 09:00	2023/12/16 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No126～No. 131改良工事に伴うJ-In作業	年間計画	変更		
0640226	関西	2023/12/19 10:00	2023/12/22 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640227	関西	2023/12/19 10:00	2023/12/22 17:00	毎日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0641478	関西	2023/12/20 10:00	2023/12/20 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0641479	関西	2023/12/21 10:00	2023/12/21 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	播磨線1LPCMRy(B)BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640232	関西	2023/12/22 15:00	2023/12/22 17:00	単日	北摂変電所	播磨線1L試験系統(通常系統)	播磨線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640233	関西	2023/12/22 15:00	2023/12/22 17:00	単日	西播変電所	播磨線1L試験系統(通常系統)	播磨線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640244	関西	2023/12/25 10:00	2023/12/28 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線2L線路及び構内	播磨線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640245	関西	2023/12/25 10:00	2023/12/28 17:00	毎日	西播変電所	播磨線2L線路及び構内	播磨線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0640256	関西	2023/12/28 15:00	2023/12/28 17:00	単日	北摂変電所	播磨線2L試験系統(通常系統)	播磨線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640257	関西	2023/12/28 15:00	2023/12/28 17:00	単日	西播変電所	播磨線2L試験系統(通常系統)	播磨線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0640685	関西	2024/01/30 09:00	2024/03/29 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	新北陸幹線(愛)甲100～甲104改良	年間計画	変更		
0640711	関西	2024/03/11 09:00	2024/03/15 17:00	毎日	北大和線2L1	南京都S/～東大和SW/	がいし取替1基(No23)	年間計画	変更		
0641475	関西	2024/03/20 10:00	2024/04/25 17:00	連続	新生駒変電所	5TrB	5TrB課電洗浄工事に伴う油入替	年間計画	変更		
0639943	関西	2024/03/21 09:00	2024/03/25 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、No196ほかスベサ取替 2、Z36ほかリング取付 3、No184航空障害灯修繕	年間計画	変更		
0640299	関西	2024/03/21 09:00	2024/04/13 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、No172～176、No182～186、No216～219架空地線修繕工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0715245	中国	2022/04/01 09:00	2022/04/05 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715241	中国	2022/04/07 09:00	2022/04/11 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715336	中国	2022/04/11 09:00	2022/04/11 16:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	500kV中国西幹線FB5架空地線タンバ修理工事	年間計画	変更		
0715354	中国	2022/04/18 09:00	2022/04/19 17:00	毎日	作木支線	作木支線1L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0713147	中国	2022/04/19 09:00	2022/04/20 17:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	笠岡幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0715242	中国	2022/04/19 09:00	2022/04/20 17:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV笠岡幹線1L関係母線細密点検	年間計画	変更		
0713142	中国	2022/04/21 09:00	2022/04/21 17:30	毎日	新倉敷変電所	岡山幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0713155	中国	2022/04/21 09:00	2022/04/21 17:30	毎日	新倉敷変電所	岡山幹線2L	岡山幹線2L機器点検に伴うリード線切離し	年間計画	変更		
0715335	中国	2022/04/21 09:00	2022/04/21 16:00	毎日	新倉敷変電所	岡山幹線2L	岡山幹線2L202GCB圧力計修理	年間計画	変更		
0715355	中国	2022/04/25 09:00	2022/04/26 17:00	毎日	作木支線	作木支線2L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0713336	中国	2022/04/26 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	圧縮クランプ細密点検	年間計画	変更		
0713576	中国	2022/04/28 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	接近遮断棒取付	年間計画	変更		
0713128	中国	2022/04/29 09:00	2022/04/30 17:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線1L	新西広島幹線1号関係機器点検	年間計画	変更		
0713187	中国	2022/04/29 09:00	2022/04/30 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	圧縮クランプ改修ほか工事	年間計画	変更		
0713124	中国	2022/05/01 09:00	2022/05/03 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線1L	500kV 中国中幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0713140	中国	2022/05/01 09:00	2022/05/03 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	中国中幹線1L関係機器普通点検	年間計画	変更		
0713232	中国	2022/05/01 09:00	2022/05/03 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線1L	500kV中国中幹線1L関係機器点検に伴う付帯工事	年間計画	変更		
0715965	中国	2022/05/01 09:00	2022/05/02 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	500kV母線CE積層導銅板修理	年間計画	変更		
0713125	中国	2022/05/04 09:00	2022/05/06 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線2L	500kV 中国中幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0713141	中国	2022/05/04 09:00	2022/05/06 17:00	連続	日野変電所	中国中幹線2L	中国中幹線2L関係機器普通点検	年間計画	変更		
0713233	中国	2022/05/04 09:00	2022/05/06 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線2L	500kV中国中幹線2L関係機器点検に伴う付帯工事	年間計画	変更		
0715348	中国	2022/05/04 09:00	2022/05/06 17:00	連続	日野変電所	中国東幹線2L	中国中幹線2L704LSシールドリング修理ほか	年間計画	変更		
0715295	中国	2022/05/07 09:00	2022/05/08 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	500kV新西広島幹線地線防振装置取替工事	年間計画	変更		
0713166	中国	2022/05/11 09:00	2022/05/13 17:30	連続	山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線	監視制御装置取替工事(新山口連絡線関係切替)	年間計画	変更		
0715169	中国	2022/05/11 09:00	2022/05/11 16:00	毎日	新山口変電所	新山口連絡線	新山口連絡線関係機器普通点検	年間計画	変更		
0715307	中国	2022/05/11 09:00	2022/05/11 16:00	毎日	新山口変電所	新山口連絡線/220kV乙母線	新山口連絡線関係母線細密点検	年間計画	変更		
0715316	中国	2022/05/14 09:00	2022/05/15 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリプ細密点検	年間計画	変更		
0715284	中国	2022/05/17 08:30	2022/05/18 16:30	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ補修工事	年間計画	変更		
0713256	中国	2022/05/17 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0715270	中国	2022/05/17 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715285	中国	2022/05/19 08:30	2022/05/20 16:30	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ補修工事	年間計画	変更		
0713119	中国	2022/05/19 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	北尾道変電所	北尾道支線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	北尾道支線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0715282	中国	2022/05/19 09:00	2022/05/19 14:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	GWボンド線取替工事	年間計画	変更		
0715310	中国	2022/05/21 09:00	2022/05/22 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリプ細密点検ほか	年間計画	変更		
0713120	中国	2022/05/24 09:00	2022/05/25 17:00	毎日	北尾道変電所	北尾道支線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	北尾道支線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0713257	中国	2022/05/24 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0713337	中国	2022/05/24 09:00	2022/05/26 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	圧縮クランプ細密点検	年間計画	変更		
0713577	中国	2022/05/24 09:00	2022/05/24 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	接近遮断棒取付	年間計画	変更		
0715271	中国	2022/05/24 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0713162	中国	2022/06/21 09:00	2022/06/22 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	圧縮形直線スリプ内部点検工事ほか	年間計画	変更		
0713163	中国	2022/06/23 09:00	2022/06/24 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	圧縮形直線スリプ内部点検工事ほか	年間計画	変更		
0713167	中国	2022/09/12 09:00	2022/09/14 17:30	連続	山口変電所	山口幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	監視制御装置取替工事(山口幹線1L関係切替)	年間計画	変更		
0713122	中国	2022/09/14 09:30	2022/09/16 17:30	連続	新西広島変電所	西島根幹線1L	西島根幹線リレー取替(1号切替)	年間計画	変更		
0713199	中国	2022/09/14 09:30	2022/09/16 17:30	連続	西島根変電所	西島根幹線1L	西島根幹線1LRy取替	年間計画	変更		
0713168	中国	2022/09/15 09:00	2022/09/17 17:30	連続	山口変電所	山口幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	監視制御装置取替工事(山口幹線2L関係切替)	年間計画	変更		
0713123	中国	2022/09/17 09:30	2022/09/19 17:30	連続	新西広島変電所	西島根幹線2L	西島根幹線リレー取替(2号切替)	年間計画	変更		
0713239	中国	2022/09/17 09:30	2022/09/19 17:30	連続	西島根変電所	西島根幹線2L	西島根幹線2LRy取替	年間計画	変更		
0713266	中国	2022/09/24 09:00	2022/09/25 17:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	【500・220kV母線4フスタイ化】 インターロック試験(新広島幹線1L)	年間計画	変更		
0713275	中国	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	【500・220kV母線4フスタイ化】 インターロック試験(新岡山連絡線1L関係)	年間計画	変更		
0715222	中国	2022/09/28 09:00	2022/09/28 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	【500・220kV母線4フスタイ化】 インターロック試験(新岡山連絡線2L関係)	年間計画	変更		
0713276	中国	2022/09/29 09:00	2022/09/29 17:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	【500・220kV4フスタイ化】 インターロック試験(井原連絡線1L関係)	年間計画	変更		
0715223	中国	2022/09/30 09:00	2022/09/30 17:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線2L	【500・220kV4フスタイ化】 インターロック試験(井原連絡線2L関係)	年間計画	変更		
0713335	中国	2022/10/01 09:00	2022/10/02 17:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	【500・220kV母線4フスタイ化】 インターロック試験(新広島幹線2L)	年間計画	変更		
0715358	中国	2022/10/01 09:00	2022/10/02 15:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	直線スリプ抵抗測定工事ほか	年間計画	変更		
0713224	中国	2022/10/03 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	スペーサー取替ほか工事	年間計画	変更		
0713225	中国	2022/10/03 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	スペーサー取替ほか工事	年間計画	変更		
0715301	中国	2022/10/03 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715303	中国	2022/10/03 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0716184	中国	2022/10/03 10:00	2022/10/03 17:00	単日	智頭変電所	新鳥取連絡線1L	オシロ取替に伴うケーブル切替(新鳥取連絡線1号)	年間計画	新規		
0716245	中国	2022/10/03 10:00	2022/10/03 17:00	単日	智頭変電所	新鳥取連絡線1L	オシロ取替に伴うケーブル切替(新鳥取連絡線1号)	年間計画	新規		
0713152	中国	2022/10/04 09:00	2022/10/05 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線1L/220kV甲1母線/220kV乙1母線	東山口連絡線1号関係機器他普通点検	年間計画	変更		
0713226	中国	2022/10/04 09:00	2022/10/06 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0713623	中国	2022/10/04 09:30	2022/10/04 16:30	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L	#904LPD FT脚修理	年間計画	変更		
0716185	中国	2022/10/04 10:00	2022/10/04 17:00	単日	智頭変電所	新鳥取連絡線2L	オシロ取替に伴うケーブル切替(新鳥取連絡線2号)	年間計画	新規		
0716246	中国	2022/10/04 10:00	2022/10/04 17:00	単日	智頭変電所	新鳥取連絡線2L	オシロ取替に伴うケーブル切替(新鳥取連絡線2号)	年間計画	新規		
0713215	中国	2022/10/10 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	スペーサー取替ほか工事	年間計画	変更		
0713218	中国	2022/10/10 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	スペーサー取替ほか工事	年間計画	変更		
0715300	中国	2022/10/10 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715302	中国	2022/10/10 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0713342	中国	2022/10/11 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	鉄塔撥水性塗装(1L停電)	年間計画	変更		
0715238	中国	2022/10/11 09:00	2022/10/11 17:20	単日	北松江幹線	北松江幹線1L	電線劣化調査工事(渦流探傷調査)	年間計画	変更		
0713227	中国	2022/10/12 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線2L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0715239	中国	2022/10/12 09:00	2022/10/12 17:00	単日	北松江幹線	北松江幹線1L	電線劣化調査工事(渦流探傷調査)	年間計画	変更		
0715337	中国	2022/10/14 09:00	2022/10/14 17:00	単日	北松江幹線	北松江幹線1L	圧縮クランプ点検	年間計画	変更		
0713343	中国	2022/10/17 09:00	2022/10/20 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	鉄塔撥水性塗装(2L停電)	年間計画	変更		
0715283	中国	2022/10/17 09:00	2022/10/17 17:00	単日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線2L	接近遮断機取替ほか工事	年間計画	変更		
0715338	中国	2022/10/17 09:00	2022/10/17 17:00	単日	北松江幹線	北松江幹線2L	圧縮クランプ点検	年間計画	変更		
0713109	中国	2022/10/19 09:00	2022/10/19 17:00	単日	松江変電所	松江連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV松江連絡線1号機器普通点検	年間計画	変更		
0713110	中国	2022/10/20 09:00	2022/10/20 17:00	単日	松江変電所	松江連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV松江連絡線2号機器普通点検	年間計画	変更		
0713185	中国	2022/10/21 09:00	2022/10/27 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	支持物塗装に伴う予防停電	年間計画	変更		
0713186	中国	2022/10/21 09:00	2022/10/27 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	支持物塗装に伴う予防停電	年間計画	変更		
0713315	中国	2022/10/22 09:00	2022/11/06 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1号乙母線懸垂碍子修理工事	年間計画	変更		
0713243	中国	2022/11/03 09:00	2022/11/04 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0713153	中国	2022/11/12 09:00	2022/11/13 17:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0713244	中国	2022/11/12 09:00	2022/11/13 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715315	中国	2022/11/12 09:00	2022/11/12 17:00	単日	東山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2号甲LSボルト修理	年間計画	変更		
0713288	中国	2022/11/14 09:00	2022/11/18 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリプ細密点検ほか工事	年間計画	変更		
0713290	中国	2022/11/14 09:00	2022/11/17 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0713190	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/18 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	作業用接地板取付工事 1L	年間計画	変更		
0713201	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/16 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリプ細密点検工事	年間計画	変更		
0713297	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/17 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0715254	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/16 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715274	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/18 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0713280	中国	2022/11/17 09:00	2022/11/17 17:00	単日	新岡山変電所	新倉敷連絡線2L	[500・220kV母線475タイ化] 新倉敷連絡線2L切替	年間計画	変更		
0713305	中国	2022/11/19 09:00	2022/11/19 18:00	単日	東山口変電所	東山口幹線1L	500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護1取替 (東山口幹線1L切替)	年間計画	変更		
0713306	中国	2022/11/20 09:00	2022/11/20 18:00	単日	東山口変電所	東山口幹線2L	500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護1取替 (東山口幹線2L切替)	年間計画	変更		
0713289	中国	2022/11/21 09:00	2022/11/23 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリプ細密点検ほか工事	年間計画	変更		
0713291	中国	2022/11/21 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0713191	中国	2022/11/22 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	作業用接地板取付工事 2L	年間計画	変更		
0713202	中国	2022/11/22 09:00	2022/11/24 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリプ細密点検工事	年間計画	変更		
0715275	中国	2022/11/22 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0713298	中国	2022/11/23 09:00	2022/11/25 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0713307	中国	2022/11/23 09:00	2022/11/23 18:00	単日	東山口変電所	新山口幹線1L	500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護1取替 (新山口幹線1L切替)	年間計画	変更		
0715255	中国	2022/11/24 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0713308	中国	2022/11/26 09:00	2022/11/26 18:00	単日	東山口変電所	新山口幹線2L	500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護1取替 (新山口幹線2L切替)	年間計画	変更		
0713265	中国	2022/12/13 09:00	2022/12/15 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	作業用接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0716206	中国	2022/12/13 09:30	2022/12/13 16:00	単日	新岩国変電所	新岩国連絡線1L	新岩国連絡線1号PD他探油工事	年間計画	新規		
0716252	中国	2022/12/13 09:30	2022/12/13 16:00	単日	新岩国変電所	新岩国連絡線1L	新岩国連絡線1号PD他探油工事	年間計画	新規		
0713264	中国	2022/12/20 09:00	2022/12/22 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	作業用接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0716205	中国	2022/12/20 09:30	2022/12/20 16:00	単日	新岩国変電所	新岩国連絡線2L	新岩国連絡線2号PD他探油工事	年間計画	新規		
0716251	中国	2022/12/20 09:30	2022/12/20 16:00	単日	新岩国変電所	新岩国連絡線2L	新岩国連絡線2号PD他探油工事	年間計画	新規		
0713237	中国	2023/01/24 09:00	2023/01/25 16:00	連続	新岡山変電所	新岡山連絡線1L	新岡山連絡線1LPD取替工事	年間計画	変更		
0713238	中国	2023/01/26 09:00	2023/01/27 16:00	連続	新岡山変電所	新岡山連絡線2L	新岡山連絡線2LPD取替工事	年間計画	変更		
0716226	中国	2023/03/06 09:00	2023/03/09 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	広島西幹線作業用接地板取付ほか工事(1L)	年間計画	新規		
0716257	中国	2023/03/06 09:00	2023/03/09 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	広島西幹線作業用接地板取付ほか工事(1L)	年間計画	新規		
0716227	中国	2023/03/13 09:00	2023/03/16 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	広島西幹線作業用接地板取付ほか工事(2L)	年間計画	新規		
0716258	中国	2023/03/13 09:00	2023/03/16 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	広島西幹線作業用接地板取付ほか工事(2L)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0713273	中国	2023/03/18 08:00	2023/05/23 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線1L	新広島幹線1L電線張替	年間計画	変更		
0713127	中国	2023/03/18 09:00	2023/03/19 17:00	毎日	新広島変電所	新広島幹線1L	新広島幹線1号関係普点	年間計画	変更		
0715331	中国	2023/03/18 09:00	2023/05/26 16:00	連続	新山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線	新山口連絡線CB他取替工事	年間計画	変更		
0716203	中国	2023/03/18 09:00	2023/05/26 16:00	連続	山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新山口連絡線CB他取替工事	年間計画	新規		
0716250	中国	2023/03/18 09:00	2023/05/26 16:00	連続	山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新山口連絡線CB他取替工事	年間計画	新規		
0715353	中国	2023/03/20 09:00	2023/05/23 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新広島幹線1L遮断器取替工事	年間計画	変更		
0715359	中国	2023/03/20 09:00	2023/03/21 16:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	直線スリッパ抵抗測定工事ほか	年間計画	変更		
0716237	中国	2023/03/27 09:00	2023/04/14 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線1L	新広島幹線1L鉄構塗装	年間計画	新規		
0716261	中国	2023/03/27 09:00	2023/04/14 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線1L	新広島幹線1L鉄構塗装	年間計画	新規		
0715531	中国	2023/04/01 09:00	2023/04/04 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	支持物塗装ほか工事	年間計画	変更		
0715468	中国	2023/04/04 09:00	2023/04/07 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	電線劣化調査工事(過流探傷調査)	年間計画	変更		
0715766	中国	2023/04/04 09:00	2023/04/13 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線1L	500kV新広島幹線1L鉄構塗装	年間計画	変更		
0716027	中国	2023/04/04 09:00	2023/04/08 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	支持物塗装工事(アーム部印口)	年間計画	変更		
0715532	中国	2023/04/05 09:00	2023/04/08 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715610	中国	2023/04/09 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	スベサ取替作業	年間計画	変更		
0715612	中国	2023/04/09 09:00	2023/04/14 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	220kV新広島連絡線スベサ取替ほか工事	年間計画	変更		
0715413	中国	2023/04/10 09:00	2023/04/10 17:00	毎日	新岩国変電所	新岩国連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新岩国連絡線1号関係機器点検	年間計画	変更		
0715611	中国	2023/04/15 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	スベサ取替工事	年間計画	変更		
0715613	中国	2023/04/15 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	220kV新広島連絡線スベサ取替ほか工事	年間計画	変更		
0715470	中国	2023/04/17 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715416	中国	2023/04/18 09:00	2023/04/20 16:00	連続	新倉敷変電所	岡山幹線1L	岡山幹線1L切替 (新倉敷(変)DCS取替工事)	年間計画	変更		
0715541	中国	2023/04/18 09:00	2023/04/19 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715417	中国	2023/04/25 09:00	2023/04/27 16:00	連続	新倉敷変電所	岡山幹線2L	岡山幹線2L切替 (新倉敷(変)DCS取替工事)	年間計画	変更		
0715474	中国	2023/04/29 09:00	2023/05/03 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715475	中国	2023/05/04 09:00	2023/05/08 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715407	中国	2023/05/06 09:00	2023/05/06 17:00	毎日	広島変電所	新広島連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	新広島連絡線2号関係機器普点	年間計画	変更		
0715401	中国	2023/05/08 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	新岡山変電所	新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	新広島幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0715444	中国	2023/05/08 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	接地端子整備工事ほか	年間計画	変更		
0715719	中国	2023/05/09 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	圧縮クランプ抵抗測定工事	年間計画	変更		
0715596	中国	2023/05/10 09:00	2023/05/10 17:00	毎日	山口変電所	山口幹線1L	基幹系IRS設置工事(220kV山口幹線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715597	中国	2023/05/11 10:00	2023/05/11 17:00	毎日	山口変電所	山口幹線2L	基幹系IRS設置工事(220kV山口幹線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715443	中国	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	接地端子整備工事ほか	年間計画	変更		
0715738	中国	2023/05/15 09:00	2023/05/19 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	がいし取替	年間計画	変更		
0715543	中国	2023/05/17 08:30	2023/05/18 16:30	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	電線劣化診断工事	年間計画	変更		
0715687	中国	2023/05/17 09:00	2023/05/17 16:00	毎日	広島中央線	広島西幹線2L	広島中央線普通点検工事2L	年間計画	変更		
0715715	中国	2023/05/17 09:00	2023/05/17 17:00	毎日	新西広島変電所	広島西幹線2L	基幹系IRS設置工事(広島西幹線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715686	中国	2023/05/18 09:00	2023/05/18 16:00	毎日	広島中央線	広島西幹線1L	広島中央線普通点検工事1L	年間計画	変更		
0715714	中国	2023/05/18 09:00	2023/05/18 17:00	毎日	新西広島変電所	広島西幹線1L	基幹系IRS設置工事(広島西幹線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715704	中国	2023/05/20 10:00	2023/05/20 16:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線1L	基幹系IRS設置工事(黒瀬幹線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715705	中国	2023/05/21 10:00	2023/05/21 16:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L	基幹系IRS設置工事(黒瀬幹線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715581	中国	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	圧縮引留クランプ劣化診断	年間計画	変更		
0715739	中国	2023/05/22 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	がいし取替	年間計画	変更		
0715702	中国	2023/05/22 10:00	2023/05/22 16:00	毎日	新広島変電所	新広島幹線1L	基幹系IRS設置工事(新広島幹線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715583	中国	2023/05/23 10:00	2023/05/23 12:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L	500kV中国西幹線1L803CB操作スイッチ修理	年間計画	変更		
0715389	中国	2023/05/25 09:00	2023/05/26 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国西幹線2LGIS他普通点検	年間計画	変更		
0715482	中国	2023/05/25 09:00	2023/05/28 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715672	中国	2023/05/25 09:00	2023/05/26 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国西幹線2L関係機器点検に伴う付帯工事	年間計画	変更		
0715643	中国	2023/05/25 09:00	2023/05/25 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	地線クランプ修理工事	年間計画	変更		
0715481	中国	2023/05/29 09:00	2023/06/01 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715388	中国	2023/05/30 09:00	2023/06/01 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国西幹線1LGIS他普通点検	年間計画	変更		
0715419	中国	2023/05/30 09:00	2023/06/01 16:00	連続	新倉敷変電所	新倉敷連絡線2L	新倉敷連絡線2L切替 (新倉敷(変)DCS取替工事)	年間計画	変更		
0715571	中国	2023/05/30 09:00	2023/06/01 16:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国西幹線1L関係点検に伴う付帯工事	年間計画	変更		
0715642	中国	2023/05/30 09:00	2023/05/30 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	地線クランプ修理工事	年間計画	変更		
0715621	中国	2023/05/30 10:00	2023/05/30 15:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1L#803CB操作SW修理	年間計画	変更		
0715728	中国	2023/06/03 09:30	2023/06/04 18:00	連続	新広島変電所	新広島幹線1L	500kVBP-A・B取替工事 (新広島幹線1L切替)	年間計画	変更		
0715609	中国	2023/06/05 10:00	2023/06/05 16:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L	新山口幹線1号LLS43R修理	年間計画	変更		
0715660	中国	2023/06/05 10:00	2023/06/05 16:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L	基幹系IRS設置工事 (新山口幹線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715664	中国	2023/06/06 10:00	2023/06/06 16:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線2L	基幹系IRS設置工事 (新山口幹線2L関係接続)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0715439	中国	2023/06/07 09:00	2023/06/07 16:00	単日	井原開閉所	広島東幹線1L/広島東幹線2L	広島東幹線フォルトロケータ除却工事	年間計画	変更		
0715729	中国	2023/06/10 09:30	2023/06/11 18:00	連続	新広島変電所	新広島幹線2L	500kVBP-A・B取替工事 (新広島幹線2L 切替)	年間計画	変更		
0715703	中国	2023/06/10 10:00	2023/06/10 16:00	単日	新広島変電所	新広島幹線2L	基幹系IRS設置工事(新広島幹線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715484	中国	2023/06/12 09:00	2023/06/16 16:00	毎日	新島取線	新島取線2L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0715689	中国	2023/06/13 09:00	2023/06/14 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	クランプ細密点検1L	年間計画	変更		
0715710	中国	2023/06/13 10:00	2023/06/13 16:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線1L	基幹系IRS設置工事(西島根幹線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715690	中国	2023/06/15 09:00	2023/06/16 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	クランプ細密点検2L	年間計画	変更		
0716011	中国	2023/06/15 09:30	2023/06/16 15:00	連続	新岡山変電所	井原連絡線1L	井原連絡線1LPD取替工事	年間計画	変更		
0715711	中国	2023/06/15 10:00	2023/06/15 16:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線2L	基幹系IRS設置工事(西島根幹線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715692	中国	2023/06/17 09:00	2023/06/18 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	地線防振装置取替ほか工事1L	年間計画	変更		
0715731	中国	2023/06/17 09:30	2023/06/18 18:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L	500kVBP-A・B取替工事 (新西広島幹線1L 切替)	年間計画	変更		
0715712	中国	2023/06/17 10:00	2023/06/17 16:00	単日	新西広島変電所	新西広島幹線1L	基幹系IRS設置工事(新西広島幹線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715693	中国	2023/06/24 09:00	2023/06/25 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	地線防振装置取替ほか工事2L	年間計画	変更		
0715730	中国	2023/06/24 09:30	2023/06/25 18:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L	500kVBP-A・B取替工事 (新西広島幹線2L 切替)	年間計画	変更		
0715713	中国	2023/06/24 10:00	2023/06/24 16:00	単日	新西広島変電所	新西広島幹線2L	基幹系IRS設置工事(新西広島幹線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715669	中国	2023/07/01 10:00	2023/07/01 16:00	単日	東山口変電所	東山口幹線1L	基幹系IRS設置工事 (東山口幹線1L関係接続)	年間計画	変更		
0715681	中国	2023/07/02 10:00	2023/07/02 16:00	単日	東山口変電所	東山口幹線2L	基幹系IRS設置工事 (東山口幹線2L関係接続)	年間計画	変更		
0715749	中国	2023/07/05 09:00	2023/07/07 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0715452	中国	2023/09/16 08:00	2023/11/21 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線2L	新広島幹線2L電線張替	年間計画	変更		
0715764	中国	2023/09/16 09:00	2023/11/21 17:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新広島幹線2L遮断器取替工事	年間計画	変更		
0715755	中国	2023/09/18 09:00	2023/09/29 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線1L/220kV甲1母線/220kV乙1母線	220kV東山口連絡線1号関係機器塗装	年間計画	変更		
0715722	中国	2023/09/19 09:00	2023/09/19 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線2L	直線スリーブ抵抗測定工事	年間計画	変更		
0715469	中国	2023/09/20 09:00	2023/09/20 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線2L	電線劣化調査工事(過流探傷調査)	年間計画	変更		
0715492	中国	2023/09/25 09:00	2023/09/28 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715429	中国	2023/09/26 09:00	2023/09/26 17:00	単日	南山口変電所	南山口支線1L	南山口支線1号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0715720	中国	2023/09/26 09:00	2023/09/29 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	圧縮クランプ抵抗測定工事	年間計画	変更		
0715430	中国	2023/09/27 09:00	2023/09/27 17:00	単日	南山口変電所	南山口支線2L	南山口支線2号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0715406	中国	2023/10/02 09:00	2023/10/03 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線2L/220kV甲1母線/220kV乙1母線	東山口連絡線2号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0715464	中国	2023/10/02 09:00	2023/10/06 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715493	中国	2023/10/02 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715614	中国	2023/10/02 09:00	2023/12/22 16:00	連続	山口変電所	山口幹線1L	220kV山口幹線1号CB他取替工事	年間計画	変更		
0715644	中国	2023/10/02 09:00	2023/10/03 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線2L/220kV甲1母線/220kV乙1母線	東山口連絡線2号甲乙ZLS表示回路修理工事	年間計画	変更		
0715383	中国	2023/10/03 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV北松江幹線1号機器普通点検	年間計画	変更		
0715465	中国	2023/10/10 09:00	2023/10/14 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0716241	中国	2023/10/10 09:00	2023/10/12 16:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	塔上避雷がいし取替	年間計画	変更		
0715498	中国	2023/10/16 09:00	2023/10/27 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線1L	新広島幹線1L鉄構塗装	年間計画	変更		
0715534	中国	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715540	中国	2023/10/16 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715618	中国	2023/10/25 10:00	2023/10/25 17:00	単日	山口変電所	山口幹線2L	220kV山口幹線1号CB他取替工事 (2号CTレシオ変更)	年間計画	変更		
0715426	中国	2023/10/29 09:30	2023/10/31 17:00	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線1L/#3MTr/東岡山連絡線2L	220kV東岡山連絡線1Lほか停電切替 【220kV BPIレレー取替工事】	年間計画	変更		
0715537	中国	2023/10/30 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715402	中国	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	新岡山変電所	新広島幹線2L	新広島幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0715538	中国	2023/11/06 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715615	中国	2023/11/06 09:00	2023/11/10 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検ほか工事	年間計画	変更		
0715737	中国	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	広島西幹線	広島西幹線1L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0715488	中国	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715501	中国	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0715740	中国	2023/11/07 09:00	2023/11/07 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線2L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0715489	中国	2023/11/13 09:00	2023/11/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715502	中国	2023/11/13 09:00	2023/11/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0715569	中国	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715616	中国	2023/11/13 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更		
0715436	中国	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	黒瀬変電所	黒瀬幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	黒瀬幹線1号関係機器点検	年間計画	変更		
0715437	中国	2023/11/20 09:00	2023/11/20 16:00	単日	黒瀬変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	黒瀬幹線2号関係機器点検	年間計画	変更		
0715570	中国	2023/11/20 09:00	2023/11/24 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715765	中国	2023/11/22 09:00	2023/11/22 17:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線1L	新広島幹線1LCB CT比変更	年間計画	変更		
0715521	中国	2023/11/23 09:30	2023/11/25 17:30	連続	新山口変電所	中国西幹線1L	中国西幹線リレー取替(1号切替)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0715525	中国	2023/11/23 09:30	2023/11/25 17:30	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1LRy取替	年間計画	変更		
0715561	中国	2023/11/23 09:30	2023/11/23 11:30	単日	新山口変電所	中国西幹線1L	中国西幹線FL除却(1号切離し)	年間計画	変更		
0715522	中国	2023/11/26 09:30	2023/11/28 17:30	毎日	新山口変電所	中国西幹線2L	中国西幹線リレー取替(2号切替)	年間計画	変更		
0715526	中国	2023/11/26 09:30	2023/11/28 17:30	毎日	西島根変電所	中国西幹線2L	中国西幹線2LRy取替	年間計画	変更		
0715562	中国	2023/11/26 09:30	2023/11/26 11:30	単日	新山口変電所	中国西幹線2L	中国西幹線FL除却(2号切離し)	年間計画	変更		
0715447	中国	2023/12/05 09:00	2023/12/08 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	接地端子整備工事	年間計画	変更		
0715511	中国	2023/12/12 09:00	2023/12/13 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更		
0715448	中国	2023/12/19 09:00	2023/12/22 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	接地端子整備工事	年間計画	変更		
0715512	中国	2023/12/25 09:00	2023/12/26 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更		
0715450	中国	2024/01/17 09:00	2024/01/19 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線2L	接地端子整備工事	年間計画	変更		
0715434	中国	2024/01/22 09:00	2024/01/22 17:00	単日	黒瀬変電所	大崎火力線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	大崎火力線1号関係機器普点	年間計画	変更		
0715460	中国	2024/01/22 09:00	2024/01/25 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715548	中国	2024/01/23 09:00	2024/01/25 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	架線金具取替工事	年間計画	変更		
0715461	中国	2024/01/29 09:00	2024/02/01 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715549	中国	2024/01/29 09:00	2024/01/31 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	架線金具取替工事	年間計画	変更		
0715505	中国	2024/03/02 09:00	2024/03/02 17:00	単日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更		
0715605	中国	2024/03/02 09:00	2024/03/03 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリーブ細密点検	年間計画	変更		
0715742	中国	2024/03/02 09:00	2024/03/03 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0715506	中国	2024/03/09 09:00	2024/03/09 17:00	単日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更		
0715607	中国	2024/03/09 09:00	2024/03/10 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリーブ細密点検	年間計画	変更		
0715744	中国	2024/03/09 09:00	2024/03/10 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0715606	中国	2024/03/15 09:00	2024/03/15 17:00	単日	東山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2号乙CE上部寸法調整	年間計画	変更		
0715608	中国	2024/03/16 09:00	2024/03/18 17:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L/500kV乙1母線	新山口幹線1号乙CE上部寸法調整ほか	年間計画	変更		
0715453	中国	2024/03/23 08:00	2024/05/27 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線1L	新広島幹線1L電線張替	年間計画	変更		
0715533	中国	2024/03/25 09:00	2024/03/29 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715539	中国	2024/03/25 09:00	2024/03/29 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更		
0715721	中国	2024/03/26 09:00	2024/03/26 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線1L	直線スリーブ抵抗測定工事	年間計画	変更		
0715623	中国	2024/03/29 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	新広島幹線1L遮断器ほか取替工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0810917	四国	2022/04/06 08:30	2022/04/06 12:30	単日	麻SS	麻線1L	【麻ss187kVオシロ取替】ケーブル切替、確認試験、ICrリレー-FL機能撤去	年間計画	更新		
0812187	四国	2022/04/06 08:30	2022/04/06 12:30	単日	讃岐SS	麻線1L	【麻ss187kVオシロ取替】讃岐ss麻線1LICrリレー-FL機能撤去	年間計画	更新		
0813085	四国	2022/04/06 08:30	2022/04/08 17:00	毎日	高松SS	高松線2L 麻線2L	高松線2L CB塗装修繕 【麻ss187kVオシロ取替】ケーブル切替、確認試験、ICrリレー-FL機能撤去	年間計画	更新		
0810918	四国	2022/04/06 12:30	2022/04/06 17:30	単日	麻SS	麻線2L	【麻ss187kVオシロ取替】讃岐ss麻線2LICrリレー-FL機能撤去	年間計画	更新		
0812188	四国	2022/04/06 12:30	2022/04/06 17:30	単日	讃岐SS	麻線2L	【麻ss187kVオシロ取替】讃岐ss麻線2LICrリレー-FL機能撤去	年間計画	更新		
0810920	四国	2022/04/07 08:30	2022/04/14 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No121,124,130 計3基	年間計画	更新		
0813086	四国	2022/04/11 08:30	2022/04/13 17:00	毎日	高松SS	高松線1L	高松線1L CB塗装修繕	年間計画	更新		
0811044	四国	2022/04/12 08:30	2022/04/13 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線1L	GCB細密点検L・甲・乙-LS細密点検,LPD普点,架線金具(コナ防止キャップ)修繕	年間計画	更新		
0811053	四国	2022/04/14 08:30	2022/04/15 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線2L	GCB細密点検L・甲・乙-LS細密点検,LPD普点,架線金具(コナ防止キャップ)修繕	年間計画	更新		
0812190	四国	2022/04/14 08:30	2022/04/14 17:30	単日	広見SS	広見線1L	広見線1L GCB細点・碍子清掃,L-LS普点	年間計画	更新		
0810921	四国	2022/04/15 08:30	2022/04/22 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No121,124,130 計3基	年間計画	更新		
0812193	四国	2022/04/15 08:30	2022/04/15 17:30	単日	広見SS	広見線2L	広見線2L GCB細点・碍子清掃,L-LS普点	年間計画	更新		
0811063	四国	2022/04/16 08:30	2022/04/28 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線93他建替 No.93～96間2L移線、緊線、検査	年間計画	更新		
0810931	四国	2022/04/18 08:00	2022/04/20 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装 (No.52,53,61～63,5基)	年間計画	変更		
0810932	四国	2022/04/25 08:00	2022/04/27 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装 (No.52,53,61～63,5基)	年間計画	変更		
0813087	四国	2022/04/25 08:00	2022/04/25 17:30	単日	讃岐SS	麻線2L	讃岐SS 麻線2L白相GCB漏油修繕	年間計画	更新		
0810929	四国	2022/05/09 08:00	2022/05/11 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・腕金塗装 (No.35～39,5基)	年間計画	更新		
0810930	四国	2022/05/09 08:00	2022/05/11 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・腕金塗装 (No.35～39,5基)	年間計画	更新		
0811029	四国	2022/05/09 08:00	2022/05/10 17:30	毎日	高知SS	新改高知線1L	新改高知線1L-CB細点1、甲・乙・L-LS細点、L-PD普点、CBコキング・塗装修繕	年間計画	更新		
0810912	四国	2022/05/09 08:30	2022/05/20 17:30	連続	讃岐SS	高松線2L	【讃岐CB取替(高松1,2L)】高松線2L CB,LLS,甲乙LS,LPD取替,制御ケーブル切替 総合動作試験 社内検査	年間計画	更新		
0811168	四国	2022/05/09 08:30	2022/05/13 17:30	毎日	送電線	松山東線1L	初期点検 松山東線 No.13～21 計12基	年間計画	更新		
0812202	四国	2022/05/09 08:30	2022/05/11 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.7,10,34 計3基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新		
0812615	四国	2022/05/09 08:30	2022/05/13 17:30	毎日	送電線	松山東線1L	・初期点検 No.72～85,100 計15基	年間計画	更新		
0813046	四国	2022/05/10 08:30	2022/05/11 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	腕金塗装 No.27～33 計7基	年間計画	更新		
0811050	四国	2022/05/12 08:00	2022/05/13 17:30	毎日	高知SS	新改高知線2L	新改高知線2L-CB細点1、甲・乙・L-LS細点、L-PD普点、CBコキング・塗装修繕	年間計画	更新		
0812208	四国	2022/05/12 08:30	2022/05/14 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.7,10,34 計3基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新		
0813047	四国	2022/05/12 08:30	2022/05/13 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	腕金塗装 No.27～33 計7基	年間計画	更新		
0811171	四国	2022/05/16 08:30	2022/05/20 17:30	毎日	送電線	松山東線2L	初期点検 松山東線 No.13-21 計12基	年間計画	更新		
0812232	四国	2022/05/16 08:30	2022/05/20 17:30	毎日	送電線	松山東線2L	・初期点検 No.72～85,100 計15基	年間計画	更新		
0812625	四国	2022/05/16 08:30	2022/05/20 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線45他建替 架線工事2L	年間計画	更新		
0811128	四国	2022/05/23 08:30	2022/06/10 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改45他建替 架線工事1L 社内試験(絶縁抵抗試験実施、試充電実施)	年間計画	更新		
0812217	四国	2022/05/24 08:30	2022/05/24 12:30	単日	阿波SS	阿波国府線1L	阿波ssオシロ取替工事 ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0812219	四国	2022/05/24 12:30	2022/05/24 17:30	単日	阿波SS	阿波国府線2L	阿波ssオシロ取替工事 ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0812222	四国	2022/05/25 08:30	2022/05/25 12:30	単日	阿波SS	阿波鳴門線1L	阿波ssオシロ取替工事 ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0812223	四国	2022/05/25 12:30	2022/05/25 17:30	単日	阿波SS	阿波鳴門線2L	阿波ssオシロ取替工事 ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0812224	四国	2022/05/30 08:30	2022/05/31 17:30	毎日	川内SS	松山幹線2L	GCBフランジコキング修繕,架線金具(コナ防止キャップ)修繕	年間計画	更新		
0810927	四国	2022/06/01 08:00	2022/06/03 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・腕金塗装 (No.35～39,5基)	年間計画	変更		
0810928	四国	2022/06/01 08:00	2022/06/03 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・腕金塗装 (No.35～39,5基)	年間計画	変更		
0810909	四国	2022/06/01 08:30	2022/06/14 17:30	連続	讃岐SS	高松線1L	【讃岐CB取替(高松1,2L)】高松線1L CB,LLS,甲乙LS,LPD取替,制御ケーブル切替 総合動作試験 社内検査	年間計画	変更		
0812203	四国	2022/06/01 08:30	2022/06/02 17:30	毎日	川内SS	松山幹線1L	GCBフランジコキング修繕,架線金具(コナ防止キャップ)修繕,CBフランジ修繕	年間計画	更新		
0813445	四国	2022/06/06 08:00	2022/06/10 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・圧縮接続管点検 (No.32,37,39,46～49,7基)	年間計画	更新		
0813446	四国	2022/06/06 08:00	2022/06/10 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・圧縮接続管点検 (No.32,37,39,46～49,7基)	年間計画	更新		
0811150	四国	2022/06/14 08:30	2022/06/28 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改45他建替 架線工事2L 社内試験(絶縁抵抗試験実施、試充電実施)	年間計画	更新		
0811253	四国	2022/07/01 08:30	2022/07/13 17:30	連続	大洲SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1Lリレー切替(リロフット)	年間計画	更新		
0811254	四国	2022/07/01 08:30	2022/07/13 17:30	連続	川内SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1Lリレー切替(リロフット)	年間計画	更新		
0812248	四国	2022/07/04 07:30	2022/07/04 17:30	単日	東予SS	本川線1L	東予SS 本川線1L屋外鉄構鳥害対策修繕	年間計画	更新		
0811152	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.68～73 計6基	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0811541	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.97～102 計6基	年間計画	更新		
0812233	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/08 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・スベーサ補修 No.23～25、27～30 計5径間	年間計画	更新		
0812253	四国	2022/07/11 07:30	2022/07/11 17:30	単日	東予SS	本川線2L	東予SS 本川線2L屋外鉄構鳥害対策修繕	年間計画	変更		
0812234	四国	2022/07/11 08:30	2022/07/15 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・スベーサ補修 No.23～25、27～30 計5径間	年間計画	更新		
0811154	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/22 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.68～73 計6基	年間計画	更新		
0811262	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/26 17:30	連続	大洲SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2Lリレー切替(トロフィット)	年間計画	更新		
0811263	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/26 17:30	連続	川内SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2Lリレー切替(トロフィット)	年間計画	更新		
0811542	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/22 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.97～102 計6基	年間計画	更新		
0811149	四国	2022/07/25 08:30	2022/07/29 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・特定直線スリーブ点検 No.67～68,71～72,77～78,81～82,85～86 計5径間 17箇所 ・腕金塗装 No.72 計1基	年間計画	更新		
0811151	四国	2022/08/01 08:30	2022/08/05 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・特定直線スリーブ点検 No.67～68,71～72,77～78,81～82,85～86 計5径間 21箇所 ・腕金塗装 No.72 計1基	年間計画	更新		
0811145	四国	2022/08/23 08:30	2022/08/26 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	・特定圧縮クランプ低抵抗測定 No.0～1,39 計2基 ・初期点検(架線金具) No.67～69(大番含む) 計3基 ・特定直線スリーブ低抵抗測定 No.11～12,61～62 計2径間	年間計画	変更		
0811146	四国	2022/08/25 08:00	2022/08/31 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	腕金塗装 No.126,155～158 計5基	年間計画	更新		
0811028	四国	2022/08/30 08:00	2022/08/31 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.117～120,4基)	年間計画	更新		
0811153	四国	2022/08/30 08:30	2022/09/14 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.9～11,30,37,39 計6基	年間計画	更新		
0811155	四国	2022/08/30 08:30	2022/09/14 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.9～11,30,37,39 計6基	年間計画	更新		
0812236	四国	2022/08/31 08:30	2022/09/02 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.60～高知SS 計6基 架線金具補修	年間計画	更新		
0811034	四国	2022/09/01 08:00	2022/09/02 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.117～120,4基)	年間計画	更新		
0812633	四国	2022/09/01 08:00	2022/09/07 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	腕金塗装 No.126,155～158 計5基	年間計画	更新		
0812238	四国	2022/09/05 08:30	2022/09/07 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.60～高知SS 計6基 架線金具補修	年間計画	更新		
0812260	四国	2022/09/12 08:40	2022/09/16 17:20	毎日	東予SS	西条線1L	東予SS 西条線1L区画屋外鉄構塗装	年間計画	更新		
0811136	四国	2022/09/13 08:00	2022/09/13 17:00	単日	井川SS	三島東線1L	三島東線1L GCB細密点検、LLS普通点検	年間計画	更新		
0812591	四国	2022/09/13 08:00	2022/09/13 12:00	単日	井川SS	丙ブス(187kV)	三島東線1L丙側LS細密点検	年間計画	更新		
0811137	四国	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	井川SS	三島東線1L	三島東線1L結合装置特別点検	年間計画	更新		
0811172	四国	2022/09/14 08:00	2022/09/14 17:00	単日	井川SS	三島東線2L	三島東線2L GCB細密点検、LLS普通点検	年間計画	更新		
0811173	四国	2022/09/14 09:00	2022/09/14 17:00	単日	井川SS	三島東線2L	三島東線2L結合装置特別点検	年間計画	更新		
0812243	四国	2022/09/15 08:00	2022/09/15 12:00	単日	大川SS	大川支線1L	(大川ss自動オンシロ取替)ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0812244	四国	2022/09/15 13:00	2022/09/15 17:00	単日	大川SS	大川支線2L	(大川ss自動オンシロ取替)ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0812246	四国	2022/09/20 08:30	2022/09/21 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.132 計1基	年間計画	更新		
0812247	四国	2022/09/21 08:30	2022/09/21 17:30	単日	広見SS	広見線1L	広見線1L CBコ-キング修繕	年間計画	更新		
0812254	四国	2022/09/26 08:30	2022/09/27 17:30	連続	高松SS	高松線3L	L-LS,ES/バックン点検+細点L-PD普点	年間計画	変更		
0812250	四国	2022/09/27 08:30	2022/09/28 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.132 計1基	年間計画	変更		
0812251	四国	2022/09/27 08:30	2022/09/27 17:30	単日	広見SS	広見線2L	広見線2L CBコ-キング修繕	年間計画	変更		
0812594	四国	2022/09/27 08:30	2022/09/30 17:30	連続	送電線	讃岐鳴門線2L	讃岐鳴門線136他OPGW張替 2L No.136～No.144 計8径間	年間計画	更新		
0812257	四国	2022/09/28 08:30	2022/09/29 17:30	連続	高松SS	高松線4L	L-LS,ES/バックン点検+細点L-PD普点	年間計画	変更		
0811148	四国	2022/10/03 08:30	2022/10/07 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	・特定圧縮クランプ低抵抗測定 No.39 計1基 ・初期点検(架線金具) No.67～69(大番含む) 計3基 ・特定直線スリーブ低抵抗測定 No.11～12,41～42,52～53 計3径間	年間計画	更新		
0812262	四国	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	送電線	大洲南幹線1L	大洲南幹線79他建替に伴う、No.80腕金原寸調査	年間計画	更新		
0812264	四国	2022/10/05 08:30	2022/10/05 12:30	単日	川内SS	川内幹線1L	架線金具(コナ防止キャップ)修繕	年間計画	更新		
0812266	四国	2022/10/05 12:30	2022/10/05 17:30	単日	川内SS	川内幹線2L	架線金具(コナ防止キャップ)修繕	年間計画	更新		
0812267	四国	2022/10/06 08:30	2022/10/06 17:30	単日	川内SS	大洲北幹線1L	架線金具(コナ防止キャップ)修繕,DAC盤AOS修繕	年間計画	更新		
0812271	四国	2022/10/07 08:30	2022/10/07 17:30	単日	川内SS	大洲北幹線2L	架線金具(コナ防止キャップ)修繕,DAC盤AOS修繕	年間計画	更新		
0811192	四国	2022/10/11 08:30	2022/10/15 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.16～19 計4基	年間計画	更新		
0811187	四国	2022/10/17 08:30	2022/10/21 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.16～19 計4基 ・光CT(故障点評定装置)撤去 東予SS.No.15,27,37 計3基、1箇所[四国中央東幹線他監視システム除却]	年間計画	更新		
0811197	四国	2022/10/26 08:00	2022/10/26 17:00	単日	井川SS	新改幹線1L	新改幹線1L GCB細密点検、L-LS/E-LS普通点検	年間計画	変更		
0812274	四国	2022/10/26 08:30	2022/10/26 17:30	単日	井川SS	新改幹線1L	井川SS 新改幹線 1L結合装置特別点検	年間計画	変更		
0811208	四国	2022/11/01 08:30	2022/11/05 17:30	連続	送電線	新改高知線2L	新改高知線2他建替 新改高知線No.4鉄塔組立(上部1/4面)	年間計画	更新		
0811215	四国	2022/11/07 08:30	2022/11/25 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	新改高知線2他建替 新改高知線No.4鉄塔組立(上部3/4面)、新改高知線1L側OPGW 移線・張替・延線・緊線・検査	年間計画	更新		
0812283	四国	2022/11/07 08:30	2022/11/07 12:30	単日	讃岐SS	吉野川線1L	(吉野川線他I-FL除却)光ケーブル・制御ケーブル撤去	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0811228	四国	2022/11/07 09:00	2022/11/07 12:30	単日	松山SS	松山幹線1L	VSS取替に伴うケーブル切替	年間計画	変更		
0811229	四国	2022/11/07 12:30	2022/11/07 16:00	単日	松山SS	松山幹線2L	VSS取替に伴うケーブル切替	年間計画	変更		
0812286	四国	2022/11/07 12:30	2022/11/07 16:30	単日	讃岐SS	吉野川線2L	〔吉野川線他1-FL除却〕光ケーブル・制御ケーブル撤去	年間計画	更新		
0811255	四国	2022/11/08 08:30	2022/11/09 17:30	連続	讃岐SS	吉野川線1L	GCB細密点検、丙丁L-LS普通点検	年間計画	変更		
0812627	四国	2022/11/08 08:30	2022/11/09 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	腕金塗装 No.27～33 計7基	年間計画	変更		
0812629	四国	2022/11/10 08:30	2022/11/11 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	腕金塗装 No.27～33 計7基	年間計画	変更		
0811247	四国	2022/11/15 08:30	2022/11/19 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	(保安停止)新改高知線2他建替 新改高知線1L側OPGW 張替・延線・緊線・検査	年間計画	更新		
0812291	四国	2022/11/15 08:30	2022/11/16 17:30	連続	松山SS	松山西線1L	松山西線1L GCB細密点検、L-LS細密点検〔密閉箱〕、乙LS普通点検	年間計画	変更		
0811201	四国	2022/11/16 08:00	2022/11/17 17:00	連続	井川SS	新改幹線2L	新改幹線2L GCB細密点検、L-LS/E-LS普通点検、GCBダッシュボックス修繕	年間計画	変更		
0812293	四国	2022/11/17 08:30	2022/11/18 17:30	連続	松山SS	松山西線2L	松山西線2L GCB細密点検、L-LS細密点検〔密閉箱〕、乙LS普通点検	年間計画	変更		
0811250	四国	2022/11/28 08:30	2022/12/09 17:30	連続	送電線	新改高知線2L	新改高知線2他建替 新改高知線2L 移線・延線・緊線・検査 2L側OPGW 移線・張替・延線・緊線・検査	年間計画	更新		
0812280	四国	2022/11/28 08:30	2022/11/28 12:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L	〔吉野川線他1-FL除却〕光ケーブル・制御ケーブル撤去	年間計画	更新		
0812281	四国	2022/11/28 12:30	2022/11/28 16:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線2L	〔吉野川線他1-FL除却〕光ケーブル・制御ケーブル撤去	年間計画	更新		
0812275	四国	2022/11/29 08:00	2022/11/29 18:00	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線1L	讃岐鳴門線1L GCB、甲、乙、L、E-LS細密点検、L、E-LSパッキン点検	年間計画	更新		
0812278	四国	2022/11/30 08:00	2022/11/30 18:00	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線2L	・讃岐鳴門線2L GCB、乙、L、E-LS細密点検、L、E-LSパッキン点検、甲LS普通点検 ・DAC盤(讃岐2L)修繕	年間計画	更新		
0811217	四国	2022/12/06 08:30	2022/12/07 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	GCB細密点検、L-LS細密点検、L-LSパッキン点検	年間計画	更新		
0811222	四国	2022/12/08 08:30	2022/12/09 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	GCB細密点検、L-LS細密点検、L-LSパッキン点検	年間計画	更新		
0810933	四国	2022/12/12 08:30	2022/12/13 17:30	連続	讃岐SS	高松線3L	GCB細密点検、L-LS細密点検	年間計画	更新		
0812677	四国	2022/12/12 08:30	2022/12/18 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具補修:No.128,142,159～鳴門SS 計8基	年間計画	更新		
0812298	四国	2022/12/13 08:30	2022/12/19 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	新改高知線2他建替 新改高知線1L 移線・延線・緊線・検査	年間計画	更新		
0810934	四国	2022/12/14 08:30	2022/12/15 17:30	連続	讃岐SS	高松線4L	GCB細密点検、L-LS細密点検	年間計画	更新		
0812678	四国	2022/12/20 08:30	2022/12/26 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具補修:No.128,159～鳴門SS 計7基	年間計画	更新		
0811091	四国	2023/01/17 08:00	2023/01/20 18:00	連続	阿波SS	阿波鳴門線1L	・阿波鳴門線1L GIS/CB,LLS,ELS)細点 ・阿波鳴門線1L GIS(LLS,ELS)電装品修繕 ・現地箱制御器具点検	年間計画	更新		
0811112	四国	2023/01/23 08:00	2023/01/26 18:00	連続	阿波SS	阿波鳴門線2L	・阿波鳴門線2L GIS/CB,LLS,ELS)細点 ・阿波鳴門線2L GIS(LLS,ELS)電装品修繕 ・現地箱制御器具点検	年間計画	更新		
0811268	四国	2023/02/14 08:00	2023/02/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装(No.17,18,2基)	年間計画	更新		
0813107	四国	2023/02/14 08:00	2023/02/14 17:30	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	讃岐SS 四国中央東幹線1L ヒータ修繕	年間計画	更新		
0811278	四国	2023/02/14 08:30	2023/02/15 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.60,62 計2基	年間計画	更新		
0812296	四国	2023/02/14 08:30	2023/02/14 17:30	単日	送電線	四国中央東幹線1L	・No.92腕金塗装およびNo.94架線金具補修	年間計画	更新		
0812616	四国	2023/02/15 08:30	2023/02/15 16:30	単日	大洲SS	伊方北幹線1L	伊方北幹線、伊方南幹線リレー隣回線条件変更に伴うケーブル切替	年間計画	変更		
0812617	四国	2023/02/15 08:30	2023/02/15 16:30	単日	大洲SS	伊方北幹線2L	伊方北幹線、伊方南幹線リレー隣回線条件変更に伴うケーブル切替	年間計画	変更		
0812618	四国	2023/02/15 08:30	2023/02/15 16:30	単日	大洲SS	伊方南幹線2L	伊方北幹線、伊方南幹線リレー隣回線条件変更に伴うケーブル切替	年間計画	変更		
0811269	四国	2023/02/20 08:00	2023/02/23 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装(No.17,18,2基)	年間計画	更新		
0813056	四国	2023/02/20 08:00	2023/02/20 17:30	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	讃岐SS 四国中央東幹線2L ヒータ修繕	年間計画	更新		
0811288	四国	2023/02/20 08:30	2023/02/21 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.60,62 計2基	年間計画	変更		
0812302	四国	2023/02/20 08:30	2023/02/20 17:30	単日	送電線	四国中央東幹線2L	・No.92腕金塗装およびNo.94架線金具補修	年間計画	更新		
0811271	四国	2023/03/01 08:30	2023/03/08 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.6,21,22 計3基	年間計画	更新		
0811272	四国	2023/03/01 08:30	2023/03/08 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 No.5～9 計4径間	年間計画	更新		
0812317	四国	2023/03/01 08:30	2023/03/06 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・腕金塗装 No.25～28,51,52 計6基	年間計画	更新		
0811280	四国	2023/03/09 08:30	2023/03/16 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.6,21,22 計3基	年間計画	更新		
0811281	四国	2023/03/09 08:30	2023/03/16 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 No.5～9 計4径間	年間計画	更新		
0812318	四国	2023/03/09 08:30	2023/03/14 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	・腕金塗装 No.25～28,51,52 計6基	年間計画	更新		
0812319	四国	2023/03/13 08:40	2023/03/15 17:20	連続	東予SS	四国中央中幹線2L	東予SS 中幹線2L油槽ユニット修繕	年間計画	更新		
0811195	四国	2023/03/18 08:30	2023/03/19 17:30	連続	讃岐SS	香川線1L	GCB細密点検、L-LS,ES細密点検、L-LS,ESパッキン点検	年間計画	変更		
0811203	四国	2023/03/20 08:30	2023/03/21 17:30	連続	讃岐SS	香川線2L	GCB細密点検、L-LS,ES細密点検、L-LS,ESパッキン点検	年間計画	変更		
0811235	四国	2023/03/22 08:30	2023/03/23 17:30	連続	香川SS	香川線1L	香川線1L GIS細密点検	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0811525	四国	2023/03/22 08:30	2023/03/23 17:30	連続	讃岐SS	香川線1L	香川線1L FL用結合装置特別点検	年間計画	変更		
0811237	四国	2023/03/24 08:30	2023/03/25 17:30	連続	香川SS	香川線2L	香川線2L GIS細密点検	年間計画	変更		
0811526	四国	2023/03/24 08:30	2023/03/25 17:30	連続	讃岐SS	香川線2L	香川線2L FL用結合装置特別点検	年間計画	変更		
0812350	四国	2023/04/04 08:40	2023/04/04 17:20	単日	西条SS	松山東線1L	松山東1L-CB(細)、甲乙LS(普、細)、L-LS(普、細)、LPD(普)	年間計画	更新		
0812334	四国	2023/04/05 08:30	2023/04/14 17:30	毎日	送電線	松山幹線1L	がいし・金具取替 松山幹線 No.5.6(川内幹線No.6.7併架) 計2基	年間計画	更新		
0812335	四国	2023/04/05 08:30	2023/04/14 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	がいし・金具取替 川内幹線 No.6.7(松山幹線No.5.6併架) 計2基	年間計画	更新		
0812337	四国	2023/04/06 08:30	2023/04/11 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・腕金塗装 No.136.138 計2基	年間計画	更新		
0812343	四国	2023/04/06 08:30	2023/04/11 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・腕金塗装 136.138 計2基	年間計画	変更		
0813103	四国	2023/04/09 08:30	2023/04/15 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.135～142 計8基	年間計画	更新		
0812341	四国	2023/04/10 08:30	2023/04/21 17:30	連続	讃岐SS	高松線3L	【讃岐CB取替(高松3.4L)】高松線3L CB、LLS、甲乙LS、LPD取替、制御ケーブル切替、総合動作試験、社内検査	年間計画	更新		
0812552	四国	2023/04/13 08:30	2023/04/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.38.70 計2基	年間計画	変更		
0813090	四国	2023/04/13 08:30	2023/04/14 17:30	連続	広見SS	広見線1L	広見線1L乙LS取替	年間計画	更新		
0813061	四国	2023/04/16 08:30	2023/04/22 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 No.135～142 計8基	年間計画	更新		
0812353	四国	2023/04/17 08:30	2023/04/26 17:30	毎日	送電線	松山幹線2L	がいし・金具取替 松山幹線 No.5.6(川内幹線No.6.7併架) 計2基	年間計画	変更		
0812354	四国	2023/04/17 08:30	2023/04/26 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	がいし・金具取替 川内幹線 No.6.7(松山幹線No.5.6併架) 計2基	年間計画	変更		
0812553	四国	2023/04/20 08:30	2023/04/21 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.38.70 計2基	年間計画	変更		
0813092	四国	2023/04/20 08:30	2023/04/21 17:30	連続	広見SS	広見線1L	広見線1L甲LS取替	年間計画	更新		
0813094	四国	2023/04/24 08:30	2023/04/27 17:30	連続	広見SS	広見線1L	広見線1L L-LS・LE・VT取替	年間計画	更新		
0813104	四国	2023/04/24 08:30	2023/04/27 17:30	毎日	送電線	阿南火力線2L	架線金具点検、阿南火力線No.56～61 計6基	年間計画	更新		
0812359	四国	2023/05/08 08:30	2023/05/19 17:30	連続	讃岐SS	高松線4L	【讃岐CB取替(高松3.4L)】高松線3L CB、LLS、甲乙LS、LPD取替、制御ケーブル切替、総合動作試験、社内検査	年間計画	更新		
0813095	四国	2023/05/09 08:30	2023/05/12 17:30	連続	広見SS	広見線2L	広見線2L L-LS・LE・VT取替	年間計画	更新		
0812362	四国	2023/05/15 08:00	2023/05/18 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装 (No.15～18.57～60:8基)	年間計画	更新		
0812363	四国	2023/05/15 08:00	2023/05/15 12:30	単日	新改PS	新改幹線1L	【#2MTR3次CUB他取替】新改幹線1L関係 制御ケーブル切替、試験	年間計画	更新		
0812366	四国	2023/05/15 12:30	2023/05/15 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	【#2MTR3次CUB他取替】新改幹線2L関係 制御ケーブル切替、試験	年間計画	更新		
0812367	四国	2023/05/16 08:00	2023/05/16 12:30	単日	新改PS	新改高知線1L	【#2MTR3次CUB他取替】新改高知線1L関係 制御ケーブル切替、試験	年間計画	更新		
0812368	四国	2023/05/16 12:30	2023/05/16 17:30	単日	新改PS	新改高知線2L	【#2MTR3次CUB他取替】新改高知線2L関係 ケーブル切替、試験	年間計画	更新		
0813096	四国	2023/05/17 08:30	2023/05/18 17:30	連続	広見SS	広見線2L	広見線2L乙LS取替	年間計画	更新		
0812377	四国	2023/05/22 08:00	2023/05/25 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装 (No.15～18.57～60:8基)	年間計画	更新		
0812383	四国	2023/05/29 08:30	2023/05/30 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	大川支線1L GIS細密点検	年間計画	更新		
0813098	四国	2023/05/29 08:30	2023/05/30 17:30	連続	広見SS	広見線2L	広見線2L甲LS取替	年間計画	更新		
0812385	四国	2023/05/31 08:30	2023/06/01 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	大川支線2L GIS細密点検	年間計画	更新		
0812389	四国	2023/06/05 08:30	2023/06/06 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	腕金塗装 No.30.31 計2基	年間計画	更新		
0812394	四国	2023/06/07 08:30	2023/06/08 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	腕金塗装 No.30.31 計2基	年間計画	更新		
0812395	四国	2023/06/07 12:40	2023/06/07 13:50	単日	讃岐SS	高松線2L	【讃岐CB取替(高松3.4L)】乙丁BS CB試充電に伴う設備専有	年間計画	更新		
0812390	四国	2023/06/12 08:30	2023/06/12 12:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線1L	鳴門ssN-FL ハレット取込	年間計画	変更		
0812391	四国	2023/06/12 12:30	2023/06/12 17:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線2L	鳴門ssN-FL ハレット取込	年間計画	変更		
0812392	四国	2023/06/13 08:30	2023/06/13 12:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	鳴門ssN-FL ハレット取込	年間計画	変更		
0812393	四国	2023/06/13 12:30	2023/06/13 17:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線2L	鳴門ssN-FL ハレット取込	年間計画	変更		
0813066	四国	2023/06/14 08:30	2023/06/15 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・鉄塔腕金塗装 No.60.61 計2基	年間計画	更新		
0813067	四国	2023/06/19 08:30	2023/06/20 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・鉄塔腕金塗装 No.60.61 計2基	年間計画	更新		
0812398	四国	2023/06/20 08:30	2023/07/03 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・ダンパ補修 No.1～27 計27基	年間計画	更新		
0812399	四国	2023/06/20 08:30	2023/07/03 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・ダンパ補修 No.1～27基 計27基	年間計画	更新		
0812402	四国	2023/06/26 08:30	2023/06/30 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.91～96 計6基	年間計画	更新		
0812403	四国	2023/06/26 08:30	2023/06/30 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.91～96 計6基	年間計画	更新		
0812446	四国	2023/07/03 08:30	2023/07/06 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.20～22 計3基	年間計画	変更		
0812597	四国	2023/07/04 08:30	2023/09/27 17:30	連続	送電線	大洲南幹線1L	大洲南幹線79他建替に伴う、No79、81、82鉄塔組立、No78～83移線、鉄塔・架線検査、社内検査(絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験)甲種接地操作あり	年間計画	更新		
0812598	四国	2023/07/04 08:30	2023/09/27 17:30	連続	送電線	大洲南幹線2L	大洲南幹線79他建替に伴う、No79、81、82鉄塔組立、No78～83電線移線、鉄塔・架線検査、社内検査(絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験)甲種接地操作あり	年間計画	更新		
0812465	四国	2023/07/10 08:30	2023/07/13 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.20～22 計3基	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0812404	四国	2023/07/19 08:30	2023/07/25 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・スベーサ補修 No.36～37.41～44.45～46.48～50 計7径間 ・腕金塗装 No.54,76,91 計3基	年間計画	更新		
0812407	四国	2023/08/28 08:30	2023/09/12 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・がいし取替 No.11,12,14,15 計5基	年間計画	更新		
0812408	四国	2023/08/29 08:30	2023/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・腕金塗装 No.6,9,12,22,24,34 計6基	年間計画	更新		
0812409	四国	2023/08/29 08:30	2023/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・腕金塗装 No.6,9,12,22,24,34 計6基	年間計画	更新		
0812410	四国	2023/08/30 08:00	2023/08/31 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線53他建替 鉄塔腕金改造 No.52,53 計2基	年間計画	更新		
0812415	四国	2023/09/05 08:00	2023/10/06 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線53他建替 2L架線工事、社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)	年間計画	更新		
0812424	四国	2023/09/21 08:30	2023/09/21 17:30	単日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.104～106 計3基 初期点検	年間計画	更新		
0812427	四国	2023/09/25 08:00	2023/09/28 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.109～116:8基)、ダンパ補修(讃岐鳴門線No.46～49:4基)	年間計画	更新		
0812428	四国	2023/09/25 08:30	2023/09/26 17:30	連続	川内SS	川内幹線1L	GCB細点操作機構OH	年間計画	更新		
0812433	四国	2023/09/27 08:30	2023/09/29 17:30	連続	井川SS	新改幹線2L	井川SS 新改幹線2L 赤白黒相 LT, CC他撤去 引下げ線復旧	年間計画	更新		
0812434	四国	2023/09/27 08:30	2023/09/29 17:30	連続	井川SS	新改幹線2L	井川SS 新改幹線2L引下げリード線修繕	年間計画	更新		
0812435	四国	2023/09/27 08:30	2023/09/28 17:30	連続	川内SS	川内幹線2L	GCB細点操作機構OH	年間計画	更新		
0812443	四国	2023/10/02 08:00	2023/10/05 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.109～116:8基))、ダンパ補修(讃岐鳴門線No.46～49:4基)	年間計画	更新		
0812444	四国	2023/10/02 08:00	2023/10/05 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・圧縮接続管点検7基	年間計画	更新		
0812445	四国	2023/10/02 08:00	2023/10/05 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・圧縮接続管点検7基	年間計画	更新		
0812469	四国	2023/10/11 08:00	2023/10/31 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線53他建替 1L架線工事、社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)	年間計画	更新		
0812422	四国	2023/10/11 08:30	2023/10/13 17:30	連続	井川SS	新改幹線1L	井川SS 新改幹線1L 赤白黒相 LT, CC他撤去 引下げ線復旧	年間計画	変更		
0812423	四国	2023/10/11 08:30	2023/10/13 17:30	連続	井川SS	新改幹線1L	井川SS 新改幹線1L引下げリード線修繕	年間計画	変更		
0812470	四国	2023/10/11 08:30	2023/10/31 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線99他建替 No.98-101間 1L移線(一部張替)、緊線、検査	年間計画	更新		
0812603	四国	2023/11/01 08:00	2023/11/01 18:00	単日	阿波SS	甲ブス(500kV)	No.2連TR1次甲LS細点	年間計画	変更		
0812512	四国	2023/11/01 08:30	2023/11/02 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・OPGW張替 No.11～13 計3径間に伴う保安停止	年間計画	変更		
0813072	四国	2023/11/06 08:00	2023/11/17 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具補修 讃岐鳴門線No.147～148,150～153 計6基	年間計画	更新		
0812448	四国	2023/11/06 08:30	2023/11/06 17:30	単日	三島SS	三島西線1L	DC100V盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験 工事件名:三島SS No.1.2所内Cub他取替	年間計画	更新		
0813073	四国	2023/11/06 08:30	2023/11/08 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	総点検 南阿波幹線?2～84 内18基 鉄塔腕金塗装 No.75 計1基	年間計画	更新		
0812451	四国	2023/11/07 08:30	2023/11/07 17:30	単日	三島SS	三島西線2L	DC100V盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験 工事件名:三島SS No.1.2所内Cub他取替	年間計画	更新		
0812520	四国	2023/11/07 08:30	2023/12/29 17:30	連続	送電線	四国中央中幹線2L	四国中央中幹線97他建替(四国中央中幹線2L:No.96～No.97, No.100～No.101移線, TACSR410mm2×4, KTACSR120mm2), No.95～No.97, No.100～No.101OPGW張替(OPGW 170mm2×2条))	年間計画	更新		
0812521	四国	2023/11/07 08:30	2023/11/09 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.28～33 計6基 架線金具補修	年間計画	更新		
0813074	四国	2023/11/07 08:30	2023/11/08 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	・腕金塗装 No.68,69 計2基	年間計画	更新		
0812455	四国	2023/11/08 08:30	2023/11/08 17:30	単日	三島SS	三島東線1L	DC100V盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験 工事件名:三島SS No.1.2所内Cub他取替	年間計画	更新		
0812461	四国	2023/11/09 08:30	2023/11/09 17:30	単日	三島SS	三島東線2L	DC100V盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験 工事件名:三島SS No.1.2所内Cub他取替	年間計画	更新		
0812609	四国	2023/11/09 08:30	2023/11/09 17:30	単日	阿波SS	甲ブス(500kV)	南阿波幹線2L 甲LS細点	年間計画	更新		
0812530	四国	2023/11/14 08:30	2023/11/16 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.28～33 計6基 架線金具補修	年間計画	更新		
0812531	四国	2023/11/14 08:30	2023/11/15 17:30	連続	香川SS	香川線1L	香川線1L GIS修繕	年間計画	更新		
0812549	四国	2023/11/14 08:30	2023/11/22 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	ラインスベーサ補修 四国中央中幹線 川内SS～No.4 計4径間	年間計画	更新		
0813079	四国	2023/11/15 08:00	2023/11/15 17:30	単日	送電線	香川線1L	・避雷器点検(南JS,北JS)	年間計画	更新		
0813081	四国	2023/11/16 08:00	2023/11/16 17:30	単日	送電線	香川線2L	・初期点検(南JS～北JS) ・避雷器点検(南JS,北JS)	年間計画	更新		
0812535	四国	2023/11/16 08:30	2023/11/17 17:30	連続	香川SS	香川線2L	香川線2L GIS修繕	年間計画	更新		
0813083	四国	2023/11/20 08:00	2023/12/01 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具補修 讃岐鳴門線No.147～148,150～153 計6基	年間計画	更新		
0812413	四国	2023/11/20 08:30	2023/11/22 17:30	連続	井川SS	三島東線1L	井川SS 三島東線1L 赤白黒相 LT, CC他撤去 引下げ線復旧	年間計画	変更		
0812414	四国	2023/11/20 08:30	2023/11/22 17:30	連続	井川SS	三島東線1L	井川SS 三島東線1L引下げリード線修繕	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0812540	四国	2023/11/21 08:30	2023/11/29 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.74～79 計6基	年間計画	更新		
0812614	四国	2023/11/21 08:30	2023/11/29 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.74～79 計6基	年間計画	更新		
0812417	四国	2023/11/27 08:30	2023/11/29 17:30	連続	井川SS	三島東線2L	井川SS 三島東線2L 赤白黒相 LT, CC他撤去 引下げ線復旧	年間計画	変更		
0812418	四国	2023/11/27 08:30	2023/11/29 17:30	連続	井川SS	三島東線2L	井川SS 三島東線2L引下げリード線修繕	年間計画	変更		
0812546	四国	2024/01/04 08:30	2024/02/25 17:30	毎日	東予SS	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線No.64鉄塔敷地内の西条光中継所建屋除却工事(建築G実施)にともない、建屋が四国中央中幹線1Lの近傍であることから、保安停止を実施する。	年間計画	更新		
0812547	四国	2024/01/04 08:30	2024/02/25 17:30	連続	送電線	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線97他建替(四国中央中幹線1L:No.96～No.97, No.100～No.101移線(TACSR410mm2×4,KTACSR120mm2)No.95～No.97, No.100～No.101 OPGW張替(OPGW 170mm2×2))	年間計画	更新		
0813084	四国	2024/01/09 08:30	2024/01/10 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・腕金塗装 No.68,69 計2基	年間計画	更新		
0812548	四国	2024/01/16 08:30	2024/01/24 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 川内SS～No.4 計4径間	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920656	九州	2022/03/31 23:00	2022/06/24 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920275	九州	2022/04/01 08:30	2022/06/24 17:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920413	九州	2022/04/02 09:00	2022/04/04 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線□3、14、15 一般部鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0922690	九州	2022/04/05 07:00	2022/04/05 19:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 110kV2号 NGR/都城ss 6-120[加圧停止]/都城ss 20-120[加圧停止]/都城ss 20-50[加圧停止]/都城ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。	年間計画	新規		
0920414	九州	2022/04/05 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線□3、14、15 一般部鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0920473	九州	2022/04/06 09:00	2022/04/08 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線□3、14、15 一般部鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0916777	九州	2022/04/08 08:10	2022/04/08 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV1号母線/西福岡ss 66kV1号母線	220/66kV 300MVA×1 ▲220/66kV 180MVA×2	年間計画	更新		
0921532	九州	2022/04/08 09:30	2022/04/16 16:30	毎日	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	1L 上相 径間スペーサ □-2~□間(□-1から2個目)カムピン抜き忘れ 2L 上相 若側 接地スペーサ撤去	年間計画	新規		
0921944	九州	2022/04/11 09:00	2022/04/12 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(腕金部)(1L)【2022年度】	年間計画	変更	制約有	
0922781	九州	2022/04/12 08:00	2022/04/15 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/12 運開)	鉄塔防錆 西佐世保武雄線□・27・39	年間計画	新規		
0922877	九州	2022/04/12 08:00	2022/04/15 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/12 運開)	鉄塔防錆 西佐世保武雄線□・27・39	年間計画	新規		
0921586	九州	2022/04/13 08:00	2022/04/13 19:00	単日	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]	「業務依頼・連絡 変保2021-04」に基づき、50-70GISブッシングUT測定及び修繕を実施する	年間計画	変更		
0920304	九州	2022/04/13 08:00	2022/06/22 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 6-120 [加圧停止]	220kVCB×2	年間計画	新規		
0920685	九州	2022/04/13 08:00	2022/06/22 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 6-120 [加圧停止]	220kVCB×2	年間計画	変更		
0921945	九州	2022/04/13 09:00	2022/04/14 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(腕金部)(2L)【2022年度】	年間計画	変更	制約有	
0922495	九州	2022/04/13 08:00	2022/06/22 18:00	連続	脊振ss	220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 6-120[加圧停止]	220kVCB×2	年間計画	変更		
0921587	九州	2022/04/14 08:00	2022/04/15 19:00	毎日	脊振ss	500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80[加圧停止]	「業務依頼・連絡 変保2021-04」に基づき、50-80GISブッシングUT測定及び修繕を実施する。	年間計画	変更		
0917225	九州	2022/04/14 08:00	2022/04/14 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連変保護リレー盤 A、B系 [ロック]	苅北ss 1号連変保護リレー盤 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	更新		
0917228	九州	2022/04/21 07:10	2022/04/21 18:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]	北熊本ss 20T-10 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	更新		
0917611	九州	2022/04/21 07:10	2022/04/21 18:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]	北熊本ss 20T-10 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	更新		
0921966	九州	2022/04/22 09:00	2022/04/22 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV 西佐世保武雄線1L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事(知見寺地区)のうち充電試験	年間計画	変更		
0920474	九州	2022/04/25 09:00	2022/04/27 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線□3、14、15 一般部鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0917595	九州	2022/04/27 08:30	2022/04/27 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 20-33 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更		
0917596	九州	2022/04/27 08:30	2022/04/27 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 20-33 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917597	九州	2022/04/27 09:00	2022/04/27 17:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 20-33 線路PD コンデンサ形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0922689	九州	2022/04/27 15:40	2022/04/27 17:50	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 220kV2号母線/柏田ss 加圧経路(柏田線2L~220kV#2母線)	柏田ss2号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。	年間計画	新規		
0922081	九州	2022/04/28 09:00	2022/04/28 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L	木佐木ss 20-33 線路PD コンデンサ形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920391	九州	2022/05/01 08:30	2022/05/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	北九州ss 20-233・E LS 外部点検を行う。	年間計画	新規		
0920415	九州	2022/05/01 08:30	2022/05/01 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 20-20	西谷ss 20-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	新規		
0920392	九州	2022/05/01 09:00	2022/05/01 17:00	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	北九州ss 20-233 LS 引留焼洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	新規		
0920393	九州	2022/05/01 09:00	2022/05/01 16:00	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	北九州ss 20-233 LPD 簡易点検を行う。	年間計画	新規		
0920416	九州	2022/05/01 09:00	2022/05/01 16:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 20-20	西谷ss 20-23 LPD 簡易点検を行う。	年間計画	新規		
0920217	九州	2022/05/09 08:00	2022/05/11 18:00	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	(分岐)御館連絡線口-1(新設)~先方ST 鉄塔1基 A160×2 0.1km (本線)御館連絡線口~E2、鉄塔1基 A160×2 0.3km	年間計画	変更		
0920218	九州	2022/05/09 08:00	2022/05/10 18:00	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔防錆	年間計画	変更		
0920219	九州	2022/05/09 08:00	2022/05/10 18:00	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔ボルト修繕	年間計画	変更		
0921698	九州	2022/05/09 09:00	2022/05/09 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]/東九州ss BP+LB(A) (50-60関係)/東九州ss BP+LB(B) (50-60関係)/東九州ss SSC遮断装置(B) (50-60関係)	東九州SS系統分離箇所変更(50-60 A切離し)	年間計画	変更	制約有	
0922048	九州	2022/05/09 09:00	2022/05/09 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(知見寺地区)のうちN o. 70ジャンパ開放	年間計画	変更		
0916716	九州	2022/05/10 08:00	2022/05/10 18:00	単日	長崎ss	長崎ss 220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/長崎ss 20-50[加圧停止]	長崎ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921709	九州	2022/05/10 08:00	2022/05/10 18:00	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 中九州幹線1L/熊本ss 50-70	業務依頼連絡 変保 2021-4により、プッシングの健全性(UT測定、防水処理状況)確認を行う。	年間計画	変更		
0920220	九州	2022/05/10 09:00	2022/05/11 17:00	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所 E3	年間計画	変更		
0920221	九州	2022/05/10 09:00	2022/05/11 17:00	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所 E27、28、29	年間計画	変更		
0917559	九州	2022/05/10 10:00	2022/05/13 17:00	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss 20-60[加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L DZ盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(A)/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2PT自動切替盤 (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-60関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0920256	九州	2022/05/10 09:30	2022/05/13 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(B)/脊振ss A系直流所内盤(2) NFB42「切」(2LA用)	脊振ss 220kV脊振伊都線PCM+DZ盤改造(伊都ssCB設置工事関連)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920637	九州	2022/05/10 09:00	2022/05/13 18:00	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM +DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM +DZ(B)/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 6-120[加圧停止]/脊振ss A系直流所内盤(2) NFB42「切」(2LA用)	脊振ss 220kV脊振伊都線PCM+DZ盤改造(伊都ssCB設置工事関連)	年間計画	変更		
0921710	九州	2022/05/11 08:00	2022/05/11 18:00	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 中九州幹線2L/熊本ss 50-80	業務依頼連絡 変保 2021-4により、ブッシングの健全性(UT測定、防水処理状況)確認を行う。	年間計画	変更		
0917978	九州	2022/05/11 09:00	2022/06/30 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps～#70 東佐世保分岐)	区間: E29～E33 鉄塔建替1基 (E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	変更		
0921699	九州	2022/05/11 09:00	2022/05/11 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP+LB(B)/東九州ss BP+LB(A) (50-60関係)/東九州ss BP+LB(B) (50-60関係)	東九州SS系統分離箇所変更(50-60 B切離し)	年間計画	変更	制約有	
0922227	九州	2022/05/11 09:00	2022/05/11 17:00	単日	西佐世保ss	西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/西佐世保ss 20-20[加圧停止]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) P CM(A)	業務指示(制7-10)に従い、配電盤の機能維持工事を実施する。	年間計画	変更		
0920222	九州	2022/05/12 08:00	2022/05/14 18:00	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	(分岐)御館連絡線口-1(新設)～先方ST 鉄塔1基 A160×2 0.1km (本線)御館連絡線口～E2、鉄塔1基 A160×2 0.3km	年間計画	変更		
0920223	九州	2022/05/12 08:00	2022/05/14 18:00	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	長崎幹線E1～72 2L 径間スペース取替 6個×3相=18個	年間計画	変更		
0920224	九州	2022/05/12 08:00	2022/05/13 18:00	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔防錆	年間計画	変更		
0920225	九州	2022/05/12 08:00	2022/05/13 18:00	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔ボルト修繕	年間計画	変更		
0921726	九州	2022/05/12 08:00	2022/05/12 18:00	単日	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線1L/中九州ss 50-70	業務依頼連絡 変保 2021-4により、ブッシングの健全性(UT測定、防水処理状況)確認を行う。	年間計画	変更		
0920226	九州	2022/05/12 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 E3	年間計画	変更		
0920227	九州	2022/05/12 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 E27、28、29	年間計画	変更		
0922083	九州	2022/05/12 09:00	2022/05/12 17:00	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]	【新設】 20-110GCB、20-112LS 【除却】 20-110GCB、20-112、20A-1LS	年間計画	変更		
0922131	九州	2022/05/12 09:00	2022/05/12 17:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV 東佐世保分岐線2L/東佐世保ss 20-20 [加圧停止]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L P CM+DZ(A)	業務指示(制7-10)に従い、配電盤の機能維持工事を実施する。	年間計画	変更		
0921727	九州	2022/05/13 08:00	2022/05/13 18:00	単日	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線2L/中九州ss 50-80	業務依頼連絡 変保 2021-4により、ブッシングの健全性(UT測定、防水処理状況)確認を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917558	九州	2022/05/16 10:00	2022/05/19 17:00	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L/東福岡ss 20-50 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L DZ盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(A)/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L P CM(B)/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV自動オンロ盤 (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-50関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0922782	九州	2022/05/17 08:00	2022/05/20 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/12 運開)	鉄塔防錆 西佐世保武雄線口・27・39	年間計画	新規		
0922878	九州	2022/05/17 08:00	2022/05/20 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/12 運開)	鉄塔防錆 西佐世保武雄線口・27・39	年間計画	新規		
0920274	九州	2022/05/17 08:30	2022/05/18 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L[予防停止]	220kV 脊振西福岡線1L[予防停止]	220/66kV 300MVA×1 ▲220/66kV 180MVA×2	年間計画	新規		
0920724	九州	2022/05/17 08:30	2022/05/18 16:30	毎日	220kV 柏田線1L	220kV 柏田線1L	220kV 一ツ瀬柏田線 口1 航空標識塗装修繕を実施。 (2ヶ年契約:2021～2022年度のうち2022年度施工分)	年間計画	変更		
0920276	九州	2022/05/17 09:30	2022/05/20 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-70関係)/東福岡ss 220kV自動オンロ盤 (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-70関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	新規		
0920404	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	腐食ボルトの取替 FB 1基	年間計画	新規		
0920464	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	腐食ボルトの取替 FB 1基	年間計画	変更		
0920465	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	筑豊線防錆塗装 作業箇所:口1、12、13、14、15 計5基	年間計画	変更		
0921649	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/18 17:00	単日	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50-20[加圧停止]	【業務依頼・連絡 佐電設変2021-7】に基づき、西九州ss50-20GISユニットブッシングの超音波探傷測定を行う。 期限:2022年度上期	年間計画	変更		
0921737	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50-80[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(B)	宮崎ss 50-80GISユニット磁器碍管(送電線側3本)の超音波探傷測定を実施する。	年間計画	変更		
0920725	九州	2022/05/19 08:30	2022/05/20 16:30	毎日	220kV 柏田線2L	220kV 柏田線2L	220kV 一ツ瀬柏田線 口1 航空標識塗装修繕を実施。 (2ヶ年契約:2021～2022年度のうち2022年度施工分)	年間計画	変更		
0920395	九州	2022/05/20 09:00	2022/05/20 17:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンティング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンティング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921693	九州	2022/05/23 09:00	2022/05/23 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43RCA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43RCB[ロック]/東九州ss 50-50/東九州ss BP+LB(A) (50-50関係)/東九州ss BP+LB(B) (50-50関係)	東九州SS系統分離箇所変更(50-50 A切離し)	年間計画	変更	制約有	
0920274	九州	2022/05/24 08:30	2022/05/25 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L[予防停止]	220kV 脊振西福岡線1L[予防停止]	220/66kV 300MVA×1 ▲220/66kV 180MVA×2	年間計画	新規		
0921694	九州	2022/05/24 09:00	2022/05/24 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43RCA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43RCB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP+LB(B)/東九州ss BP+LB(A) (50-50関係)/東九州ss BP+LB(B) (50-50関係)	東九州SS系統分離箇所変更(50-50 B切離し)	年間計画	変更	制約有	
0920277	九州	2022/05/24 09:30	2022/05/27 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-80関係)/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV自動オンロ盤 (20-80関係)/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-80関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	新規		
0920407	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	腐食ボルトの取替 F3 1基	年間計画	新規		
0920456	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:00	単日	中央ss	中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20 [加圧停止]	中央ss20-20GISユニットDS他の操作箱防触修繕実施する。	年間計画	変更		
0920467	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	腐食ボルトの取替 F3 1基	年間計画	変更		
0920468	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	筑豊線防錆塗装 作業箇所:□1、12、13、14、15 計5基	年間計画	変更		
0920455	九州	2022/05/26 09:00	2022/05/26 17:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20[加圧停止]	ブッシング上部碍害セメンティング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンティング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	変更		
0917044	九州	2022/05/29 08:00	2022/05/31 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうちジャンパ接続(東九州ST)	年間計画	変更	制約有	
0921559	九州	2022/05/29 08:00	2022/05/31 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうちジャンパ接続(東九州ST)	年間計画	変更	制約有	
0916761	九州	2022/05/30 08:30	2022/05/30 17:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss 20-93E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0920279	九州	2022/05/30 08:30	2022/05/30 17:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss 20-93E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920660	九州	2022/05/30 08:30	2022/05/30 17:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss 20-93E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922115	九州	2022/05/30 09:00	2022/05/30 17:00	単日	武雄ss	武雄ss 20-20I加圧停止/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L PCM(A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L PCM(B)/武雄ss 220kVローカルバックアップ盤 トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 220kV母線保護盤 トリップ回路監視 [ロック]	武雄ss 20-20 220KVガスシャ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920394	九州	2022/05/31 08:30	2022/05/31 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20-80I加圧停止	北九州ss 20-80 GCB 外部点検を行う。	年間計画	新規		
0920454	九州	2022/05/31 08:30	2022/05/31 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20-80I加圧停止	北九州ss 20-80 GCB 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0918695	九州	2022/05/31 08:00	2022/06/21 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	220kV東福岡住吉線ケーブル張替工事(3号線No. 15~住吉ss)に伴い、住吉ss220kV#3MTr1次EL室の解体・組立を実施する。(依頼文書:2019年10月31日)	年間計画	更新		
0920296	九州	2022/05/31 08:00	2022/06/21 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	220kV東福岡住吉線ケーブル張替工事(3号線No. 15~住吉ss)に伴い、住吉ss220kV#3MTr1次EL室の解体・組立を実施する。(依頼文書:2019年10月31日)	年間計画	新規		
0916765	九州	2022/05/31 09:30	2022/06/03 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(B)/東福岡ss 20-90 [加圧停止]/東福岡ss 220kV #1、2BP (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-35 [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2PT自動切替盤 (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-90関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	更新		
0920283	九州	2022/05/31 09:30	2022/06/03 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(B)/東福岡ss 20-90 [加圧停止]/東福岡ss 220kV #1、2BP (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-35 [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2PT自動切替盤 (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-90関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	新規		
0920664	九州	2022/05/31 09:30	2022/06/03 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(B)/東福岡ss 20-90 [加圧停止]/東福岡ss 220kV #1、2BP (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-35 [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2PT自動切替盤 (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-90関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916766	九州	2022/06/01 09:30	2022/06/01 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	更新		
0920285	九州	2022/06/01 09:30	2022/06/01 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	新規		
0920666	九州	2022/06/01 09:30	2022/06/01 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更		
0916767	九州	2022/06/02 09:30	2022/06/02 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	更新		
0920286	九州	2022/06/02 09:30	2022/06/02 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	新規		
0920667	九州	2022/06/02 09:30	2022/06/02 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更		
0917923	九州	2022/06/06 09:00	2022/06/10 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 20-50/220kV 唐津西九州線1L/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L DZ盤/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L PCM(A)/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L PCM(B)	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0922084	九州	2022/06/06 09:00	2022/06/06 17:00	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]	【新設】 20-110GCB、20-112LS 【除却】 20-110GCB、20-112、20A-1LS	年間計画	変更		
0920536	九州	2022/06/07 08:30	2022/06/08 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	架線金具修繕□30、40.9	年間計画	変更		
0917067	九州	2022/06/08 08:00	2022/06/08 13:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-30 (2022/06 連開)[加圧停止]/東九州ss 50-40 (2022/06 連開)[加圧停止]	500kV日向幹線新設工事のうち使用前自主検査(絶縁抵抗測定、選相)	年間計画	変更	制約有	
0921697	九州	2022/06/08 08:00	2022/06/08 13:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-30 (2022/06 連開)[加圧停止]/東九州ss 50-40 (2022/06 連開)[加圧停止]	500kV日向幹線新設工事のうち使用前自主検査(絶縁抵抗測定、選相)	年間計画	変更	制約有	
0920290	九州	2022/06/08 09:00	2022/06/08 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220KV負荷時タップ切替装置電動操作機構外部点検を行う。	年間計画	新規		
0920291	九州	2022/06/08 09:00	2022/06/08 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	住吉ss 3号主変電圧調整盤 配電盤 LR盤 27・59Ry点検(アナログ)を行う。	年間計画	新規		
0920292	九州	2022/06/08 09:00	2022/06/08 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220kV変圧器外部点検を行う。	年間計画	新規		
0920677	九州	2022/06/10 08:00	2022/06/24 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	220kV東福岡住吉線ケーブル張替工事(3号線No. 15~住吉ss)に伴い、住吉ss220kV#3MTr1次EL室の解体・組立を実施する。(依頼文書:2019年10月31日)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921536	九州	2022/06/10 09:00	2022/06/18 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	取替区間: E65～E77 9径間 E88～E96 8径間	年間計画	変更		
0921804	九州	2022/06/10 09:00	2022/06/10 17:00	単日	220kV 鹿児島北線1L	220kV 鹿児島北線1L	220kV鹿児島幹線E0-1(人吉ss)電線切離し	年間計画	変更		
0921805	九州	2022/06/10 09:00	2022/06/10 17:00	単日	220kV 鹿児島北線2L	220kV 鹿児島北線2L	220kV鹿児島幹線E0-1(人吉ss)電線切離し	年間計画	変更		
0921757	九州	2022/06/14 08:00	2022/06/15 18:00	毎日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線1L/南九州ss 20-50 [加圧停止]	南九州ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921758	九州	2022/06/14 08:00	2022/06/14 18:00	単日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線1L PCM盤/220kV 鹿児島北線1L/南九州ss 20-50[加圧停止]	南九州ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検(三菱, 200-SFMT, 2000A)を行う。	年間計画	変更		
0921759	九州	2022/06/14 08:00	2022/06/14 18:00	単日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線1L/南九州ss 20-50[加圧停止]	南九州ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921760	九州	2022/06/15 08:00	2022/06/15 18:00	単日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線1L/南九州ss 20-50[加圧停止]	南九州ss 220kV鹿児島北線1L(P7～P8) 屋外鉄構外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916757	九州	2022/06/15 08:30	2022/06/15 17:30	単日	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	平成29年より終端箱のシリコン油採油を実施しており、赤坂ss側2号線青相において一酸化炭素の数値が高く検出されるなど不明な数値データが確認されていることから、再度シリコン油の採油・分析を実施し、検出ガスの数値変化を調査するものである。 (赤坂ss2L青相採油)	年間計画	更新		
0922498	九州	2022/06/15 09:00	2022/06/16 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 LR盤/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 TP+DD盤/伊都ss 6-120 [加圧停止]	福岡総制依頼により主変電力量測定回路の修繕を行う。 (LR盤にUP潮流計測回路追加)	年間計画	変更		
0916722	九州	2022/06/20 08:30	2022/06/20 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L CR-A [ロック]/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L CR-B [ロック]	唐津ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916723	九州	2022/06/20 08:30	2022/06/20 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-60 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916724	九州	2022/06/20 08:30	2022/06/20 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920538	九州	2022/06/20 08:30	2022/06/20 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器 測定試験(簡易点検)を行う。	年間計画	変更		
0922500	九州	2022/06/20 08:30	2022/06/20 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 20-63 ヒンジ部分解体点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更		
0916726	九州	2022/06/20 09:00	2022/06/20 17:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-63 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916727	九州	2022/06/20 09:00	2022/06/20 17:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-63線路PD 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916728	九州	2022/06/20 09:00	2022/06/20 17:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-63 L側SP碍子 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916729	九州	2022/06/20 09:00	2022/06/20 17:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 20-63 20-63線路SP分岐母線点検を行う。	年間計画	変更		
0917922	九州	2022/06/20 09:00	2022/06/24 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 20-60/220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L DZ盤/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L PCM(A)/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L PCM(B)	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0921509	九州	2022/06/20 09:00	2022/08/26 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間: E20～E29 亘長: 3.7km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0921549	九州	2022/06/20 09:00	2022/08/26 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間: E36～E41 亘長: 2.2km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0921551	九州	2022/06/20 09:00	2022/06/21 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	南九州幹線(年間停止申請用)	年間計画	変更		
0917913	九州	2022/06/21 08:30	2022/06/21 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L CR-A/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L CR-B	西九州ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920537	九州	2022/06/21 08:30	2022/06/22 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	架線金具修繕 E0、40.9	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921575	九州	2022/06/22 07:00	2022/06/22 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線2L/豊前ss 50-20	白相ブッシング下部吸湿レベルがレベル2であるため吸湿状況の確認を行う。また赤・青相の上部セメンチング部のUT測定を行う。	年間計画	変更		
0917917	九州	2022/06/22 08:30	2022/06/22 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917918	九州	2022/06/22 08:30	2022/06/22 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-63 ヒンジ部分解体点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更		
0917921	九州	2022/06/22 09:00	2022/06/22 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 220kV1号 磚子洗浄装置 20-63廻り 磚洗ノズル外部点検(支持SP含む)を行う。	年間計画	変更		
0920535	九州	2022/06/22 09:00	2022/06/22 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器 測定試験(簡易点検)を行う。	年間計画	変更		
0921576	九州	2022/06/23 07:00	2022/06/23 18:00	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60	本工事は、2021年2月19日(金)豊前ss 50-20ユニット線路側ブッシング部(赤相)ガス漏れの障害があったことを受け、【業務依頼・連絡 2021-北支電-6】に基づき、豊前ss及び北九州ssGISブッシングの健全性確認を行う。	年間計画	変更	制約有	
0922085	九州	2022/06/23 09:00	2022/06/23 17:00	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]	【新設】 20-110GCB、20-112LS 【除却】 20-110GCB、20-112、20A-1LS	年間計画	変更		
0916762	九州	2022/06/24 07:30	2022/06/24 12:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)/東福岡ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0916774	九州	2022/06/24 07:30	2022/06/24 12:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0920280	九州	2022/06/24 07:30	2022/06/24 12:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)/東福岡ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920293	九州	2022/06/24 07:30	2022/06/24 12:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920661	九州	2022/06/24 07:30	2022/06/24 12:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L(2022/06 運開)/東福岡ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920674	九州	2022/06/24 07:30	2022/06/24 12:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2022/06 運開)/住吉ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0916760	九州	2022/06/24 12:30	2022/06/24 16:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0916775	九州	2022/06/24 12:30	2022/06/24 16:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0920278	九州	2022/06/24 12:30	2022/06/24 16:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920294	九州	2022/06/24 12:30	2022/06/24 16:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920659	九州	2022/06/24 12:30	2022/06/24 16:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L(2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920675	九州	2022/06/24 12:30	2022/06/24 16:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	3号線ケーブル張替 (OF→CV) 区間: □5MH～住吉ss (3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0916768	九州	2022/06/27 08:30	2022/06/27 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	更新		
0916769	九州	2022/06/27 08:30	2022/06/27 13:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110[加圧停止]/住吉ss 66kV1号母線/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	更新		
0920287	九州	2022/06/27 08:30	2022/06/27 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	新規		
0920288	九州	2022/06/27 08:30	2022/06/27 13:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110[加圧停止]/住吉ss 66kV1号母線/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	新規		
0920668	九州	2022/06/27 08:30	2022/06/27 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	変更		
0920669	九州	2022/06/27 08:30	2022/06/27 13:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110[加圧停止]/住吉ss 66kV1号母線/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	変更		
0916758	九州	2022/06/27 09:30	2022/06/30 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-70関係)/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-70関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	更新		
0920657	九州	2022/06/27 09:30	2022/06/30 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/東福岡ss 20-70[加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-70関係)/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-70関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0916770	九州	2022/06/27 12:00	2022/06/27 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 66kV2号母線/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920289	九州	2022/06/27 12:00	2022/06/27 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 66kV2号母線/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	新規		
0920670	九州	2022/06/27 12:00	2022/06/27 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 66kV2号母線/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	変更		
0921968	九州	2022/06/30 09:00	2022/06/30 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps～#70 東佐世保分岐)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(知見寺地区)のうち試充電試験	年間計画	変更		
0922049	九州	2022/06/30 14:00	2022/06/30 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	区間: E29～E33 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	変更		
0916759	九州	2022/07/04 09:30	2022/07/07 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-80関係)/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-80関係)/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-80関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	更新		
0920658	九州	2022/07/04 09:30	2022/07/07 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-80関係)/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-80関係)/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-80関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0917226	九州	2022/07/05 07:00	2022/07/07 19:00	毎日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	苅北ss 50-130 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	更新		
0917227	九州	2022/07/05 07:00	2022/07/05 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	苅北ss 6-130 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	更新		
0920749	九州	2022/07/05 07:00	2022/07/05 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	o50-131DS操作機構部オイルタンク-取付金具発錆修繕を実施 ・操作機構部オイルタンク-取付金具修繕を実施(懸案 No.20H01083)	年間計画	変更		
0922740	九州	2022/07/05 09:00	2022/07/05 17:00	単日	豊前ss	中央ss 500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50-30	2021年11月25日に標記UT測定(超音波探傷測定)実施の結果、豊前ss50-30GIS線路側ブッシング(赤相)が吸湿レベル2(白、青相はレベル1)であったため再度UT測定を実施し、吸湿変化範囲を比較することで進展度合いを確認する。	年間計画	新規		
0922836	九州	2022/07/05 09:00	2022/07/05 17:00	単日	豊前ss	中央ss 500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50-30	2021年11月25日に標記UT測定(超音波探傷測定)実施の結果、豊前ss50-30GIS線路側ブッシング(赤相)が吸湿レベル2(白、青相はレベル1)であったため再度UT測定を実施し、吸湿変化範囲を比較することで進展度合いを確認する。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921761	九州	2022/07/12 09:00	2022/07/12 17:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島北線1L/220kV 鹿児島北線2L/南九州ss 20-50[加圧停止]/南九州ss 20-60[加圧停止]	1L撤去:20-53・53E、20-50*、20-51*、20-52*、LPD 機器基礎 2L撤去:20-63・63E、20-60*、LPD 機器基礎 *は甲品撤去	年間計画	変更		
0921740	九州	2022/07/22 09:00	2022/08/24 17:00	連続	南九州ss	500kV 南九州幹線1L/南九州ss 50-10[加圧停止]	屋外鉄構の腐食が著しいため、ケレン・塗装を実施する。	年間計画	変更		
0921510	九州	2022/07/26 09:00	2022/07/29 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スベーサ修繕及び点検 ・停止:8日間(1L:4日間、2L:4日間) ・取替:6径間・回線(E35～E36、E39～E30、E31～E32) ・点検:2径間・回線(1L:E39～E30、2L:E38～E39) ※南九州幹線電線張替工事に停止時期を合わせる。	年間計画	変更		
0921728	九州	2022/08/04 08:00	2022/08/04 18:00	単日	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線1L/中九州ss 50-10	業務依頼連絡 変保 2021-4により、フッシングの健全性(UT測定、防水処理状況)確認を行う。	年間計画	変更		
0921729	九州	2022/08/30 08:00	2022/08/30 18:00	単日	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線2L/中九州ss 50-20	業務依頼連絡 変保 2021-4により、フッシングの健全性(UT測定、防水処理状況)確認を行う。	年間計画	変更		
0921511	九州	2022/08/30 09:00	2022/11/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2022/08 運開)	500kV 南九州幹線2L (2022/08 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:E36～E41 亘長:2.2km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0921512	九州	2022/08/30 09:00	2022/11/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2022/08 運開)	500kV 南九州幹線2L (2022/08 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:E20～E29 亘長:3.7km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0921552	九州	2022/08/30 09:00	2022/08/31 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	南九州幹線(年間停止申請用)	年間計画	変更		
0916763	九州	2022/09/01 08:30	2023/06/23 17:30	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0920281	九州	2022/09/01 08:30	2023/06/23 17:30	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920662	九州	2022/09/01 08:00	2023/06/23 18:00	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0916764	九州	2022/09/01 09:30	2022/09/01 15:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0916776	九州	2022/09/01 09:30	2022/09/01 15:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0920282	九州	2022/09/01 09:30	2022/09/01 15:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920295	九州	2022/09/01 09:30	2022/09/01 15:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920663	九州	2022/09/01 09:00	2022/09/01 16:00	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920676	九州	2022/09/01 09:00	2022/09/01 16:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～E5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920409	九州	2022/09/03 09:00	2022/09/03 17:00	単日	220kV 西谷1号線	220kV 西谷1号線	西谷北線 E2、E3 鉄塔防錆塗装修繕工事を行う。	年間計画	新規		
0920410	九州	2022/09/03 09:00	2022/09/03 17:00	単日	220kV 西谷2号線	220kV 西谷2号線	西谷北線 E2、E3 鉄塔防錆塗装修繕工事を行う。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920412	九州	2022/09/03 09:00	2022/09/04 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷門司線管路口防水装置修繕工事 1号線 □人孔 3相	年間計画	新規		
0921467	九州	2022/09/06 09:00	2022/09/08 17:00	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV海崎線地線金具修繕工事(1L)【2022年度】	年間計画	変更		
0921468	九州	2022/09/06 09:00	2022/09/07 17:00	毎日	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	220kV海崎線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2022年度】	年間計画	変更		
0921513	九州	2022/09/06 09:00	2022/09/09 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スベーサ修繕及び点検 ・停止:8日間(1L:4日間、2L:4日間) ・取替:6径間・回線(□35～□36、□39～□30、□31～□32) ・点検:2径間・回線(1L:□39～□30、2L:□38～□39) ※南九州幹線電線張替工事に停止時期を合わせる。 住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220kV負荷時タップ切替装置 電動操作機構外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920671	九州	2022/09/08 09:00	2022/09/08 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2022/06 運開)/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220kV負荷時タップ切替装置 電動操作機構外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920672	九州	2022/09/08 09:00	2022/09/08 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2022/06 運開)/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	住吉ss 3号主変電圧調整盤 配電盤 LR盤 27・59Ry点検(アナログ)を行う。	年間計画	変更		
0920673	九州	2022/09/08 09:00	2022/09/08 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2022/06 運開)/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220kV変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921741	九州	2022/09/09 09:00	2022/10/13 17:00	連続	南九州ss	500kV 南九州幹線2L(2022/08 運開)/南九州ss 50-20[加圧停止]	屋外鉄構の腐食が著しいため、ケレン・塗装を実施する。	年間計画	変更		
0921656	九州	2022/09/12 08:00	2022/11/25 18:00	連続	西九州ss	西九州ss 20-70[加圧停止]/西九州ss 空気配管 20-07バルブ [ロック]/西九州ss 220kVNo.3屋外分電箱 KS1、NFB13(ヒータ他電源) [ロック]/西九州ss 西九州北佐賀線1L(A+DZ) [ロック]/西九州ss 西九州北佐賀線1L(B+DZ) [ロック]/西九州ss 220kV母線保護盤(1)西九州北佐賀線1L CT2次(一括)プラグ [ロック]/西九州ss 220kV母線保護盤(2)西九州北佐賀線1L CT2次(分割)プラグ [ロック]/西九州ss 220kV母線保護盤(2)西九州北佐賀線1L 赤T.T [ロック]/西九州ss 220kV自動オンシロ送信装置(No.3)西九州北佐賀線1L CT2次プラグ [ロック]/西九州ss (220kV)A系列直流所内盤 22D-4(北佐賀線1L 制御電源) [ロック]/西九州ss (220kV)共通系直流所内盤 22D-7(北佐賀線1LベイルS他 制御電源) [ロック]/西九州ss (220kV)8D盤 8D7(北佐賀線1L) [ロック]/西九州ss 220kVトランスジューサ盤(2)西九州北佐賀線1L CT2次プラグ [ロック]/西九州ss 系統動揺測定装置(2)西九州北佐賀線1L CTプラグ [ロック]/西九州ss SSC起動装置(A)西九州北佐賀線1L CT2次プラグ [ロック]/西九州ss SSC起動装置(B)西九州北佐賀線1L CT2次プラグ [ロック]/西九州ss 系統安定化装置A系(2)西九州北佐賀線1L CT2次プラグ [ロック]/西九州ss 系統安定化装置B系(2)西九州北佐賀線1L CT2次プラグ [ロック]	西九州ss20-70CBほか取替工事を行う。 220kVVCB×1(20-70)220kVLS×3、220kVLPD×1	年間計画	変更		
0917030	九州	2022/09/12 10:00	2022/09/13 17:00	連続	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	20T-12LS取替工事	年間計画	変更		
0921465	九州	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	東九州ss	220kV 海崎線2L/東九州ss 20-60[加圧停止]	東九州ss 20-60油圧ポンプ動作時間測定	年間計画	変更		
0921466	九州	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	東九州ss	220kV 海崎線2L/東九州ss 20-60[加圧停止]	東九州ss 20-63GISプッシング相間支持物発錆修繕	年間計画	変更		
0921469	九州	2022/09/13 09:00	2022/09/15 17:00	毎日	220kV 海崎線2L[予防停止]	220kV 海崎線2L[予防停止]	220kV海崎線地線金具修繕工事(2L)【2022年度】	年間計画	変更		
0921470	九州	2022/09/13 09:00	2022/09/14 17:00	毎日	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	220kV海崎線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2022年度】	年間計画	変更		
0922691	九州	2022/09/13 08:30	2022/09/15 17:30	連続	東九州ss	220kV 海崎線2L/東九州ss 20-60[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(B)	東九州ss 20-60白・赤相油圧ポンプ不具合修繕	年間計画	新規		
0920472	九州	2022/09/15 09:00	2022/09/16 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷門司線管路口防水装置修繕工事 1号線 □人孔 3相	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921856	九州	2022/09/15 09:00	2022/09/15 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0922009	九州	2022/09/15 09:00	2022/10/20 17:00	連続	220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)(#91~南宮崎SS)	220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)(#91~南宮崎SS)	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0920451	九州	2022/09/20 08:30	2022/09/20 17:30	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	北九州ss 20-233・E LS 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920452	九州	2022/09/20 09:00	2022/09/20 17:00	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	北九州ss 20-233 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920453	九州	2022/09/20 09:00	2022/09/20 16:00	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	北九州ss 20-233 LPD 簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0920469	九州	2022/09/20 09:00	2022/09/22 17:00	毎日	220kV 西谷1号線	220kV 西谷1号線	西谷北線 □2、□3 鉄塔防錆塗装修繕工事を行う。	年間計画	変更		
0922695	九州	2022/09/21 00:30	2022/09/21 05:10	単日	220kV 鳥栖JR新鳥栖線2L	220kV 鳥栖JR新鳥栖線2L	220kV鳥栖JR新鳥栖線2L 地中線点検/終端箱点検を行う 作業箇所:鳥栖ss	年間計画	新規		
0920655	九州	2022/09/21 08:30	2022/09/22 17:30	毎日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 青振西福岡線1L [予防停止]	220/66kV 300MVA×1 ▲220/66kV 180MVA×2	年間計画	変更		
0922696	九州	2022/09/22 00:30	2022/09/22 05:10	単日	220kV 鳥栖JR新鳥栖線2L	220kV 鳥栖JR新鳥栖線2L	220kV鳥栖JR新鳥栖線2L 地中線点検/終端箱点検を行う 作業箇所:JR新鳥栖ss	年間計画	新規		
0920262	九州	2022/09/26 07:30	2022/09/29 18:30	連続	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PCM+DZ(B)/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss 20-50GISユニット電磁接触器他修繕	年間計画	新規		
0920643	九州	2022/09/26 07:30	2022/09/29 18:30	連続	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PCM+DZ(B)/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss 20-50GISユニット電磁接触器他修繕	年間計画	変更		
0920642	九州	2022/09/26 08:00	2022/09/26 18:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss 20-52 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920646	九州	2022/09/26 08:30	2022/09/29 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L/66kV 山家南福岡線1L	□9.18.19.20(4基)	年間計画	変更		
0920649	九州	2022/09/26 08:30	2022/09/26 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	背振幹線 □2~□3、□7~□10 計14径間、筑豊線 □2併架	年間計画	変更		
0921671	九州	2022/09/26 09:00	2022/09/30 17:00	連続	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L DZ盤/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/西九州ss 20-30	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0920640	九州	2022/09/26 09:30	2022/09/26 17:30	単日	中央ss	中央ss 220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss20-50GISユニット操作箱他の防触修繕を行う。	年間計画	変更		
0920641	九州	2022/09/26 09:30	2022/09/26 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss (代表)500kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 中央南福岡線1L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更		
0920470	九州	2022/09/27 09:00	2022/09/29 17:00	毎日	220kV 西谷2号線	220kV 西谷2号線	西谷北線 □2、□3 鉄塔防錆塗装修繕工事を行う。	年間計画	変更		
0922510	九州	2022/09/27 08:00	2022/09/27 18:00	単日	日田ss	日田ss 220kV1号母線/日田ss 20-110[加圧停止]/日田ss 10-110[加圧停止]/日田ss 220kV1号 主要変圧器/日田ss 6-110[加圧停止]/三芳ソーラーps 三芳ソーラーps 発電停止/玖珠大戸ソーラーps 玖珠大戸ソーラーps 発電停止	日田ss 220kV系変過負荷保護盤設置工事	年間計画	変更		
0920647	九州	2022/09/28 08:30	2022/09/28 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線(□6接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	変更		
0922511	九州	2022/09/28 08:00	2022/09/28 18:00	単日	日田ss	日田ss 220kV2号母線/日田ss 20-120[加圧停止]/日田ss 220kV2号 主要変圧器/日田ss 10-120[加圧停止]/日田ss 6-120[加圧停止]/三芳ソーラーps 三芳ソーラーps 発電停止/玖珠大戸ソーラーps 玖珠大戸ソーラーps 発電停止	日田ss 220kV系変過負荷保護盤設置工事	年間計画	変更		
0920648	九州	2022/09/29 08:30	2022/09/29 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0920405	九州	2022/10/01 09:00	2022/10/03 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	筑豊線防錆塗装 作業箇所:□1、12、13、14、15 計5基	年間計画	新規		
0920408	九州	2022/10/01 09:00	2022/10/03 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	筑豊線防錆塗装 作業箇所:□1、12、13、14、15 計5基	年間計画	新規		
0920757	九州	2022/10/03 07:10	2022/10/06 18:50	連続	八代ss	八代ss 220kV1号母線	o20-10GCB操作箱内電装品修繕の実施	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922091	九州	2022/10/03 09:00	2022/10/03 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-10 [加圧停止]/木佐木ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-10 220kVガスしや断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う。	年間計画	変更		
0917577	九州	2022/10/03 09:10	2022/10/03 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	木佐木ss 20-11 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917578	九州	2022/10/03 09:30	2022/10/03 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-10 220kVガスしや断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う。	年間計画	変更		
0917609	九州	2022/10/04 07:00	2022/10/06 19:00	毎日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	苅北ss 50-130 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	更新		
0917610	九州	2022/10/04 07:00	2022/10/04 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	苅北ss 6-130 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	更新		
0917971	九州	2022/10/04 07:30	2022/10/04 17:30	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 F37	年間計画	変更		
0917972	九州	2022/10/04 07:30	2022/10/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 F33~58、63~66(8径間)	年間計画	変更		
0917973	九州	2022/10/04 07:30	2022/10/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 F33、84	年間計画	変更		
0920744	九州	2022/10/04 07:00	2022/10/04 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 66kV N o. 1母線/苅北ss 6T-10[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]/苅北ss 66KV 1号接地変圧器/苅北ss 66kV 1号 NGR	苅北ss 6-130 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	新規		
0920747	九州	2022/10/04 07:00	2022/10/04 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	o1号連絡用変圧器ウォールパッシング絶縁油修繕の実施(懸案 No.21H02090) ・SF6ガス透過良測定 ・油中ガス分析測定 ・絶縁油特性試験	年間計画	変更		
0921550	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/07 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	南九州幹線 ・E25~E28間 径間スベーサ取替(ほか 計3径間)	年間計画	変更		
0917969	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 F30	年間計画	変更		
0917970	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 F98、100、101、102、105	年間計画	変更		
0920644	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	中央ss	中央ss 220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60 [加圧停止]	中央ss20-60GISユニットDS他の操作箱防触修繕を実施する。	年間計画	変更		
0920650	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	中央南福岡線2L NO. 0-1 1基 下線(左相)老側アース側アークホーン取付ボルト緩み箇所補修	年間計画	変更		
0920651	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/07 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L/66kV 山家南福岡線2L	F9.18.19.20(4基)	年間計画	変更		
0920652	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線(E36接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	変更		
0920654	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	背振幹線 E2~E3、E37~E70 計14径間、筑豊線 E2併架	年間計画	変更		
0921854	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/05 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)	220kV南宮崎線 鉄塔ボルトナット修繕工事(2022年度)	年間計画	変更		
0921948	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線E38がいし金具取替	年間計画	変更		
0922036	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/05 17:00	毎日	220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)	220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)/220kV 宮崎分岐線2L	鉄塔防錆修繕工事(一般部塗装)	年間計画	変更		
0922037	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/05 17:00	毎日	220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)	220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)/220kV 宮崎分岐線2L	南宮崎線 E2~E3 スベーサ取替	年間計画	変更		
0916771	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/04 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	住吉ss 3号主変電圧調整盤 配電盤 LR盤 27・59Ry点検(アナログ)を行う。	年間計画	更新		
0916772	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/04 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220kV変圧器外部点検を行う。	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916773	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/04 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220KV負荷時タップ切替装置電動操作機構外部点検を行う。	年間計画	更新		
0920645	九州	2022/10/04 09:30	2022/10/04 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60[加圧停止]	中央ss (代表)500kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 中央南福岡線2L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更		
0917919	九州	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-63 20-63~送電線SP分岐母線外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917586	九州	2022/10/05 09:00	2022/10/05 18:00	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10[加圧停止]	モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更		
0920653	九州	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0917030	九州	2022/10/06 10:00	2022/10/06 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	20T-12LS取替工事	年間計画	変更		
0921858	九州	2022/10/07 09:00	2022/10/07 17:00	単日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	□2,13,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30,12基	年間計画	変更		
0916730	九州	2022/10/10 08:00	2022/10/14 18:00	連続	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1主変2次)/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-11LS架台改造を実施する。	年間計画	変更		
0917966	九州	2022/10/11 08:00	2022/10/11 13:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	A/AC410(2) × 2, 9. 3km H-OP160 × 1, 9. 3km	年間計画	変更		
0920729	九州	2022/10/11 08:00	2022/10/11 18:00	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線1L [受電停止]/都城ss 220kV1号母線/都城ss 20T-10(220KV母線連絡) [加圧停止]/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 6-120[加圧停止]/都城ss 20-120[加圧停止]/都城ss 20-50[加圧停止]/都城ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 220kV1号母線PD微量PCB含有検査に伴う検体採油を行う。	年間計画	変更		
0920730	九州	2022/10/11 08:00	2022/10/11 18:00	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線1L [受電停止]/都城ss 220kV1号母線/都城ss 20T-10(220KV母線連絡) [加圧停止]/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 6-120[加圧停止]/都城ss 20-120[加圧停止]/都城ss 20-50[加圧停止]/都城ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 220kV1号 母線PD コンデンサー形計器用変圧器 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916749	九州	2022/10/11 08:30	2022/10/11 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	径間スベサ修繕 15径間	年間計画	更新		
0917230	九州	2022/10/11 08:10	2022/10/13 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 20T-10[加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤	220kVBU盤 × 1面	年間計画	更新		
0917521	九州	2022/10/11 08:30	2022/10/20 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	径間スベサ修繕 15径間	年間計画	変更		
0917613	九州	2022/10/11 08:10	2022/10/13 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 20T-10[加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤	220kVBU盤 × 1面	年間計画	更新		
0920268	九州	2022/10/11 08:30	2022/10/11 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	背振幹線 □2~□3、□37~□0 計14径間、筑豊線 □2併架	年間計画	新規		
0921858	九州	2022/10/11 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	□2,13,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30,12基	年間計画	変更		
0921950	九州	2022/10/11 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線□8がいしい金具取替	年間計画	変更		
0921958	九州	2022/10/11 09:00	2022/10/13 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	上椎葉弓削線のダンパ取替を行う。 作業箇所: □11、□12、□13、□17、□23 計5基	年間計画	変更		
0921959	九州	2022/10/11 09:00	2022/10/12 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	電線付属品修繕工事	年間計画	変更		
0921960	九州	2022/10/11 09:00	2022/10/11 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	上椎葉弓削線□07(熊本南熊本線□8と併架)	年間計画	変更		
0921967	九州	2022/10/11 09:00	2022/11/15 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV 西佐世保武雄線1L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	西佐世保武雄線電線張替工事(佐世保地区) 2期工事	年間計画	変更		
0922093	九州	2022/10/11 09:00	2022/10/11 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-20 [加圧停止]/木佐木ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-20 220kVガスシヤ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922094	九州	2022/10/11 09:00	2022/10/11 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]	木佐木ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付(高岳、THB3、2000A 電動)を行う。	年間計画	変更		
0922694	九州	2022/10/11 08:10	2022/10/13 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤/北熊本ss 220kV母線保護装置(20T-10)	220kVBU盤×1面	年間計画	新規		
0917030	九州	2022/10/11 10:00	2022/10/12 17:00	連続	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	20T-12LS取替工事	年間計画	変更		
0917982	九州	2022/10/12 07:30	2022/10/12 17:30	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 F37	年間計画	変更		
0917983	九州	2022/10/12 07:30	2022/10/13 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 F33~58、63~66(8径間)	年間計画	変更		
0917984	九州	2022/10/12 07:30	2022/10/13 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 F33、84	年間計画	変更		
0922045	九州	2022/10/12 08:00	2022/10/14 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	施工箇所 F02~105(4径間)	年間計画	新規		
0917980	九州	2022/10/12 08:30	2022/10/13 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 F30	年間計画	変更		
0917981	九州	2022/10/12 08:30	2022/10/13 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 F98、100、101、102、105	年間計画	変更		
0921835	九州	2022/10/12 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	高野線ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0921836	九州	2022/10/12 09:00	2022/10/13 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	高野線航空標識塗装	年間計画	変更		
0922044	九州	2022/10/12 09:00	2022/10/13 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	施工箇所 F31、66	年間計画	新規		
0921672	九州	2022/10/13 09:00	2022/10/13 17:00	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	入表示リミットSW交換	年間計画	新規		
0922693	九州	2022/10/13 08:00	2022/10/13 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連変保護リレー盤 A、B系 [ロック]	苅北ss 1号連変保護リレー盤 A、B系 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0920259	九州	2022/10/13 09:30	2022/10/13 17:30	単日	中央ss	中央ss 220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50 [加圧停止]	中央ss20-50GISユニット操作箱他の防触修繕を行う。	年間計画	新規		
0916778	九州	2022/10/14 08:00	2022/12/14 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 6-110 [加圧停止]	220kVVCB×2	年間計画	更新		
0920305	九州	2022/10/14 08:00	2022/12/21 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 6-110 [加圧停止]	220kVVCB×2	年間計画	新規		
0920686	九州	2022/10/14 08:00	2022/12/21 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 6-110 [加圧停止]	220kVVCB×2	年間計画	変更		
0922496	九州	2022/10/14 08:00	2022/12/21 18:00	連続	脊振ss	220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20-50[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 6-110[加圧停止]	220kVVCB×2	年間計画	変更		
0917030	九州	2022/10/14 10:00	2022/10/14 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	20T-12LS取替工事	年間計画	変更		
0916750	九州	2022/10/17 08:30	2022/10/21 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	F9.12.18.19.20(5基)	年間計画	更新		
0921673	九州	2022/10/17 09:00	2022/10/21 17:00	連続	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L DZ盤/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(B)/西九州ss 20-40	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0921897	九州	2022/10/17 09:00	2022/10/20 17:00	毎日	220kV 熊本三池線1L	220kV 熊本三池線1L	電線付属品修繕工事	年間計画	変更		
0921898	九州	2022/10/17 09:00	2022/10/17 17:00	単日	220kV 熊本三池線1L	220kV 熊本三池線1L	熊本三池線F96 直角クレビス活線ピン不足	年間計画	変更		
0922750	九州	2022/10/17 09:00	2022/10/17 18:00	単日	中央ss	500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50T-20(＃3、＃4母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50T-30(＃1、＃3母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50-20[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922846	九州	2022/10/17 09:00	2022/10/17 18:00	単日	中央ss	500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50T-20(＃3, 4母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50T-30(＃1, 2母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50-20[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	新規		
0918993	九州	2022/10/18 08:00	2022/10/19 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事(一般部)2022(年間停止計画用) 大隅線E8、60、68、76 計 4基	年間計画	変更		
0918994	九州	2022/10/18 08:00	2022/10/21 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線がいし金具他修繕工事(年間停止計画用) 大隅線E9、60 計 2基	年間計画	変更		
0918995	九州	2022/10/18 08:00	2022/10/21 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線スプーサ修繕工事(年間停止計画用) 大隅線E7～E7 計 10径間	年間計画	変更		
0920341	九州	2022/10/18 08:00	2022/10/19 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装 (一般部)大隅線E4、75、120 3基 (臨海部)大隅線E0、103、130、136 4基	年間計画	新規		
0920838	九州	2022/10/18 08:00	2022/10/19 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装 (一般部)大隅線E4、75、120 3基 (臨海部)大隅線E0、103、130、136 4基	年間計画	変更		
0921548	九州	2022/10/18 08:00	2022/10/21 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線架線金具修繕工事(佐賀幹線2号線)	年間計画	変更		
0916747	九州	2022/10/18 08:30	2022/10/18 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線(E36接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	更新		
0917546	九州	2022/10/18 08:30	2022/10/20 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ダンパ修繕 18基	年間計画	変更		
0920267	九州	2022/10/18 08:30	2022/10/18 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	新規		
0920837	九州	2022/10/18 09:00	2022/10/20 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	220kV大隅線架線金具ほか修繕工事	年間計画	変更		
0921853	九州	2022/10/18 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L (2021/11 運開)	220kV南宮崎架線金具ほか修繕工事	年間計画	新規		
0922700	九州	2022/10/18 08:00	2022/10/18 18:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]	大隅ss 20TB-1 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	新規		
0922701	九州	2022/10/18 08:30	2022/10/18 17:30	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]	大隅ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	新規		
0922749	九州	2022/10/18 09:00	2022/10/20 18:00	連続	中央ss	500kV 佐賀幹線2L/中央ss 50-20[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	新規		
0922845	九州	2022/10/18 09:00	2022/10/20 18:00	連続	中央ss	500kV 佐賀幹線2L/中央ss 50-20[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	新規		
0917030	九州	2022/10/18 10:00	2022/10/19 17:00	連続	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	20T-12LS取替工事	年間計画	変更		
0922052	九州	2022/10/19 08:00	2022/10/21 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	施工箇所 E02～105(4径間)	年間計画	新規		
0916748	九州	2022/10/19 08:30	2022/10/19 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	更新		
0918694	九州	2022/10/19 08:00	2022/10/28 18:00	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(B)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/東福岡ss 220kV#3-2BP盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#1-2BP盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#3-2LB盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#1-2LB盤 20-90 赤T.T [ロック]	220kV東福岡住吉3Lケーブル張替工事(東福岡ss～No.15)に伴い、東福岡ss20-90GIS線路側ケーブルヘッドの解体工事を実施する。(組立は2023年度)	年間計画	更新		
0920272	九州	2022/10/19 08:30	2022/10/19 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	新規		
0920284	九州	2022/10/19 08:00	2022/10/28 18:00	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss 20-90[加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) PCM+DZ(B)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/東福岡ss 220kV#3-2BP盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#1-2BP盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#3-2LB盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#1-2LB盤 20-90 赤T.T [ロック]	220kV東福岡住吉3Lケーブル張替工事(東福岡ss～No.15)に伴い、東福岡ss20-90GIS線路側ケーブルヘッドの解体工事を実施する。(組立は2023年度)	年間計画	新規		
0922051	九州	2022/10/19 09:00	2022/10/20 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	施工箇所 E01、66	年間計画	新規		
0917544	九州	2022/10/20 07:00	2022/10/21 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/西九州ss 50-20 [加圧停止]	西九州ss 50-20 50-20～送電線間分岐母線点検を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917545	九州	2022/10/20 08:00	2022/10/21 18:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/西九州ss 50-20 [加圧停止]/西九州ss 500kV 佐賀幹線2L(A+DZ) [ロック]/西九州ss 500kV 佐賀幹線2L(B+DZ) [ロック]	西九州ss 50-20 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920261	九州	2022/10/20 08:00	2022/10/20 18:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss 20-52 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	新規		
0916751	九州	2022/10/20 08:30	2022/10/20 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線(㊦6接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	更新		
0920266	九州	2022/10/20 08:30	2022/10/20 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線(㊦6接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	新規		
0922011	九州	2022/10/20 09:00	2022/10/20 17:00	単日	220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)	220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)/220kV 宮崎分岐線2L	改修前:T410(2)×2、10. 5km 改修後:T/AC410(2)×2、10. 5km ㊦ 17～124、㊦ 35～南宮崎SS ㊦ 30～135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0922744	九州	2022/10/20 09:00	2022/10/20 18:00	単日	脊振ss	500kV 北九州幹線2L/脊振ss 50-60[加圧停止]	脊振ss50-63L側GIS白相ガス漏気修繕	年間計画	新規		
0922840	九州	2022/10/20 09:00	2022/10/20 18:00	単日	脊振ss	500kV 北九州幹線2L/脊振ss 50-60[加圧停止]	脊振ss50-63L側GIS白相ガス漏気修繕	年間計画	新規		
0916745	九州	2022/10/20 09:30	2022/10/20 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss (代表)500kV1号 架空地線(1～2)鉄構 220kV 中央南福岡線1L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	更新		
0920260	九州	2022/10/20 09:30	2022/10/20 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss (代表)500kV1号 架空地線(1～2)鉄構 220kV 中央南福岡線1L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	新規		
0922010	九州	2022/10/20 12:00	2022/10/20 17:00	単日	220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)	220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)	改修前:T410(2)×2、10. 5km 改修後:T/AC410(2)×2、10. 5km ㊦ 17～124、㊦ 35～南宮崎SS ㊦ 30～135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0916752	九州	2022/10/21 08:30	2022/10/21 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	更新		
0920263	九州	2022/10/21 08:30	2022/10/21 17:30	単日	中央ss	中央ss 220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60[加圧停止]	中央ss20-60GISユニットDS他の操作箱防蝕修繕を実施する。	年間計画	新規		
0920271	九州	2022/10/21 08:30	2022/10/21 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線(㊦6接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	新規		
0920665	九州	2022/10/21 08:00	2022/11/01 18:00	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss 20-90[加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) PCM+DZ(B)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/東福岡ss 220kV#3-2BP盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#1-2BP盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#3-2LB盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#1-2LB盤 20-90 赤T.T [ロック]	220kV東福岡住吉3Lケーブル張替工事(東福岡ss～No.15)に伴い、東福岡ss20-90GIS線路側ケーブルヘッドの解体工事を実施する。(組立は2023年度)	年間計画	変更		
0922751	九州	2022/10/21 09:00	2022/10/21 18:00	単日	中央ss	500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV4号母線/中央ss 50T-20(＃3、＃4母線連絡用)[加圧停止]/中央ss 50T-40(＃2、＃4母線連絡用)[加圧停止]/中央ss 50-20 [加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	新規		
0922847	九州	2022/10/21 09:00	2022/10/21 18:00	単日	中央ss	500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV4号母線/中央ss 50T-20(＃3、＃4母線連絡用)[加圧停止]/中央ss 50T-40(＃2、＃4母線連絡用)[加圧停止]/中央ss 50-20 [加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	新規		
0916746	九州	2022/10/21 09:30	2022/10/21 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60[加圧停止]	中央ss (代表)500kV1号 架空地線(1～2)鉄構 220kV 中央南福岡線2L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	更新		
0920264	九州	2022/10/21 09:30	2022/10/21 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60[加圧停止]	中央ss (代表)500kV1号 架空地線(1～2)鉄構 220kV 中央南福岡線2L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	新規		
0922747	九州	2022/10/21 10:00	2022/10/21 17:00	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV 佐賀幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/中央ss 50-20 [加圧停止]	中央ss 500kV佐賀幹線2L(PCM+DZ)A系盤 機能維持修繕	年間計画	新規		
0922748	九州	2022/10/21 10:00	2022/10/21 17:00	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV 佐賀幹線2L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/中央ss 50-20 [加圧停止]	中央ss 500kV佐賀幹線2L(PCM+DZ)B系盤 機能維持修繕	年間計画	新規		
0922843	九州	2022/10/21 10:00	2022/10/21 17:00	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV 佐賀幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/中央ss 50-20 [加圧停止]	中央ss 500kV佐賀幹線2L(PCM+DZ)A系盤 機能維持修繕	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922844	九州	2022/10/21 10:00	2022/10/21 17:00	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV 佐賀幹線2L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/中央ss 50-20 [加圧停止]	中央ss 500kV佐賀幹線2L(PCM+DZ)B系盤 機能維持修繕	年間計画	新規		
0922783	九州	2022/10/24 08:00	2022/10/28 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	鉄塔ボルトナット修繕	年間計画	新規		
0922879	九州	2022/10/24 08:00	2022/10/28 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	西佐世保武雄線□・8・9・18・29 鉄塔ボルトナット修繕	年間計画	新規		
0916753	九州	2022/10/24 08:30	2022/10/24 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	西佐世保武雄線□・8・9・18・29 径間スベーサ修繕 15径間	年間計画	更新		
0917017	九州	2022/10/24 09:00	2022/10/28 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 □9～63:10基 篠栗分岐線□に併架	年間計画	変更		
0917523	九州	2022/10/24 08:30	2022/11/02 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	径間スベーサ修繕 15径間	年間計画	変更		
0920273	九州	2022/10/24 08:30	2022/10/24 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	背振幹線 □～□、□7～□0 計14径間、筑豊線 □併架	年間計画	新規		
0921558	九州	2022/10/24 09:00	2022/10/28 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事1L(2022年度)	年間計画	新規	制約有	
0921857	九州	2022/10/24 09:00	2022/10/28 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	□2.13.17.20.22.23.24.26.27.28.29.30.12基	年間計画	変更		
0921903	九州	2022/10/24 09:00	2022/10/24 17:00	単日	220kV 熊本三池線2L	220kV 熊本三池線2L	熊本三池線□5 直角クレビス活線ビン不足	年間計画	変更		
0922130	九州	2022/10/24 09:00	2022/10/24 17:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV 東佐世保分岐線1L/東佐世保ss 20-10[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L PC M+DZ(A)	業務指示(制7-10)に従い、配電盤の機能維持工事を実施する。	年間計画	変更		
0918996	九州	2022/10/25 08:00	2022/10/26 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事(一般部)2022(年間停止計画用) 大隅線□8、60、68、76 計 4基	年間計画	変更		
0918997	九州	2022/10/25 08:00	2022/10/28 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線がよい金具他修繕工事(年間停止計画用) 大隅線□9、60 計 2基	年間計画	変更		
0918998	九州	2022/10/25 08:00	2022/10/28 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線スベーサ修繕工事(年間停止計画用) 大隅線□7～□7 計 10径間	年間計画	変更		
0920343	九州	2022/10/25 08:00	2022/10/26 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装 (一般部)大隅線□4、75、120 3基 (臨海部)大隅線□0、103、130、136 4基	年間計画	新規		
0920761	九州	2022/10/25 07:10	2022/10/28 18:50	連続	八代ss	八代ss 220kV2号母線	o20-20GCB操作箱内電装品修繕の実施	年間計画	新規		
0920840	九州	2022/10/25 08:00	2022/10/26 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装 (一般部)大隅線□4、75、120 3基 (臨海部)大隅線□0、103、130、136 4基	年間計画	変更		
0921764	九州	2022/10/25 08:00	2022/10/26 18:00	毎日	南九州ss	南九州ss 220kV 高野線2L/南九州ss 220kV 高野線2L PCM盤/南九州ss 20-40 [加圧停止]	南九州ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921765	九州	2022/10/25 08:00	2022/10/25 18:00	単日	南九州ss	南九州ss 220kV 高野線2L/南九州ss 220kV 高野線2L PCM盤/南九州ss 20-40 [加圧停止]	南九州ss 20-40 220kVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0922046	九州	2022/10/25 08:00	2022/10/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	施工箇所 □2、83	年間計画	変更		
0917549	九州	2022/10/25 08:30	2022/10/27 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ダンパ修繕 18基	年間計画	変更		
0920403	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/28 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	作業箇所:□、2～6、9 計7基 作業内容:トーションナルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替	年間計画	新規		
0920432	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/25 17:00	単日	上津役ss	220kV 上津役線2L/上津役ss 220kV2号母線/上津役ss 220kV2号 主要変圧器/上津役ss 220kV4号 主要変圧器	上津役ss 220kV2号 BPD 外部点検を行う。	年間計画	新規		
0920839	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/27 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	220kV大隅線架線金具ほか修繕工事	年間計画	変更		
0921838	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/27 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	高野線ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0921839	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/26 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	高野線航空標識塗装	年間計画	変更		
0921855	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/26 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)	220kV南宮崎線架線金具ほか修繕工事	年間計画	新規		
0921956	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/25 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	220kVVGCB×1(20-50)、220kVLS×1(20-52)、操作箱×2(20-51、52)、▲220kVVGCB×1(20-50)、220kVLS×1(20-52)、操作箱×2(20-51、52)	年間計画	変更		
0922043	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	施工箇所 □91、95	年間計画	変更		
0922228	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/25 17:00	単日	西佐世保ss	西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/西佐世保ss 20-10[加圧停止]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) P CM(A)	業務指示(制7-10)に従い、配電盤の機能維持工事を実施する。	年間計画	変更		
0922702	九州	2022/10/25 08:30	2022/10/25 17:30	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]	大隅ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917986	九州	2022/10/25 09:30	2022/10/25 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]	木佐木ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917988	九州	2022/10/25 09:10	2022/10/25 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	木佐木ss 20-52 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920258	九州	2022/10/25 09:30	2022/10/28 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20-50 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM +DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM +DZ(B)/脊振ss A系直流所内盤(2) NFB41「切」(1LA用)	脊振ss 220kV脊振伊都線PCM+DZ盤改造(伊都ssCB設置工事関連)	年間計画	新規		
0920639	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/28 18:00	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20-50 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM +DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM +DZ(B)/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 6-110[加圧停止]/脊振ss A系直流所内盤(2) NFB41「切」(1LA用)	脊振ss 220kV脊振伊都線PCM+DZ盤改造(伊都ssCB設置工事関連)	年間計画	変更		
0921579	九州	2022/10/26 09:00	2022/10/26 17:00	単日	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20-190	豊前ss 20-193LPD FTの修繕を行う。	年間計画	新規	制約有	
0921837	九州	2022/10/26 09:00	2022/10/26 17:00	単日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	220kV霧島分岐線 2L □～□間 電線細密点検、スベサ取替	年間計画	変更		
0921648	九州	2022/10/27 09:00	2022/10/27 17:00	単日	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50-20[加圧停止]	A系処理架～50-20現地制御盤間の制御ケーブル交換を行う。	年間計画	新規		
0922778	九州	2022/10/29 15:00	2022/10/29 17:00	単日	220kV 北九州東福岡線1L (2022/05 運開)	220kV 北九州東福岡線1L (2022/05 運開)	220kVJR西日本新福岡ss1L(MOF取替)工事に伴う試充電試験	年間計画	新規		
0922874	九州	2022/10/29 15:00	2022/10/29 17:00	単日	220kV 北九州東福岡線1L (2022/05 運開)	220kV 北九州東福岡線1L (2022/05 運開)	220kVJR西日本新福岡ss1L(MOF取替)工事に伴う試充電試験	年間計画	新規		
0921561	九州	2022/10/31 09:00	2022/11/04 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事2L(2022年度)	年間計画	新規	制約有	
0919070	九州	2022/11/01 08:00	2022/11/02 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	西佐世保武雄線がよい金具 E338・42	年間計画	変更		
0922047	九州	2022/11/01 08:00	2022/11/02 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開)	西佐世保武雄線E39鉄塔防錆	年間計画	変更		
0920297	九州	2022/11/01 08:30	2022/11/01 17:30	単日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線1L[受電停止]/西福岡ss 20-30[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンティング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンティング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	新規		
0920252	九州	2022/11/02 08:30	2022/11/02 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20-30[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンティング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンティング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	新規		
0917573	九州	2022/11/02 09:10	2022/11/02 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	木佐木ss 20-31 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917574	九州	2022/11/02 09:30	2022/11/02 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L	木佐木ss 20-33 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921892	九州	2022/11/03 08:00	2022/11/04 18:00	毎日	220kV 東佐世保分岐線1L	220kV 東佐世保分岐線1L/220kV 西佐世保武雄線1L (2022/11 運開)	東佐世保分岐線E39鉄塔防錆	年間計画	変更		
0921563	九州	2022/11/04 08:30	2022/11/04 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 20-190	北九州ss 20-190 GCB 外部点検を行う。	年間計画	変更	制約有	
0920298	九州	2022/11/04 08:30	2022/11/04 17:30	単日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線2L[受電停止]/西福岡ss 20-40[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンティング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンティング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	新規		
0917587	九州	2022/11/04 09:10	2022/11/04 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV1号母線	三池ss 220kV1号母線 220kV #1母線(20-11～20-21間)を行う。	年間計画	変更		
0917588	九州	2022/11/04 09:10	2022/11/04 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線	三池ss 220kV2号母線 220kV #2母線(20T-12～20-12間の2)を行う。	年間計画	変更		
0917589	九州	2022/11/04 09:10	2022/11/04 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線	三池ss 220kV2号母線 220kV #2母線(20-12～20-22間)を行う。	年間計画	変更		
0921987	九州	2022/11/07 08:00	2022/11/11 17:00	毎日	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	施工箇所 □、2、3 併架線路 北佐賀線□、2、3	年間計画	変更		
0921581	九州	2022/11/07 08:30	2022/11/08 17:30	連続	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20-190	豊前ss 20-190 GIS 外部点検(12年点検)を行う。	年間計画	変更	制約有	
0917021	九州	2022/11/07 09:00	2022/11/11 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 E39～63:10基 篠栗分岐線E2に併架	年間計画	変更		
0920253	九州	2022/11/07 08:30	2022/11/07 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンティング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンティング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	新規		
0921540	九州	2022/11/07 09:00	2022/11/17 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	取替区間: E65～E77 9径間 E38～E36 8径間	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921582	九州	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	単日	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20-190	豊前ss 20-190 GCB 引留碍子ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	制約有	
0922761	九州	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PT自動切替盤/熊本ss 50-60 [加圧停止]/熊本ss 熊本幹線2L関係PCTプラグ引出し(補助CT.DAC-AB.1次変換器.SSC用1次変換)	東九州ss500kV引出工事に伴い、熊本ss 500kV系統安定化装置(SSC)を撤去する。 (2019.11.26 電力輸送技術センター連絡文書参照)	年間計画	新規		
0922857	九州	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PT自動切替盤/熊本ss 50-60 [加圧停止]/熊本ss 熊本幹線2L関係PCTプラグ引出し(補助CT.DAC-AB.1次変換器.SSC用1次変換)	東九州ss500kV引出工事に伴い、熊本ss 500kV系統安定化装置(SSC)を撤去する。 (2019.11.26 電力輸送技術センター連絡文書参照)	年間計画	新規		
0921538	九州	2022/11/07 09:30	2022/11/13 16:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	作業区間: 〇47～〇53 計6径間	年間計画	変更		
0917590	九州	2022/11/07 09:30	2022/11/07 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(A)/三池ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(B)/三池ss 220kV[1-2] BP+LB 盤 常時監視ロック	三池ss 20-10 220KVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917591	九州	2022/11/07 09:10	2022/11/07 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV1号母線	三池ss 220kV1号母線 220kV #1母線(20T-11～20-11間の5)を行う。	年間計画	変更		
0920758	九州	2022/11/08 07:10	2022/11/09 18:50	連続	八代ss	八代ss 220kV1号母線	〇20-11LS操作箱内電装品修繕の実施	年間計画	新規		
0918686	九州	2022/11/08 08:30	2022/11/11 17:30	連続	220kV 諫早分岐線1L	220kV 諫早分岐線1L/220kV 長崎幹線1L (2020/12 連開)	ジャンパスベアサほか修繕	年間計画	変更		
0920265	九州	2022/11/08 08:30	2022/11/11 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L/66kV 山家南福岡線1L	〇3.19.19.20(4基)	年間計画	新規		
0920379	九州	2022/11/08 09:00	2022/11/08 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20 [加圧停止]	大隅ss 20-23動作確認修繕を実施する。	年間計画	新規		
0920380	九州	2022/11/08 09:00	2022/11/08 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20 [加圧停止]	大隅ss 20-23E入不応動修繕を実施する。	年間計画	新規		
0920406	九州	2022/11/08 09:00	2022/11/11 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	作業箇所: 〇、2～6、9 計7基 作業内容: トーションアルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替	年間計画	新規		
0917592	九州	2022/11/08 09:10	2022/11/08 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L [受電停止]/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV1号母線/三池ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	三池ss 20-11 220KVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920254	九州	2022/11/09 08:30	2022/11/11 18:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(B)	東芝製GCB油圧操作機構シリンド内部シールパッキン不具合対策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・連絡 変保2020-02】	年間計画	新規		
0920376	九州	2022/11/09 09:00	2022/11/09 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]/大隅ss 6-130 [加圧停止]	大隅ss 20TB-1動作確認修繕を実施する。	年間計画	新規		
0920377	九州	2022/11/09 09:00	2022/11/09 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10 [加圧停止]	大隅ss 20-13切不応動修繕を実施する。	年間計画	新規		
0920378	九州	2022/11/09 09:00	2022/11/09 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10 [加圧停止]	大隅ss 20-13E動作確認修繕を実施する。	年間計画	新規		
0917593	九州	2022/11/09 09:10	2022/11/09 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L [受電停止]/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線/三池ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	三池ss 20-12 220KVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920763	九州	2022/11/10 07:10	2022/11/11 18:50	連続	八代ss	八代ss 220kV2号母線	〇20-12LS操作箱内電装品修繕の実施	年間計画	新規		
0916712	九州	2022/11/14 07:30	2022/11/18 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所 〇B、19、22、29	年間計画	変更		
0921629	九州	2022/11/14 08:00	2022/11/17 18:00	連続	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(B)/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 20-170赤T.T [ロック]/中央ss 220kV[1-4] BP+LB盤 20-170赤T.T [ロック]/中央ss A系DC所内盤 MCB9 [ロック]/中央ss B系DC所内盤 MCB9 [ロック]/中央ss 共通系DC所内盤 MCB7 [ロック]	中央ss 20-170GISユニット電磁接触器他修繕	年間計画	変更		
0916936	九州	2022/11/14 09:00	2022/11/22 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線 〇2～〇3、〇7～〇10 計14径間、筑豊線 〇2併架	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920257	九州	2022/11/14 08:30	2022/11/16 18:30	連続	脊振ss	220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20-50[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)	東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・連絡 変保2020-02】	年間計画	新規		
0920638	九州	2022/11/14 08:00	2022/11/16 19:00	連続	脊振ss	220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20-50[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 6-110[加圧停止]	東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・連絡 変保2020-02】	年間計画	変更		
0921504	九州	2022/11/14 09:00	2022/11/18 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	鉄塔防錆塗装 脊振幹線E30, 31 計 2基	年間計画	変更		
0921627	九州	2022/11/14 09:00	2022/11/14 17:00	単日	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	変更		
0917580	九州	2022/11/14 09:30	2022/11/14 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	木佐木ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付(高岳、THB3、2000A 電動)を行う。	年間計画	変更		
0917581	九州	2022/11/14 09:30	2022/11/14 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-20 [加圧停止]/木佐木ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う。	年間計画	変更		
0917967	九州	2022/11/15 08:00	2022/11/15 13:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/11 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/11 運開)	A/AC410(2)×2, 9.3km H-OP160×1, 9.3km	年間計画	変更		
0916711	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/16 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所 E10, 17, 18	年間計画	変更		
0917018	九州	2022/11/15 09:00	2022/11/19 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ダンパ取替 東福岡幹線 E10~12:12基、山家甘木線 E1併架、山家南福岡線 E2~6併架	年間計画	変更		
0917547	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/17 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	径間スベーサ修繕 9径間	年間計画	変更		
0917556	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/18 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線E46 1基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0918687	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/18 17:30	連続	220kV 諫早分岐線2L	220kV 諫早分岐線2L/220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	ジャンパスベーサほか修繕	年間計画	変更		
0920269	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/15 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	中央南福岡線2L NO. 0-1 1基 下線(左相)老側アース側アークホーン取付ボルト緩み箇所補修	年間計画	新規		
0920270	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/18 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L/66kV 山家南福岡線2L (2022/11 運開)	E9,18,19,20(4基)	年間計画	新規		
0922054	九州	2022/11/15 09:00	2022/11/15 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/11 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/11 運開)	電線張替:ACSR/AC410(2)×2, 9.3km、地線:HiRO-OP160×1, 9.3km 【予防停止線路】66kV相浦大久保線:2021年12月3日~12月6日、2022年2月7日~2月10日	年間計画	変更		
0917229	九州	2022/11/15 09:10	2022/11/15 17:20	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤	北熊本ss 220kV母線分離 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	更新		
0917612	九州	2022/11/15 09:10	2022/11/15 17:20	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤	北熊本ss 220kV母線分離 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0921628	九州	2022/11/15 10:00	2022/11/15 17:00	単日	中央ss	中央ss 220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]	中央ss20-170GISユニットDS他の操作箱防触修繕を実施する	年間計画	変更		
0922743	九州	2022/11/15 10:00	2022/11/15 14:00	単日	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤	脊振ss 500kV 脊振幹線1L(後備) HIパネル 表示不良修繕	年間計画	新規		
0922839	九州	2022/11/15 10:00	2022/11/15 14:00	単日	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤	脊振ss 500kV 脊振幹線1L(後備) HIパネル 表示不良修繕	年間計画	新規		
0920397	九州	2022/11/16 08:30	2022/11/16 18:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20 [加圧停止]	中央ss 20-21 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	新規		
0920399	九州	2022/11/16 08:30	2022/11/17 18:00	連続	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20[加圧停止]/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線2L PCM	中央ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	新規		
0920396	九州	2022/11/16 09:00	2022/11/16 17:00	単日	中央ss	中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20 [加圧停止]	中央ss20-20GISユニットDS他の操作箱防触修繕実施する。	年間計画	新規		
0920398	九州	2022/11/17 08:30	2022/11/17 18:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20 [加圧停止]	中央ss 20-22 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917974	九州	2022/11/18 08:00	2022/11/18 13:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)	A/AC410(2)×2, 9.3km H-OP160×1, 9.3km	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917517	九州	2022/11/18 08:30	2022/11/18 17:30	単日	500kV 玄海幹線2L南線	500kV 玄海幹線2L南線	架線金具修繕 (玄海幹線2L)	年間計画	変更		
0921535	九州	2022/11/18 09:00	2022/11/28 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	径間スベサ修繕 E85～E89間 計 4径間 E2～E7間 計 5径間 合計 9径間	年間計画	変更		
0921969	九州	2022/11/18 09:00	2022/12/23 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps～＃70 東佐世保分 岐)	西佐世保武雄線電線張替工事(佐世保地区) 2期工事	年間計画	変更		
0921533	九州	2022/11/18 09:30	2022/11/26 16:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	作業区間: E14～E16、E43～E47 計6径間のスベサ取替	年間計画	変更		
0921534	九州	2022/11/18 09:30	2022/11/24 16:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	作業区間: E47～E53 計6径間	年間計画	変更		
0919072	九州	2022/11/21 08:00	2022/11/22 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)	西佐世保武雄線がよい金具 E338・42	年間計画	変更		
0922055	九州	2022/11/21 08:00	2022/11/22 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)	西佐世保武雄線E9鉄塔防錆	年間計画	変更		
0917022	九州	2022/11/21 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ダンパ取替 東福岡幹線 E～12:12基、山家甘木線 E併架、 山家南福岡線 E～6併架	年間計画	変更		
0917557	九州	2022/11/21 08:30	2022/11/24 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線E46 1基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0920764	九州	2022/11/21 08:10	2022/11/21 17:50	単日	八代ss	八代ss 220kV2号母線	o20-20GCB故障表示器ほか修繕の実施 ・故障表示器修繕(懸案E2H04629) ・紫外線防止フィルム貼付	年間計画	変更		
0921885	九州	2022/11/21 09:00	2022/11/22 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事1L【2022年度】	年間計画	変更	制約有	
0921886	九州	2022/11/21 09:00	2022/11/22 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	電線付属品他補修1L【直営】	年間計画	変更	制約有	
0921887	九州	2022/11/21 09:00	2022/11/22 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2022年度】	年間計画	変更	制約有	
0921841	九州	2022/11/22 08:00	2022/12/01 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	220kV松島火力線北線2L 電線路細密点検他	年間計画	変更		
0916755	九州	2022/11/22 08:30	2022/11/25 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	アークホン修繕 8基	年間計画	更新		
0917550	九州	2022/11/22 08:30	2022/11/24 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	径間スベサ修繕 9径間	年間計画	変更		
0921601	九州	2022/11/22 09:00	2022/11/24 18:00	連続	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 500kV 熊本幹線1L PC M+DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線1L PC M+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] BP盤 常時 監視ロック/中央ss 500kV[3-4] LB盤 常時監 視ロック/中央ss 50-50[加圧停止]/中央ss 50 0kV[3-4] BU盤 常時監視ロック	中央ss 50-50 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0922760	九州	2022/11/22 09:00	2022/11/22 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50 [加 圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ (A)/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B) /熊本ss 500kV 熊本幹線1L PT自動切替盤/熊 本ss 熊本幹線1L関係PCTプラグ引出し(補助 CT.DAC-AB.1次変換器SSC用1次変換)	熊本ss 500kV系統安定化装置(SSC)撤去工事(東九州500kV引出 関連)【熊本幹線1LCTほか切離し】	年間計画	新規		
0922856	九州	2022/11/22 09:00	2022/11/22 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50 [加 圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ (A)/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B) /熊本ss 500kV 熊本幹線1L PT自動切替盤/熊 本ss 熊本幹線1L関係PCTプラグ引出し(補助 CT.DAC-AB.1次変換器SSC用1次変換)	熊本ss 500kV系統安定化装置(SSC)撤去工事(東九州500kV引出 関連)【熊本幹線1LCTほか切離し】	年間計画	新規		
0916938	九州	2022/11/24 09:00	2022/12/02 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	背振幹線 E2～E3、E7～E70 計14径間、筑豊線 E併架	年間計画	変更		
0921505	九州	2022/11/24 09:00	2022/11/25 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	鉄塔防錆塗装 脊振幹線E30、31 計 2基	年間計画	変更		
0921506	九州	2022/11/24 09:00	2022/11/25 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	背振幹線 E2～E3、E7～E70 計14径間、筑豊線 E併架	年間計画	変更		
0921661	九州	2022/11/24 09:00	2022/11/30 17:00	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100/ 西九州ss 220kV 松島火力線北線2L DZ盤/西九 州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(A)/西九 州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(B)	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0921888	九州	2022/11/24 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分北線がよい金具修繕工事(2L)【2022年度】	年間計画	変更	制約有	
0921889	九州	2022/11/24 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事2L【2022年度】	年間計画	変更	制約有	
0921890	九州	2022/11/24 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	電線付属品他補修2L【直営】	年間計画	変更	制約有	
0921891	九州	2022/11/24 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2022年度】	年間計画	変更	制約有	
0916715	九州	2022/11/28 07:30	2022/12/02 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 E8、19、22、29	年間計画	変更		
0922784	九州	2022/11/28 08:00	2022/12/02 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	鉄塔ボルトナット修繕 西佐世保武雄線E・8・9・18・29	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922880	九州	2022/11/28 08:00	2022/12/02 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	鉄塔ボルトナット修繕 西佐世保武雄線□・8・9・18・29	年間計画	新規		
0922114	九州	2022/11/28 08:30	2022/11/28 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kVローカルバックアップ盤 トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 220kV母線保護盤 トリップ回路監視 [ロック]/220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]/武雄ss 220kV長崎幹線2L PCM(A) [ロック]/武雄ss 220kV長崎幹線2L PCM(B) [ロック]	220kV長崎幹線2LA系再閉路準備未完が数回発生。(保護装置取替後) 保護制御Gにてオシロ設置して調査した結果、GCB側と判明した。 4月8日油圧を降下させて、油圧Ry動作を確認したところ、正常値よりも高い。 白相 油圧P動作値:36.0MPa(整定値:31.5) 白相 再閉路鎖錠:35.9MPa(整定値:30.5) ※赤、青相も同様の動作値 整定値のずれ及び油圧計の不良と推定(同型機器製年で、油圧計不良懸案多数有り)	年間計画	変更		
0921505	九州	2022/11/28 09:00	2022/11/30 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	鉄塔防錆塗装 脊振幹線□30、31 計 2基	年間計画	変更		
0916713	九州	2022/11/29 07:30	2022/12/01 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 □21～22、52～54、55～57(5径間)2Lのみ	年間計画	変更		
0921873	九州	2022/11/29 08:00	2022/12/01 16:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	変更		
0921875	九州	2022/11/29 08:00	2022/12/01 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線トーションナルダンバ修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	変更		
0916714	九州	2022/11/29 08:30	2022/11/30 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 □0、17、18	年間計画	変更		
0916756	九州	2022/11/29 08:30	2022/12/02 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	アークホン修繕 8基	年間計画	更新		
0917954	九州	2022/11/29 08:30	2022/12/02 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線□7 鉄塔防錆塗装 1基	年間計画	変更		
0921878	九州	2022/11/29 09:00	2022/12/02 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	腐食したボルトの取替 □6、□9、□79、□31 4基	年間計画	変更		
0920255	九州	2022/11/29 09:30	2022/11/30 17:30	毎日	脊振ss	220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 20-40[加圧停止]	『デジタルリレー技術継承研修』 【作業内容】 (1)単体試験 (2)単体対向試験 (3)自端単独動作試験 (4)対向動作試験	年間計画	新規		
0920299	九州	2022/11/29 09:30	2022/11/30 17:30	毎日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(A)/西福岡ss 20-40[加圧停止]/西福岡ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	『デジタルリレー技術継承研修』 【作業内容】 (1)単体試験 (2)単体対向試験 (3)自端単独動作試験 (4)対向動作試験	年間計画	新規		
0922499	九州	2022/11/29 09:00	2022/11/30 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 LR盤/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 TP+DD盤/伊都ss 6-110 [加圧停止]	福岡総制依頼により主変電力量測定回路の修繕を行う。 (LR盤にUP潮流計測回路追加)	年間計画	変更		
0917953	九州	2022/11/30 09:00	2022/12/02 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スベサ及びダンバ取替・アークホーン取替 □8～□9 □2～□8-9	年間計画	変更		
0916872	九州	2022/12/05 08:30	2022/12/10 17:30	連続	都城ss	220kV 都城線2L/都城ss 220kV 都城線2L DZ盤/都城ss 220kV 都城線2L PCM盤/都城ss 220kV 都城線2L 43C[ロック]/都城ss 220kV 都城線2L 43RC[ロック]/都城ss 20-60[加圧停止]	都城ss 220kV都城線保護装置2系列化工事を行う	年間計画	変更		
0916877	九州	2022/12/05 08:30	2022/12/10 17:30	連続	高野sws	220kV 都城線2L/高野sws 220kV 都城線2L DZ盤/高野sws 220kV 都城線2L PCM盤/高野sws 220kV 都城線2L 43C[ロック]/高野sws 220kV 都城線2L 43RC[ロック]/高野sws 20-60[加圧停止]	高野sws 220kV都城線保護装置2系列化工事	年間計画	変更		
0917019	九州	2022/12/05 09:00	2022/12/09 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	径間スベサ修繕 □1～50:19径間	年間計画	変更		
0917958	九州	2022/12/05 09:00	2022/12/07 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スベサ及びダンバ取替・アークホーン取替 □8～□9 □2～□8-9	年間計画	変更		
0921507	九州	2022/12/05 09:00	2022/12/06 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	スベサ修繕 (1L2L)□8～□30:2径間	年間計画	変更		
0921884	九州	2022/12/05 09:00	2022/12/08 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	腐食したボルトの取替 □6、□9、□79、□31 4基	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922127	九州	2022/12/05 09:00	2022/12/05 17:00	単日	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L C R-A/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-B/北佐賀ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	遠方・直接SW交換	年間計画	変更		
0920759	九州	2022/12/06 07:10	2022/12/07 18:50	連続	八代ss	八代ss 220kV1号母線	o20-21LS操作箱内電装品修繕の実施	年間計画	新規		
0921546	九州	2022/12/06 08:00	2022/12/09 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	佐賀幹線架線金具修繕工事(佐賀幹線1号線)	年間計画	変更		
0921879	九州	2022/12/06 08:00	2022/12/08 16:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線航空標識塗装修繕工事(木佐木線2号線)	年間計画	変更		
0921881	九州	2022/12/06 08:00	2022/12/08 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線トーションナルダンパ修繕工事(木佐木線2号線)	年間計画	変更		
0916869	九州	2022/12/06 08:30	2022/12/09 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線スベーサー修繕工事	年間計画	変更		
0917959	九州	2022/12/06 08:30	2022/12/09 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線口7 鉄塔防錆塗装 1基	年間計画	変更		
0920340	九州	2022/12/06 09:00	2022/12/08 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	220kV大隅線架線金具ほか修繕工事	年間計画	新規		
0920349	九州	2022/12/06 09:00	2022/12/07 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	鹿児島幹線航空標識塗装修繕工事	年間計画	新規		
0920350	九州	2022/12/06 09:00	2022/12/07 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	鹿児島幹線電線付属品修繕工事	年間計画	新規		
0920351	九州	2022/12/06 09:00	2022/12/07 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	ホルト修繕工事	年間計画	新規		
0920728	九州	2022/12/06 08:30	2022/12/06 17:30	単日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線架線金具ほか修繕工事	年間計画	変更		
0921522	九州	2022/12/06 09:00	2022/12/06 17:00	単日	500kV 宮崎幹線1L	500kV 宮崎幹線1L	宮崎幹線 139 架線金具補修	年間計画	変更		
0921547	九州	2022/12/06 09:00	2022/12/06 17:00	単日	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	がいし取替 E3 1L 中相 1個	年間計画	変更		
0921742	九州	2022/12/06 09:00	2022/12/06 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L [受電]/南九州ss 50-70 [加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L 43CB[ロック]	南九州ss 500kV宮崎幹線1LB 8R修繕を行う。	年間計画	変更		
0921743	九州	2022/12/06 09:00	2022/12/06 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L [受電]/南九州ss 50-70 [加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L 43CA[ロック]	南九州ss 500kV宮崎幹線1LA 8R修繕を行う。	年間計画	変更		
0919008	九州	2022/12/07 08:00	2022/12/07 18:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L [受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20-11 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919009	九州	2022/12/07 08:00	2022/12/07 18:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 220kV母線(南線1L側) 母線外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919010	九州	2022/12/07 08:00	2022/12/07 18:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L [受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20-111 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919011	九州	2022/12/07 08:00	2022/12/07 18:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20S-1 220kV#A母線切離し・接続作業を行う。	年間計画	変更		
0921840	九州	2022/12/07 08:00	2022/12/16 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	220kV松島火力線北線1L 電線路細密点検他	年間計画	変更		
0921607	九州	2022/12/07 08:30	2022/12/09 18:00	連続	中央ss	500kV 佐賀幹線1L/中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] BP盤 常時監視ロック/中央ss 500kV[3-4] LB盤 常時監視ロック/中央ss 50-10[加圧停止]/中央ss 500kV[3-4] BU盤 常時監視ロック	中央ss 50-10 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0921508	九州	2022/12/07 09:00	2022/12/08 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	スベーサー修繕 (1L,2L)E38~E30:2径間	年間計画	変更		
0921744	九州	2022/12/07 09:00	2022/12/07 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L [受電]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(B)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L 43CB[ロック]/南九州ss 50-80 [加圧停止]	南九州ss 500kV宮崎幹線2LB 8R修繕を行う。	年間計画	変更		
0921745	九州	2022/12/07 09:00	2022/12/07 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L [受電]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L 43CA[ロック]/南九州ss 50-80 [加圧停止]	南九州ss 500kV宮崎幹線2LA 8R修繕を行う。	年間計画	変更		
0922513	九州	2022/12/07 08:30	2022/12/07 17:30	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 20-10[加圧停止]	20-10は、操作箱の腐食が著しいことから修繕を実施する	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922698	九州	2022/12/07 09:00	2022/12/07 17:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L	撤去:塩分汚損測定装置×1台 新設:塩分汚損測定装置×1台	年間計画	新規		
0919013	九州	2022/12/08 08:00	2022/12/08 18:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L [受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV2号 主要変圧器	鹿児島ss 20-121 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919014	九州	2022/12/08 08:00	2022/12/08 18:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L [受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV2号 主要変圧器	鹿児島ss 20-21 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919015	九州	2022/12/08 08:00	2022/12/08 18:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線2L[受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV2号 主要変圧器	鹿児島ss 20S-1 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919016	九州	2022/12/08 08:00	2022/12/08 18:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線2L[受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV2号 主要変圧器	鹿児島ss 220kV母線(南線2L側) 母線外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920762	九州	2022/12/08 07:10	2022/12/09 18:50	連続	八代ss	220kV2号母線	g20-22LS操作箱内電装品修繕の実施	年間計画	新規		
0920352	九州	2022/12/08 09:00	2022/12/09 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	鹿児島幹線航空標識塗装修繕工事	年間計画	新規		
0920353	九州	2022/12/08 09:00	2022/12/09 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	鹿児島幹線電線付属品修繕工事	年間計画	新規		
0920354	九州	2022/12/08 09:00	2022/12/09 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	ホルト修繕工事	年間計画	新規		
0921660	九州	2022/12/08 09:00	2022/12/14 17:00	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L DZ盤/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(A)/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(B)/西九州ss 20-90	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0919012	九州	2022/12/09 09:00	2022/12/09 14:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20S-1 220kV#A母線切離し・接続作業を行う。	年間計画	変更		
0922745	九州	2022/12/09 10:00	2022/12/09 17:00	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線1L/中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/中央ss 50-10 [加圧停止]	中央ss 500kV佐賀幹線1L(PCM+DZ)B系盤 機能維持修繕	年間計画	新規		
0922746	九州	2022/12/09 10:00	2022/12/09 17:00	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線1L/中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/中央ss 50-10 [加圧停止]	中央ss 500kV佐賀幹線1L(PCM+DZ)A系盤 機能維持修繕	年間計画	新規		
0922841	九州	2022/12/09 10:00	2022/12/09 17:00	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線1L/中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/中央ss 50-10 [加圧停止]	中央ss 500kV佐賀幹線1L(PCM+DZ)B系盤 機能維持修繕	年間計画	新規		
0922842	九州	2022/12/09 10:00	2022/12/09 17:00	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線1L/中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV[3-4] 43LB[ロック]/中央ss 50-10 [加圧停止]	中央ss 500kV佐賀幹線1L(PCM+DZ)A系盤 機能維持修繕	年間計画	新規		
0921893	九州	2022/12/12 08:00	2022/12/13 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)/220kV 東佐世保分岐線2L	東佐世保分岐線E9鉄塔防錆	年間計画	変更		
0916871	九州	2022/12/12 08:30	2022/12/17 17:30	連続	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV 都城線1L DZ盤/都城ss 220kV 都城線1L PCM盤/高野sws 220kV 都城線1L 43C[ロック]/高野sws 220kV 都城線1L 43RC[ロック]/都城ss 20-50[加圧停止]	220kV都城線保護装置を2系列化し、保護機能の信頼度向上を図る。	年間計画	変更		
0916875	九州	2022/12/12 08:30	2022/12/17 17:30	連続	高野sws	220kV 都城線1L/高野sws 220kV 都城線1L DZ盤/高野sws 220kV 都城線1L PCM盤/高野sws 220kV 都城線1L 43C[ロック]/高野sws 220kV 都城線1L 43RC[ロック]/高野sws 20-50[加圧停止]	高野sws 220kV都城線保護装置2系列化工事	年間計画	変更		
0917023	九州	2022/12/12 09:00	2022/12/16 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	径間スペース修繕 E31~50:19径間	年間計画	変更		
0916876	九州	2022/12/13 08:00	2022/12/14 18:00	連続	高野sws	高野sws 220kV 都城線1L/高野sws 20-50 [加圧停止]	高野sws 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置外部点検(6年点検)を行う	年間計画	変更		
0920732	九州	2022/12/13 08:00	2022/12/13 18:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 都城線1L/高野sws 220kV 都城線2L [43RCロック]/高野sws 20-50 [加圧停止]	高野sws 220kV都城線1L(P215~P216) 屋外鉄構外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916866	九州	2022/12/13 08:30	2022/12/16 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線スペース修繕工事	年間計画	変更		
0920727	九州	2022/12/13 08:30	2022/12/13 17:30	単日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線架線金具ほか修繕工事	年間計画	変更		
0920342	九州	2022/12/14 09:00	2022/12/16 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	220kV大隅線架線金具ほか修繕工事	年間計画	新規		
0921957	九州	2022/12/15 09:00	2022/12/16 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L(#59~南熊本ss)	220kV 熊本南熊本線1L(#59~南熊本ss)	・E02 腕金吊材の取替(1L)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921956	九州	2022/12/16 09:00	2022/12/16 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	220kV GCB×1(20-50)、220kV LS×1(20-52)、操作箱×2(20-51、52)、▲220kV GCB×1(20-50)、220kV LS×1(20-52)、操作箱×2(20-51、52)	年間計画	変更		
0920428	九州	2022/12/16 15:00	2022/12/16 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10/門司ss 20-50/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)/門司ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)	20-122、20-22PLS取替。主母線支持架台4基耐塩化	年間計画	新規		
0920488	九州	2022/12/16 15:00	2022/12/16 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10/門司ss 20-50/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)/門司ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)	20-122、20-22PLS取替。主母線支持架台4基耐塩化	年間計画	変更		
0921503	九州	2022/12/19 09:00	2022/12/20 17:00	毎日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線がよい金具ほか補修作業2L(直営技術作業)(2L) F21、F27、F32、F38	年間計画	変更		
0921557	九州	2022/12/19 09:00	2022/12/20 17:00	毎日	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線地線金具修繕(1L)	年間計画	変更	制約有	
0922736	九州	2022/12/19 09:00	2022/12/23 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(1号線)	年間計画	新規	制約有	
0922832	九州	2022/12/19 09:00	2022/12/23 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(1号線)	年間計画	新規	制約有	
0922053	九州	2022/12/20 08:00	2022/12/22 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	施工箇所 F2、83	年間計画	変更		
0922050	九州	2022/12/20 09:00	2022/12/21 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開)	施工箇所 F91、95	年間計画	変更		
0920633	九州	2022/12/22 08:30	2022/12/22 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20-30[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	変更		
0920655	九州	2022/12/22 08:30	2022/12/23 17:30	毎日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L [予防停止]	220/66kV 300MVA×1 ▲220/66kV 180MVA×2	年間計画	変更		
0917976	九州	2022/12/23 08:00	2022/12/23 13:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	A/AC410(2)×2、9.3km H-OP160×1、9.3km	年間計画	変更		
0921574	九州	2022/12/23 08:30	2022/12/23 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 20-232[切]/北九州ss 20-231[切]/北九州ss 20-230	北九州ss 20TB-7 LS 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920678	九州	2022/12/23 08:30	2022/12/23 17:30	単日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線1L[受電停止]/西福岡ss 20-30[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	変更		
0922056	九州	2022/12/23 09:00	2022/12/23 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	電線張替:ACSR/AC410(2)×2、9.3km、地線:HIRO-OP160×1、9.3km 【予防停止線路】66kV相浦大久保線:2021年12月3日～12月6日、2022年2月7日～2月10日	年間計画	変更		
0922150	九州	2022/12/23 09:00	2022/12/23 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-70[加圧停止]/南熊本ss 南熊本ss 220kV中九州南熊本線 1LA(PCM) [ロツク]/220kV中九州南熊本1L[受電停止]	技術継承(教育)のための点検を行う。	年間計画	変更		
0916754	九州	2022/12/24 08:30	2022/12/28 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	F9、12、18、19、20(5基)	年間計画	更新		
0921560	九州	2022/12/24 09:00	2022/12/25 17:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線地線金具修繕(2L)	年間計画	変更	制約有	
0922737	九州	2022/12/24 09:00	2022/12/28 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2号線)	年間計画	新規	制約有	
0922833	九州	2022/12/24 09:00	2022/12/28 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2号線)	年間計画	新規	制約有	
0920634	九州	2022/12/26 08:30	2022/12/26 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	変更		
0920635	九州	2022/12/26 08:30	2022/12/28 18:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(B)	東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・連絡 変保2020-02】	年間計画	変更		
0921502	九州	2022/12/26 09:00	2022/12/26 17:00	単日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線電線付属品補修作業1L(直営技術作業)(1L) F25	年間計画	変更		
0922113	九州	2022/12/26 09:00	2022/12/27 17:00	連続	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/武雄ss 20-10 [加圧停止]	2020.11.20 武雄ss 20-13LS外部点検で、青相ブレードの銀メッキ銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。	年間計画	変更		
0920636	九州	2022/12/26 09:30	2022/12/28 17:30	連続	脊振ss	220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 20-40[加圧停止]	『ディジタルリレー技術継承研修』 【作業内容】 (1)単体試験 (2)単体対向試験 (3)自端単独動作試験 (4)対向動作試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920680	九州	2022/12/26 09:30	2022/12/28 17:30	連続	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(A)/西福岡ss 20-40[加圧停止]/西福岡ss 220kV[2-3] 43LB[ロック]	『デジタルリレー技術継承研修』 【作業内容】 (1)単体試験 (2)単体対向試験 (3)自端単独動作試験 (4)対向動作試験	年間計画	変更		
0920679	九州	2022/12/27 08:30	2022/12/27 17:30	単日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線2L[受電停止]/西福岡ss 20-40[加圧停止]	ブッシング上部碍害セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキング除去並びに手直しを行う。	年間計画	変更		
0922126	九州	2023/01/10 08:30	2023/01/13 17:30	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20-50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(B)/北佐賀ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	開閉時間が管理値を逸脱しているため、空気操作機構の分解点検を実施、エアーリングバルブ交換 遠方・直接切替SW交換	年間計画	変更		
0916656	九州	2023/01/10 09:00	2023/01/21 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	索道設置に伴う予防停止	年間計画	変更		
0921877	九州	2023/01/10 09:00	2023/01/13 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線FB5、FB9、FB0 鉄塔防錆塗装 3基	年間計画	変更		
0921874	九州	2023/01/11 08:00	2023/01/13 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スベーサ修繕工事(木佐木1号線)	年間計画	変更		
0921876	九州	2023/01/11 08:00	2023/01/13 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線架線金具修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	変更		
0920475	九州	2023/01/11 08:30	2023/01/11 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 20-20	西谷ss 20-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0920476	九州	2023/01/11 09:00	2023/01/11 16:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 20-20	西谷ss 20-23 LPD 簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0922088	九州	2023/01/11 10:00	2023/01/11 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤	所内盤取替工事(北佐賀木佐木線1L切替関係)	年間計画	変更		
0921476	九州	2023/01/12 09:00	2023/01/13 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	熊本日田線架空地線張替工事(旭志地区)1L(FB3～FB2)に伴う保守情報システムCT撤去・設置	年間計画	変更		
0921478	九州	2023/01/12 09:00	2023/01/13 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	熊本日田線架空地線張替工事(大津地区)FB4～FB3(1L)に伴う保守情報システムCT撤去・設置	年間計画	変更		
0921473	九州	2023/01/14 09:00	2023/01/31 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	熊本日田線架空地線張替工事	年間計画	変更		
0921880	九州	2023/01/16 08:00	2023/01/18 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スベーサ修繕工事(木佐木2号線)	年間計画	変更		
0921883	九州	2023/01/16 09:00	2023/01/19 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線FB5、FB9、FB0 鉄塔防錆塗装 3基	年間計画	変更		
0922110	九州	2023/01/16 09:00	2023/01/18 17:00	連続	三池ss	220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]	三池ss雷遮蔽改修工事(架空地線No.1)	年間計画	変更		
0922089	九州	2023/01/16 10:00	2023/01/16 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60 [加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤	所内盤取替工事(北佐賀木佐木線2L切替関係)	年間計画	変更		
0921475	九州	2023/01/17 08:00	2023/01/26 18:00	連続	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	熊本日田線架空地線張替工事(旭志地区)1L(FB3～FB2)	年間計画	変更		
0921471	九州	2023/01/17 09:00	2023/01/23 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	管内送電設備鉄塔部材修繕工事(熊本日田線)	年間計画	変更		
0921477	九州	2023/01/17 09:00	2023/01/26 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	熊本日田線架空地線張替工事(大津地区)FB4～FB3(1L)	年間計画	変更		
0921882	九州	2023/01/17 09:00	2023/01/17 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線ジャンパスベーサ取替(直営)(北佐賀木佐木2号線)	年間計画	変更		
0921474	九州	2023/01/17 09:30	2023/01/19 16:30	毎日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線1L)(2022年度)	年間計画	変更		
0922092	九州	2023/01/17 10:00	2023/01/17 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10 [加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤	所内盤取替工事(木佐木三池線1L切替関係)	年間計画	変更		
0921472	九州	2023/01/23 09:00	2023/01/28 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	鉄塔防錆塗装修繕工事(熊本日田線)	年間計画	変更		
0921526	九州	2023/01/24 09:00	2023/01/25 17:00	毎日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	中九州幹線の電線・地線修繕を実施する。	年間計画	変更		
0921528	九州	2023/01/24 09:00	2023/01/27 17:00	連続	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	がいし金具のボルトへくい込んだ割ピンを補修する	年間計画	変更		
0922102	九州	2023/01/24 09:00	2023/01/26 17:00	連続	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]	三池変電所架空地線は、220kV母線を横断した配置となっており、一部に発生している損傷や素線切れについては、修繕を実施しているものの、万一の断線時には三池変電所が全停止し、電力系統に多大な影響を及ぼすこととなるため、三池変電所の雷遮蔽改修工事を実施する。	年間計画	変更		
0920876	九州	2023/01/25 09:00	2023/01/25 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20 [加圧停止]	大隅ss 20-23動作確認修繕を実施する。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920877	九州	2023/01/25 08:30	2023/01/25 17:30	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20 [加圧停止]	大隅ss 20-23E入不応動修繕を実施する。	年間計画	変更		
0920873	九州	2023/01/26 09:00	2023/01/26 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]/大隅ss 6-130 [加圧停止]	大隅ss 20TB-1動作確認修繕を実施する。	年間計画	変更		
0920874	九州	2023/01/26 09:00	2023/01/26 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10 [加圧停止]	大隅ss 20-13切不応動修繕を実施する。	年間計画	変更		
0920875	九州	2023/01/26 09:00	2023/01/26 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10 [加圧停止]	大隅ss 20-13E動作確認修繕を実施する。	年間計画	変更		
0922095	九州	2023/01/26 10:00	2023/01/26 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤	所内盤取替工事(木佐木三池線2L切替関係)	年間計画	変更		
0922124	九州	2023/01/28 09:00	2023/01/28 17:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/鳥栖ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/鳥栖ss 20-30[加圧停止]/鳥栖ss 220kV母線分離盤 常時監視 [ロック]	油圧鎖錠用補助リレー(63QRX-A)交換、スローリーク絞り弁分解点検、CB外部点検	年間計画	変更		
0921476	九州	2023/01/30 09:00	2023/01/31 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	熊本日田線架空地線張替工事(旭志地区)1L(㊦3～㊦2)に伴う保守情報システムCT撤去・設置	年間計画	変更		
0921478	九州	2023/01/30 09:00	2023/01/31 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	熊本日田線架空地線張替工事(大津地区)㊦4～㊦3(1L)に伴う保守情報システムCT撤去・設置	年間計画	変更		
0921529	九州	2023/01/31 09:00	2023/01/31 17:00	単日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	中九州幹線の電線・地線修繕を実施する。	年間計画	変更		
0921531	九州	2023/01/31 09:00	2023/02/03 17:00	連続	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	がいし金具のボルトへくい込んだ割ピンを補修する	年間計画	変更		
0916731	九州	2023/02/01 08:00	2023/02/02 18:00	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1 主変2次) [加圧停止]/唐津ss 20-110(1号 主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうちGW分離を実施する。	年間計画	変更		
0916732	九州	2023/02/06 08:00	2023/02/10 18:00	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1 主変2次) [加圧停止]/唐津ss 20-110(1号 主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち杭打設を実施する。	年間計画	変更		
0920463	九州	2023/02/06 09:00	2023/02/09 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	作業箇所:㊦、2～6、9 計7基 作業内容:トーションダルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替	年間計画	変更		
0921479	九州	2023/02/06 09:00	2023/02/11 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	鉄塔防錆塗装修繕工事(熊本日田線)	年間計画	変更		
0921480	九州	2023/02/06 09:00	2023/02/23 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	熊本日田線架空地線張替工事	年間計画	変更		
0921482	九州	2023/02/06 09:00	2023/02/07 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L[予防停止]	220kV 熊本日田線2L[予防停止]	熊本日田線架空地線張替工事(大津地区)㊦4～㊦3(2L)に伴う保守情報システムCT撤去・設置	年間計画	変更		
0921481	九州	2023/02/07 09:30	2023/02/09 16:30	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線2L)(2022年度)	年間計画	変更		
0921483	九州	2023/02/08 09:00	2023/02/20 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	熊本日田線架空地線張替工事(大津地区)㊦4～㊦3(2L)	年間計画	変更		
0920752	九州	2023/02/13 07:00	2023/02/15 19:00	毎日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器	苅北ss 50T-10 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0920457	九州	2023/02/14 09:00	2023/02/14 18:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20 [加圧停止]	中央ss 20-21 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920459	九州	2023/02/14 09:00	2023/02/15 18:00	毎日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20[加圧停止]/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線2L PCM	中央ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	変更		
0920466	九州	2023/02/14 09:00	2023/02/17 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	作業箇所:㊦、2～6、9 計7基 作業内容:トーションダルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替	年間計画	変更		
0920458	九州	2023/02/15 09:00	2023/02/15 18:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20 [加圧停止]	中央ss 20-22 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917992	九州	2023/02/21 09:00	2023/02/21 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss 20-30 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線1L(A系) Ry定期試験(動作)	年間計画	変更		
0921482	九州	2023/02/21 09:00	2023/02/22 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L[予防停止]	220kV 熊本日田線2L[予防停止]	熊本日田線架空地線張替工事(大津地区)㊦4～㊦3(2L)に伴う保守情報システムCT撤去・設置	年間計画	変更		
0921666	九州	2023/02/21 09:00	2023/02/21 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線1L(A系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917994	九州	2023/02/22 09:00	2023/02/22 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss 20-30 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線1L(B系) Ry定期試験(動作)	年間計画	変更		
0921664	九州	2023/02/22 09:00	2023/02/22 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L PC M(B)/西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線1L(B系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0917907	九州	2023/02/24 09:00	2023/02/24 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L PC M(B)/西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線1L(B系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0917991	九州	2023/02/24 09:00	2023/02/24 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss 20-30 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L DZ盤	武雄ss 220kV武雄線1L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0917993	九州	2023/02/24 09:00	2023/02/24 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss 20-30 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線1L(A系) Ry定期試験(動作)(CB結合試験他)	年間計画	変更		
0917995	九州	2023/02/24 09:00	2023/02/24 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss 20-30 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線1L(B系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0921665	九州	2023/02/24 09:00	2023/02/24 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L DZ盤/西九州ss 20-30[加圧停止]	西九州ss 220kV武雄線1L(後備) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0921667	九州	2023/02/24 09:00	2023/02/24 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L PC M(A)/西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線1L(A系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0921539	九州	2023/02/27 09:00	2023/03/09 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	径間スベーサ修繕 E35～E39間 計 4径間 F2～F7間 計 5径間 合計 9径間	年間計画	変更		
0921852	九州	2023/02/28 09:00	2023/03/01 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L (2021/11 運開)	220kV南宮崎線 鉄塔ボルトナット修繕工事[2022年度]	年間計画	変更		
0922034	九州	2023/02/28 09:00	2023/03/01 17:00	毎日	220kV 南宮崎線1L (2022/10 運開)	220kV 南宮崎線1L (2022/10 運開)/220kV 宮崎分岐線1L	宮崎分岐線 E3-9 がいい掃除	年間計画	変更		
0922035	九州	2023/02/28 09:00	2023/03/01 17:00	毎日	220kV 南宮崎線1L (2022/10 運開)	220kV 南宮崎線1L (2022/10 運開)/220kV 宮崎分岐線1L	鉄塔防錆修繕工事(一般部塗装)	年間計画	変更		
0916808	九州	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	背振幹線 E2～E3、E37～E70 計14径間、筑豊線 E2併架	年間計画	変更		
0922162	九州	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線1L/人吉ss 20-50 [加圧停止]	人吉ss 20-50 220KVガスシヤ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う。	年間計画	変更		
0916809	九州	2023/03/02 09:00	2023/03/02 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	背振幹線 E2～E3、E37～E70 計14径間、筑豊線 E2併架	年間計画	変更		
0920751	九州	2023/03/06 07:00	2023/03/08 19:00	毎日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器	苅北ss 50-30 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0920726	九州	2023/03/06 08:30	2023/04/14 17:30	連続	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	E36～ST引込変更(1号線) T410(2)×1、0. 1km LP-AC150×1、0. 1km 上位系統対策工事(負担金工事)	年間計画	変更		
0922505	九州	2023/03/06 08:30	2023/04/14 17:30	連続	都城ss	220kV 都城線1L	都城ss 増強工事を実施する。	年間計画	変更		
0922506	九州	2023/03/06 08:00	2023/03/10 18:00	連続	都城ss	220kV 都城線1L[受電停止]/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 110kV2号 NGR/都城ss 6-120[加圧停止]/都城ss 20-120[加圧停止]/都城ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。	年間計画	変更		
0920748	九州	2023/03/07 07:00	2023/03/07 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器	o50-31DS 操作機構部オイルダンパー取付金具発錆修繕を実施 ・操作機構部オイルダンパー取付金具修繕を実施(懸案 No.20H1081)	年間計画	変更		
0920750	九州	2023/03/08 07:00	2023/03/08 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器	o50T-11DS 操作機構部オイルダンパー取付金具発錆修繕を实施 ・操作機構部オイルダンパー取付金具修繕を実施(懸案 No.20H1085)	年間計画	変更		
0917909	九州	2023/03/08 09:00	2023/03/08 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PC M(A)/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0917953	九州	2023/03/08 09:00	2023/03/08 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スベーサ及びダンパ取替・アークホーン取替 E38～E39 E32～E38-9	年間計画	変更		
0917997	九州	2023/03/08 09:00	2023/03/08 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/武雄ss 20-40 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920753	九州	2023/03/09 07:00	2023/03/09 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-140 [加圧停止]/苅北ss 2号連絡用変圧器/苅北ss 6-140 [加圧停止]	o2号連絡用変圧器ウォールパッシング絶縁油修繕の実施(懸案 No.21H02093) ・SF6ガス透過良測定 ・油中ガス分析測定 ・絶縁油特性試験	年間計画	新規		
0920754	九州	2023/03/09 07:00	2023/03/09 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-140[加圧停止]/苅北ss 2号連絡用変圧器	o苅北ss 50-42DS 操作機構部オイルダンパー取付金具発錆修繕を実施 ・操作機構部オイルダンパー取付金具修繕を実施(懸案 No.20H01082)	年間計画	変更		
0920756	九州	2023/03/09 07:00	2023/03/11 19:00	毎日	苅北ss	苅北ss 50-140[加圧停止]/苅北ss 2号連絡用変圧器	苅北ss 50-40 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0917911	九州	2023/03/09 09:00	2023/03/09 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PC M(B)/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線2L(B系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0917958	九州	2023/03/09 09:00	2023/03/09 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スペーサ及びダンパ取替・アークホーン取替 □8～□9 □32～□38-9	年間計画	変更		
0917999	九州	2023/03/09 09:00	2023/03/09 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L(2022/11 運開)/武雄ss 20-40 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L PC M(B)/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線2L(B系) Ry定期試験(動作)	年間計画	変更		
0920755	九州	2023/03/10 07:00	2023/03/10 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-140[加圧停止]/苅北ss 2号連絡用変圧器	o50T-12DS 操作機構部オイルダンパー取付金具発錆終焉を実施 ・操作機構部オイルダンパー取付金具修繕を実施(懸案 No.20H01086)	年間計画	変更		
0917908	九州	2023/03/10 09:00	2023/03/10 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L DZ 盤/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 220kV武雄線2L(後備) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0917910	九州	2023/03/10 09:00	2023/03/10 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PC M(A)/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0917912	九州	2023/03/10 09:00	2023/03/10 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PC M(B)/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線2L(B系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更		
0917996	九州	2023/03/10 09:00	2023/03/10 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L(2022/11 運開)/武雄ss 20-40 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L DZ 盤	武雄ss 220kV武雄線2L(後備) Ry定期試験(動作)	年間計画	変更		
0917998	九州	2023/03/10 09:00	2023/03/10 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L(2022/11 運開)/武雄ss 20-40 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L PC M(A)/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0918000	九州	2023/03/10 09:00	2023/03/10 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L(2022/11 運開)/武雄ss 20-40 [加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L PC M(B)/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線2L(B系) Ry定期試験(動作)(CB結合試験他)	年間計画	変更		
0921868	九州	2023/03/10 09:30	2023/03/10 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)過去の停止による営業除去実績により、申請する	年間計画	変更		
0921869	九州	2023/03/10 09:30	2023/03/10 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	防錆予定箇所 □7 計1基	年間計画	変更		
0920846	九州	2023/03/13 09:00	2023/03/14 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	鹿児島幹線航空標識塗装修繕工事	年間計画	変更		
0920847	九州	2023/03/13 09:00	2023/03/14 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	鹿児島幹線電線付属品修繕工事	年間計画	変更		
0920848	九州	2023/03/13 09:00	2023/03/14 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0921869	九州	2023/03/13 09:30	2023/03/14 16:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	防錆予定箇所 □7 計1基	年間計画	変更		
0920849	九州	2023/03/15 09:00	2023/03/16 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	鹿児島幹線航空標識塗装修繕工事	年間計画	変更		
0920850	九州	2023/03/15 09:00	2023/03/16 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	鹿児島幹線電線付属品修繕工事	年間計画	変更		
0920851	九州	2023/03/15 09:00	2023/03/16 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0922699	九州	2023/03/15 08:10	2023/03/15 17:50	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV母線(南線2L側)	○TrPRO(DD付)×1面 ●TrPRO×1面、66kVDD×1面	年間計画	新規		
0922086	九州	2023/03/16 10:00	2023/03/16 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 20-30 [加圧停止]/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PC M+DZ(A)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PC M+DZ(B)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤	所内盤取替工事(鳥栖木佐木線1L切替関係)	年間計画	変更		
0921871	九州	2023/03/17 09:30	2023/03/17 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)過去の停止による営業除去実績により、申請する	年間計画	変更		
0921872	九州	2023/03/17 09:30	2023/03/18 16:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	防錆予定箇所 □7 計1基	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922087	九州	2023/03/17 10:00	2023/03/17 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40 [加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤	所内盤取替工事(鳥栖木佐木線2L切替関係)	年間計画	変更		
0921872	九州	2023/03/20 09:30	2023/03/20 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	防錆予定箇所 □7 計1基	年間計画	変更		
0922132	九州	2023/03/31 09:00	2023/05/16 17:00	連続	大分ss	220kV 大分南線2L/大分ss 20-80[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/大分ss SSC遮断装置(A)(20-80関係) [ロック]/大分ss SSC遮断装置(B)(20-80関係) [ロック]/大分ss 220kV母線保護装置(20-80関係) [ロック]/大分ss 220kV自動オシロ盤(20-80関係) [ロック]/大分ss 電気所サーバ(20-80)関係 [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事	年間計画	変更	制約有	
0922507	九州	2023/04/11 08:00	2023/04/14 18:00	毎日	都城ss	220kV 都城線1L[受電停止]/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 110kV2号 NGR/都城ss 6-120[加圧停止]/都城ss 20-120[加圧停止]/都城ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。	年間計画	変更		
0922713	九州	2023/04/11 10:00	2023/04/14 17:00	毎日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L [予防停止]	線下作業に伴う予防停止	年間計画	新規		
0920245	九州	2023/04/13 13:30	2023/04/14 17:30	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920527	九州	2023/04/13 13:30	2023/04/14 17:30	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920583	九州	2023/04/14 08:00	2023/04/25 18:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	500kV開閉連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1がし装置取替 2架線金具ボルト取替 3電線圧縮接続部補修 4鉄塔部材取替 5鉄塔防錆塗装 6電線付属品類点検	年間計画	変更		
0922713	九州	2023/04/17 10:00	2023/04/18 17:00	毎日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L [予防停止]	線下作業に伴う予防停止	年間計画	新規		
0920688	九州	2023/04/18 09:00	2023/04/19 17:00	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所 □0、17、18	年間計画	変更		
0920695	九州	2023/04/20 09:00	2023/04/21 17:00	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 □0、17、18	年間計画	変更		
0920590	九州	2023/04/23 09:00	2023/04/25 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	刃田分岐線□鉄塔建替工事	年間計画	変更		
0920311	九州	2023/04/26 07:30	2023/04/26 18:30	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L/南熊本ss 20-20 [加圧停止]	南熊本ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。 THB6型(ヒンジ部分解点検手入れ無し) 電磁弁/バックン取替無し	年間計画	変更		
0920312	九州	2023/04/26 07:30	2023/04/26 18:30	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L/南熊本ss 20-20 [加圧停止]	南熊本ss 20-23LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0920578	九州	2023/04/26 09:00	2023/04/28 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	刃田分岐線□鉄塔建替工事	年間計画	変更		
0920597	九州	2023/04/26 13:00	2023/04/26 16:00	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 220kV西谷線3L(A) 43RC [ロック]/西谷ss 220kV西谷線3L(B) 43RC [ロック]/西谷ss 220kV西谷線3L(DZ) 43KH 「仮保護」	北九州ss 20-10 老朽更新	年間計画	変更		
0921104	九州	2023/04/27 08:00	2023/04/27 18:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L/熊本ss 20-60 [加圧停止]	熊本ss 20-63LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0921418	九州	2023/04/27 08:00	2023/04/27 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L [受電停止]/南熊本ss 20-60[加圧停止]/南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L PCM(A)/南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L PCM(B)	南熊本ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921419	九州	2023/04/27 08:00	2023/04/27 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L/南熊本ss 20-60 [加圧停止]	南熊本ss 20-63 220KV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。 本体:THB7型 操作箱:本体、E装置とも電動型	年間計画	変更		
0921420	九州	2023/04/27 08:00	2023/04/27 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L/南熊本ss 20-60 [加圧停止]	南熊本ss 20-63LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921352	九州	2023/04/28 09:00	2023/06/12 18:00	連続	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]	20-52、53(E)、LPD取替	年間計画	変更		
0920579	九州	2023/04/29 09:00	2023/05/03 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線D鉄塔建替工事	年間計画	変更		
0920591	九州	2023/04/29 09:00	2023/04/29 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線D鉄塔建替工事	年間計画	変更		
0920592	九州	2023/04/29 09:00	2023/04/29 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線Dのジャンパ開放・接続工事を行う	年間計画	変更		
0920609	九州	2023/05/01 08:30	2023/05/01 17:30	単日	苅田ss	220kV 西谷門司線2L/苅田ss 20-20	苅田ss 20-23・E LS 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920598	九州	2023/05/01 09:00	2023/05/01 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70 [加圧停止]/西谷ss 220kV 西谷3号線 PCM(A)/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西谷ss 220kV西谷線3L(A) 動作試験(デジタル)を行う。 ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	年間計画	変更		
0920610	九州	2023/05/01 09:00	2023/05/01 17:00	単日	苅田ss	220kV 西谷門司線2L/苅田ss 20-20	苅田ss 20-23 LS 引留碍子/ズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920620	九州	2023/05/01 09:00	2023/05/01 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線2L	筑豊ss 20-23 LPD 簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0920621	九州	2023/05/01 09:00	2023/05/01 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線2L/筑豊ss 20-20	筑豊ss 20-23・E LS 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920978	九州	2023/05/01 09:00	2023/05/01 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV[3-4] 43LB[ロック]/北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170[加圧停止]/北九州ss 220kV 西谷3号線 PCM(A)	北九州ss 220kV西谷線3L(A) 動作試験(デジタル)を行う ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	年間計画	変更		
0920599	九州	2023/05/02 09:00	2023/05/02 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70[加圧停止]/西谷ss 220kV 西谷3号線 PCM(B)/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西谷ss 220kV西谷線3L(B) 動作試験(デジタル)を行う。 ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	年間計画	変更		
0920979	九州	2023/05/02 09:00	2023/05/02 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV[3-4] 43LB[ロック]/北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170 [加圧停止]/北九州ss 220kV 西谷3号線 PCM(B)	北九州ss 220kV西谷線3L(B) 動作試験(デジタル)を行う ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	年間計画	変更		
0920562	九州	2023/05/03 09:00	2023/05/03 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170 [加圧停止]/北九州ss 220kV 西谷3号線 DZ盤	北九州ss 220kV西谷3号線(DZ) 動作試験(デジタル)を行う ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920600	九州	2023/05/03 09:00	2023/05/03 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70[加圧停止]/西谷ss 220kV 西谷3号線 DZ盤	西谷ss 220kV西谷線3L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。 ・機構点検 ・入変確認試験 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・データセーブ確認試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	年間計画	変更		
0920700	九州	2023/05/08 09:00	2023/05/08 17:00	単日	諫早ss	諫早ss 220kV 諫早分岐線1L/諫早ss 220kV 長崎幹線1L	諫早ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0920703	九州	2023/05/09 08:00	2023/05/09 18:00	単日	諫早ss	220kV 長崎幹線2L/諫早ss 20-60[加圧停止]	諫早ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920701	九州	2023/05/09 09:00	2023/05/09 17:00	単日	諫早ss	諫早ss 220kV 諫早分岐線2L/諫早ss 220kV 長崎幹線2L	諫早ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0921247	九州	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2023年度】	年間計画	変更	制約有	
0921304	九州	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	施工箇所 F98、100、101、102、105	年間計画	変更		
0921305	九州	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	施工箇所 F90	年間計画	変更		
0921306	九州	2023/05/09 09:00	2023/05/10 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	施工箇所 F98(JSSK有田分岐線F9)	年間計画	変更		
0922714	九州	2023/05/09 10:00	2023/05/12 17:00	毎日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L [予防停止]	線下作業に伴う予防停止	年間計画	新規		
0920594	九州	2023/05/10 08:00	2023/05/21 18:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替 3電線圧縮接続部補修 4鉄塔部材取替 5鉄塔防錆塗装 6電線付属品類点検	年間計画	変更		
0921118	九州	2023/05/10 08:00	2023/05/17 17:00	連続	南九州ss	500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)/南九州ss 50-70[加圧停止]	南九州ss 50-70 550KVガス絶縁開閉装置内部点検を行う。	年間計画	変更		
0920690	九州	2023/05/11 08:00	2023/05/12 18:00	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔ボルト修繕	年間計画	変更		
0920691	九州	2023/05/11 08:00	2023/05/12 18:00	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔防錆	年間計画	変更		
0921206	九州	2023/05/11 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2023年度】	年間計画	変更	制約有	
0921314	九州	2023/05/11 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	施工箇所 F98、100、101、102、105	年間計画	変更		
0921315	九州	2023/05/11 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	施工箇所 F90	年間計画	変更		
0921316	九州	2023/05/11 09:00	2023/05/12 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	施工箇所 F98(JSSK有田分岐線F9)	年間計画	変更		
0920549	九州	2023/05/15 08:00	2023/05/19 18:00	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(＃1主変2次) [加圧停止]/唐津ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうちH-GIS据付組立する	年間計画	変更		
0920775	九州	2023/05/15 09:00	2023/06/13 17:00	連続	海崎ss	220kV 海崎線1L/海崎ss 20-50/海崎ss 220kV 海崎線1L PCM+DZ(A)/海崎ss 220kV 海崎線1L PCM+DZ(B)/海崎ss 海崎ss 220kVB P盤(20-50関係) [ロック]/海崎ss 海崎ss 電気所サーバ入出力架 220kV海崎1L [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV伝送オシロ盤 20-50 [ロック]	海崎ss 20-50CBほか取替工事	年間計画	変更		
0920692	九州	2023/05/16 08:00	2023/05/18 18:00	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	長崎幹線F93~64 2L 径間スベーサ取替 5個×3相=15個	年間計画	変更		
0920697	九州	2023/05/16 08:00	2023/05/17 18:00	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔ボルト修繕	年間計画	変更		
0920698	九州	2023/05/16 08:00	2023/05/17 18:00	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔防錆	年間計画	変更		
0921312	九州	2023/05/16 08:00	2023/05/17 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	西佐世保武雄線F92鉄塔防錆	年間計画	変更		
0922137	九州	2023/05/16 09:00	2023/05/16 11:00	単日	大分ss	220kV 大分南線2L/大分ss 20-80[加圧停止]/大分ss 220kV母線保護装置43JK [ロック]/大分ss SSC遮断装置(A)43JKA [ロック]/大分ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]	20-80CB取替	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0922138	九州	2023/05/16 11:00	2023/05/16 15:00	単日	大分ss	220kV 大分南線2L/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PC M+DZ(B)/西大分ss 220kV大分南2L 43RC A [ロック]/西大分ss 220kV大分南2L 43RCB [ロック]/西大分ss 220kV大分南2L PCM+DZ 243KHB 仮保護/大分ss 220kV母線保護装置 43JK [ロック]/大分ss SSC遮断装置(A)43J KA [ロック]/大分ss SSC遮断装置(B)43JKB [ロック]/西大分ss 220kV変換器盤20-80PD2次ブ ラ [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事のうち試充電試験	年間計画	変更	制約有	
0921313	九州	2023/05/18 08:00	2023/05/19 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV 東佐世保分岐線1L	東佐世保分岐線口鉄塔防錆	年間計画	変更		
0920241	九州	2023/05/18 09:00	2023/05/18 16:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80[加圧 停止]/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-12 O[加圧停止]	住吉ss 220kV2号 主要変圧器 220kV 主変 機械式Ry点検 (重・軽故障)を行う。	年間計画	新規		
0920242	九州	2023/05/18 09:00	2023/05/18 16:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80[加圧 停止]/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-12 O[加圧停止]	住吉ss 220kV2号 主要変圧器 220kV 主変 LTC操作機構点 検・切換試験を行う。	年間計画	新規		
0920523	九州	2023/05/18 09:00	2023/05/18 16:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80[加圧 停止]/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-12 O[加圧停止]	住吉ss 220kV2号 主要変圧器 220kV 主変 機械式Ry点検 (重・軽故障)を行う。	年間計画	変更		
0920524	九州	2023/05/18 09:00	2023/05/18 16:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80[加圧 停止]/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-12 O[加圧停止]	住吉ss 220kV2号 主要変圧器 220kV 主変 LTC操作機構点 検・切換試験を行う。	年間計画	変更		
0922714	九州	2023/05/22 10:00	2023/05/22 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L [予防停止]	線下作業に伴う予防停止	年間計画	新規		
0921322	九州	2023/05/23 08:00	2023/05/24 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	西佐世保武雄線口鉄塔防錆	年間計画	変更		
0920702	九州	2023/05/23 09:00	2023/05/25 17:00	連続	諫早ss	諫早ss 220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50[加 圧停止]	諫早ssTC取替工事を実施する	年間計画	変更		
0921323	九州	2023/05/25 08:00	2023/05/26 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV 東佐世保分岐線2L	東佐世保分岐線口鉄塔防錆	年間計画	変更		
0920593	九州	2023/05/29 09:00	2023/05/29 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線口のジャンパ開放・接続工事を行う	年間計画	変更		
0920596	九州	2023/05/30 09:00	2023/05/30 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線口鉄塔建替工事	年間計画	変更		
0920704	九州	2023/05/30 09:00	2023/06/01 17:00	連続	諫早ss	諫早ss 220kV 長崎幹線2L/諫早ss 20-60[加 圧停止]	諫早ssTC取替工事を実施する	年間計画	変更		
0920580	九州	2023/06/01 09:00	2023/06/01 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線口鉄塔建替工事	年間計画	変更		
0920581	九州	2023/06/01 09:00	2023/06/01 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線口のジャンパ開放・接続工事を行う	年間計画	変更		
0920237	九州	2023/06/01 09:30	2023/06/01 12:30	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧 停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220 kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 22 0kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類 絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	新規		
0920519	九州	2023/06/01 09:30	2023/06/01 12:30	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧 停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220 kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 22 0kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類 絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920239	九州	2023/06/02 09:30	2023/06/02 12:30	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	新規		
0920521	九州	2023/06/02 09:30	2023/06/02 12:30	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更		
0921131	九州	2023/06/06 08:00	2023/06/06 18:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島北線2L/南九州ss 20-60[加圧停止]/南九州ss 220kV 鹿児島北線2L PCM盤	南九州ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検(日本AEハワ-、OFPTB、3000A)を行う。	年間計画	変更		
0920238	九州	2023/06/06 08:00	2023/06/06 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L[予防停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相	年間計画	新規		
0920520	九州	2023/06/06 08:00	2023/06/06 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L[予防停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相	年間計画	変更		
0921132	九州	2023/06/06 09:00	2023/06/06 18:00	単日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線2L/南九州ss 20-60 [加圧停止]	南九州ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921132	九州	2023/06/07 08:00	2023/06/07 18:00	単日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線2L/南九州ss 20-60 [加圧停止]	南九州ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920240	九州	2023/06/07 08:00	2023/06/07 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L[受電停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相	年間計画	新規		
0920522	九州	2023/06/07 08:00	2023/06/07 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L[受電停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相	年間計画	変更		
0921133	九州	2023/06/07 09:00	2023/06/07 17:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島北線2L/南九州ss 20-60[加圧停止]	南九州ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921246	九州	2023/06/08 09:00	2023/06/09 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2023年度】	年間計画	変更	制約有	
0920246	九州	2023/06/16 08:30	2023/06/16 17:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss 20-93E[入]/住吉ss 6-130E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920528	九州	2023/06/16 08:30	2023/06/16 17:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss 20-93E[入]/住吉ss 6-130E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss～□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920582	九州	2023/06/16 09:00	2023/06/16 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線口のジャンパ開放・接続工事を行う	年間計画	変更		
0920588	九州	2023/06/16 09:00	2023/06/17 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線□鉄塔建替工事	年間計画	変更		
0920993	九州	2023/06/19 09:00	2023/06/22 18:00	連続	脊振ss	500kV 北九州幹線2L/脊振ss 50-60[加圧停止]/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PCM+DZ (A)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PCM+DZ (B)/脊振ss 500kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 500kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 500kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	脊振ss 50-60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920955	九州	2023/06/20 08:00	2023/06/21 18:00	連続	北九州ss	500kV 北九州幹線2L/北九州ss 50-60	北九州ss 50-60 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0920936	九州	2023/06/22 09:00	2023/08/27 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□5～70 亘長:1.9km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920937	九州	2023/06/22 09:00	2023/08/27 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□2~20 亘長:3.6km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0920938	九州	2023/06/22 09:00	2023/08/27 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□5~82 亘長:3.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0920236	九州	2023/06/23 07:30	2023/06/23 12:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920247	九州	2023/06/23 07:30	2023/06/23 12:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920518	九州	2023/06/23 07:30	2023/06/23 12:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920529	九州	2023/06/23 07:30	2023/06/23 12:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920228	九州	2023/06/23 12:30	2023/06/23 16:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920233	九州	2023/06/23 12:30	2023/06/23 16:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	新規		
0920510	九州	2023/06/23 12:30	2023/06/23 16:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920515	九州	2023/06/23 12:30	2023/06/23 16:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0920954	九州	2023/06/26 08:00	2023/06/27 18:00	連続	北九州ss	500kV 北九州幹線1L/北九州ss 50-50	北九州ss 50-50 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0920992	九州	2023/06/26 09:00	2023/06/27 18:00	連続	脊振ss	500kV 北九州幹線1L/脊振ss 50-50[加圧停止]/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PCM+DZ (A)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PCM+DZ (B)/脊振ss 500kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 500kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 500kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	脊振ss 50-50 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0920930	九州	2023/07/11 09:00	2023/07/11 17:00	単日	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	クシマスツリダンパー取付ボルト発錆に伴うボルト修繕(取替) ・南九州幹線□9(GI、若老)計1基	年間計画	変更		
0920931	九州	2023/07/11 09:00	2023/07/13 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	地線金具類発錆に伴うボルトナット修繕(取替) ・南九州幹線□22、□23、□24、□25、□26(GI、若老)計5基	年間計画	変更		
0920932	九州	2023/07/11 09:00	2023/07/11 17:00	単日	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	がいし金具類発錆に伴うボルトナット修繕(取替) ・南九州幹線□26(1L、3相、若老、EL側)計1基	年間計画	変更		
0920939	九州	2023/08/22 09:00	2023/08/24 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開)	南九州幹線径間スベークサ修繕工事(八代地区) ・□2~□3、□6~□7、□7~□8、3径間	年間計画	変更		
0920940	九州	2023/08/31 09:00	2023/11/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□5~70 亘長:1.9km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0920941	九州	2023/08/31 09:00	2023/11/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間:□2~20 亘長:3.6km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920942	九州	2023/08/31 09:00	2023/11/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	電線張替工事:T/AC810(4)、LPAC150 張替区間: E75~82 亘長: 3.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更		
0920943	九州	2023/09/05 09:00	2023/09/07 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	南九州幹線径間スベーサ修繕工事(八代地区) ・E32~E33、E36~E37、E37~E38、3径間	年間計画	変更		
0921176	九州	2023/09/11 09:00	2023/09/13 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ダンパ修繕 18基	年間計画	変更		
0921348	九州	2023/09/11 10:00	2023/09/11 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線1L CR-A/山家ss 220kV 山家東福岡線1L CR-B/山家ss 220kV 山家東福岡線1L DZ盤/山家ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家ss 220kV [1-2] BU盤 常時監視ロック	山家ss 20-50 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200SFMT、4000A)を行う。	年間計画	変更		
0921349	九州	2023/09/11 10:00	2023/09/11 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]	山家ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921350	九州	2023/09/11 10:00	2023/09/11 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]	山家ss 20-53 線路PD 220kV L側PD 簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0921351	九州	2023/09/11 10:00	2023/09/11 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]/山家ss 220kV2号母線/山家ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	山家ss 20-52 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921353	九州	2023/09/12 10:00	2023/09/12 17:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50 [加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線1L BP+LB盤/山家ss 220kV 山家東福岡線1L DZ-A/山家ss 220kV 山家東福岡線1L DZ-B/山家ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(A)/山家ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(B)	山家ss所内盤取替工事(220kV山家東福岡1L切替)	年間計画	変更		
0921177	九州	2023/09/13 09:00	2023/09/15 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	径間スベーサ修繕 9径間	年間計画	変更		
0921374	九州	2023/09/13 10:00	2023/09/15 15:00	連続	山家ss	北九州ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50 [加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線1L CR-A/山家ss 220kV 山家東福岡線1L CR-B/山家ss 220kV 山家東福岡線1L DZ盤/山家ss 220kV 北九州東福岡線 220kV北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/若松ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/古賀ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0921335	九州	2023/09/14 09:30	2023/09/14 17:00	単日	東福岡ss	220kV 山家東福岡線1L/東福岡ss 20-50[加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L CR-A/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L CR-B/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L DZ盤/東福岡ss 220kV [1-2] BP盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV [1-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV [1-2] LB盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV [1-3] LB盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV [1-2] 43BU[ロック]/東福岡ss 220kV [1-3] 43BU[ロック]	東福岡ss 20-50 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	年間計画	変更		
0921178	九州	2023/09/16 09:00	2023/09/18 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ダンパ修繕 18基	年間計画	変更		
0921358	九州	2023/09/18 10:00	2023/09/18 17:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線2L BP+LB盤/山家ss 220kV 山家東福岡線2L DZ-A/山家ss 220kV 山家東福岡線2L DZ-B/山家ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(A)/山家ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(B)	山家ss所内盤取替工事(220kV山家東福岡2L切替)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921375	九州	2023/09/18 10:00	2023/09/21 15:00	連続	山家ss	北九州ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線2L CR-A/山家ss 220kV 山家東福岡線2L CR-B/山家ss 220kV 山家東福岡線2L DZ盤/山家ss 220kV 北九州東福岡線 220kV北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/若松ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/古賀ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0921041	九州	2023/09/19 08:00	2023/12/01 18:00	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L DZ盤/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PC M(A)/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PC M(B)	220kVVCB×1(20-100)、220kVLS×3(20-101、102、103) 220kVLPD×1(20-103LPD)	年間計画	変更		
0921179	九州	2023/09/19 09:00	2023/09/21 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	径間スベアサ修繕 9径間	年間計画	変更		
0921336	九州	2023/09/19 09:30	2023/09/20 17:00	連続	東福岡ss	220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss 20-60[加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L CR-A/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L CR-B/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L DZ盤/東福岡ss 220kV[1-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[1-3] LB盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[2-3] LB盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[1-3] 43BU[ロック]/東福岡ss 220kV[2-3] 43BU[ロック]	東福岡ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0921337	九州	2023/09/19 09:30	2023/09/19 17:00	単日	東福岡ss	220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss 20-60[加圧停止]/東福岡ss 220kV3号母線/東福岡ss 220kV[1-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[1-3] LB盤 常時監視ロック	東福岡ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0921354	九州	2023/09/19 10:00	2023/09/19 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	山家ss 20-63 線路PD 220kV L側PD 簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0921355	九州	2023/09/19 10:00	2023/09/19 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線2L CR-A/山家ss 220kV 山家東福岡線2L CR-B/山家ss 220kV 山家東福岡線2L DZ盤/山家ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家ss 220kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	山家ss 20-60 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200SFMT, 4000A)を行う。	年間計画	変更		
0921356	九州	2023/09/19 10:00	2023/09/19 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]/山家ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家ss 220kV1号母線	山家ss 20-61 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921357	九州	2023/09/19 10:00	2023/09/19 17:00	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	山家ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921338	九州	2023/09/20 09:30	2023/09/20 17:00	単日	東福岡ss	220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss 20-60[加圧停止]/東福岡ss 220kV2号母線/東福岡ss 220kV[2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[2-3] LB盤 常時監視ロック	東福岡ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0921376	九州	2023/09/22 10:00	2023/09/26 15:00	連続	山家ss	北九州ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/山家ss 220kV 山家線1L/山家ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(A)/山家ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(B)/山家ss 220kV 山家線1L 220kV北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/若松ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/古賀ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/山家ss 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護転送遮断盤43FS[ロック]/山家ss 20-170 [加圧停止]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0921002	九州	2023/09/25 09:00	2023/09/25 18:00	単日	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]	中央ss 220kV山家線1L(P214~P215) 220kV 中央山家線1L 屋外鉄構点検(P214~P215)を行う。	年間計画	変更		
0921203	九州	2023/09/25 09:00	2023/09/26 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2023年度】	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921362	九州	2023/09/25 09:00	2023/09/25 18:00	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 20-170[加圧停止]	山家ss 220kV山家線1L(20P4~20P5) 220kV 中央山家線1L 屋外鉄構点検(20P4~20P5)を行う。	年間計画	変更		
0921366	九州	2023/09/25 10:00	2023/09/25 17:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家線1L/山家ss 220kV 山家線1L BP+LB盤/山家ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(A)/山家ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(B)/山家ss 20-170 [加圧停止]	山家ss所内盤取替工事(220kV山家1L切替)	年間計画	変更		
0920584	九州	2023/09/26 08:00	2023/12/20 14:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss~□2、□6~□6 15.4km 電線張替作業	年間計画	変更		
0921365	九州	2023/09/26 09:00	2023/09/26 18:00	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 20-170[加圧停止]	山家ss 220kV母線(PB6~PB7) 220kV 中央山家1L220kV側母線 屋外鉄構点検(PB6~PB7)を行う。	年間計画	変更		
0921003	九州	2023/09/27 09:00	2023/09/27 18:00	単日	中央ss	220kV 山家線2L/中央ss 20-180[加圧停止]	中央ss 220kV山家線2L(P215~P216) 220kV 中央山家線2L 屋外鉄構点検(P215~P216)を行う。	年間計画	変更		
0921368	九州	2023/09/27 09:00	2023/09/27 18:00	単日	山家ss	220kV 山家線2L/山家ss 20-180[加圧停止]	山家ss 220kV山家線2L(20P3~20P4) 220kV 中央山家線2L 屋外鉄構点検(20P3~20P4)を行う。	年間計画	変更		
0921370	九州	2023/09/27 09:00	2023/09/27 18:00	単日	山家ss	220kV 山家線2L/山家ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(A)/山家ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(B)/山家ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家ss 20-180[加圧停止]/山家ss 220kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	山家ss 20-180 220KVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921373	九州	2023/09/27 10:00	2023/09/27 17:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家線2L/山家ss 220kV 山家線2L BP+LB盤/山家ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(A)/山家ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(B)/山家ss 20-180 [加圧停止]	山家ss所内盤取替工事(220kV山家2L切替)	年間計画	変更		
0921377	九州	2023/09/27 10:00	2023/09/29 15:00	連続	山家ss	北九州ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/山家ss 220kV 山家線2L/山家ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(A)/山家ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(B)/山家ss 220kV 山家線2L 220kV北九州東福岡線 過負荷保護故障情報受信盤/若松ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/古賀ss 220kV 北九州東福岡線 山家ss故障情報受信盤43YL[ロック]/山家ss 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護転送遮断盤43FS[ロック]/山家ss 20-180 [加圧停止]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0920321	九州	2023/10/02 08:10	2023/10/06 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	240kVGCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31、20-33、33E) 220kVLPD(20-33)	年間計画	変更		
0920827	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/02 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 220kV 大隅線2L PCM+DZ/大隅ss 220kV 大隅線2L 43C[ロック]/高野sws 220kV 大隅線2L 43C[ロック]/大隅ss 20-20 [加圧停止]	大隅ss 220kV大隅線2L(PCM+DZ) 8R修繕を行う。	年間計画	変更		
0920923	九州	2023/10/02 09:00	2023/10/06 17:00	毎日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	電線付属品修繕工事 中九州幹線□2,17,18,19,22,23,33,37,40,45,46 11基	年間計画	変更		
0922715	九州	2023/10/02 09:00	2023/12/01 17:00	連続	木佐木ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 電気所サーバ入出力架2(北佐賀木佐木2L)/木佐木ss 220kV 母線保護装置(2)(北佐賀木佐木2L)/木佐木ss 自動オンロ盤(1)(北佐賀木佐木2L)	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD	年間計画	新規		
0920788	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/04 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	鉄塔防錆塗装 大隅線□7、102、117、118 計 4基	年間計画	変更		
0920789	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/06 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	がいし金具、電線付属品修繕 大隅線□45、□46 計 2基	年間計画	変更		
0920790	九州	2023/10/03 08:00	2023/10/06 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線□7~□8 計 10径間	年間計画	変更		
0920791	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/05 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	220kV大隅線スベサ修繕工事	年間計画	変更		
0920826	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV 大隅線1L PCM+DZ/大隅ss 220kV 大隅線1L 43C[ロック]/高野sws 220kV 大隅線1L 43C[ロック]	大隅ss 220kV大隅線1L(PCM+DZ) 8R修繕を行う。	年間計画	変更		
0920933	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	500kV 南九州幹線2L(2022/11 運開)	500kV 南九州幹線2L(2022/11 運開)	クリスマスツリー・取付ボルト発錆に伴うボルト修繕(取替) ・南九州幹線□9(G2、若老) 計1基	年間計画	変更		
0920934	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/03 17:00	単日	500kV 南九州幹線2L(2022/11 運開)	500kV 南九州幹線2L(2022/11 運開)	がいし金具類発錆に伴うボルトナット修繕(取替) ・南九州幹線□26(2L、3相、若老、EL側) 計1基	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920935	九州	2023/10/03 09:00	2023/10/05 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開)	地線金具類発錆に伴うボルトナット修繕(取替) ・南九州幹線□22、□23、□24、□25、□26(G2、若老) 計5基	年間計画	変更		
0920563	九州	2023/10/04 09:00	2023/10/06 17:00	毎日	北九州ss	220kV 上津役線1L[予防停止]	北九州ss 20-20 老朽更新	年間計画	変更		
0922716	九州	2023/10/04 09:00	2023/10/04 17:00	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD	年間計画	新規		
0922716	九州	2023/10/06 09:00	2023/10/06 17:00	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD	年間計画	新規		
0920248	九州	2023/10/06 09:00	2023/10/06 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉ss#3MTr冷却器制御盤AC電源切替)	年間計画	新規		
0920530	九州	2023/10/06 09:00	2023/10/06 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉ss#3MTr冷却器制御盤AC電源切替)	年間計画	変更		
0920587	九州	2023/10/07 09:00	2023/10/09 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線□5(併架:南苅田北九州線□0) 1基 一般部鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0920792	九州	2023/10/10 08:00	2023/10/11 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	鉄塔防錆塗装 大隅線□97、102、117、118 計 4基	年間計画	変更		
0920793	九州	2023/10/10 08:00	2023/10/13 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	がいし金具、電線付属品修繕 大隅線□45、□46 計 2基	年間計画	変更		
0920794	九州	2023/10/10 08:00	2023/10/13 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線□7~□87 計 10区間	年間計画	変更		
0920589	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/11 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV苅田分岐線□34、36(2L)長幹支持がいし補修を行う。	年間計画	変更		
0920595	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/12 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線□5(併架:南苅田北九州線□0) 1基 一般部鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0920795	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/12 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	220kV大隅線スベータ修繕工事	年間計画	変更		
0920924	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 17:00	毎日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	電線付属品修繕工事 中九州幹線□2.17.18.19.22.23.33.37.40.45.46 11基	年間計画	変更		
0920243	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 220kV1号 主要変圧器/住吉ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 220kV1号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉ss#1MTr冷却器制御盤AC電源切替)	年間計画	新規		
0920525	九州	2023/10/10 09:00	2023/10/13 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 220kV1号 主要変圧器/住吉ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 220kV1号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉ss#1MTr冷却器制御盤AC電源切替)	年間計画	変更		
0920960	九州	2023/10/11 08:30	2023/10/11 17:30	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線2L/北九州ss 20-200	北九州ss 20-200 GCB 外部点検を行う。	年間計画	変更	制約有	
0921201	九州	2023/10/11 09:00	2023/10/25 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	高経年 地線(IACSR) □309~□322 亘長4.7km IACSR97→LP-AC150	年間計画	変更	制約有	
0921202	九州	2023/10/11 09:00	2023/10/25 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	高経年 地線(IACSR) □309~□322 亘長4.7km IACSR97→LP-AC150	年間計画	変更	制約有	
0920988	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/13 17:30	連続	豊前ss	220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 20-200	豊前ss 20-200 GIS 外部点検(12年点検)を行う。	年間計画	変更	制約有	
0920229	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/12 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油	年間計画	新規		
0920511	九州	2023/10/12 08:30	2023/10/12 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油	年間計画	変更		
0920987	九州	2023/10/12 09:00	2023/10/12 17:00	単日	豊前ss	220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 20-200	豊前ss 20-200 GCB 引留碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	制約有	
0920541	九州	2023/10/13 08:00	2023/11/01 17:00	連続	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	区 間:No. 23~No. 29 亘 長:2.4km、6基新設(5基撤去)	年間計画	変更		
0920230	九州	2023/10/13 08:30	2023/10/13 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920512	九州	2023/10/13 08:30	2023/10/13 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油	年間計画	変更		
0920322	九州	2023/10/16 08:10	2023/10/19 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	240kVGCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31、20-33、33E) 220kVLPD(20-33)	年間計画	変更		
0920244	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/19 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L(2022/06 運開)/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 6-120[加圧停止]/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉ss#2MTr冷却器制御盤AC電源切替)	年間計画	新規		
0920526	九州	2023/10/16 09:00	2023/10/19 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L(2022/06 運開)/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 6-120[加圧停止]/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 TP+DD盤	AC所内盤取替(住吉ss#2MTr冷却器制御盤AC電源切替)	年間計画	変更		
0920737	九州	2023/10/17 07:30	2023/10/17 18:30	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線1L/都城ss 20-50[加圧停止]	都城ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921309	九州	2023/10/17 08:00	2023/10/18 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	西佐世保武雄線E30鉄塔防錆	年間計画	変更		
0921311	九州	2023/10/17 08:00	2023/10/18 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	西佐世保武雄線がいにし金具 E38・42	年間計画	変更		
0920912	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/26 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	径間スベーサ修繕 15径間	年間計画	変更		
0920913	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/22 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	E31、82	年間計画	変更		
0921173	九州	2023/10/17 09:00	2023/10/20 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L(2022/11 運開)	220kV南宮崎線鉄塔防錆修繕工事	年間計画	変更		
0920738	九州	2023/10/18 07:30	2023/10/18 18:30	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線2L/都城ss 20-60[加圧停止]	都城ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920739	九州	2023/10/18 07:30	2023/10/18 18:30	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線2L [受電停止]/都城ss 220kV 都城線2L DZ盤/都城ss 220kV 都城線2L PCM盤/都城ss 20-60[加圧停止]/都城ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/都城ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	都城ss 20-60 220kVガスしゃ断器 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921172	九州	2023/10/18 09:00	2023/10/18 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L(2022/11 運開)	220kV南宮崎線ボルトナット修繕工事	年間計画	変更		
0920740	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/20 18:00	連続	高野sws	高野sws 220kV 都城線2L/高野sws 20-60[加圧停止]	高野sws 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(6年点検)を行う	年間計画	変更		
0920741	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/19 18:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 都城線2L/高野sws 220kV 都城線1L 43RC[ロック]/高野sws 20-60[加圧停止]	高野sws 220kV都城線2L(P216~P217) 屋外鉄構 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921308	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	西佐世保武雄線 E6・17・30・50・51	年間計画	変更		
0921310	九州	2023/10/19 08:00	2023/10/20 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)/220kV 東佐世保分岐線1L	東佐世保分岐線E3鉄塔防錆	年間計画	変更		
0921249	九州	2023/10/20 09:00	2023/12/18 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線2L	220kV 中九州南熊本線2L	220kV中九州南熊本線E9シングルワーレン対策 区間:E5~E20間 鉄塔2基建替(E8、E9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	年間計画	変更		
0920687	九州	2023/10/23 08:00	2023/10/27 17:00	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所 E22、23、32	年間計画	変更		
0920306	九州	2023/10/23 08:30	2023/10/24 17:30	毎日	220kV 南熊本緑川線1L	220kV 南熊本緑川線1L	220kV南熊本緑川線E25鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0920323	九州	2023/10/23 08:10	2023/10/25 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	240kVGCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31、20-33、33E) 220kVLPD(20-33)	年間計画	変更		
0920545	九州	2023/10/23 08:30	2023/10/23 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L PCM(A)/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	唐津ss 220kV唐津西九州線1L(A) 機能維持対策修繕を行う。 108RAは、2013年3月1日に不具合修繕実施。	年間計画	変更		
0921045	九州	2023/10/23 09:00	2023/10/23 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 唐津西九州線1L/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L PCM(A)	西九州ss 220kV唐津西九州線1L(A) 機能維持対策修繕を行う。 108RAについては、2016年3月14日に不具合修繕実施。	年間計画	変更		
0920689	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/26 17:00	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所	年間計画	変更		
0921160	九州	2023/10/24 08:00	2023/11/02 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	220kV松島火力線北線1L 電線路細密点検他	年間計画	変更		
0921319	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/25 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L(2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L(2022/12 運開)	西佐世保武雄線E30鉄塔防錆	年間計画	変更		
0921321	九州	2023/10/24 08:00	2023/10/25 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L(2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L(2022/12 運開)	西佐世保武雄線がいにし金具 E38・42	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920546	九州	2023/10/24 08:30	2023/10/24 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L PCM(B)/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	唐津ss 220kV唐津西九州線1L(B) 機能維持対策修繕を行う。 108RBは、2013年3月1日に不具合修繕実施。	年間計画	変更		
0921046	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/24 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 唐津西九州線1L/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L PCM(B)	西九州ss 220kV唐津西九州線1L(B) 機能維持対策修繕を行う。 108RBについては、2016年3月14日に不具合修繕実施。	年間計画	変更		
0921174	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/24 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L (2022/11 運開)	220kV南宮崎線ボルトナット修繕工事	年間計画	変更		
0921175	九州	2023/10/24 09:00	2023/10/27 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L (2022/11 運開)	220kV南宮崎線鉄塔防錆修繕工事	年間計画	変更		
0921043	九州	2023/10/25 09:00	2023/10/25 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L PCM(A)	西九州ss 220kV唐津西九州線2L(A) 機能維持対策修繕を行う。 208RAについては、2016年3月15日に不具合修繕実施。	年間計画	変更		
0921318	九州	2023/10/26 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	西佐世保武雄線 □6・17・30・50・51	年間計画	変更		
0921320	九州	2023/10/26 08:00	2023/10/27 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV 東佐世保分岐線2L	東佐世保分岐線□鉄塔防錆	年間計画	変更		
0920307	九州	2023/10/26 08:30	2023/10/27 17:30	毎日	220kV 南熊本緑川線2L	220kV 南熊本緑川線2L	220kV南熊本緑川線□5鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0921044	九州	2023/10/26 09:00	2023/10/26 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L PCM(B)	西九州ss 220kV唐津西九州線2L(B) 機能維持対策修繕を行う。 208RBについては、2016年3月15日に不具合修繕実施。	年間計画	変更		
0922716	九州	2023/10/27 09:00	2023/10/27 17:00	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD	年間計画	新規		
0920564	九州	2023/10/30 09:00	2023/11/02 17:00	毎日	北九州ss	220kV 上津役線1L[予防停止]	北九州ss 20-20 老朽更新	年間計画	変更		
0922716	九州	2023/10/30 09:00	2023/10/30 17:00	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD	年間計画	新規		
0920542	九州	2023/11/01 08:00	2023/11/01 17:00	単日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	区 間: No. 23~No. 29 巨 長: 2.4km、6基新設(5基撤去)	年間計画	変更		
0920914	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/10 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	徒間スベアサ修繕 15徒間	年間計画	変更		
0920915	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/06 17:00	毎日	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	□1、82	年間計画	変更		
0921047	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/22 17:00	連続	西九州ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/西九州ss 220kV 武雄線1L DZ盤/西九州ss 20-30[加圧停止]	西九州ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921048	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/22 17:00	連続	西九州ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/武雄ss 220kV 武雄線1L 43CA[ロック]/西九州ss 20-30[加圧停止]	西九州ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921049	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/22 17:00	連続	西九州ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/武雄ss 220kV 武雄線1L 43CB[ロック]/西九州ss 20-30[加圧停止]	西九州ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921396	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/22 17:00	連続	武雄ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L DZ盤	武雄ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921397	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/22 17:00	連続	武雄ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CA[ロック]	武雄ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921398	九州	2023/11/01 09:00	2023/11/22 17:00	連続	武雄ss	220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CB[ロック]	武雄ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920543	九州	2023/11/02 08:00	2023/11/21 17:00	連続	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	区 間: No. 23~No. 29 亘 長: 2.4km、6基新設(5基撤去)	年間計画	変更		
0920547	九州	2023/11/02 08:30	2023/11/02 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L PCM(A)/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	唐津ss 220kV唐津西九州線2L(A) 機能維持対策修繕を行う。 208RAは、2011年3月1日に不具合修繕実施。	年間計画	変更		
0921436	九州	2023/11/06 07:30	2023/11/06 18:30	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L(2022/10 運開)/南宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L/南宮崎ss 20-80	南宮崎ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921437	九州	2023/11/06 07:30	2023/11/06 18:30	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L(2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L(2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L(2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎ss 20-80[加圧停止]	南宮崎ss 20-80 220kVガスしや断器外部点検(日本AEハ7-、OFPTB、3000A)を行う。	年間計画	変更		
0920694	九州	2023/11/06 08:00	2023/11/10 17:00	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 F22、23、32	年間計画	変更		
0920324	九州	2023/11/06 08:10	2023/11/08 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	240kVVCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31、20-33、33E) 220kVLPD(20-33)	年間計画	変更		
0920548	九州	2023/11/06 08:30	2023/11/06 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L PCM(B)/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	唐津ss 220kV唐津西九州線2L(B) 機能維持対策修繕を行う。 208RBは、2013年3月19日に不具合修繕実施。	年間計画	変更		
0920550	九州	2023/11/06 08:00	2023/11/22 18:00	連続	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1主変2次)[加圧停止]/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうちH-GIS(20-110他)架線接続他を実施する。 (2023年11月6日からH-GISを母線接続することから、運用開始まで#1母線停止が必要)	年間計画	変更		
0921262	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/07 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線口46 1基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0921386	九州	2023/11/06 09:00	2023/11/06 17:00	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60VCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60VCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD	年間計画	変更		
0920693	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 □7~19(2径間) □6~48(2径間) □9~51(2径間)	年間計画	変更		
0920696	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所	年間計画	変更		
0921161	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/16 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	220kV松島火力線北線2L 電線路細密点検他	年間計画	変更		
0921307	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2022/12 運開)	施工箇所 □0~72(2径間) □5~76(1径間) □3~94(1径間)	年間計画	変更		
0921438	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/08 18:00	連続	高野sws	高野sws 220kV 南宮崎線2L(2022/10 運開)/高野sws 20-80[加圧停止]	高野sws 20-80ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(6年点検)を行う	年間計画	変更		
0921439	九州	2023/11/07 08:00	2023/11/07 18:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 南宮崎線2L(2022/10 運開)/高野sws 220kV 南宮崎線1L(2022/10 運開) 43RC[ロック]/高野sws 20-80[加圧停止]	高野sws 220kV南宮崎線2L(P203~P204) 屋外鉄構 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920769	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/09 17:00	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV海崎線地線金具修繕工事(1L)【2023年度】	年間計画	変更		
0921115	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線1L [受電停止]/南九州ss 50-10 [加圧停止]/南九州ss 500kV 南九州幹線1L CR-A/南九州ss 500kV 南九州幹線1L CR-B/南九州ss 500kV 南九州幹線1L DZ盤	新設:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4 撤去:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4	年間計画	変更		
0921433	九州	2023/11/07 09:00	2023/11/07 17:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線2L/人吉ss 20-60[加圧停止]	人吉ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0921116	九州	2023/11/08 09:00	2023/11/08 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線2L [受電停止]/南九州ss 50-20 [加圧停止]/南九州ss 500kV 南九州幹線2L CR-A/南九州ss 500kV 南九州幹線2L CR-B/南九州ss 500kV 南九州幹線2L DZ盤	新設:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4 撤去:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4	年間計画	変更		
0920699	九州	2023/11/13 08:00	2023/11/13 18:00	単日	長崎ss	220kV 長崎幹線2L/長崎ss 20-60[加圧停止]	長崎ss 20-60 220kVガスしや断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0922688	九州	2023/11/13 07:30	2023/11/14 18:30	連続	長崎ss	220kV 長崎幹線2L/長崎ss 20-60[加圧停止]	長崎ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920325	九州	2023/11/13 08:10	2023/11/13 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 220kV[1-2] BP盤/北熊本ss 直接運転	240kVGCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31、20-33、33E) 220kVLPD(20-33)	年間計画	変更		
0921014	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 500kV 佐賀幹線2L PCM+DZ(A)/西九州ss 500kV 佐賀幹線2L PCM+DZ(B)/西九州ss 50-20	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0921417	九州	2023/11/13 09:00	2023/11/17 17:00	連続	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss 20-80 [加圧停止]	南熊本SS 20-83LPD取替工事を実施する。	年間計画	変更		
0922717	九州	2023/11/13 09:00	2023/12/04 17:00	連続	木佐木ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	【新設】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD 【除却】 20-60GCB、20-21、62、63E、TB-4LS、LPD	年間計画	新規		
0920770	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 海崎線2L[予防停止]	220kV 海崎線2L[予防停止]	220kV海崎線地線金具修繕工事(2L)【2023年度】	年間計画	変更		
0921117	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L [受電停止]/南九州ss 50-70 [加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM(B)	新設:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4 撤去:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4	年間計画	変更		
0921204	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/15 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事1L【2023年度】	年間計画	変更	制約有	
0921205	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/14 17:00	単日	220kV 大分北線1L[予防停止]	220kV 大分北線1L[予防停止]	地線付属品他補修1L(予防)【直営】	年間計画	変更	制約有	
0921317	九州	2023/11/14 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)	施工箇所 □0~72(2径間) □5~76(1径間) □93~94(1径間)	年間計画	変更		
0920743	九州	2023/11/15 08:00	2023/11/16 18:00	連続	一ツ瀬ss	一ツ瀬ss 220kV 柏田線2L/一ツ瀬ss 20-60[加圧停止]	一ツ瀬ss 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う	年間計画	変更		
0920742	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/15 18:00	単日	一ツ瀬ss	一ツ瀬ss 220kV 柏田線2L/一ツ瀬ss 220kV 柏田線1L 43RC[ロック]/一ツ瀬ss 20-60[加圧停止]	一ツ瀬ss 220kV一ツ瀬柏田線2L(P3~P4) 屋外鉄構 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921119	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/15 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L [受電停止]/南九州ss 50-80[加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM(B)	新設:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4 撤去:所内制御盤×2、交流所内盤×8、 直流所内盤×4	年間計画	変更		
0921198	九州	2023/11/15 09:00	2023/11/17 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スベーサ修繕工事(木佐木線2号線)	年間計画	変更		
0920326	九州	2023/11/16 08:10	2023/11/17 17:50	毎日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 220kV[1-2] BP盤	240kVGCB×1(20-30) 240kVLS×3(20-31、20-33、33E) 220kVLPD(20-33)	年間計画	変更		
0921207	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/17 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事2L【2023年度】	年間計画	変更	制約有	
0921208	九州	2023/11/16 09:00	2023/11/16 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	地線付属品他補修2L【直営】	年間計画	変更	制約有	
0920231	九州	2023/11/20 08:30	2023/11/24 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	アークホン修繕 8基	年間計画	新規		
0920513	九州	2023/11/20 08:30	2023/11/24 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	アークホン修繕 8基	年間計画	変更		
0921196	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/22 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線航空標識塗装修繕工事(木佐木線2号線)	年間計画	変更		
0921260	九州	2023/11/20 09:00	2023/11/21 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線□46 1基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0920544	九州	2023/11/21 08:00	2023/11/21 17:00	単日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	区 間:No. 23~No. 29 亘 長:2.4km、6基新設(5基撤去)	年間計画	変更		
0921197	九州	2023/11/21 09:00	2023/11/21 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線ジャンパスベーサ取替(直営)(木佐木線2号線)	年間計画	変更		
0920232	九州	2023/11/27 08:30	2023/12/01 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	アークホン修繕 8基	年間計画	新規		
0920514	九州	2023/11/27 08:30	2023/12/01 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	アークホン修繕 8基	年間計画	変更		
0920551	九州	2023/11/27 08:00	2023/12/01 18:00	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 運開)	唐津ss1号主変取替工事のうち20-110他撤去(移設)する	年間計画	変更		
0921013	九州	2023/11/27 09:00	2023/12/01 17:00	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線1L/西九州ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(A)/西九州ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(B)/西九州ss 50-10	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0921050	九州	2023/11/27 09:00	2023/12/15 17:00	連続	西九州ss	220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/西九州ss 220kV 武雄線2L DZ盤/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921051	九州	2023/11/27 09:00	2023/12/15 17:00	連続	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(B)/武雄ss 220kV 武雄線2L 43CB[ロック]/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921052	九州	2023/11/27 09:00	2023/12/15 17:00	連続	西九州ss	220kV 武雄線2L(2022/11 運開)/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/武雄ss 220kV 武雄線2L 43CA[ロック]/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921200	九州	2023/11/27 09:00	2023/11/30 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E6、E7 鉄塔防錆塗装 2基	年間計画	変更		
0921199	九州	2023/11/28 09:00	2023/11/30 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線トーションアルダンバ修繕工事(木佐木線2号線)	年間計画	変更		
0920601	九州	2023/11/29 13:00	2023/11/29 16:00	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 220kV西谷線3L(A) 43RC [ロック]/西谷ss 220kV西谷線3L(B) 43RC [ロック]/西谷ss 西谷ss 220kV西谷線3L(DZ) 43KH「仮保護」	北九州ss 20-20 老朽更新	年間計画	変更		
0920926	九州	2023/12/01 09:00	2023/12/06 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	発錆した径間スベサの取替を実施する 熊本幹線E68.169.161.162.163.164.165 計8基	年間計画	変更		
0921399	九州	2023/12/01 09:00	2023/12/15 17:00	連続	武雄ss	220kV 武雄線2L(2022/11 運開)/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CA[ロック]	武雄ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921400	九州	2023/12/01 09:00	2023/12/15 17:00	連続	武雄ss	220kV 武雄線2L(2022/11 運開)/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM(B)/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CB[ロック]	武雄ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0921401	九州	2023/12/01 09:00	2023/12/15 17:00	連続	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L DZ盤/武雄ss 20-40[加圧停止]	武雄ss220kV西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。 (新設) ・PCM+DZ:4面 (撤去) ・PCM:4面、DZ2面	年間計画	変更		
0920925	九州	2023/12/01 09:30	2023/12/07 16:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	作業区間:検計中 未対策懸案は仮入力	年間計画	変更		
0920952	九州	2023/12/04 08:00	2023/12/05 18:00	連続	北九州ss	500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 50-10	北九州ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0920916	九州	2023/12/04 09:00	2023/12/05 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	径間スベサ取替 作業箇所:E32~E34	年間計画	変更		
0921011	九州	2023/12/04 09:00	2023/12/08 17:00	連続	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)	500kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	変更		
0921270	九州	2023/12/04 09:00	2023/12/05 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	鉄塔防錆塗装を行う。 作業鉄塔:E	年間計画	変更		
0920911	九州	2023/12/05 09:00	2023/12/05 17:00	単日	500kV 玄海幹線2L南線	500kV 玄海幹線2L南線	架線金具修繕 E1、31、44、45、54、94	年間計画	変更		
0920953	九州	2023/12/06 08:00	2023/12/07 18:00	連続	北九州ss	500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 50-20	北九州ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0920570	九州	2023/12/06 09:00	2023/12/08 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	防錆塗装予定箇所 E3 1基	年間計画	変更		
0920917	九州	2023/12/06 09:00	2023/12/07 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	径間スベサ取替 作業箇所:E32~E34	年間計画	変更		
0921271	九州	2023/12/06 09:00	2023/12/08 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	110kV上推葉弓削線がよい金具修繕工事 施工箇所:E11、212、213、214、216、217、218、220、221、222 10基	年間計画	変更		
0921273	九州	2023/12/06 09:00	2023/12/07 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	鉄塔防錆塗装を行う。 作業鉄塔:E	年間計画	変更		
0920928	九州	2023/12/08 09:00	2023/12/13 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	発錆した径間スベサの取替を実施する 熊本幹線E68.169.161.162.163.164.165 計8基	年間計画	変更		
0920927	九州	2023/12/08 09:30	2023/12/14 16:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	作業区間:検計中 未対策懸案は仮入力	年間計画	変更		
0920985	九州	2023/12/11 08:00	2023/12/12 18:00	連続	豊前ss	500kV 豊前北幹線1L/豊前ss 50-10	豊前ss 50-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921012	九州	2023/12/11 09:00	2023/12/12 17:00	連続	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(A+DZ) [ロック]/西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(B+DZ) [ロック]	西九州ss 50-40 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921193	九州	2023/12/11 09:00	2023/12/13 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スベサ修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	変更		
0921192	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/14 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	変更		
0921195	九州	2023/12/12 09:00	2023/12/15 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線FB6、FB7 鉄塔防錆塗装 2基	年間計画	変更		
0920986	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/14 18:00	連続	豊前ss	500kV 豊前北幹線2L/豊前ss 50-20	豊前ss 50-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0921015	九州	2023/12/13 08:00	2023/12/14 19:00	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線1L/西九州ss 50-10[加圧停止]/西九州ss 500kV佐賀幹線1L(A+DZ) [ロック]/西九州ss 500kV佐賀幹線1L(B+DZ) [ロック]	西九州ss 50-10 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。	年間計画	変更		
0920571	九州	2023/12/13 09:00	2023/12/15 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	防錆塗装予定箇所 FB 1基	年間計画	変更		
0921194	九州	2023/12/13 09:00	2023/12/15 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線トーションダルンバ修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	変更		
0921272	九州	2023/12/13 09:00	2023/12/13 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	上椎葉引削線FB08(熊本南熊本線と併架)	年間計画	変更		
0921222	九州	2023/12/18 09:00	2023/12/18 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線2L	220kV 中九州南熊本線2L	220kV中九州南熊本線FB9シングルワーレン対策 区間:FB5~FB20間 鉄塔2基建替(FB8、FB9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	年間計画	変更		
0917511	九州	2023/12/19 09:00	2023/12/21 17:00	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L(2021/04 運開)/500kV 玄海幹線2L南線(西九州ss~脊振ss)	区間 FB-1~FB2 (0.5km) 2L IACSR120×1条	年間計画	変更		
0920585	九州	2023/12/20 14:00	2023/12/20 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss~FB2、FB6~FB6 15.4km 電線張替作業	年間計画	変更		
0921220	九州	2024/01/09 09:00	2024/02/19 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線1L	220kV 中九州南熊本線1L	220kV中九州南熊本線FB9シングルワーレン対策 区間:FB5~FB20間 鉄塔2基建替(FB8、FB9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	年間計画	変更		
0920552	九州	2024/01/10 08:30	2024/01/10 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う分岐母線取外しを実施する	年間計画	変更		
0920553	九州	2024/01/10 08:30	2024/02/21 17:30	連続	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60[加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替工事(20-110移設)を実施する。	年間計画	変更		
0920555	九州	2024/01/10 08:00	2024/01/12 18:00	毎日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器(2023/11 運開)/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 6-110(2023/11 運開) [加圧停止]/唐津ss 20-110(2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60撤去を実施する。	年間計画	変更		
0920308	九州	2024/01/15 08:30	2024/01/26 17:30	連続	南熊本ss	220kV 南熊本緑川線1L	南熊本SS 220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(1LA)	年間計画	変更		
0920331	九州	2024/01/15 08:30	2024/01/26 17:30	連続	緑川ss	220kV 南熊本緑川線1L	緑川SS 220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(1LA)	年間計画	変更		
0922145	九州	2024/01/15 09:00	2024/01/19 17:00	連続	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L/南熊本ss 20-70 [加圧停止]	南熊本SS 20-73LPD取替工事を実施する。	年間計画	変更		
0920735	九州	2024/01/16 07:10	2024/01/17 18:50	連続	柏田ss	柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T-10(220KV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 20T-10ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0921187	九州	2024/01/16 09:00	2024/01/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	【作業内容】鳥栖三池線FB5がいし金具取替	年間計画	変更		
0920733	九州	2024/01/17 08:30	2024/01/18 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線ボルトナット修繕工事	年間計画	変更		
0921186	九州	2024/01/17 09:00	2024/01/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45、106、142	年間計画	変更		
0921185	九州	2024/01/17 09:30	2024/01/17 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)(2023年度)過去の停止による営業除去実績により申請	年間計画	変更		
0920736	九州	2024/01/18 07:10	2024/01/19 18:50	毎日	柏田ss	柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T-10(220KV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 20-120ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0922692	九州	2024/01/19 15:40	2024/01/19 17:50	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 220kV2号母線/柏田ss 加圧経路(柏田線2L~220kV#2母線)	柏田ss2号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。	年間計画	新規		
0920314	九州	2024/01/22 08:10	2024/01/26 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920556	九州	2024/01/22 08:00	2024/01/24 18:00	毎日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器(2023/11 運開)/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 6-110(2023/11 運開) [加圧停止]/唐津ss 20-110(2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60据付組立を実施する。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0921259	九州	2024/01/22 09:00	2024/01/26 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線1L[予防停止]	220kV 木佐木三池線1L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142	年間計画	変更		
0920734	九州	2024/01/24 08:30	2024/01/25 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線ボルトナット修繕工事	年間計画	変更		
0921248	九州	2024/01/25 09:00	2024/02/09 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線1L	220kV 中九州南熊本線1L	□6 8基(懸垂1基、6連・耐張6基、48連)	年間計画	変更		
0920313	九州	2024/01/29 08:30	2024/02/09 17:30	連続	南熊本ss	220kV 南熊本緑川線2L	南熊本SS 220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(2LA)	年間計画	変更		
0920328	九州	2024/01/29 08:10	2024/02/01 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920332	九州	2024/01/29 08:30	2024/02/09 17:30	連続	緑川ss	220kV 南熊本緑川線2L	緑川SS 220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(2LA)	年間計画	変更		
0921259	九州	2024/01/29 09:00	2024/01/29 17:00	単日	220kV 木佐木三池線1L[予防停止]	220kV 木佐木三池線1L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142	年間計画	変更		
0920315	九州	2024/02/05 08:10	2024/02/08 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920772	九州	2024/02/05 09:00	2024/02/10 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV熊本日田線】1L	年間計画	変更		
0920771	九州	2024/02/05 09:30	2024/02/07 16:30	毎日	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	220kV熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線1L)(2023年度)	年間計画	変更		
0920765	九州	2024/02/06 08:00	2024/02/06 18:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線1L/熊本ss 20-10 [加圧停止]	熊本ss 20-13(E付) 外部点検	年間計画	変更		
0920766	九州	2024/02/06 09:00	2024/02/06 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線1L/熊本ss 20-10 [加圧停止]	熊本ss 20-13 LPD簡易点検	年間計画	変更		
0920316	九州	2024/02/13 08:10	2024/02/15 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920557	九州	2024/02/13 08:00	2024/02/14 18:00	毎日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線 /唐津ss 220kV1号 主要変圧器(2023/11 運 開)/唐津ss 6-110(＃1主変2次)[加圧停止]/唐 津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐 津ss 20-110(2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う母線側分岐 母線加工取付を実施する。	年間計画	変更		
0921250	九州	2024/02/14 09:00	2024/03/01 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線2L	220kV 中九州南熊本線2L	□6 8基(懸垂1基、6連・耐張6基、48連)	年間計画	変更		
0920554	九州	2024/02/15 08:30	2024/02/16 17:30	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う母線側分岐 母線加工取付を実施する。	年間計画	変更		
0921190	九州	2024/02/16 09:00	2024/02/16 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142	年間計画	変更		
0921191	九州	2024/02/16 09:00	2024/02/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線□65がいし金具取替	年間計画	変更		
0921188	九州	2024/02/16 09:30	2024/02/16 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	防錆塗装予定箇所 □6 計1基	年間計画	変更		
0921189	九州	2024/02/16 09:30	2024/02/16 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)(2023年度) 過去の停止による営業除去実績により申請	年間計画	変更		
0920774	九州	2024/02/19 09:00	2024/02/24 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV熊本日田線】2L	年間計画	変更		
0921190	九州	2024/02/19 09:00	2024/02/20 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142	年間計画	変更		
0921221	九州	2024/02/19 09:00	2024/02/19 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線1L	220kV 中九州南熊本線1L	220kV中九州南熊本線□9シングルワーレン対策 区間:□5~□20間 鉄塔2基建替(□8、□9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?, OPGW160m?	年間計画	変更		
0920773	九州	2024/02/19 09:30	2024/02/21 16:30	毎日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	220kV熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線2L)(2023年度)	年間計画	変更		
0921188	九州	2024/02/19 09:30	2024/02/20 16:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	防錆塗装予定箇所 □6 計1基	年間計画	変更		
0920767	九州	2024/02/20 08:00	2024/02/20 18:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L/熊本ss 20-20 [加圧停止]	熊本ss 20-23(E付) LS外部点検	年間計画	変更		
0921261	九州	2024/02/21 09:00	2024/02/22 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線2L[予防停止]	220kV 木佐木三池線2L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142	年間計画	変更		
0921261	九州	2024/02/26 09:00	2024/02/29 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線2L[予防停止]	220kV 木佐木三池線2L[予防停止]	鳥栖三池線 L添接材補強工事 3基 No. 45, 106, 142	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0920309	九州	2024/02/27 07:30	2024/02/27 18:30	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L/南熊本ss 20-10 [加圧停止]	南熊本ss 20-13LPD コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0920310	九州	2024/02/27 07:30	2024/02/27 20:30	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L/南熊本ss 20-10 [加圧停止]	南熊本ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。 本体:THB3型(ヒンジ部分分解有り) 操作箱:電動型	年間計画	変更		
0920317	九州	2024/02/28 08:10	2024/02/29 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920586	九州	2024/03/04 08:00	2024/04/22 14:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss~□2、□6~□36 15.4km 電線張替作業	年間計画	変更		
0920318	九州	2024/03/04 08:10	2024/03/04 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0922146	九州	2024/03/04 09:00	2024/03/08 17:00	連続	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss 20-50 [加圧停止]	南熊本SS 20-53LPD取替工事を実施する。	年間計画	変更		
0920329	九州	2024/03/05 08:10	2024/03/05 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920319	九州	2024/03/08 08:10	2024/03/08 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 220kV[1-2] BP盤/北熊本ss 直接運転	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920330	九州	2024/03/11 08:10	2024/03/11 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 220kV[1-2] BP盤/北熊本ss 直接運転	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920327	九州	2024/03/13 08:10	2024/03/13 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV[1-2] BP盤/北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 直接運転	20-40GCB取替	年間計画	変更		
0920320	九州	2024/03/14 08:10	2024/03/14 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 220kV[1-2] BP盤	20-40GCB取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
1001717	沖縄	2022/04/01 09:00	2022/04/01 17:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001719	沖縄	2022/04/02 09:00	2022/04/02 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 がいい調査	年間計画	変更		
1001724	沖縄	2022/04/04 09:00	2022/04/05 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001725	沖縄	2022/04/04 09:00	2022/04/05 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001726	沖縄	2022/04/06 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001727	沖縄	2022/04/06 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001720	沖縄	2022/04/11 09:00	2022/04/12 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001721	沖縄	2022/04/11 09:00	2022/04/12 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001722	沖縄	2022/04/13 09:00	2022/04/14 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001723	沖縄	2022/04/13 09:00	2022/04/14 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001718	沖縄	2022/04/16 09:00	2022/04/16 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 がいい調査	年間計画	変更		
1001785	沖縄	2022/04/18 09:00	2022/04/19 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001788	沖縄	2022/04/21 09:00	2022/04/22 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001798	沖縄	2022/04/22 09:00	2022/04/23 17:00	連続	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 電線張替	年間計画	変更		
1001792	沖縄	2022/04/25 09:00	2022/04/26 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001793	沖縄	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001796	沖縄	2022/04/29 09:00	2022/04/29 17:00	単日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 がいい調査	年間計画	変更		
1001730	沖縄	2022/05/02 09:00	2022/05/02 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001731	沖縄	2022/05/06 09:00	2022/05/06 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001771	沖縄	2022/05/09 09:00	2022/05/10 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001808	沖縄	2022/05/12 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001999	沖縄	2022/05/16 09:00	2022/05/17 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002000	沖縄	2022/05/19 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001749	沖縄	2022/05/23 09:00	2022/05/24 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002001	沖縄	2022/05/25 09:00	2022/05/26 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001751	沖縄	2022/05/30 09:00	2022/05/31 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001752	沖縄	2022/05/30 09:00	2022/05/31 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 新TCへの切替・試験	年間計画	変更		
1001750	沖縄	2022/06/01 09:00	2022/06/02 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001797	沖縄	2022/06/01 09:00	2022/06/03 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 がいい調査	年間計画	変更		
1002002	沖縄	2022/06/07 09:00	2022/06/08 17:00	毎日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 新TCへの切替・試験	年間計画	変更		
1002003	沖縄	2022/06/09 09:00	2022/06/10 17:00	毎日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 新TCへの切替・試験	年間計画	変更		
1001745	沖縄	2022/06/13 09:00	2022/06/14 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001747	沖縄	2022/06/15 09:00	2022/06/16 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002007	沖縄	2022/06/20 09:00	2022/06/21 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001748	沖縄	2022/06/23 09:00	2022/06/24 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002009	沖縄	2022/06/29 09:00	2022/06/29 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	腕金ボルト取替	年間計画	変更		
1001728	沖縄	2022/07/04 09:00	2022/07/07 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001729	沖縄	2022/07/08 09:00	2022/07/09 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001756	沖縄	2022/07/11 09:00	2022/07/12 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001761	沖縄	2022/07/13 09:00	2022/07/14 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001732	沖縄	2022/07/19 09:00	2022/07/23 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1001740	沖縄	2022/07/25 09:00	2022/07/30 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1001801	沖縄	2022/08/01 09:00	2022/08/05 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1001733	沖縄	2022/08/08 09:00	2022/08/09 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1001741	沖縄	2022/08/15 09:00	2022/08/20 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1002010	沖縄	2022/08/22 09:00	2022/08/26 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1001802	沖縄	2022/08/29 09:00	2022/08/30 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002011	沖縄	2022/09/01 09:00	2022/09/02 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1001807	沖縄	2022/09/05 09:00	2022/09/10 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002012	沖縄	2022/09/12 09:00	2022/09/12 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1002013	沖縄	2022/09/20 09:00	2022/09/21 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 支持がいい取替	年間計画	変更		
1001804	沖縄	2022/09/22 09:00	2022/09/23 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001738	沖縄	2022/09/26 09:00	2022/09/27 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001739	沖縄	2022/09/28 09:00	2022/09/29 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002014	沖縄	2022/10/05 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	腕金ボルト取替	年間計画	変更		
1002016	沖縄	2022/10/18 09:00	2022/10/21 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 腕金ボルト取替	年間計画	変更		
1002018	沖縄	2022/11/01 09:00	2022/11/04 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 ジャハ補強装置取替	年間計画	変更		
1002019	沖縄	2022/11/01 09:00	2022/11/04 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ジャハ補強装置取替	年間計画	変更		
1002020	沖縄	2022/11/07 09:00	2022/11/11 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 ジャハ補強装置取替	年間計画	変更		
1002021	沖縄	2022/11/07 09:00	2022/11/11 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ジャハ補強装置取替	年間計画	変更		
1002022	沖縄	2022/11/21 09:00	2022/11/22 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1002023	沖縄	2022/11/23 09:00	2022/11/24 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1002024	沖縄	2022/12/01 09:00	2022/12/03 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 がいい取替	年間計画	変更		
1002089	沖縄	2022/12/05 09:00	2022/12/09 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	渡口(変) 中頭幹線1号 引込鉄構改修	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
1001811	沖縄	2022/12/12 09:00	2022/12/12 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 がいし取替	年間計画	変更		
1002090	沖縄	2022/12/12 09:00	2022/12/16 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	渡口(変) 中頭幹線2号 引込鉄構改修	年間計画	新規		
1001812	沖縄	2022/12/13 09:00	2022/12/13 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 がいし取替	年間計画	変更		
1001806	沖縄	2022/12/19 09:00	2022/12/24 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002025	沖縄	2023/01/05 09:00	2023/01/06 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002026	沖縄	2023/01/10 09:00	2023/01/11 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002027	沖縄	2023/01/23 09:00	2023/01/28 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002028	沖縄	2023/01/30 09:00	2023/02/04 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002029	沖縄	2023/02/06 09:00	2023/02/10 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1001810	沖縄	2023/02/13 09:00	2023/02/16 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 中実SP碍子取替	年間計画	更新		
1002030	沖縄	2023/02/13 09:00	2023/02/18 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002031	沖縄	2023/02/20 09:00	2023/02/25 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002032	沖縄	2023/02/27 09:00	2023/03/04 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002033	沖縄	2023/03/06 09:00	2023/03/10 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002034	沖縄	2023/03/13 09:00	2023/03/18 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002035	沖縄	2023/03/20 09:00	2023/03/25 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002036	沖縄	2023/03/27 09:00	2023/03/31 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1002037	沖縄	2023/04/03 09:00	2023/04/04 17:00	毎日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 CB定期点検	年間計画	変更		
1002042	沖縄	2023/04/10 09:00	2023/04/11 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002043	沖縄	2023/04/12 09:00	2023/04/13 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002044	沖縄	2023/04/17 09:00	2023/04/18 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002045	沖縄	2023/04/17 09:00	2023/04/18 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002046	沖縄	2023/04/19 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002047	沖縄	2023/04/19 09:00	2023/04/20 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001799	沖縄	2023/04/24 09:00	2023/04/25 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002048	沖縄	2023/04/26 09:00	2023/04/27 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002050	沖縄	2023/05/01 09:00	2023/05/02 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1002058	沖縄	2023/05/08 09:00	2023/05/09 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1002061	沖縄	2023/05/15 09:00	2023/05/16 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1002062	沖縄	2023/05/17 09:00	2023/05/18 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001916	沖縄	2023/06/01 09:00	2023/06/01 17:00	単日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001917	沖縄	2023/06/02 09:00	2023/06/02 17:00	単日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001918	沖縄	2023/06/05 09:00	2023/06/06 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001919	沖縄	2023/06/07 09:00	2023/06/08 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001920	沖縄	2023/06/12 09:00	2023/06/13 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001925	沖縄	2023/06/14 09:00	2023/06/15 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001814	沖縄	2023/07/03 09:00	2023/07/04 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001815	沖縄	2023/07/05 09:00	2023/07/06 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001933	沖縄	2023/07/11 09:00	2023/07/12 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001935	沖縄	2023/07/13 09:00	2023/07/14 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001936	沖縄	2023/07/18 09:00	2023/07/18 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001937	沖縄	2023/07/19 09:00	2023/07/19 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001941	沖縄	2023/08/01 09:00	2023/08/01 17:00	単日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001942	沖縄	2023/08/02 09:00	2023/08/02 17:00	単日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001945	沖縄	2023/08/09 09:00	2023/08/10 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001809	沖縄	2023/08/21 09:00	2023/08/22 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001774	沖縄	2023/08/23 09:00	2023/08/24 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001952	沖縄	2023/09/06 09:00	2023/09/06 17:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001953	沖縄	2023/09/07 09:00	2023/09/07 17:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001954	沖縄	2023/09/11 09:00	2023/09/12 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001955	沖縄	2023/09/13 09:00	2023/09/14 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001956	沖縄	2023/09/19 09:00	2023/09/20 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001957	沖縄	2023/09/19 09:00	2023/09/20 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001958	沖縄	2023/09/21 09:00	2023/09/22 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001959	沖縄	2023/09/21 09:00	2023/09/22 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001960	沖縄	2023/09/26 09:00	2023/09/27 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001961	沖縄	2023/09/26 09:00	2023/09/27 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001962	沖縄	2023/09/28 09:00	2023/09/29 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001963	沖縄	2023/09/28 09:00	2023/09/29 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001966	沖縄	2023/10/10 09:00	2023/10/12 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 がいし取替	年間計画	変更		
1001967	沖縄	2023/10/10 09:00	2023/10/12 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 がいし取替(保安停止)	年間計画	変更		
1001968	沖縄	2023/10/16 09:00	2023/10/17 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001969	沖縄	2023/10/18 09:00	2023/10/19 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001972	沖縄	2023/11/13 09:00	2023/11/14 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2022・2023年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
1001973	沖縄	2023/11/15 09:00	2023/11/16 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001974	沖縄	2023/11/20 09:00	2023/11/21 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001975	沖縄	2023/11/22 09:00	2023/11/23 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001980	沖縄	2023/12/18 09:00	2023/12/18 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001981	沖縄	2023/12/18 09:00	2023/12/18 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001982	沖縄	2023/12/19 09:00	2023/12/19 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001984	沖縄	2023/12/20 09:00	2023/12/20 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001985	沖縄	2023/12/20 09:00	2023/12/20 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001986	沖縄	2023/12/21 09:00	2023/12/21 17:00	単日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001987	沖縄	2024/01/22 09:00	2024/01/27 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001988	沖縄	2024/01/29 09:00	2024/02/03 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001991	沖縄	2024/02/05 09:00	2024/02/09 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001992	沖縄	2024/02/13 09:00	2024/02/17 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001993	沖縄	2024/02/19 09:00	2024/02/24 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001994	沖縄	2024/02/26 09:00	2024/03/02 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001995	沖縄	2024/03/04 09:00	2024/03/08 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001996	沖縄	2024/03/11 09:00	2024/03/16 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001997	沖縄	2024/03/18 09:00	2024/03/23 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		
1001998	沖縄	2024/03/25 09:00	2024/03/27 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 OPGW張替(保安停止)	年間計画	変更		

2024年度以降の地域間連系線の 運用容量に長期間影響を与える件名

2022年 2月24日

電力広域的運営推進機関

- 年間作業停止計画は翌年度・翌々年度分について調整・承認することが、業務規程で定められている。
- それに加え、長期的な予見性を確保するため、第3年度（2024年度）以降の具体化している地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名について、以下のとおり公表する。
- なお、今回の公表で対象となっている件名は現段階では確定したものではない。今後、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき**調整を進め、次年度にその結果に基づき、2023・2024年度年間作業停止計画として承認を行うこととなる。**

（該当件名）

No.	連系線	停止（制約）設備	主要作業件名	作業時期・期間（予定）
①	北海道本州間	北斗今別直流幹線	北斗今別直流幹線 2号線新設工事に伴う停止	2024年6月～10月（60日程度）
②		北本直流幹線 1・2号線	電線張替	1号線：2024年6月（15日程度） 2号線：2024年9月（15日程度）
③	東京中部間 （佐久間）	佐久間FC	佐久間東西幹線増強工事他	2025年2月～2025年6月（5か月程度）
④	東京中部間 （新信濃）	南信幹線1回線停止に伴う 中信変電所系統切替による新信濃FC制約	下伊那分岐線新設工事 （リニア中央新幹線関連工事）	1・2号線交互：2024年4月～6月 （52日程度）
⑤		新信濃2号FC	直流制御保護装置更新工事	2024年5月～2024年12月（8か月程度）
⑥	関西四国間	阿南変換所1・2極 紀北変換所1・2極	直流制御保護装置更新工事	2024年5月～6月（各極3週間程度） 2024年10月頃以降 （合計14か月間程度 内、双極停止5か月程度）


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	北斗今別直流幹線
主要作業内容	北斗今別直流幹線 2号線新設工事に伴う停止
停止(制約)設備	北斗今別直流幹線 停止
作業停止期間 (予定)	2024年6月～10月（60日程度）
作業の必要性	レジリエンス強化や更なる再エネ導入を見据えた地域間連系線増強 (広域系統整備計画)

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

① 北海道本州間連系設備：北斗今別直流幹線 2号線新設工事

【概略図】 ※広域系統整備計画

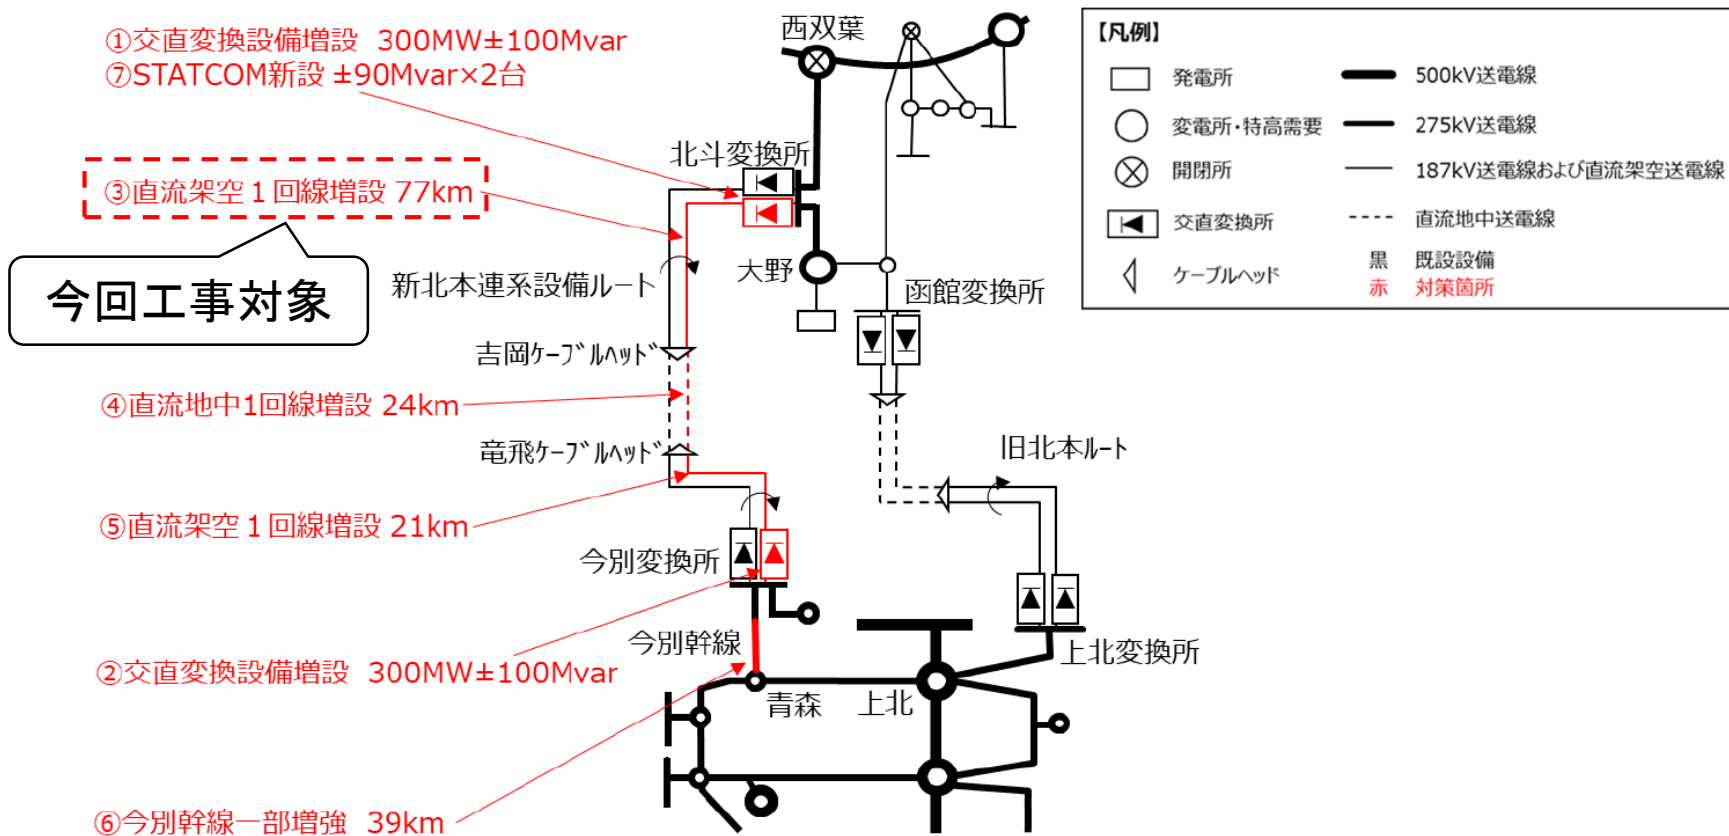


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	北本直流幹線
主要作業内容	電線張替
停止(制約)設備	北本直流幹線1回線 停止
作業停止期間 (予定)	1号線：2024年6月 (15日程度) 2号線：2024年9月 (15日程度)
作業の必要性	設備保全のため、高経年設備を更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

② 北海道本州間連系設備：北本直流幹線 電線張替

【概略図】

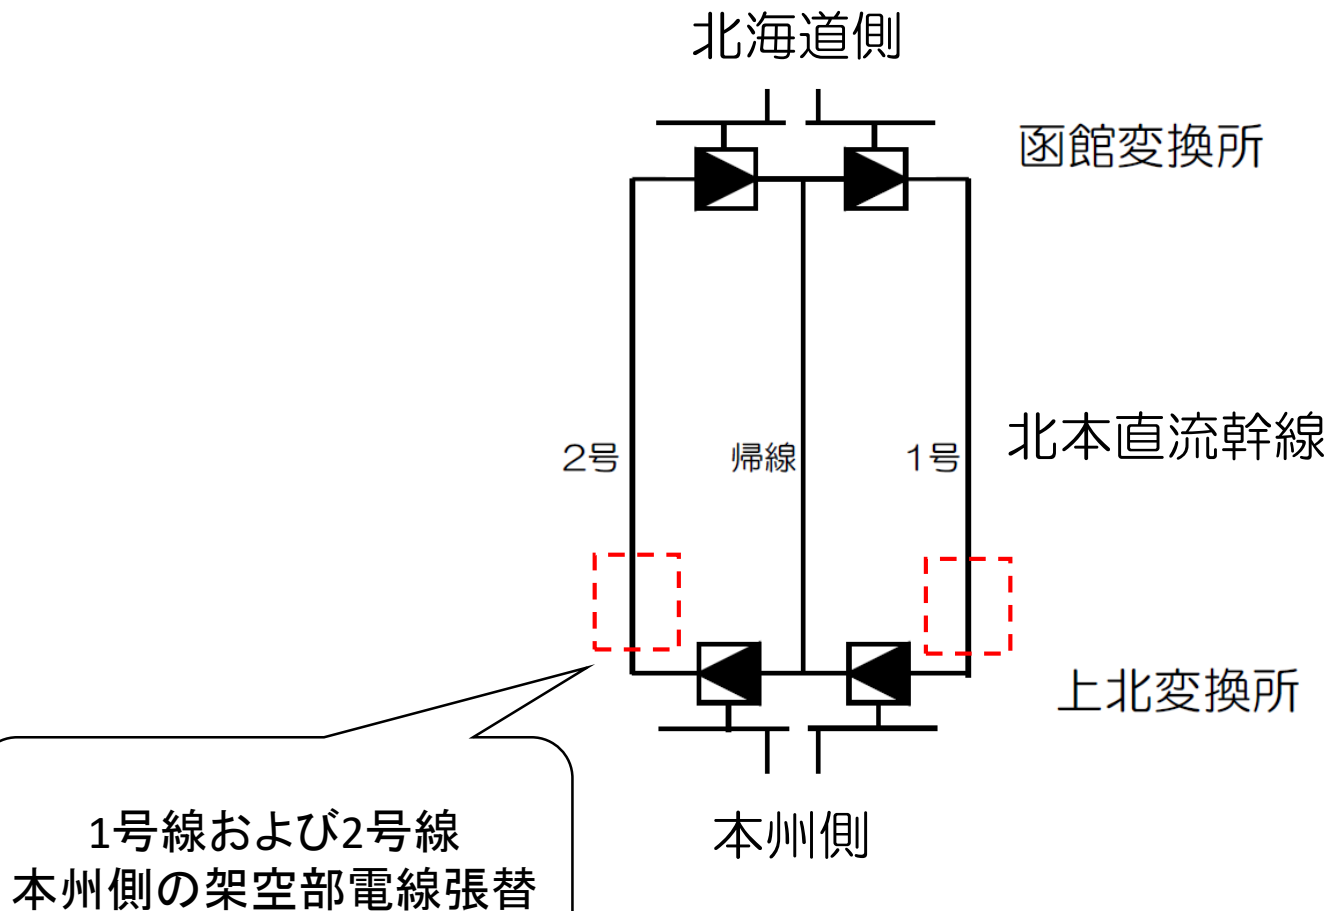


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	佐久間東幹山線2回線
主要作業内容	佐久間東西幹線増強工事
停止(制約)設備	佐久間東幹山線2回線停止に伴う佐久間FC停止
作業停止期間 (予定)	2025年2月～2025年6月（5か月程度）
作業の必要性	広域系統整備計画に伴う東京中部間増強工事

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

③ 東京中部間連系設備：佐久間東西幹線增強工事

【概略図】 ※広域系統整備計画

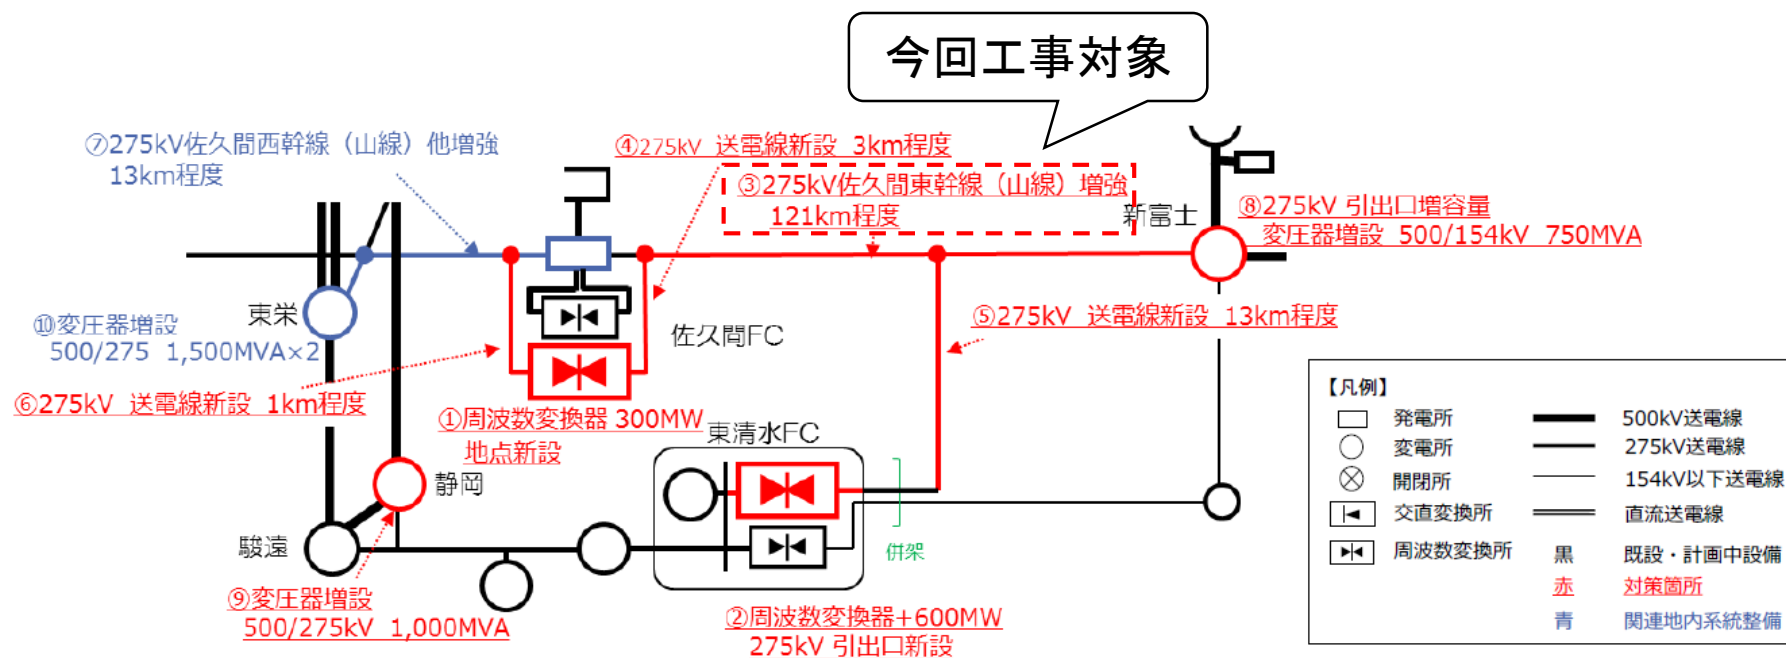

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	南信幹線 1 回線
主要作業内容	下伊那分岐線新設工事（リニア中央新幹線関連工事） 鉄塔建替に伴う移線工事ほか
停止(制約)設備	南信幹線 1 回線停止に伴う中信変電所系統切替による 新信濃 F C 制約（中部⇒東京向き運用容量：最大60万kW低下）
作業停止期間 （予定）	1・2号線交互：2024年4月～6月（52日程度）
作業の必要性	リニア中央新幹線への電源供給のための下伊那分岐線新設に伴い、分岐鉄塔である南信幹線の一部鉄塔の建替が必要。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中


中信変電所の154kV負荷は常時は信濃系供給であるが、南信幹線1回線停止に伴い、供給信頼度の観点から、北部系供給へ切替。その結果、電圧安定性面から、新信濃FCに運用容量制約が発生。（新信濃FCが重潮流になると中信変の電圧が大きく低下する）

【概略図】

- <凡例>
- 500kV

275kV

154kV(77kV)

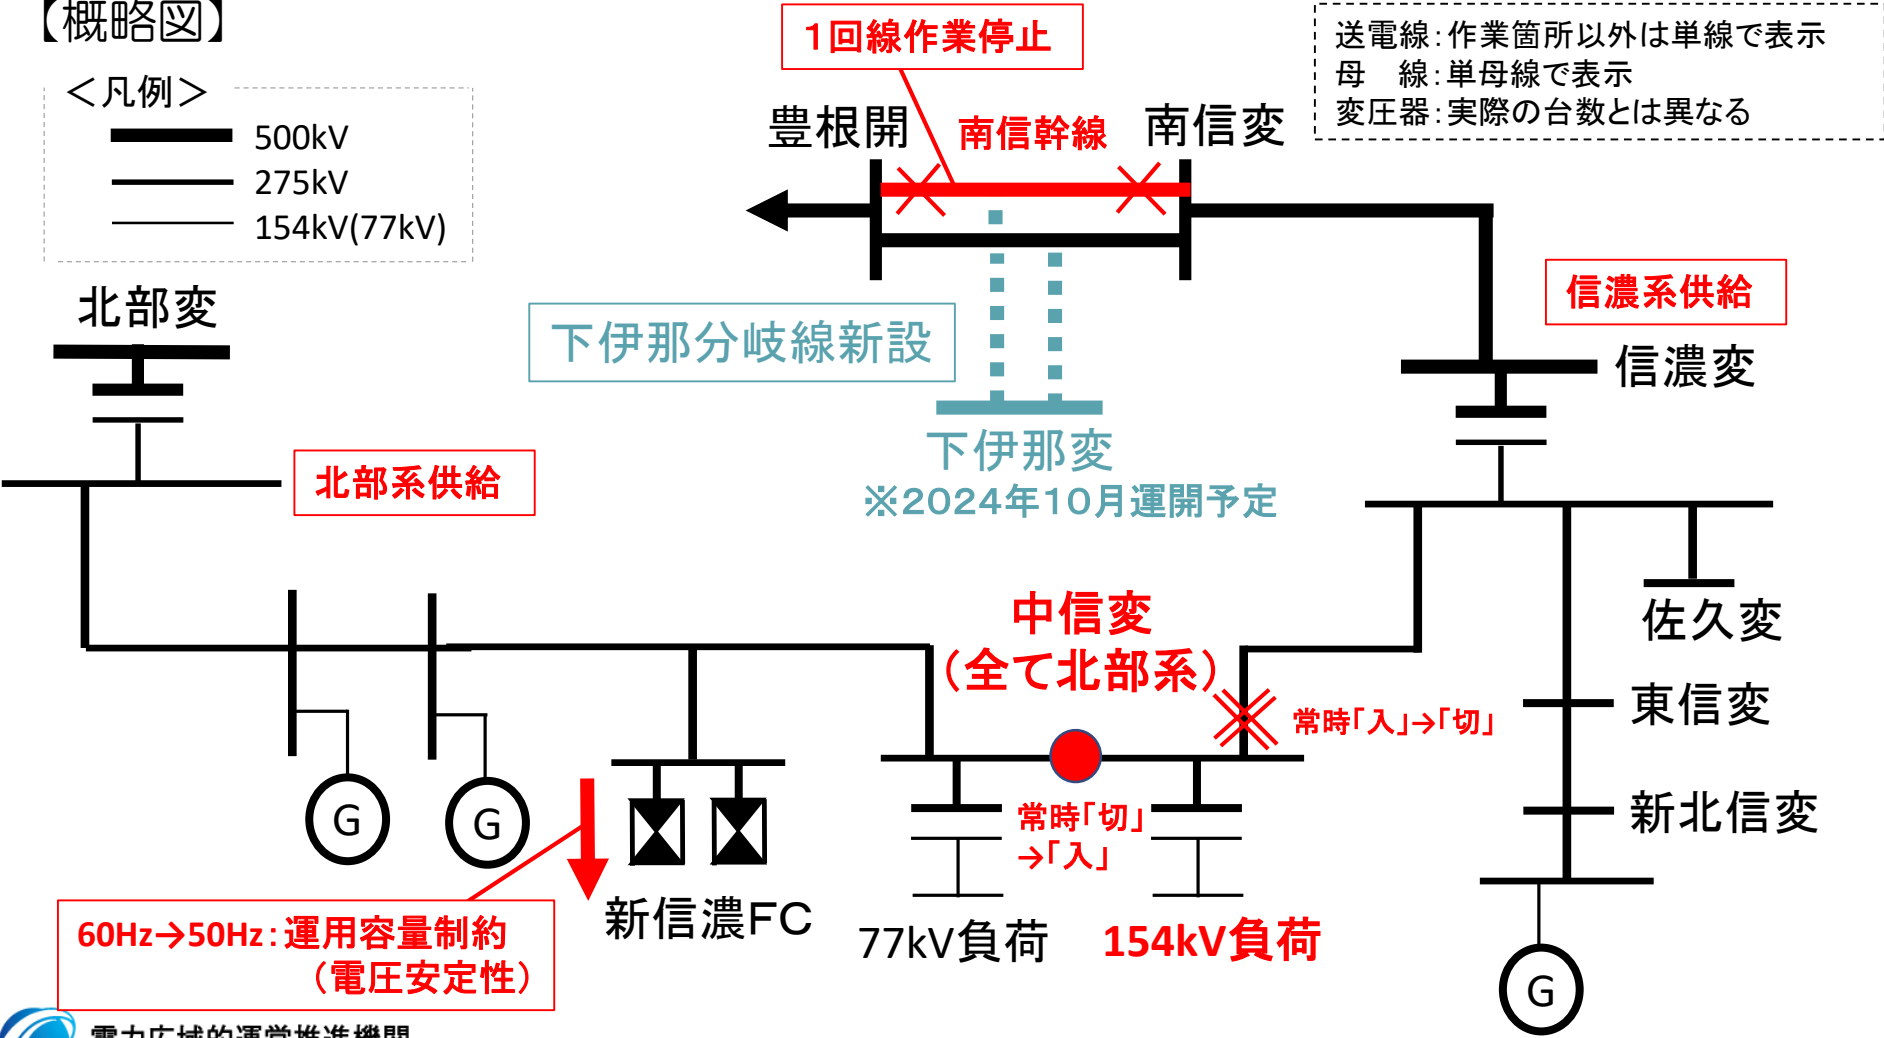


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	新信濃変電所
主要作業内容	直流制御保護装置更新工事
停止(制約)設備	新信濃2FC停止（新信濃1FC、飛騨信濃FCの随時停止を伴う）
作業停止期間 （予定）	2024年5月～2024年12月（8か月程度）
作業の必要性	新信濃変電所2号FCおよびその関連設備であるRC（同期調相機）の制御保護装置は1991年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限を迎えていることから、更新工事を行う。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

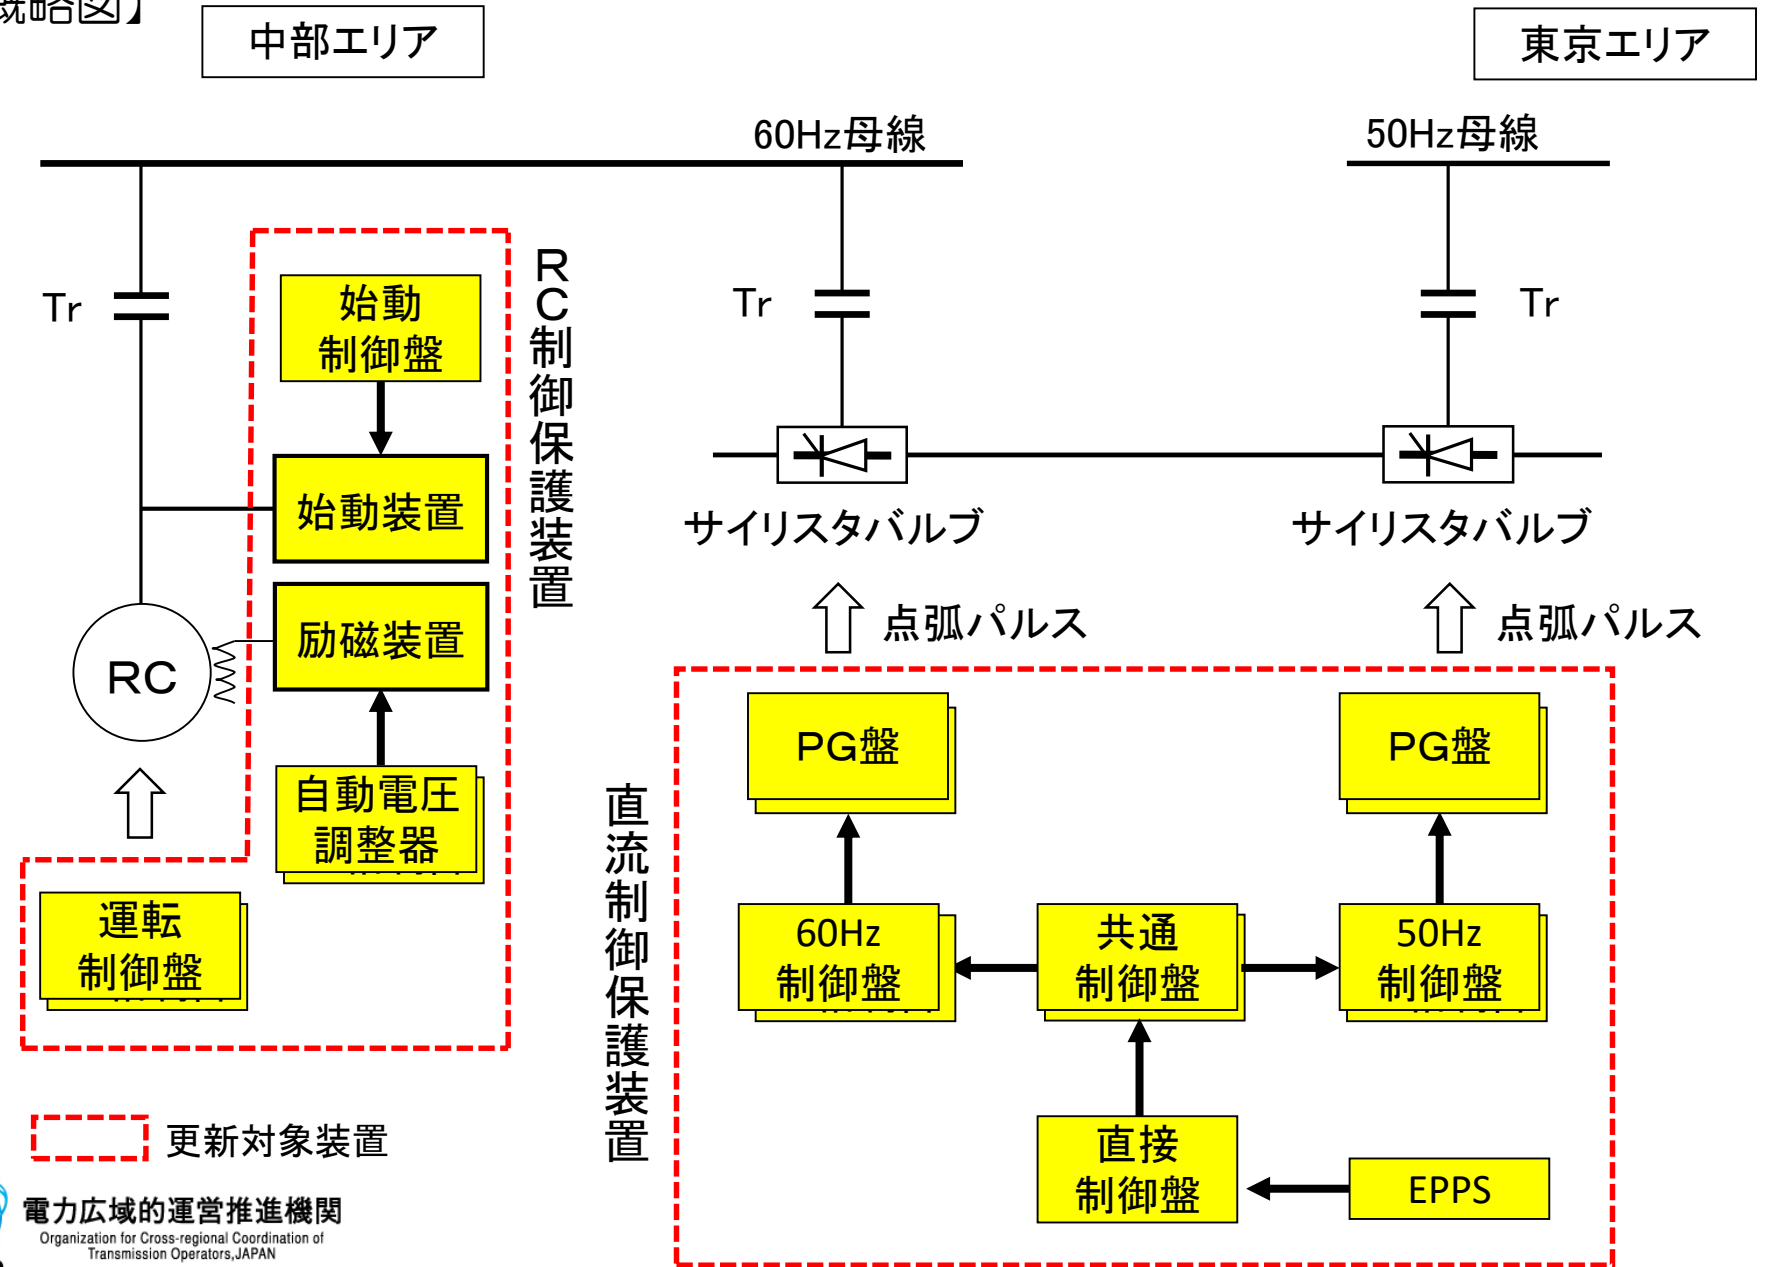


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	阿南変換所・紀北変換所
主要作業内容	直流制御保護装置更新工事
停止(制約)設備	阿南変換所・紀北変換所 1極、2極、双極停止
作業停止期間 (予定)	2024年5月～6月（各極3週間程度） 2024年10月頃以降 （合計14か月間程度 内、双極停止5か月程度）
作業の必要性	直流制御保護装置は1997～1998年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限を迎えている。このため、2024年度から2025年度にかけて更新工事を実施。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

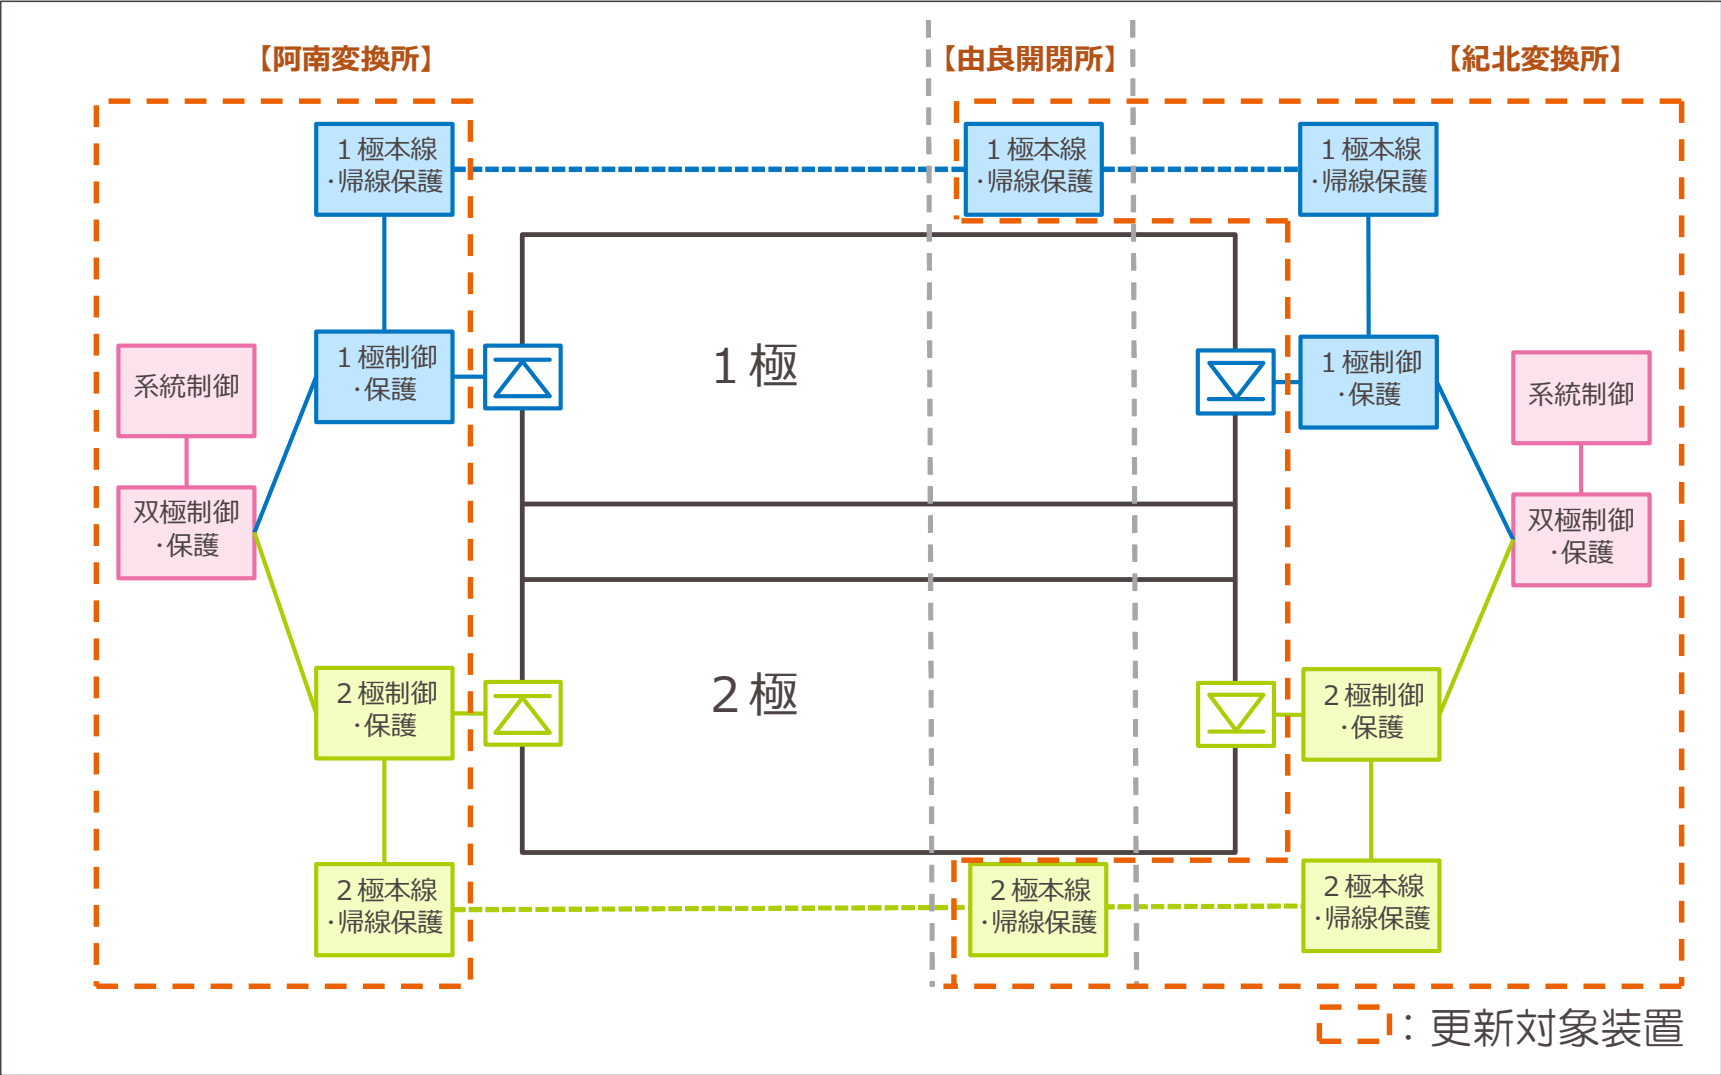

2022・2023年度の広域連系系統等の作業停止計画について

業務規程第 168 条の規定に基づき、年間の連系線及び地内基幹送電線の作業停止計画を別紙のとおり公表します。なお、系統情報サービスにも掲載しています。

別紙

[2022・2023 年度の年間作業停止計画](#)  (〇〇kB)

[広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について\(2022・2023 年度の年間計画\)](#)  (〇〇kB)

参考資料

2024 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間(1か月程度以上)影響を与える主な件名について、以下のとおり公表します。

[2024 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名](#)  (〇〇kB)

関連リンク

- [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2021XXXXXXXX「2022・2023 年度の年間作業停止計画」
- [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2021XXXXXXXX「広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について(2022・2023 年度の年間計画)」
- [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2021 XXXXXXXXXX「2024 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名」