

容量市場 メインオークション募集要綱 (対象実需給年度：2025年度) 提出様式 補足説明資料

2021年4月
電力広域的運営推進機関

本資料は、容量市場メインオークション募集要綱の意見募集にあたり、
募集要綱の提出様式について補足説明する資料であり、
意見募集の対象ではありません。

ご意見をいただく際のご参考にしてください。

- 本資料は、容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）における提出様式について補足説明するものです。
- 提出様式には以下の3種類があります。
 - （様式1）容量市場への参加登録申請に伴う誓約書
 - （様式2）期待容量等算定諸元一覧
 - （様式3）発動指令電源のビジネスプラン申請書
- 次頁以降で補足説明をいたします。

※説明の中で記載している日付は、現時点での想定であり、確定した日付については意見募集の後に公表する容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）にて御確認ください。

■ 提出様式の概要、提出が必要な事業者、提出タイミングは以下のようになります。

提出様式	概要 (参考箇所)	提出が必要な事業者	提出タイミング
(様式1) 容量市場への参加登録申請に伴う誓約書	容量市場へ参加登録するにあたり、募集要綱の遵守等を誓約していただく書類。 事業者情報登録時に提出が必要。 本資料4頁で詳細説明	容量市場への参加を希望する全ての事業者	・事業者情報登録
(様式2) 期待容量等算定諸元一覧	安定電源・変動電源の期待容量、応札容量、アセスメント対象容量を算出するために用いる書類。 発電方式によって提出すべき様式が異なる。 期待容量登録時と、応札時の2回、提出が必要。 本資料5頁以降で詳細説明	安定電源、変動電源の応札を希望する事業者	・期待容量登録 ・応札
(様式3) 発動指令電源のビジネスプラン申請書	発動指令電源の期待容量算出根拠を明示する書類。 期待容量登録時に提出が必要。 本資料5頁で詳細説明	発動指令電源の応札を希望する事業者	・期待容量登録

(様式1)「容量市場への参加登録申請に伴う誓約書」についての補足説明

容量市場メインオークション募集要綱 (対象実需給年度：2025年度) 第4章 参加登録 2.事業者情報の登録

- (様式1)「容量市場への参加登録申請に伴う誓約書」は、参加登録申請者が容量市場システムに事業者情報の登録の申込み^(※)を行う際に、提出していただきます。登録の申込みの際の登録項目・提出書類は以下のとおりです。

※) 実需給年度が2024年度のメインオークションに参加登録された事業者は、新たに事業者情報を登録する必要はありません。登録済の事業者情報について内容確認の上、必要に応じて修正してください。

- 本機関は、登録項目・提出書類を確認し、不備がなければ参加登録申請者へ登録が完了した旨を通知を送付し、容量市場システムへのログイン情報をお知らせします。不備がある場合はその旨を参加登録申請者に通知しますので、当該通知を受けた参加登録申請者は登録の再申込みを行ってください。
- 受付期間終了直前に登録申請を行い不備が判明した場合は、再申込みが間に合わない可能性がありますので、早めの申請をお願いいたします。

事業者情報の登録項目および提出書類

登録項目
<ul style="list-style-type: none"> ● 事業者コード ● 参加登録申請者名[※] ● 所在地 ● 銀行口座 ● 担当者名 ● 担当者の連絡先 (電話番号、メールアドレス、住所、所属部署) ● クライアント証明書のシリアルNo. ● クライアント証明書のIDおよびその有効期限

提出書類
<ul style="list-style-type: none"> ● 容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書 (容量市場メインオークション募集要綱 様式1参照、容量市場システムに捺印済み書類を登録の上、原本を本機関まで提出)

提出様式1

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」

(様式3)「発動指令電源のビジネスプラン申請書」についての補足説明

容量市場メインオークション募集要綱 (対象実需給年度：2025年度) 第4章 参加登録 期待容量の登録、第5章 応札方法

- (様式2)「期待容量等算定諸元一覧」は、容量を提供する電源等の区分が「安定電源」「変動電源(単独)」「変動電源(アグリゲート)」の場合で、期待容量の登録・変更の申込み、および応札(※)を行う際に、提出していただきます。様式2については、6ページ以降の内容も合わせてご確認ください。
※) 提出いただくのは応札の受付期間終了後となります。
- (様式3)「発動指令電源のビジネスプラン申請書」は、容量を提供する電源等の区分が「発動指令電源」の場合で、期待容量の登録申込みを行う際に、提出していただきます。
- 期待容量の登録受付期間には、下表記載の書類を提出いただきます。 ※1
 - 本機関は、期待容量および提出書類を確認し不備がなければ、参加登録申請者に期待容量の登録が完了した旨を通知します。不備がある場合はその旨を参加登録申請者に通知しますので、当該通知を受けた参加登録申請者は登録の再申込みを行ってください。
 - 受付期間終了直前に登録申請を行い不備がある場合は、再申込みが間に合わない可能性がありますので、早めの申請をお願いいたします。

電源別の提出書類	
容量を提供する電源等の区分	提出書類
安定電源	・期待容量等算定諸元一覧※2 【バイオマス混焼設備(安定電源のみ)】 ・バイオマス比率計算書 ・バイオマス燃料(原料)調達及び使用計画書 上記のうちいずれか一点
変動電源(単独)	
変動電源(アグリゲート)	
発動指令電源	・発動指令電源のビジネスプラン申請書※3

提出様式2

提出様式3

- 以降で『(様式2) 期待容量等算定諸元一覧』について補足説明をいたします。

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明の概要

1. 発電方式に応じた期待容量・応札容量・アセスメント対象容量の算定区分
2. 期待容量の算定方法
 - 安定電源 (純揚水を除く)
 - 変動電源
 - 安定電源 (純揚水)
3. 応札容量の算定方法
 - 安定電源 (純揚水を除く)
 - 変動電源
 - 安定電源 (純揚水)
4. アセスメント対象容量
 - 安定電源 (純揚水を除く)
 - 変動電源
 - 安定電源 (純揚水)
5. その他

(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

1. 発電方式に応じた期待容量等の算定区分

- 発電方式に応じて、期待容量の算定、応札容量の算定、アセスメント対象容量については、以下の3つのグループに分けられます。
- 各グループの、期待容量の算定、応札容量の算定、アセスメント対象容量について以降で説明します。

電源種別	発電方式	安定電源(純揚水を除く)	変動電源	安定電源(純揚水)
水力	一般水力(貯水式)	○		
	一般水力(自流式)	○ ^{※1}	○ ^{※1}	
	揚水(純揚水) ^{※2}			○
	揚水(混合揚水) ^{※2}	○		
火力	LNG、石油、石炭、LPG、 その他ガス、瀝青質混合物	○		
原子力		○		
新エネルギー等	風力		○	
	太陽光		○	
	地熱	○		
	バイオマス	○		
	廃棄物	○		

※1：ダム水位から供給力を算定している場合および調整係数に調整能力を加算している場合は安定電源、それ以外の場合は変動電源となります。

※2：上池への流入量等で区分されます。


(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

期待容量の算定

2. 期待容量の算定方法

- 安定電源・変動電源の期待容量の登録に当たっては、容量市場メインオークション募集要綱 様式2の『期待容量等算定諸元一覧』を用いて、応札する電源の期待容量（年間一律）を算定して下さい。
- 『期待容量等算定諸元一覧』に必要な項目を入力すると、期待容量が自動計算されます。この際、補修等に伴う出力減少分は差し引きません。
- 安定電源・変動電源の参加登録申請者は、自動計算された期待容量および算定に用いた『期待容量等算定諸元一覧』を容量市場システムに登録して下さい。（登録期限は、2021年9月10日です）
- 容量市場システムに登録された期待容量と『期待容量等算定諸元一覧』の入力内容に不整合がある場合や、『期待容量等算定諸元一覧』の入力内容が不適切な場合、期待容量が登録できませんのでご注意下さい。

【凡例】 本資料での説明対象

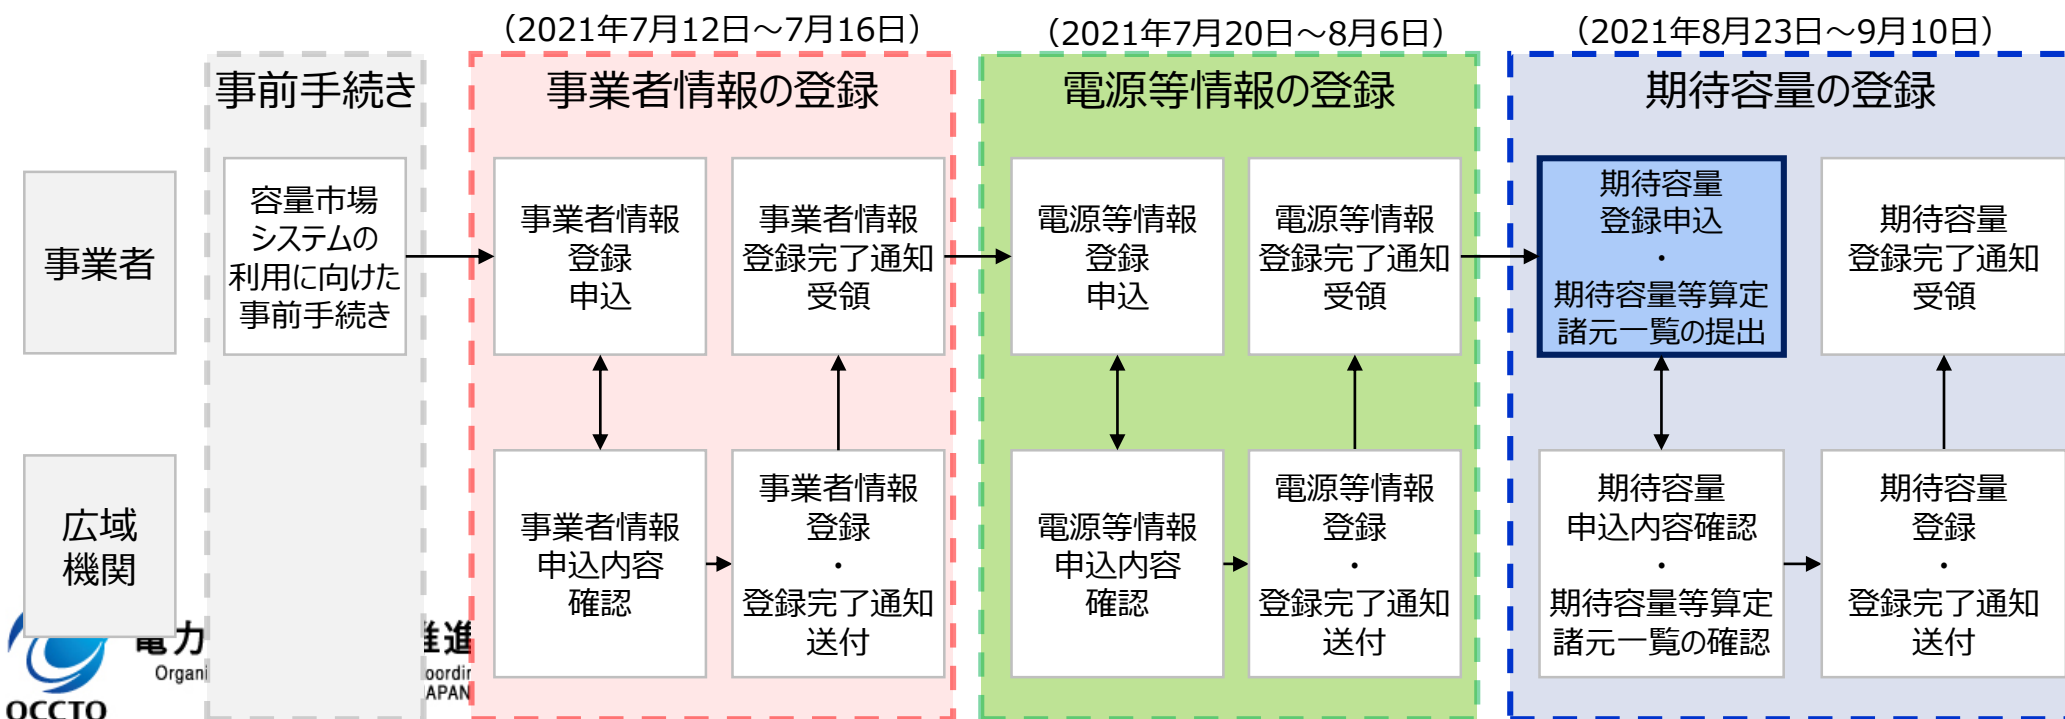


(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

2. 期待容量の算定方法【安定電源（純揚水を除く）】

- 「各月の供給力の最大値」を『期待容量等算定諸元一覧』に入力していただくことにより、期待容量が自動計算されます。
- 「各月の供給力の最大値」については、「設備容量」から「所内消費電力」、「大気温の影響による能力減少分」を差し引いた値を入力して下さい。

①各月の供給力の最大値
(事業者入力)

灰字：既に設定済項目
青字：事業者が設定する項目
赤字：自動計算する項目

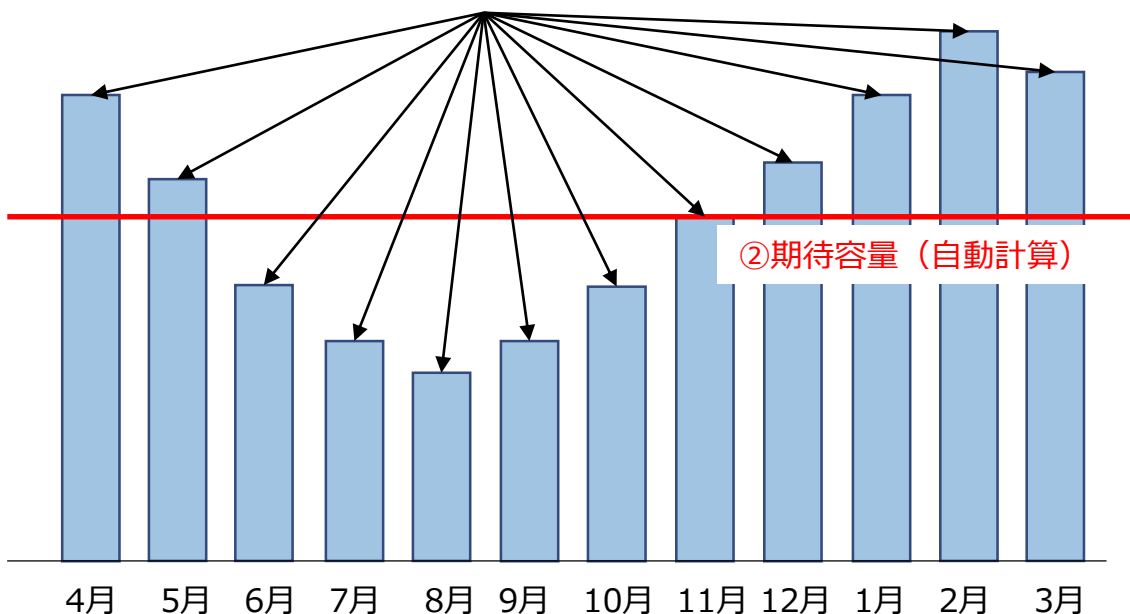

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)


項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	LNG(GTCC)				
エリア名	東京				
設備容量	25万 kW				
各月の供給力の最大値	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
期待容量	18万 kW				
提供する各月の供給力	4月	5月	...	2月	3月
応札容量					

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

2. 期待容量の算定方法【変動電源】

- 電源等情報として登録した「発電方式の区分」および「エリア名」から、調整係数(年間・月別)が自動計算されます。
- 「送電可能電力」を『期待容量等算定諸元一覧』に入力していただくことにより、期待容量が自動計算されます。なお、「送電可能電力」については、「設備容量」から「所内消費電力」を差し引いた値を入力して下さい。

設備容量 (事業者入力)

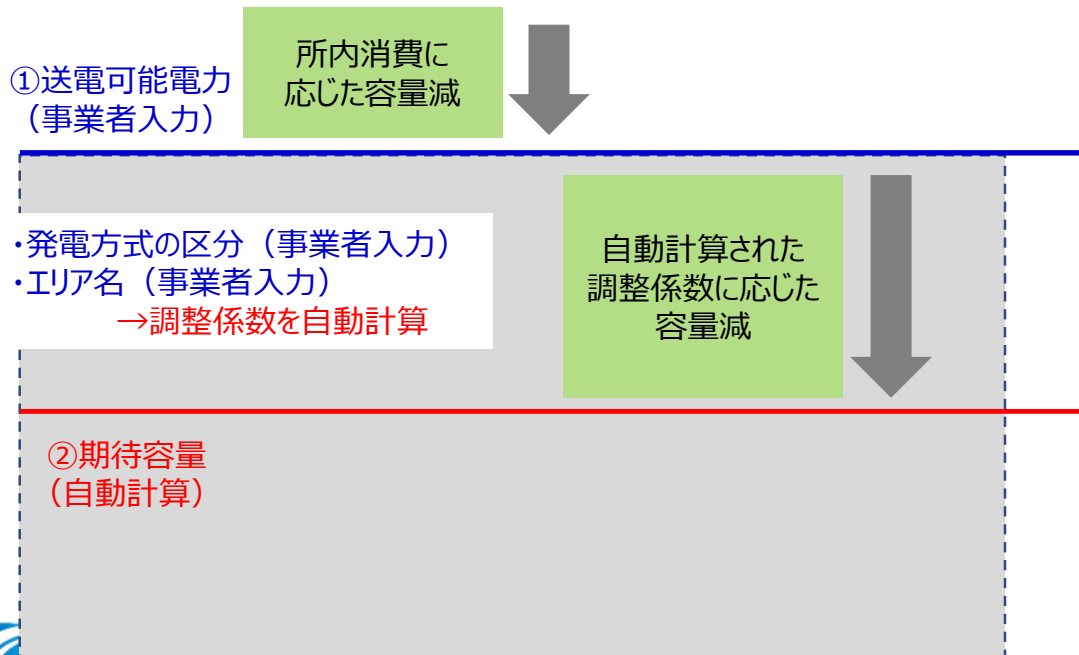

灰字：既に設定済の項目
青字：事業者が設定する項目
赤字：自動計算する項目


期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	変動電源(単独)				
発電方式の区分	風力				
エリア名	関西				
設備容量	10,000 kW				
送電可能電力 ①	9,000 kW				
調整係数	23.9%				
各月の供給力の最大値	4月	5月	...	2月	3月
	2,323	1,237	...	2,975	2,544
期待容量 ②	2,152 kW				
提供する各月の供給力	4月	5月	...	2月	3月
凡そ対象容量	4月	5月	...	2月	3月
応札容量					

(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

2. 期待容量の算定方法【安定電源（純揚水）】

- 電源等情報として登録した「発電方式の区分」および「エリア名」に加え、「各月の運転継続時間(期待容量算出用)」を入力していただくことにより、調整係数(年間一律)が自動計算されます。なお、「各月運転継続時間（期待容量算出用）」については、上池が満水位時において最大出力で発電した場合に運転継続が可能な時間を入力して下さい。
- 「各月の送電可能電力」を「期待容量等算定諸元一覧」に入力していただくことにより、期待容量が自動計算されます。なお、「各月の送電可能電力」については、「設備容量」から「所内消費電力」を差し引いた値を入力して下さい。

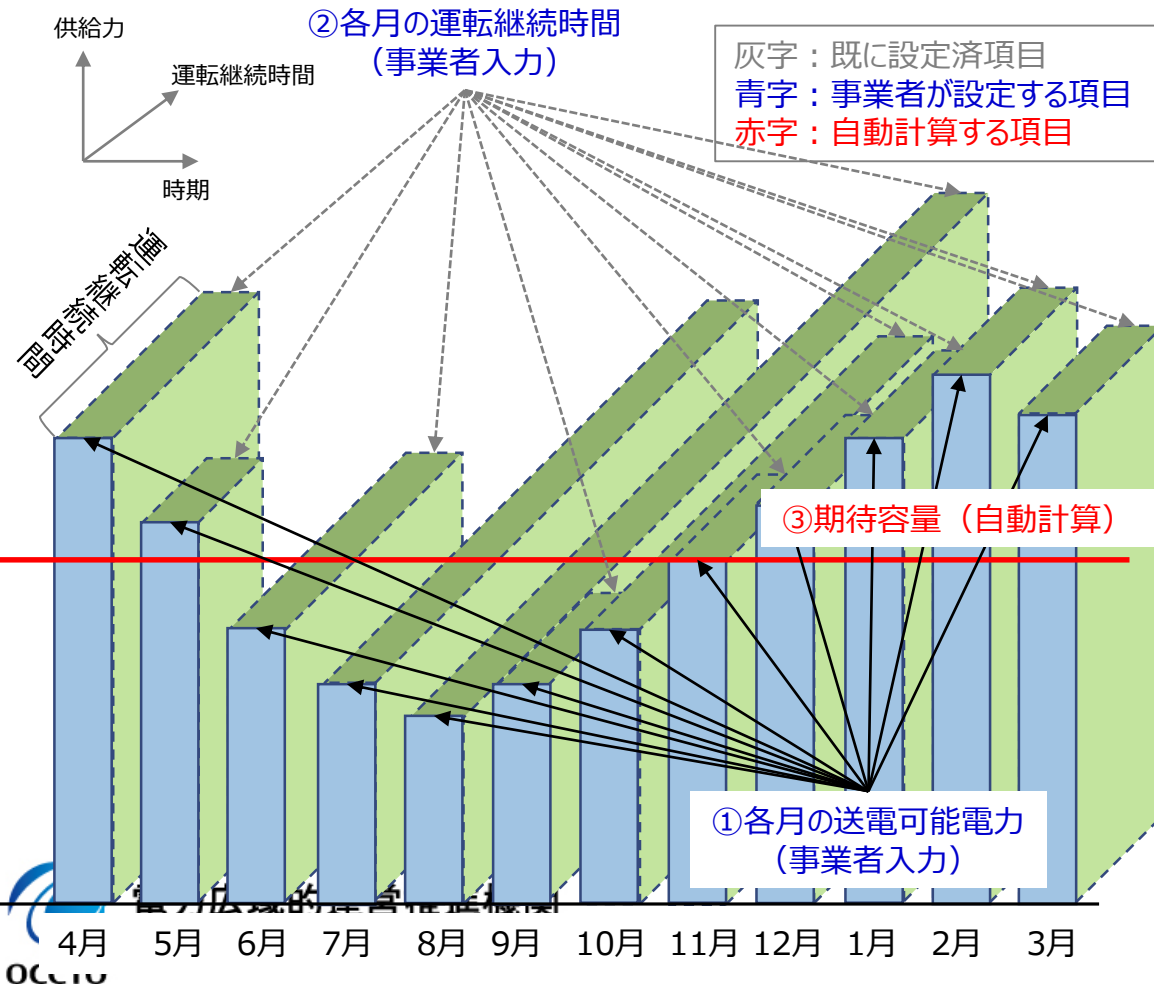


期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	揚水（純揚水）				
エリア名	関西				
設備容量	25万 kW				
各月の送電可能電力	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
各月の運転継続時間(期待容量算出用)	4月	5月	...	2月	3月
	8h	3h	...	6h	7h
期待容量	18万 kW				
各月の管理容量	4月	5月	...	2月	3月
各月の運転継続時間(応札容量算出用)	4月	5月	...	2月	3月
応札容量					

(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明 (参考) バイオマス混焼のFIT電源の期待容量

- バイオマス混焼のFIT電源（石炭を除く）については、非FIT分に相当する期待容量を算定して下さい。
- 具体的には、バイオマス混焼のFIT電源（石炭を除く）については、各月の供給力から認定にかかるバイオマス比率相当の供給力を差し引いた上で、 期待容量を算定して下さい。

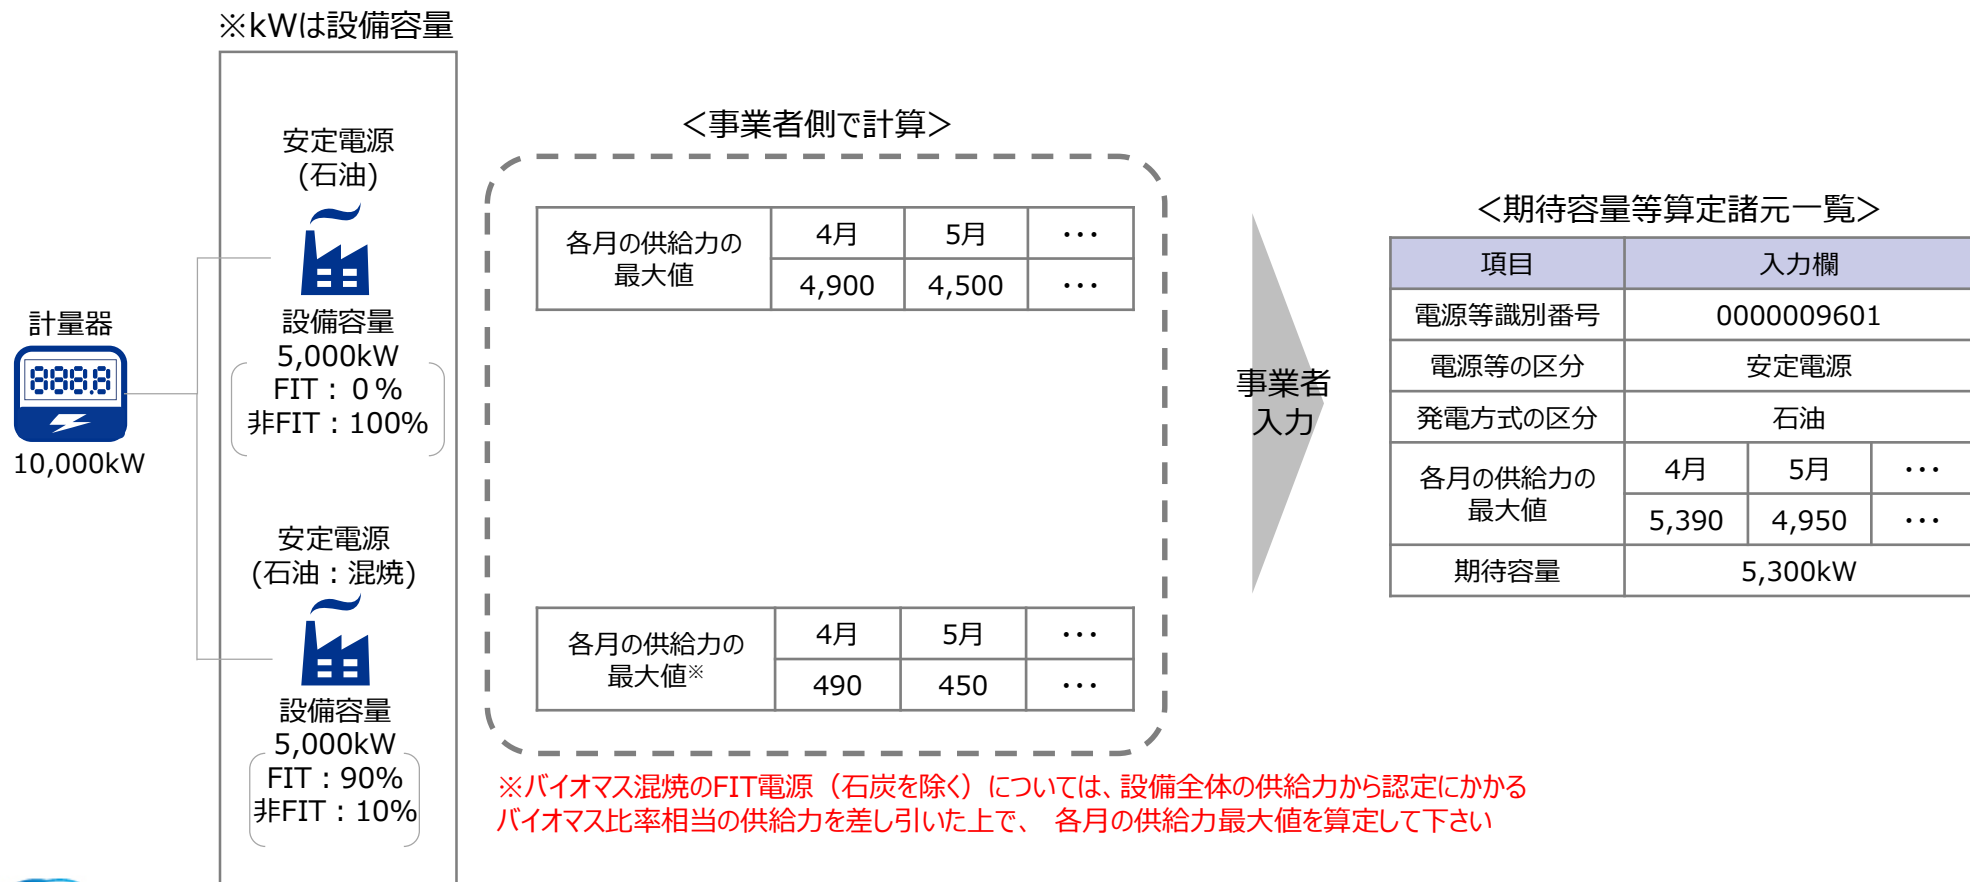

※バイオマス混焼のFIT電源（石炭を除く）については、設備全体の供給力から認定にかかるバイオマス比率相当の供給力を差し引いた上で、 各月の供給力最大値を算定して下さい

(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明 (参考) 1 小規模変動電源リストに、異なる発電方式の区分が混在する場合

- 「エリア名」を『期待容量等算定諸元一覧』に入力していただくことにより、調整係数が自動計算されます。
- 変動電源（単独）については電源毎に「送電可能電力」を、変動電源（アグリゲート）については発電方式の区分毎に「送電可能電力」の合計値を『期待容量等算定諸元一覧』に入力することにより、期待容量が自動計算されます。

<小規模変動電源リスト ※kWは設備容量>




2,800kW




3,600kW

風力 2,800kW



太陽光 3,600kW



事業者
入力

<期待容量等算定諸元一覧（個別）>

項目	入力欄
電源等識別番号	0000009601
電源等の区分	変動電源（アグリ）
発電方式の区分	風力
エリア名	東京
送電可能電力	2,800kW

事業者
入力

項目	入力欄
電源等識別番号	0000009601
電源等の区分	変動電源（アグリ）
発電方式の区分	太陽光
エリア名	東京
送電可能電力	3,600kW

自動
計算

<期待容量等算定諸元一覧（合計）>


項目	入力欄
電源等識別番号	0000009601
電源等の区分	変動電源（アグリ）
発電方式の区分	風力、太陽光
エリア名	東京
送電可能電力	6,600kW
期待容量	1,073kW

(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明 (参考) 1 計量単位に異なる電源等の区分が混在する場合

- 期待容量については、登録した「容量を提供する電源等の区分」に該当する発電方式の区分毎の「各月の供給力の最大値」の合計を入力することにより、計量単位の期待容量が自動計算されます。
- 電源等情報に登録しなかった「容量を提供する電源等の区分」に該当する電源分については、期待容量を登録することが出来ず容量市場に応札できませんので、ご注意下さい。

< 1 計量単位：安定電源を選択した場合 >

※kWは設備容量

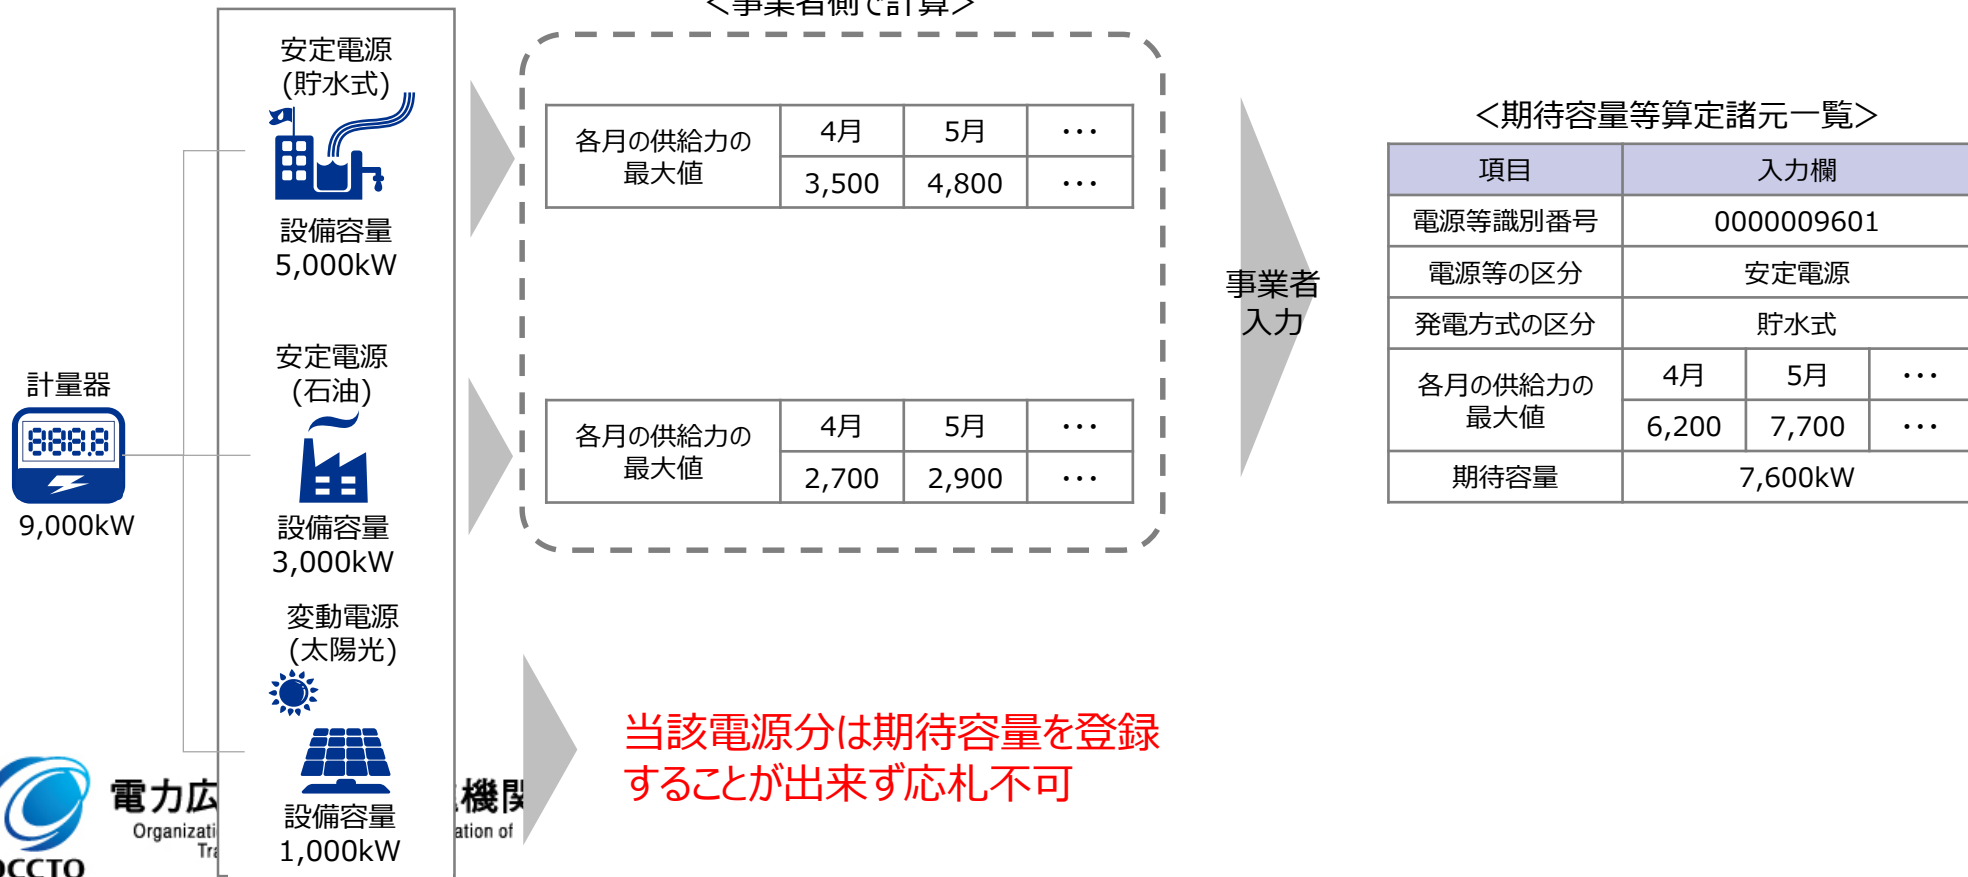


(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

応札容量の算定

3. 応札容量の算定方法

- 期待容量の範囲内で、任意の応札容量（年間一律）を設定することが可能です。この際、補修等に伴う出力減少分は差し引きません。
- 安定電源・変動電源の参加登録申請者は、『期待容量等算定諸元一覧』を利用して算定した応札容量を容量市場システムに登録してください。（応札受付期間：2021年9月～10月（想定））
- また、応札容量算定時に利用した『期待容量等算定諸元一覧』についても、容量市場システムに登録して下さい。（登録受付：2021年10月（想定））※応札した全ての安定電源・変動電源について登録が必要です
- 登録された『期待容量等算定諸元一覧』と応札容量の不整合が解消されない場合や、『期待容量等算定諸元一覧』が提出されない場合等には、容量確保契約の解約（市場退出）となる場合があります。

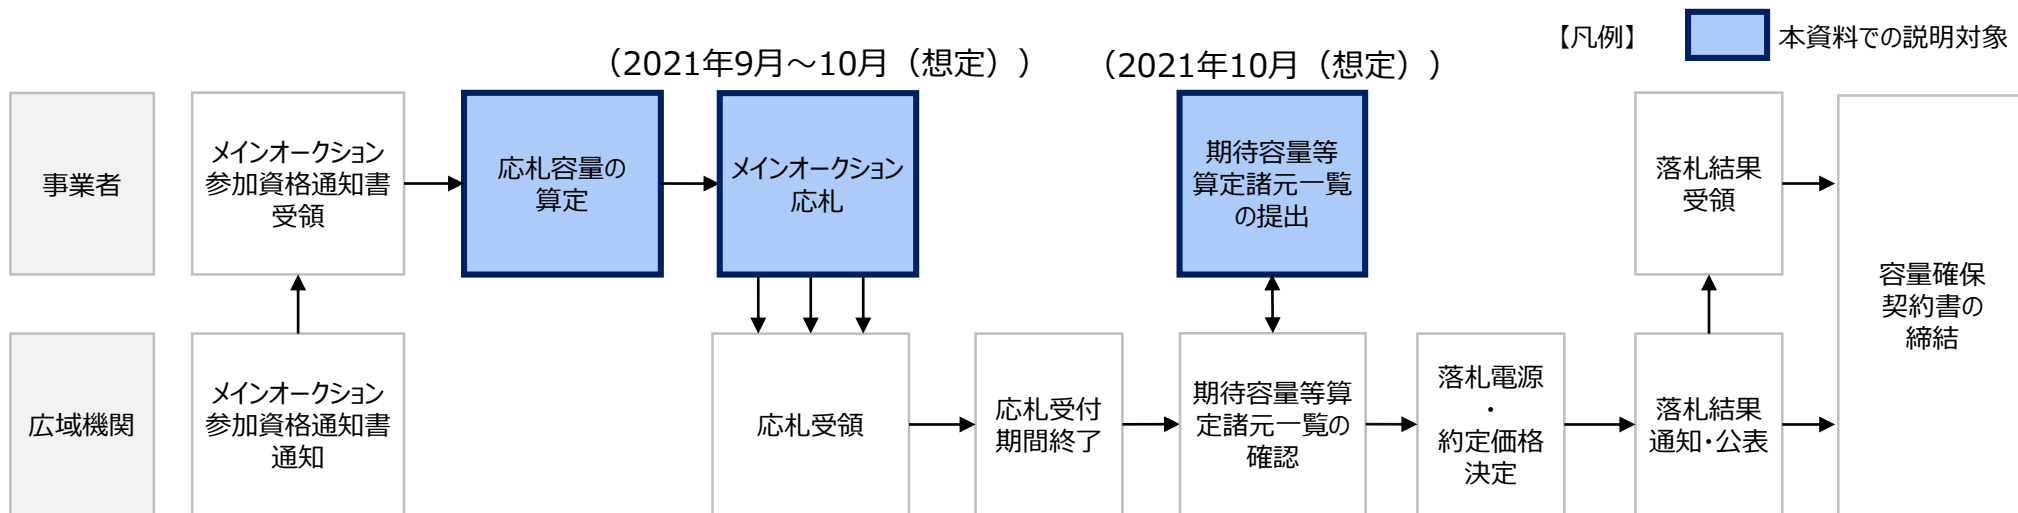


(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

3. 応札容量の算定方法【安定電源(純揚水を除く)】(期待容量 = 応札容量の場合)

- 期待容量の算定時に入力した「各月の供給力の最大値」の範囲内で、「提供する各月の供給力」を設定することができます。
- 「提供する各月の供給力」を「各月の供給力の最大値」と等しい値で応札する場合、以下ようになります。

灰字：既に設定済項目
 青字：事業者が設定する項目
 赤字：自動計算する項目

①提供する各月の供給力
(事業者入力)

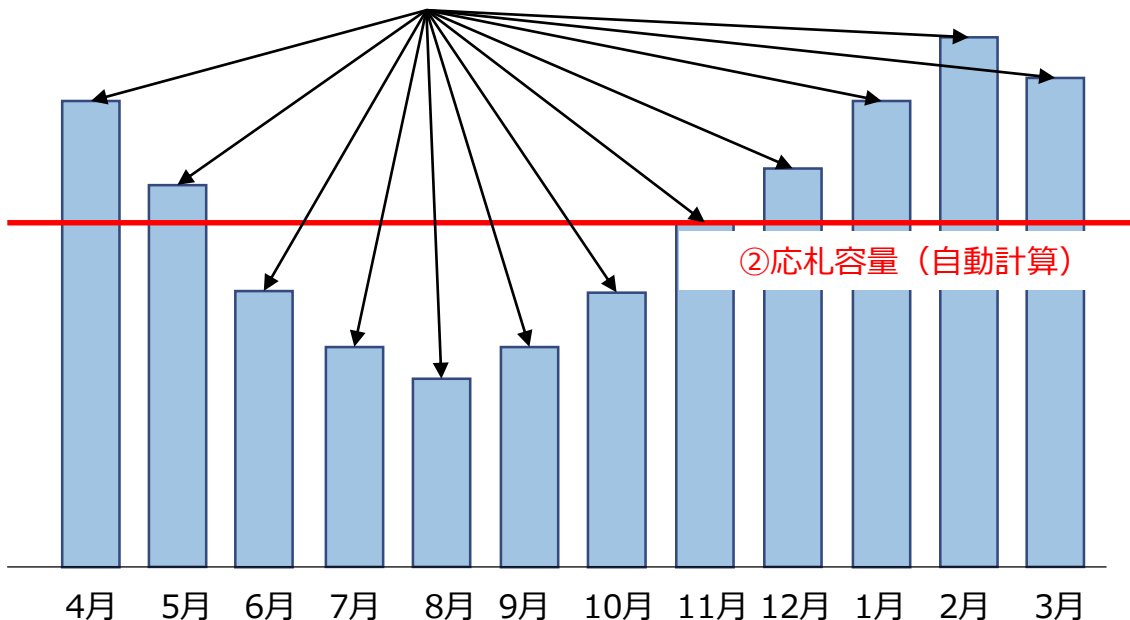

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	LNG(GTCC)				
エリア名	東京				
設備容量	25万 kW				
各月の供給力の最大値	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
期待容量	18万 kW				
提供する各月の供給力 ①	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
応札容量 ②	18万 kW				

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

3. 応札容量の算定方法【安定電源(純揚水を除く)】(期待容量>応札容量の場合)


- 期待容量の算定時に入力した「各月の供給力の最大値」の範囲内で、「提供する各月の供給力」を設定することができます。
- 期待容量から減じた値で応札する場合、以下ようになります。

灰字：既に設定済項目
 青字：事業者が設定する項目
 赤字：自動計算する項目

①提供する各月の供給力
(事業者入力)

期待容量
(登録済)

②応札容量 (自動計算)

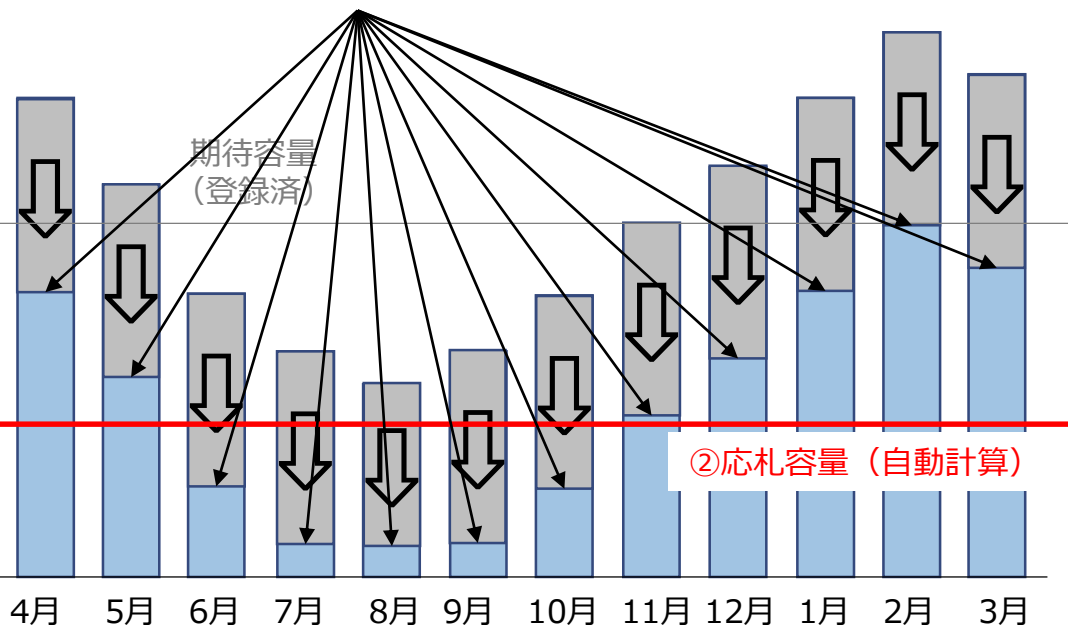

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)


項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	LNG(GTCC)				
エリア名	東京				
設備容量	25万 kW				
各月の供給力の最大値	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
期待容量	18万 kW				
提供する各月の供給力 ①	4月	5月	...	2月	3月
	15万	13万	...	18万	17万
② 応札容量	12万 kW				

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明
 3. 応札容量の算定方法【変動電源】(期待容量 = 応札容量の場合)

- 期待容量の範囲内で、応札容量を設定することができます。
- 期待容量と等しい値で応札する場合、以下ようになります。

灰字：既に設定済項目
 青字：事業者が設定する項目
 赤字：自動計算する項目

①提供する各月の供給力
 (事業者入力)

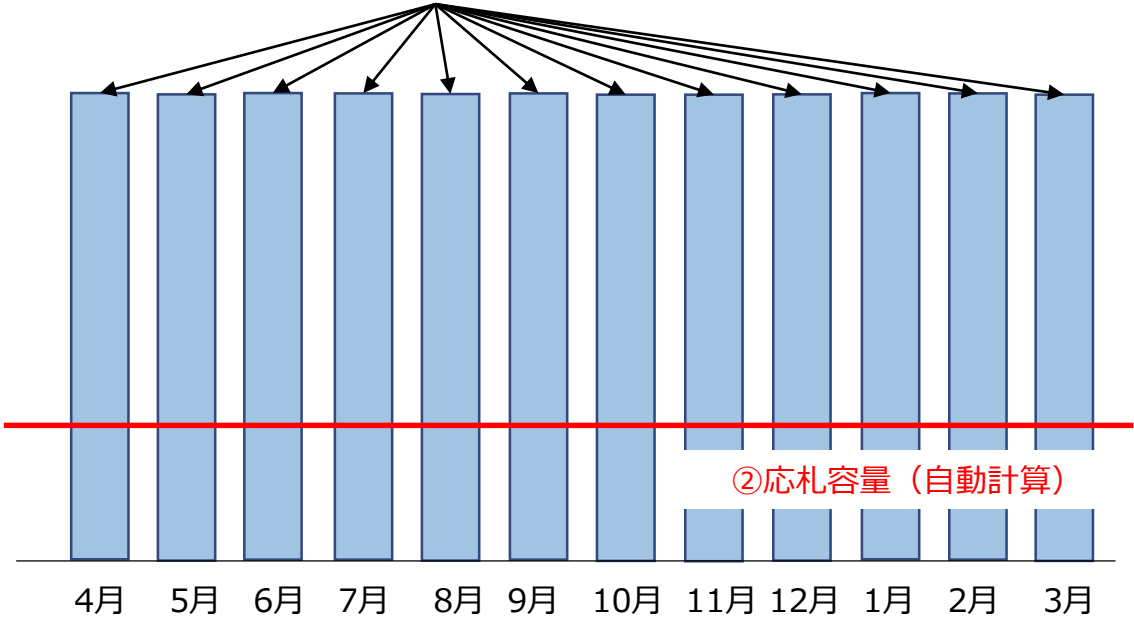

②応札容量 (自動計算)

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	変動電源(単独)				
発電方式の区分	風力				
エリア名	関西				
設備容量	10,000 kW				
送電可能電力	9,000 kW				
調整係数	23.9%				
各月の供給力の 最大値	4月	5月	...	2月	3月
	2,323	1,237	...	2,975	2,544
期待容量	2,152 kW				
提供する各月の 供給力 ①	4月	5月	...	2月	3月
	9,000	9,000	...	9,000	9,000
凡そ対象容量	4月	5月	...	2月	3月
	2,323	1,237	...	2,975	2,544
応札容量 ②	2,152 kW				


(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

3. 応札容量の算定方法【変動電源】(期待容量 > 応札容量の場合)

- 期待容量の範囲内で、応札容量を設定することができます。
- 期待容量から減じた値で応札する場合、以下ようになります。

灰字：既に設定済項目
 青字：事業者が設定する項目
 赤字：自動計算する項目

①提供する各月の供給力
(事業者入力)

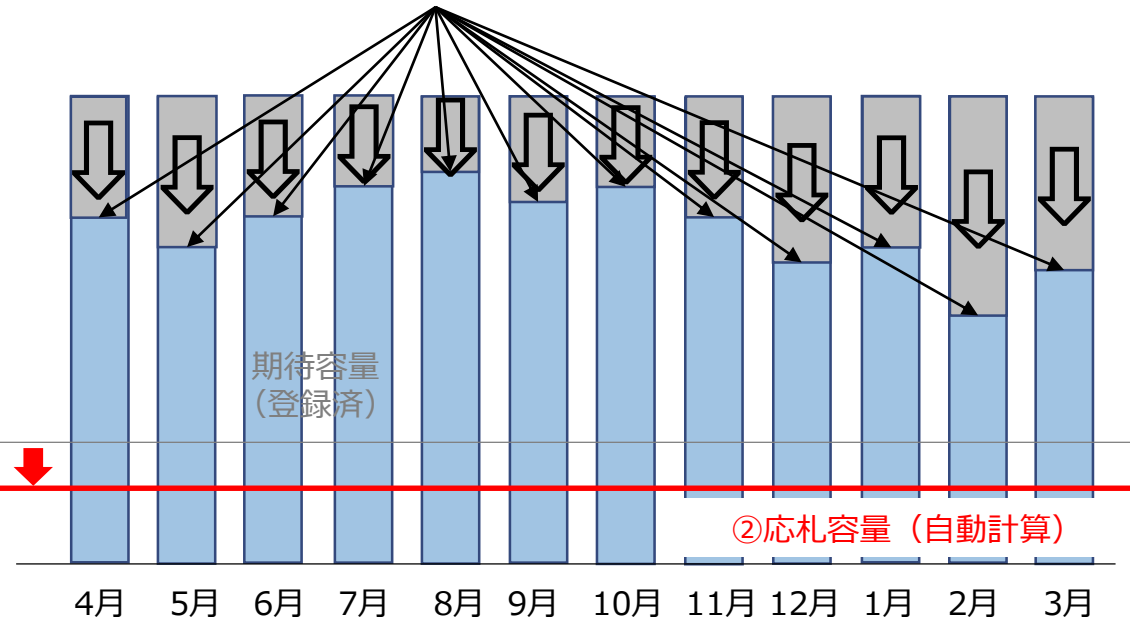


期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	変動電源(単独)				
発電方式の区分	風力				
エリア名	関西				
設備容量	10,000 kW				
送電可能電力	9,000 kW				
調整係数	23.9%				
各月の供給力の最大値	4月	5月	...	2月	3月
	2,323	1,237	...	2,975	2,544
期待容量	2,152 kW				
提供する各月の供給力 ①	4月	5月	...	2月	3月
	7,000	6,800	...	5,000	5,800
残み外対象容量	4月	5月	...	2月	3月
	1,807	962	...	1,653	1,639
応札容量 ②	2,032 kW				

(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

3. 応札容量の算定方法【安定電源（純揚水）】（期待容量 = 応札容量の場合）

- 「各月の管理容量」および「各月の運転継続時間(応札容量算出用)」を入力いただくことにより、応札容量が自動計算されます。なお、「各月の管理容量」については、ダム運用のリスクを踏まえ、送電可能電力を上限に設定して下さい。
- 期待容量と等しい値で応札する場合、以下ようになります。

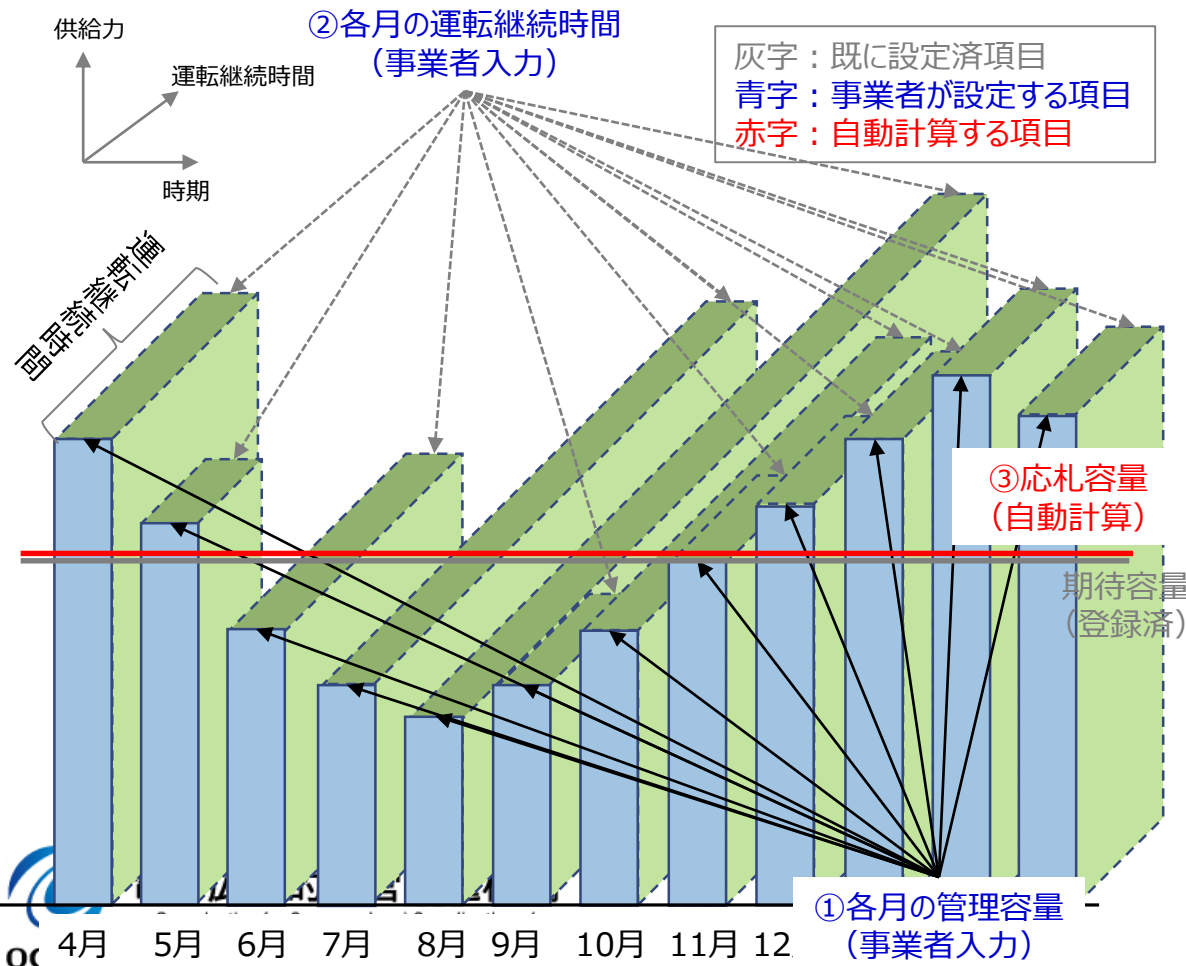


期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	揚水(純揚水)				
エリア名	関西				
設備容量	25万 kW				
各月の送電可能電力	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
各月の運転継続時間(期待容量算出用)	4月	5月	...	2月	3月
	8h	3h	...	6h	7h
期待容量	18万 kW				
各月の管理容量 ①	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
各月の運転継続時間(応札容量算出用) ②	4月	5月	...	2月	3月
	8h	3h	...	6h	7h
応札容量 ③	18万kW				

3. 応札容量の算定方法【安定電源（純揚水）】（期待容量＞ 応札容量の場合）

- 「各月の管理容量」および「各月の運転継続時間(応札容量算出用)」を入力することにより、応札容量が自動計算されます。なお「各月の管理容量」については、ダム運用のリスクを踏まえ「各月の送電可能電力」を上限に入力して下さい。
- 期待容量から減じた値で応札する場合、入力した「各月の管理容量」と「各月の運転継続時間(応札容量算出用)」の積が、期待容量の入力した「各月の管理容量」と「各月の運転継続時間(期待容量算出用)」の積を超えないようにして下さい。

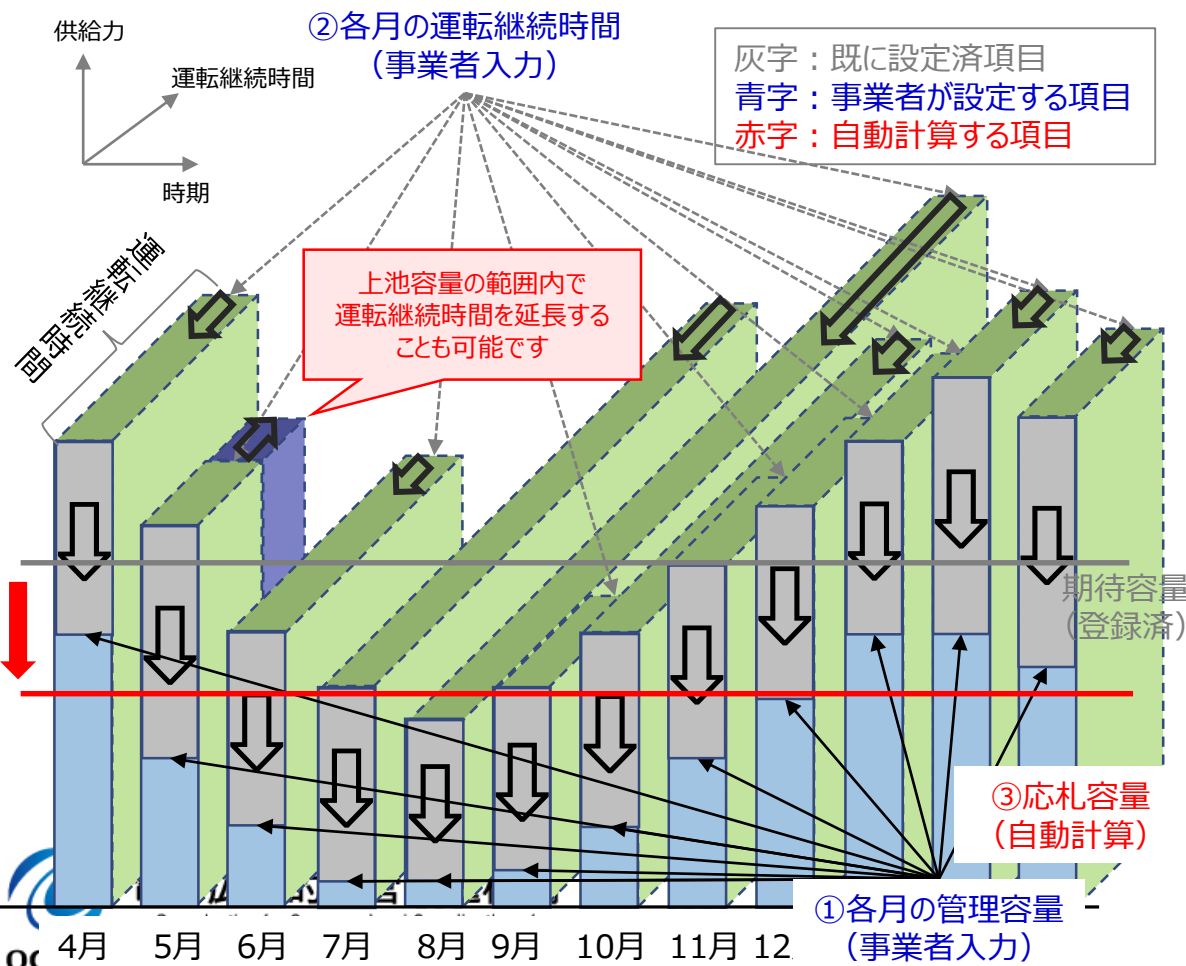

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)


項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	揚水(純揚水)				
エリア名	関西				
設備容量	25万 kW				
各月の送電可能電力	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
各月の運転継続時間(期待容量算出用)	4月	5月	...	2月	3月
	8h	3h	...	6h	7h
期待容量	18万 kW				
各月の管理容量	4月	5月	...	2月	3月
	① 20万	9万	...	20万	15万
各月の運転継続時間(応札容量算出用)②	4月	5月	...	2月	3月
	7h	6h	...	5h	6h
③ 応札容量	13万kW				

(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

アセスメント対象容量について

4. アセスメント対象容量


- 広域機関がリクワイアメントの達成状況を確認する際に利用するアセスメント対象容量については、応札容量の算定時に利用し、容量システムに登録した『期待容量等算定諸元一覧』に記載されている値を用います。

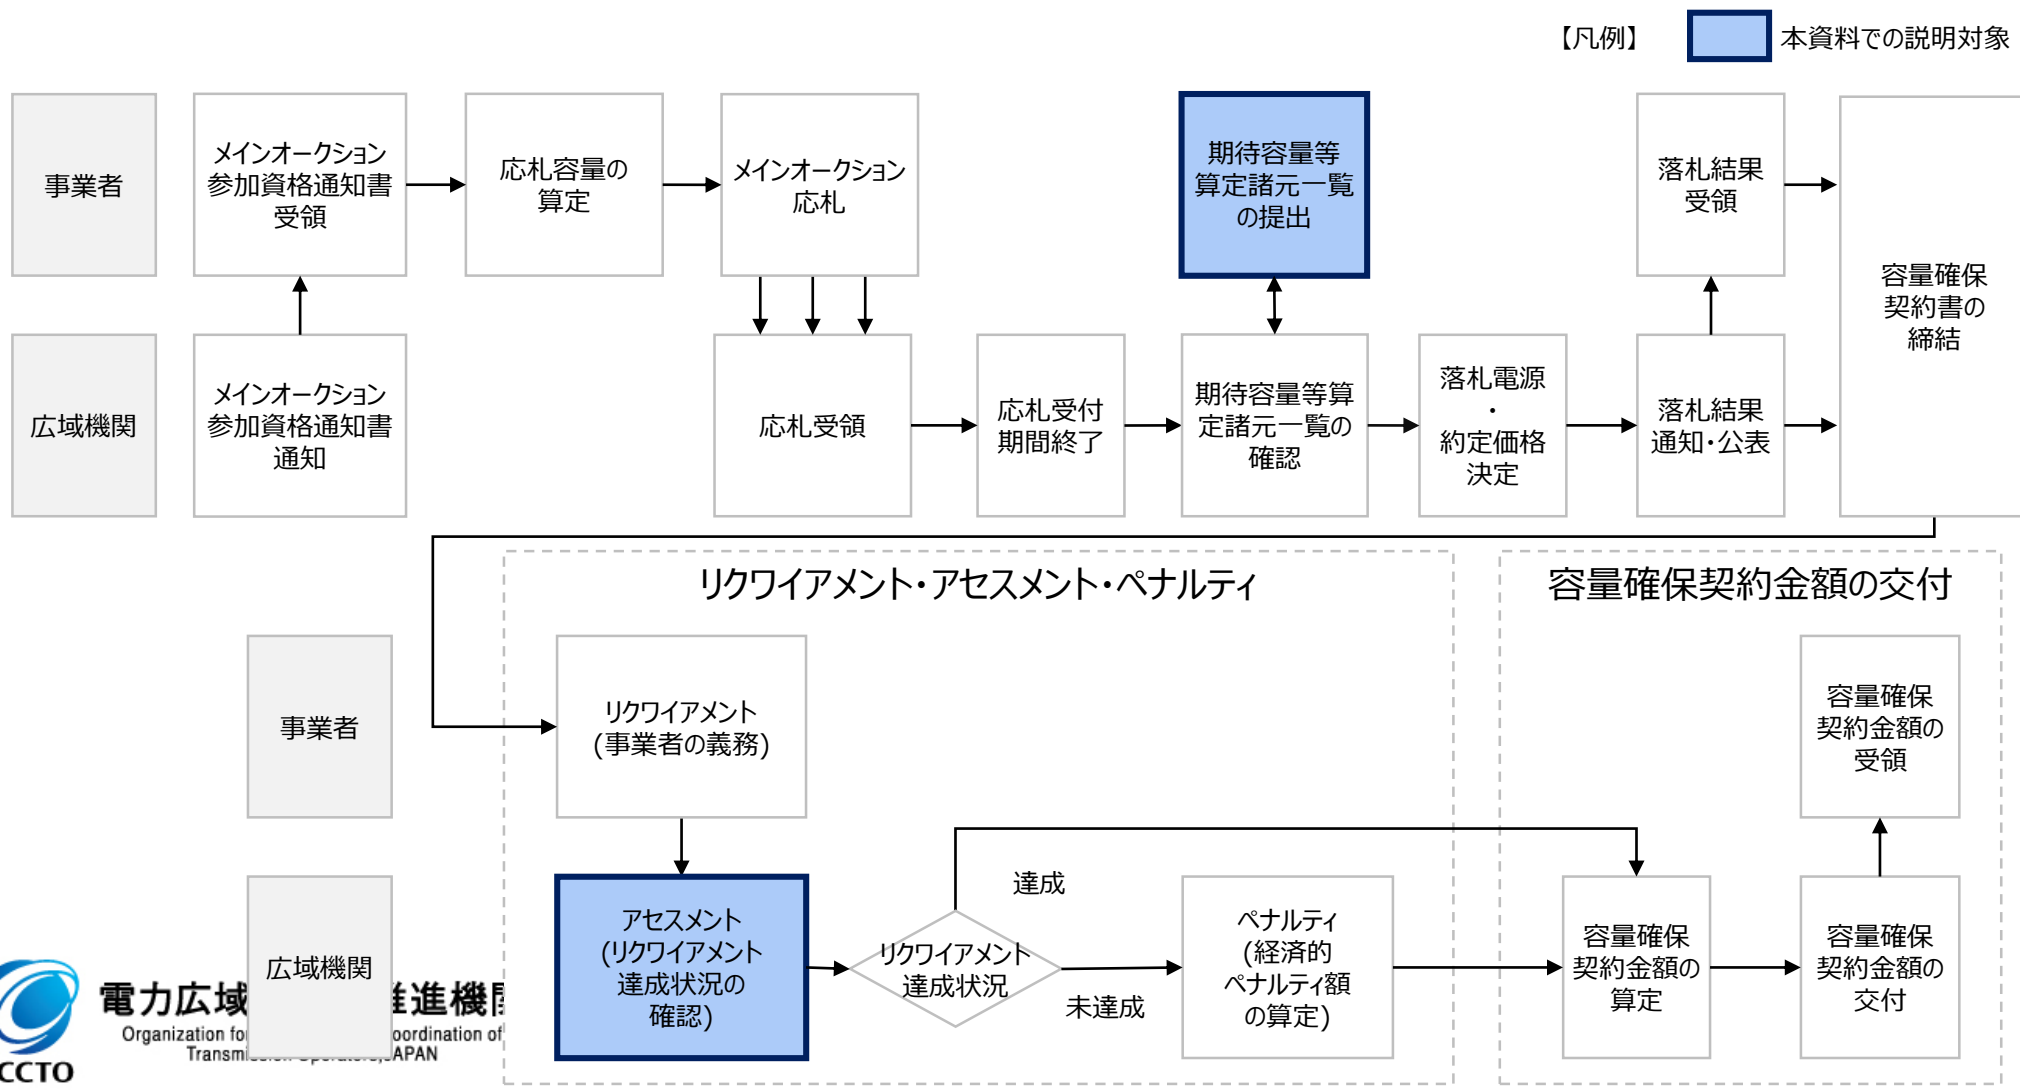

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

4. アセスメント対象容量【安定電源(純揚水を除く)】(期待容量 = 応札容量の場合)

- 応札時に登録した『期待容量等算定諸元一覧』に記載されている「提供する各月の供給力」が、アセスメント対象容量となります。
- アセスメント対象容量は、月毎に設定されます。

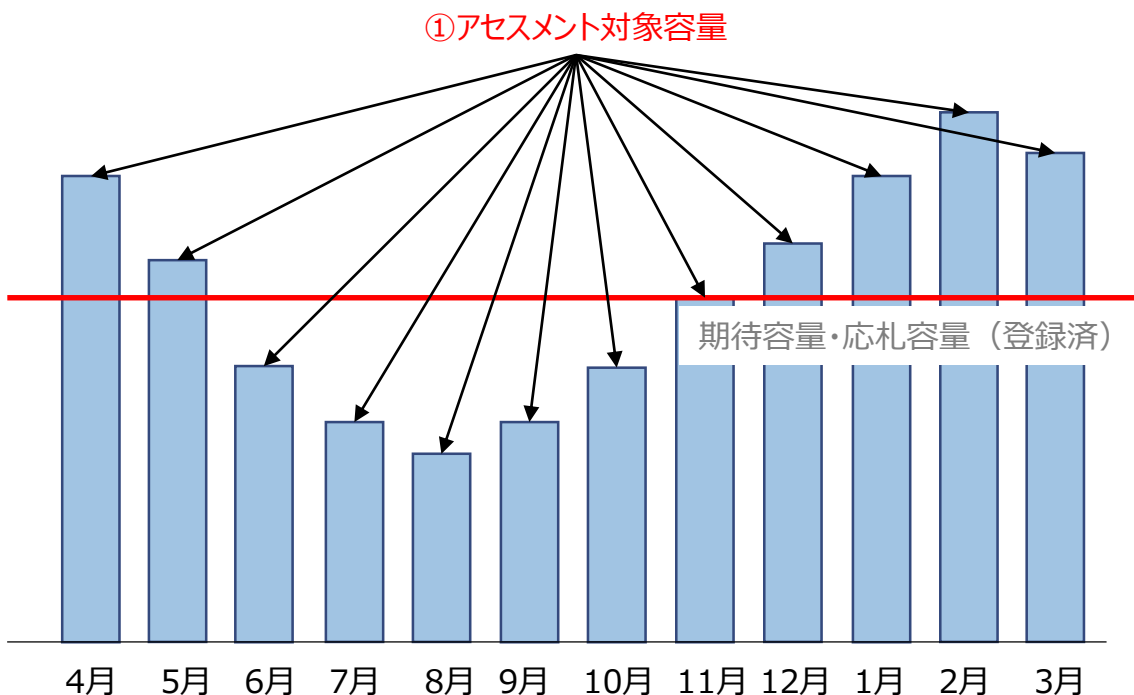

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)


項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	LNG(GTCC)				
エリア名	東京				
設備容量	25万 kW				
各月の供給力の 最大値	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
期待容量	18万 kW				
提供する各月の 供給力 ①	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
応札容量	18万 kW				

(様式2) 「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

4. アセスメント対象容量【安定電源(純揚水を除く)】(期待容量 > 応札容量の場合)

- 応札時に登録した『期待容量等算定諸元一覧』に記載されている「提供する各月の供給力」が、アセスメント対象容量となります。
- アセスメント対象容量は、月毎に設定されます。

①アセスメント対象容量

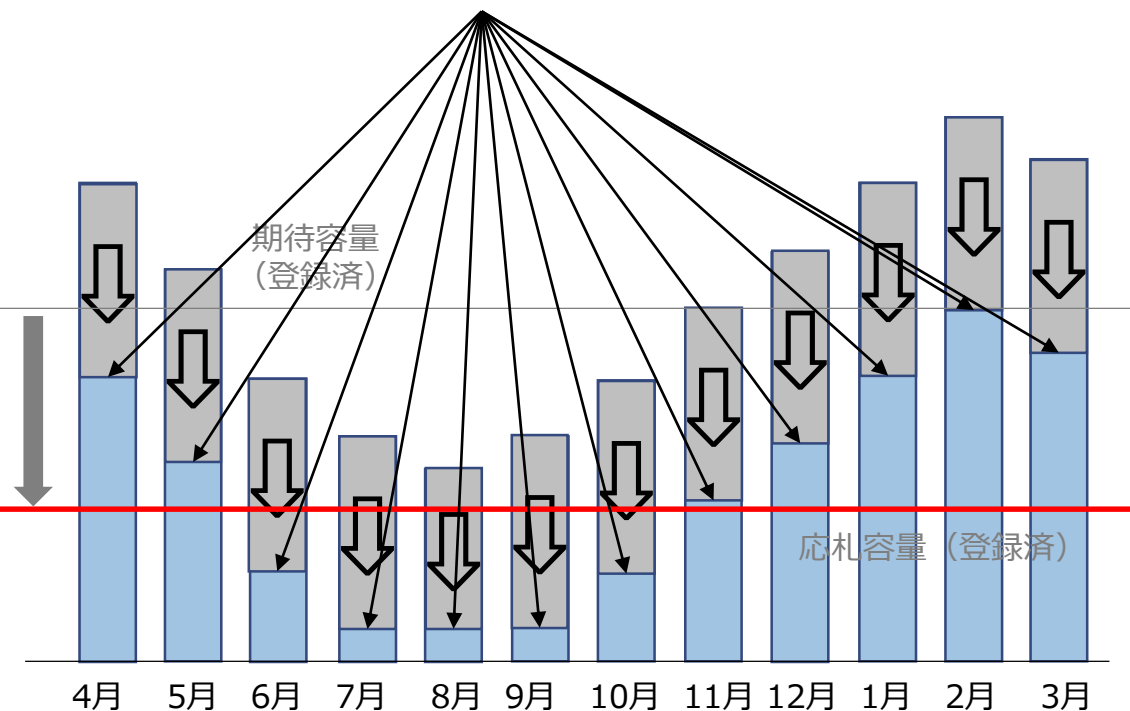


期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	LNG(GTCC)				
エリア名	東京				
設備容量	25万 kW				
各月の供給力の最大値	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
期待容量	18万 kW				
提供する各月の供給力 ①	4月	5月	...	2月	3月
	15万	13万	...	18万	17万
応札容量	12万 kW				

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明
 4. アセスメント対象容量【変動電源】(期待容量 = 応札容量の場合)

- アセスメント対象容量は、各月の調整係数と「提供する各月の供給力」の積により自動計算されます。
- 各月の調整係数については、「発電方式の区分」および「エリア名」により自動計算されます。
- アセスメント対象容量は、月毎に設定されます。

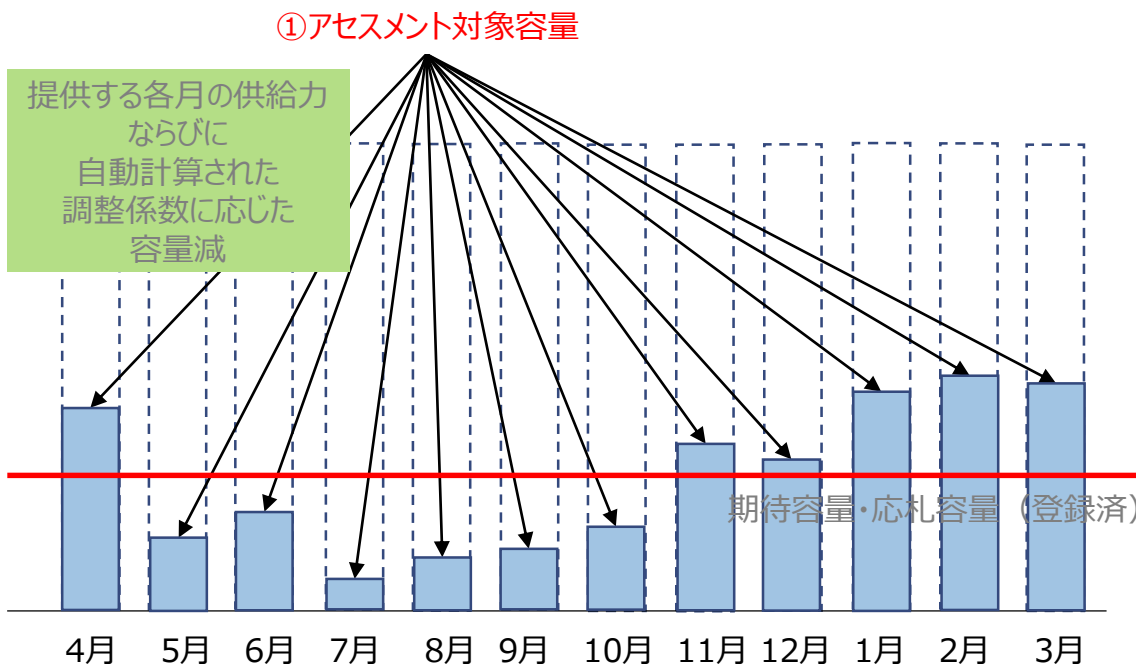

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	変動電源(単独)				
発電方式の区分	風力				
エリア名	関西				
設備容量	10,000 kW				
送電可能電力	9,000 kW				
調整係数	23.9%				
各月の供給力の 最大値	4月	5月	...	2月	3月
	2,323	1,237	...	2,975	2,544
期待容量	2,152 kW				
提供する各月の 供給力	4月	5月	...	2月	3月
	9,000	9,000	...	9,000	9,000
アセスメント対象容量 ①	4月	5月	...	2月	3月
	2,323	1,237	...	2,975	2,544
応札容量	2,152 kW				

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明


4. アセスメント対象容量【変動電源】(期待容量> 応札容量の場合)

- アセスメント対象容量は、各月の調整係数と「提供する各月の供給力」の積により自動計算されます。
- 各月の調整係数については、「発電方式の区分」および「エリア名」により自動計算されます。
- アセスメント対象容量は、月毎に設定されます。

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	変動電源(単独)				
発電方式の区分	風力				
エリア名	関西				
設備容量	10,000 kW				
送電可能電力	9,000 kW				
調整係数	23.9%				
各月の供給力の 最大値	4月	5月	...	2月	3月
	2,323	1,237	...	2,975	2,544
期待容量	2,152 kW				
提供する各月の 供給力	4月	5月	...	2月	3月
	7,000	6,800	...	5,000	5,800
アセスメント対象容量	4月	5月	...	2月	3月
	1,807	962	...	1,653	1,639
応札容量	2,032 kW				


①アセスメント対象容量

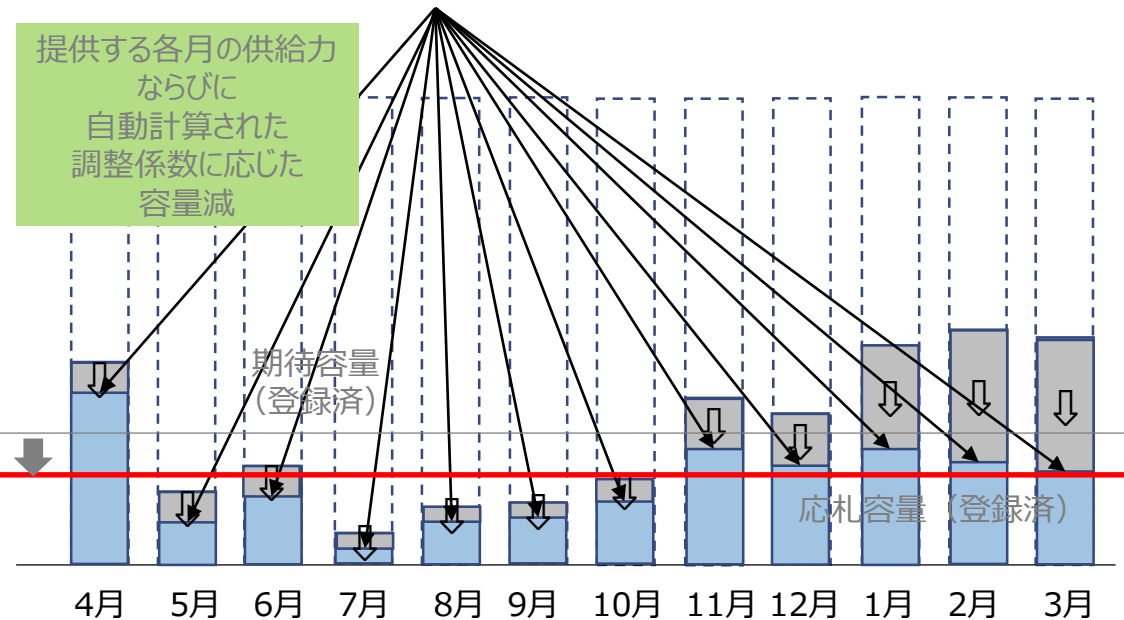

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明

4. アセスメント対象容量【安定電源(純揚水)】(期待容量 = 応札容量の場合)

- 期待容量と等しい値で応札した場合、応札容量の算定時に設定した「各月の管理容量」がアセスメント対象容量になります。
- アセスメント対象容量は、年間一律で設定されます。

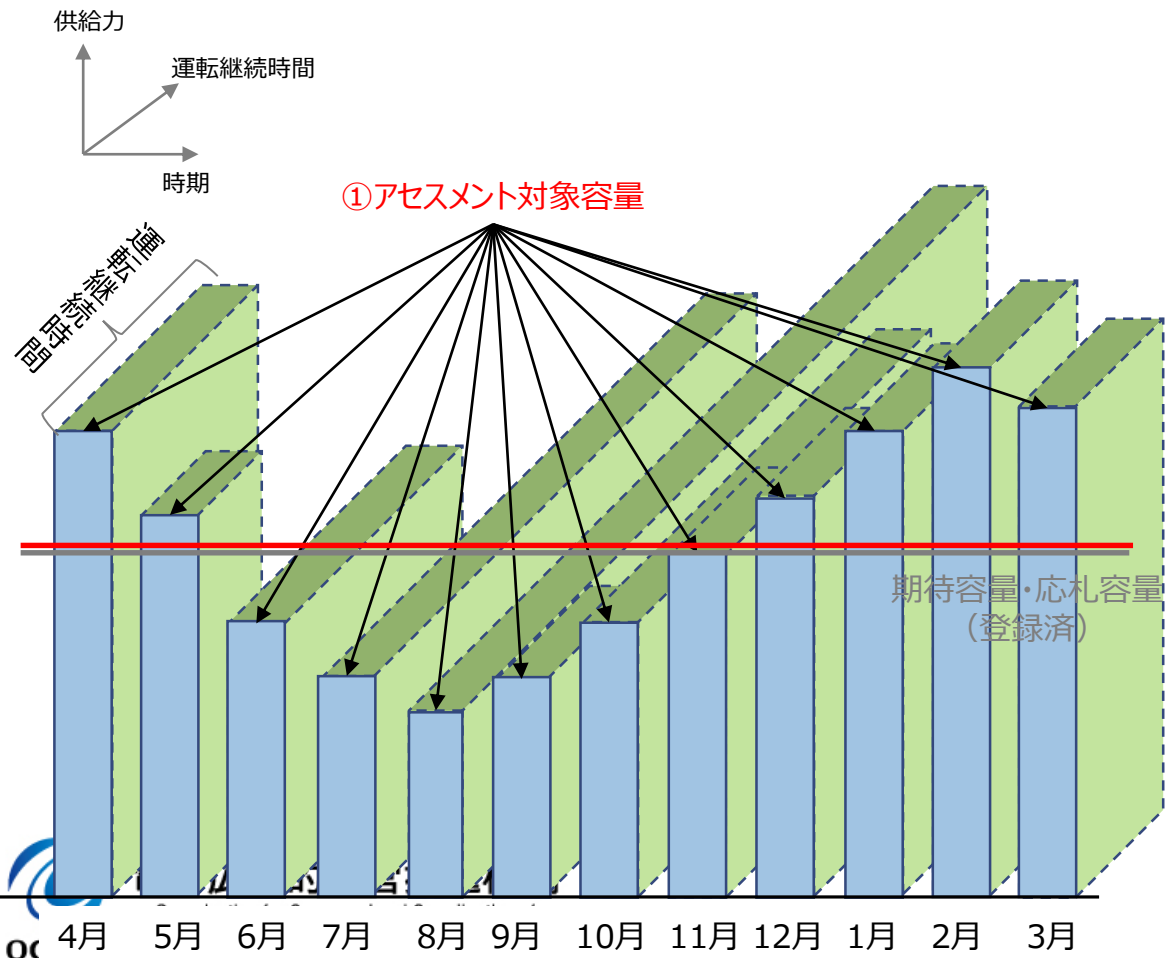


期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	揚水(純揚水)				
エリア名	関西				
設備容量	25万 kW				
各月の送電可能電力	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
各月の運転継続時間(期待容量算出用)	4月	5月	...	2月	3月
	8h	3h	...	6h	7h
期待容量	18万 kW				
各月の管理容量	4月	5月	...	2月	3月
	① 21万	19万	...	24万	23万
各月の運転継続時間(応札容量算出用)	4月	5月	...	2月	3月
	8h	3h	...	6h	7h
応札容量	18万kW				

(様式2)「期待容量等算定諸元一覧」についての補足説明
 4. アセスメント対象容量【安定電源(純揚水)】(期待容量> 応札容量の場合)

- 期待容量から減じて応札した場合、応札容量の算定時に設定した「各月の管理容量」がアセスメント対象容量になります。
- アセスメント対象容量は、年間一律で設定されます。

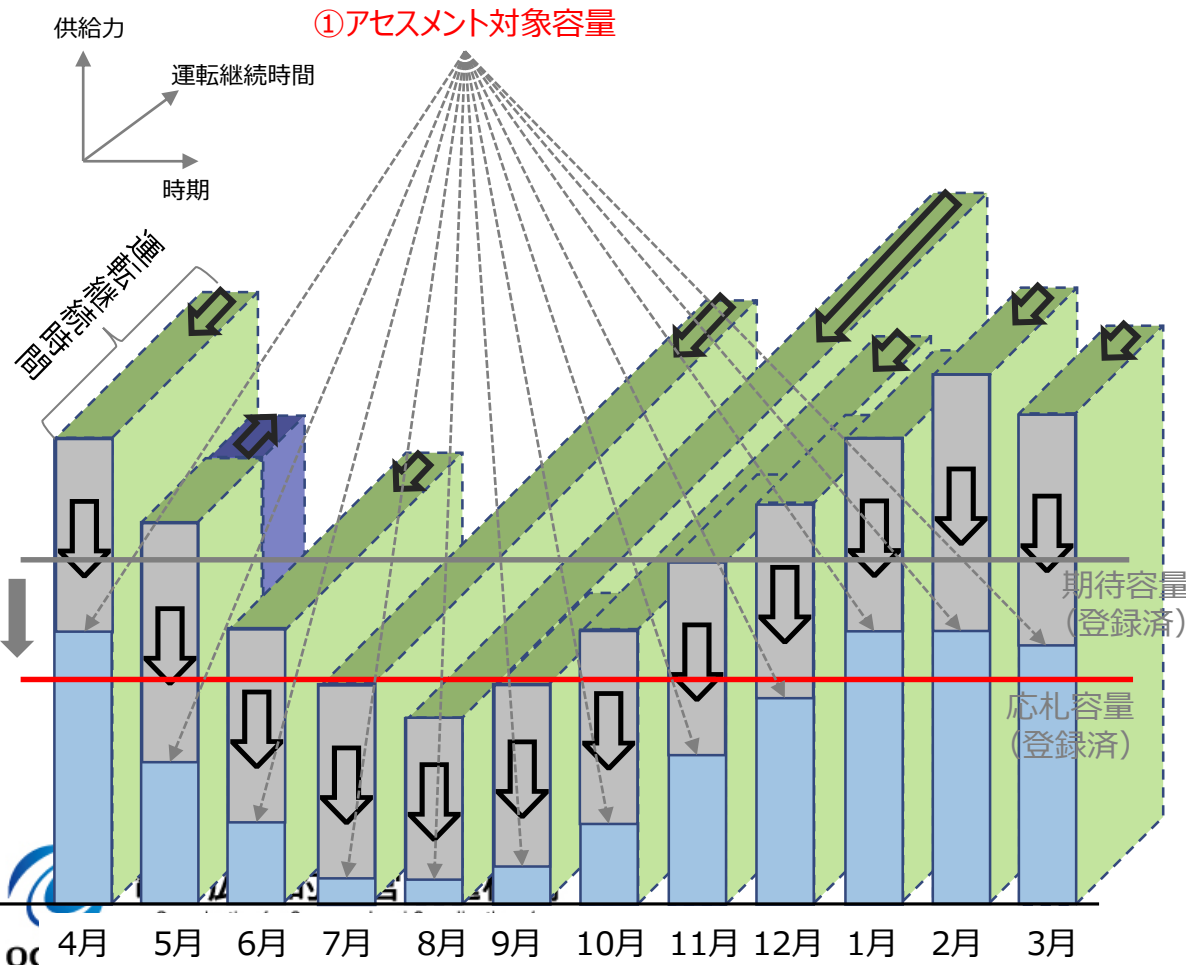

期待容量等算定諸元一覧 (イメージ)

項目	事業者入力				
電源等の区分	安定電源				
発電方式の区分	揚水(純揚水)				
エリア名	関西				
設備容量	25万 kW				
各月の送電可能電力	4月	5月	...	2月	3月
	21万	19万	...	24万	23万
各月の運転継続時間(期待容量算出用)	4月	5月	...	2月	3月
	8h	3h	...	6h	7h
期待容量	18万 kW				
各月の管理容量	4月	5月	...	2月	3月
	20万	9万	...	20万	15万
各月の運転継続時間(応札容量算出用)	4月	5月	...	2月	3月
	7h	6h	...	5h	6h
応札容量	13万kW				

5. その他

- 『期待容量等算定諸元一覧』については、エクセル版を公表する予定です。容量市場に応札する際には、エクセル版『期待容量等算定諸元一覧』をダウンロードして使用して下さい。
- 参加登録申請者が『期待容量等算定諸元一覧』を容量市場システムに提出する場合、ファイル名を以下のとおり設定して下さい。なお、『期待容量等算定諸元一覧』については、①期待容量の登録時および②応札期間終了後に提出していただきますので、ファイル名にご注意ください。

<期待容量提出時>

ファイル名「エリア_期待容量_電源等識別番号.xlsx」としてください。

例) 東京_期待容量_0123456789.xlsx

<応札容量提出時>

ファイル名「エリア_応札容量_電源等識別番号.xlsx」としてください。

例) 東京_応札容量_0123456789.xlsx