

容量停止計画調整（対象実需給年度2025年度）における供給信頼度算定結果について[2025年度実需給期間前最終時点]

容量停止計画調整（対象実需給年度2025年度）における2025年度実需給期間前最終時点※1の供給信頼度算定結果※2について以下に公表いたします。

※1 2025年2月時点

※2 本算定結果は、減額算定の前提とすることを目的とするものであり、2023年12月に行った実需給2年度前の容量停止計画調整業務（対象実需給2025年度）から容量停止計画の変更のみを反映し、実需給前の最新の需要や市場外供給力は考慮されておりませんのでご留意願います。

【供給信頼度基準の留意点】

- 2021年度メインオークション結果に基づき、ブロック1（全国）で供給信頼度を公表しております。
 - 作業可能量も参考値※として公表しております。
- ※作業停止量が作業可能量より下回る場合でもEUEが基準を超過する場合があります。

	EUE基準値(kWh/kW・月)		EUE (kWh/kW・月)	作業可能量(MW)（参考値）		作業停止量 (MW)	減額率%
	①追加設備利用	②信頼度影響		①追加設備利用	②信頼度影響		
4月	0.000891	0.001933	0.001106	50,848	52,493	42,785	0
5月	0.001294	0.002408	0.000097	58,348	59,958	45,352	0
6月	0.001370	0.003478	0.000009	45,598	47,377	32,337	0
7月	0.000123	0.000353	0.000017	14,355	16,603	9,226	0
8月	0.000795	0.001846	0.000135	14,200	16,454	8,092	0
9月	0.000585	0.001295	0.000395	30,557	32,530	14,644	0
10月	0.000827	0.001604	0.000491	50,703	52,381	39,220	0
11月	0.000796	0.001861	0.001708	38,459	40,227	32,651	0
12月	0.000033	0.000086	0.000016	23,864	25,794	16,232	0
1月	0.000253	0.000590	0.000403	16,070	18,152	10,506	0
2月	0.000059	0.000144	0.000089	15,285	17,261	9,261	0
3月	0.000617	0.001515	0.000747	31,339	33,246	19,202	0


緑塗箇所：追加設備量を利用する基準を超過している箇所（EUE基準）
赤塗箇所：供給信頼度に影響を与える基準を超過している箇所（EUE基準）
EUE：月別の供給信頼度(EUE)の値
作業可能量(①追加設備利用)：追加設備量を利用する基準までの作業可能量
作業可能量(②信頼度影響)：供給信頼度に影響を与える基準までの作業可能量
作業停止量：点検等作業により出力停止(容量停止計画)の出力可能量より算出

【参考】月別作業可能量と作業停止量の関係

下記の作業停止容量でのグラフデータは参考データとなります。

(注) 調整不調電源の判定は上記に記載のEUEを基準として行われます。

各月調達量：各月のアセスメント対象容量等を集計した供給力
供給力：作業停止量を加味した供給力
①追加設備量を利用_緑：追加設備量を利用する場合の供給力の基準
②供給信頼度に影響_赤：供給信頼度に影響を与える場合の供給力の基準

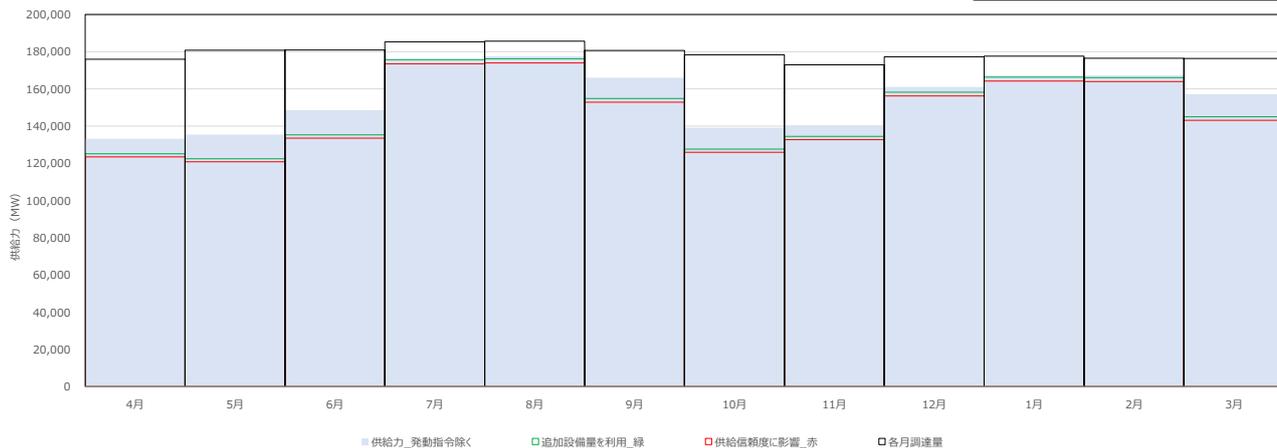

分類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業停止量	42,785	45,352	32,337	9,226	8,092	14,644	39,220	32,651	16,232	10,506	9,261	19,202
作業可能量 (①追加設備利用)	50,848	58,348	45,598	14,355	14,200	30,557	50,703	38,459	23,864	16,070	15,285	31,339
作業可能量 (②信頼度影響)	52,493	59,958	47,377	16,603	16,454	32,530	52,381	40,227	25,794	18,152	17,261	33,246

単位(MW)