

目次

容量市場システムマニュアル

#180 容量停止計画 管理

1章 容量停止計画管理について	1
(1) 容量停止計画のシステム操作	1
2章 容量停止計画の照会	2
(1) 照会手順	2
(2) 容量停止計画の照会	5
3章 容量停止計画の登録	7
(1) 登録手順	7
(2) 容量停止計画の登録	9
(3) メール通知	21
4章 容量停止計画の変更	22
(1) 変更手順	22
(2) 容量停止計画の変更	28
(3) メール通知	39
5章 容量停止計画の取下げ	40
(1) 取下げ手順	40
(2) 容量停止計画の取下げ	42
(3) メール通知	48
6章 容量停止計画の取消	49
(1) 取消手順	49
(2) 容量停止計画の取消	51
(3) メール通知	57
変更履歴	58

(1) 容量停止計画のシステム操作

容量停止計画のシステム操作は、以下のとおりです。

実施する操作に該当するページを参照してください。

容量停止計画の登録

容量停止計画の新規登録を一括で実施する場合

容量停止計画の新規登録を個別で実施する場合

容量市場システムマニュアル_一括登録・変更を参照

3章 容量停止計画の登録

容量停止計画の照会・変更

登録済の容量停止計画情報を検索・照会する場合

容量停止計画を一括で変更する場合

容量停止計画を個別で変更する場合

2章 容量停止計画の照会

容量市場システムマニュアル_一括登録・変更を参照

4章 容量停止計画の変更

容量停止計画の取下げ・取消

容量停止計画の申込を取下げする場合

登録済の容量停止計画を取消する場合



5章 容量停止計画の取下げ

6章 容量停止計画の取消

(1) 照会手順

登録されている容量停止計画の照会を行います。

- ① [容量停止計画]のリンク画面の[容量停止計画管理]をクリック、または、画面左上部のメニューから、[容量停止計画管理]をクリックしてください。

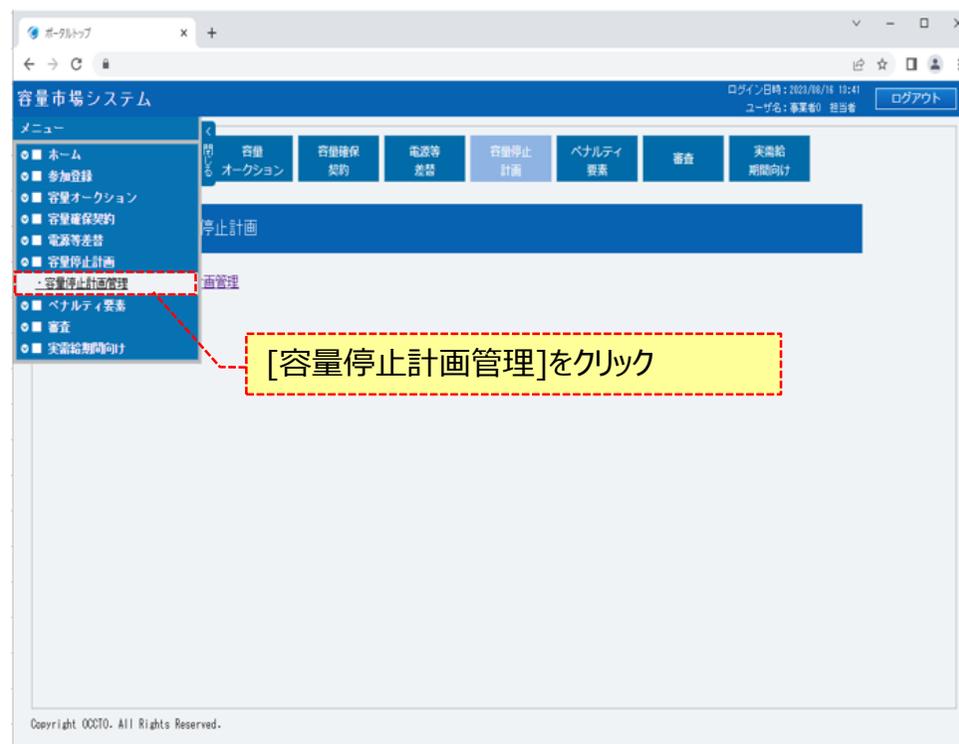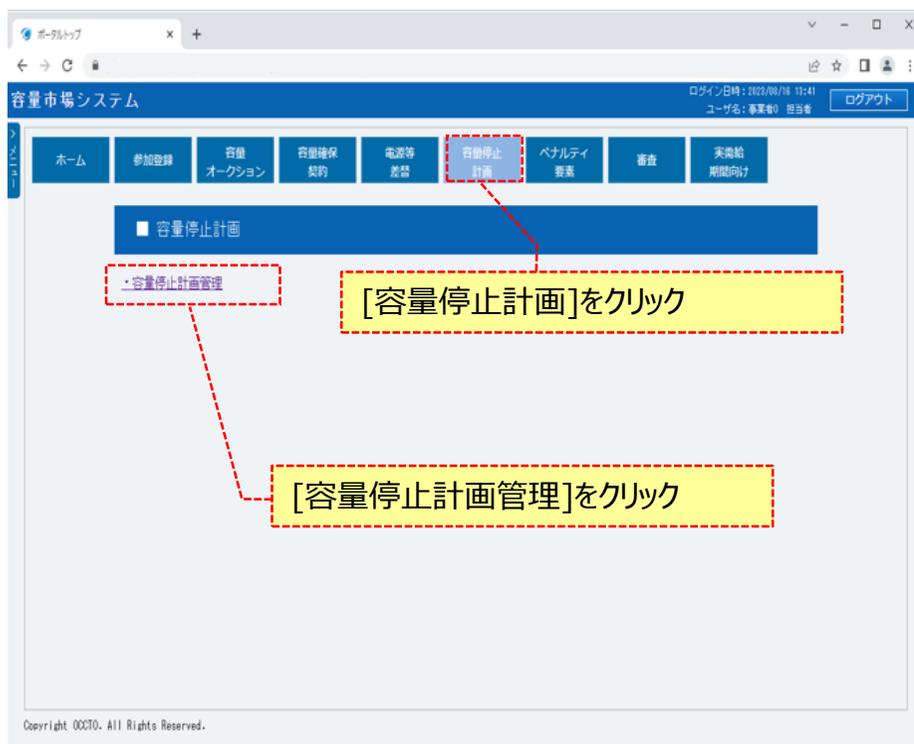

(1) 照会手順

②容量停止計画一覧画面が表示されます。

「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認の上、対象の検索条件を入力してください。

検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

容量停止計画設定CSVをダウンロードする場合、[設定用CSV出力]をクリックしてください。

出力されるCSVファイルの内容については、「容量市場システムマニュアル_別冊_ファイル項目一覧」の容量停止計画設定CSVを参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/16 13:41
ユーザ名: 事業者0 担当者

容量停止計画一覧画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

事業者コード: 半角英数字で入力してください。 H115

実需給年度: 半角数字で入力してください。 *

電源等識別番号: 半角英数字で入力してください。

容量停止計画登録状況: 容量停止計画登録状況を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)
 登録確認待 変更確認待 取消確認待 調整不調電源反映済
 登録確認中 変更確認中 取消確認中 調整不調電源取消済
 登録確認待取下げ 変更確認待取下げ

検索条件を入力後、[設定用CSV出力]をクリック

検索条件を入力後、[検索]をクリック

※検索結果出力時の制限事項
・出力できる検索結果の上限は、2,000件です。

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(1) 照会手順

③確認ダイアログが表示されます。

容量停止計画情報設定用CSV出力をする場合、[OK]をクリックしてください。

容量停止計画情報設定用CSV出力をキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。

The screenshot shows a web browser window displaying the '容量市場システム' (Capacity Market System) interface. The page title is '容量停止計画一覧画面' (Capacity Stop Plan List Screen). The user is logged in as '事業者0 担当者' (Operator 0) on 2023/08/16 at 13:41. The main content area shows a form for entering capacity stop plan details. A confirmation dialog box is overlaid on the form, asking for confirmation to proceed with CSV output. The dialog has two buttons: 'OK' and 'キャンセル' (Cancel). A red dashed box highlights the 'OK' button, and a yellow box with the text '[OK]をクリック' (Click [OK]) points to it. The form fields include: '事業者コード' (Operator Code) with value 'H115', '実需給年度' (Actual Demand Supply Year) with value '2052', and '電源等識別番号' (Power Source Identification Number). The '容量停止計画登録状況' (Capacity Stop Plan Registration Status) section contains several checkboxes for registration and cancellation status.

項目	入力内容
事業者コード	H115
実需給年度	2052
電源等識別番号	
容量停止計画登録状況	<input type="checkbox"/> 登録確認待 <input type="checkbox"/> 登録確認中 <input type="checkbox"/> 登録確認待取下げ <input type="checkbox"/> 変更確認待 <input type="checkbox"/> 変更確認中 <input type="checkbox"/> 変更確認待取下げ <input type="checkbox"/> 取消確認待 <input type="checkbox"/> 取消確認中 <input type="checkbox"/> 取消確認待取下げ <input type="checkbox"/> 調整不調電源反映済

(2) 容量停止計画の照会

- ① (1) ②の検索条件で検索すると、容量停止計画一覧に容量停止計画の検索結果が表示されます。容量停止計画情報の詳細を確認する場合、対象情報の[容量停止計画ID]をクリックしてください。検索結果をCSV出力する場合、[CSV出力]をクリックしてください。

容量市場システム

容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

1 - 13件 (全13件)

容量停止計画ID * 実開始年 * 電源等識別番号 * 電源等の名称 * 電源等ID * 左側元電源等識別番号 * 右側元電源等識別番号 * 停止設備 (号機単位の名称) * 系統コード (号機単位)

選択	容量停止計画ID	実開始年	電源等識別番号	電源等の名称	電源等ID	左側元電源等識別番号	右側元電源等識別番号	停止設備 (号機単位の名称)	系統コード (号機単位)
<input type="checkbox"/>	000002202	2052	0000005060	H115電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H115電源1_1号機	H1150
<input type="checkbox"/>	000002801	2052	0000005060	H115電源1			115205200000000000000001	H115電源1_1号機	H1150
<input type="checkbox"/>	000003802	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H115電源1_1号機	H1150
<input type="checkbox"/>	000004101	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H115電源1_1号機	H1150
<input type="checkbox"/>	000004701	2052	0000005060	H115電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H115電源1_1号機	H1150
<input type="checkbox"/>	000005202	2052	0000005060	H115電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H115電源1_2号機	H1150
<input type="checkbox"/>	000003401	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H115電源1_2号機	H1150
<input type="checkbox"/>	000003103	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H115電源1_2号機	H1150
<input type="checkbox"/>	000004002	2052	0000005159	H115電源4				H115電源4_1号機	
<input type="checkbox"/>	000003105	2052	0000005159	H115電源4				H115電源4_1号機	
<input type="checkbox"/>	000003001	2052	0000005360	H115電源6				H115電源6_1号機	
<input type="checkbox"/>	000003502	2052	0000005363	H115電源7				H115電源7_2号機	
<input type="checkbox"/>	000004702	2052	0000005363	H115電源7				H115電源7_2号機	

1 - 13件 (全13件) << 最初 | < 前へ | 1 | 次へ | >> 最後 >>

CSV出力 取下げ 取消


Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の照会

②容量停止計画情報一覧にて、[容量停止計画ID]をクリックした場合、容量停止計画情報詳細画面が表示されます。
提出書類を確認する場合、対象のファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。



容量停止計画情報	
容量停止計画ID	0000003501
実施年	2052
電源等識別番号	0000005459
電源等の名称	H113電源5
電源等差替ID	
差替元電源等識別番号	
発電地点特定番号	11320520000000000004
電源等詳細情報番号	1
停止設備(号機単位)の名称	H113電源5_1号機_2
系統コード(号機単位)	H1130
作業開始日時	2052/08/10 12:00
作業終了日時	2052/08/15 12:00
広域受付番号	Y000000063
出力可能容量[kW]	3,000,000
容量停止計画登録状況	調整不調電源反映済
登録日時	2023/04/20 15:05

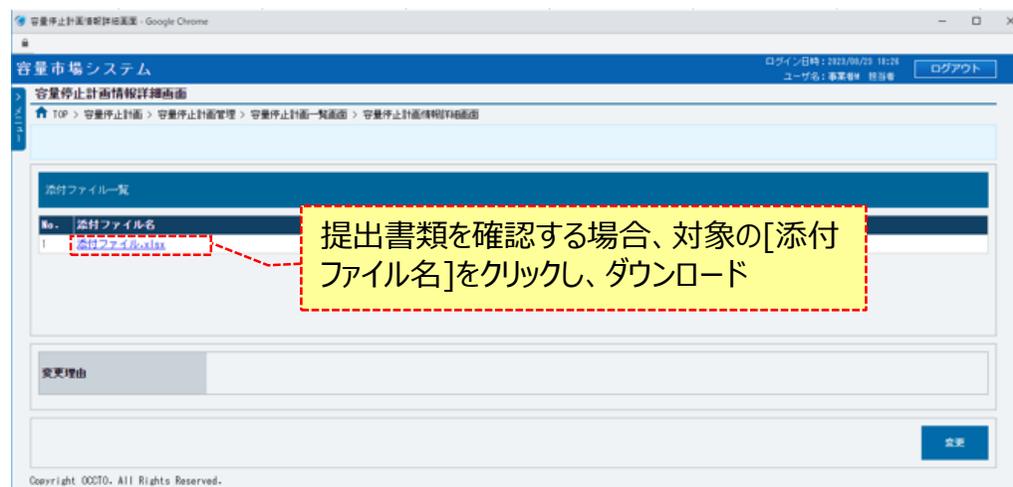

添付ファイル一覧

No.	添付ファイル名
1	添付ファイル名

提出書類を確認する場合、対象の[添付ファイル名]をクリックし、ダウンロード

変更理由



変更

Copyright 00010. All Rights Reserved.

(1) 登録手順

容量停止計画の登録を行います。

- ① [容量停止計画]のリンク画面の[容量停止計画管理]をクリック、または、画面左上部のメニューから、[容量停止計画管理]をクリックしてください。

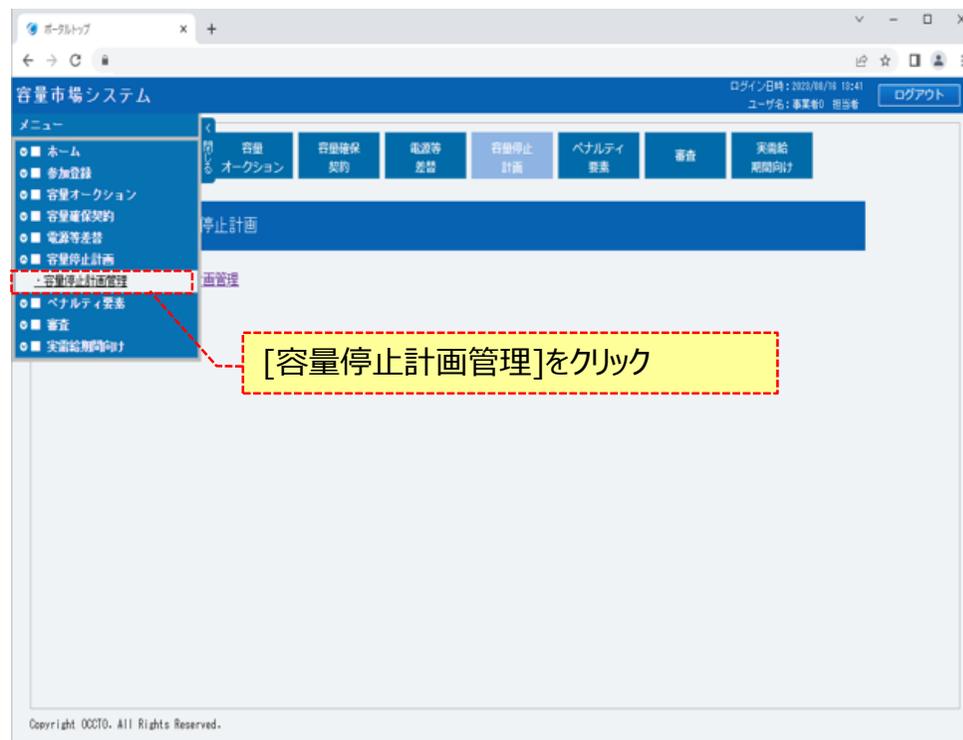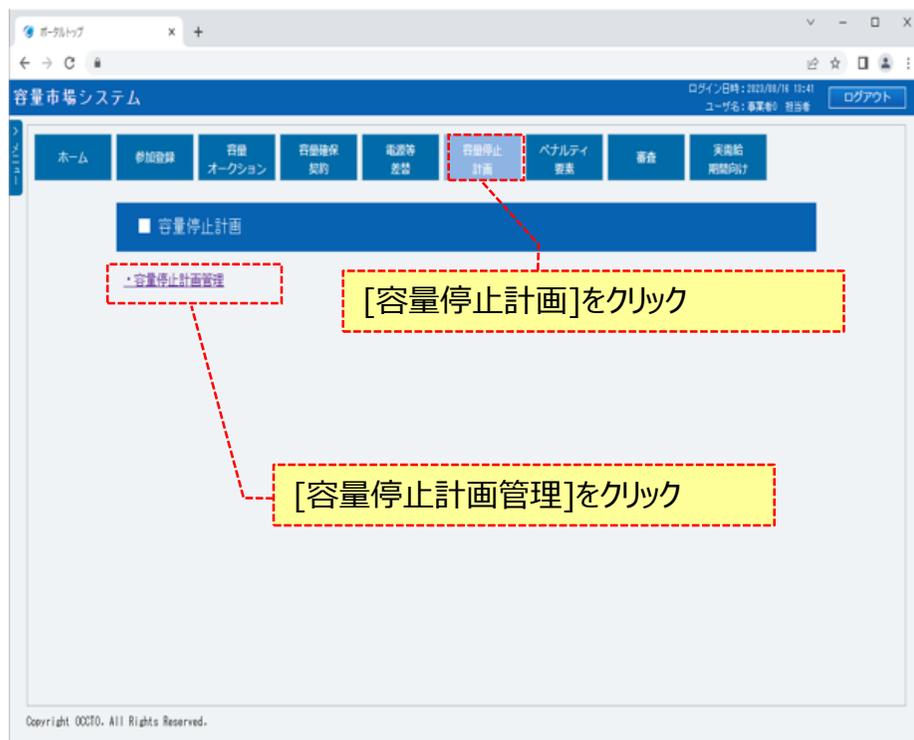

(1) 登録手順

②容量停止計画一覧画面が表示されます。

[新規登録]をクリックしてください。



容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 14:28
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

容量停止計画一覧画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

[新規登録]をクリック

[新規登録](#)

事業者コード	半角英数字で入力してください。 H115
実需給年度 *	半角数字で入力してください。
電源等識別番号	半角英数字で入力してください。
容量停止計画登録状況	容量停止計画登録状況を絞り込みたい場合は、チェックしてください。 (複数チェック可) <input type="checkbox"/> 登録確認待 <input type="checkbox"/> 変更確認待 <input type="checkbox"/> 取消確認待 <input type="checkbox"/> 調整不調電源反映済 <input type="checkbox"/> 登録確認中 <input type="checkbox"/> 変更確認中 <input type="checkbox"/> 取消確認中 <input type="checkbox"/> 調整不調電源取消済 <input type="checkbox"/> 登録確認待取下げ <input type="checkbox"/> 変更確認待取下げ

[設定用 CSV出力](#) [検索](#)

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の登録

- ①容量停止計画情報登録画面が表示されます。画面に従って、必要項目を入力します。
各項目は、「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認の上、入力してください。
入力内容に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されるので、エラーメッセージに基づき修正を行ってください。
検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

容量停止計画情報登録画面 - Google Chrome

容量市場システム ログイン日時: 2023/08/17 14:29 ユーザ名: 事業者0 担当者 ログアウト

容量停止計画情報登録画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報登録画面

容量停止計画情報

電源等識別番号 * 半角英数字で入力してください。

電源等差替ID 半角数字で入力してください。

検索条件を入力後、[検索]をクリック

検索

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の登録

② 検索条件に紐づく電源等情報詳細一覧が表示されます。

容量停止計画の登録対象とする電源等情報詳細を選択してください。(複数選択不可)

登録対象とする電源等情報の詳細を確認する場合、対象の電源等情報詳細の[詳細]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2025/06/17 14:28
ユーザ名: 事業者0 担当者 ログアウト

容量停止計画情報登録画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報登録画面

容量停止計画情報

電源等識別番号 * 半角英数字で入力してください。
0000005060

電源等差替ID 半角数字で入力してください。

電源等情報詳細一覧

選択	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運用年月	実需給年度	詳細
<input checked="" type="radio"/>	H1	H115電源1号機	H1150	火力	石炭	500,000	2024/05	2052	詳細
<input type="radio"/>	3	H1		火力	LNG (GTOC)	300,000	2024/05	2052	詳細
<input type="radio"/>	3	H1		火力	LNG (その他)	200,000	2024/05	2052	詳細

容量停止計画の登録対象
を選択 (複数選択不可)

電源等情報の詳細を確認する場合、対
象の電源等情報詳細の[詳細]をクリック

提出元事業者コード H115

作業開始日時 * yyyy/mm/dd HH:MM形式で入力してください。
[] : []

作業終了日時 * yyyy/mm/dd HH:MM形式で入力してください。
[] : []

広域受付番号 * 全角または半角文字で入力してください。

出力可能容量[kW] * 半角数字で入力してください。

(2) 容量停止計画の登録

③画面に従って、必要項目を入力します。

各項目は、「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認の上、入力してください。

容量停止計画情報登録画面 - Google Chrome

容量市場システム ログイン日時: 2023/08/17 14:18 ログアウト
ユーザ名: 事業者0 担当名

容量停止計画情報登録画面
TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報登録画面

容量停止計画情報

電源等識別番号 * 半角英数字で入力してください。
0000005060

電源等差替ID 半角英数字で入力してください。

検索

電源等情報詳細一覧

選択	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種別の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運用年月	実需給年度	詳細
<input checked="" type="radio"/>	1	H115電源_1号機	H1150	火力	石炭	500,000	2024/05	2052	詳細
<input type="radio"/>	2	H115電源_2号機	H1150	火力	LMG (GTOC)	300,000	2024/05	2052	詳細
<input type="radio"/>	3	H115電源_3号機	H1150	火力	LMG (その他)	200,000	2024/05	2052	詳細

必須項目を入力

提出元事業者コード H115

作業開始日時 * yyyy/mm/dd HH:MM形式で入力してください。
[] : []

作業終了日時 * yyyy/mm/dd HH:MM形式で入力してください。
[] : []

広域受付番号 * 全角または半角文字で入力してください。


出力可能容量[kW] * 半角英数字で入力してください。

(2) 容量停止計画の登録

④ 提出書類を登録する場合、添付ファイル一覧の[ファイル選択]をクリックしてください。

(2) 容量停止計画の登録

⑤容量停止計画情報登録画面にて[ファイル選択]をクリックした場合、ファイル選択ダイアログが表示されます。登録するファイルを選択した後、[開く]をクリックしてください。

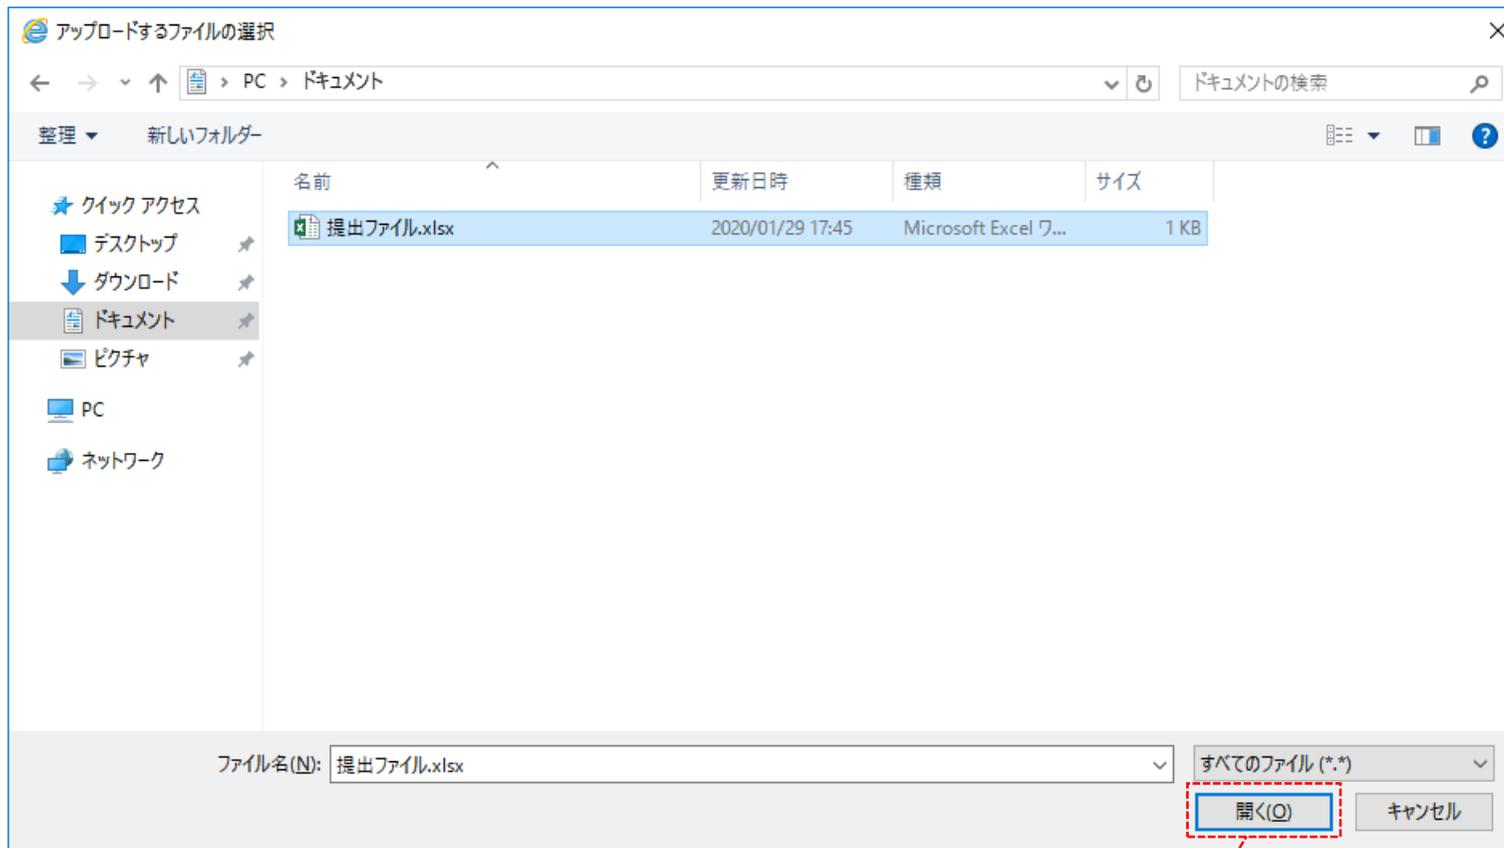

登録するファイルを選択した後、[開く]をクリック

(2) 容量停止計画の登録

⑥登録した提出書類のファイル名が、一覧に表示されます。

容量停止計画情報登録画面 - Google Chrome

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 14:29
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

容量停止計画情報登録画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報登録画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください。

添付ファイル (追加)	ファイル 選択	提出ファイル.xlsx	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア

登録した提出書類のファイル名を表示

実行

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の登録

- ⑦ 提出書類を複数登録する場合は、提出書類のファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリックして、
④～⑥の手順を繰り返してください。

容量停止計画情報登録画面 - Google Chrome

容量市場システム ログイン日時: 2023/08/17 14:29 ユーザ名: 事業者0 担当者 ログアウト

容量停止計画情報登録画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報登録画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください。

添付ファイル (追加)	ファイル 選択	提出ファイル.xlsx	クリア
	ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア

提出書類の登録を継続する場合、ファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリック

実行

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の登録

⑧ 提出書類の選択を取消する場合、対象の提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリックしてください。

容量停止計画情報登録画面 - Google Chrome

容量市場システム ログイン日時: 2023/08/17 14:29 ログアウト
ユーザ名: 事業者0 担当者

容量停止計画情報登録画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報登録画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください。

ファイル 選択	提出ファイル.xlsx	クリア
ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア

添付ファイル (追加)

提出書類の選択を取消する場合、取消対象の提出書類のファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリック

実行

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の登録

⑨容量停止計画情報を登録する場合、[実行]をクリックしてください。

容量停止計画情報登録画面 - Google Chrome

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/23 18:26
ユーザ名: 事業者M 担当者

ログアウト

容量停止計画情報登録画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報登録画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください。

ファイル 選択	ファイルが選択されていません。	クリア

添付ファイル
(追加)

容量停止計画情報を登録する場合、
[実行]をクリック

実行


Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の登録

⑩ [実行]クリック後、確認ダイアログが表示されます。

容量停止計画情報を登録する場合、[OK]をクリックしてください。

容量停止計画情報の登録をキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。

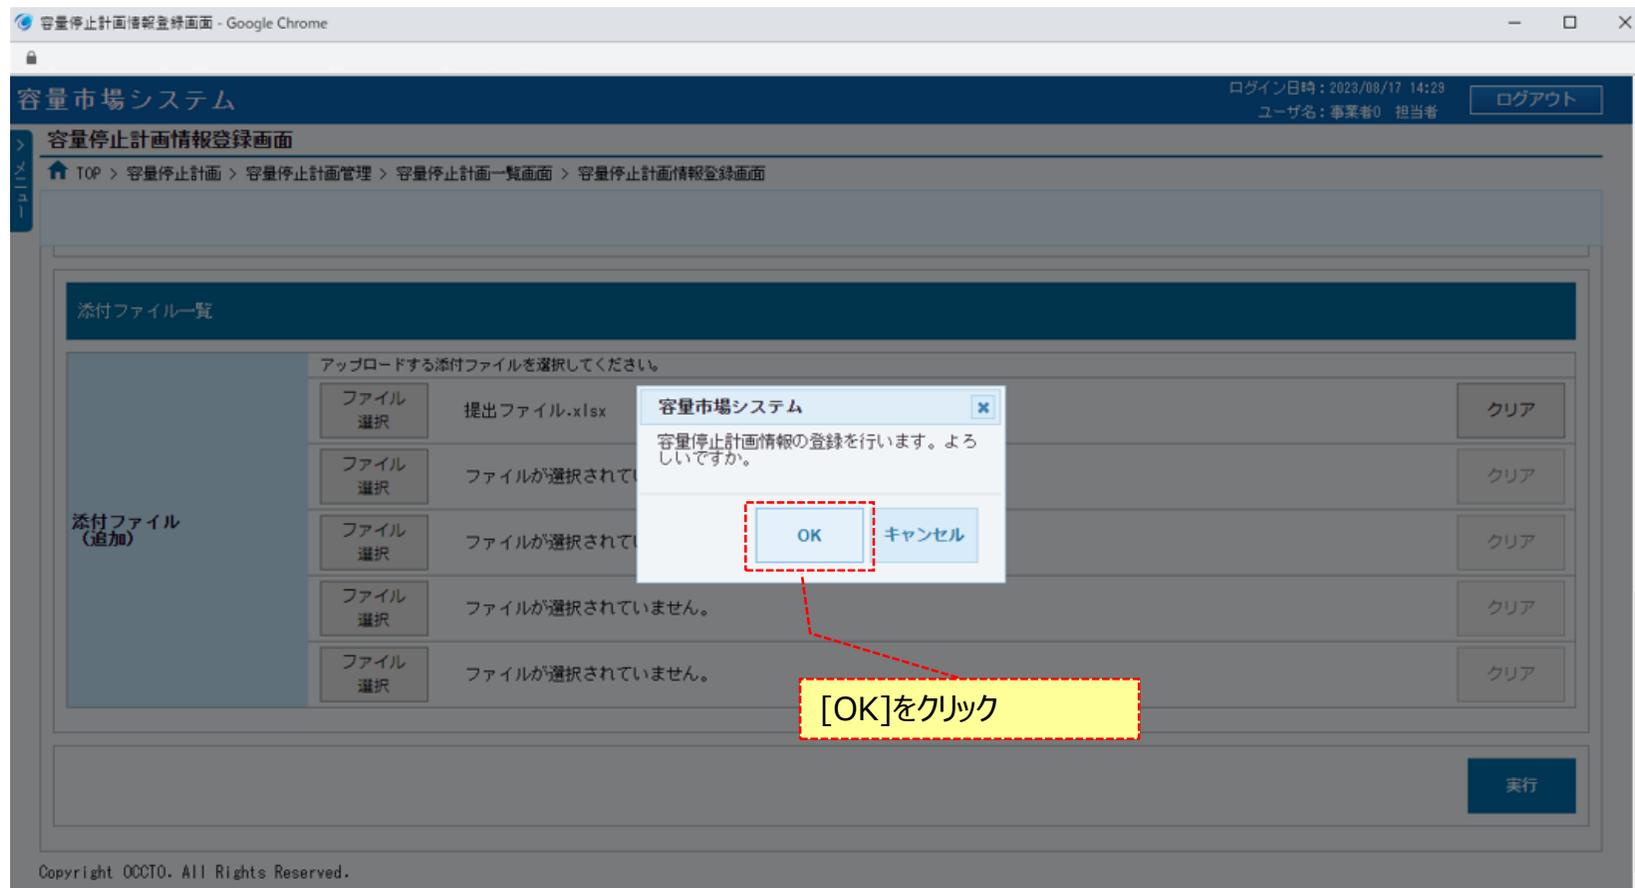

(2) 容量停止計画の登録

⑪確認ダイアログにて[OK]をクリック後、完了画面が表示された場合、容量停止計画情報の登録が完了です。
登録情報の編集方法は、「5章 容量停止計画情報の変更」を参照してください。

完了画面 - Google Chrome

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

> 完了画面

メニュー

処理が正常に完了しました。
操作を継続したい場合は、メニューから選択して操作を継続してください。

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の登録

- ⑫容量停止計画情報登録画面にて[実行]をクリック後に表示される確認ダイアログにて[OK]をクリックした時(⑩)、入力内容等に誤りがある場合、容量停止計画情報登録画面上部にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等を訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル_別冊_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 14:28
ユーザー名: 事業者0 担当者

容量停止計画情報登録画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報登録画面

容量停止計画情報

電源等識別番号 * 半角英数字で入力してください。
0000005060

電源等差替ID 半角数字で入力してください。

検索

電源等情報詳細一覧

選択	枝番	号機単位の名称	系統コード	電源種類の区分	発電方式の区分	設備容量[kW]	運開年月	実需給年度	詳細
<input checked="" type="radio"/>	1	H115電源1_1号機	H1150	火力	石炭	500,000	2024/05	2052	詳細
<input type="radio"/>	2	H115電源1_2号機	H1150	火力	LNG (GTCC)	300,000	2024/05	2052	詳細
<input type="radio"/>	3	H115電源_3号機	H1150	火力	LNG (その他)	200,000	2024/05	2052	詳細

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル_別冊_メッセージ一覧」にて確認



(3) メール通知

- ①容量停止計画情報登録画面にて、容量停止計画情報が登録された後、広域機関および提出元事業者に通知メールが送信されます。メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認してください。

(1) 変更手順

容量停止計画の変更を行います。

- ① [容量停止計画]のリンク画面の[容量停止計画管理]をクリック、または、画面左上部のメニューから、[容量停止計画管理]をクリックしてください。

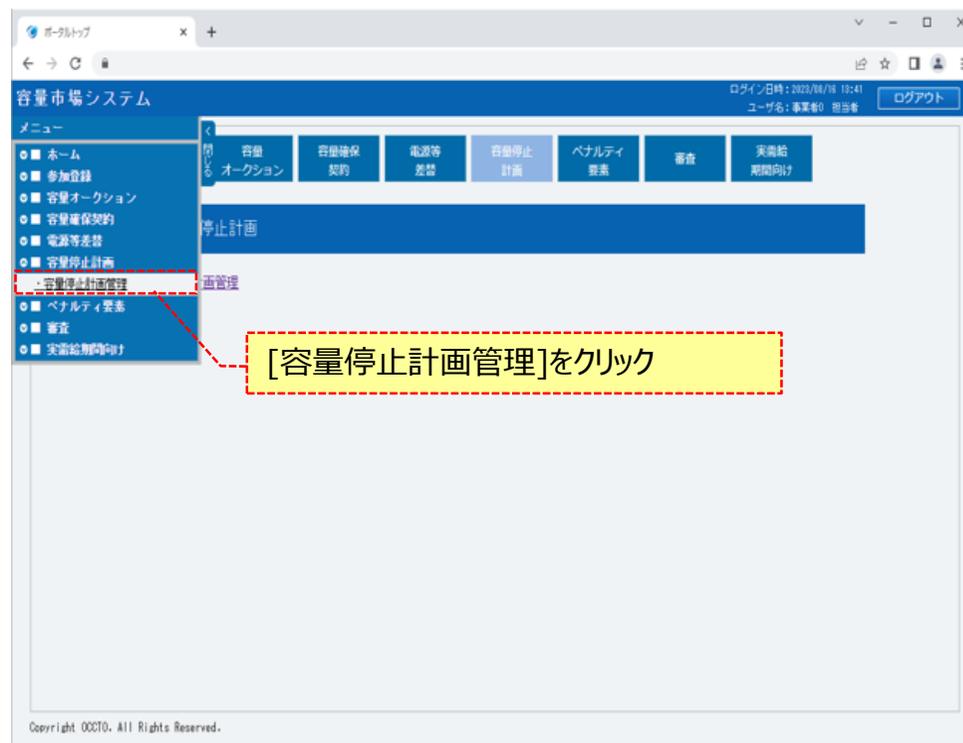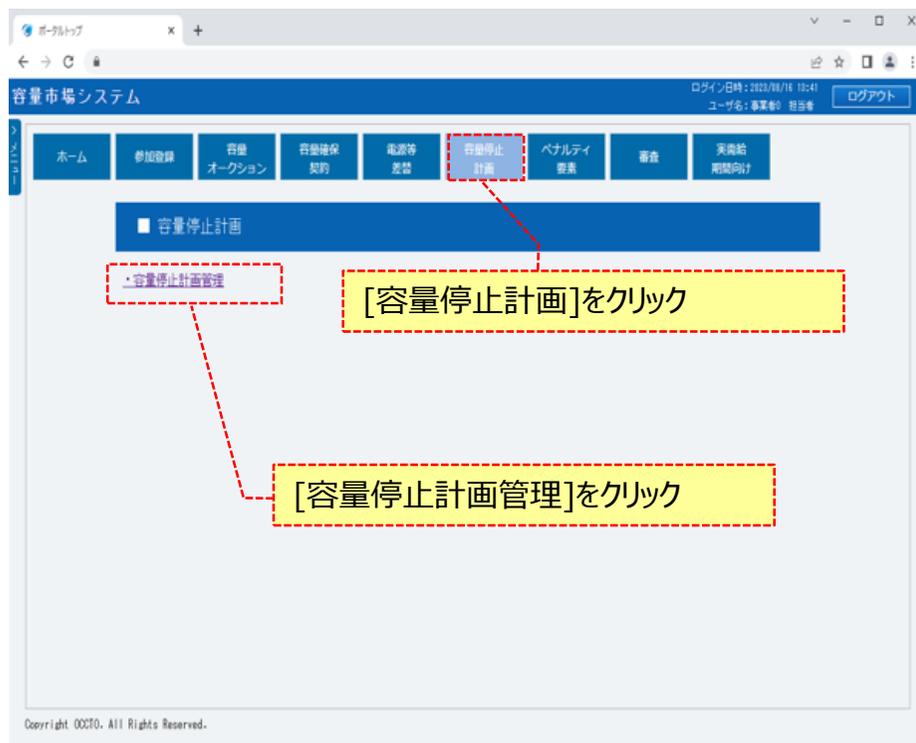

(1) 変更手順

②容量停止計画一覧画面が表示されます。

「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認の上、対象の検索条件を入力してください。

検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

The screenshot displays the '容量停止計画一覧画面' (Capacity Stop Plan List Screen) within the '容量市場システム' (Capacity Market System). The page includes a navigation breadcrumb: 'TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面'. A search form is present with the following fields:

事業者コード	半角英数字で入力してください。 H115
実需給年度 *	半角数字で入力してください。 []
電源等識別番号	半角英数字で入力してください。 []
容量停止計画登録状況	容量停止計画登録状況を絞り込みたい場合は、チェックしてください。〈複数チェック可〉 <input type="checkbox"/> 登録確認待 <input type="checkbox"/> 変更確認待 <input type="checkbox"/> 取消確認待 <input type="checkbox"/> 調整不調電源反映済 <input type="checkbox"/> 登録確認中 <input type="checkbox"/> 変更確認中 <input type="checkbox"/> 取消確認中 <input type="checkbox"/> 調整不調電源取消済 <input type="checkbox"/> 登録確認待取下げ <input type="checkbox"/> 変更確認待取下げ

Annotations on the screenshot:

- A pink dashed box highlights the search criteria input fields with the text: 「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認の上、検索条件を入力
- A yellow dashed box highlights the search criteria input fields with the text: 検索条件を入力後、[検索]をクリック
- A blue dashed box highlights the '検索' (Search) button.

Additional UI elements include a '新規登録' (New Registration) button, a 'ログアウト' (Logout) button, and a '設定用 CSV出力' (Settings CSV Output) button. The footer contains the text: Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(1) 変更手順

③ (1) ②の検索条件で検索すると、容量停止計画一覧に容量停止計画の検索結果が表示されます。

容量市場システム
ログイン日時: 2023/08/16 13:41
ユーザ名: 事業者0 担当者 ログアウト

容量停止計画一覧画面
TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

新規登録

事業者コード: 半角英数字で入力してください。 H115

実需給年度: * 2052

電源等識別番号: 半角英数字で入力してください。

容量停止計画登録状況: 容量停止計画登録状況を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)
 登録確認済 登録確認中 登録確認取り下げ 変更確認済 変更確認中 変更確認取り下げ 取消確認済 取消確認中 取消確認取り下げ 調整不調電源反映済 調整不調電源取消済

設定用 CSV出力 検索

容量停止計画情報一覧
1 - 13件 (全13件) << 最初 < 前へ | 次へ > 最後 >>

選択	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番
<input type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H115電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000
<input type="checkbox"/>	0000002801	2052	0000005060	H115電源1			1152052000000000
<input type="checkbox"/>	0000003802	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000
<input type="checkbox"/>	0000004101	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000
<input type="checkbox"/>	0000004701	2052	0000005060	H115電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000
<input type="checkbox"/>	0000005202	2052	0000005060	H115電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000
<input type="checkbox"/>	0000003401	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000
<input type="checkbox"/>	0000003103	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000
<input type="checkbox"/>	0000004002	2052	0000005159	H115電源4			
<input type="checkbox"/>	0000003105	2052	0000005159	H115電源4			
<input type="checkbox"/>	0000003001	2052	0000005360	H115電源6			
<input type="checkbox"/>	0000003502	2052	0000005363	H115電源7			
<input type="checkbox"/>	0000004702	2052	0000005363	H115電源7			

1 - 13件 (全13件) << 最初 < 前へ | 次へ > 最後 >>

CSV出力 取消 取消

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

(1) 変更手順

④ (1) ①の容量停止計画一覧の容量停止計画登録状況が「登録確認中」、「変更確認中」、「取消確認待」、「取消確認中」のいずれかの場合、変更の手続きをすることはできません。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者 ログアウト

容量停止計画一覧画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件) << 最初 | < 前へ | | 次へ | 最後 >>

系統コード (号機単位)	作業開始日時	作業終了日時	広域交付番号	出力可能容量 [kW]	容量停止計画登録状況	登録日時
H1150	2052/08/10 17:00	2052/08/15 17:00	Y000000037	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/10 14:25
H1150	2052/08/15 09:30	2052/08/20 18:00	Y000000099	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/06/01 15:38
H1150	2052/08/01 09:00	2052/09/15 09:00	Y000000099	100,000	登録確認待	2023/08/17 15:40
H1150	2023/04/06 16:00	2023/04/13 16:00	Y000000006	500,000	調整不調電源取消済	2023/04/06 16:26
H1150	2052/08/15 09:00	2052/08/20 09:00	Y000000830	500,000	調整不調電源反映済	2023/04/28 16:53
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000083	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/01 17:26
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	123456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/18 15:09
H1150	2052/08/10 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000060	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 14:05
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	123456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/06/01 15:01
	2052/10/05 12:00	2052/10/15 12:00	123456	22,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 17:48
	2052/10/15 16:00	2052/10/25 16:00	Y000000093	44,000	調整不調電源反映済	2023/05/11 18:34
	2052/08/10 12:00	2052/09/10 12:00	Y000000013	10,000	取消確認待	2023/05/11 15:22
	2052/08/10 17:00	2052/08/15 17:00	Y000000043	100,000	調整不調電源反映済	2023/05/10 14:25
	2052/08/10 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000066	100,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 15:34

1 - 14件 (全14件)

容量停止計画登録状況が「登録確認中」、「変更確認中」、「取消確認待」、「取消確認中」のいずれかの場合、変更の手続きをすることはできません。

CSV出力 取下げ 取消

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

(1) 変更手順

⑤容量停止計画情報を変更する場合、対象情報の[容量停止計画ID]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/18 13:41
ユーザ名: 事業者0 担当

容量停止計画一覧画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

新規登録

事業者コード: 半角英数字で入力してください。 H115

実需始年度: * 半角数字で入力してください。 2052

電源等識別番号: 半角英数字で入力してください。

容量停止計画登録状況

容量停止計画登録状況を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)

登録確認済 変更確認済 取消確認済 調整不調電源反映済

登録確認中 変更確認中 取消確認中 調整不調電源取消済

登録確認済取り下げ 変更確認済取り下げ

設定用 CSV出力 検索

容量停止計画情報一覧

1 - 13件 (全13件)

選択	容量停止計画ID	実需始年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等番号ID	代替元電源等識別番号	受電地点特定番
<input checked="" type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000002801	2052	0000005060	H15電源1			115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000004101	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000004701	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000005202	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000003401	2052				0000005061	115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000003103	2052				0000005061	115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000004002	2052				0000005061	115205200000000
<input type="checkbox"/>	0000003105	2052					
<input type="checkbox"/>	0000003901	2052	0000005360	H15電源8			
<input type="checkbox"/>	0000003502	2052	0000005363	H15電源7			
<input type="checkbox"/>	0000004702	2052	0000005363	H15電源7			

1 - 13件 (全13件)

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

CSV出力 取り下げ 取消

(1) 変更手順

⑥容量停止計画情報一覧にて、[容量停止計画ID]をクリックした場合、容量停止計画情報詳細画面が表示されます。容量停止計画情報の変更をする場合、[変更]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/06/17 15:09
ユーザ名: 事務#0 田中

ログアウト

容量停止計画情報詳細画面

1階 > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報詳細画面

容量停止計画情報	
容量停止計画ID	000000001
実施年	2052
電源等識別番号	000005000
電源等の名称	H115電源1
電源等差替ID	
差替元電源等識別番号	
発電地点特定番号	11520520000000000001
電源等詳細情報検索	1
停止設備(号機単位の名前)	H115電源1_号機
系統コード(号機単位)	H1150
作業開始日時	2052/06/01 00:00
作業終了日時	2052/06/15 00:00
広域受付番号	Y00000000
出力可能容量[kW]	100.000
容量停止計画登録状況	登録確認済
登録日時	2023/06/17 15:40

添付ファイル一覧

No.	添付ファイル名
1	添付ファイル.xlsx

変更理由

変更

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画情報の変更

① 容量停止計画情報変更画面が表示されます。

入力方法等の詳細は、「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認してください。

容量停止計画情報	
容量停止計画ID	0000001501
実施年	2022
電源等識別番号	0000005409
電源等の名称	H113電源
電源等番号	
送電元電源等識別番号	
受電地点特定番号	11320520000000000004
電源等詳細情報番号	1
停止設備(号機単位の名称)	H113電源_1号機_2
系統コード(号機単位)	H1130
作業開始日時	2022/03/10 12:00
作業終了日時	2022/03/15 12:00
広域受付番号	7000000093
出力可能容量[kW]	300000
容量停止計画登録状況	既製不設電源の取消
登録日時	2022/04/20 15:05

作業開始日時、作業終了日時、広域受付番号、出力可能容量[kW]以外は変更できません。変更する場合、取下げまた取消し後に再度登録が必要です。

アップロードする添付ファイルを選択してください。

添付ファイル一覧	操作	
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

登録済添付ファイル名

添付ファイル選択

変更理由

変更または取消しを入力してください。

実行

容量停止計画情報を変更する場合、変更理由を入力してください。

<これ以降の項目は右へ>

(2) 容量停止計画情報の変更

②添付ファイルを新たに登録する場合、添付ファイル一覧の[ファイル選択]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

容量停止計画情報変更画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報詳細画面 > 容量停止計画情報変更画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください。

ファイル選択	メッセージ	クリア
ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

添付ファイル (追加)

登録済添付ファイル一覧


削除	No.	登録済添付ファイル名
<input type="checkbox"/>	1	提出ファイル.xlsx

※アップロード時の制限事項

- アップロード可能なファイル拡張子は「pdf、ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx、txt、csv、zip」です。
- アップロード可能なファイルサイズの上限は4MBです。
- アップロードファイル名（ファイルパス除く/拡張子含む）の最大文字数は50文字です。
- 一度にアップロード可能なファイル数に、最大5ファイルの制限があります。5ファイルを超えて添付ファイルの登録が必要な場合は、容量停止計画情報の登録が完了（⑨）した後、「5章 容量停止計画情報の変更」にて提出ファイルの追加が可能です。

(2) 容量停止計画情報の変更

③容量停止計画情報変更画面にて[ファイル選択]をクリックした場合、ファイル選択ダイアログが表示されます。登録するファイルを選択した後、[開く]をクリックしてください。

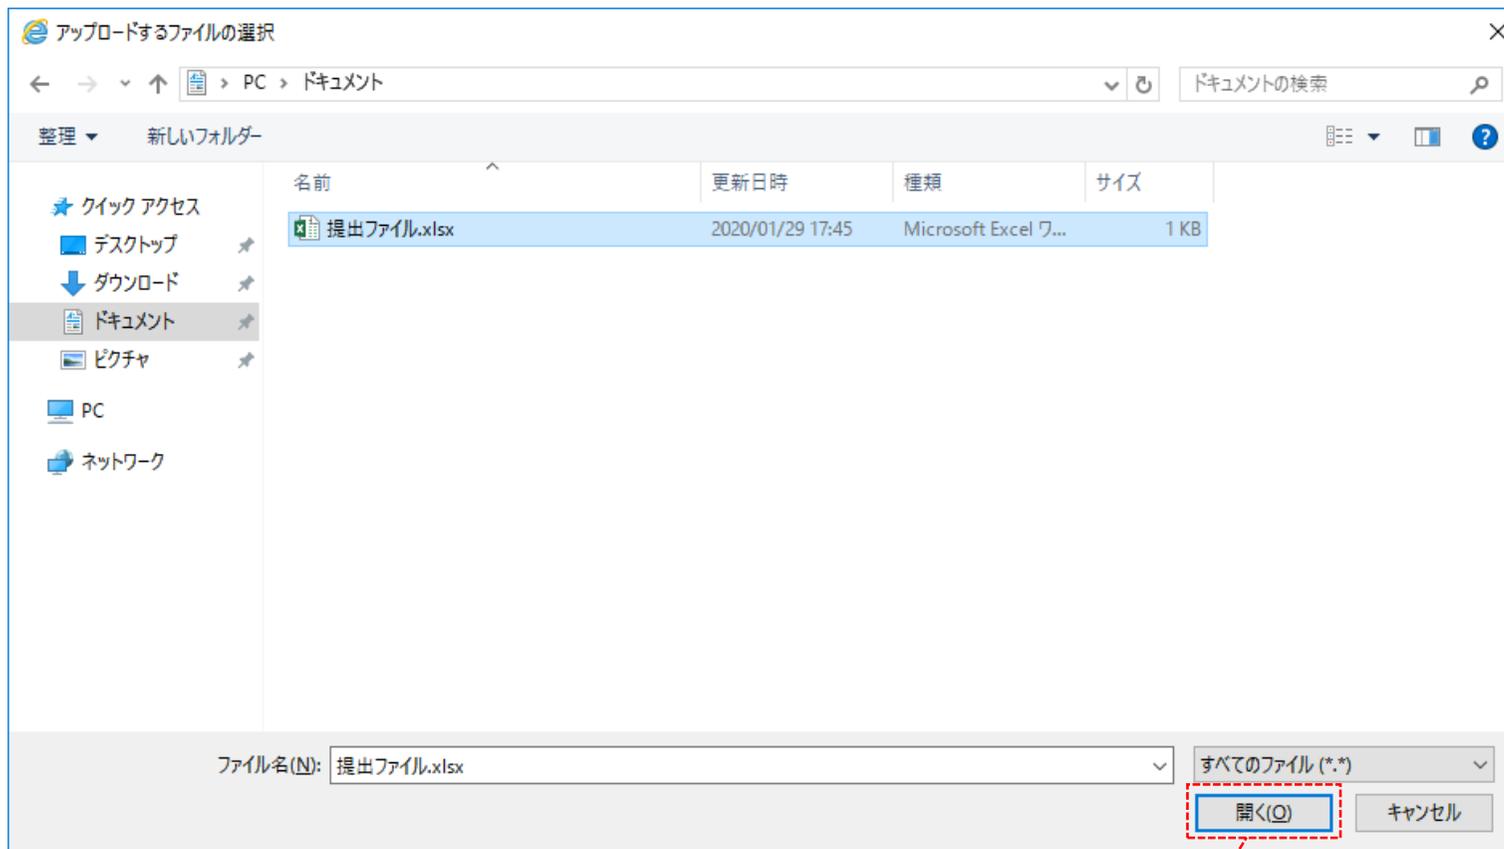

登録するファイルを選択した後、[開く]をクリック

(2) 容量停止計画情報の変更

④登録した添付ファイルのファイル名が、一覧に表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:38
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

容量停止計画情報変更画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報詳細画面 > 容量停止計画情報変更画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください

添付ファイル (追加)	ファイル選択	ファイル名	クリア
	ファイル選択	提出ファイル.xlsx	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

登録済添付ファイル一覧

削除	No.	登録済添付ファイル名
<input type="checkbox"/>	1	提出ファイル.xlsx

(2) 容量停止計画情報の変更

- ⑤ 添付ファイルを複数登録する場合は、添付ファイルのファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリックして、②～④の手順を繰り返してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

容量停止計画情報変更画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報詳細画面 > 容量停止計画情報変更画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください。

添付ファイル (追加)	ファイル選択	ファイル名	クリア
	ファイル選択	提出ファイル.xlsx	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

登録済添付ファイル一覧

削除	No.	登録済添付ファイル名
<input type="checkbox"/>	1	提出ファイル.xlsx

添付ファイルの登録を継続する場合、ファイル名が表示されていない箇所の[ファイル選択]をクリック

(2) 容量停止計画情報の変更

⑥ 添付ファイルの選択を取消する場合、対象の添付ファイルのファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

容量停止計画情報変更画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報詳細画面 > 容量停止計画情報変更画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください。

添付ファイル (追加)	ファイル選択	ファイル名	クリア
	ファイル選択	提出ファイル.xlsx	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

登録済添付ファイル一覧

削除	No.	登録済添付ファイル名
<input type="checkbox"/>	1	提出ファイル.xlsx

添付ファイルの選択を取消する場合、取消対象の添付ファイルのファイル名が表示されている箇所の[クリア]をクリック

(2) 容量停止計画情報の変更

- ⑦登録済の添付ファイルを削除する場合は、対象の添付ファイル名の[削除]にチェックを入れてください。
容量停止計画情報変更画面(⑧)にて、[実行]をクリックすることで削除できます。
登録済の添付ファイルを確認する場合は、対象の添付ファイル名をクリックしてください。

(2) 容量停止計画の変更

⑧容量停止計画情報の変更をする場合、[実行]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/23 18:26
ユーザー名: 事業者# 担当者 ログアウト

容量停止計画情報変更画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報詳細画面 > 容量停止計画情報変更画面

添付ファイル一覧

アップロードする添付ファイルを選択してください。

添付ファイル (追加)	ファイル選択	メッセージ	クリア
	ファイル選択	ファイルが選択されていません。	クリア

登録済添付ファイル一覧

削除	No.	登録済添付ファイル名
<input type="checkbox"/>	1	添付ファイル.xlsx

変更理由

全角または半角文字で入力してください。


容量停止計画情報の変更をする場合、
[実行]をクリック

実行

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画情報の変更

- ⑨ [実行]クリック後、確認ダイアログが表示されます。
容量停止計画情報を変更する場合、[OK]をクリックしてください。
容量停止計画情報の変更をキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。

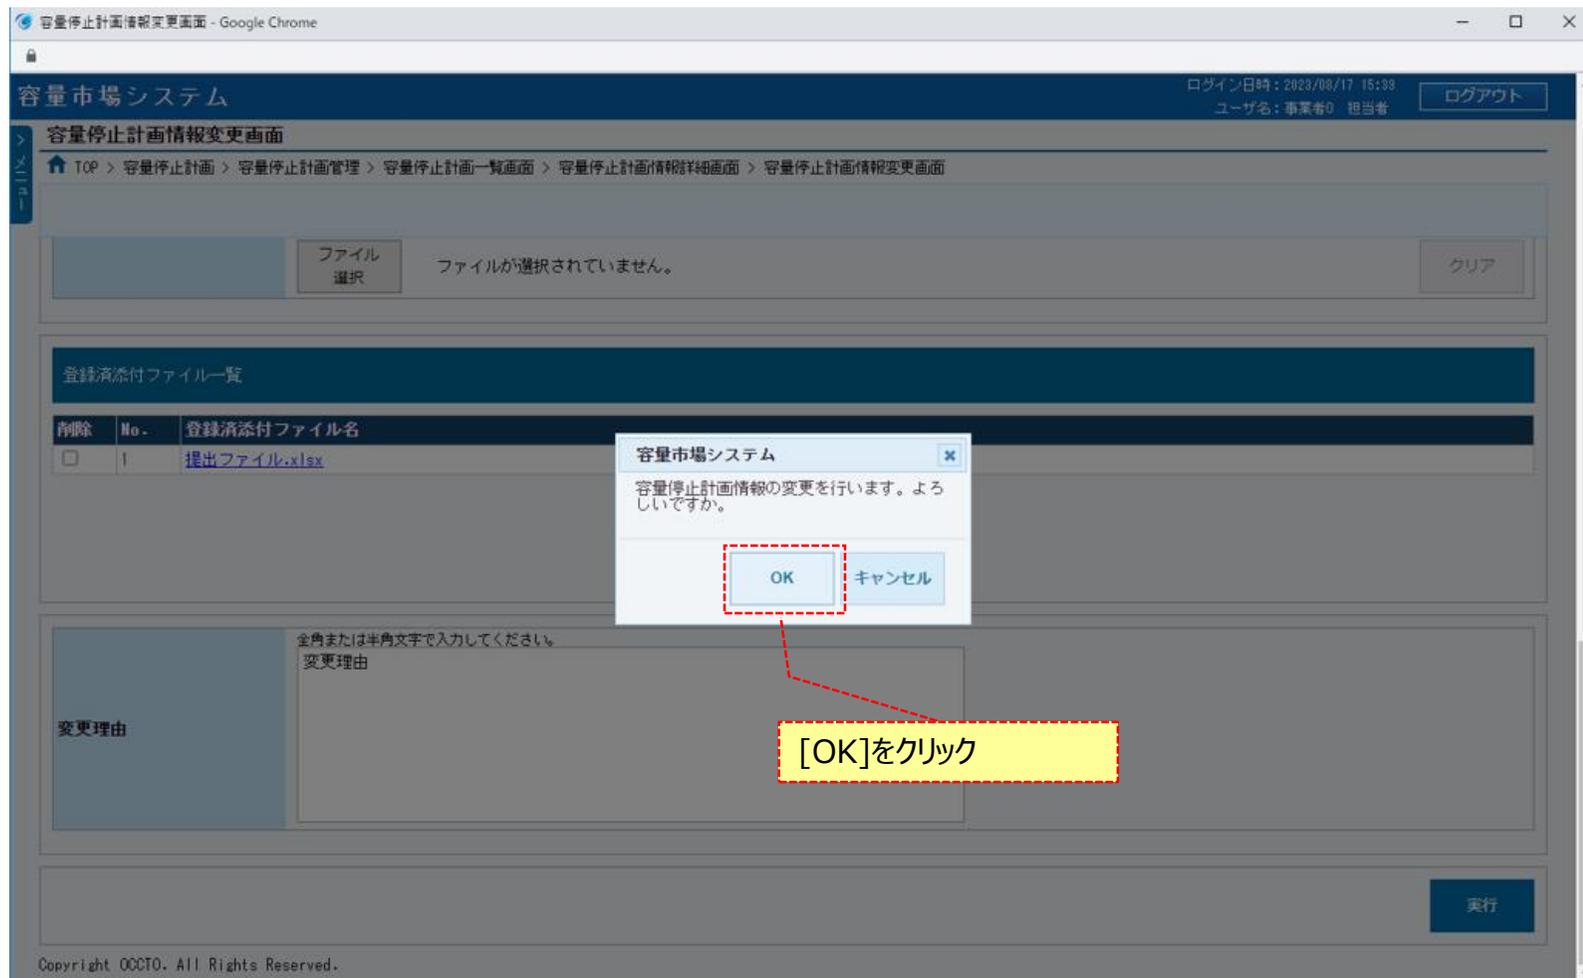

(2) 容量停止計画情報の変更

⑩確認ダイアログにて[OK]をクリック後、完了画面が表示された場合、容量停止計画情報の変更が完了です。
登録情報を再度編集する方法は、「5章 容量停止計画情報の変更」を参照してください。

完了画面 - Google Chrome

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

> 完了画面

メニュー

処理が正常に完了しました。
操作を継続したい場合は、メニューから選択して操作を継続してください。

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の変更

- ⑪容量停止計画情報変更画面にて[実行]をクリック後に表示される確認ダイアログにて[OK]をクリックした時(⑨)、入力内容等に誤りがある場合、容量停止計画情報変更画面上部にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの内容を確認の上、入力内容等を訂正を行ってください。エラーメッセージの内容については、「容量市場システムマニュアル_別冊_メッセージ一覧」を参照してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/28 18:26
ログアウト
ユーザー名: 事業者M 担当者

容量停止計画情報変更画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画情報詳細画面 > 容量停止計画情報変更画面

容量停止計画情報

容量停止計画ID	0000003501
実需給年度	2052
電源等識別番号	0000005459
電源等の名称	H113電源5
電源等差替ID	
差替元電源等識別番号	
受電地点特定番号	113205200000000000000004

エラーメッセージの内容は、「容量市場システムマニュアル_別冊_メッセージ一覧」にて確認



(3) 容量停止計画情報の変更

- ①容量停止計画情報変更画面にて、容量停止計画情報が登録された後、広域機関および提出元事業者に通知メールが送信されます。メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認してください。

(1) 取下げ手順

容量停止計画の取下げを行います。

- ① [容量停止計画]のリンク画面の[容量停止計画管理]をクリック、または、画面左上部のメニューから、[容量停止計画管理]をクリックしてください。

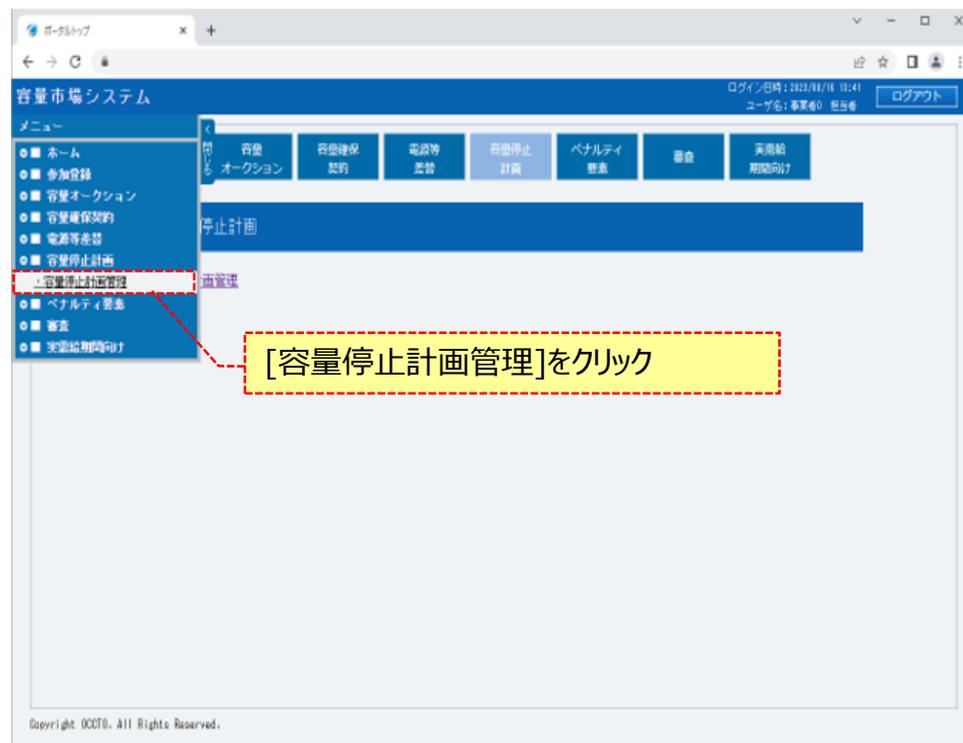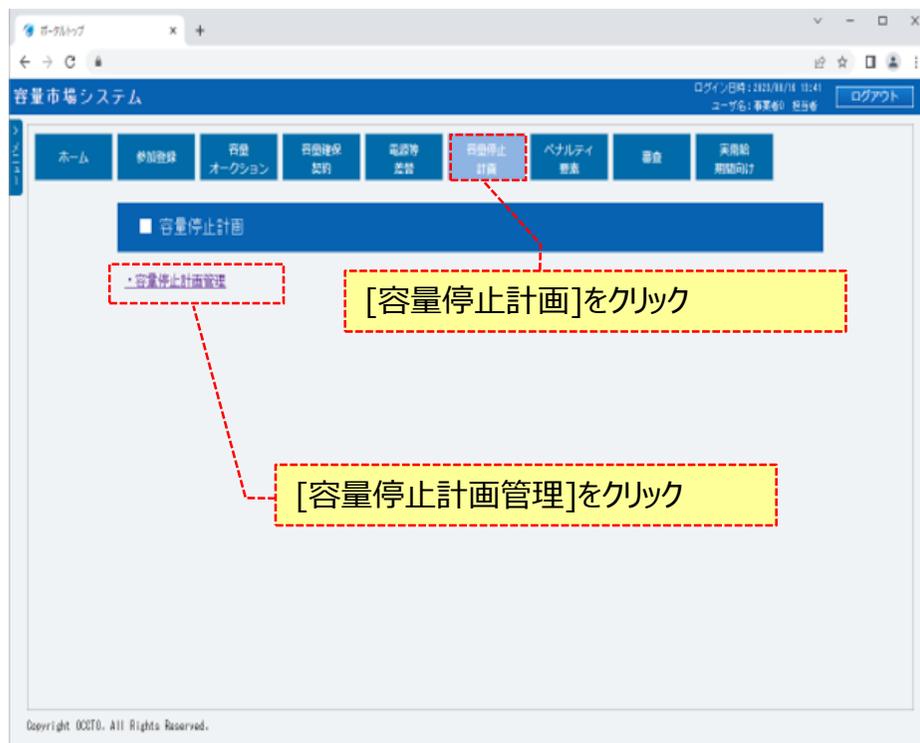

(1) 取下げ手順

②容量停止計画一覧画面が表示されます。

「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認の上、対象の検索条件を入力してください。

検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

The screenshot shows a web browser window with the title '容量停止計画一覧画面'. The page header includes '容量市場システム' and user information: 'ログイン日時: 2023/08/16 13:41' and 'ユーザ名: 事業者0 担当者'. A 'ログアウト' button is visible in the top right.

The main content area is titled '容量停止計画一覧画面' and contains a breadcrumb trail: 'TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面'. A '新規登録' button is located on the right side.

The search criteria form is highlighted with a red dashed border and contains the following fields:

- 事業者コード**: Input field with 'H115' entered. Instruction: '半角英数字で入力してください。'
- 実需給年度**: Input field. Instruction: '半角数字で入力してください。' A '*' symbol is next to the label.
- 電源等識別番号**: Input field. Instruction: '半角英数字で入力してください。'
- 容量停止計画登録状況**: A group of checkboxes with the instruction: '容量停止計画登録状況を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)'. The checkboxes are:
 - 登録確認待
 - 登録確認中
 - 登録確認待取下げ
 - 変更確認待
 - 変更確認中
 - 変更確認待取下げ
 - 取消確認待
 - 取消確認中

At the bottom right, there are two buttons: '設定用 CSV出力' and '検索'. A yellow callout box points to the '検索' button with the text: '検索条件を入力後、[検索]をクリック'.

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の取下げ

① (1) ②の検索条件で検索すると、容量停止計画一覧に容量停止計画の検索結果が表示されます。

容量市場システム

容量停止計画一覧画面

ログイン日時: 2023/04/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者 ログアウト

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

新規登録

事業者コード: 半角英数字で入力してください。 (H15)

実施年: 半角数字で入力してください。 (2052)

電源等識別番号: 半角英数字で入力してください。

容量停止計画登録状況: 容量停止計画登録状況を取り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)
 登録確認済 変更確認済 取消確認済 調整不調電源戻済
 登録確認中 変更確認中 取消確認中 調整不調電源取り済
 登録確認待取下げ 変更確認待取下げ

設定用 CSV出力 検索

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件) < 前へ | 1 | 次へ > | 最後 >

選択	容量停止計画ID	実施年	電源等識別番号	電源等の名称	電源等発注ID	発注元電源等識別番号	受電地点特定番号	停止設備
<input type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000002801	2052	0000005060	H15電源1			115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004101	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004701	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000006001	2052	0000005060	H15電源1			115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003802	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003103	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003401	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000005202	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004002	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003105	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003001	2052	0000005360	H15電源6				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003502	2052	0000005363	H15電源7				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004702	2052	0000005363	H15電源7				H15電源

1 - 14件 (全14件) < 前へ | 1 | 次へ > | 最後 >

CSV出力 取下げ 取消

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の取下げ

② (2) ①の検索結果容量停止計画一覧の容量停止計画登録状況が「登録確認待」、「変更確認待」、「取消確認待」以外の場合、取下げの手続きをすることはできません。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者

容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件) << 最初 | 前へ | 次へ | 最後 >>

系統コード (号機単位)	作業開始日時	作業終了日時	広域受付番号	出力可能容量 [kW]	容量停止計画登録状況	登録日時
H1150	2052/08/10 17:00	2052/08/15 17:00	Y000000037	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/10 14:25
H1150	2052/08/15 09:30	2052/08/20 18:00	Y000000099	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/06/01 15:38
H1150	2052/08/01 09:00	2052/09/15 09:00	Y000000099	100,000	登録確認待	2023/08/17 15:40
H1150	2023/04/06 16:00	2023/04/13 16:00	Y000000006	500,000	調整不調電源取消済	2023/04/06 16:26
H1150	2052/08/15 09:00	2052/08/20 09:00	Y000000030	500,000	調整不調電源反映済	2023/04/28 16:53
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000083	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/01 17:26
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	123456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/18 15:09
H1150	2052/08/10 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000060	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 14:05
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	123456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/06/01 15:01
	2052/10/05 12:00	2052/10/15 12:00	123456	22,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 17:48
	2052/10/15 16:00	2052/10/25 16:00	Y000000093	44,000	調整不調電源反映済	2023/05/11 18:34
	2052/08/10 12:00	2052/09/10 12:00	Y000000013	10,000	取消確認待	2023/05/11 15:22
	2052/08/10 17:00	2052/08/15 17:00	Y000000043	100,000	調整不調電源反映済	2023/05/10 14:25
	2052/08/10 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000066	100,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 15:34

容量停止計画登録状況が「登録確認待」、「変更確認待」、「取消確認待」以外の場合、取下げの手続きをすることはできません。

CSV出力 取下げ 取消

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の取下げ

③ (2) ①の検索結果容量停止計画一覧から、対象の容量停止計画の[選択]にチェックを入れてください。

容量市場システム

容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件)

選択	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	停止設備
<input type="checkbox"/>	000004701	2052	000005060	H15電源1	000007701	000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000005302	2052	000005060	H15電源1	000007701	000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input checked="" type="checkbox"/>	000008001	2052	000005060	H15電源1			1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000002801	2052	000005060	H15電源1			1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000003802	2052	000005060	H15電源1	000006903	000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000004101	2052	000005060	H15電源1	000006903	000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000003103	2052	000005060	H15電源1	000006903	000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000003401	2052	000005060	H15電源1	000006903	000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000005202	2052	000005060	H15電源1	000007701	000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000003105	2052	000005060	H15電源1				H15電源
<input type="checkbox"/>	000004002	2052	000005158	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	000003001	2052	000005360	H15電源6				H15電源
<input type="checkbox"/>	000004702	2052	000005363	H15電源7				H15電源
<input type="checkbox"/>	000003502	2052	000005363	H15電源7				H15電源

対象情報にチェックを入れる
(複数選択可)

1 - 14件 (全14件)

CSV出力 取下げ 取消

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の取下げ

④ [取下げ]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザー名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

容量停止計画一覧画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件) <<最初 | <前へ | | 次へ> | 最後>>

選択	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	停止設備
<input type="checkbox"/>	0000004701	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input checked="" type="checkbox"/>	0000008001	2052	0000005060	H15電源1			1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000002801	2052	0000005060	H15電源1			1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003802	2052	0000005060	H15電源1	0000008903	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004101	2052	0000005060	H15電源1	0000008903	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003103	2052	0000005060	H15電源1	0000008903	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003401	2052	0000005060	H15電源1	0000008903	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000005202	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003105	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004002	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003001	2052	0000005360	H15電源6				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004702	2052	0000005363	H15電源7				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003502	2052	0000005363	H15電源7				H15電源

1 - 14件 (全14件) <<最初 | <前へ | | 次へ> | 最後>>

[CSV出力](#) [取下げ](#) [取消](#)

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の取下げ

⑤確認ダイアログが表示されます。

取下げの手続きをする場合、[OK]をクリックしてください。取下げの手続きをキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。

The screenshot displays the '容量市場システム' (Capacity Market System) interface. A table lists capacity stop plans with columns for selection, ID, fiscal year, power source ID, name, and stop settings. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking for confirmation to delete the selected plan. The dialog has 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons. A yellow box highlights the 'OK' button with the text '[OK]をクリック'.

選択	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源	停止設備
<input type="checkbox"/>	0000004701	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input checked="" type="checkbox"/>	0000006001	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000002801	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000003802	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000004101	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000003103	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000003401	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000005202	2052	0000005060	H115電源1	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000003105	2052	0000005159	H115電源4	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000004002	2052	0000005159	H115電源4	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000003001	2052	0000005360	H115電源6	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000004702	2052	0000005363	H115電源7	000000701	0000005061
<input type="checkbox"/>	0000003502	2052	0000005363	H115電源7	000000701	0000005061

(2) 容量停止計画の取下げ

⑥取下げが完了した場合、その旨のメッセージが容量停止計画一覧画面の上部に出力されます。
 容量停止計画一覧の取下げ対象の容量停止計画登録状況が更新されていることを確認してください。

Info.process.complete : 処理が完了しました。(取下げ)

取下げが完了した旨のメッセージが出力

容量停止計画登録状況が以下の通りに更新
 「登録確認待」⇒「登録確認待取下げ」もしくは「調整不調電源反映済」
 「変更確認待」⇒「変更確認待取下げ」もしくは「調整不調電源反映済」
 「取消確認待」⇒「調整不調電源反映済」

系統コード (号機単位)	作業開始日時	作業終了日時	広域受付番号	出力可能容量 [kW]	容量停止計画登録状況	登録日時
H1150	2052/08/01 09:00	2052/08/15 08:00	Y000000099	100,000	登録確認待取下げ	2023/08/17 15:40
H1150	2023/04/06 16:00	2023/04/13 16:00	Y000000006	500,000	調整不調電源反映済	2023/04/06 16:26
H1150	2052/08/15 09:00	2052/08/20 09:00	Y000000030	500,000	調整不調電源反映済	2023/04/26 16:53
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000083	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/01 17:26
H1150	2052/08/10 17:00	2052/08/15 17:00	Y000000037	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/10 14:25
H1150	2052/08/15 09:30	2052/08/20 18:00	Y000000099	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/06/01 15:38
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	123456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/06/01 15:01
H1150	2052/08/10 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000060	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 14:05
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	123456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/18 15:09

(3) メール通知



- ①取下げが完了後、広域機関および事業者に通知メールが送信されます。
メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_調整不調電源管理_別冊」を確認してください。

容量停止計画の取下げは以上です。

(1) 取消手順

容量停止計画の取消を行います。

- ① [容量停止計画]のリンク画面の[容量停止計画管理]をクリック、または、画面左上部のメニューから、[容量停止計画管理]をクリックしてください。

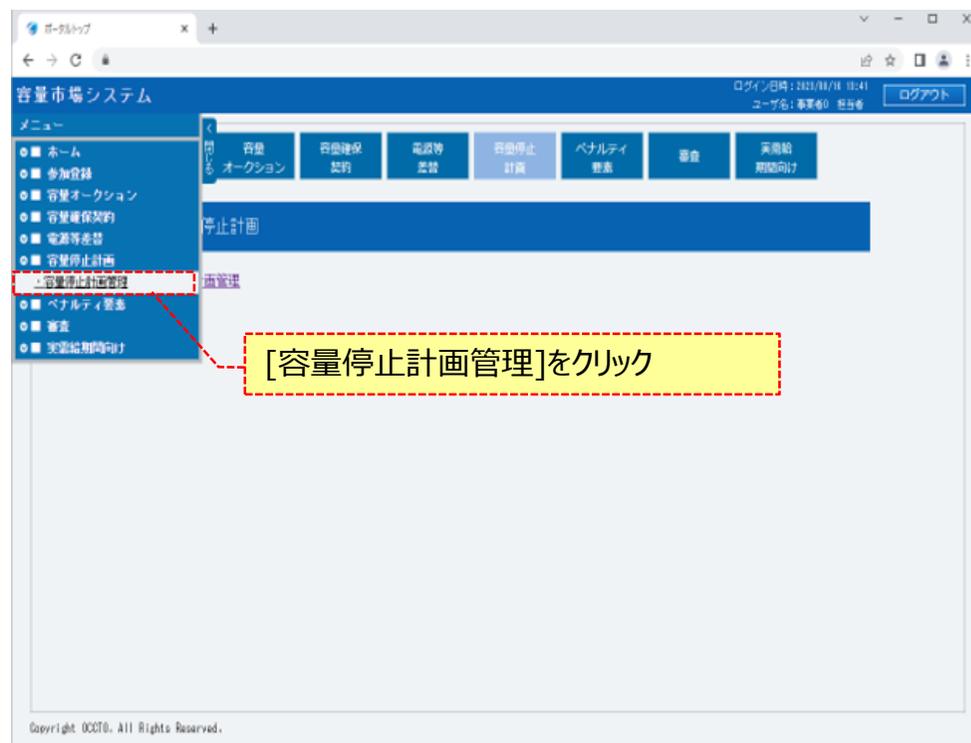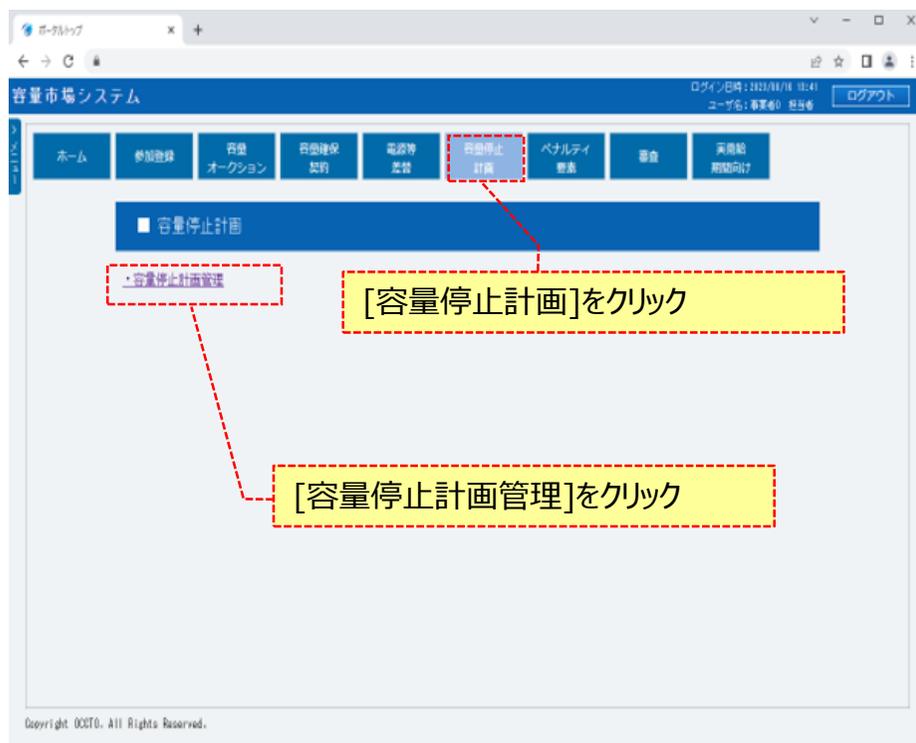

(1) 取消手順

②容量停止計画一覧画面が表示されます。

「容量市場システムマニュアル_容量停止計画管理_別冊」を確認の上、対象の検索条件を入力してください。

検索条件を入力した後、[検索]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/16 13:41
ユーザ名: 事業者0 担当者

ログアウト

容量停止計画一覧画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

事業者コード 半角英数字で入力してください。
H115

実需給年度 * 半角数字で入力してください。

電源等識別番号 半角英数字で入力してください。

容量停止計画登録状況 容量停止計画登録状況を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)
 登録確認待 変更確認待 取消確認待 調整不調電源反映済
 登録確認中 変更確認中 取消確認中 調整不調電源取消済
 登録確認待取下げ 変更確認待取下げ

新規登録

設定用 CSV出力

検索

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

検索条件を入力後、[検索]をクリック

(2) 容量停止計画の取消

① (1) ②の検索条件で検索すると、容量停止計画一覧に容量停止計画の検索結果が表示されます。

The screenshot shows a web browser window with the title '容量停止計画一覧画面'. The page content includes a search form and a table of capacity stop plans.

検索条件:

- 事業者コード: H15
- 実施年年度: 2052
- 電源等識別番号: (空欄)
- 容量停止計画登録状況: (未選択)

容量停止計画情報一覧

選択	容量停止計画ID	実施年年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	停止設備
<input type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H15電源1	000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000002801	2052	0000005060	H15電源1			115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004101	2052	0000005060	H15電源1	000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004701	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000006801	2052	0000005060	H15電源1			115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003802	2052	0000005060	H15電源1	000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003103	2052	0000005060	H15電源1	000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003401	2052	0000005060	H15電源1	000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000005202	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004002	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003105	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003001	2052	0000005360	H15電源6				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003502	2052	0000005363	H15電源7				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004702	2052	0000005363	H15電源7				H15電源

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

(2) 容量停止計画の取消

② (2) ①の容量停止計画一覧の容量停止計画登録状況が「調整不調電源反映済」以外の場合、取消の手続きをすることはできません。

容量停止計画一覧画面

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者

容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

系統コード (号機単位)	作業開始日時	作業終了日時	広域受付番号	出力可能容量 [kW]	容量停止計画登録状況	登録日時
H1150	2052/08/15 09:30	2052/08/20 18:00	Y000000099	1,000,000	取消確認待ち	2023/06/01 15:38
H1150	2023/04/06 16:00	2023/04/13 16:00	Y000000006	500,000	調整不調電源反映済	2023/04/06 16:26
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000083	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/01 17:26
H1150	2052/08/10 17:00	2052/08/15 17:00	Y000000037	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/10 14:25
H1150	2052/08/01 09:00	2052/09/15 09:00	Y000000099	100,000	登録確認待ち取り下げ	2023/08/17 15:40
H1150	2052/08/15 09:00	2052/08/20 09:00	Y000000830	500,000	取消確認待ち	2023/04/28 16:53
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	123456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/18 15:09
H1150	2052/08/10 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000060	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 14:05
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	123456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/06/01 15:01
	2052/10/15 16:00	2052/10/25 16:00	Y000000093	44,000	調整不調電源反映済	2023/05/11 18:34
	2052/10/05 12:00	2052/10/15 12:00	123456	22,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 17:48
	2052/08/10 12:00	2052/09/10 12:00	Y000000013	10,000	取消確認待ち	2023/05/11 15:22
	2052/08/10 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000066	100,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 15:34
	2052/08/10 17:00	2052/08/15 17:00	Y000000043	100,000	調整不調電源反映済	2023/05/10 14:25

容量停止計画登録状況が「調整不調電源反映済」以外の場合、取消の手続きをすることはできません。

CSV出力 取下げ 取消

(2) 容量停止計画の取消

③ (2) ①の容量停止計画一覧から、対象の容量停止計画の[選択]にチェックを入れてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:39
ユーザ名: 事業者0 担当者

容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件)

選択	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	停止設備
<input type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H115電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H115電源
<input type="checkbox"/>	0000002801	2052	0000005060	H115電源1			1152052000000000000001	H115電源
<input checked="" type="checkbox"/>	0000004101	2052	0000005060	H115電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000000001	H115電源
<input type="checkbox"/>	0000004701	2052	0000005060	H115電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H115電源
<input type="checkbox"/>	0000006001	2052	0000005060	H115電源1			1152052000000000000001	H115電源
<input type="checkbox"/>	0000003802				0000006903	0000005061	1152052000000000000001	H115電源
<input type="checkbox"/>	0000003103				0000006903	0000005061	1152052000000000000001	H115電源
<input type="checkbox"/>	0000003401				0000006903	0000005061	1152052000000000000001	H115電源
<input type="checkbox"/>	0000005202				0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H115電源
<input type="checkbox"/>	0000004002	2052	0000005159	H115電源4				H115電源
<input type="checkbox"/>	0000003105	2052	0000005159	H115電源4				H115電源
<input type="checkbox"/>	0000003001	2052	0000005360	H115電源6				H115電源
<input type="checkbox"/>	0000003502	2052	0000005363	H115電源7				H115電源
<input type="checkbox"/>	0000004702	2052	0000005363	H115電源7				H115電源

対象情報にチェックを入れる
(複数選択可)

1 - 14件 (全14件)

CSV出力 取下げ 取消

(2) 容量停止計画の取消

④ [取消]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/08/17 15:38
ユーザ名: 事業者0 担当者 [ログアウト](#)

容量停止計画一覧画面

TOP > 容量停止計画 > 容量停止計画管理 > 容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件) <<最初 | <前へ | | 次へ | >>最後>>

選択	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	停止設備
<input type="checkbox"/>	000005302	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000002801	2052	0000005060	H15電源1			115205200000000000000001	H15電源
<input checked="" type="checkbox"/>	000004101	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000004701	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000006001	2052	0000005060	H15電源1			115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000003802	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000003103	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000003401	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000005202	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	115205200000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	000004002	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	000003105	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	000003001	2052	0000005360	H15電源6				H15電源
<input type="checkbox"/>	000003502	2052	0000005363	H15電源7				H15電源
<input type="checkbox"/>	000004702	2052	0000005363	H15電源7				H15電源

1 - 14件 (全14件) <<最初 | <前へ | | 次へ | >>最後>>

CSV出力 取下げ **取消**

(2) 容量停止計画の取消

⑤確認ダイアログが表示されます。

取消の手続きをする場合、[OK]をクリックしてください。取消の手続きをキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。

容量市場システム

容量停止計画一覧画面

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件)

選択	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	停止設備
<input type="checkbox"/>	0000005302	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000002801	2052	0000005060	H15電源1			1152052000000000000001	H15電源
<input checked="" type="checkbox"/>	0000004101	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004701	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000006001	2052	0000005060	H15電源1			1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003802	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003103	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003401	2052	0000005060	H15電源1	0000006903	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000005202	2052	0000005060	H15電源1	0000007701	0000005061	1152052000000000000001	H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004002	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003105	2052	0000005159	H15電源4				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003001	2052	0000005360	H15電源6				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000003502	2052	0000005363	H15電源7				H15電源
<input type="checkbox"/>	0000004702	2052	0000005363	H15電源7				H15電源

容量市場システム

容量停止計画情報の取消を行います。よろしいですか。

OK キャンセル

[OK]をクリック

1 - 14件 (全14件)

CSV出力 取下げ 取消

(2) 容量停止計画の取消

- ⑥取消が完了した場合、その旨のメッセージが容量停止計画一覧画面の上部に出力されます。
容量停止計画一覧の取消対象の容量停止計画登録状況が「取消確認待」に更新されていることを確認してください。

容量市場システム

容量停止計画一覧画面

info.process.complete : 処理が完了しました。(取消)

取消が完了した旨のメッセージが出力

事業者コード: H115

実需給年度: 2052

電源等識別番号

容量停止計画登録状況

容量停止計画登録状況を絞り込みたい場合は、チェックしてください。(複数チェック可)

登録確認待 変更確認待 取消確認待 調整不調電源反映済

登録確認中 変更確認中 取消確認中 調整不調電源取消済

登録確認待取下げ 変更確認待取下げ

設定用 CSV出力 検索

容量停止計画情報一覧

1 - 14件 (全14件)

系統コード (号機単位)	作業開始日時	作業終了日時	広域受付番号	出力可能容量 [kW]	容量停止計画登録状況	登録日時
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000083	1,000,000	取消確認待	2023/05/01 17:26
H1150	2052/08/15 09:30	2052/08/20 18:00	Y000000089	1,000,000	取消確認待	2023/06/01 15:38
H1150	2023/04/06 16:00	2023/04/13 16:00	Y000000006	500,000	調整不調電源取消済	2023/04/06 16:26
H1150	2052/08/10 17:00	2052/08/15 17:00	Y000000037	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/05/10 14:25
H1150	2052/08/01 09:00	2052/09/15 09:00	Y000000099	100,000	登録確認待取下げ	2023/08/17 15:40
H1150	2052/08/15 08:00	2052/08/20 09:00	Y000000830	500,000	取消確認待	2023/04/28 16:53
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	I23456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/18 15:09
H1150	2052/08/10 12:00	2052/08/15 12:00	Y000000080	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/04/20 14:05
H1150	2052/08/01 12:00	2052/08/15 12:00	I23456	1,000,000	調整不調電源反映済	2023/06/01 15:01

取消対象の容量停止計画登録状況が「取消確認待」に更新

(3) メール通知

- ①取消が完了後、広域機関および事業者に通知メールが送信されます。
メールの内容については、「容量市場システムマニュアル_調整不調電源管理_別冊」を確認してください。

容量停止計画の取消は以上です。

