

#A20 共通操作

1章 システムの稼働時間・推奨環境	
(1) 稼働時間	1
(2) 推奨環境	1
2章 実需給期間向け機能の使用開始手順	
(1) 容量市場システム（実需給前向け）からの遷移手順	2
(2) 容量市場システム（実需給期間向け）へ直接ログインする手順	5
(3) 注意事項	8
3章 システムからのログアウト	
(1) ログアウト手順	9
4章 エラー・メンテナンス画面	
(1) システムエラー画面	11
(2) メンテナンス画面	12
(3) セッションタイムアウトエラー画面	13
(4) 「再読み込み」「戻る」は使用できない旨のエラー画面	14
5章 ブラウザ操作に関する注意事項	
(1) 拡大・縮小操作について	15
(2) 戻るボタン・再表示ボタンについて	16
6章 操作画面について	17
7章 検索画面について	18
8章 画面へのファイル添付	
(1) 画面へのファイル添付手順	21
9章 特記事項	
(1) 入力禁止文字	23
(2) CSVファイルの特殊文字について	24
(3) CSVファイルの文字コードについて	24
(4) システムの稼働時間中にメンテナンス画面が表示される場合	25
変更履歴	26

(1) 稼働時間：原則、平日及び休日にあたる火曜日9時00分～18時00分(稼働時間を変更する場合には別途連絡いたします。)

(2) 推奨環境：以下のとおりです。なお、推奨環境以外の動作保証はしていません。

【クライアント端末 (OS・ブラウザ)】

項番	OS		ブラウザ	
			Microsoft Edge	Google Chrome
1	Windows10	64bit版	○	○

■ 商標類

Windows、Edge、および前記関連製品はMicrosoft 社の商品名称であり、前記略称あるいは正式名称はMicrosoft 社の商標または登録商標です。

Google Chrome および、前記関連製品はGoogle 社の商標または登録商標です。

(1) 容量市場システム（実需給前向け）からの遷移手順

容量市場システム（実需給前向け）へログインできることが前提です。

- ① 容量市場システム（実需給前向け）（<https://was.capacity-market.occto.or.jp/>）にログインしてください。
- ② 実需給期間向けを押下してください。
- ③ 実需給期間向けシステムのリンクを押下してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2023/07/24 15:23
ユーザ名: 広域機関 承認者001 [ログアウト](#)

ホーム 参加登録 容量オークション 容量確保契約 電源等差替 容量停止計画 ペナルティ要素 審査 情報公表 システム運用 **実需給期間向け**

■ 実需給期間向け

・実需給期間向けシステム

②実需給期間向けを押下してください。

③実需給期間向けシステムのリンクを押下してください。

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

**※実需給期間向けシステムへ遷移する際に、クライアント証明書の選択を求められる場合があります。
その場合は、本システムに遷移する際に選択したクライアント証明書を選択してください。**

(1) 容量市場システム（実需給前向け）からの遷移手順

- ④ 遷移に成功した場合、おしらせ一覧画面が表示されます。

おしらせ一覧画面

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: ユーザ太郎 ログアウト

おしらせ一覧画面

TOP > その他共通 > おしらせ一覧画面

対象年度: YYYY

お知らせ区分: [Dropdown Menu]

検索

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

(1) 容量市場システム（実需給前向け）からの遷移手順

- ⑤ 遷移に失敗した場合、「ユーザID、パスワード、クライアント証明書が整合していません。」と表示されます。

容量市場システム

ユーザID、パスワード、クライアント証明書が整合していません。

(2) 容量市場システム（実需給期間向け）へ直接ログインする手順

- ① 容量市場システム（実需給期間向け）（<https://was.capacity-market2.occto.or.jp/cmd-web03/login>）にアクセスしてください。
 - ② ユーザIDとパスワードを入力し、ログインボタンを押下してください。
- ※本機能については実需給期間前向け機能が使用できない場合の例外的な使用開始手順となりますため、原則（1）のとおり実需給期間前向け機能から画面遷移を行ってください。

ログイン画面

容量市場システム

容量市場システム ログイン

ユーザーID* APPAAAAA3


パスワード* .

ログイン

パスワードを忘れた方は管理者にお問い合わせください。


(2) 容量市場システム（実需給期間向け）へ直接ログインする手順

- ③ ログインに成功した場合、お知らせ一覧画面が表示されます。

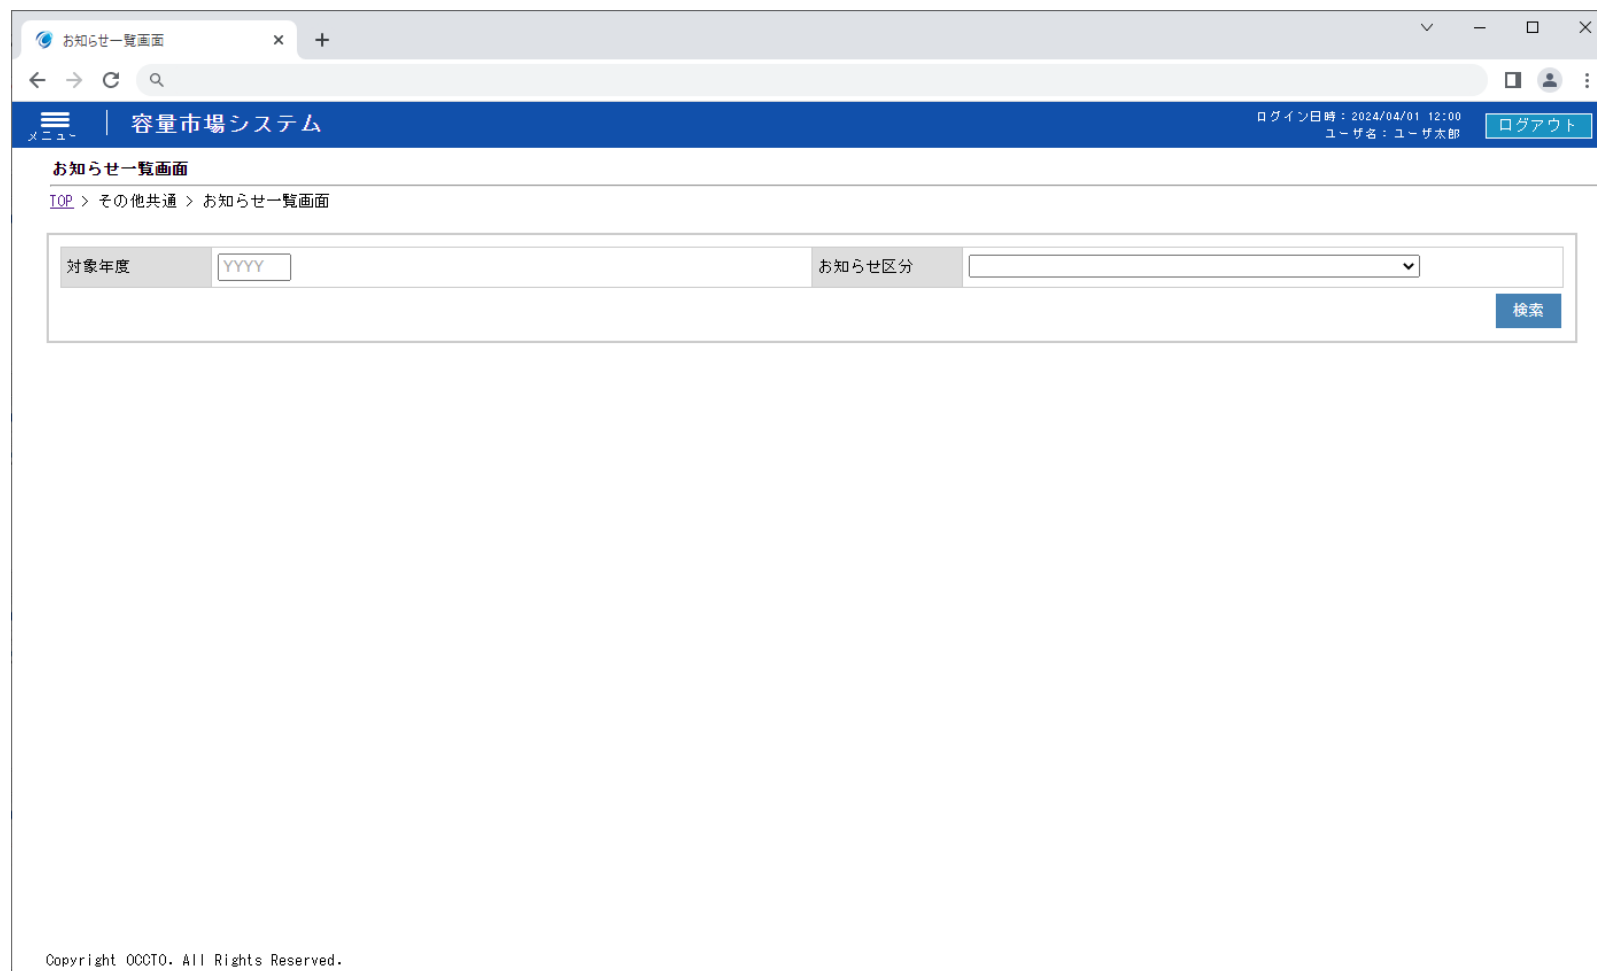

(2) 容量市場システム（実需給期間向け）へ直接ログインする手順


- ④ ログインに失敗した場合、「ユーザID、パスワード、クライアント証明書が整合していません。」と表示されます。

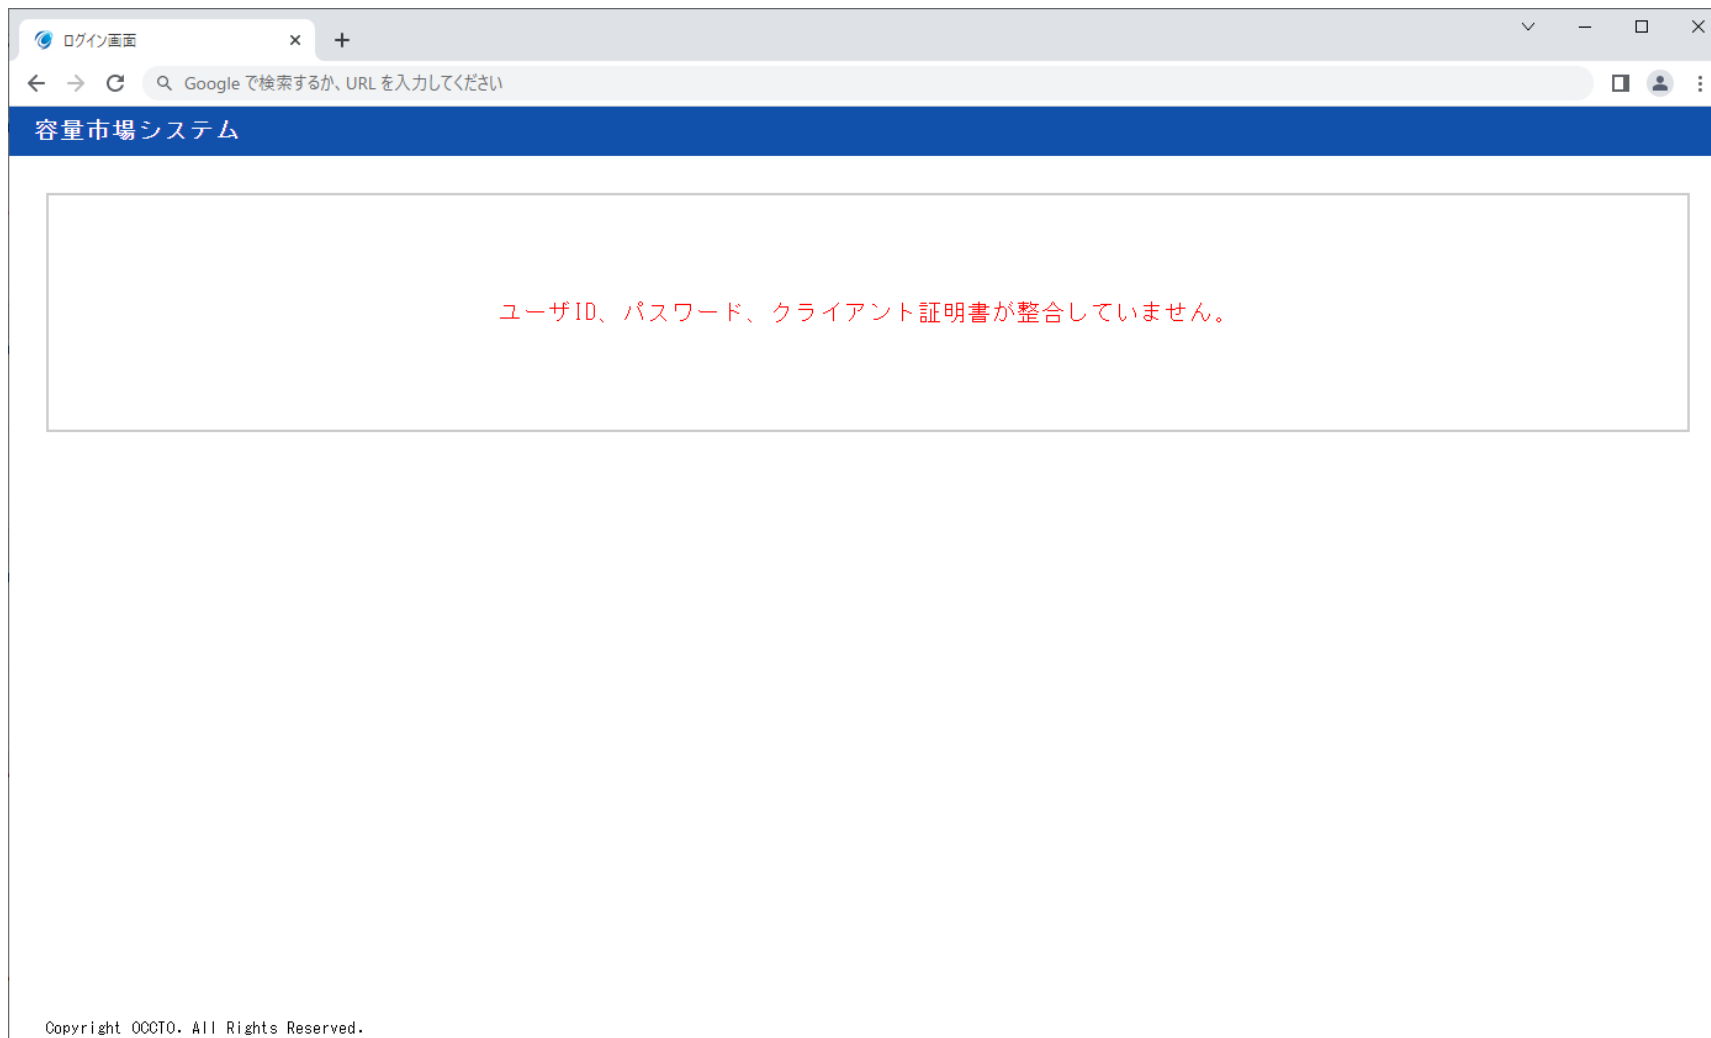

(3) 注意事項

- ① 同じ端末で同時に2ユーザのログインはできません。システムエラー画面に遷移します。
- ② ユーザID、パスワード、クライアント証明書は容量市場システム（実需給前向け）と同じです。
- ③ 実需給期間前向け機能でパスワード・クライアント証明書を変更した場合、実需給期間向け機能への反映は翌日になります。
- ④ 実需給期間前向け機能でユーザID作成後、実需給期間向け機能へユーザIDが連携されるのは翌日となるため、ユーザID作成当日の画面遷移・ログインは不可となります。



変更翌日までに容量市場システム（実需給期間向け）へログインする際は、容量市場システム（実需給前向け）経由もしくは変更前のログイン情報でログインを試行してください。

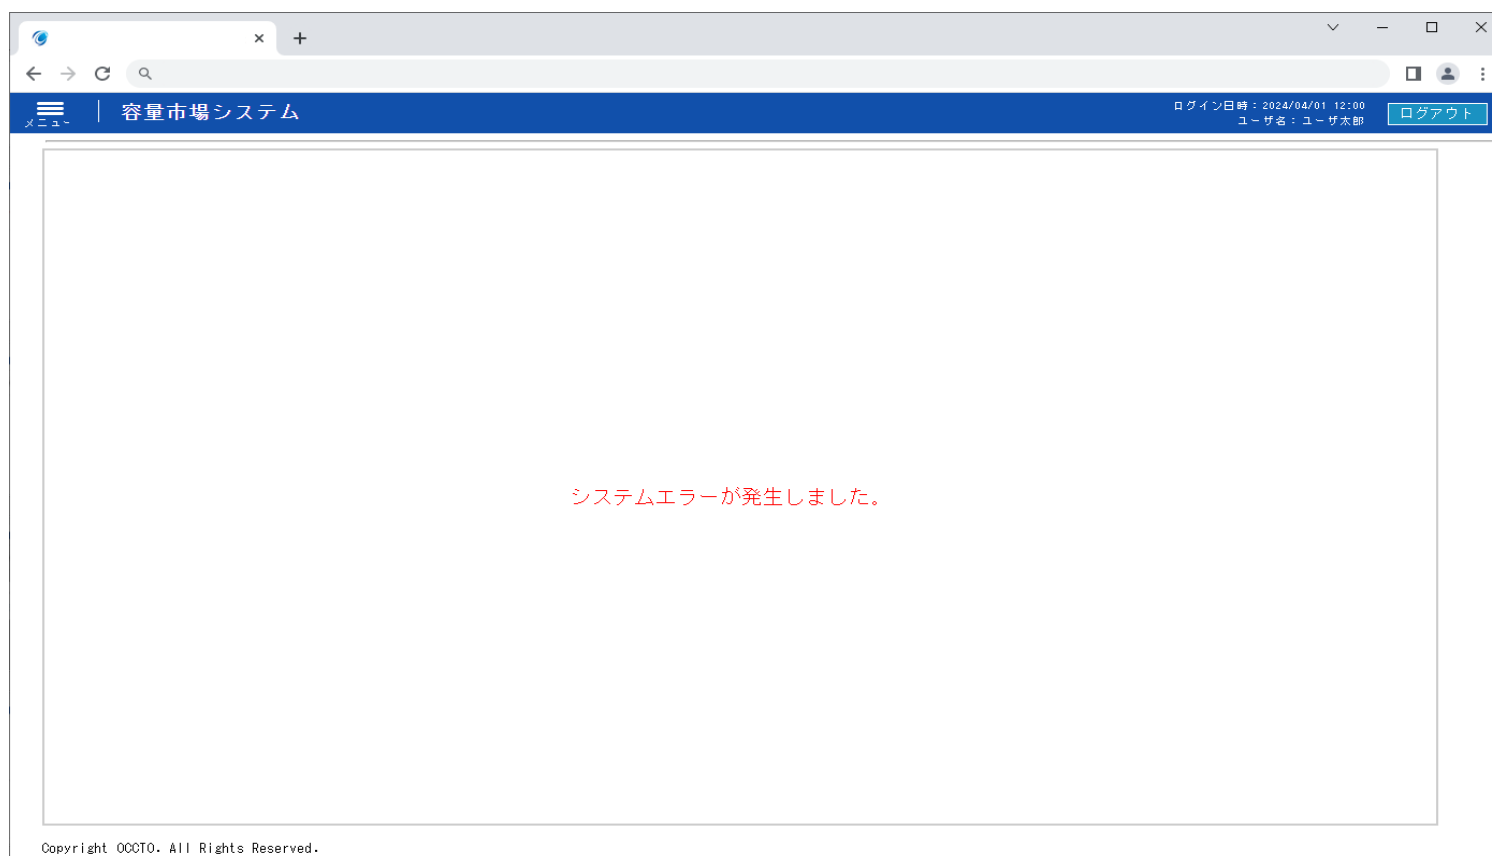

(1) ログアウト手順


容量市場システム（実需給期間向け）からログアウトします。

- ① 容量市場システム（実需給期間向け）からログアウトする場合、各画面右上部の[ログアウト]をクリックしてください。
- ② ログアウト確認のポップアップが表示されます。「はい」をクリックしてください。

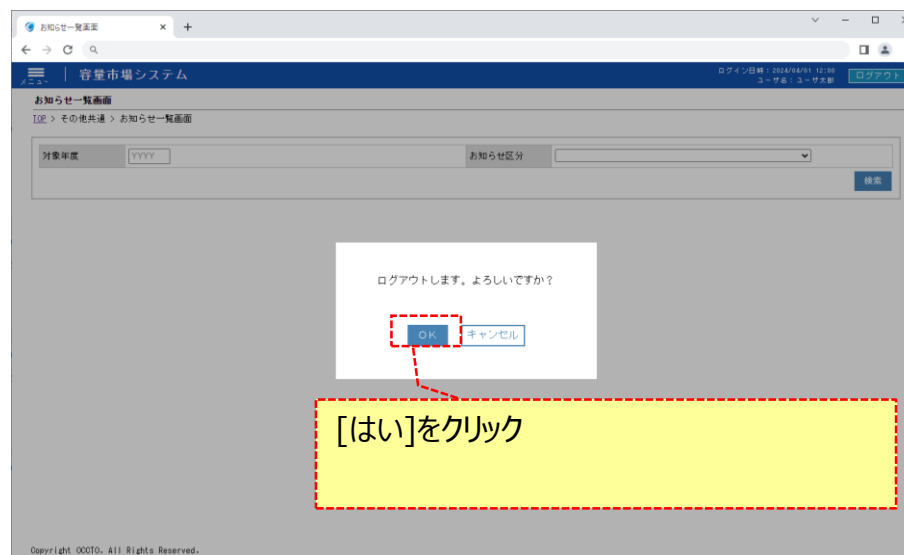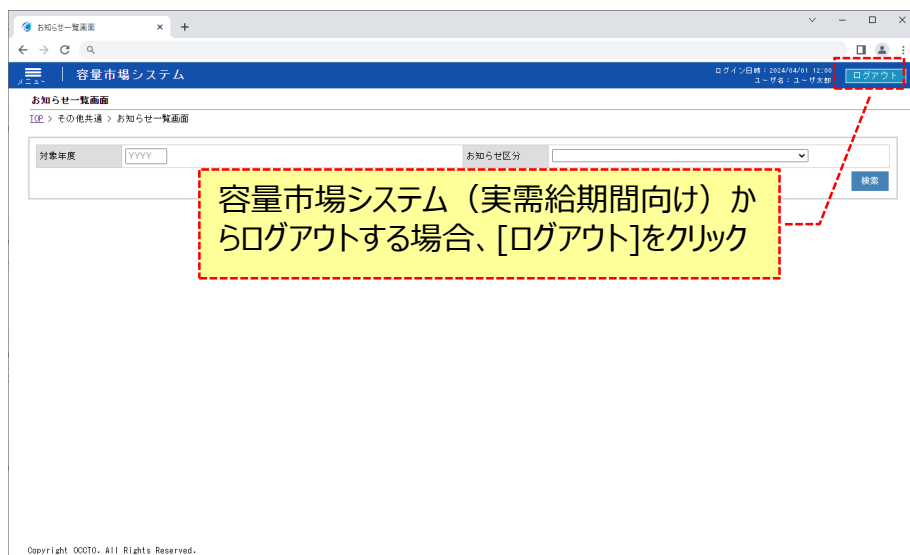

(1) ログアウト手順


- ③ ログアウト完了です。
ログアウト後はブラウザを閉じることを推奨します。(しばらくして再度ログインするとセッションタイムアウト画面に遷移することがあるため。)

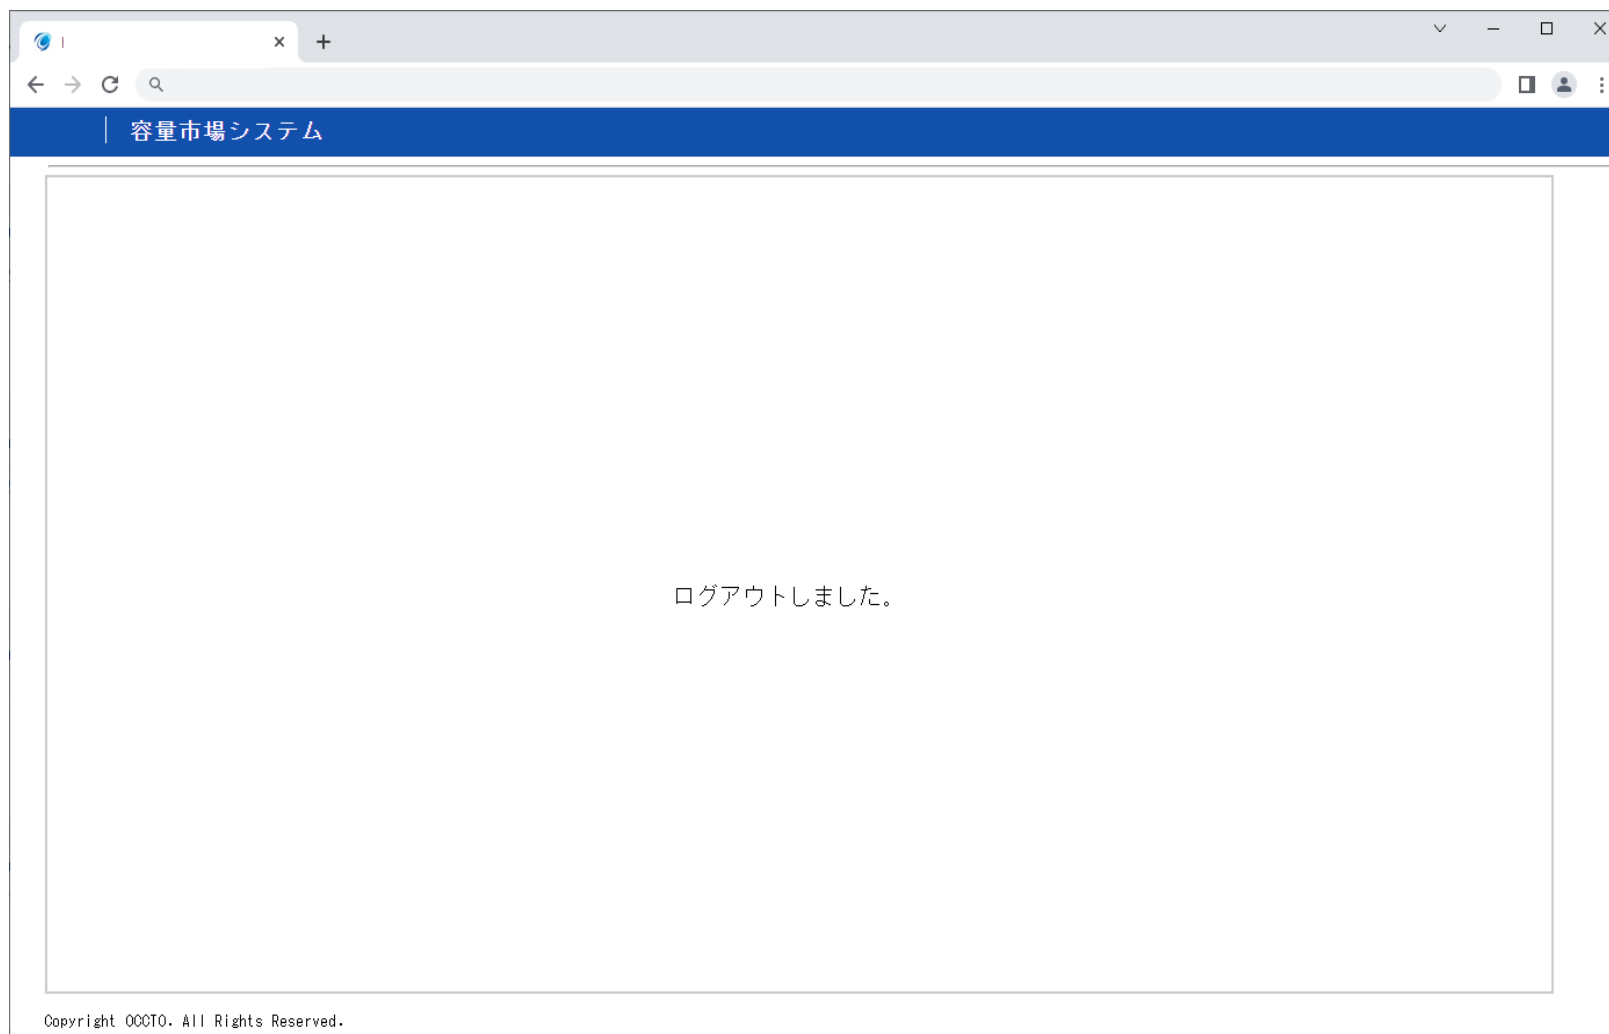

(1) システムエラー画面

容量市場システム（実需給期間向け）にて、システムまたはアプリケーションエラーが発生した場合に表示されます。


メニューバーより画面を遷移していただくか、ログアウト処理を実施してください。

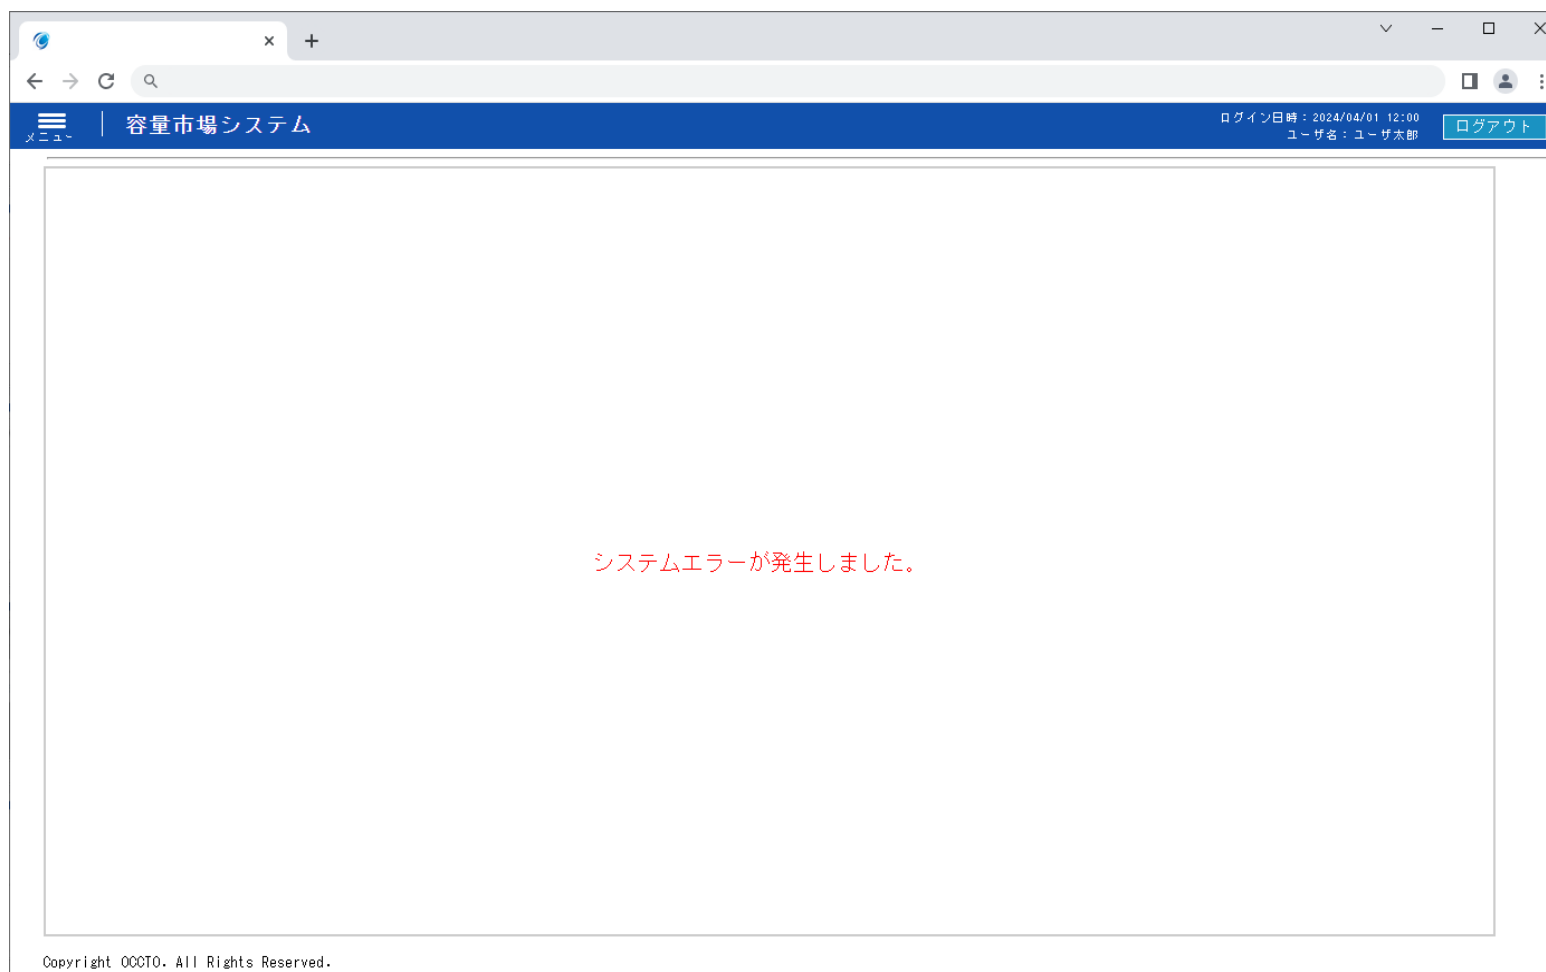

(2) メンテナンス画面


容量市場システム（実需給期間向け）にて、システムメンテナンスを実施している場合に表示されます。

システムメンテナンスが終了した後、再度ログインしてください。

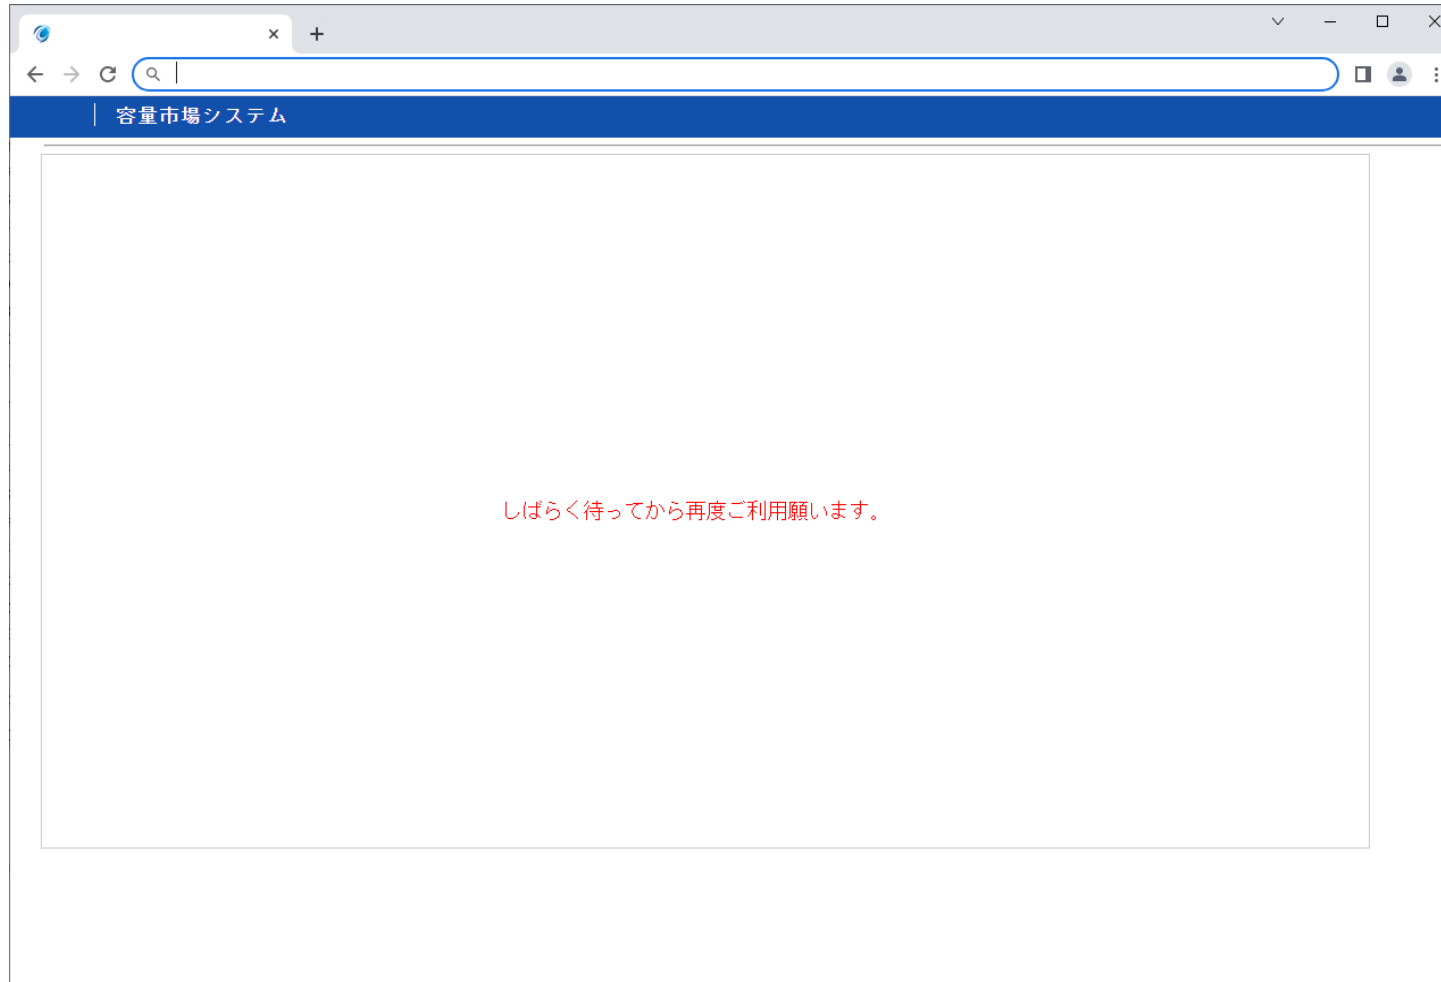

(3) セッションタイムアウトエラー画面


容量市場システム（実需給期間向け）にて、ログインユーザのセッションがタイムアウトした場合には表示されます。タイムアウト時間は30分です。
この画面が表示された場合は、再度ログインしてください。

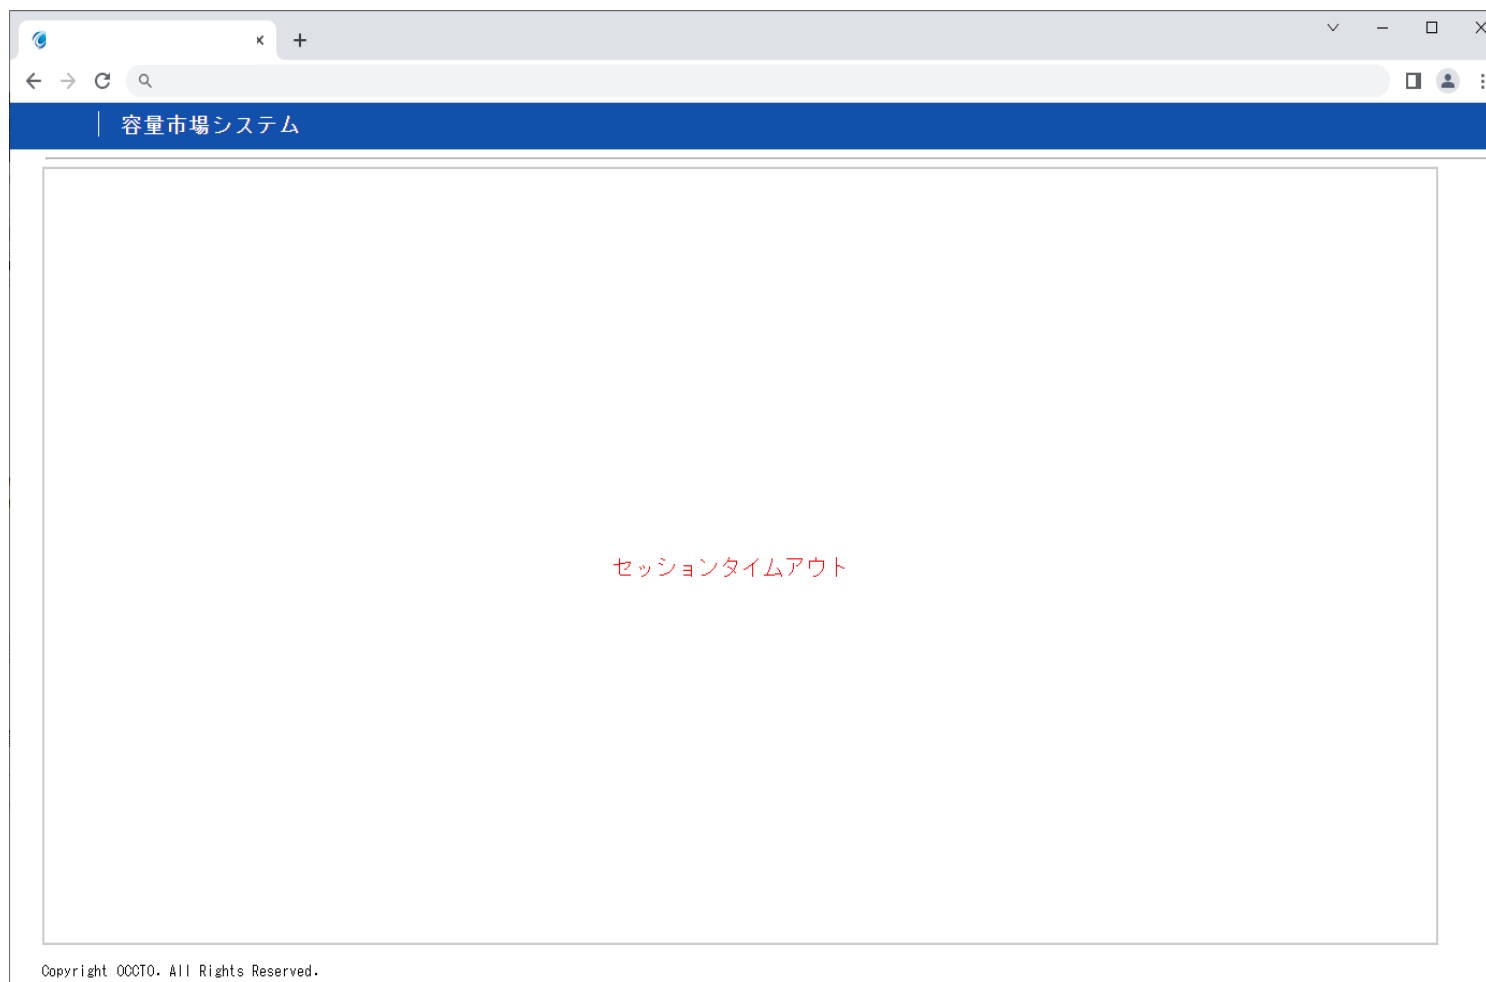

(4) 「再読み込み」「戻る」は使用できない旨のエラー画面

容量市場システム（実需給期間向け）にて、ブラウザの「再読み込み」、「戻る」を使用すると下記の画面またはシステムエラー画面が表示されることがあります。システム上、「再読み込み」、「戻る」ボタンの使用は推奨しておりませんので、使用をお控えください。

また誤って使用し、下記の画面が表示された場合は、以降の画面がうまく遷移しないことがありますので、ブラウザを閉じてください。

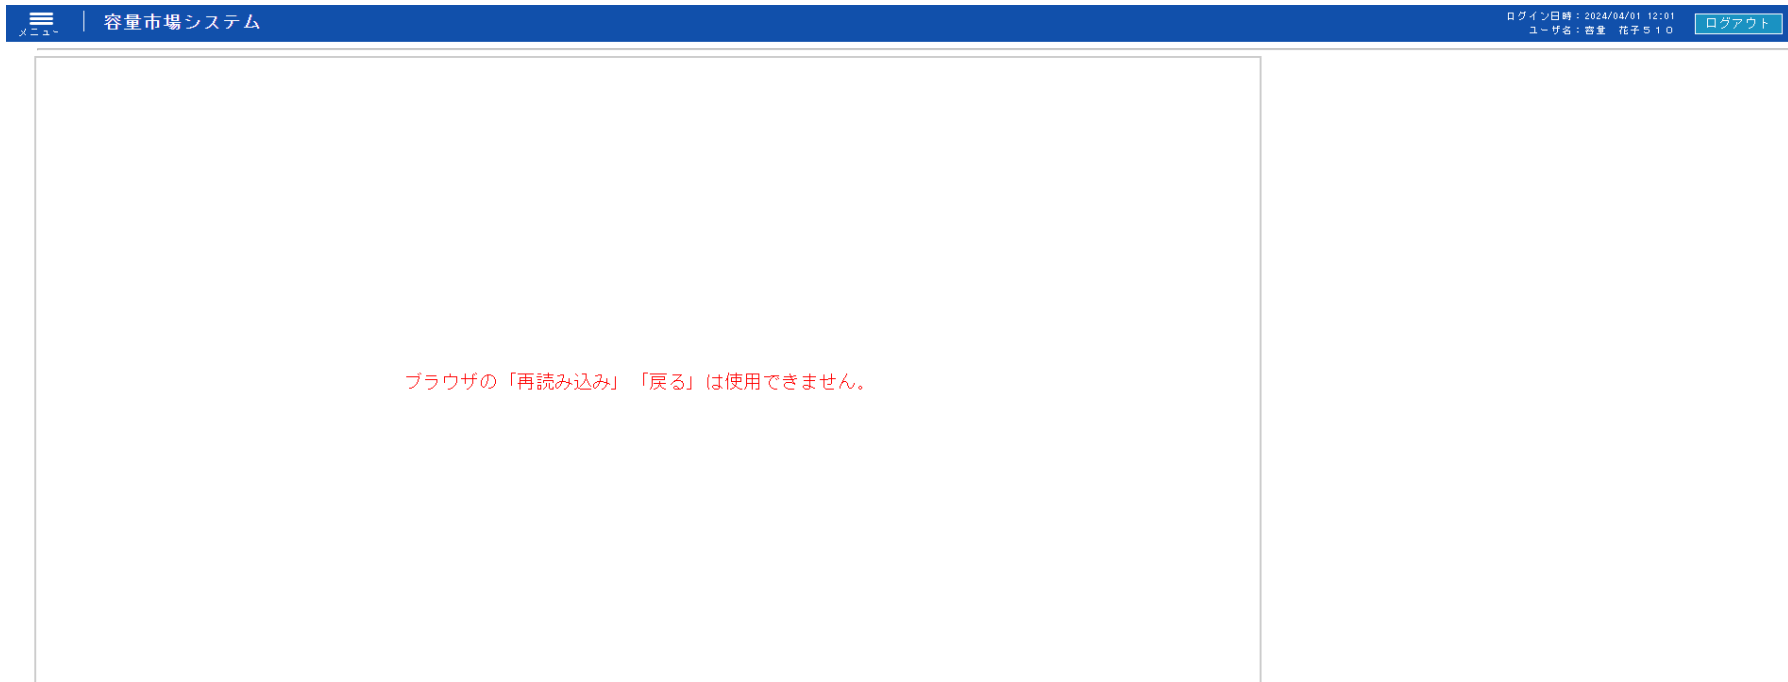

(1) 拡大・縮小操作について

各画面のテキストボックスの表示について、ブラウザの拡大・縮小率を100%以外に変更した場合、隣接している項目の表示に被ってしまい途中で切れ、表示できない場合があります。

メニュー | **容量市場システム** ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 容量 花子 510 ログアウト

コメント

事業者記入欄

広域機関記入欄

広域機関記入欄 (内部用)

添付資料

編集開始

キャンセル

更新

編集開始

キャンセル

更新

(2) 戻るボタン・再表示ボタンについて

ブラウザの戻るボタン・再表示ボタンを使用すると、画面が正しく表示されません。

一つ前の画面に戻る場合は、システムの戻るボタンを使用するか、パンくずリストを選択する、または左上のプルダウンを使用してください。

The screenshot shows a web browser window with the following elements and annotations:

- Browser Address Bar:** Contains navigation buttons (back, forward, refresh) and a search bar. A red dashed box highlights the back and forward buttons, with a yellow callout box containing the text "戻るボタン・再表示ボタンは使用しない" (Do not use the back/refresh buttons).
- Page Header:** Displays "容量市場システム" (Capacity Market System) and a "ログアウト" (Logout) button. The login date is shown as "ログイン日時: 2024/04/01 12:00" and the user name as "ユーザー名: ユーザ太郎".
- Breadcrumbs:** A path "TOP > その他共通 > お知らせ一覧画面" is shown. A red dashed box highlights the "お知らせ一覧画面" link, with a yellow callout box containing the text "パンくずリストを使用する" (Use the breadcrumb list).
- Search Form:** Includes a text input for "対象年度" (Target Year) with "YYYY" as a placeholder, a dropdown menu for "お知らせ区分" (Notice Category), and a "検索" (Search) button.
- Footer:** Contains the text "Copyright OCCTO. All Rights Reserved."

6章 操作画面について

操作画面は、以下で構成されています。

The screenshot shows a web browser window with the following components highlighted by red dashed boxes and yellow callouts:

- メニューバー** (Menu Bar): Located at the top left, containing a hamburger menu icon and the text '容量市場システム'.
- ヘッダ** (Header): A blue bar at the top right containing the login time 'ログイン日時: 2024/04/01 12:00', the user name 'ユーザ名: ユーザ太郎', and a 'ログアウト' button.
- 画面名** (Page Name): The text '容量停止計画確認・変更画面' located below the header.
- パンくずリスト** (Breadcrumb List): The path 'TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面' located below the page name.
- メッセージ表示領域** (Message Display Area): A red dashed box containing the instruction '作業終了日時には作業開始日時より大きい値を指定してください。' (Please specify a value greater than the start time for the completion time).

The main content area contains a search form with the following fields:

- 実需給年度: 2024
- 計画提出事業者コード: 0931
- 計画提出事業者名: パターン093-1
- 容量停止計画ID: [Input field with hint '半角英数字10桁']
- 計画提出日: [Input field 'YYYY/MM/DD'] ~ [Input field 'YYYY/MM/DD']
- 電源等識別番号: [Input field with hint '半角英数字10桁']
- 電源等の名称: [Input field with hint '50文字以内']
- 枝番: [Input field with hint '数字4桁以内']
- 容量停止期間: [Input field 'YYYY/MM/DD'] ~ [Input field 'YYYY/MM/DD']
- 容量停止計画区分: 容量停止計画 (広域提出) 容量停止計画 (事業者提出)

A '検索' (Search) button is located at the bottom right of the form.

Below the form is a table titled '容量停止計画 (最新)' (Capacity Stop Plan (Latest)).

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画 (広域提出)	1202400003	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画 (広域提出)	1202400004	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画 (広域提出)	1202400005	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画 (広域提出)	1202400006	2024101802	パターン018-02	-	-	0100001111223
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画 (広域提出)	1202400007	2024101802	パターン018-02	-	-	0100001111223
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画 (広域提出)	1202400008	2024101802	パターン018-02	-	-	0100001111223
2024	2024/04/25 14:00	容量停止計画 (事業者提出)	A240000017	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223
2024	2024/04/25 14:00	容量停止計画 (事業者提出)	A240000018	2024101802	パターン018-02	-	-	0100001111223
2024	2024/08/30 15:17	容量停止計画 (広域提出)	A240000019	2024101701	パターン017-01	-	-	0100001111223
2024	2024/08/30 15:17	容量停止計画 (広域提出)	A240000020	2024101702	パターン017-02	-	-	0100001111223
2024	2024/04/25 14:12	容量停止計画 (広域提出)	A240000029	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223
2024	2024/04/25 14:12	容量停止計画 (広域提出)	A240000030	2024101802	パターン018-02	-	-	0100001111223

検索前の検索画面は、以下で構成されています。

The screenshot shows a web browser window with the URL "容量停止計画一覧画面" (Capacity Curtailment Plan List Page). The page title is "容量市場システム" (Capacity Market System). The user is logged in as "ユーザ名: ユーザ太郎" (User Name: User Taro) at "2024/04/01 12:00". The page content includes a search form with the following fields and annotations:

- 実需給年度*** (Actual Demand Supply Year): 2024. Annotation: 必須項目は「*」 (Required item is '*').
- 容量停止計画ID** (Capacity Curtailment Plan ID): n11. Annotation: 容量停止計画IDは10文字で入力してください。 (Capacity curtailment plan ID must be 10 characters).
- 計画提出事業者コード** (Plan Submission Operator Code): 0931. Annotation: 入力項目についてプレースホルダーを記載 (Placeholder provided for input items).
- 計画提出日** (Plan Submission Date): YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD. Annotation: 直接入力、カレンダーからの日付指定の両方可 (Both direct input and date selection from calendar are possible).
- 電源等識別番号** (Power Source Identification Number): 半角英数字10桁 (Alphanumeric 10 characters).
- 電源案の名称** (Power Source Name): (空欄) (Empty).
- 枝番** (Branch Number): 数字4桁以内 (Within 4 digits).
- 容量停止期間** (Capacity Curtailment Period): YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD. Annotation: 入力チェックによるエラーメッセージ (Error message due to input check).
- 最新回次切替** (Latest Issue Switch): 最新回次のみ表示 (Display only the latest issue).
- 検索ボタン** (Search Button): 検索 (Search).

Additional annotations include "フッタ" (Footer) pointing to the copyright notice and "検索ボタン" (Search Button) pointing to the search button.

検索後の検索画面は、以下で構成されています。

容量停止計画一覧画面

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: ユーザ太郎

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度* 2024 計画提出事業者コード 0931 計画提出事業者名

容量停止計画ID 1202400003 計画提出日 YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

電源等識別番号 半角英数字10桁 電源等の名称 50文字以内 枝番 数字4桁以内

容量停止期間 YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD 容量停止計画区分 容量停止計画（広域提出） 容量停止計画（事業者提出）

最新回次切替 最新回次のみ表示

検索結果

検索

容量停止計画一覧

「△▽」のマークがある項目はソート可能

実需給年度	計画提出事業者コード	計画提出事業者名	容量停止計画ID	回次	計画提出日時	メール送信日時	容量停止計画区分	電源等識別番号	電源等の名称
2024	0931	パターン093-1	1202400003	3	2023/06/20 14:42	2023/06/20 14:58	容量停止計画（広域提出）	2024101801	パターン018-01

1-1件 (全1件)

先頭ページへ遷移

前ページへ遷移

次ページへ遷移

最終ページへ遷移

一覧出力

一覧の表示件数は、基本的に1ページ100件

ページ数を直接入力可

各項目の幅は変更可
※縦スクロールのない一覧に限る

検索結果をCSVで出力

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

最新回次のみ表示の扱いについて

最新の検索結果対象のみを表示する機能です。
全画面、デフォルトでチェックボックスONとなっています。

広域機関の操作状況により、最新の対象が事業者に表示されないことがあります。（広域機関の承認をもって、事業者に開示するため）

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: ユーザ太郎

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度*	2024	計画提出事業者コード	0931	計画提出事業者名	
容量停止計画ID	1202400003	計画提出日	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD		
電源等識別番号	半角英数字10桁	電源等の名称	50文字以内	枝番	数字4桁以内
容量停止期間	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画（広域提出） <input type="checkbox"/> 容量停止計画（事業者提出）		
最新回次切替	<input checked="" type="checkbox"/> 最新回次のみ表示				

検索

容量停止計画一覧

実需給年度	計画提出事業者コード	計画提出事業者名	容量停止計画ID	回次	計画提出日時	メール送信日時	容量停止計画区分	電源等識別番号	電源等の名称
2024	0931	パターン093-1	1202400003	3	2023/06/20 14:42	2023/06/20 14:58	容量停止計画（広域提出）	2024101801	パターン018-01

1-1件 (全1件)

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ 最後まで>>

一覧出力

(1) 画面へのファイル添付手順

- ① 同じ名前のファイルを添付することは不可能です。
ファイルサイズが0KBもしくは20MBを超えるファイルは添付できません。
添付ファイルできるファイル数は、最大50件で、登録順の降順に表示されます。

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							
2024	-	-	-							

添付資料

アップロードするファイルを選択してください

ファイル選択 アップロード

①ファイル選択をクリックし、ファイルを選択

②アップロードをクリック

戻る

容量市場システム

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備
2024	2024/06/04 16:31	容量停止計画(事...	A24000073	2024101802	パターン018-02	-	-	01000011122334400001		
2024	2024/06/04 16:31	容量停止計画(事...	A24000074	2024101802	パターン018-02	-	-	01000011122334400001		
2024	2024/06/04 16:31	容量停止計画(事...	A24000075	2024101802	パターン018-02	-	-	01000011122334400001		

1-18件 (全18件)

編集開始 キャンセル 更新

追加情報入力欄

アップロード処理を実行します。よろしいですか?

OK キャンセル

添付資料

test.txt ファイル選択 アップロード

戻る

(1) 画面へのファイル添付手順

容量市場システム ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電力広域事業部0931管理 [ログアウト](#)

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画画面 > **④メッセージに「アップロード処理が実行しました。」と表示**

アップロード処理を実行しました。

実需給年度	2024	計画提出事業者コード	0931	計画提出事業者名	パターン093-1
容量停止計画ID	<input type="text" value="半角英数字10桁"/>	計画提出日	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>		
電源等識別番号	<input type="text" value="半角英数字10桁"/>	電源等の名称	<input type="text" value="50文字以内"/>	枝番	<input type="text" value="数字4桁以内"/>
容量停止期間	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画（広域提出） <input type="checkbox"/> 容量停止計画（事業者提出）		

[検索](#)

容量停止計画（最新）

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画（広域提出）	1202400003	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223344000001	1 / 3
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画（広域提出）	1202400004	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223344000001	2 / 3
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画（広域提出）	1202400005	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223344000001	3 / 3
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画（広域提出）	1202400006	2024101802	パターン018-02	-	-	0100001111223344000001	1 / 3
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画（広域提出）	1202400007	2024101802	パターン018-02	-	-	0100001111223344000001	2 / 3
2024	2023/06/20 14:42	容量停止計画（広域提出）	1202400008	2024101802	パターン018-02	-	-	0100001111223344000001	3 / 3
2024	2024/04/25 14:00	容量停止計画（事業者提...	A24000017	2024101801	パターン018-01	-	-	0100001111223344000001	1 / 3

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[編集開始](#) [キャンセル](#) [表示](#) [実行](#)

添付資料

アップロードするファイルを選択してください [ファイル選択](#) [アップロード](#)

[test.txt](#) 1.000 Byte

[すべて表示](#)

(1) 入力禁止文字

以下に示す文字は、アップロードするファイルのファイル名や、各画面の入力項目へ設定できない場合があります。

入力禁止文字は、以下のとおりです。

【アップロードファイルのファイル名、各画面の入力項目のいずれも入力禁止】

- ・Unicode 0x0000~0x0009,0x000B~0x000C,0x000E~0x001F,0x007Fに該当する制御文字
例) NullやTABなど。
- ・Unicode 0x301D (ゝ),0x301F (ゝ)
引用符 (“) 変換時に表示される環境依存文字。ノノカギやダブルミニユートなどと称される。

【アップロードファイルのファイル名のみ入力禁止】

- ・Unicode 0x000A (LF : 改行) ,0x000D (CR : 復帰)
- ・以下の表に該当する半角文字

#	文字	名称	備考 (別名称等)
1	SP	スペース	
2	!	感嘆符	
3	"	引用符	ダブルクォーテーション
4	#	番号記号	
5	\$	ドル記号	
6	%	パーセント	
7	&	アンパサンド	
8	'	アポストロフィー	シングルクォーテーション
9	(左小括弧	
10)	右小括弧	
11	*	アスタリスク	アスタリスク
12	+	正符号	
13	,	コンマ	カンマ
14	/	斜線	スラッシュ
15	:	コロン	

#	文字	名称	備考 (別名称等)
16	;	セミコロン	
17	<	不等号 (より小)	
18	=	等号	
19	>	不等号 (より大)	
20	?	疑問符	
21	@	単価記号	アットマーク
22	[左大括弧	
23	¥	円記号	
24]	右大括弧	
25	^	アクセント記号	キャレット
26	`	バッククォーテーション	逆クォート
27	{	左中括弧	
28		縦線	パイプライン
29	}	右中括弧	
30	~	チルダ	

(2) CSVファイルの特殊文字について

以下に示す文字は、アップロードするファイルで使用すると正常に登録できません。

特殊文字は、以下のとおりです。

【アップロードファイルのファイル内での入力禁止】

半角カンマ、半角ダブルクォーテーション (, や ”)

名称でカンマやダブルクォーテーションを使用したい場合は全角で代用ください

※データレコードをダブルクォーテーションで括弧するファイルについてはカンマのみ許容する

※ヘッダレコードに関しては全角のダブルクォーテーション「”」で括弧する必要があります

※ファイルの拡張子は【ファイル名.csv】のように小文字で作成してください（大文字で作成するとファイルが正常に登録されません）。

(3) CSVファイルの文字コードについて

誤った文字コードのCSVファイルをアップロードすると、ファイルを正常にアップロードできません。

規定されているファイル文字コードは、以下のとおりです。

【SJIS (MS932)】

※テキストエディタでCSVを作成、保存する場合は文字コードANSIを選択してください。


※UTF-8等のファイルをアップロードすると、登録結果がシステムエラーとなります。

(4) システムの稼働時間中にメンテナンス画面が表示される場合

システムの稼働時間は原則、平日9時00分～18時00分となっております。（稼働時間を変更する場合には別途連絡いたします。）

システムの稼働時間中に「しばらく待ってから再度ご利用願います。」と表示された場合には、お手数ですが以下の操作を実施した後に、再度アクセスできるかをお試しください。

- キャッシュのクリア
- ブラウザの再起動
- 端末の再起動

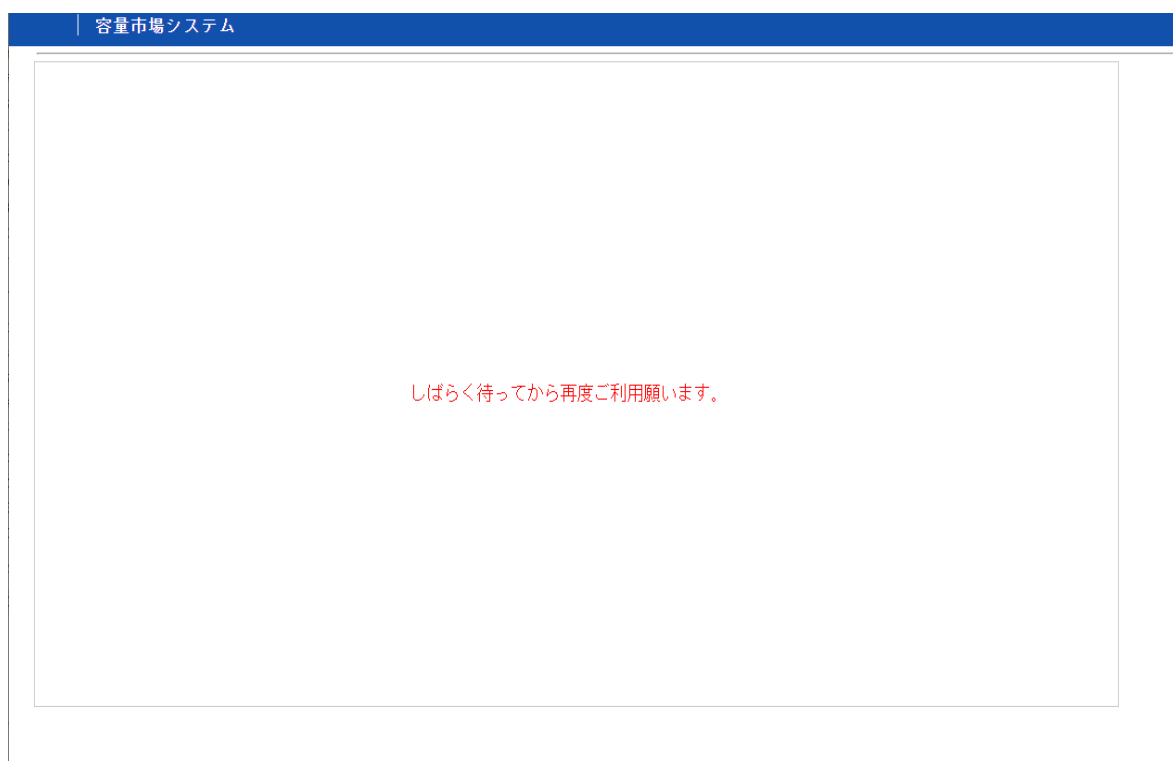

版数	変更日	変更内容	備考
第1版	2024/3/21	新規作成	