

## 週間・翌日連系線利用計画の「変更前」の値について（2016年6月以降分）

広域機関システムの連系線利用計画機能については段階的に運用開始しておりますが、このたび、週間計画（6月4日～6月17日分以降）における連系線利用計画の更新（策定）を開始いたします。

週間・翌日の連系線利用計画のご提出に際しては、変更前の値を下記の通りとし（混雑処理があればこれを反映の上）、ご提出いただきますようお願いいたします。

みなさまにご不便をお掛けいたしますことについてお詫びを申し上げますとともに、何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。


### 1. 週間・連系線利用計画の「変更前」の値

すでにご提出いただいた長期～月間連系線利用計画の値を広域機関システムに反映できていないため、変更前の値は以下の通りとなります。

#### ①5月31日提出（6月4日～6月17日分）

2016年2月19日時点<sup>1)</sup>で登録されていた年間利用計画値（2016年6月分以降）<sup>2)</sup>

2016年2月19日時点で登録されていた年間計画  
広域機関にて1日2断面をそのまま48コマ/日展開

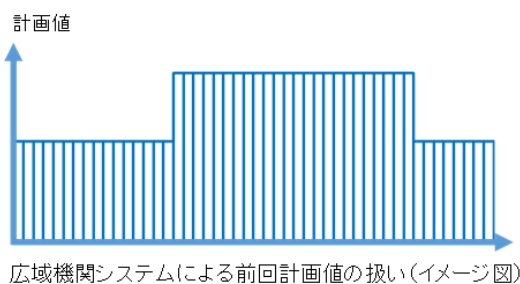


#### ②6月7日提出以降（6月11日分以降）

##### i) 第1週分


前週の週間利用計画（第2週）の更新後の値

前週の週間利用計画（第2週）の更新後の値

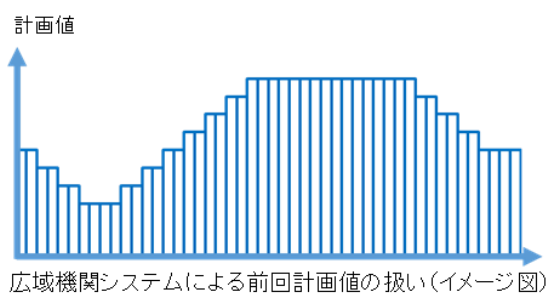

ii) 第2週分


2016年2月19日時点<sup>1)</sup>で登録されていた年間利用計画値(2016年6月分以降)<sup>2)</sup>

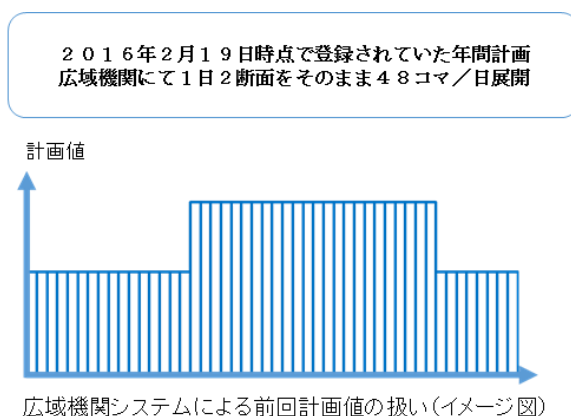

- 1) 広域機関システムへの切替えに伴い連系線利用計画変更及び新規容量登録の受付を停止した時点  
(2016年2月22日受付停止。2月20日、21日は土日のため、利用計画変更及び新規容量登録を行っていない)
- 2) 2015年3月15日に更新した年間利用計画に、2016年2月19日までの新規容量登録および連系線利用計画変更の反映を含んだもの

2. 翌日・連系線利用計画の「変更前」の値

6月3日提出(6月4日分以降)の変更前の値は、週間利用計画の更新後の値となります。

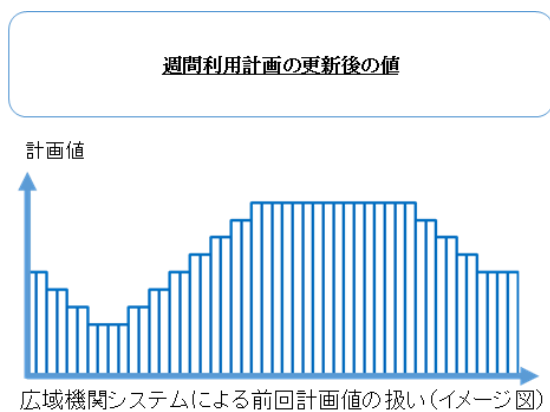

### 3. 「変更前」と「計画変更理由」の入力

#### (1) 計画値同時同量

- ・「変更前」は、空欄のまま提出いただけます。
- ・「計画変更理由」は、週間計画以降は入力必須項目です。変更前を空欄とした場合も入力が必要です。また、変更なしの場合も「変更なし」の入力が必要です。

#	時間帯	変更前 (kWh)*	変更後 (kWh)	増減 (kWh)*	計画変更理由
1	0:00~0:30				
...	...				
48	23:30~24:00				
49	日量*				

- 週間計画： 5月31日提出分, 6月7日以降提出分の第2週分  
 ⇒2016年2月19日時点で登録されていた年間利用計画値(2016年6月分以降)  
 6月7日以降提出分の第1週分  
 ⇒前週の週間利用計画(第2週)の更新後の値
- 翌日計画： 週間利用計画の更新後の値

#### (2) 実同時同量

- ・「変更前」は、入力必須項目です。
- ・「計画変更理由」は、週間計画以降は変更があった場合に入力必須となります。変更なしの場合は空白としてください。

計画変更理由コード

	年	月	週	日	時刻	変更前 (kWh)	変更後 (kWh)	増加 (kWh)	減少 (kWh)
1					0:00~0:30				
...					...				
48					23:30~24:00				
49	日量								

### 4. お問い合わせ先

- ・本件に関するお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。

電力広域的運営推進機関 運用部 連系線管理グループ

電話番号：03-6634-6694、6695、6696、6697

問い合わせ専用メール：keikaku-uketsuke@occto.or.jp

以上