

当日計画に対する計画間整合性チェックの 監視周期見直しについての補足説明

2019年6月
電力広域的運営推進機関


当日計画※に対する計画間整合性チェックの監視周期見直しについて

2018年度の広域機関システム改良に関するアンケートでご要望がございました「計画間整合性チェックの監視周期見直し」を実施し、監視周期を5分に変更いたします。

- 従来は、10分周期で定期的に監視し、当該周期内に整合性チェックが完了した場合に、チェック結果を通知
- 今後は、5分周期で定期的に監視し、当該周期内に整合性チェックが完了した場合に、チェック結果を通知

例) 17:00～17:05にチェック完了した分は、17:05（+ 処理時間）に通知

（他の計画提出や取引所約定によって計画の整合性状態が変化した場合も同様）

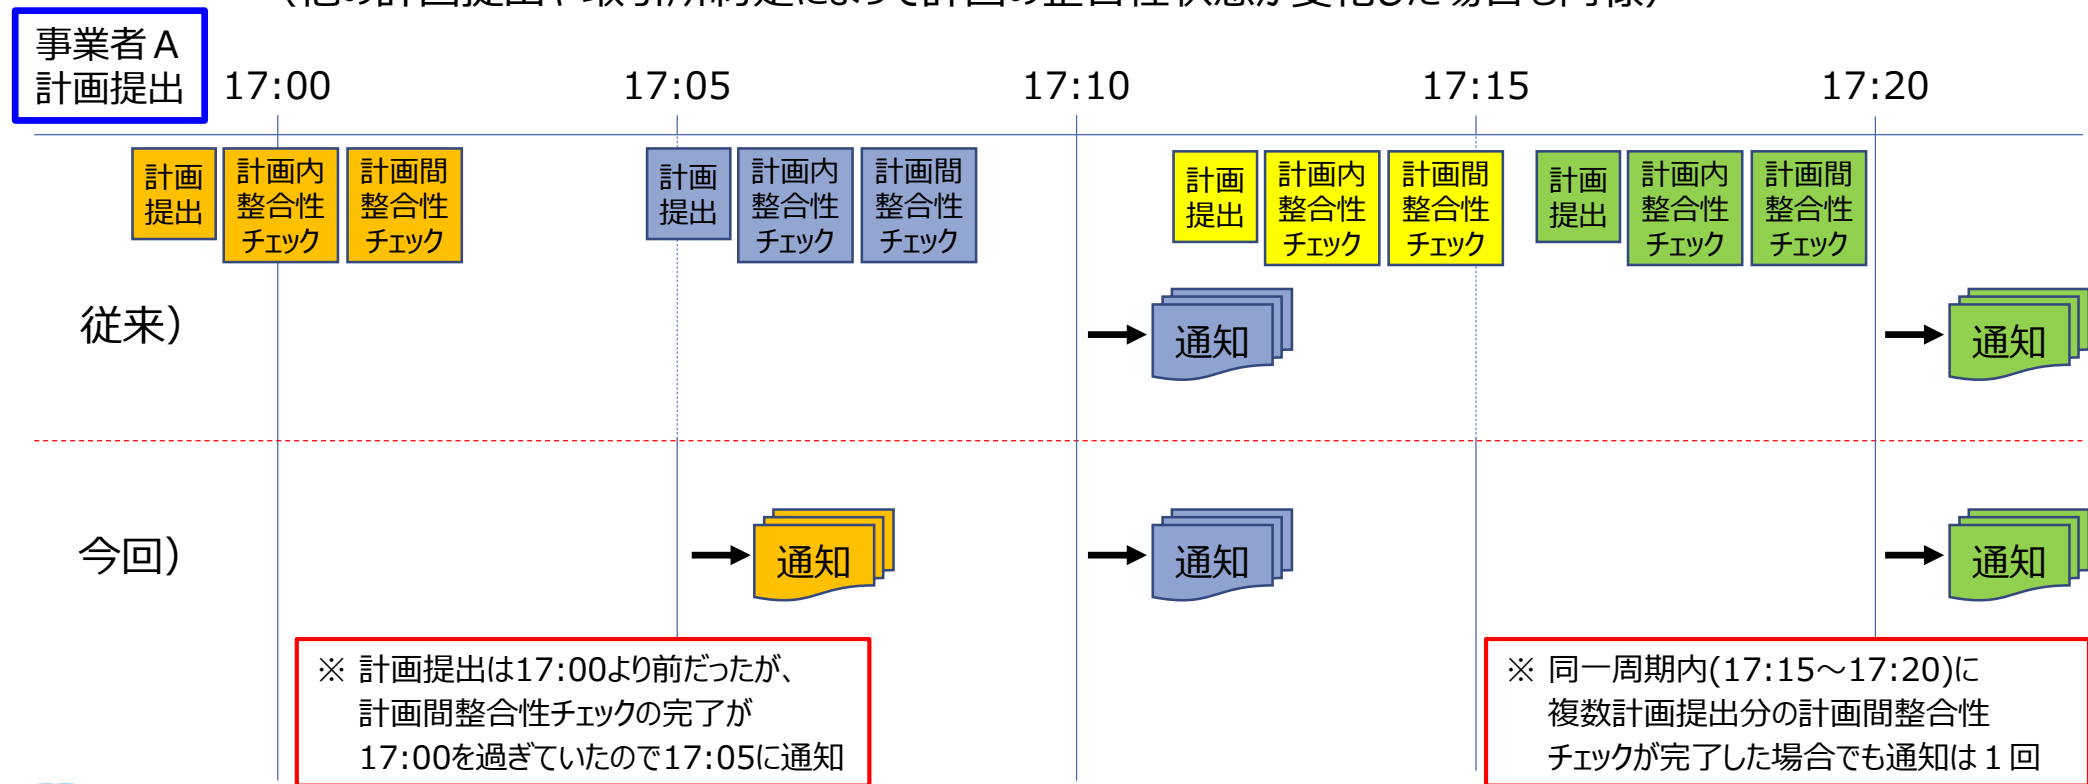

- ・広域機関システムとの連携に関する規格等

http://www.occto.or.jp/occtosystem/riyou/occtosys_renkei.html

発電計画等受領業務EDI共通規格(Ver.3A)

発電計画等受領業務ビジネスプロトコル通信手順および受信確認メッセージ標準規格(Ver.1.3)

発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格(計画値同時同量編)(Ver.3A)

需要抑制計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格(Ver.3A)

- ・広域機関システムでの計画提出計画作成・提出等

<https://www.occto.or.jp/occtosystem/keikaku/keikakuteishutsu.html>

発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格（計画値同時同量編）記載要領

需要抑制計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格記載要領

- ・計画提出に関するFAQとお問い合わせ

<https://www.occto.or.jp/occtosystem/FAQ/index.html>