


# kWhモニタリング（対象期間:3/4～3/31）の結果

- 3月末までの厳気象を想定した電力消費量に対して、kWh余力は14,112GWhとなる見込み。
- このkWh余力は、対象期間の平均電力消費量の5.9日分に相当。
- 3月末まで安定的に推移する見通しであるが、引き続き、大型電源の計画外停止や需要の増加などkWh余力への影響を注視していく。  
※ 例えば、大規模ベースロード電源（100万kW）が停止することで1,350GWh程度、太陽光、風力の出力が10%低下すると1,200GWh程度の余力減少が見込まれる（ともに60日間の停止または出力低下で換算）。

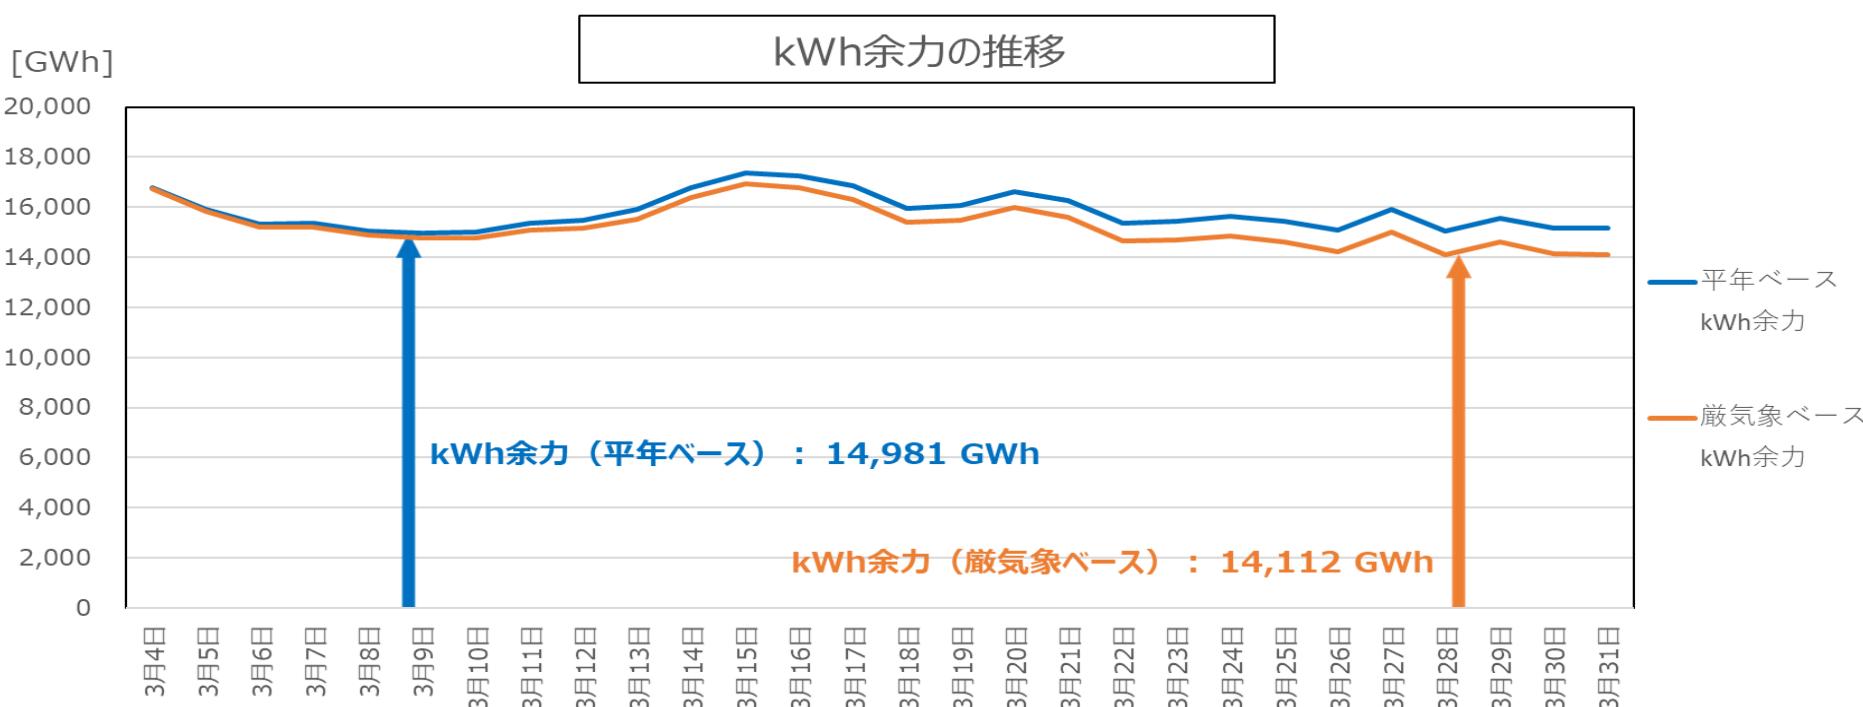


注1 kWh余力は対象期間中の最小値を示している

注2 昨年度実績は3月のデータを収集していないため記載がない

# kWhモニタリングの結果（これまでの結果との比較）

- 前回（第7回）と比べ、3月上旬のkWh余力が増加し、より安定的な水準で推移する見通し。
- 3月末まで、kWh余力は需給上問題となる水準ではないことが確認できた。これを踏まえ、2022年度冬季のkWhモニタリングは今回（第8回）で終了とする。

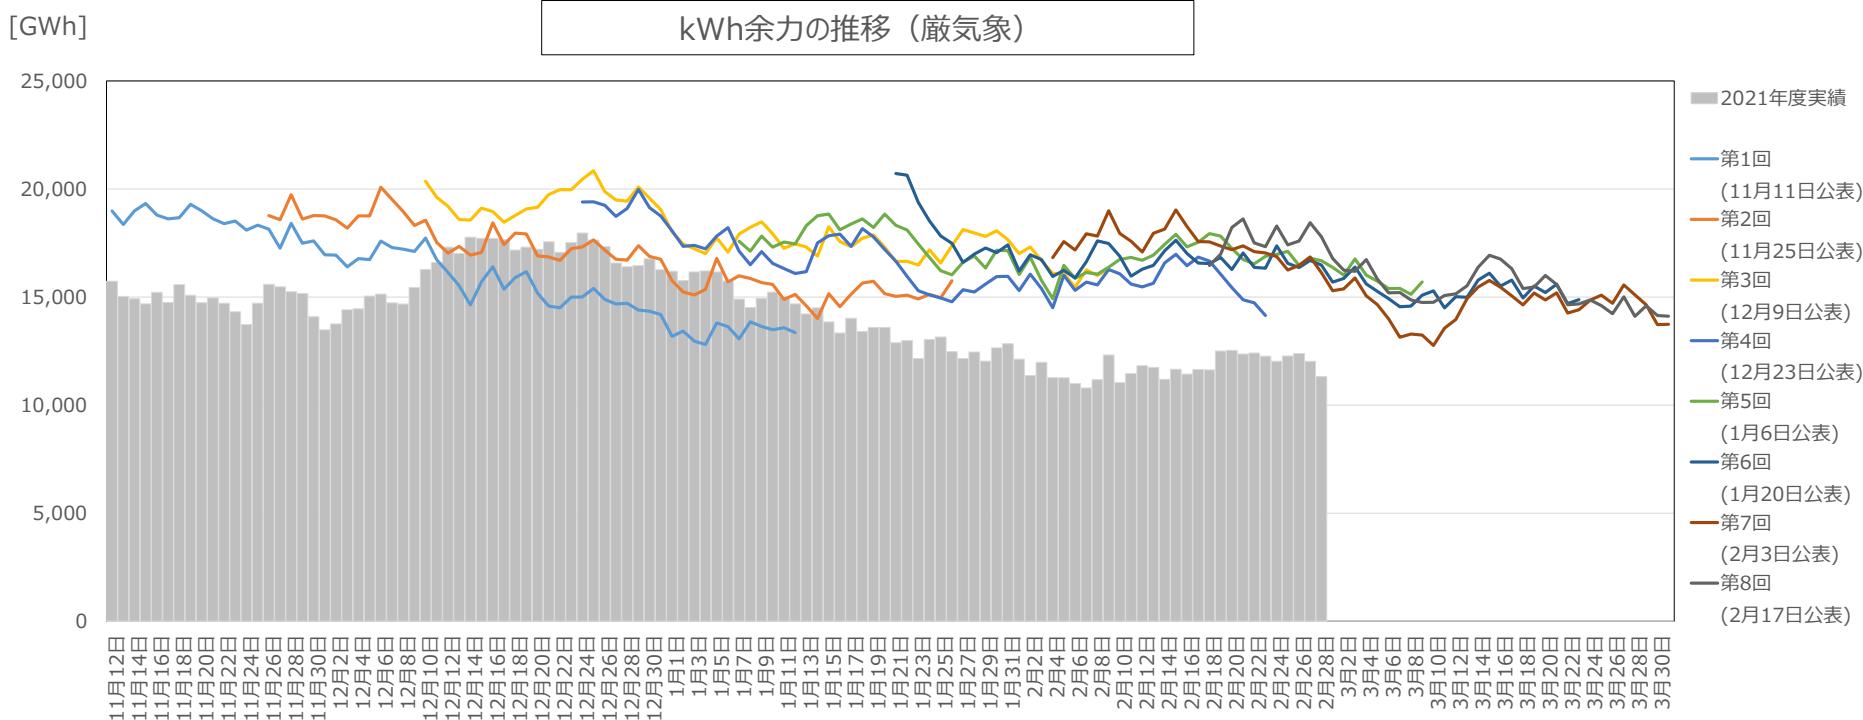


注：上記kWh余力の推移のうち、始めの2週間は気象予報を基にした需要を用いて算定したものであり、  
厳気象を想定した推移ではない（4スライド参照）

# 参考

## (参考) kWhモニタリングについて

- kWhモニタリングは2か月先の見通しとして燃料に基づくkWh供給力（石油・LNGを中心とした燃料在庫・調達量を電力量に換算したもの）を事業者から情報収集。これを用いて需要の変動に応じたkWh余力を算定公表するもの。
- 特に厳気象を想定したリスクシナリオを踏まえた見通しを示すことで発電事業者や小売電気事業者などに適正な供給力（kWh）確保や余力の管理を促すことを目的としている。
- なお、気象予報など一定の精度で想定が可能な2週間先については、kWh余力率管理として公表。


kWh余力率管理とKWhモニタリングにおける日別の余力推移（イメージ）

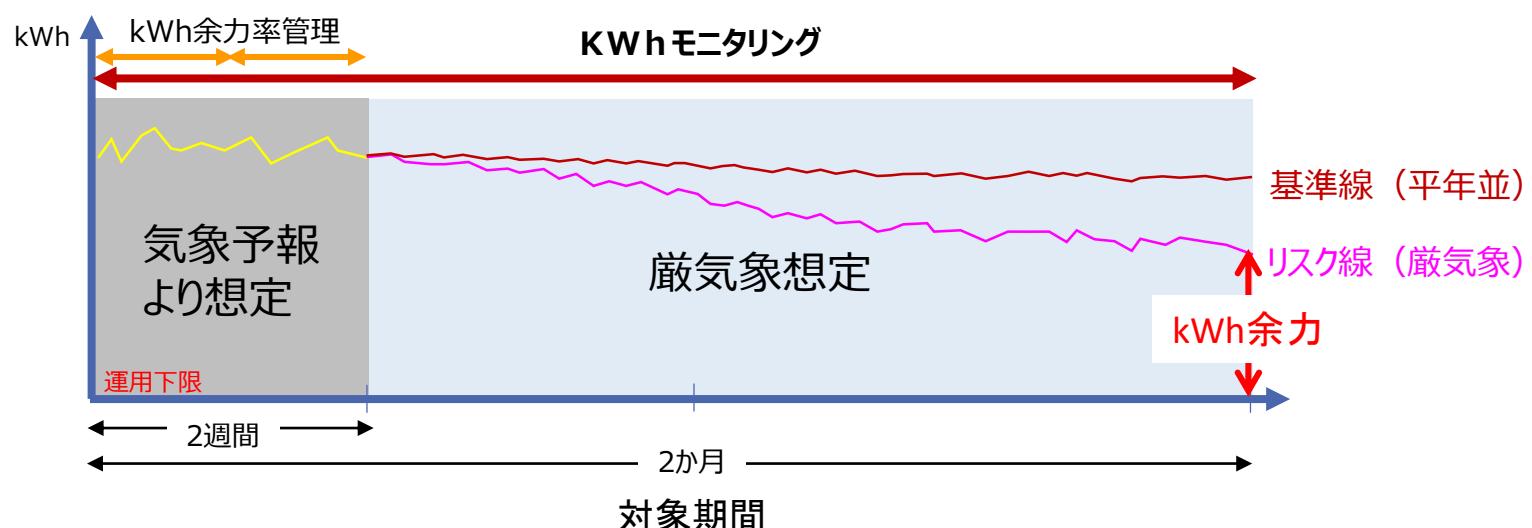

# (参考) kWh余力率管理及びkWhモニタリングの情報収集と算定方法

5

- kWh余力率管理及びkWhモニタリングは、①TSOの想定需要から、②電源Ⅲ・再エネなど調整電源以外の電源について発電計画値を控除し、③残余需要に対して調整電源の燃料消費を見込み、④発電可能な発電電力量（kWh余力）を算定。
- kWh余力率管理及びkWhモニタリングともに、同一の燃料在庫を用いてkWh余力を算定している。ただし、kWhモニタリングでは燃料在庫調達量は全て発電可能としてkWh余力を算定しているのに対し、kWh余力率管理は発電設備能力を考慮し増出力が可能な範囲の燃料在庫調達量をkWh余力として算定している。

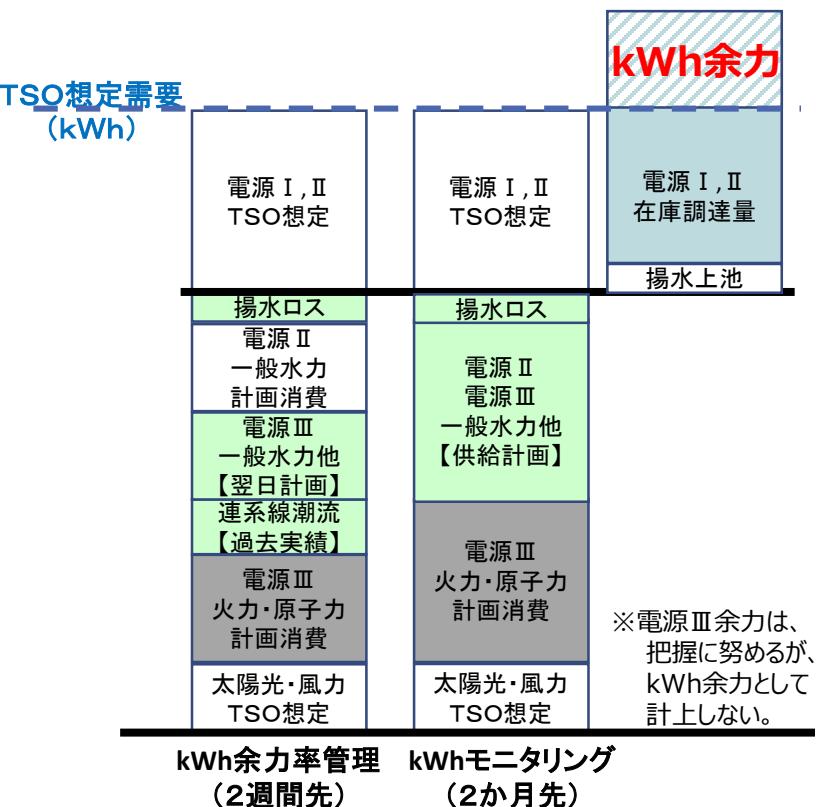

## B G

電源Ⅰ・Ⅱ 燃料調達・在庫

入力ファイル名:kWh情報入力表(調整電源)

## 一般送配電事業者

TSO想定需要

電源Ⅰ・Ⅱ一般水力(短期のみ)

太陽光・風力

入力ファイル名:kWh情報入力表(調整電源)

kWh余力

## 広域機関

電源ⅠⅡⅢ一般水力(短期はⅢのみ)

電源Ⅲその他(バイオマスなど)

連系線潮流(短期のみ)

揚水ロス

## 発電事業者(電源Ⅲ)

電源Ⅲ 火力・原子力

入力ファイル名:kWh情報入力表(電源Ⅲ)

# (参考) 用語の説明等

## <用語の説明>

kWh余力:

対象期間で最も余力が低下する日の燃料在庫で発電できる電力量。kWh余力の算定に用いる燃料在庫は、各事業者が運用下限(船の遅延などの適切なリスクを考慮)を控除したもの。北海道から九州までの合計値から算定。

基準線(平年並): 平年並(過去30年の平均気温)の想定需要に基づくkWh余力の推移。

リスク線(厳気象): 厳気象(エリア毎に過去10年間で月平均が最も低かった気温)の想定需要に基づくkWh余力の推移。

## 厳気象想定に用いた気温の平年差

		北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州
11月	厳気象年度	2016	2016	2016	2012	2012	2012	2013	2017	2012
	平年差(月間平均)	-2.8	-1.1	-0.7	-0.9	-0.9	-1.2	-0.6	-0.9	-1.1
12月	厳気象年度	2012	2014	2012	2012	2014	2012	2014	2017	2017
	平年差(月間平均)	-1.5	-1.7	-1.2	-1.7	-2.2	-2.0	-2.0	-1.6	-1.8
1月	厳気象年度	2012	2012	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	平年差(月間平均)	-1.4	-1.2	-0.3	-0.7	-0.9	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9
2月	厳気象年度	2017	2012	2021	2021	2017	2017	2021	2017	2021
	平年差(月間平均)	-1.0	-1.1	-0.8	-1.0	-1.2	-1.0	-1.4	-1.3	-1.5
3月	厳気象年度	2012	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	平年差(月間平均)	-0.4	0.2	-0.2	-0.3	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4