


- kWh余力率は、**第1週は21%、第2週は37%以上**を確保できる見通しであり、直ちに需給対策を実施する状況にはない。


※余力率が10%以上の時は小数点以下を切り捨てて表記しており、同一余力率でもブロック分けが異なる場合がある。

- 今回で夏季のkWh余力率管理は終了するが、冬季には再開し、引き続き確認を行っていく予定。

第1週（9月14日～9月20日）

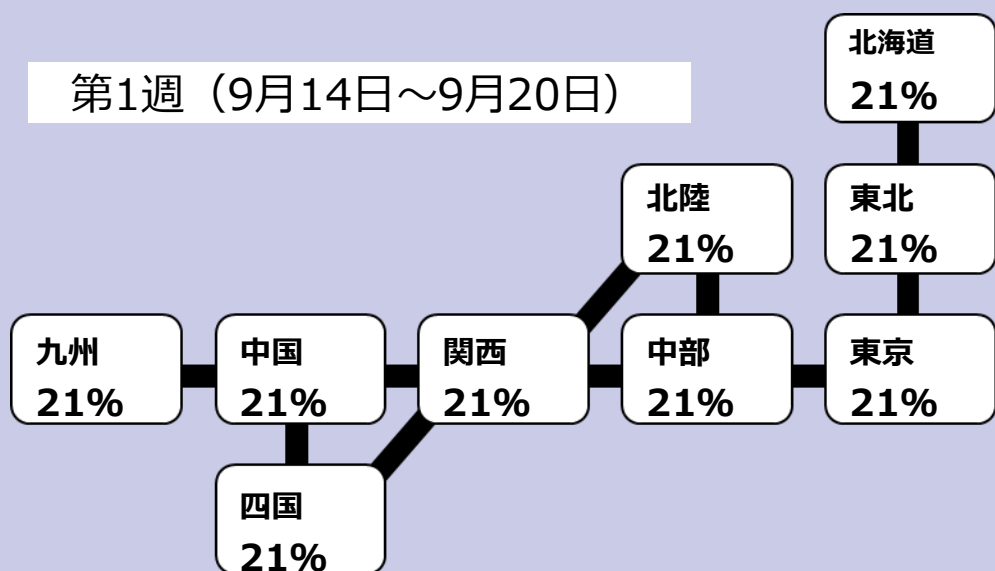

第2週（9月21日～9月27日）

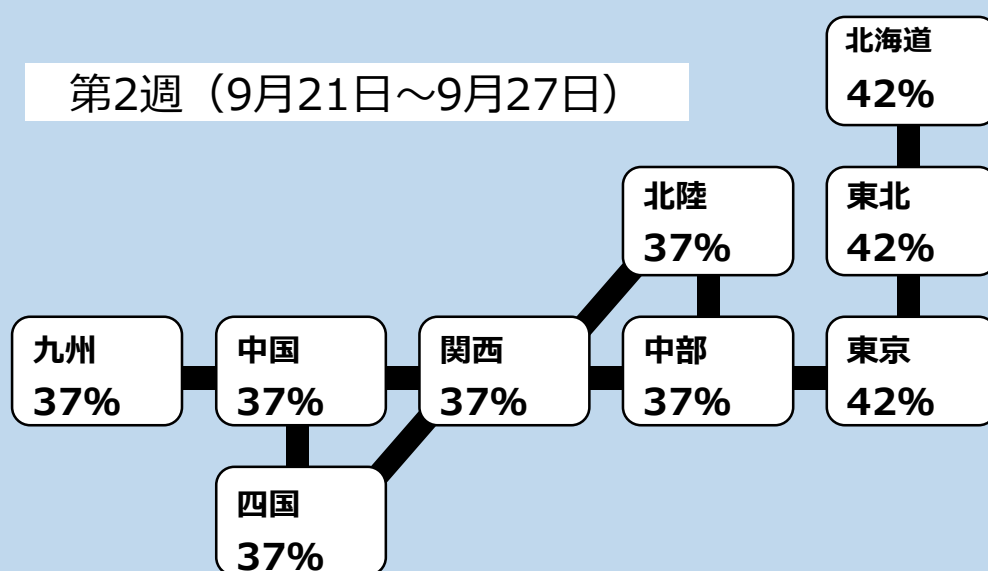

・ kWh余力率は連系線の空容量の範囲で、極力同一の余力率となる電力融通の実施を想定したものであり、空容量が十分にあれば、同一のkWh余力率となる。