

最小予備率					供給力提供準備通知				
11.9					なし				
前週比 +5.1 %					該当は 表1 部分				
該当は 表1 部分					該当は 表1 部分				

表 1 11/28(木)に公表した公式の週間広域予備率(%) 2024/11/28公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
12/2(月)	57.9	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	15.2	15.2	15.2	15.2
12/3(火)	61.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	15.2	15.2	21.4	21.4
12/4(水)	59.6	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	13.7	13.7	14.6	14.6
12/5(木)	58.6	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	11.9	11.9	16.1	16.1
12/6(金)	38.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	12.9	12.9	20.9	20.9

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2024/11/29広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
12/2(月)	109.4	53.9	61.9	53.9	53.9	53.9	22.2	25.4	25.4	25.4
12/3(火)	114.1	46.4	62.9	46.4	46.4	46.4	25.0	25.0	35.0	35.0
12/4(水)	111.6	43.3	54.0	43.3	43.3	43.3	22.9	22.9	24.8	26.6
12/5(木)	106.5	39.0	51.6	39.0	39.0	39.0	22.8	22.8	25.6	29.4
12/6(金)	92.3	42.9	52.0	42.9	42.9	42.9	25.1	25.1	31.6	31.6

kWモニタリング

第1号

対象日: 2024/12/2～12/6

発行: 2024/11/29

最大需要見込み (12/5 18時00分)

11,718 万kW

前週比+615 万kW


供給力見込み (12/4 18時00分)

13,926 万kW

前週比+892 万kW

図1 最大需要時の需要と供給力の推移 (週間計画と当日計画の比較)

2024/11/29更新

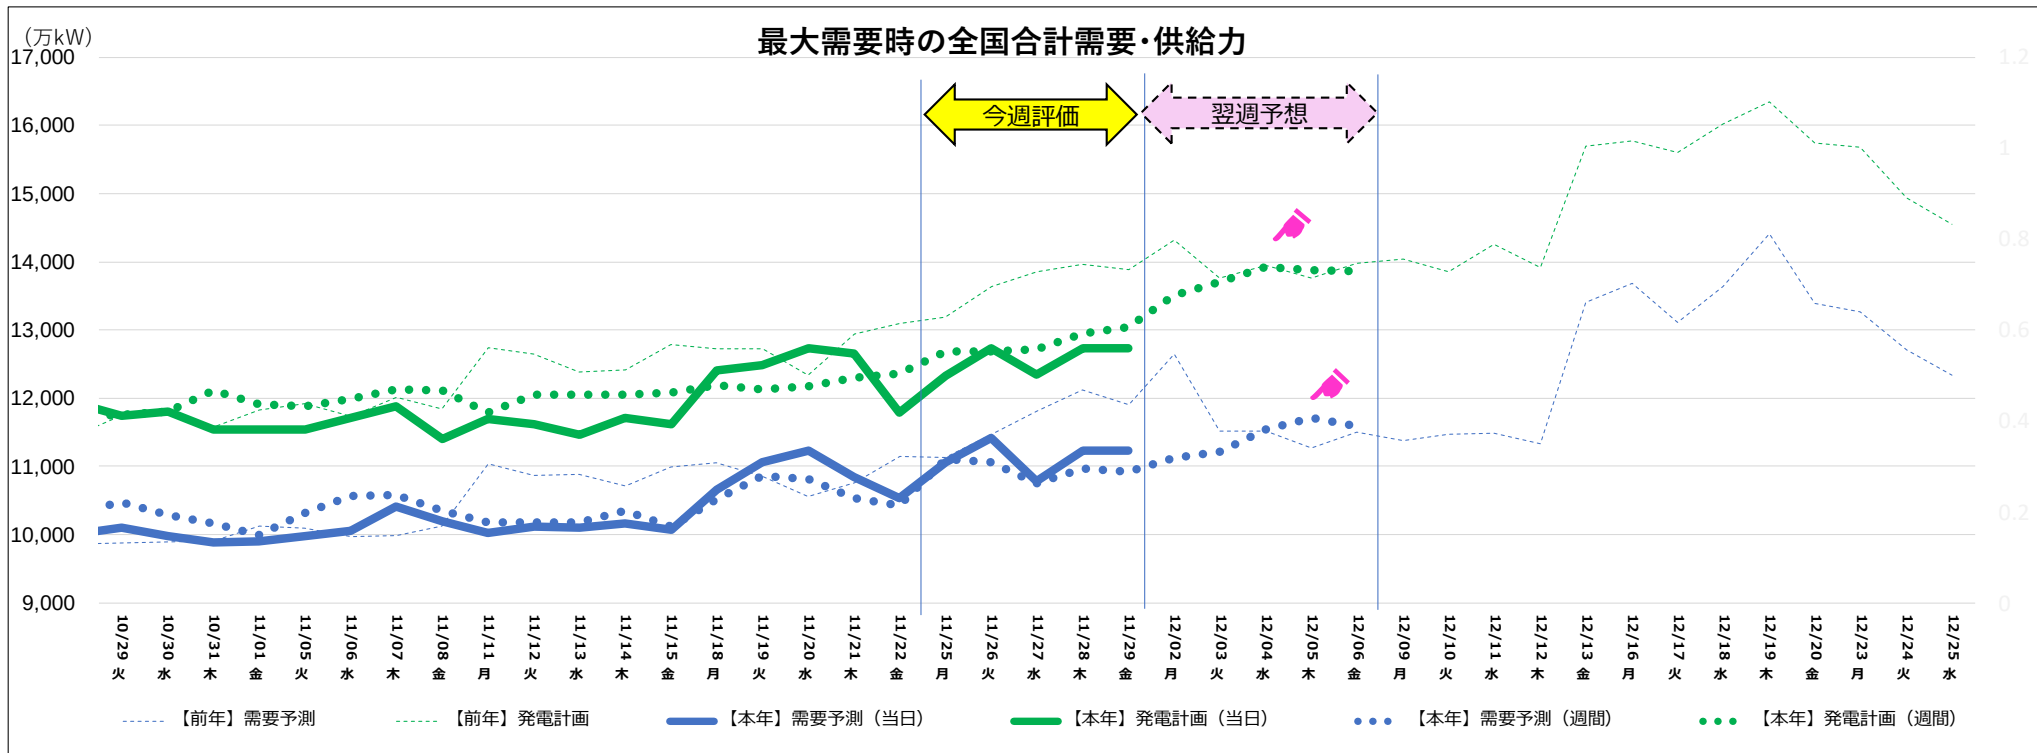

11/25～11/29の最大需要は週間計画段階で11/25に11,104万kWと想定していた。

11/25の当日計画の需要は11,062万kWで週間計画にくらべ▲42万kWとなった。

週間需要予測については概ね予測通りであった。

【注】 図1の需要と供給力は12月15日までは17:30を、12月16日以降は9:00を参照したものです。
詳細な根拠は、広域機関ホームページ([指定時刻について](#))をご覧ください。

kWモニタリング

第1号

対象日: 2024/12/2～12/6

発行: 2024/11/29


最小予備率の差異（週間と当日の差異）

+4.3 %

11/25 18時00分 東京

図2 最小予備率の推移（週間と当日の比較）

2024/11/29更新

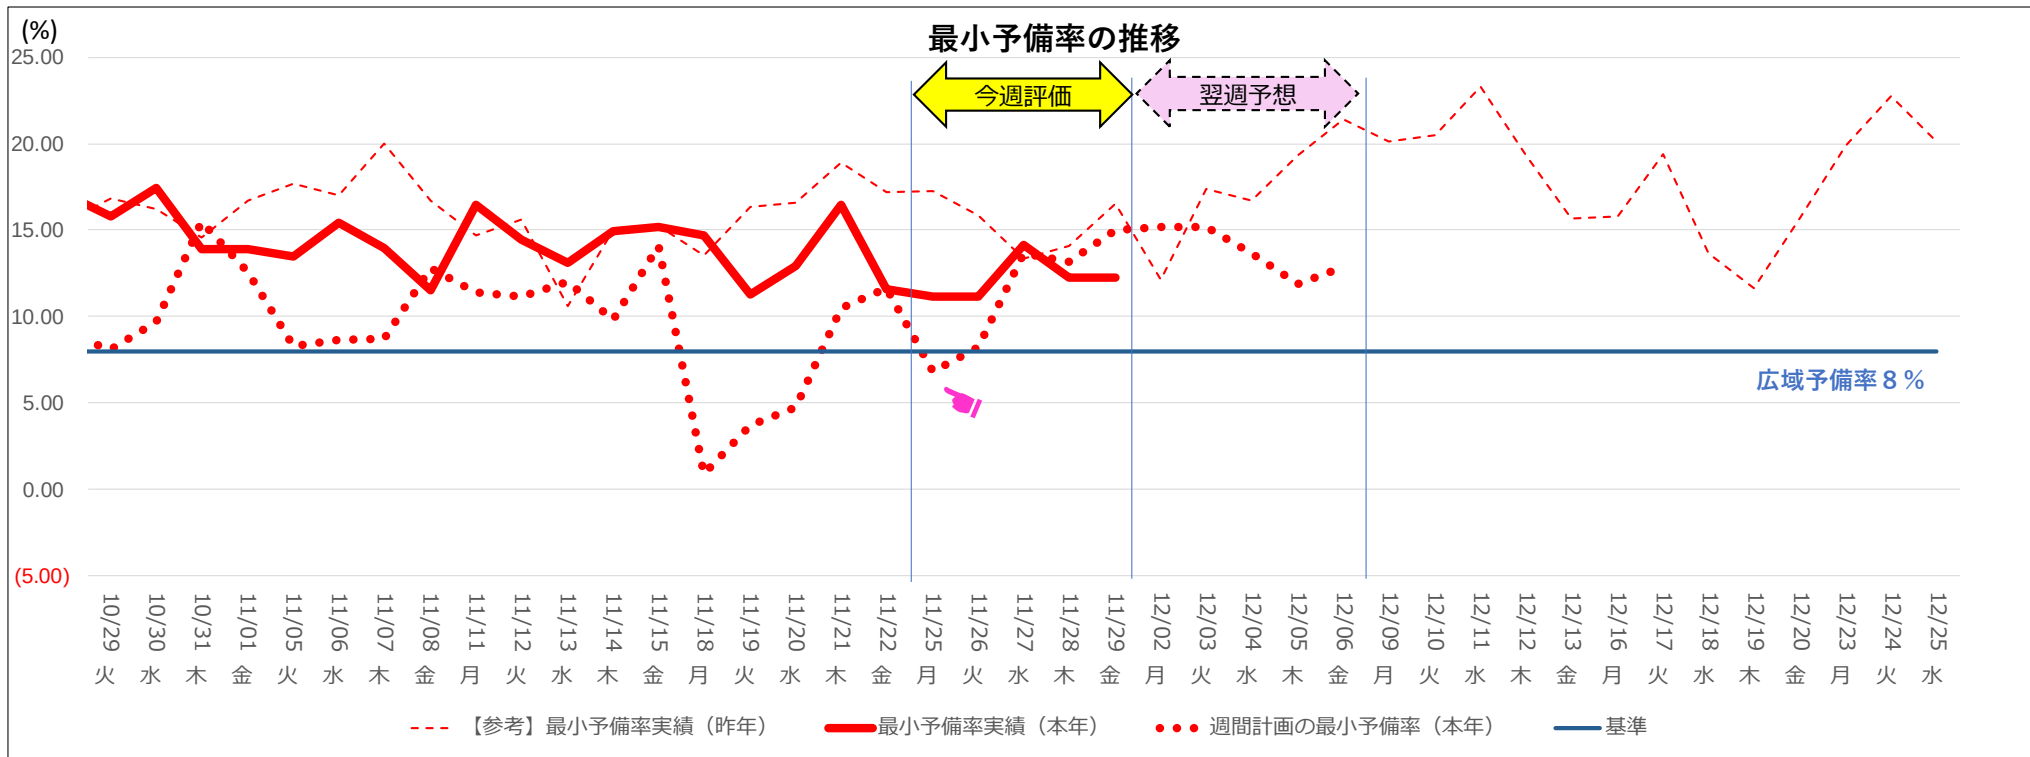

11/25～11/29の最小予備率は週間・翌々日計画段階で11/25に東京エリアで6.8%と想定していた。

11/25 当日18時の東京エリアの予備率は11.1%となり週間計画とくらべ +4.3%となった。

上記の差異は、供給力が十分に確保できたことで、広域予備率が改善した。