

最小予備率

9.1

前週比 ▲ 1.0 %
該当は 表1 部分

供給力提供準備通知

なし

該当は 表1 部分

表 1 12/12(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2024/12/12公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
12/16(月)	57.2	21.9	34.7	21.9	21.9	21.9	9.9	12.4	12.4	12.4
12/17(火)	58.7	22.5	34.3	22.5	22.5	22.5	9.2	11.7	11.7	11.7
12/18(水)	55.7	24.7	36.6	24.7	24.7	24.7	13.0	13.0	13.0	13.0
12/19(木)	58.8	25.0	33.0	25.0	25.0	25.0	9.1	9.1	9.1	9.1
12/20(金)	60.9	24.7	34.0	24.7	24.7	24.7	14.9	14.9	14.9	14.9

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2024/12/13広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
12/16(月)	126.3	32.5	53.1	32.5	32.5	32.5	15.5	23.4	23.4	24.9
12/17(火)	128.4	32.1	55.0	32.1	32.1	32.1	21.9	22.4	22.4	27.8
12/18(水)	124.1	34.1	61.9	34.1	34.1	34.1	24.8	24.8	24.8	25.2
12/19(木)	128.6	34.0	57.0	34.0	34.0	34.0	23.0	23.0	23.0	24.9
12/20(金)	131.4	37.1	56.6	37.1	37.1	37.1	27.7	27.7	27.7	32.4

最大需要見込み (12/19 9時30分)

13,025 万kW

前週比+712 万kW


供給力見込み (12/19 9時30分)

16,788 万kW

前週比+2,261 万kW

図1 最大需要時の需要と供給力の推移 (週間計画と当日計画の比較)

2024/12/13更新

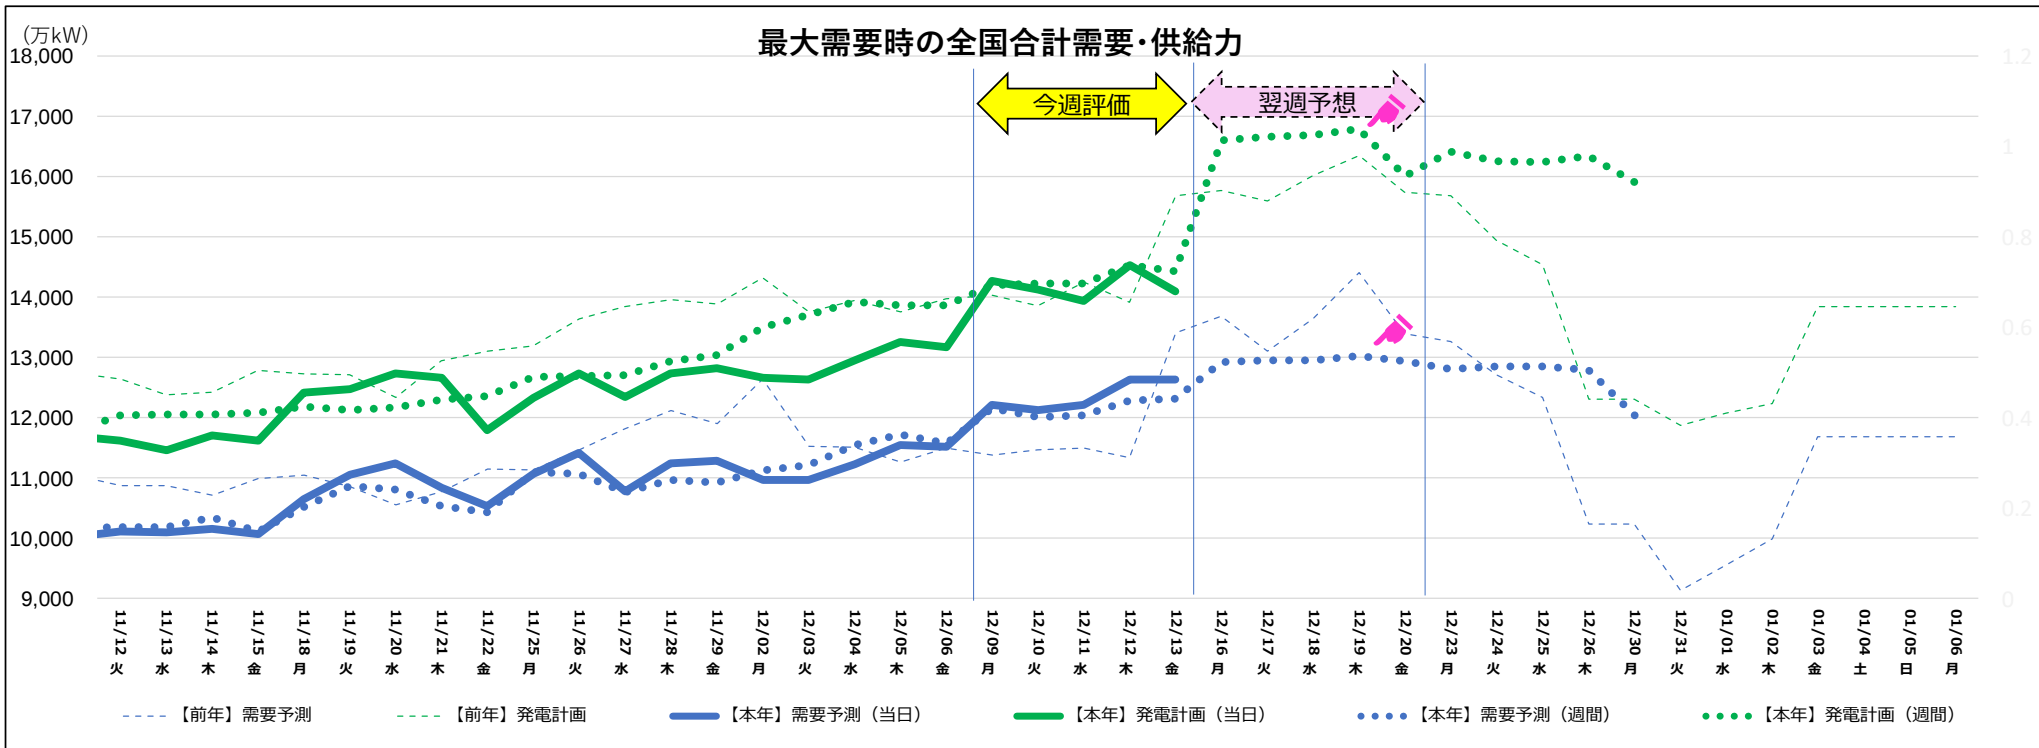

12/9～12/13の最大需要は週間計画段階で12/13に12,313万kWと想定していた。

12/13の当日計画の需要は12,640万kWで週間計画に比べ+327万kWとなった。

週間需要予測については概ね予測通りであった。

【注】 図1の需要と供給力は12月15日までは17:30を、12月16日以降は9:00を参照したものです。
詳細な根拠は、広域機関ホームページ([指定時刻について](#))をご覧ください。


最小予備率の差異（週間と当日の差異）

+3.3 %

12/12 18時00分 東京

図2 最小予備率の推移（週間と当日の比較）

2024/12/13更新

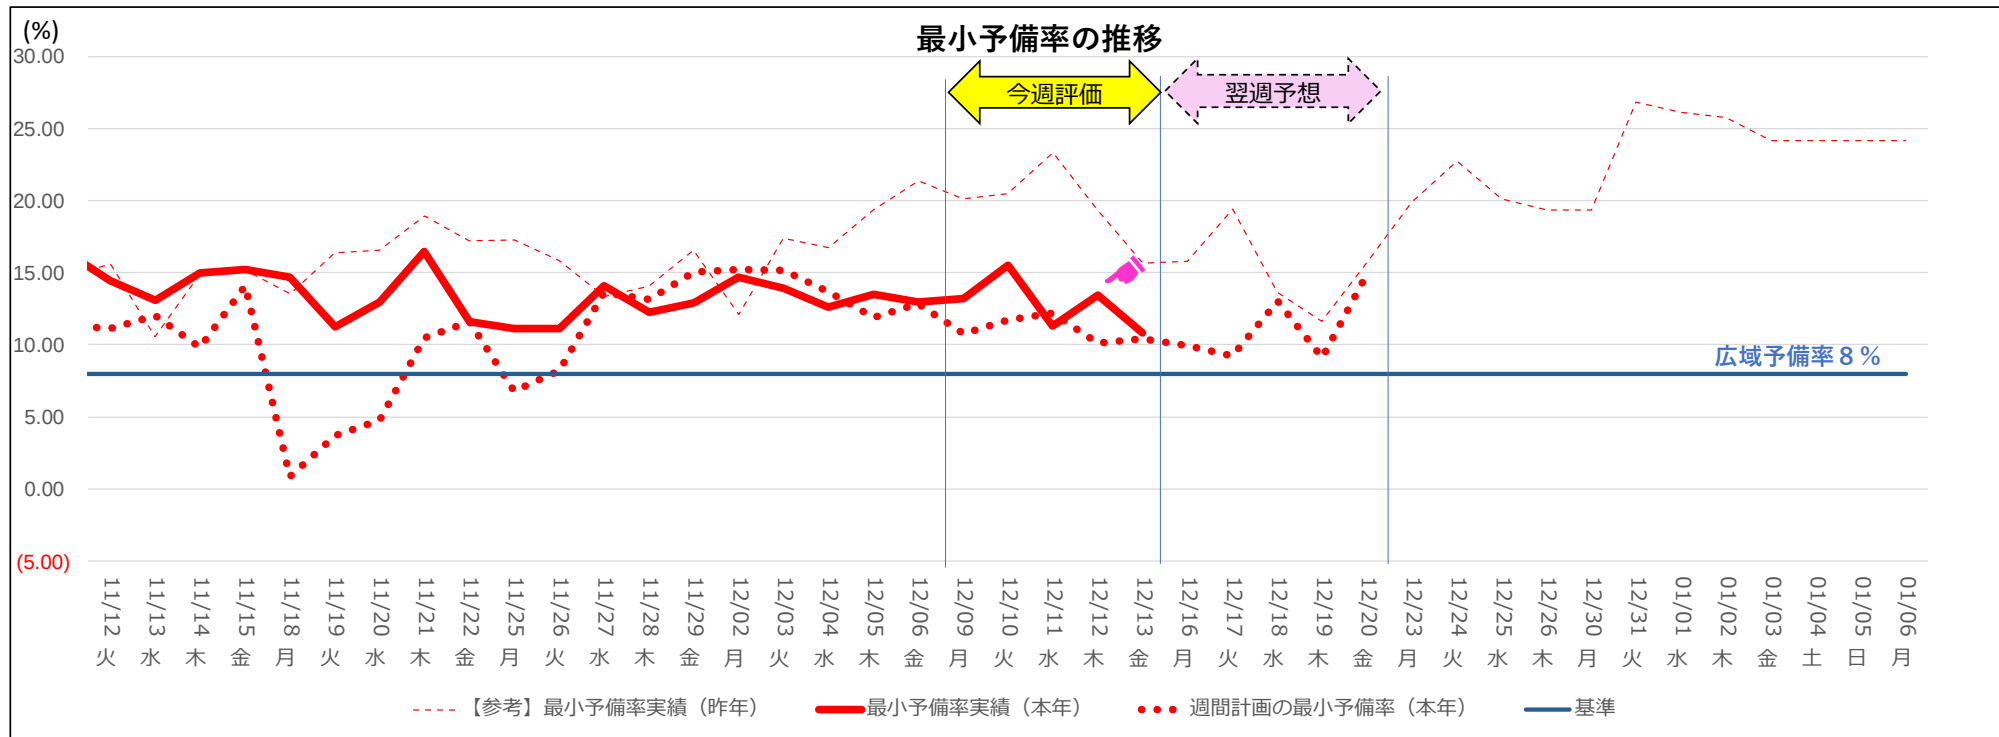

12/9～12/13の最小予備率は週間・翌々日計画段階で12/12に東京エリアで10.1%と想定していた。

12/12 当日18時の東京エリアの予備率は13.4%となり週間計画とくらべ+ 3.3%となった。

上記の差異は、連系線空容量が増加したことでブロック化が解消となり、広域予備率が改善した。