

最小予備率				供給力提供準備通知			
14.7%				なし			
		前週比	5.1 %			該当は 表1	該当は 表1
		該当は 表1 部分				部分	

表 1 1/16(木)に公表した公式の週間広域予備率(%) 2025/1/16公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
1/20(月)	49.0	22.9	41.1	22.9	22.9	22.9	14.7	14.7	14.7	14.7
1/21(火)	45.8	21.3	36.8	21.3	21.3	21.3	20.5	20.5	20.5	20.5
1/22(水)	48.0	20.4	37.6	20.4	20.4	20.4	17.9	17.9	17.9	17.9
1/23(木)	51.4	18.4	37.2	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
1/24(金)	48.3	20.7	35.7	20.7	20.7	20.7	17.1	17.1	17.1	17.1

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/1/17広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
1/20(月)	139.9	32.4	58.6	32.4	32.4	32.4	26.9	26.9	26.9	27.7
1/21(火)	134.6	32.2	54.4	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
1/22(水)	138.1	29.8	54.6	29.8	29.8	29.8	29.7	29.7	29.7	29.7
1/23(木)	143.8	28.7	54.2	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7
1/24(金)	138.7	31.4	52.4	31.4	31.4	31.4	31.3	31.3	31.3	31.3

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページ([広域予備率の計算方法変更のお知らせ](#))をご覧ください

kWモニタリング

第6号

対象日: 2025/1/20～1/24 発行: 2025/1/17

最大需要見込み (1/20 9時30分)

13,568 万kW

前週比▲ 576 万kW


供給力見込み (1/23 9時30分)

17,246 万kW

前週比+55 万kW

図1 最大需要時の需要と供給力の推移 (週間計画と当日計画の比較)

2025/1/17更新

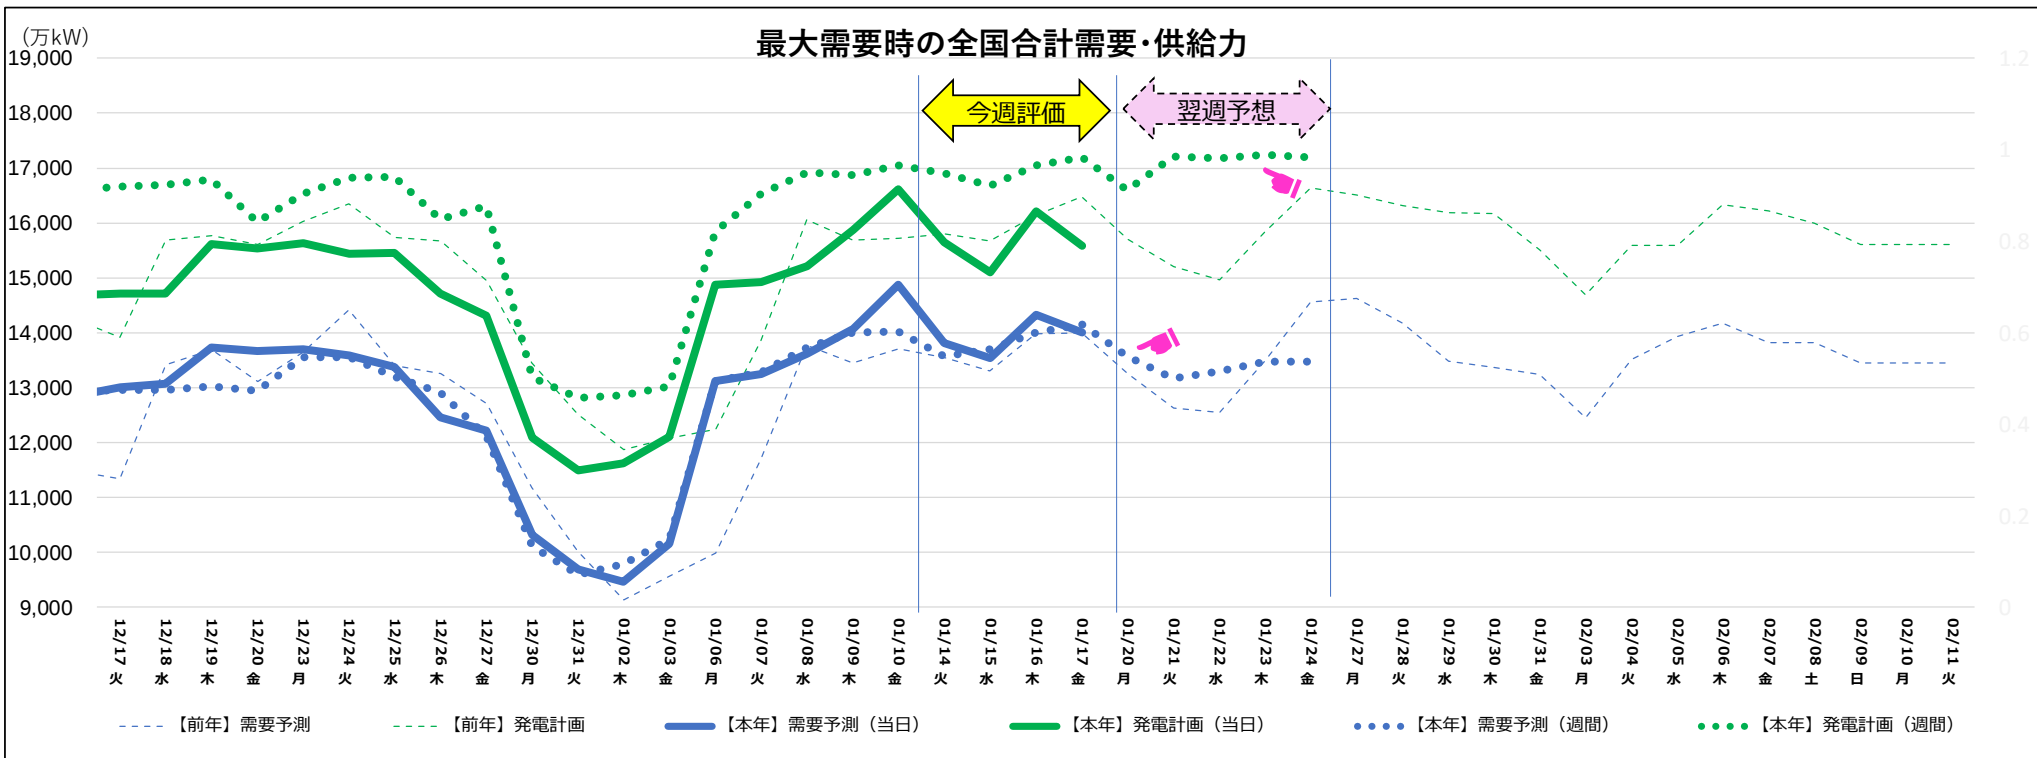

1/14～1/17の最大需要は週間計画段階で1/17に14,144万kWと想定していた。

1/17の当日計画の需要は14,005万kWで週間計画に比べ▲139万kWとなった。

週間需要については概ね予測通りであった。

【注】 図1の需要と供給力は12月15日までは17:30を、12月16日以降は9:00を参照したものです。
詳細な根拠は、広域機関ホームページ([指定時刻について](#))をご覧ください

kWモニタリング

第6号

対象日: 2025/1/20～1/24 発行: 2025/1/17


最小予備率の差異（週間と当日の差異）

+5.5 %

1/16 18時30分 東京

図2 最小予備率の推移（週間と当日の比較）

2025/1/17更新

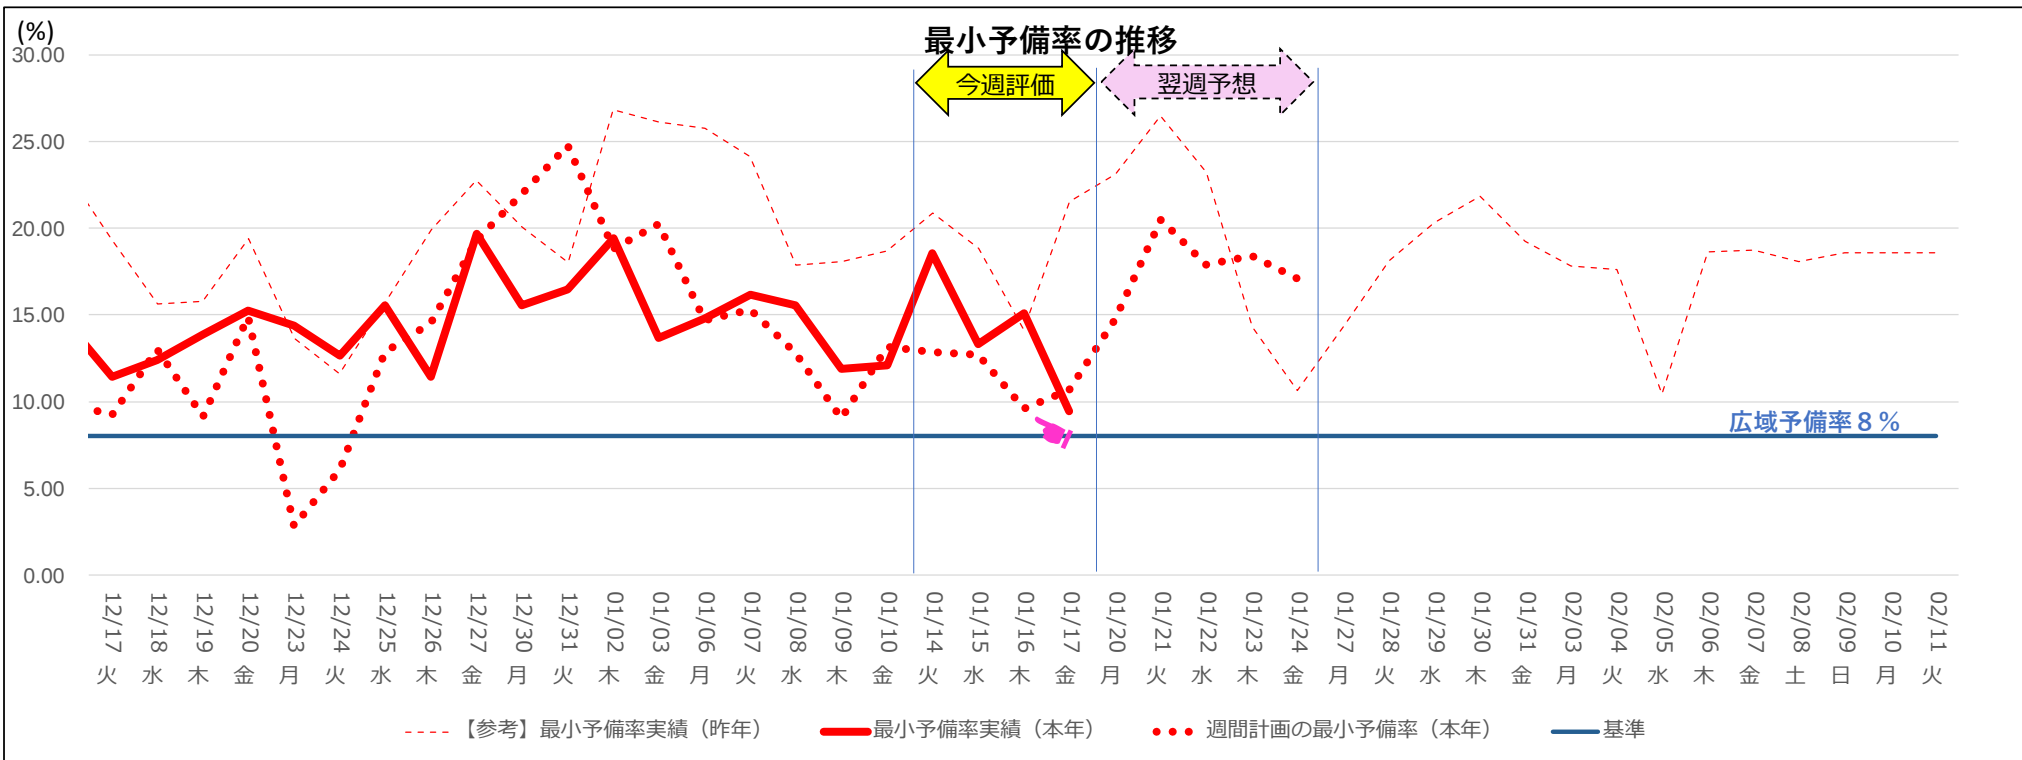

1/14～1/17の最小予備率は週間・翌々日計画段階で1/16に東京で9.6%と想定していた。

1/16当日18時30分の東京エリアの予備率は15.1%と週間計画とくらべ+5.5%となった。

上記の差異は、東京エリア、中部エリアでの供給力増加と連系線空容量増加による、ブロック化解消で広域予備率が改善した。