

最小予備率

14.4%

前週比 ▲ 0.3 %
該当は 表1 ■部分

供給力提供準備通知

なし

該当は 表1 ■部分

表 1 1/23(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2025/1/23公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
1/27(月)	50.2	18.6	32.6	18.6	18.6	18.6	15.2	14.4	14.4	14.4
1/28(火)	64.4	17.5	27.3	17.5	17.5	17.5	16.9	16.9	16.9	16.9
1/29(水)	37.5	18.8	28.5	18.8	18.8	18.8	18.5	18.5	18.5	18.5
1/30(木)	38.9	20.4	39.8	20.4	20.4	20.4	16.2	16.2	16.2	16.2
1/31(金)	32.9	25.2	40.9	25.2	25.2	25.2	19.4	19.4	19.4	19.4

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2025/1/24広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
1/27(月)	141.0	27.7	57.0	27.7	27.7	27.7	27.7	27.2	27.2	33.9
1/28(火)	154.8	28.4	61.6	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.8
1/29(水)	121.1	29.4	63.1	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
1/30(木)	123.6	28.5	75.4	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.8
1/31(金)	113.8	33.2	75.4	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページ([広域予備率の計算方法変更のお知らせ](#))をご覧ください

kWモニタリング

第7号

対象日: 2025/1/27～1/31 発行: 2025/1/24

最大需要見込み (1/28 9時30分)

13,734 万kW

前週比+166 万kW


供給力見込み (1/30 9時30分)

17,399 万kW

前週比+153 万kW

図1 最大需要時の需要と供給力の推移 (週間計画と当日計画の比較)

2025/1/24更新

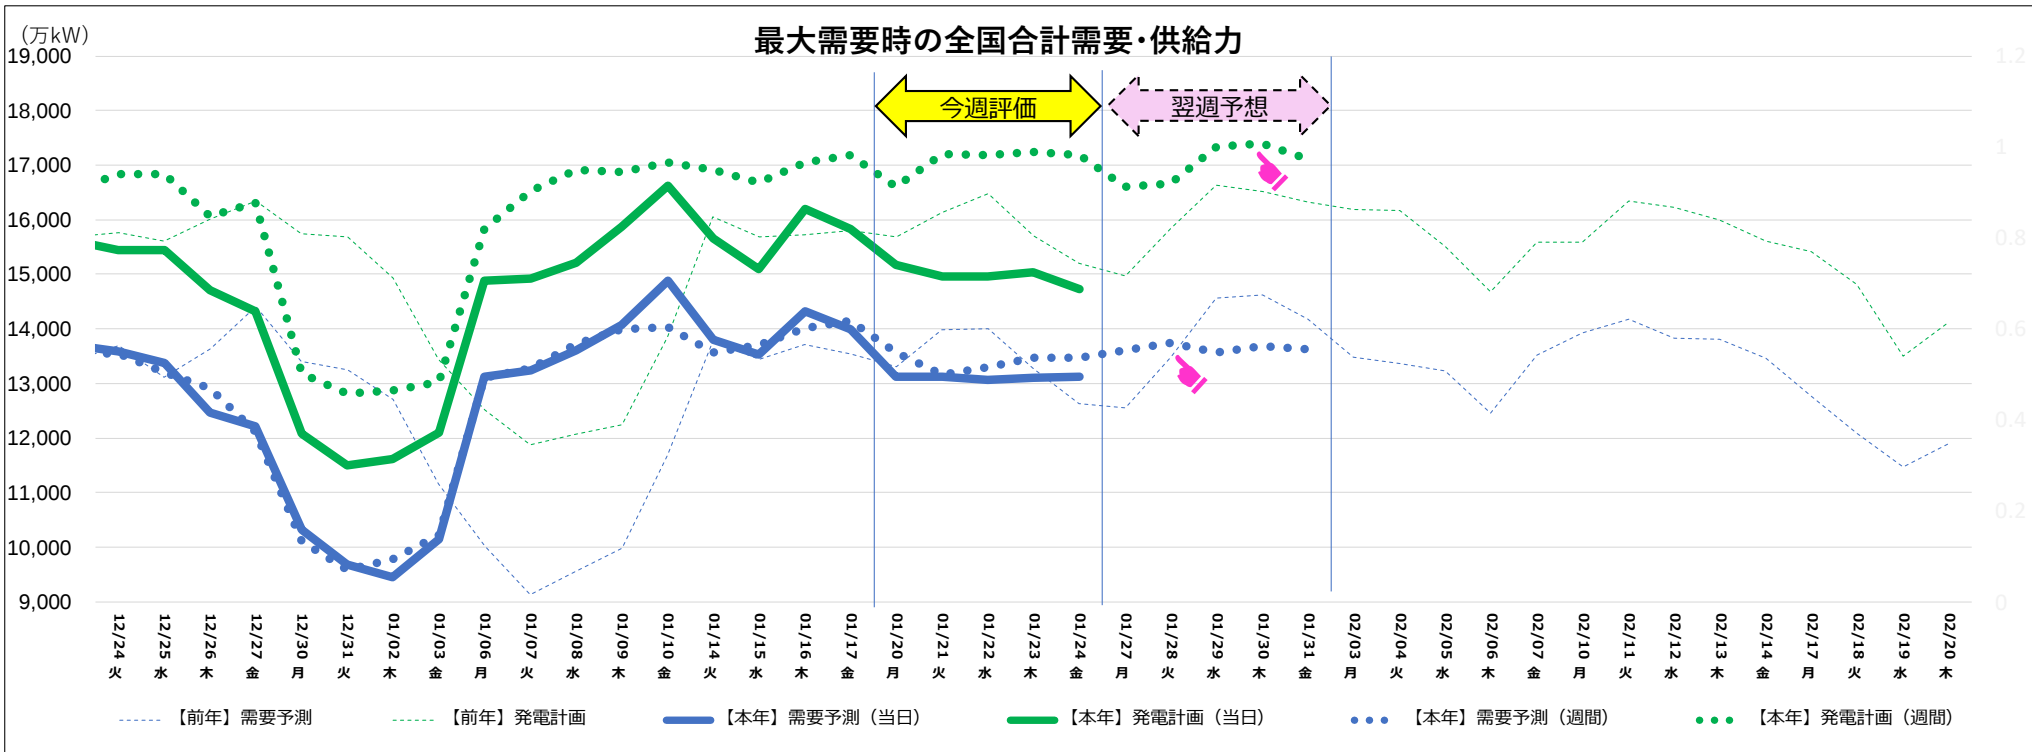

1/20～1/24の最大需要は週間計画段階で1/20に13,568万kWと想定していた。

1/20の当日計画の需要は13,130万kWで週間計画にくらべ▲438万kWとなった。

上記の差異は、全国的に気温が上昇し、需要が減少したことによる。

kWモニタリング

第7号

対象日: 2025/1/27～1/31 発行: 2025/1/24


最小予備率の差異（週間と当日の差異）

+5.2 %

1/20 18時30分 東京

図2 最小予備率の推移（週間と当日の比較）

2025/1/24更新

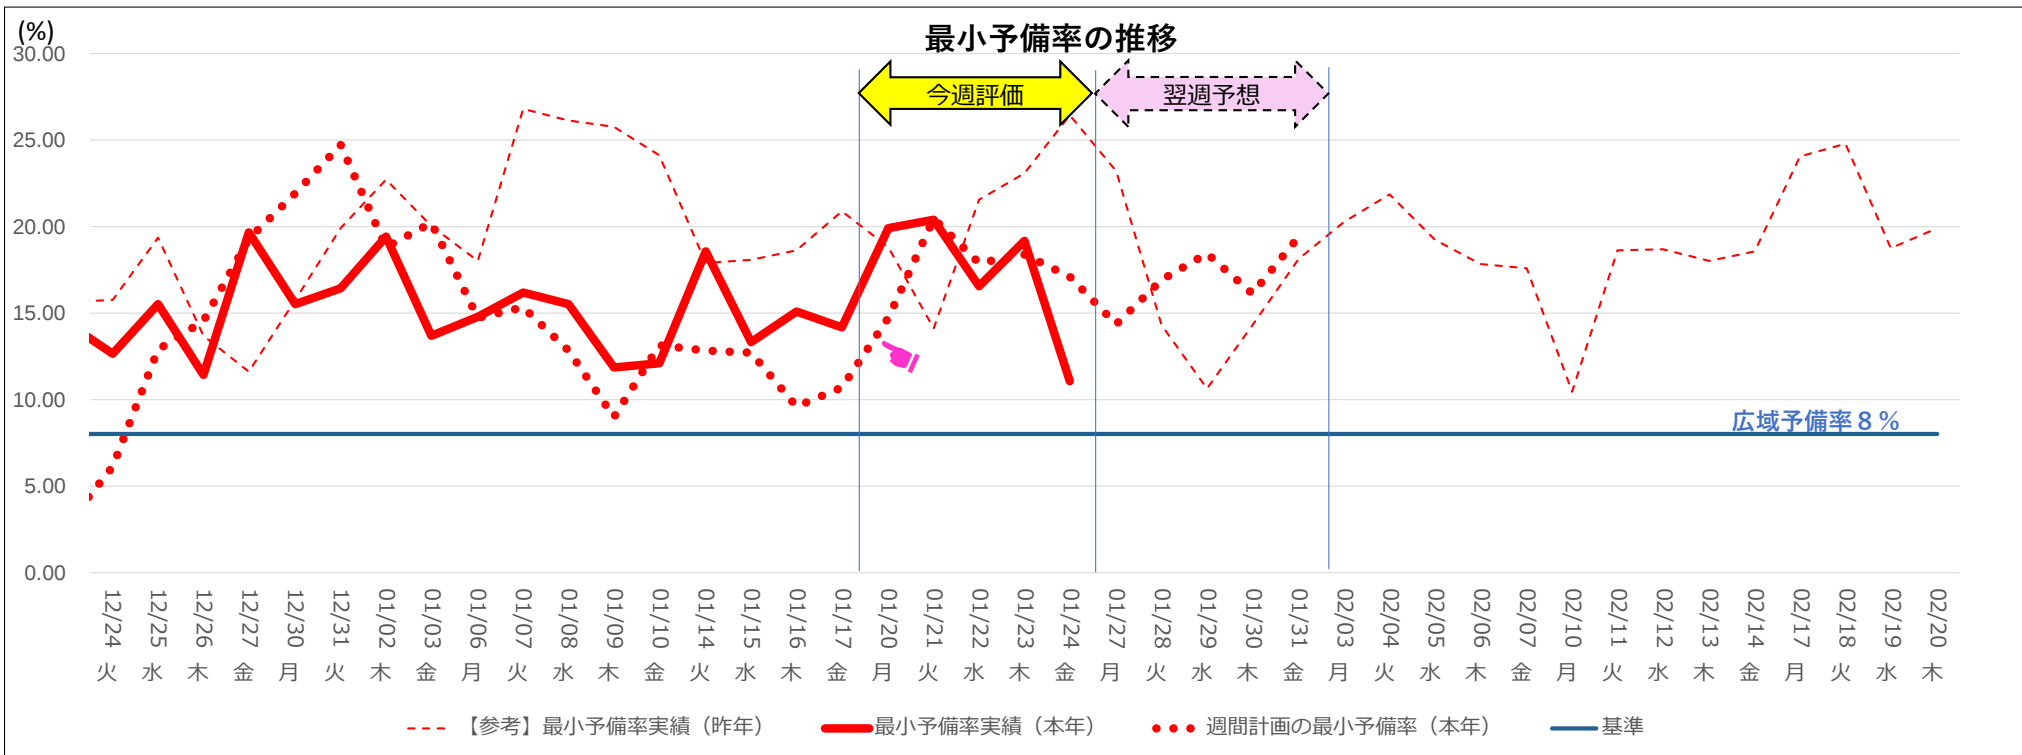

1/20～1/24の最小予備率は週間・翌々日計画段階で1/20に東京で14.7%と想定していた。

1/20当日18時30分の東京エリアの広域予備率は19.9%と週間計画とくらべ+5.2%となった。

上記の差異は、需要の減少と連系線空容量増加によるブロック化解消で広域予備率が改善した。