

最小予備率	供給力提供準備通知
8.3	なし
前週比 ▲ 6.1 % 該当は 表1 □ 部分	該当は 表1 ■ 部分

表 1 1/30(木)に公表した公式の週間広域予備率(%) 2025/1/30公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
2/3(月)	47.7	21.9	43.3	21.9	21.9	21.9	18.0	18.0	18.0	18.0
2/4(火)	27.9	11.9	26.1	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
2/5(水)	39.3	8.3	22.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
2/6(木)	41.6	9.5	19.7	9.5	9.5	9.5	8.6	8.6	8.6	8.6
2/7(金)	42.0	17.1	22.5	17.1	17.1	17.1	15.5	15.5	15.5	15.5

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/1/31広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
2/3(月)	102.2	30.7	74.9	30.7	30.7	30.7	29.9	29.9	29.9	29.9
2/4(火)	73.6	20.6	46.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.9	27.4
2/5(水)	98.9	17.2	42.9	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	25.2
2/6(木)	101.3	17.4	49.3	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	22.8
2/7(金)	101.7	25.5	52.8	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5

【注】 表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページ([広域予備率の計算方法変更のおしらせ](#))をご覧ください

kWモニタリング

第8号

対象日: 2025/2/3～2/7 発行: 2025/1/31

最大需要見込み (2/5 9時30分)

14,848 万kW

前週比+1,114 万kW


供給力見込み (2/5 9時30分)

17,992 万kW

前週比+593 万kW

図1 最大需要時の需要と供給力の推移 (週間計画と当日計画の比較)

2025/1/31更新

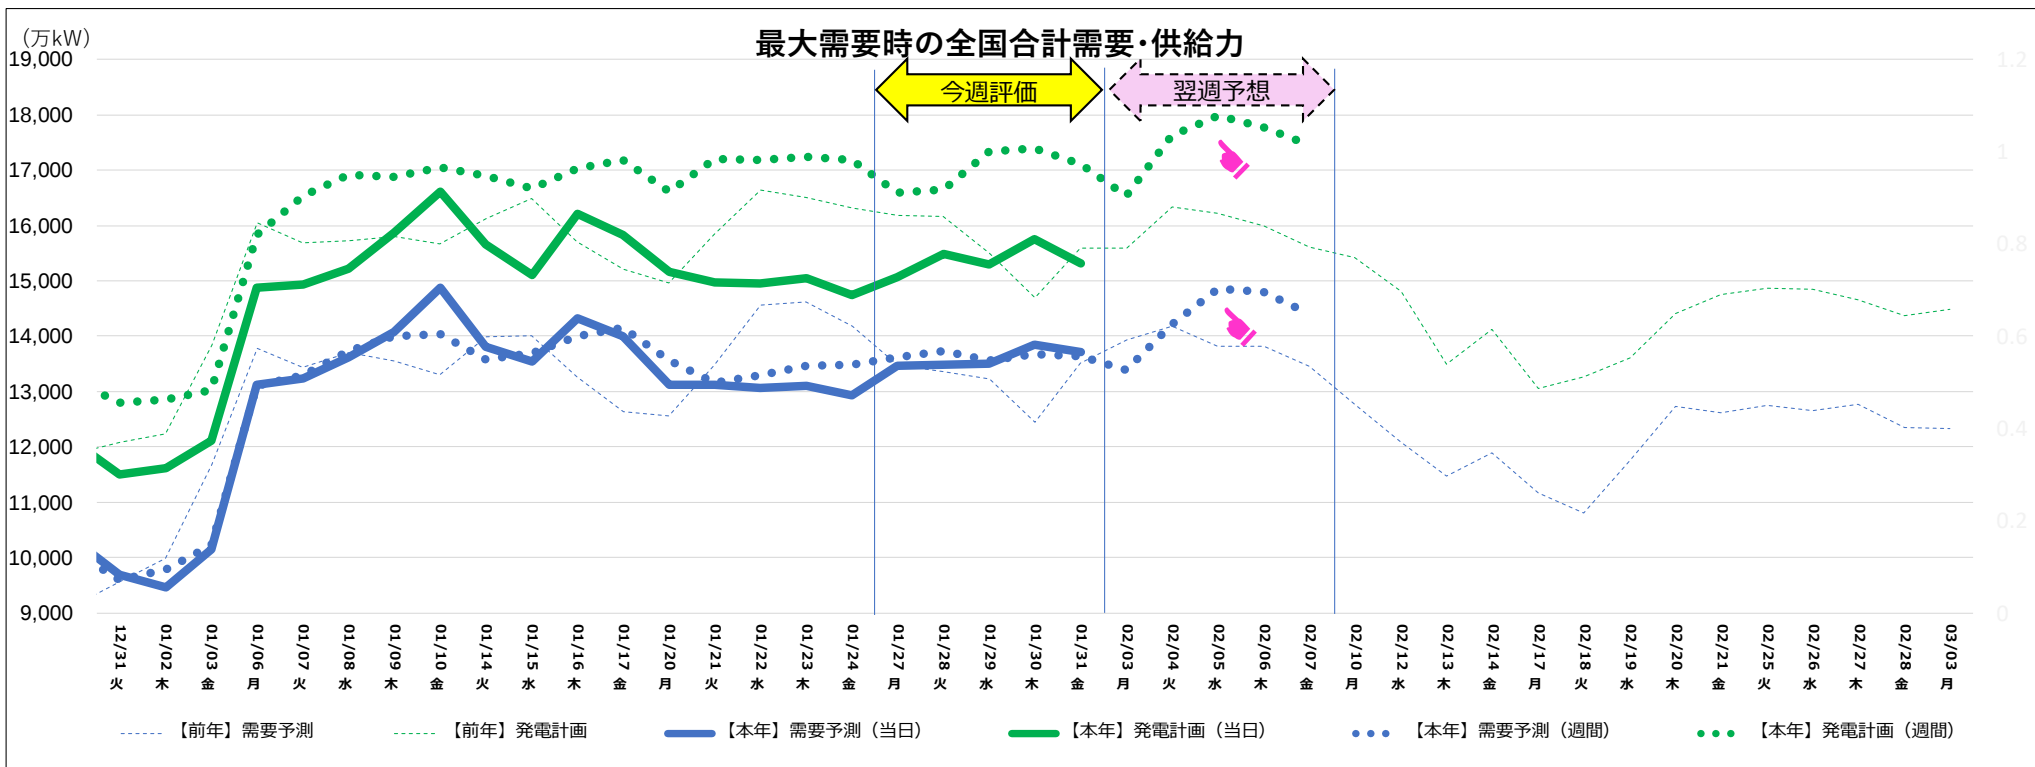

1/27～1/31の最大需要は週間計画段階で1/28に13,734万kWと想定していた。

1/28の当日計画の需要は13,477万kWで週間計画に比べ▲257万kWとなった。

週間需要予測については概ね予測通りであった。

kWモニタリング

第8号

対象日: 2025/2/3～2/7 発行: 2025/1/31


最小予備率の差異（週間と当日の差異）

+0.6 %

1/27 18時30分 東京

図2 最小予備率の推移（週間と当日の比較）

2025/1/31更新

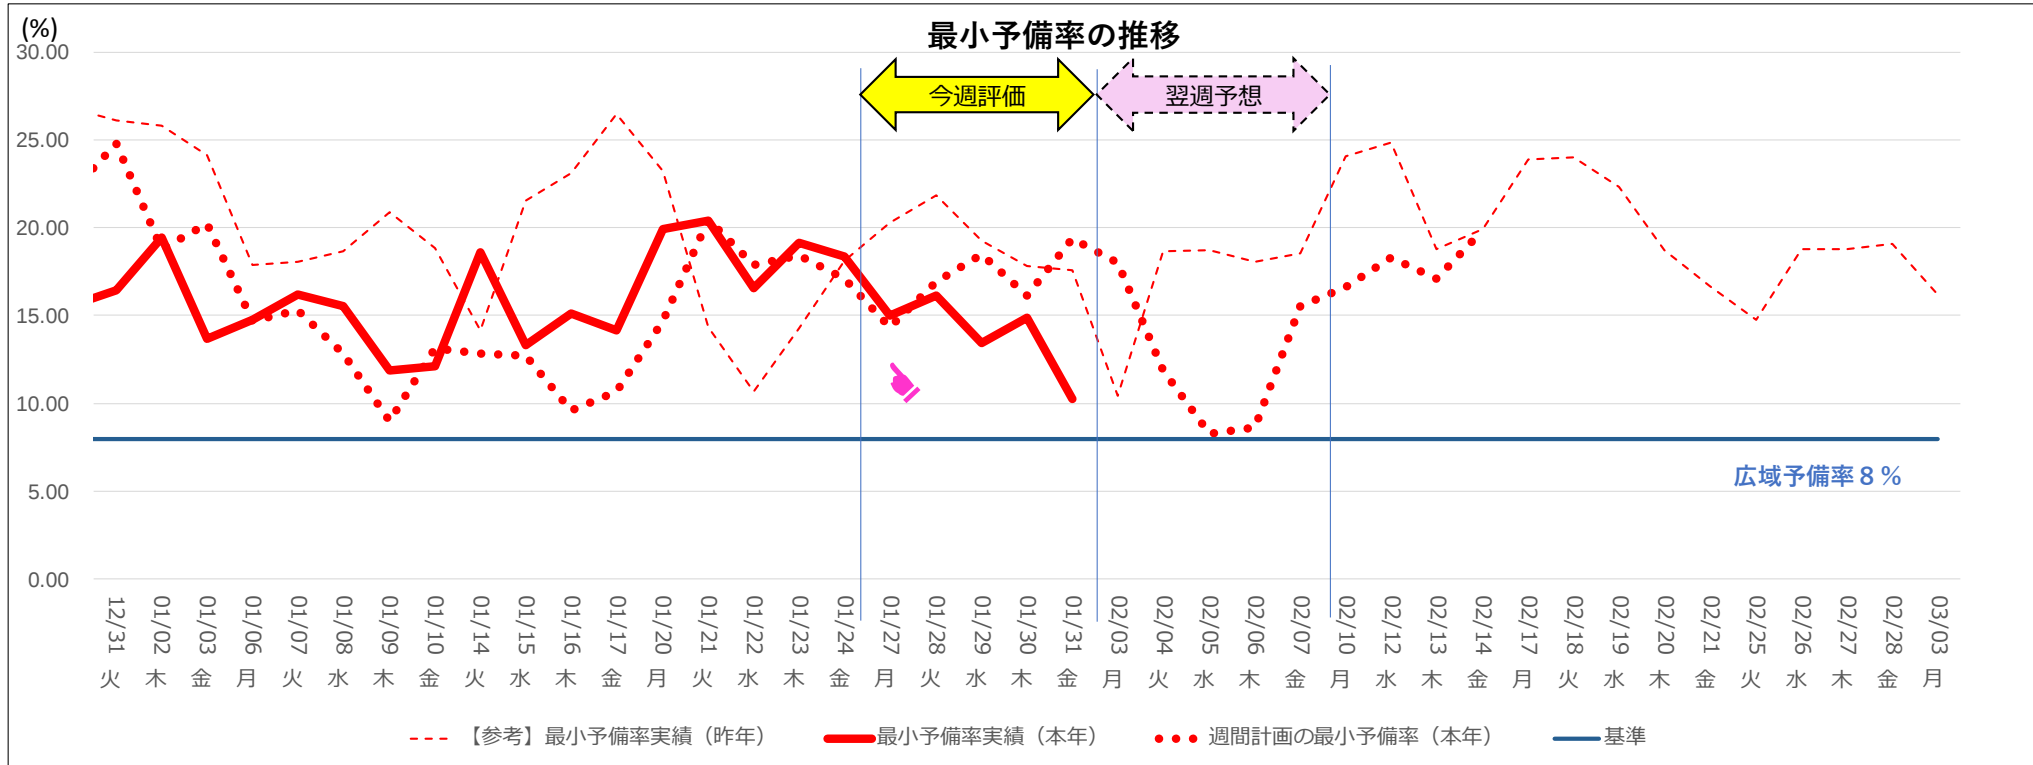

1/27～1/31の最小予備率は週間・翌々日計画段階で1/27に東京で14.4%と想定していた。

1/27当日18時30分の東京エリアの広域予備率は15.0%と週間計画とくらべ+0.6%となった。

最小予備率については概ね予想通りであった。