

最小予備率	供給力提供準備通知
12.1 % 前週比 +0.9 % 該当は 表1 ■ 部分	なし 該当は 表1 ■ 部分

表 1 2/13(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2025/2/13公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
2/17(月)	55.4	18.4	36.8	18.4	18.4	18.4	13.5	13.5	13.5	13.5
2/18(火)	53.5	14.6	31.1	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.5	14.5
2/19(水)	55.2	13.9	30.8	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
2/20(木)	67.0	15.5	30.2	15.5	15.5	15.5	14.3	14.3	14.3	14.3
2/21(金)	54.6	19.5	31.2	19.5	19.5	19.5	14.9	12.1	12.1	12.1

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2025/2/14広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
2/17(月)	121.3	30.7	63.9	30.7	30.7	30.7	25.4	25.4	25.4	25.9
2/18(火)	118.8	25.2	56.4	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
2/19(水)	121.2	24.5	56.2	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
2/20(木)	132.3	24.8	55.4	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
2/21(金)	120.3	28.3	56.6	28.3	28.3	28.3	28.3	25.6	25.6	25.6

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページ([広域予備率の計算方法変更のおしらせ](#))をご覧ください

kWモニタリング

第10号

対象日: 2025/2/17~2/21 発行: 2025/2/14

最大需要見込み (2/20 9時30分)

14,028 万kW

前週比▲ 38 万kW


供給力見込み (2/21 9時30分)

17,820 万kW

前週比+79 万kW

図1 最大需要時の需要と供給力の推移 (週間計画と当日計画の比較)

2025/2/14更新

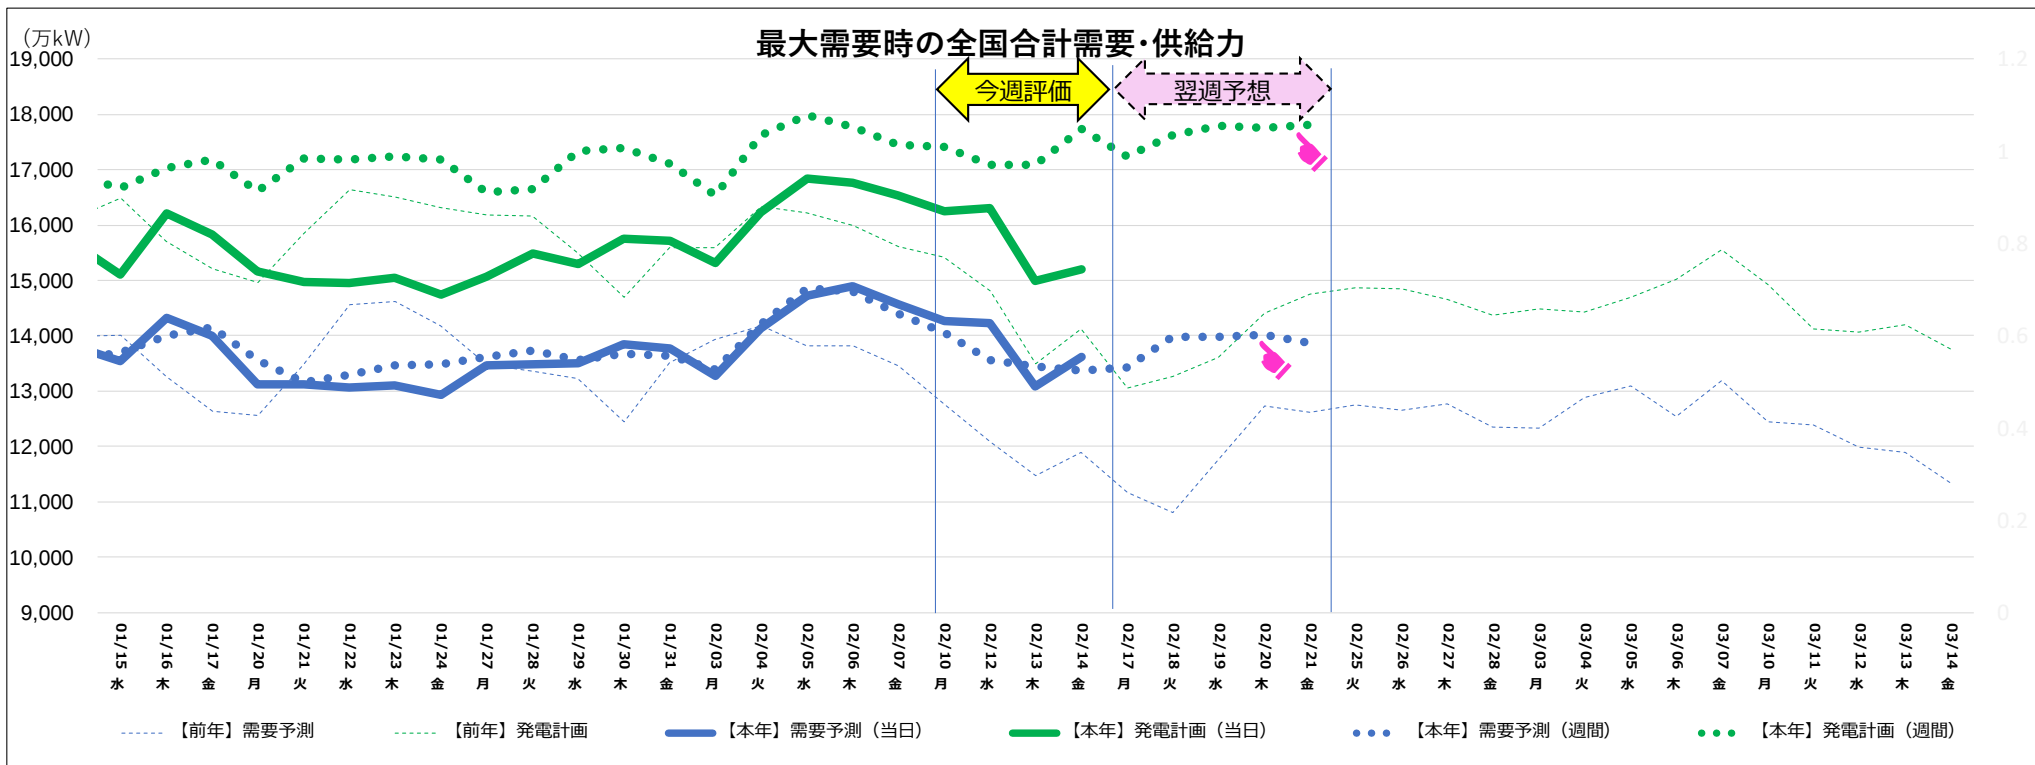

2/10~2/14の最大需要は週間計画段階で2/10に14,066万kWと想定していた。

2/10の当日計画の需要は14,262万kWで週間計画に比べ+196万kWとなった。

週間需要予測については概ね予測通りであった。


最小予備率の差異（週間と当日の差異）

+4.1 %

2/10 18時30分 東京

図2 最小予備率の推移（週間と当日の比較）

2025/2/14更新

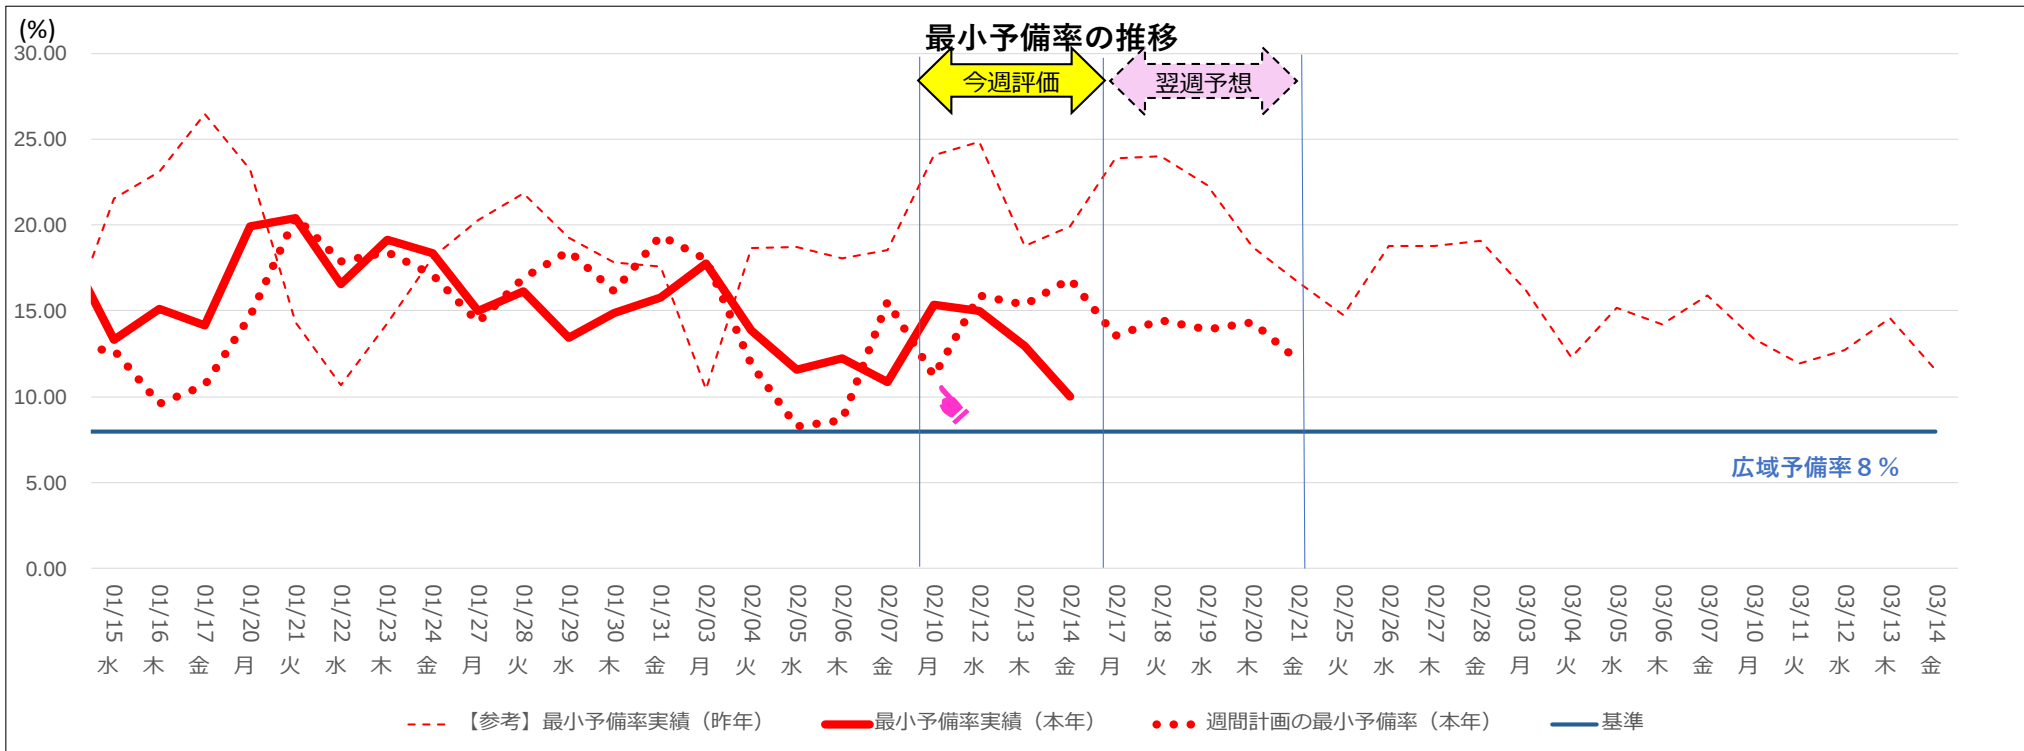

2/10~2/14の最小予備率は週間・翌々日計画段階で2/10に東京で11.2%と想定していた。

2/10の当日計画段階では、18時30分の対象エリアが関西へ移行し、最小予備率は15.3%と週間計画とくらべ+4.1%となった。

上記の差異は、東京の需要が減少したこと、及び各エリアの供給力が十分に確保できたことで最小予備率が改善した。