

kWh余力率の結果について

第1週（6月28日～ 7月4日）・ 第2週（ 7月5日～ 7月11日）

1


- kWh余力率は、各ブロックとも**第1週は23%以上、第2週は25%以上**を確保できる見通しであり、直ちに需給対策を実施する状況にはない。

※余力率が10%以上の時は小数点以下を切り捨てて表記しており、同一余力率でもブロック分けが異なる場合がある。


- なお、需要の増加や燃料調達の遅延、ベースロード電源の計画外停止等によりkWh余力が減少する可能性があるため、今後もモニタリングを継続する。

※例えば、大規模なベースロード電源（100万kW）が停止すると、kWh余力率を約1%押し下げることになる。

第1週（6月28日～7月4日）

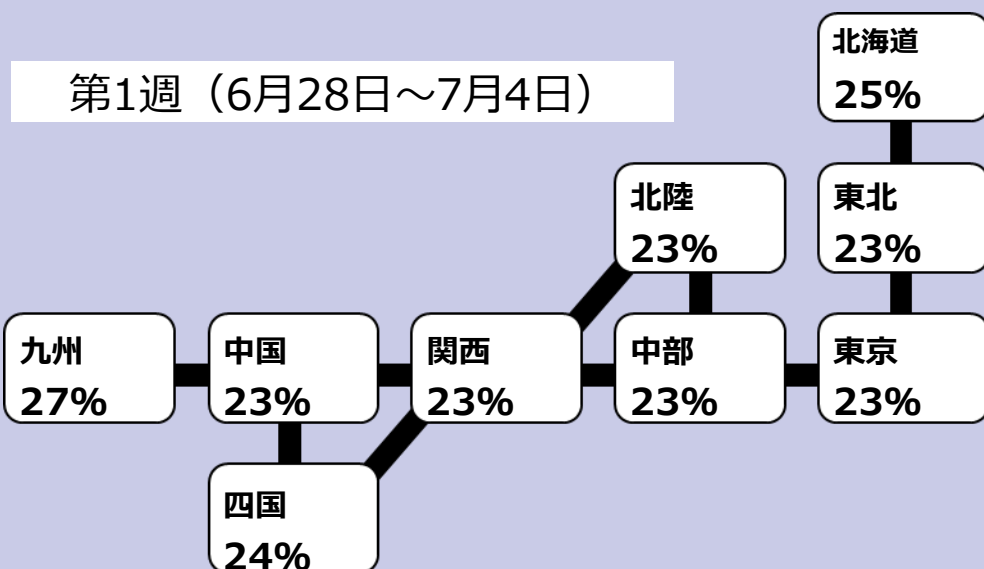

第2週（7月5日～7月11日）

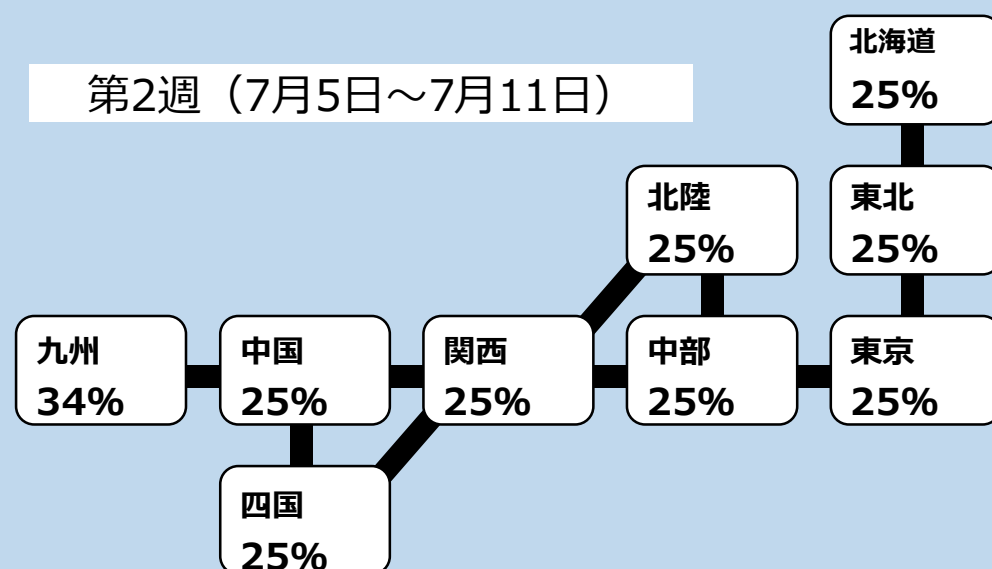

・ kWh余力率は連系線の空容量の範囲で、極力同一の余力率となる電力融通の実施を想定したものであり、空容量が十分にあれば、同一のkWh余力率となる。