

九州離島における再生可能エネルギー発電設備の 出力抑制の検証結果

～2020年6月抑制分 九州電力送配電～

2020年7月28日
電力広域的運営推進機関

1. はじめに
2. 検証内容
3. 抑制実績
4. 想定
 - (1) 需要想定
 - (2) 太陽光の出力想定
 - (3) 風力の出力想定
 - (4) 太陽光、風力の出力低下想定
5. 下げ調整力不足時の対応順序
6. 種子島および壱岐の発電設備
7. 日別の状況
8. 検証結果
 - (参考) 出力抑制指令の解除実績
 - (参考) 当日の需給実績

九州電力送配電は、2020年6月に、種子島および壱岐において再生可能エネルギー発電設備（以下、「再エネ」という。）の出力抑制を実施した。

本機関は、業務規程第180条の規定に基づき、九州電力送配電から送配電等業務指針（以下、「業務指針」という。）第183条に定める事項の説明を受け、これを裏付ける資料を受領したうえで、抑制前日の指令時点において、九州電力送配電の出力抑制が法令および指針に照らして適切であったか否かを確認および検証したので、その結果を公表する。

2. 検証内容

本機関は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（以下、「再エネ特措法施行規則」という。）、出力制御の公平性の確保に係る指針、および送配電等業務指針（以下、「業務指針」という。）に照らして、抑制前日の指令時点における以下の①～③の項目を確認し、抑制が不可避であったか否かを検証する。

- ① 再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況
- ② 優先給電ルールに基づく抑制、調整（下げ調整力（※）確保）の具体的な内容
- ③ 再エネの出力抑制を行う必要性

（※） 下げ調整力とは、火力電源などにおいて、出力を下げるができる余地をいう。

自然変動電源は、短時間に出力が上下するため、対応して火力電源等の出力調整を行うことが必要となる。このような調整のうち、電源の出力を下げる調整を行うことのできる範囲を、一般的に「下げ調整力」という。

- 検証の対象は、業務指針第183条第1号より、「再エネの出力抑制の指令を行った時点」。
- 出力抑制は、再エネ特措法施行規則第14条第1項第8号イより、原則として抑制を行う前日までに指示を行うこととなっている。

九州電力送配電は、6月の以下の日について、下げ調整力不足が発生することを想定したため、再エネ事業者に対し、出力抑制を指令した。

場所	種子島		壱岐			
指令日時	6月1日(月) 16時	6月22日(月) 16時	6月1日(月) 16時	6月6日(土) 16時	6月20日(土) 16時	6月21日(日) 16時
抑制実施日	6月2日 (火)	6月23日 (火)	6月2日 (火)	6月7日 (日)	6月21日 (日)	6月22日 (月)
抑制事業者数	2	1	2	2	1	1
抑制必要量	1,180kW	200kW	1,240kW	1,400kW	910kW	260kW
抑制時間	9～16時	9～16時	9～16時	9～16時	9～16時	9～16時
備考	別紙 1 ページ					

九州電力送配電は、以下の方法で当日の下げ調整力が最小になる時刻と、その時の需要を想定した。

○需要想定

①基準日の選定

- ・至近の実績（※）から想定日の気象条件に類似する日を、曜日や休日等を考慮して選定する。
（※）想定日前2～3週間程度で、類似するものが無い場合は前年同時期

②最大電力、最小電力の気温補正

- ・過去の気温（気象庁データ）と需要実績から、気温帯ごとに需要の増減度合を示す「気温感応度」を予め求めておき、
気温予報（気象庁データ）に応じて最大電力、
最小電力を補正する。
- ・気温感応度は離島ごとに算出している。


③需要カーブの作成

- ・補正後の最大電力、最小電力により
基準日の需要カーブを補正して
想定日の需要カーブを作成する。

④下げ調整力最小時刻とその時の需要

- ・需要想定後に供給力（再エネ+内燃力）を
策定して算出する。

需要カーブ作成のイメージ図

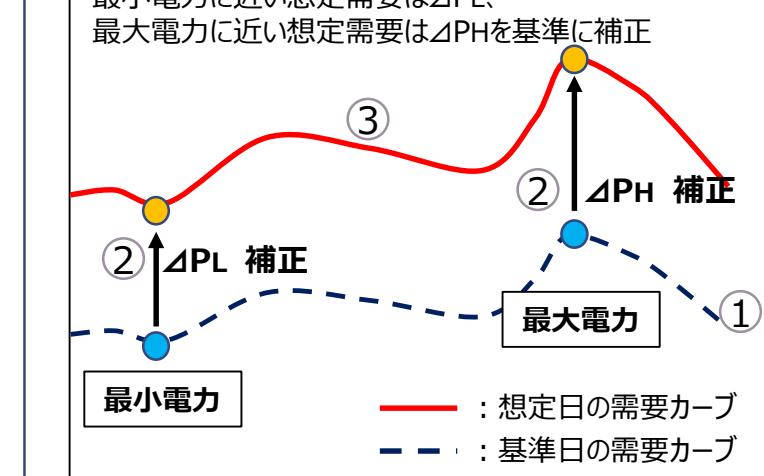

九州電力送配電は、太陽光発電の出力を、最新の日射量予測値から想定した。

○太陽光出力

$$= \text{日射量予測値} (\times 1) \times \text{出力換算係数} (\times 2) \times \text{発電設備容量} (\times 3)$$

- (※1) 気象会社から前日（もしくは抑制当日）に提供された、抑制当日の該当エリアの日射量予測値（1時間値）。
- (※2) 該当エリアもしくは九州本土の太陽光発電設備の発電出力と日射量との関係から算定。電圧、契約別の4区分に細分化した月別の出力換算係数を使用。
- (※3) 該当エリアにおける抑制当日の太陽光発電設備容量。

九州電力送配電は、風力発電の出力を、最新の風速予測値から想定した。

○ 高圧風力出力（1基あたり）


$$= Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

x : 風速予測値 (m/s) (※4)

A, B, C, D : 出力換算係数 (※5)

(※4) 気象会社から前日（もしくは抑制当日）に提供された、抑制当日の該当エリアの風速予測値（1時間値）。

(※5) 風車固有のパワーカーブより、風速と出力の関係を示す計算式を導いて算定。

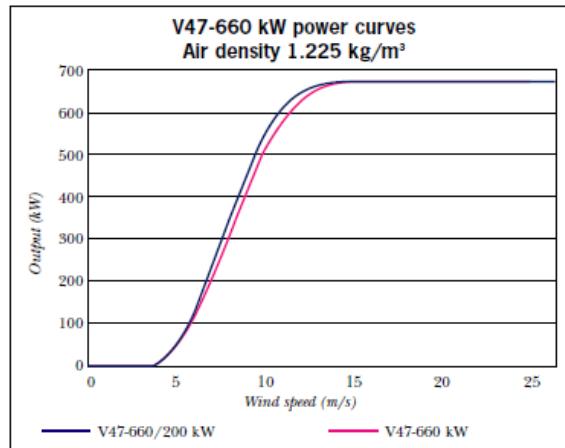

（例）種子島の風車のパワーカーブ

・カットアウト

（風車が受けることができる最大風速）

25m/s

・カットイン

（風車が発電を開始する風速）

4.2m/s

・定格風速

（風車が定格で発電する最低風速）

12.5m/s

○ 小型の低圧風力出力は、高圧の想定出力合計を設備量比率で按分して算定。

九州電力送配電は、天候急変時等の出力低下を過去の実績から想定した。

○天気急変時の出力低下

過去の実績より、天気急変時には、前日予測時点の再エネ出力が、以下の出力率まで低下する可能性があると想定している。（※6）

種子島	:	26.5%
壱岐	:	25.5%

（※6）再エネ発電設備量の増加（面的な広がり）が反映された過去2年間の実績データを基に、発電出力を個々で分析するのではなく、離島全体での平滑化（ならし）効果を考慮した最低値。なお、データの蓄積は継続しており、設備増設等による平滑化効果を適切に反映するため、必要に応じて見直している。

九州電力送配電は、天候急変時等の出力低下を過去の実績から想定した。

○太陽光・風力の出力想定が高出力時の出力低下想定見直し

過去のデータが蓄積され十分なデータ分析が実施できるようになったこと、ならびに、種子島が他の離島と比較して、再エネ発電設備連系量や出力抑制機会が多いことから、さらなる再エネ出力抑制量低減のために、今般、九州電力送配電は、種子島の太陽光・風力の出力低下想定の見直しを実施した。

その結果、過去2年間のデータ分析によると、太陽光・風力の出力が9100kWを超えるような高出力と想定される日は、実需給における太陽光・風力の出力の急減が少ない傾向にあることが確認された。したがって、6月24日需給分以降、種子島の太陽光・風力の前日指令時点の想定出力が高出力になる時の、出力低下想定の見直しを行った。

具体的には、前日予想時点で太陽光・風力の出力が9100kW以上の高出力を見込める日に限っては、下振れ想定時の出力率を26.5%から35.0%へ引き上げる変更を行った。（※7）

（過去2年間で9100kW以上の出力帯では、出力率が35.0%以下となった実績はない。）

（※7）これらの値は見直し後の需給バランス等の影響、発電設備の増減、を踏まえ必要に応じて見直していく。

以上から6月の、前日予想時点での太陽光・風力の下振れ想定時の出力率は、以下の値となる。

種子島	： 26.5%	…6月23日まで
	26.5% （出力が9100kW未満の時）	…6月24日以降
	35.0% （出力が9100kW以上の時）	
壱岐	： 25.5%	

九州電力送配電は、業務指針に則って出力抑制を実施した。

○下げ調整力不足時の対応順序

業務指針174条による下げ調整力不足時の対応順序は以下の通りだが、当該地域にオンラインで調整できない火力電源等がないこと、他の地域と連系されていないことおよび、バイオマス関連発電設備がないことから、
⑤自然変動電源の出力抑制を実施した。

- ① 一般送配電事業者からオンラインで調整できない火力電源等の出力抑制および揚水式発電機の揚水運転および需給バランス改善用の電力貯蔵装置の充電
- ② 長周期広域周波数調整
- ③ バイオマス専焼電源の出力抑制
- ④ バイオマス電源（廃棄物等の未利用資源有効活用型）の出力抑制
- ⑤ **自然変動電源の出力抑制**
- ⑥、⑦ 略

種子島および壱岐の発電設備は以下の通り。

発電設備	種別	種子島		壱岐
		2020年 6月2日	2020年 6月23日	2020年 6月2~22日
再生可能 エネルギー 発電設備	太陽光（高圧）	8,190kW	8,190kW	4,690kW
	太陽光（低圧）	5,734kW	5,833kW	4,122kW
	風力	699kW	699kW	1,990kW
	合計	14,623kW	14,722kW	10,802kW
内燃力 発電設備	6,000kW機	4台	4台	4台
	4,500kW機	2台	2台	2台
	3,000kW機	2台	2台	2台
	1,500kW機	1台	1台	—
	合計	40,500kW	40,500kW	39,000kW

抑制日別の状況は別紙に記載の通り。

別紙 1ページ：種子島/壱岐 検証日

種子島		壱岐				
6月2日 (火)	6月23日 (火)	6月2日 (火)	6月7日 (日)	6月21日 (日)	6月22日 (月)	

本機関が検証した結果、別紙に示す通り、下げる調整力不足が見込まれたために行われた今回の出力抑制の指令は適切であると判断する。

○検証を行った3項目

① 再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況

- ・需要、再エネの出力および出力低下について、現状まで蓄積したデータを可能な限り活用して想定していた。

② 優先給電ルールに基づく抑制、調整（下げる調整力確保）の具体的な内容

- ・内燃力機を最低出力まで出力抑制し、下げる調整力を最大限確保する計画としていた。

③ 再エネの出力抑制を行う必要性

- ・再エネの出力変動に対しても必要な供給力を確保し、かつ内燃力機の最低出力を確保するため、出力抑制を行う必要性があった。

九州電力送配電は、出力抑制回数の減少を目的に独自の取組み※として、出力抑制指令の当日解除を実施しており、参考として公表する。

場所	種子島	
指令日時（前日）	6月23日（火） 16時	
指令解除日時（当日）	6月24日（水） 6時	
抑制対象 事業者数	前日	1
	当日	0

※当日の最新想定（天候、再エネ出力）をもとに、需給バランスを策定し、当日の早朝に
出力抑制指令を解除。

九州電力送配電から報告を受けた当日の需給実績を、参考として公表する。

		6月2日 (火) 種子島		6月23日 (火) 種子島	
気象 予報	天候	前日計画 [出力抑制後]	実績	前日計画 [出力抑制後]	実績
	最高気温	25.5°C	25.8°C	28.9°C	28.6°C
需 給 バ ラン ス	下げ調整力最小時刻	13時	12時	12時	13時
	需要[kW] (前日計画との差(※)) [kW]	17,500	18,420 (920)	21,900	20,740 (-1,160)
	発電出力合計[kW]	17,500	18,420	21,900	20,740
	内 訳	火力[kW] (最大出力に対する割合)	9,010 (50%)	9,500 (58%)	11,506 (51%)
		再エネ(太陽光・風力)[kW] (前日計画との差(※)) [kW]	8,490	8,920 (430)	10,394 (266)
火力の最大出力[kW]		18,000	16,500	22,500	19,500
火力の最小出力[kW]		9,000	8,250	11,250	9,750

上表の前日計画断面は、自然変動電源の出力抑制指示後の断面であり、別紙に示す出力抑制量を算定する断面の自然変動電源出力数値とは異なる。

(※) 需要と再エネ出力は当日の天候等の影響を受けるため、計画と実績に差異が生じる。

		6月2日(火) 壱岐		6月7日(日) 壱岐		6月21日(日) 壱岐	
気象予報	天候	前日計画 [出力抑制後]	実績	前日計画 [出力抑制後]	実績	前日計画 [出力抑制後]	実績
	最高気温	24.7°C	24°C	24°C	23.4°C	25.6°C	24.3°C
需給バランス	下げ調整力最小時刻	13時	13時	14時	13時	11時	12時
	需要[kW] (前日計画との差(※)) [kW]	15,600	15,310 (-290)	14,400	14,520 (120)	14,000	12,200 (-1,800)
	発電出力合計[kW]	15,600	15,310	14,400	14,520	14,000	12,200
内訳	火力[kW] (最大出力に対する割合)	9,291 (52%)	9,000 (50%)	7,772 (52%)	8,920 (59%)	7,540 (50%)	9,000 (60%)
	再エネ(太陽光・風力)[kW] (前日計画との差(※)) [kW]	6,309	6,310 (1)	6,628	5,600 (-1,028)	6,460	3,200 (-3,260)
火力の最大出力[kW]		18,000	18,000	15,000	15,000	15,000	15,000
火力の最小出力[kW]		9,000	9,000	7,500	7,500	7,500	7,500

上表の前日計画断面は、自然変動電源の出力抑制指示後の断面であり、別紙に示す出力抑制量を算定する断面の自然変動電源出力数値とは異なる。

(※) 需要と再エネ出力は当日の天候等の影響を受けるため、計画と実績に差異が生じる。

		6月22日（月）壱岐	
		前日計画 [出力抑制後]	実績
気象 予報	天候	晴	晴
	最高気温	27°C	27.5°C
需 給 バ ラン ス	下げ調整力最小時刻	13時	11時
	需要[kW] (前日計画との差(※)) [kW]	16,900	16,340 (-560)
	発電出力合計[kW]	16,900	16,340
	内 訳	火力[kW] (最大出力に対する割合)	9,607 (53%)
		再エネ(太陽光・風力)[kW] (前日計画との差(※)) [kW]	7,293 (-1,203)

火力の最大出力[kW]	18,000	18,000
火力の最小出力[kW]	9,000	9,000

上表の前日計画断面は、自然変動電源の出力抑制指示後の断面であり、別紙に示す出力抑制量を算定する断面の自然変動電源出力数値とは異なる。

(※) 需要と再エネ出力は当日の天候等の影響を受けるため、計画と実績に差異が生じる。