

# 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の検証結果

～平成29年11月 九州電力～

平成29年12月20日  
電力広域的運営推進機関

1. はじめに
  2. 検証内容
  3. 抑制実績
  4. 想定
    - (1)需要想定
    - (2)太陽光の最大出力想定
    - (3)風力の最大出力想定
    - (4)太陽光、風力の出力低下想定
  5. 下げ調整力不足時の対応順序
  6. 種子島および壱岐の発電設備
  7. 日別の状況
  8. 検証結果
- (参考)出力抑制指令の解除実績
- (参考)当日の需給実績

九州電力は、平成29年11月に、種子島および壱岐において再生可能エネルギー発電設備(以下、「再エネ」という。)の出力抑制を実施した。

本機関は、業務規程第180条に基づき、九州電力から送配電等業務指針(以下、「業務指針」という。)第183条に定める事項の説明を受け、これを裏付ける資料を受領したうえで、九州電力の出力抑制が法令および指針に照らして適切であったか否かを確認および検証したので、その結果を公表する。

本機関は、法令および指針から、以下の項目について確認し、九州電力の給電指令が適切であったかの検証を行った。

① 抑制指令を行った時点で想定した需給状況

② 下げ調整力(※)確保(発電機の出力抑制、揚水発電機の揚水運転)の具体的な内容

③ 再エネの出力抑制を行う必要性

(※) 下げ調整力とは、火力電源などにおいて、出力を下げることができる余地をいう。

再エネは、短時間に出力が上下するため、対応して火力電源の出力調整を行うことが必要となる。このような調整のうち、電源の出力を下げる調整を行うことのできる範囲を、一般的に「下げ調整力」という。

- ・ 検証の対象は、業務指針第184条第2項第1号より、「再エネ発電設備の出力抑制の指令を行った時点」。
- ・ 出力抑制は再エネ特別措置法施行規則第14条第1項第8号イより、原則として、抑制を行う前日までに指示を行うこととなっている。

### 3. 抑制実績

5

九州電力は、11月の以下の日について、下げ調整力不足が発生することを想定したため、再エネ事業者に対し、出力抑制を指令した。

場所	種子島					壱岐
指令日時	11月3日(金) 16時	11月10日(金) 16時	11月18日(土) 16時	11月22日(水) 16時	11月4日(土) 16時	
抑制実施日	11月4日(土)	11月11日(土)	11月19日(日)	11月23日(木)	11月5日(日)	
抑制事業者数	4	2	3	3	1	
抑制必要量	1,700kW	550kW	1,240kW	1,410kW	370kW	
抑制時間	9～16時	9～16時	9～16時	9～16時	9～16時	
備考	別紙1	別紙2	別紙3	別紙4	別紙5	

九州電力は、以下の方法で当日の下げ調整力が最小になる時刻と、その時の需要を想定した。

## ○需要想定

### ①基準日の選定

- ・至近の実績(※)から想定日の気象条件に類似する日を、曜日や休日等を考慮して選定する。(※)想定日前2~3週間程度で、類似するものが無い場合は前年同時期

### ②最大電力、最小電力の気温補正

- ・過去の気温(気象庁データ)と需要実績から、気温帯ごとに需要の増減度合を示す「気温感応度」を予め求めておき、気温予報(気象庁データ)に応じて最大電力、最小電力を補正する。
- ・気温感応度は離島ごとに算出している。


### ③需要カーブの作成

- ・補正後の最大電力、最小電力により基準日の需要カーブを補正して想定日の需要カーブを作成する。

### ④下げ調整力最小时刻とその時の需要

- ・需要想定後に供給力(再エネ+内燃力)を策定して算出する。

需要カーブ作成のイメージ図

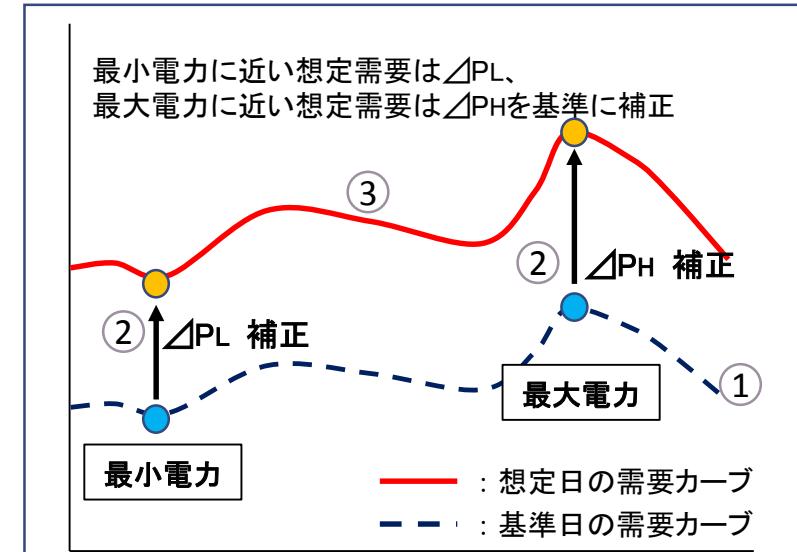

九州電力は、太陽光発電の最大出力を、最新の日射量予測値から想定した。

## ○太陽光最大出力

$$= \text{日射量予測値} (\text{※1}) \times \text{出力換算係数} (\text{※2}) \times \text{発電設備容量} (\text{※3})$$

- (※1) 気象会社から前日(もしくは抑制当日)に提供された、抑制当日の該当エリアの日射量予測値(1時間値)。
- (※2) 該当エリアもしくは九州本土の太陽光発電設備の発電出力と日射量との関係から算定。電圧、契約別の4区分に細分化した月別の出力換算係数を使用。
- (※3) 該当エリアにおける平成29年9月末現在の太陽光発電設備容量。

九州電力は、風力発電の最大出力を、最新の風速予測値から想定した。


## ○風力出力(1基あたり)

$$= Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

x : 風速予測値(m/s)(※4)

A、B、C、D : 出力換算係数(※5)

- (※4) 気象会社から前日(もしくは抑制当日)に提供された、抑制当日の該当エリアの風速予測値(1時間値)。
- (※5) 風車固有のパワーカーブより、風速と出力の関係を示す計算式を導いて算定。

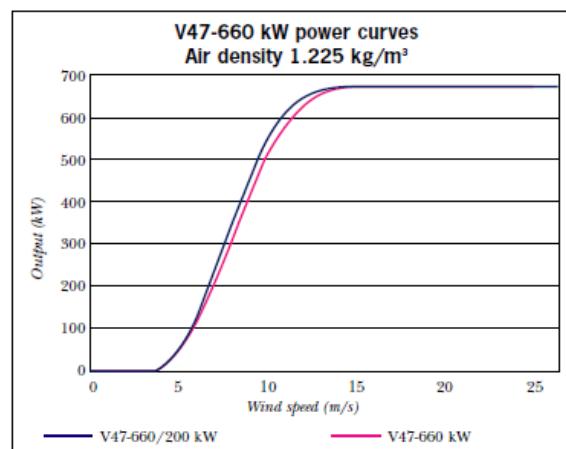

- (例)種子島の風車のパワーカーブ
- ・カットアウト  
(風車が受け取ることができる最大風速)  
25m/s
  - ・カットイン  
(風車が発電を開始する風速)  
4.2m/s
  - ・定格風速  
(風車が定格で発電する最低風速)  
12.5m/s

九州電力は、天候急変時等の出力低下を過去の実績から想定した。

## ○天気急変時の出力低下

過去の実績より、天気急変時には、それまでの出力が以下の割合にまで低下する可能性があると想定している。

種子島 : 17.2% (※6)  
壱岐 : 10.0% (※7)

(※6) 種子島は、過去実績の最小値を採用。

最小値 : 平成26年12月 5日 4,798kW⇒825kW (17.2%)

(※7) 壱岐は、再エネ出力実績の観測地点(高圧連系)が少ないため、平滑化効果があまり期待できない。

観測地点数が比較的多い島のうち、壱岐の状況に近い対馬の過去実績の最小値を代用。

最小値 : 平成26年12月22日 1,266kW⇒138kW (10.9%)

九州電力は、業務指針に則って出力抑制を実施した。

## ○下げ調整力不足時の対応順序

業務指針174条による下げ調整力不足時の対応順序は以下の通りだが、当該地域にオンラインで調整できない火力電源等がないこと、他の地域と連系されていないことおよび、バイオマス関連発電設備がないことから、  
⑤自然変動電源の出力抑制を実施した。

- ① 一般送配電事業者からオンラインで調整できない火力電源等の出力抑制および揚水式発電機の揚水運転
- ② 長周期広域周波数調整
- ③ バイオマス専焼電源の出力抑制
- ④ バイオマス電源(廃棄物等の未利用資源有効活用型)の出力抑制
- ⑤ 自然変動電源の出力抑制
- ⑥、⑦ 略

## 6. 種子島および壱岐の発電設備

11

種子島および壱岐の発電設備は以下の通り。

発電設備	種別	種子島	壱岐
		平成29年9月末	平成29年9月末
再生可能エネルギー発電設備	太陽光(高圧)	8,230kW	4,690kW
	太陽光(低圧)	5,132kW	4,098kW
	風力	660kW	1,500kW
	合計	14,022kW	10,288kW
内燃力発電設備	6,000kW機	4台	4台
	4,500kW機	2台	2台
	3,000kW機	2台	2台
	1,500kW機	1台	—
	合計	40,500kW	39,000kW

抑制日別の状況は別紙。

別紙1 平成29年11月 4日(土) 種子島 検証

別紙2 平成29年11月11日(土) 種子島 検証

別紙3 平成29年11月19日(日) 種子島 検証

別紙4 平成29年11月23日(木) 種子島 検証

別紙5 平成29年11月 5日(日) 壱岐 検証

本機関が検証した結果、下げ調整力不足が見込まれたために行われた今回の出力抑制の指令は、適切であると判断する。

## ○検証を行った3項目

### ① 抑制指令を行った時点で想定した離島の需給状況

- ・需要、再エネの最大出力および出力低下について、現状まで蓄積したデータを可能な限り活用して想定していた。

### ② 下げ調整力確保の具体的な内容

- ・内燃力機を定格出力の50%まで出力抑制し、下げ調整力を最大限確保する計画としていた。

### ③ 再エネの出力抑制を行う必要性があったか

- ・再エネの出力変動に対しても必要な供給力を確保し、かつ内燃力機の定格出力の50%を確保するため、出力抑制を行う必要性があった。

九州電力は、出力抑制回数の減少を目的に独自の取組み※として、出力抑制指令の当日解除を実施しており、参考として公表する。

場所	壱岐	
指令日時(前日)		11月10日(金) 16時
指令解除日時(当日)		11月11日(土) 6時
抑制対象 事業者数	前日	1
	当日	0

※当日の最新想定(天候、再エネ出力)をもとに、需給バランスを策定し、当日の早朝に  
出力抑制指令を解除。

九州電力から報告を受けた当日の需給実績を、参考として公表する。

		11月 4日(土) 種子島		11月11日(土) 種子島		11月19日(日) 種子島	
気象 予報	天候	前日計画 [出力抑制後]	実績	前日計画 [出力抑制後]	実績	前日計画 [出力抑制後]	実績
	最高気温	21.0°C	21.2°C	21.8°C	22.9°C	14.0°C	13.8°C
需 給 バ ラン ス	下げ調整力最小時刻	13時	13時	13時	13時	12時	11時
	需要 (前日計画との差 <sup>(※)</sup> )	16,800kW	17,020kW (220kW)	16,800kW	17,570kW (770kW)	15,800kW	14,940kW (-860kW)
	発電出力合計	16,800kW	17,020kW	16,800kW	17,570kW	15,800kW	14,940kW
	内 火 力 (最大出力に対する割合)	9,519kW (53%)	9,960kW (55%)	9,549kW (53%)	8,710kW (48%)	8,716kW (53%)	8,440kW (51%)
	訳 再エネ(太陽光・風力) (前日計画との差 <sup>(※)</sup> )	7,281kW	7,060kW (-221kW)	7,251kW	8,860kW (1,609kW)	7,084kW	6,500kW (-584kW)
火力の最大出力		18,000kW	18,000kW	18,000kW	18,000kW	16,500kW	16,500kW
火力の最小出力		9,000kW	9,000kW	9,000kW	9,000kW	8,250kW	8,250kW

(※) 需要と再エネ出力は当日の天候等の影響を受けるため、計画と実績に差異が生じる。

		11月23日(木) 種子島		11月 5日(日) 壱岐	
気象 予報	天候	前日計画 [出力抑制後]	実績	前日計画 [出力抑制後]	実績
	最高気温	17.4°C	17.3°C	17.7°C	17.1°C
需 給 バ ラン ス	下げ調整力最小時刻	13時	14時	13時	12時
	需要 (前日計画との差 <sup>(※)</sup> )	15,400kW	17,140kW (1,740kW)	12,800kW	12,780kW (-20kW)
	発電出力合計	15,400kW	17,140kW	12,800kW	12,780kW
	内 火 力 (最大出力に対する割合)	8,411kW (51%)	9,930kW (55%)	7,801kW (52%)	7,660kW (51%)
	再エネ(太陽光・風力) (前日計画との差 <sup>(※)</sup> )	6,989kW	7,210kW (221kW)	4,999kW	5,120kW (121kW)
	火力の最大出力	16,500kW	18,000kW	15,000kW	15,000kW
火力の最小出力		8,250kW	9,000kW	7,500kW	7,500kW

(※) 需要と再エネ出力は当日の天候等の影響を受けるため、計画と実績に差異が生じる。