

# 2022・2023年度の年間マージン

2022年 3月 1日

# 1. 2022年度 平日

〔単位：MW〕

| 連系統           | 方向     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 備考                      |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 北海道本州間<br>連系統 | 北海道⇒東北 | シート4参照 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                         |
|               | 東北⇒北海道 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                         |
| 東北東京間<br>連系統  | 東北⇒東京  | 30～410 | 30～480 | 30～410 | 30～400 | 30～400 | 38～418 | 38～418 | 39～419 | 39～419 | 39～419 | 39～419 | 39～419 | 5月は5/2～8以外は<br>30～410MW |
|               | 東京⇒東北  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 38     | 38     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     |                         |
| 東京中部間<br>連系統  | 東京⇒中部  | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |                         |
|               | 中部⇒東京  | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |                         |
| 中部北陸間<br>連系統  | 北陸⇒中部  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 中部⇒北陸  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 夜間は0MW                  |
| 北陸関西間<br>連系統  | 関西⇒北陸  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                         |
|               | 北陸⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 中部関西間<br>連系統  | 中部⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 関西⇒中部  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 関西中国間<br>連系統  | 関西⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 中国⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 関西四国間<br>連系統  | 関西⇒四国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 四国⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 中国四国間<br>連系統  | 中国⇒四国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 四国⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 中国九州間<br>連系統  | 中国⇒九州  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 九州⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |

（注）想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。  
 昼間帯は8時～22時、夜間帯は0時～8時および22時～24時を表す。  
 需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。  
 マージンの値の内訳はシート11に記載。

# 1. 2022年度 休日

3

〔単位：MW〕

| 連系統           | 方向     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 備考                      |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 北海道本州間<br>連系統 | 北海道⇒東北 | シート4参照 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                         |
|               | 東北⇒北海道 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                         |
| 東北東京間<br>連系統  | 東北⇒東京  | 30～410 | 30～480 | 30～410 | 30～400 | 30～400 | 38～418 | 38～418 | 39～419 | 39～419 | 39～419 | 39～419 | 39～419 | 5月は5/2～8以外は<br>30～410MW |
|               | 東京⇒東北  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 38     | 38     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     |                         |
| 東京中部間<br>連系統  | 東京⇒中部  | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |                         |
|               | 中部⇒東京  | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |                         |
| 中部北陸間<br>連系統  | 北陸⇒中部  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 中部⇒北陸  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 北陸関西間<br>連系統  | 関西⇒北陸  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 北陸⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 中部関西間<br>連系統  | 中部⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 関西⇒中部  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 関西中国間<br>連系統  | 関西⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 中国⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 関西四国間<br>連系統  | 関西⇒四国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 四国⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 中国四国間<br>連系統  | 中国⇒四国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 四国⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
| 中国九州間<br>連系統  | 中国⇒九州  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |
|               | 九州⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                         |

（注）想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。

需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。

マージンの値の内訳はシート11に記載。

# 1. 2022年度 北本連系設備

4

〔単位：MW〕

(注)  
表中略記は「平:平日、休:休日、  
P:昼間帯、N:夜間帯」を表す。  
また、昼間帯は8～22時、夜間  
帯は0～8時および22～24時を  
表す。  
マージンの値の内訳はシート9に  
記載。  
苫東厚真4号の作業停止期間は  
(2022/4/3～2022/7/8)  
左表の4,7月の東北⇒北海道の  
値から▲100MWとなる。  
(5,6月は差引き済み)

| 方向     | 4月  |     |     |     | 5月  |     |     |     | 6月  |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | 290 | 310 | 350 | 340 | 310 | 350 | 360 | 360 | 310 | 350 | 350 | 350 |
| 東北⇒北海道 | 570 | 580 | 600 | 590 | 480 | 490 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 |
| 方向     | 7月  |     |     |     | 8月  |     |     |     | 9月  |     |     |     |
|        | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | 300 | 350 | 340 | 340 | 300 | 350 | 330 | 350 | 318 | 358 | 348 | 358 |
| 東北⇒北海道 | 570 | 600 | 590 | 590 | 570 | 600 | 590 | 600 | 588 | 608 | 598 | 608 |
| 方向     | 10月 |     |     |     | 11月 |     |     |     | 12月 |     |     |     |
|        | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | 308 | 348 | 348 | 348 | 279 | 329 | 339 | 329 | 229 | 249 | 279 | 239 |
| 東北⇒北海道 | 578 | 598 | 598 | 598 | 569 | 589 | 589 | 589 | 549 | 549 | 569 | 549 |
| 方向     | 1月  |     |     |     | 2月  |     |     |     | 3月  |     |     |     |
|        | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | 209 | 179 | 259 | 199 | 219 | 219 | 269 | 219 | 279 | 279 | 309 | 289 |
| 東北⇒北海道 | 529 | 519 | 559 | 529 | 539 | 539 | 559 | 539 | 569 | 569 | 579 | 569 |

〔作業時等〕

〔単位：MW〕

| 方向     | 6月（600MW、苫東厚真4停止） |     |     |     | 6月（順方向のみ600MW、苫東厚真4停止） |     |     |     | 備考                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 平P                | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                     | 平N  | 休P  | 休N  |                                                                                                                                                                                                     |
| 北海道⇒東北 | 30                | 50  | 50  | 50  | 30                     | 50  | 50  | 50  | ・順方向のみ600MW（道南幹線作業）<br>平P 6/6-10, 6/13-14, 9/13-16, 9/20-22, 9/26-29<br>平N 6/6-10, 6/13-14, 9/13-16, 9/20-22, 9/26-29<br>休P 6/4-5, 6/11-12, 9/17-19, 9/23-25<br>休N 6/4-5, 6/11-12, 9/17-19, 9/23-25 |
| 東北⇒北海道 | 480               | 500 | 500 | 500 | 480                    | 500 | 500 | 500 |                                                                                                                                                                                                     |
| 方向     | 6月（300MW、苫東厚真4停止） |     |     |     | 7月（750MW）              |     |     |     | ・600MW（北本作業）<br>平P 6/15-17, 6/20, 7/28-29, 8/1, 8/24-26<br>平N 6/16-17, 6/20-21, 7/28-29, 8/1-2, 8/24-26<br>休P 6/18-19, 7/18, 7/30-31, 8/27<br>休N 6/18-19, 7/18, 7/30-31, 8/27-28                    |
|        | 平P                | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                     | 平N  | 休P  | 休N  |                                                                                                                                                                                                     |
| 北海道⇒東北 | 30                | 50  | -   | -   | 150                    | 200 | 190 | 190 |                                                                                                                                                                                                     |
| 東北⇒北海道 | 300               | 300 | -   | -   | 570                    | 600 | 590 | 590 |                                                                                                                                                                                                     |
| 方向     | 7月（600MW）         |     |     |     | 8月（600MW）              |     |     |     | ・750MW（北本作業）<br>平P 7/19-22, 7/25-27<br>平N 7/19-22, 7/25-27<br>休P 7/23-24<br>休N 7/23-24                                                                                                              |
|        | 平P                | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                     | 平N  | 休P  | 休N  |                                                                                                                                                                                                     |
| 北海道⇒東北 | 30                | 50  | 40  | 40  | 30                     | 50  | 30  | 50  |                                                                                                                                                                                                     |
| 東北⇒北海道 | 570               | 600 | 590 | 590 | 570                    | 600 | 590 | 600 |                                                                                                                                                                                                     |
| 方向     | 8月（300MW）         |     |     |     | 9月（順方向のみ600MW）         |     |     |     | ・600MW（新北本作業）<br>平P 10/6-7, 10/11-14<br>平N 10/6-7, 10/11-14<br>休P 10/8-10<br>休N 10/8-10                                                                                                             |
|        | 平P                | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                     | 平N  | 休P  | 休N  |                                                                                                                                                                                                     |
| 北海道⇒東北 | 30                | -   | 30  | -   | 38                     | 58  | 48  | 58  |                                                                                                                                                                                                     |
| 東北⇒北海道 | 300               | -   | 300 | -   | 588                    | 608 | 598 | 608 |                                                                                                                                                                                                     |
| 方向     | 10月（600MW）        |     |     |     | -                      |     |     |     | ・300MW（北本作業）<br>平P 6/21, 8/2<br>平N 6/15<br>休P 8/28                                                                                                                                                  |
|        | 平P                | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                     | 平N  | 休P  | 休N  |                                                                                                                                                                                                     |
| 北海道⇒東北 | 308               | 348 | 348 | 348 | -                      | -   | -   | -   |                                                                                                                                                                                                     |
| 東北⇒北海道 | 578               | 598 | 598 | 598 | -                      | -   | -   | -   |                                                                                                                                                                                                     |

## 2. 2023年度 平日

5

〔単位：MW〕

| 連系統           | 方向     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 備考                        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 北海道本州間<br>連系統 | 北海道⇒東北 | シート7参照 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |
|               | 東北⇒北海道 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |
| 東北東京間<br>連系統  | 東北⇒東京  | 39～489 | 39～489 | 39～419 | 39～409 | 39～409 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 4月は4/22～30以外は<br>39～419MW |
|               | 東京⇒東北  | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |                           |
| 東京中部間<br>連系統  | 東京⇒中部  | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |                           |
|               | 中部⇒東京  | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |                           |
| 中部北陸間<br>連系統  | 北陸⇒中部  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 中部⇒北陸  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 0～510  | 夜間は0MW                    |
| 北陸関西間<br>連系統  | 関西⇒北陸  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |
|               | 北陸⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 中部関西間<br>連系統  | 中部⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 関西⇒中部  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 関西中国間<br>連系統  | 関西⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 中国⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 関西四国間<br>連系統  | 関西⇒四国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 四国⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 中国四国間<br>連系統  | 中国⇒四国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 四国⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 中国九州間<br>連系統  | 中国⇒九州  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 九州⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |

（注）想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。

昼間帯は8時～22時、夜間帯は0時～8時および22時～24時を表す。

需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。

マージンの値の内訳はシート14に記載。

2. 2023年度 休日

〔単位：MW〕

| 連系統           | 方向     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 備考                        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 北海道本州間<br>連系統 | 北海道⇒東北 | シート7参照 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |
|               | 東北⇒北海道 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                           |
| 東北東京間<br>連系統  | 東北⇒東京  | 39～489 | 39～489 | 39～419 | 39～409 | 39～409 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 4月は4/22～30以外は<br>39～419MW |
|               | 東京⇒東北  | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |                           |
| 東京中部間<br>連系統  | 東京⇒中部  | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |                           |
|               | 中部⇒東京  | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |                           |
| 中部北陸間<br>連系統  | 北陸⇒中部  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 中部⇒北陸  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 北陸関西間<br>連系統  | 関西⇒北陸  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 北陸⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 中部関西間<br>連系統  | 中部⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 関西⇒中部  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 関西中国間<br>連系統  | 関西⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 中国⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 関西四国間<br>連系統  | 関西⇒四国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 四国⇒関西  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 中国四国間<br>連系統  | 中国⇒四国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 四国⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
| 中国九州間<br>連系統  | 中国⇒九州  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |
|               | 九州⇒中国  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                           |

（注） 想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。  
需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。  
マージンの値の内訳はシート14に記載。

2. 2023年度 北本連系設備

〔単位：MW〕

| 方向     | 4月  |     |     |     | 5月  |     |     |     | 6月  |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | 299 | 319 | 359 | 349 | 319 | 359 | 369 | 369 | 319 | 359 | 359 | 359 |
| 東北⇒北海道 | 579 | 589 | 609 | 599 | 589 | 599 | 609 | 609 | 589 | 609 | 609 | 609 |
| 方向     | 7月  |     |     |     | 8月  |     |     |     | 9月  |     |     |     |
|        | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | 309 | 359 | 349 | 349 | 309 | 359 | 339 | 359 | 320 | 360 | 350 | 360 |
| 東北⇒北海道 | 579 | 609 | 599 | 599 | 579 | 609 | 599 | 609 | 590 | 610 | 600 | 610 |
| 方向     | 10月 |     |     |     | 11月 |     |     |     | 12月 |     |     |     |
|        | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | 310 | 350 | 350 | 350 | 280 | 330 | 340 | 330 | 230 | 250 | 280 | 240 |
| 東北⇒北海道 | 580 | 600 | 600 | 600 | 570 | 590 | 590 | 590 | 550 | 550 | 570 | 550 |
| 方向     | 1月  |     |     |     | 2月  |     |     |     | 3月  |     |     |     |
|        | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | 210 | 180 | 260 | 200 | 220 | 220 | 270 | 220 | 280 | 280 | 310 | 290 |
| 東北⇒北海道 | 530 | 520 | 560 | 530 | 540 | 540 | 560 | 540 | 570 | 570 | 580 | 570 |

(注)

表中略記は「平:平日、休:休日、P:昼間帯、N:夜間帯」を表す。

また、昼間帯は8～22時、夜間帯は0～8時および22～24時を表す。

マージンの値の内訳はシート12に記載。

苫東厚真4号の作業停止期間は(2024/3/4～2024/7/9)

左表の3月の東北⇒北海道の値から▲100MWとなる。

| 〔作業時等〕 |                |     |     |     | 〔単位：MW〕        |     |     |     | 備考 |
|--------|----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|----|
| 方向     | 5月（順方向のみ600MW） |     |     |     | 6月（順方向のみ600MW） |     |     |     |    |
|        | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  |    |
| 北海道⇒東北 | 39             | 59  | -   | -   | 39             | 59  | 59  | 59  |    |
| 東北⇒北海道 | 589            | 599 | -   | -   | 589            | 600 | 600 | 600 |    |
| 方向     | 6月（600MW）      |     |     |     | 6月（300MW）      |     |     |     |    |
|        | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  |    |
| 北海道⇒東北 | 39             | 59  | 59  | 59  | 39             | -   | -   | -   |    |
| 東北⇒北海道 | 589            | 600 | 600 | 600 | 300            | -   | -   | -   |    |
| 方向     | 7月（順方向のみ600MW） |     |     |     | 8月（600MW）      |     |     |     |    |
|        | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  |    |
| 北海道⇒東北 | 39             | 59  | 49  | 49  | 39             | 59  | 39  | 59  |    |
| 東北⇒北海道 | 579            | 609 | 599 | 599 | 579            | 600 | 599 | 600 |    |
| 方向     | 8月（300MW）      |     |     |     | 9月（600MW）      |     |     |     |    |
|        | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  |    |
| 北海道⇒東北 | 39             | -   | -   | -   | 320            | 360 | 350 | 360 |    |
| 東北⇒北海道 | 300            | -   | -   | -   | 590            | 600 | 600 | 600 |    |
| 方向     | 10月（600MW）     |     |     |     | 10月（300MW）     |     |     |     |    |
|        | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  | 平P             | 平N  | 休P  | 休N  |    |
| 北海道⇒東北 | 40             | 50  | 50  | 50  | -              | 50  | 50  | -   |    |
| 東北⇒北海道 | 580            | 600 | 600 | 600 | -              | 300 | 300 | -   |    |


• 順方向のみ600MW（道南幹線作業）  
平P 5/30-31, 6/1-2, 6/5-8, 6/14, 6/19-23, 6/26-30, 7/3-5  
平N 5/30-31, 6/1-2, 6/5-8, 6/14, 6/19-23, 6/26-30, 7/3-5  
休P 6/3-4, 6/24-25, 7/1-2  
休N 6/3-4, 6/24-25, 7/1-2

• 600MW（北本作業）  
平P 6/9, 6/12, 8/21-25, 8/28, 10/19-20  
平N 6/9, 6/12-13, 8/21-25, 8/28-29, 10/20  
休P 6/10-11, 8/20, 8/26-27, 10/21  
休N 6/10-11, 8/20, 8/26-27, 10/21-22

• 300MW（北本作業）  
平P 6/13, 8/29  
平N 10/19  
休P 10/22

• 600MW（新北本作業）  
平P 9/1, 9/4-8  
平N 9/1, 9/4-8  
休P 9/2-3, 9/9-10  
休N 9/2-3, 9/9-10

#### 2022年度（8月平日昼間）における連系線のマージン算出結果

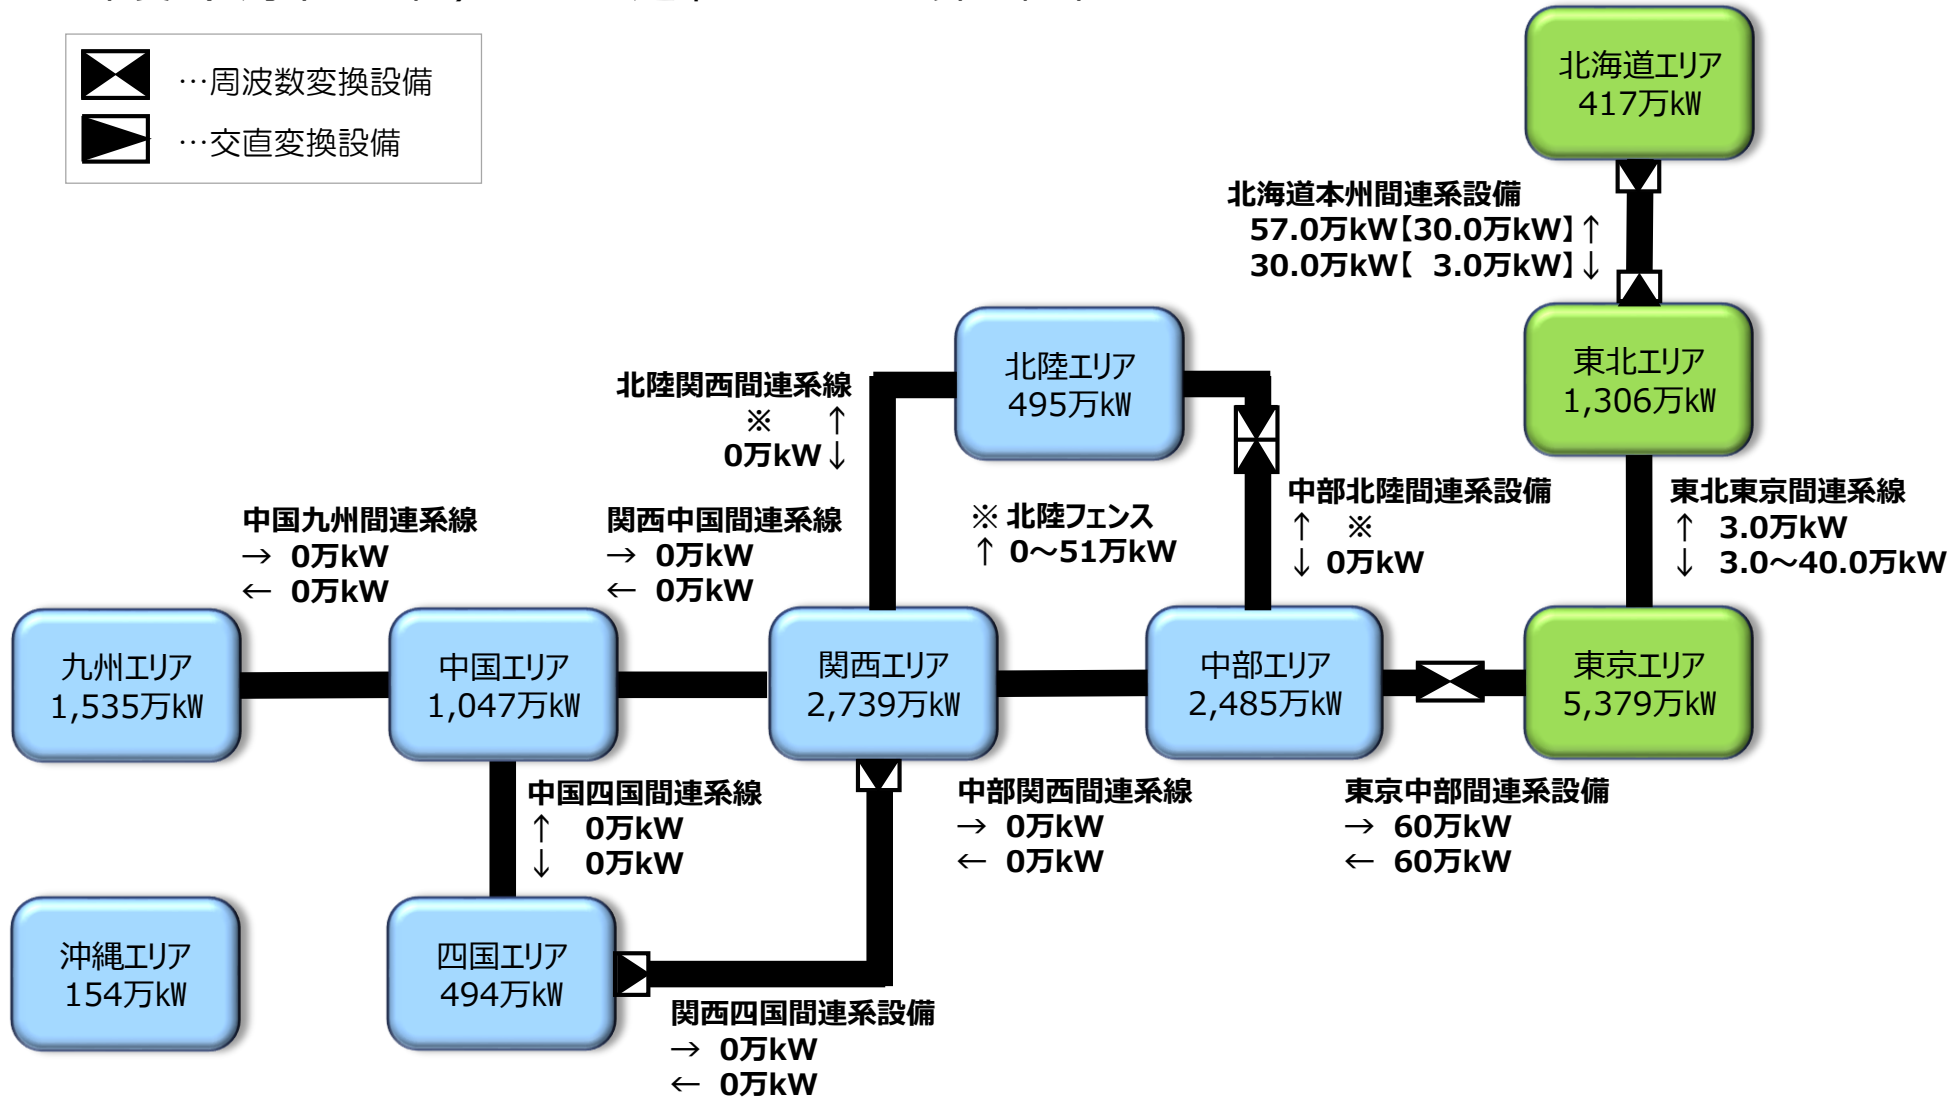

・各エリア内の数値は、2022年度の送電端最大需要電力予想（H3）を表す  
 ・【 】内の数値は、北本連系設備作業に伴う運用容量最小時のマージンを示す

# (参考) 北本連系設備の内訳 (2022年度)

(説明)

- ・北海道⇒東北向きは、区分C1に区分B0を加えた値をマージンとする。
- ・東北⇒北海道向きは、区分B1とC1のうち大きい方に区分B0を加えた値をマージンとする。

〔単位：MW〕

| 方向     | 区分 | 4月  |     |     |     | 5月  |     |     |     | 6月  |     |     |     | 7月  |     |     |     |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |    | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 260 | 280 | 320 | 310 | 280 | 320 | 330 | 330 | 280 | 320 | 320 | 320 | 270 | 320 | 310 | 310 |
|        | B0 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
| 東北⇒北海道 |    | 290 | 310 | 350 | 340 | 310 | 350 | 360 | 360 | 310 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | 340 | 340 |
|        | B1 | 540 | 550 | 570 | 560 | 450 | 460 | 470 | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 540 | 570 | 560 | 560 |
|        | C1 | 440 | 450 | 470 | 460 | 450 | 460 | 470 | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 440 | 470 | 460 | 460 |
|        | B0 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
|        |    | 570 | 580 | 600 | 590 | 480 | 490 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 | 570 | 600 | 590 | 590 |
| 方向     | 区分 | 8月  |     |     |     | 9月  |     |     |     | 10月 |     |     |     | 11月 |     |     |     |
|        |    | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 270 | 320 | 300 | 320 | 280 | 320 | 310 | 320 | 270 | 310 | 310 | 310 | 240 | 290 | 300 | 290 |
|        | B0 | 30  | 30  | 30  | 30  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 39  | 39  | 39  | 39  |
| 東北⇒北海道 |    | 300 | 350 | 330 | 350 | 318 | 358 | 348 | 358 | 308 | 348 | 348 | 348 | 279 | 329 | 339 | 329 |
|        | B1 | 540 | 570 | 560 | 570 | 550 | 570 | 560 | 570 | 540 | 560 | 560 | 560 | 530 | 550 | 550 | 550 |
|        | C1 | 440 | 470 | 460 | 470 | 450 | 470 | 460 | 470 | 440 | 460 | 460 | 460 | 430 | 450 | 450 | 450 |
|        | B0 | 30  | 30  | 30  | 30  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 39  | 39  | 39  | 39  |
|        |    | 570 | 600 | 590 | 600 | 588 | 608 | 598 | 608 | 578 | 598 | 598 | 598 | 569 | 589 | 589 | 589 |
| 方向     | 区分 | 12月 |     |     |     | 1月  |     |     |     | 2月  |     |     |     | 3月  |     |     |     |
|        |    | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 190 | 210 | 240 | 200 | 170 | 140 | 220 | 160 | 180 | 180 | 230 | 180 | 240 | 240 | 270 | 250 |
|        | B0 | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  |
| 東北⇒北海道 |    | 229 | 249 | 279 | 239 | 209 | 179 | 259 | 199 | 219 | 219 | 269 | 219 | 279 | 279 | 309 | 289 |
|        | B1 | 510 | 510 | 530 | 510 | 490 | 480 | 520 | 490 | 500 | 500 | 520 | 500 | 530 | 530 | 540 | 530 |
|        | C1 | 410 | 410 | 430 | 410 | 390 | 380 | 420 | 390 | 400 | 400 | 420 | 400 | 430 | 430 | 440 | 430 |
|        | B0 | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  |
|        |    | 549 | 549 | 569 | 549 | 529 | 519 | 559 | 529 | 539 | 539 | 559 | 539 | 569 | 569 | 579 | 569 |

(注) 想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。

表中略記は「平:平日、休:休日、P:昼間帯、N:夜間帯」を表す。また、昼間帯は8時～22時、夜間帯は0時～8時および22時～24時を表す。

需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。

# (参考) 北本連系設備の内訳 (2022年度、作業時等)

10

(説明)

- ・北海道⇒東北向きは、区分C1に区分B0を加えた値をマージンとする。
- ・東北⇒北海道向きは、区分B1とC1のうち大きい方に区分B0を加えた値をマージンとする。

〔単位：MW〕

| 方向     | 区分 | 6月 (600MW、苫東厚真4停止) |     |     |     | 6月 (順方向のみ600MW、苫東厚真4停止) |     |     |     | 6月 (300MW、苫東厚真4停止) |     |     |    | 7月 (750MW)      |     |     |     |
|--------|----|--------------------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|----|-----------------|-----|-----|-----|
|        |    | 平P                 | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                      | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                 | 平N  | 休P  | 休N | 平P              | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 0                  | 20  | 20  | 20  | 0                       | 20  | 20  | 20  | 0                  | 20  | -   | -  | 120             | 170 | 160 | 160 |
|        | B0 | 30                 | 30  | 30  | 30  | 30                      | 30  | 30  | 30  | 30                 | 30  | -   | -  | 30              | 30  | 30  | 30  |
|        |    | 30                 | 50  | 50  | 50  | 30                      | 50  | 50  | 50  | 30                 | 50  | -   | -  | 150             | 200 | 190 | 190 |
| 東北⇒北海道 | B1 | 450                | 470 | 470 | 470 | 450                     | 470 | 470 | 470 | 300                | 300 | -   | -  | 540             | 570 | 560 | 560 |
|        | C1 | 150                | 170 | 170 | 170 | 150                     | 170 | 170 | 170 | 150                | 170 | -   | -  | 290             | 320 | 310 | 310 |
|        | B0 | 30                 | 30  | 30  | 30  | 30                      | 30  | 30  | 30  | 30                 | 30  | -   | -  | 30              | 30  | 30  | 30  |
|        |    | 480                | 500 | 500 | 500 | 480                     | 500 | 500 | 500 | 300                | 300 | -   | -  | 570             | 600 | 590 | 590 |
| 方向     | 区分 | 7月 (600MW)         |     |     |     | 8月 (600MW)              |     |     |     | 8月 (300MW)         |     |     |    | 9月 (順方向のみ600MW) |     |     |     |
|        |    | 平P                 | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                      | 平N  | 休P  | 休N  | 平P                 | 平N  | 休P  | 休N | 平P              | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 0                  | 20  | 10  | 10  | 0                       | 20  | 0   | 20  | 0                  | -   | 0   | -  | 0               | 20  | 10  | 20  |
|        | B0 | 30                 | 30  | 30  | 30  | 30                      | 30  | 30  | 30  | 30                 | -   | 30  | -  | 38              | 38  | 38  | 38  |
|        |    | 30                 | 50  | 40  | 40  | 30                      | 50  | 30  | 50  | 30                 | -   | 30  | -  | 38              | 58  | 48  | 58  |
| 東北⇒北海道 | B1 | 540                | 570 | 560 | 560 | 540                     | 570 | 560 | 570 | 300                | -   | 300 | -  | 550             | 570 | 560 | 570 |
|        | C1 | 140                | 170 | 160 | 160 | 140                     | 170 | 160 | 170 | 140                | -   | 160 | -  | 150             | 170 | 160 | 170 |
|        | B0 | 30                 | 30  | 30  | 30  | 30                      | 30  | 30  | 30  | 30                 | -   | 30  | -  | 38              | 38  | 38  | 38  |
|        |    | 570                | 600 | 590 | 590 | 570                     | 600 | 590 | 600 | 300                | -   | 300 | -  | 588             | 608 | 598 | 608 |
| 方向     | 区分 | 10月 (600MW)        |     |     |     |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |
|        |    | 平P                 | 平N  | 休P  | 休N  |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |
| 北海道⇒東北 | C1 | 270                | 310 | 310 | 310 |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |
|        | B0 | 38                 | 38  | 38  | 38  |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |
|        |    | 308                | 348 | 348 | 348 |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |
| 東北⇒北海道 | B1 | 540                | 560 | 560 | 560 |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |
|        | C1 | 440                | 460 | 460 | 460 |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |
|        | B0 | 38                 | 38  | 38  | 38  |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |
|        |    | 578                | 598 | 598 | 598 |                         |     |     |     |                    |     |     |    |                 |     |     |     |

(注) 想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。

表中略記は「平:平日、休:休日、P:昼間帯、N:夜間帯」を表す。また、昼間帯は8時～22時、夜間帯は0時～8時および22時～24時を表す。

需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。

マージンの値が運用容量の値よりも大きくなる場合は、運用容量の値が上限になる。

(説明)

- ・東北⇒東京向きは、区分C2にB0を加えた値をマージンとする。
- ・東京⇒東北向きは、区分B0の値をマージンとする。

〔単位：MW〕

| 方向    | 区分    | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 東北⇒東京 | C2    | 0~380  | 0~450  | 0~380  | 0~370  | 0~370  | 0~380  | 0~380  | 0~380  | 0~380  | 0~380  | 0~380  | 0~380  |
|       | B0    | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 38     | 38     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     |
|       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       | 平日・休日 | 30~410 | 30~480 | 30~410 | 30~400 | 30~400 | 38~418 | 38~418 | 39~419 | 39~419 | 39~419 | 39~419 | 39~419 |
| 東京⇒東北 | B0    | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 38     | 38     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     |
|       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       | 平日・休日 | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 38     | 38     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     |

(注) 想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。

需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。

# (参考) 北本連系設備の内訳 (2023年度)

12

(説明)

- ・北海道⇒東北向きは、区分C1に区分B0を加えた値をマージンとする。
- ・東北⇒北海道向きは、区分B1とC1のうち大きい方に区分B0を加えた値をマージンとする。

〔単位：MW〕

| 方向     | 区分 | 4月  |     |     |     | 5月  |     |     |     | 6月  |     |     |     | 7月  |     |     |     |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |    | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 260 | 280 | 320 | 310 | 280 | 320 | 330 | 330 | 280 | 320 | 320 | 320 | 270 | 320 | 310 | 310 |
|        | B0 | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  |
|        |    | 299 | 319 | 359 | 349 | 319 | 359 | 369 | 369 | 319 | 359 | 359 | 359 | 309 | 359 | 349 | 349 |
| 東北⇒北海道 | B1 | 540 | 550 | 570 | 560 | 550 | 560 | 570 | 570 | 550 | 570 | 570 | 570 | 540 | 570 | 560 | 560 |
|        | C1 | 440 | 450 | 470 | 460 | 450 | 460 | 470 | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 440 | 470 | 460 | 460 |
|        | B0 | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  |
|        |    | 579 | 589 | 609 | 599 | 589 | 599 | 609 | 609 | 589 | 609 | 609 | 609 | 579 | 609 | 599 | 599 |
| 方向     | 区分 | 8月  |     |     |     | 9月  |     |     |     | 10月 |     |     |     | 11月 |     |     |     |
|        |    | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 270 | 320 | 300 | 320 | 280 | 320 | 310 | 320 | 270 | 310 | 310 | 310 | 240 | 290 | 300 | 290 |
|        | B0 | 39  | 39  | 39  | 39  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|        |    | 309 | 359 | 339 | 359 | 320 | 360 | 350 | 360 | 310 | 350 | 350 | 350 | 280 | 330 | 340 | 330 |
| 東北⇒北海道 | B1 | 540 | 570 | 560 | 570 | 550 | 570 | 560 | 570 | 540 | 560 | 560 | 560 | 530 | 550 | 550 | 550 |
|        | C1 | 440 | 470 | 460 | 470 | 450 | 470 | 460 | 470 | 440 | 460 | 460 | 460 | 430 | 450 | 450 | 450 |
|        | B0 | 39  | 39  | 39  | 39  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|        |    | 579 | 609 | 599 | 609 | 590 | 610 | 600 | 610 | 580 | 600 | 600 | 600 | 570 | 590 | 590 | 590 |
| 方向     | 区分 | 12月 |     |     |     | 1月  |     |     |     | 2月  |     |     |     | 3月  |     |     |     |
|        |    | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  | 平P  | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 190 | 210 | 240 | 200 | 170 | 140 | 220 | 160 | 180 | 180 | 230 | 180 | 240 | 240 | 270 | 250 |
|        | B0 | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|        |    | 230 | 250 | 280 | 240 | 210 | 180 | 260 | 200 | 220 | 220 | 270 | 220 | 280 | 280 | 310 | 290 |
| 東北⇒北海道 | B1 | 510 | 510 | 530 | 510 | 490 | 480 | 520 | 490 | 500 | 500 | 520 | 500 | 530 | 530 | 540 | 530 |
|        | C1 | 410 | 410 | 430 | 410 | 390 | 380 | 420 | 390 | 400 | 400 | 420 | 400 | 430 | 430 | 440 | 430 |
|        | B0 | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|        |    | 550 | 550 | 570 | 550 | 530 | 520 | 560 | 530 | 540 | 540 | 560 | 540 | 570 | 570 | 580 | 570 |

(注) 想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。

表中略記は「平:平日、休:休日、P:昼間帯、N:夜間帯」を表す。また、昼間帯は8時～22時、夜間帯は0時～8時および22時～24時を表す。

需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。

# (参考) 北本連系設備の内訳 (2023年度、作業時等)

13

(説明)

- ・北海道⇒東北向きは、区分C1に区分B0を加えた値をマージンとする。
- ・東北⇒北海道向きは、区分B1とC1のうち大きい方に区分B0を加えた値をマージンとする。

〔単位：MW〕

| 方向     | 区分 | 5月 (順方向のみ600MW) |     |     |     | 6月 (順方向のみ600MW) |     |     |     | 6月 (600MW) |     |     |     | 6月 (300MW) |     |     |     |
|--------|----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
|        |    | 平P              | 平N  | 休P  | 休N  | 平P              | 平N  | 休P  | 休N  | 平P         | 平N  | 休P  | 休N  | 平P         | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 0               | 20  | -   | -   | 0               | 20  | 20  | 20  | 0          | 20  | 20  | 20  | 0          | -   | -   | -   |
|        | B0 | 39              | 39  | -   | -   | 39              | 39  | 39  | 39  | 39         | 39  | 39  | 39  | 39         | -   | -   | -   |
|        |    | 39              | 59  | -   | -   | 39              | 59  | 59  | 59  | 39         | 59  | 59  | 59  | 39         | -   | -   | -   |
| 東北⇒北海道 | B1 | 550             | 560 | -   | -   | 550             | 570 | 570 | 570 | 550        | 570 | 570 | 570 | 300        | -   | -   | -   |
|        | C1 | 150             | 160 | -   | -   | 150             | 170 | 170 | 170 | 150        | 170 | 170 | 170 | 150        | -   | -   | -   |
|        | B0 | 39              | 39  | -   | -   | 39              | 39  | 39  | 39  | 39         | 39  | 39  | 39  | 39         | -   | -   | -   |
|        |    | 589             | 599 | -   | -   | 589             | 609 | 609 | 609 | 589        | 600 | 600 | 600 | 300        | -   | -   | -   |
| 方向     | 区分 | 7月 (順方向のみ600MW) |     |     |     | 8月 (600MW)      |     |     |     | 8月 (300MW) |     |     |     | 9月 (600MW) |     |     |     |
|        |    | 平P              | 平N  | 休P  | 休N  | 平P              | 平N  | 休P  | 休N  | 平P         | 平N  | 休P  | 休N  | 平P         | 平N  | 休P  | 休N  |
| 北海道⇒東北 | C1 | 0               | 20  | 10  | 10  | 0               | 20  | 0   | 20  | 0          | -   | -   | -   | 280        | 320 | 310 | 320 |
|        | B0 | 39              | 39  | 39  | 39  | 39              | 39  | 39  | 39  | 39         | -   | -   | -   | 40         | 40  | 40  | 40  |
|        |    | 39              | 59  | 49  | 49  | 39              | 59  | 39  | 59  | 39         | -   | -   | -   | 320        | 360 | 350 | 360 |
| 東北⇒北海道 | B1 | 540             | 570 | 560 | 560 | 540             | 570 | 560 | 570 | 300        | -   | -   | -   | 550        | 570 | 560 | 570 |
|        | C1 | 140             | 170 | 160 | 160 | 140             | 170 | 160 | 170 | 140        | -   | -   | -   | 450        | 470 | 460 | 470 |
|        | B0 | 39              | 39  | 39  | 39  | 39              | 39  | 39  | 39  | 39         | -   | -   | -   | 40         | 40  | 40  | 40  |
|        |    | 579             | 609 | 599 | 599 | 579             | 600 | 599 | 600 | 300        | -   | -   | -   | 590        | 600 | 600 | 600 |
| 方向     | 区分 | 10月 (600MW)     |     |     |     | 10月 (300MW)     |     |     |     |            |     |     |     |            |     |     |     |
|        |    | 平P              | 平N  | 休P  | 休N  | 平P              | 平N  | 休P  | 休N  |            |     |     |     |            |     |     |     |
| 北海道⇒東北 | C1 | 0               | 10  | 10  | 10  | -               | 10  | 10  | -   |            |     |     |     |            |     |     |     |
|        | B0 | 40              | 40  | 40  | 40  | -               | 40  | 40  | -   |            |     |     |     |            |     |     |     |
|        |    | 40              | 50  | 50  | 50  | -               | 50  | 50  | -   |            |     |     |     |            |     |     |     |
| 東北⇒北海道 | B1 | 540             | 560 | 560 | 560 | -               | 300 | 300 | -   |            |     |     |     |            |     |     |     |
|        | C1 | 140             | 160 | 160 | 160 | -               | 160 | 160 | -   |            |     |     |     |            |     |     |     |
|        | B0 | 40              | 40  | 40  | 40  | -               | 40  | 40  | -   |            |     |     |     |            |     |     |     |
|        |    | 580             | 600 | 600 | 600 | -               | 300 | 300 | -   |            |     |     |     |            |     |     |     |

(注) 想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。

表中略記は「平:平日、休:休日、P:昼間帯、N:夜間帯」を表す。また、昼間帯は8時～22時、夜間帯は0時～8時および22時～24時を表す。

需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。

マージンの値が運用容量の値よりも大きくなる場合は、運用容量の値が上限になる。

(説明)

- ・東北⇒東京向きは、区分C2にB0を加えた値をマージンとする。
- ・東京⇒東北向きは、区分B0の値をマージンとする。

〔単位：MW〕

| 方向    | 区分    | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 東北⇒東京 | C2    | 0～450  | 0～450  | 0～380  | 0～370  | 0～370  | 0～380  | 0～380  | 0～380  | 0～380  | 0～380  | 0～380  | 0～380  |
|       | B0    | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
|       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       | 平日・休日 | 39～489 | 39～489 | 39～419 | 39～409 | 39～409 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 | 40～420 |
| 東京⇒東北 | B0    | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
|       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       | 平日・休日 | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |

(注) 想定需要の見直し等により、マージンの値は変更となる場合がある。

需給調整市場に係るマージンは、エリア外調達量が未定のため設定していない。