

## 第4号議案

### 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の開始について （福岡県北九州市若松響灘エリア、宮崎県紙屋エリア） （案）

以下のとおり、業務規程第77条第1項に基づき、電源接続案件募集プロセス2件を開始するとともに、同条に基づき、必要な手続きを行う。

（プロセス開始日：平成28年12月21日）

#### 1. 電源接続案件募集プロセスの開始理由

- 平成28年10月11日に福岡県北九州市若松響灘エリア、平成28年11月25日に宮崎県紙屋エリアについて九州電力株式会社から、計2件の電源接続案件募集プロセス（以下、「プロセス」という）開始の申込書を受領した（別紙1-1、別紙1-2）。
- 福岡県北九州市若松響灘エリアの申込書によれば、対象案件の新規電源の連系にあたっては、送電線新設等の系統整備が必要であるが、現在先行事業者の系統連系に向けて建設が計画されている架空線ルート以外に新たな架空線ルートの確保が困難な地域である。このため個別に系統連系の手続を行った場合、効率的な系統整備が損なわれると考えられる。したがって、プロセスを開始することは合理的であり、業務規程第77条第1項第2号に定めるプロセス開始条件に適合すると判断できる。
- 宮崎県紙屋エリアの申込書によれば、九州電力の事業者調整スキームから継続意思を示す事業者が一定程度おり、事業者のニーズは十分に高いと考えられる。したがって、プロセスを開始することは合理的であり、業務規程第77条第1項第2号に定めるプロセス開始条件に適合すると判断できる。

#### 2. 対象案件及びスケジュール

##### ① 対象案件

案件No	案件名称	プロセス応募想定電源※		設備増強(案)※
		件数(件)	定格出力(MW)	
1	福岡県北九州市若松響灘エリア	—	359	220kV送電線及び66kV送電線
2	宮崎県紙屋エリア	29	12	110/22/6kV変電所新設

※：九州電力株式会社からの申込書記載事項とおり

② 対象案件の位置及びスケジュール 別紙2のとおり

3. 暫定的に確保する容量及び容量の決定の考え方

業務規程第77条第5項に基づき、対象設備に暫定的に確保する容量及びその容量の決定の考え方は、別紙3のとおりとする。

4. 公表及び通知

本機関ウェブサイト上で、別紙4-1、別紙4-2により、プロセスを開始した旨及び暫定的に確保する容量を公表する。なお、別途、プロセスを開始した旨及び暫定的に確保する容量について、計画部系統アクセス室長から九州電力株式会社に対して通知を行う。（公表日：平成28年12月21日）

以上

**【添付資料】**

別紙1-1：一般送配電事業者からの申込書(福岡県北九州市若松響灘エリア)

別紙1-2：一般送配電事業者からの申込書(宮崎県紙屋エリア)

別紙2：対象案件の位置及びスケジュール

別紙3：暫定的に確保する容量及び容量の決定の考え方

別紙4-1：公表資料(福岡県北九州市若松響灘エリア)


別紙4-2：公表資料(宮崎県紙屋エリア)



エリア名	平成28年度						平成29年度								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
福岡県 北九州市 若松響灘エリア			開始(12月21日) ▼			▼募集要領公表予定(2月下旬)									成否判定公表(12月上旬) ▼

上記予定は状況によって変更となる可能性があります。

宮崎県紙屋エリアの対象案件の位置とスケジュール

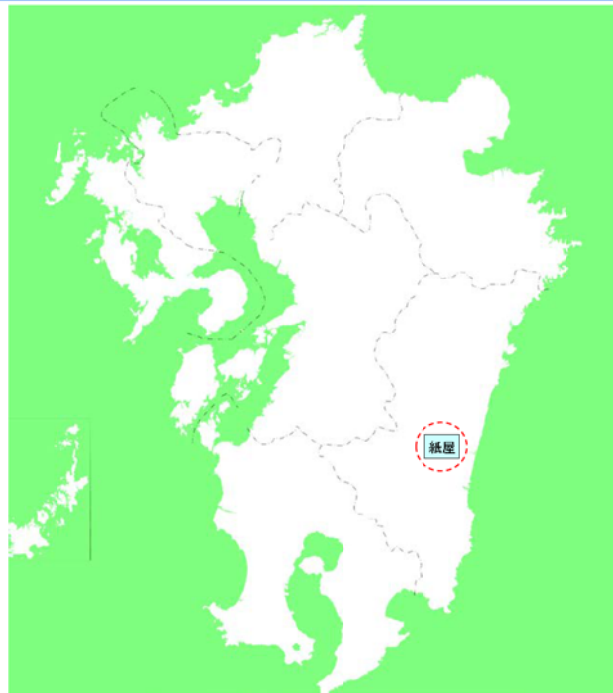

エリア名	平成28年度						平成29年度								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
宮崎県 紙屋エリア			開始(12月21日) ▼			▼募集要領公表予定(2月下旬)									成否判定公表(12月上旬) ▼

上記予定は状況によって変更となる可能性があります。

平成28年12月21日  
電力広域的運営推進機関

## 福岡県北九州市若松響灘エリアの電源接続案件募集プロセスの開始 について

本機関は、九州電力株式会社から電源接続案件募集プロセス開始の申込みを受け、福岡県北九州市若松響灘エリアにおいて同プロセス（以下「本プロセス」といいます。）を開始いたしました。本プロセスの概要につきましては、別紙をご参照ください。

また、本プロセスの開始に伴い、本プロセスの募集要領の公表までの間、本プロセスの対象となるエリア及びその上位にある送電系統に対し、次のとおり送電系統の容量を暫定的に確保いたします。

<暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量>

若松変電所より新設が計画されている 220kV 送電線及びその上位系統：39.0 万 kW

今後、本機関は、本プロセスの募集要領を策定し、公表いたしますので、本プロセスへの参加を希望される系統連系希望者は、募集要領にしたがって、本プロセスに応募ください。

本プロセス開始に伴う対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統アクセス業務の取扱いについては、九州電力株式会社 配電本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにお問い合わせください。

[問合せ先]

電話（代表）：092-761-3031 [営業時間 平日 9:00～17:00]

メールアドレス：Network\_Sc\_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問い合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

[参考HP]

[http://www.kyuden.co.jp/wheeling\\_dbprocess.html](http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html)

以上

(別紙)


## 福岡県北九州市若松響灘エリア電源接続案件募集プロセスの概要

### 1. スケジュール

平成28年12月21日	・電源接続案件募集プロセス開始・公表
平成29年2月下旬頃	・募集要領の公表 ・応募の受付開始
平成29年3月上旬頃	・説明会の開催
平成29年3月下旬頃	・応募の受付締切
平成29年4月上旬頃	・接続検討の開始
平成29年7月上旬頃	・接続検討結果の回答 ・入札の受付開始
平成29年8月上旬頃 ～平成29年8月下旬頃	・入札の受付締切 ・入札保証金の入金期限（開札日の2営業日前まで） ・開札（優先系統連系希望者の決定） ・再接続検討の開始
平成29年10月中旬頃	・再接続検討結果の回答 ・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認 ・工事費負担金補償契約の締結
平成29年12月上旬頃	・電源接続案件募集プロセスの完了 ・電源接続案件募集プロセスの結果公表

スケジュールについては、応募の状況等により変更となる場合があります。

## 2. 本プロセスの対象となるエリア

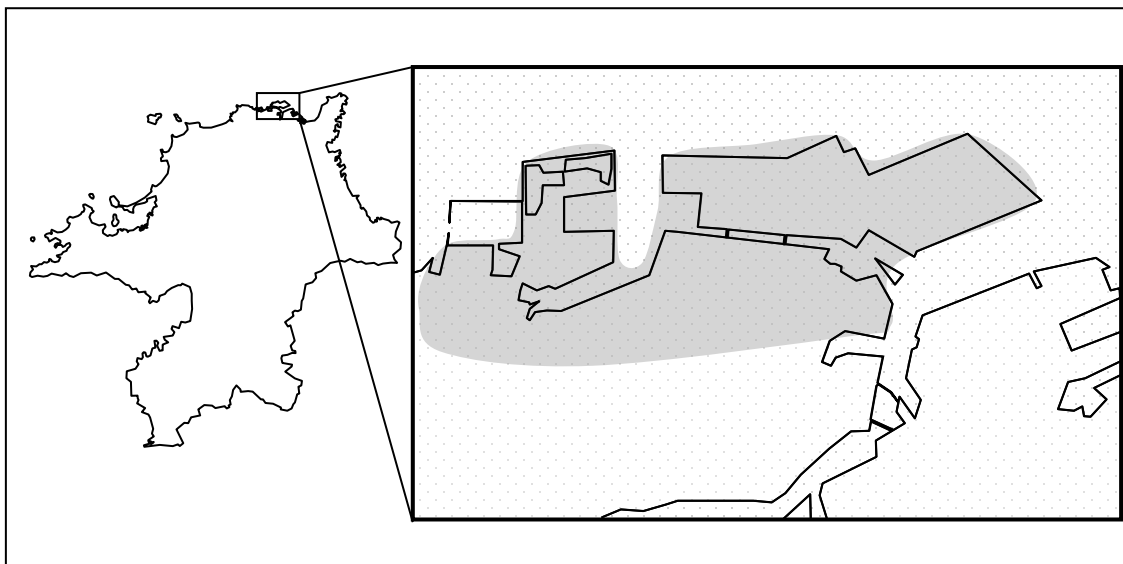

### 福岡県

市町村名	字・丁名
北九州市 若松区	安瀬、小竹、小石、向洋町、頓田、響町、柳崎町

※上記以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力株式会社 配電本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにお問い合わせください。

#### [問合せ先]

電話（代表）：092-761-3031 [営業時間 平日 9:00～17:00]


メールアドレス：Network\_Sc\_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問い合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

## 3. 暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量\*

- ・若松変電所より新設が計画されている 220kV 送電線及びその上位系統：39.0 万 kW  
※周辺エリアも含めた効率的な設備形成を検討した結果、募集要領の公表において対象となるエリア、募集する容量が変更される場合があります。  
※募集プロセスの進捗に応じて暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量を見直す場合があります。

#### 4. 参考（募集プロセスのフロー）

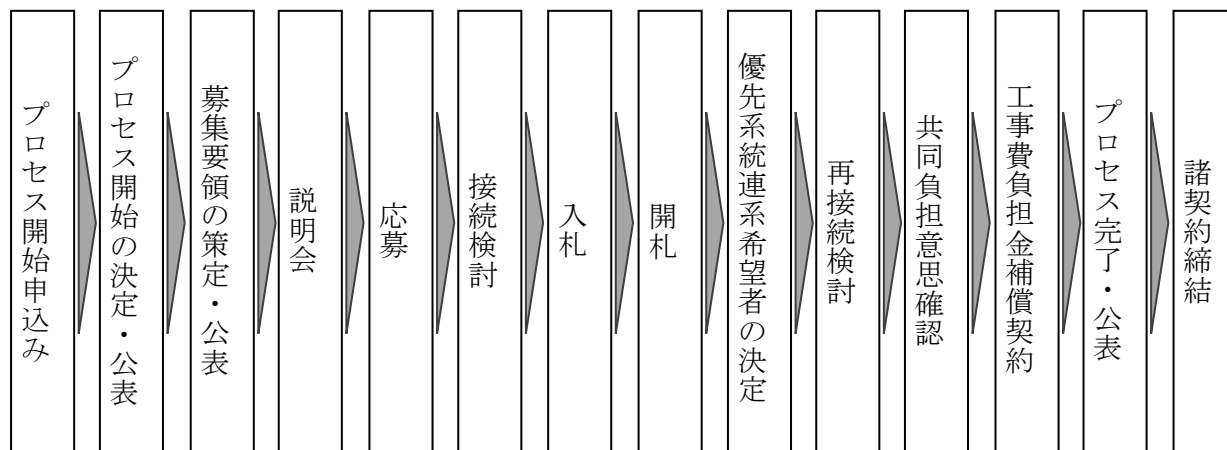

なお、本書面に記載する事項は本プロセス開始時点の見込みに基づくものであり、今後の詳細検討の結果、記載内容に変更が生じる可能性もありますので、ご注意ください。

以 上

平成28年12月21日  
電力広域的運営推進機関

## 宮崎県紙屋エリアの電源接続案件募集プロセスの開始について

本機関は、九州電力株式会社から電源接続案件募集プロセス開始の申込みを受け、宮崎県紙屋エリアにおいて同プロセス（以下「本プロセス」といいます。）を開始いたしました。本プロセスの概要につきましては、別紙をご参照ください。

また、本プロセスの開始に伴い、本プロセスの募集要領の公表までの間、本プロセスの対象となるエリア及びその上位にある送電系統に対し、次のとおり送電系統の容量を暫定的に確保いたします。

＜暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量＞ 新設変電所 110/22/6kV 変圧器及びその上位系統：1.5 万 kW
--------------------------------------------------------------------

今後、本機関は、本プロセスの募集要領を策定し、公表いたしますので、本プロセスへの参加を希望される系統連系希望者は、募集要領にしたがって、本プロセスに応募ください。

本プロセス開始に伴う対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統アクセス業務の取扱いについては、九州電力株式会社 配電本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにお問い合わせください。

### [問合せ先]

電話（代表）：092-761-3031 [営業時間 平日 9:00～17:00]

メールアドレス：Network\_Sc\_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問い合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

### [参考HP]

[http://www.kyuden.co.jp/wheeling\\_dbprocess.html](http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html)

以上



(別紙)


## 宮崎県紙屋エリア電源接続案件募集プロセスの概要

### 1. スケジュール

平成28年12月21日	・電源接続案件募集プロセス開始・公表
平成29年2月下旬頃	・募集要領の公表 ・応募の受付開始
平成29年3月上旬頃	・説明会の開催
平成29年3月下旬頃	・応募の受付締切
平成29年4月上旬頃	・接続検討の開始
平成29年7月上旬頃	・接続検討結果の回答 ・入札の受付開始
平成29年8月上旬頃 ～ 平成29年8月下旬頃	・入札の受付締切 ・入札保証金の入金期限（開札日の2営業日前まで） ・開札（優先系統連系希望者の決定） ・再接続検討の開始
平成29年10月中旬頃	・再接続検討結果の回答 ・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認 ・工事費負担金補償契約の締結
平成29年12月上旬頃	・電源接続案件募集プロセスの完了 ・電源接続案件募集プロセスの結果公表

スケジュールについては、応募の状況等により変更となる場合があります。

## 2. 本プロセスの対象となるエリア

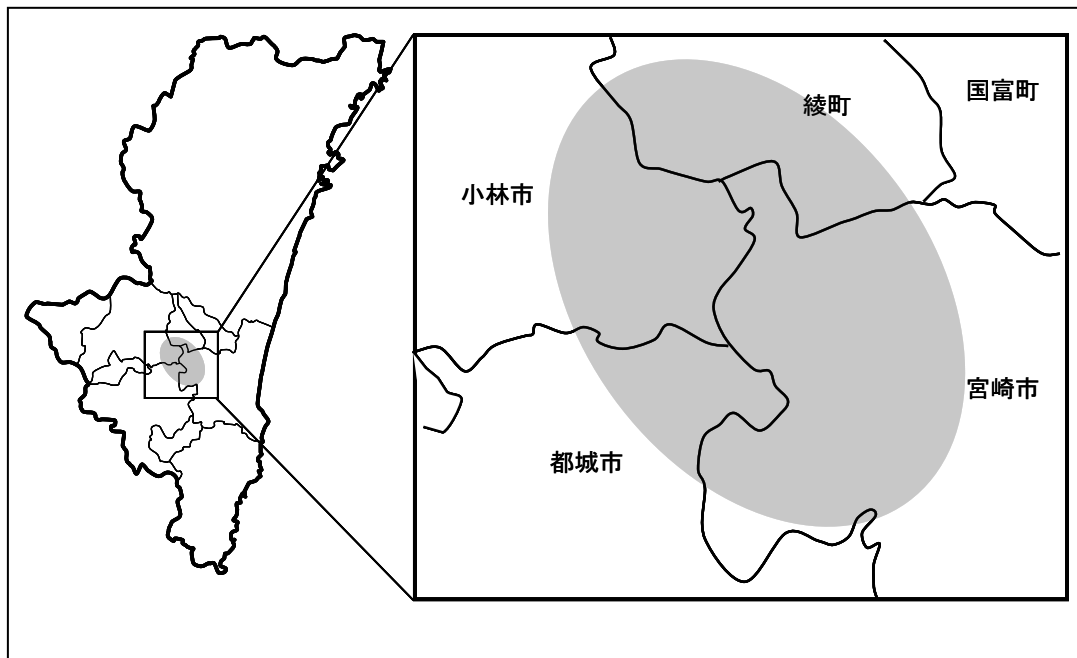

### 宮崎県

市町村名	字・丁名
宮崎市	高岡町 浦之名、高岡町 五町、高岡町 紙屋、高岡町 内山
都城市	高城町 四家
小林市	須木内山、野尻町 紙屋
東諸県郡 綾町	南俣、入野

※上記以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力株式会社 配電本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにお問い合わせください。

#### [問合せ先]

電話（代表）：092-761-3031 [営業時間 平日 9:00～17:00]

メールアドレス：Network\_Sc\_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問い合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。


### 3. 暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量\*

- ・新設変電所 110/22/6kV 変圧器及びその上位系統： 1.5 万 kW

※周辺エリアも含めた効率的な設備形成を検討した結果、募集要領の公表において対象となるエリア、募集する容量が変更される場合があります。

※募集プロセスの進捗に応じて暫定的に確保する容量を見直す場合があります。

### 4. 参考（募集プロセスのフロー）

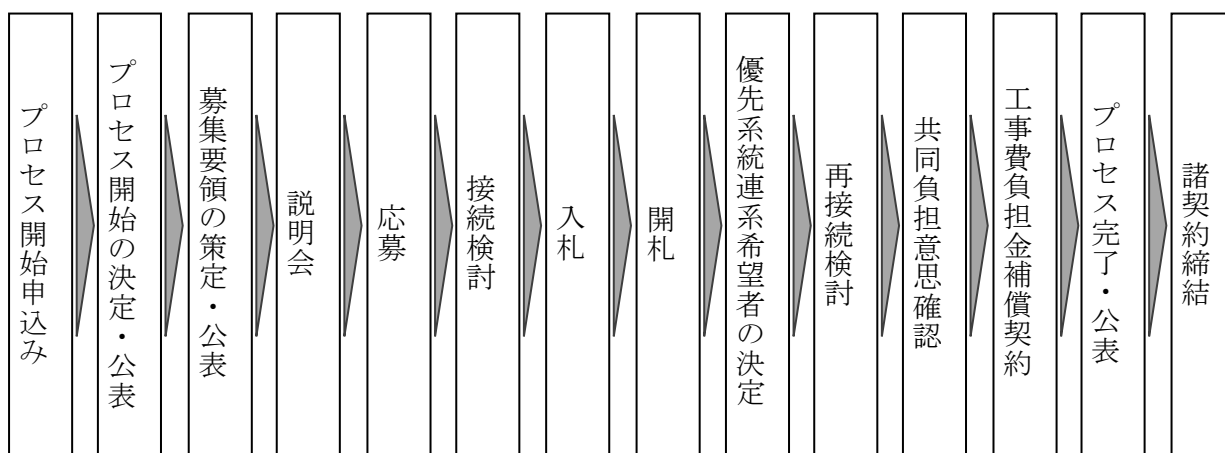

なお、本書面に記載する事項は本プロセス開始時点の見込みに基づくものであり、今後の詳細検討の結果、記載内容に変更が生じる可能性もありますので、ご注意ください。

以 上