

第4号議案

電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の開始について

（熊本県阿蘇・大津エリア）

（案）

以下のとおり、業務規程第77条第1項に基づき、電源接続案件募集プロセスを開始するとともに、同条に基づき、必要な手続きを行う。

（プロセス開始日：平成29年2月15日）

1. 電源接続案件募集プロセスの開始理由

- ・平成28年12月27日、九州電力株式会社から、1件の電源接続案件募集プロセス（以下、「プロセス」という）開始の申込書を受領した（別紙1）。
- ・申込書によれば、九州電力の事業者調整スキームから継続意思を示す事業者が一定程度おり、事業者のニーズは十分に高いと考えられることから、プロセスを開始することは合理的であり、業務規程第77条第1項第2号に定めるプロセス開始条件に適合すると判断できる。

2. 対象案件及びスケジュール

① 対象案件

案件No	案件名称	プロセス応募想定電源※		設備増強(案)※
		件数(件)	定格出力(MW)	
1	熊本県阿蘇・大津 エリア	20	40	66kV 熊本の宮線新設


※九州電力株式会社からの申込書記載事項

②対象案件の位置及びスケジュール 別紙2のとおり

3. 暫定的に確保する容量及び容量の決定の考え方

業務規程第77条第5項に基づき、対象設備に暫定的に確保する容量及びその容量の決定の考え方は、別紙3のとおりとする。

対象案件の位置とスケジュール

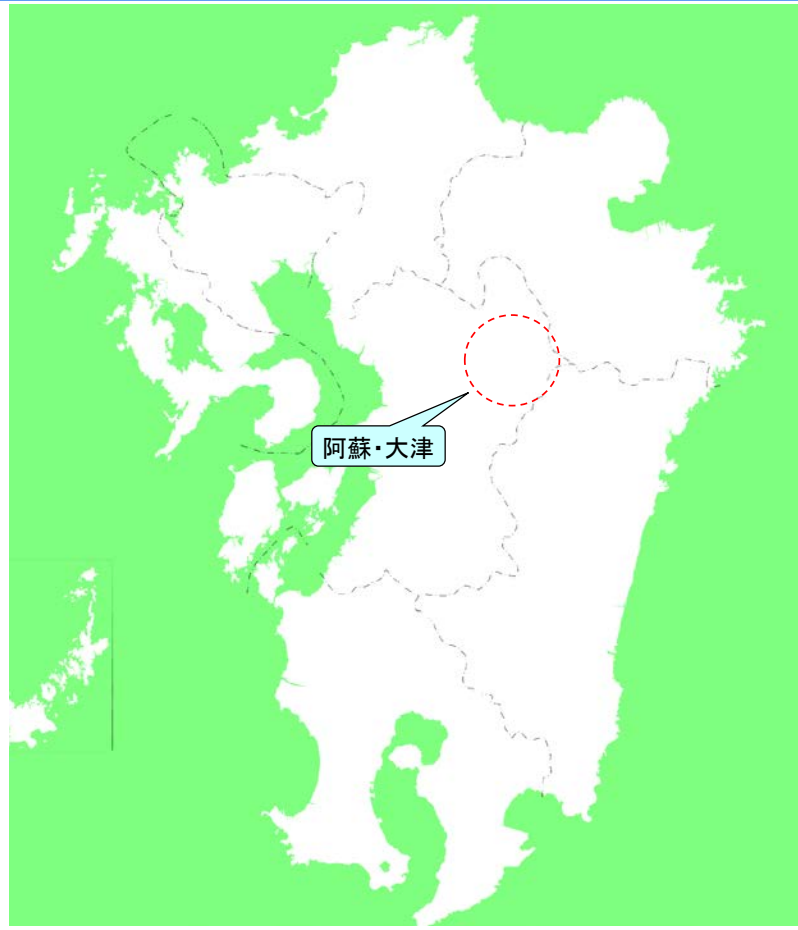

エリア名	平成28年度				平成29年度										
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
熊本県阿蘇・大津エリア		開始(2/15)▽			▽募集要領公表予定(4月中旬)										▽成否判定公表(1月下旬)

上記予定は状況によって変更となる可能性があります。

平成29年2月15日
電力広域的運営推進機関

熊本県阿蘇・大津エリアの電源接続案件募集プロセスの開始について

本機関は、九州電力株式会社から電源接続案件募集プロセス開始の申込みを受け、熊本県阿蘇・大津エリアにおいて同プロセス（以下「本プロセス」といいます。）を開始いたしました。本プロセスの概要につきましては、別紙をご参照ください。

また、本プロセスの開始に伴い、本プロセスの募集要領の公表までの間、本プロセスの対象となるエリア及びその上位にある送電系統に対し、次のとおり送電系統の容量を暫定的に確保いたします。

＜暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量＞ 熊本変電所 220/66kV 変圧器及びその上位系統：4.0万kW
--

今後、本機関は、本プロセスの募集要領を策定し、公表いたしますので、本プロセスへの参加を希望される系統連系希望者は、募集要領にしたがって、本プロセスに応募ください。

本プロセス開始に伴う対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統アクセス業務の取扱いについては、九州電力株式会社 配電本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにお問い合わせください。

[問合せ先]

電話（代表）：092-761-3031 [営業時間 平日 9:00～17:00]

メールアドレス：Network_Sc_D@kyuden.co.jp

※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。

[参考HP]

http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html

以上


(別紙)

熊本県阿蘇・大津エリア電源接続案件募集プロセスの概要

1. スケジュール

平成29年2月15日	・電源接続案件募集プロセス開始・公表
平成29年4月中旬頃	・募集要領の公表 ・応募受付の開始
平成29年4月下旬頃	・説明会の開催
平成29年5月中旬頃	・応募の受付締切
平成29年5月下旬頃	・接続検討の開始
平成29年8月下旬頃	・接続検討結果の回答 ・入札の受付開始
平成29年9月下旬頃 ～平成29年10月上旬頃	・入札の受付締切 ・入札保証金の入金期限(開札日の2営業日前まで) ・開札(優先系統連系希望者の決定) ・再接続検討の開始
平成29年12月上旬頃	・再接続検討結果の回答 ・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認 ・工事費負担金補償契約の締結
平成30年1月下旬頃	・電源接続案件募集プロセスの完了 ・電源接続案件募集プロセスの結果公表

2. 本プロセスの対象となるエリア

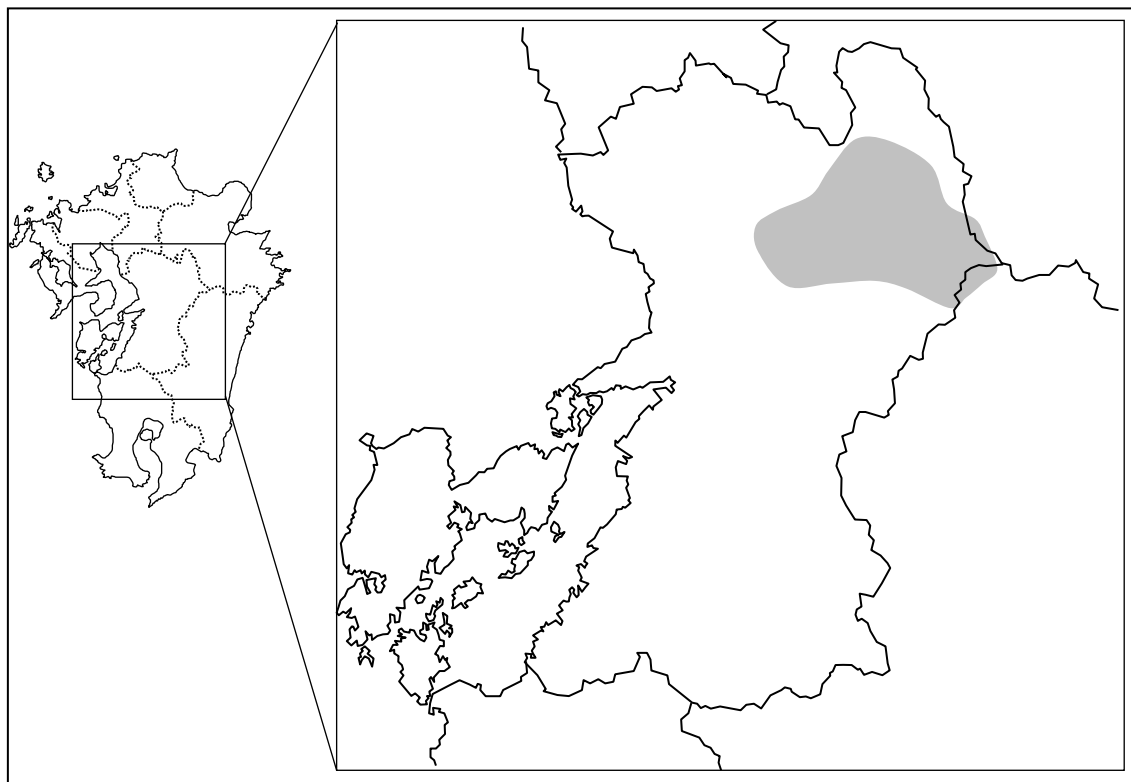

熊本県

市町村名	字・丁名
阿蘇市	一の宮町宮地、一の宮町坂梨、一の宮町三野、一の宮町手野、一の宮町中坂梨、一の宮町中通、一の宮町北坂梨、永草、乙姫、黒川、黒流町、今町、三久保、山田、狩尾、小倉、小池、小野田、西小園、西町、西湯浦、蔵原、竹原、湯浦、内牧、南宮原、波野小地野、波野新波野、波野中江、波野波野、役犬原、赤水、跡ヶ瀬、小里、車帰、無田、的石
阿蘇郡高森町	永野原、下切、河原、芹口、高森、上色見、色見、菅山、草部、中、津留、尾下、野尻、矢津田
阿蘇郡西原村	河原、宮山、小森、鳥子、布田
阿蘇郡南阿蘇村	一関、下野、河陰、河陽、吉田、久石、中松、長野、白川、立野、両併
菊池郡菊陽町	久保田、原水、戸次
菊池郡大津町	引水、下町、灰塚、外牧、岩坂、錦野、古城、高尾野、室、新、森、真木、陣内、吹田、瀬田、大津、大林、中島、美咲野、平川、矢護川、町

上益城郡益城町	小谷、杉堂
上益城郡山都町	伊勢、高辻、高畑、東竹原、柳

大分県

市町村名	字・丁名
竹田市	荻町柏原、荻町叶野、荻町陽目、荻町大平、荻町仏面

宮崎県

市町村名	字・丁名
西臼杵郡高千穂町	五ヶ所

※上記以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力株式会社 配電本部 ネットワークサービスセンター システムアクセスグループにお問い合わせください。

[問合せ先]

電話（代表）：092-761-3031 [営業時間 平日 9:00～17:00]

メールアドレス：Network_Sc_D@kyuden.co.jp

※お電話が繋がりにくくなることも想定されますので、お問い合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。


3. 暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量※

- ・熊本変電所 220/66kV 変圧器及びその上位系統：4.0万kW

※周辺エリアも含めた効率的な設備形成を検討した結果、募集要領の公表において対象となるエリア、募集する容量が変更される場合があります。

※募集プロセスの進捗に応じて暫定的に確保する容量を見直す場合があります。

4. 参考（募集プロセスのフロー）

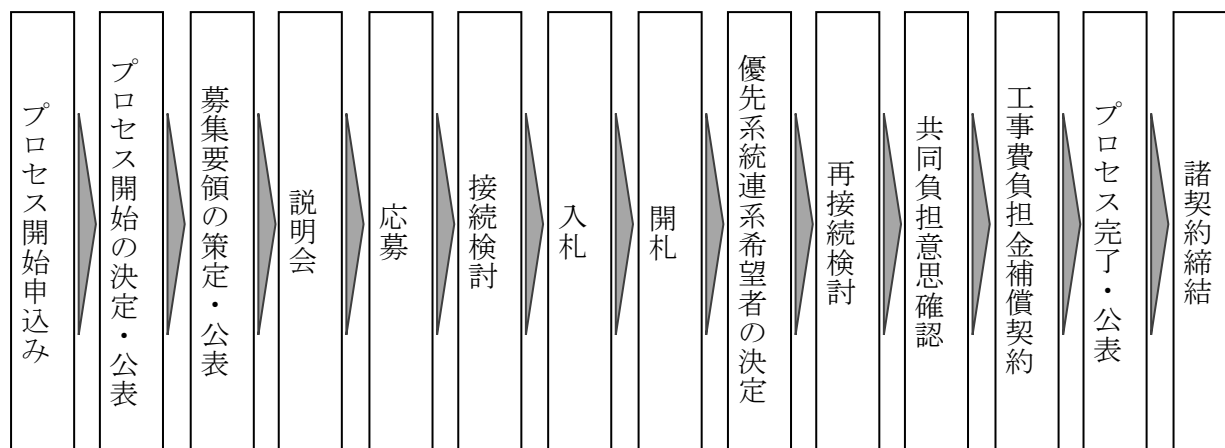

なお、本書面に記載する事項は本プロセス開始時点の見込みに基づくものであり、今後の詳細検討の結果、記載内容に変更が生じる可能性もありますので、ご注意ください。

以 上